

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: 21 1

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр. д. 1

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20121035, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xEF09

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	54.88	45.66	9.22	3.41	1.65	316.655	314.540	312.220	311.483	0.737	2.890	24	0	
24.03.22 23	54.93	45.80	9.13	3.42	1.67	316.660	314.540	312.228	311.461	0.767	2.860	24	0	
25.03.22 23	54.75	45.68	9.07	3.60	1.76	316.395	314.295	311.992	311.233	0.759	2.839	24	0	
26.03.22 23	55.02	45.86	9.16	3.84	1.89	316.845	314.740	312.394	311.640	0.754	2.871	24	0	
27.03.22 23	54.73	45.57	9.16	3.82	1.91	316.880	314.740	312.477	311.689	0.788	2.875	24	0	
28.03.22 23	55.57	46.43	9.14	3.73	1.90	333.615	331.350	328.836	328.015	0.821	3.017	24	0	
29.03.22 23	56.80	47.18	9.62	3.64	1.86	335.390	332.970	330.372	329.518	0.854	3.190	24	0	
30.03.22 23	55.95	46.71	9.24	3.69	1.85	335.890	333.550	331.019	330.147	0.872	3.071	24	0	
31.03.22 23	55.10	46.08	9.02	3.79	1.89	336.315	334.035	331.575	330.727	0.848	3.001	24	0	
01.04.22 23	51.96	44.03	7.93	3.87	1.82	336.665	334.630	332.409	331.604	0.805	2.648	24	0	
02.04.22 23	48.79	41.95	6.84	3.93	1.74	335.335	333.490	331.626	330.791	0.834	2.281	24	0	
03.04.22 23	46.58	40.36	6.21	3.98	1.81	333.775	332.080	330.432	329.593	0.839	2.066	24	0	
04.04.22 23	47.39	40.56	6.83	4.15	1.94	286.705	285.165	283.729	283.012	0.717	1.948	24	0	
05.04.22 23	51.74	43.77	7.96	3.97	2.02	334.030	331.955	329.886	329.010	0.877	2.639	24	0	
06.04.22 23	52.37	44.37	8.00	3.93	1.98	334.000	331.885	329.732	328.847	0.884	2.649	24	0	
07.04.22 23	49.18	42.04	7.14	3.99	1.98	328.930	327.060	325.249	324.384	0.865	2.333	24	0	
08.04.22 23	47.98	41.30	6.68	4.11	2.03	328.960	327.175	325.440	324.595	0.845	2.186	24	0	
09.04.22 23	46.78	40.50	6.29	4.24	2.12	329.145	327.460	325.817	324.996	0.820	2.061	24	0	

10.04.22 23	46.84	40.62	6.22	4.24	2.17	329.170	327.475	325.835	325.006	0.828	2.040	24	0	
11.04.22 23	45.18	39.63	5.56	4.33	2.20	327.765	326.210	324.680	323.881	0.800	1.816	24	0	
12.04.22 23	43.36	38.29	5.06	3.90	2.05	325.895	324.440	323.094	322.286	0.808	1.646	24	0	
13.04.22 23	43.03	38.13	4.90	3.34	1.74	302.635	300.265	300.060	298.303	1.757	1.478	24	0	
14.04.22 23	43.02	38.42	4.60	3.55	1.76	304.265	302.980	301.688	300.940	0.748	1.398	24	0	
15.04.22 23	46.16	40.02	6.15	4.00	1.96	294.505	293.125	291.589	290.983	0.606	1.803	24	0	
16.04.22 23	47.98	41.09	6.89	4.47	2.51	285.765	284.350	282.716	282.157	0.558	1.957	24	0	
17.04.22 23	48.91	41.69	7.21	4.59	2.78	287.780	286.315	284.591	284.030	0.561	2.061	24	0	
18.04.22 23	46.77	40.57	6.21	3.86	2.48	297.460	296.140	294.442	293.905	0.537	1.834	24	0	
19.04.22 23	43.88	38.65	5.23	3.38	2.15	304.395	303.170	301.694	301.119	0.575	1.583	24	0	
20.04.22 23	42.16	37.39	4.77	3.52	2.19	305.405	304.290	302.925	302.369	0.556	1.452	24	0	
21.04.22 23	40.70	36.08	4.62 <	3.50	2.16	304.520	303.490	276.944	276.462	0.482	1.286	22	2	*
22.04.22 23	44.48	38.68	5.80	3.51	2.26	303.835	302.580	301.059	300.542	0.517	1.752	24	0	
Итого/Средн	49.25	42.12	7.13	3.85	2.01	9845.585	9790.490	9708.749	9684.729	24.020	69.531	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	142029.585	141259.145	139578.995	139564.913	14.082	1497.718	13556	40
22.04.22 23	151875.170	151049.635	149287.744	149249.641	38.103	1567.249	14298	42
Итого	9845.585	9790.490	9708.749	9684.729	24.020	69.531	742	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-106
3060241
г. Октябрьский, 21 мкр.д.4/5 1 ввод
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,480	160,0	---	---
2	80	0,495	165,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.22 по 22.04.22**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,841	184,5	184,9	0,4	---	54,28	44,31	0,49	0,44	24,00
24.03	1,816	184,5	184,8	0,4	---	54,31	44,47	0,49	0,44	24,00
25.03	1,809	184,5	184,7	0,3	---	54,11	44,31	0,51	0,46	24,00
26.03	1,827	184,9	185,1	0,2	---	54,37	44,49	0,54	0,48	24,00
27.03	1,830	184,9	185,1	0,2	---	54,09	44,20	0,53	0,48	24,00
28.03	1,930	194,5	195,1	0,6	---	54,93	45,01	0,53	0,47	24,00
29.03	2,034	195,3	195,9	0,7	---	56,17	45,76	0,52	0,46	24,00
Итого:	13,09	1313,0	1315,7	2,7	0,0	54,62	44,66	0,52	0,46	168,00
30.03	1,950	195,8	196,3	0,5	---	55,35	45,40	0,53	0,46	24,00
31.03	1,898	196,2	196,6	0,4	---	54,48	44,81	0,54	0,47	24,00
01.04	1,691	197,1	197,3	0,2	---	51,38	42,81	0,55	0,48	24,00
02.04	1,458	196,7	196,7	---	0,0	48,24	40,83	0,55	0,49	24,00
03.04	1,311	196,2	196,2	---	0,1	45,94	39,27	0,56	0,49	24,00
04.04	1,203	167,2	167,2	---	0,0	46,60	39,41	0,57	0,51	24,00
05.04	1,673	195,4	195,6	0,2	---	51,06	42,50	0,55	0,49	24,00
Итого:	11,18	1344,7	1345,7	1,2	0,1	50,52	42,21	0,55	0,49	168,00
06.04	1,689	195,4	195,5	0,2	---	51,75	43,11	0,55	0,49	24,00
07.04	1,477	192,9	193,0	0,0	---	48,57	40,92	0,55	0,49	24,00
08.04	1,377	193,0	193,0	---	0,1	47,41	40,29	0,57	0,51	24,00
09.04	1,286	193,1	193,0	---	0,1	46,22	39,56	0,58	0,52	24,00
10.04	1,277	193,1	193,0	---	0,1	46,27	39,66	0,58	0,52	24,00
11.04	1,143	192,7	192,4	---	0,3	44,67	38,74	0,59	0,53	24,00
12.04	1,025	191,7	191,5	---	0,2	42,86	37,52	0,55	0,49	24,00
Итого:	9,27	1351,9	1351,5	0,2	0,6	46,84	39,98	0,57	0,51	168,00
13.04	1,005	198,6	198,8	0,2	---	42,53	37,48	0,51	0,44	24,00
14.04	0,983	204,5	204,8	0,3	---	42,56	37,77	0,51	0,45	24,00
15.04	1,202	198,0	198,0	0,0	---	45,59	39,53	0,55	0,49	24,00
16.04	1,321	192,3	192,0	---	0,3	47,39	40,52	0,60	0,54	23,89
17.04	1,394	193,5	193,3	---	0,3	48,34	41,14	0,61	0,55	24,00
18.04	1,238	200,0	200,1	0,1	---	46,30	40,12	0,54	0,48	24,00
19.04	1,069	204,7	205,1	0,3	---	43,43	38,22	0,49	0,43	24,00
Итого:	8,21	1391,6	1392,1	0,9	0,5	45,12	39,23	0,55	0,48	167,89
20.04	0,961	205,5	205,7	0,3	---	41,74	37,08	0,51	0,44	24,00
21.04	0,878	205,1	205,4	0,3	---	39,67	35,39	0,51	0,44	24,00
22.04	1,146	204,0	204,4	0,3	---	43,99	38,38	0,51	0,44	24,00
Итого:	2,98	614,6	615,5	0,9	0,0	41,80	36,95	0,51	0,44	72,00
Итого:	44,74	6015,7	6020,4	5,9	1,2	48,45	41,02	0,54	0,48	743,9

$$dT = 7,43$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тмах, ч + Тмин, ч + Тдт, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	743,9 0,0 0,0 0,0 0,1
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
	44,74		
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.22	На 24:00 22.04.22	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	4984,40	5029,14	44,74
Расход теплоносителя M1, т	352544,5	358560,2	6015,7
Расход теплоносителя M2, т	302950,6	308971,1	6020,4
Время наработки, ч	61536,3	62280,2	743,9
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,1

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

21 4 5 2 вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 21 мкр.д.4/5 2 ввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00168976 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5F68 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/03/22	54.39	41.64	12.75	183.00	180.39	183.00	181.56	0.00	-1.17	3.38	4.72	2.293	-0.049	24	0	*	0.0000
24/03/22	54.43	41.84	12.59	182.93	180.30	182.93	181.49	0.00	-1.19	3.55	4.75	2.262	-0.050	24	0	*	0.0000
25/03/22	54.23	41.73	12.50	182.81	180.22	182.81	181.37	0.00	-1.15	3.92	4.94	2.244	-0.048	24	0	*	0.0000
26/03/22	54.50	41.91	12.59	183.20	180.56	183.20	181.76	0.00	-1.20	4.07	5.07	2.266	-0.050	24	0	*	0.0000
27/03/22	54.21	41.76	12.45	183.21	180.69	183.21	181.77	0.00	-1.08	4.13	5.16	2.240	-0.045	24	0	*	0.0000
28/03/22	55.09	42.59	12.50	193.18	190.44	193.18	191.52	0.00	-1.08	4.07	4.97	2.370	-0.046	24	0	*	0.0000
29/03/22	56.30	43.18	13.12	193.97	191.09	193.97	192.29	0.90	-1.20	4.05	4.99	2.497	-0.052	24	0	*	0.0000
30/03/22	55.44	42.82	12.62	194.30	191.54	194.30	192.62	0.45	-1.08	4.08	5.07	2.407	-0.046	24	0	*	0.0000
31/03/22	54.60	42.33	12.27	194.52	191.88	194.52	192.84	0.00	-0.96	4.07	5.06	2.345	-0.041	24	0	*	0.0000
01/04/22	51.48	40.60	10.88	194.92	192.48	194.92	193.38	0.00	-0.90	4.13	5.18	2.091	-0.037	24	0	*	0.0000
02/04/22	48.24	38.80	9.44	194.14	192.02	194.14	192.81	0.00	-0.79	4.17	5.21	1.802	-0.031	24	0	*	0.0000
03/04/22	46.05	37.43	8.62	193.21	191.29	193.21	192.01	0.00	-0.72	4.07	5.16	1.643	-0.027	24	0	*	0.0000
04/04/22	46.77	37.51	9.26	165.67	163.96	165.67	164.62	0.00	-0.66	4.14	5.20	1.516	-0.025	24	0	*	0.0000
05/04/22	51.23	40.33	10.90	192.95	190.56	192.95	191.43	0.00	-0.87	4.05	5.05	2.069	-0.035	24	0	*	0.0000
06/04/22	51.81	40.93	10.88	192.89	190.40	192.89	191.28	0.00	-0.88	4.07	5.03	2.064	-0.036	24	0	*	0.0000
07/04/22	48.68	38.99	9.69	189.70	187.54	189.70	188.26	0.00	-0.72	4.11	5.11	1.807	-0.028	24	0	*	0.0000
08/04/22	47.48	38.32	9.16	190.17	188.14	190.17	188.85	0.00	-0.71	4.19	5.24	1.718	-0.027	24	0	*	0.0000
09/04/22	46.32	37.73	8.59	190.09	188.17	190.09	188.89	0.00	-0.72	4.26	5.28	1.608	-0.027	24	0	*	0.0000
10/04/22	46.38	37.92	8.46	190.05	188.13	190.05	188.85	0.00	-0.72	4.17	5.26	1.585	-0.027	24	0	*	0.0000
11/04/22	44.72	37.04	7.68	189.09	187.30	189.09	187.89	0.00	-0.59	4.29	5.38	1.429	-0.022	24	0	*	0.0000
12/04/22	42.94	35.98	6.96	188.01	186.33	188.01	186.81	0.00	-0.48	4.02	5.03	1.294	-0.017	24	0	*	0.0000

21 4 5 2 BB																	
13/04/22	42.62	36.04	6.58	195.23	193.55	195.23	194.03	0.00	-0.48	3.90	4.97	1.266	-0.017	24	0	*	0.0000
14/04/22	42.65	36.34	6.31	201.03	199.35	201.03	199.83	0.00	-0.48	3.95	4.93	1.250	-0.017	24	0	*	0.0000
15/04/22	45.77	37.86	7.91	194.68	192.73	194.68	193.35	0.00	-0.62	4.06	5.08	1.516	-0.023	24	0	*	0.0000
16/04/22	47.51	38.53	8.98	189.20	187.14	189.20	187.82	0.00	-0.68	4.26	5.33	1.671	-0.026	24	0	*	0.0000
17/04/22	48.44	39.09	9.35	190.64	188.48	190.64	189.20	0.00	-0.72	4.34	5.43	1.754	-0.028	24	0	*	0.0000
18/04/22	46.32	38.33	7.99	197.22	195.20	197.22	195.78	0.00	-0.58	3.97	5.01	1.552	-0.022	24	0	*	0.0000
19/04/22	43.47	36.68	6.79	201.65	199.87	201.65	200.37	0.00	-0.50	3.85	4.75	1.350	-0.018	24	0	*	0.0000
20/04/22	41.78	35.64	6.14	202.10	200.42	202.10	200.90	0.00	-0.48	3.88	4.87	1.226	-0.017	24	0	*	0.0000
21/04/22	39.77	34.05	5.72	201.47	199.95	201.47	200.34	0.00	-0.39	3.86	4.82	1.139	-0.013	24	0	*	0.0000
22/04/22	44.11	36.71	7.40	201.07	199.26	201.07	199.75	0.00	-0.49	3.89	4.83	1.467	-0.018	24	0	*	0.0000
Итого:				5936.3	5869.38	5936.3	5893.67	1.35	-24.29			55.741	-0.965	744	0		0.0000
Средние:	48.63	39.05	9.58							4.03	5.06						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14639ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: 21 6

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр. д. 6

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20121046, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8579

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	54.91	44.78	10.14	4.40	4.23	318.520	313.755	314.075	310.874	3.201	3.183	24	0	
24.03.22 23	54.97	45.00	9.97	4.41	4.23	318.465	313.745	314.013	310.820	3.192	3.131	24	0	
25.03.22 23	54.77	44.94	9.84	4.59	4.41	318.325	313.620	313.898	310.707	3.192	3.087	24	0	
26.03.22 23	55.06	45.12	9.93	4.84	4.66	318.890	314.145	314.425	311.198	3.227	3.124	24	0	
27.03.22 23	54.76	44.91	9.85	4.82	4.64	318.805	314.085	314.387	311.165	3.221	3.097	24	0	
28.03.22 23	55.59	45.70	9.90	4.77	4.56	335.710	330.670	330.907	327.486	3.421	3.275	24	0	
29.03.22 23	56.85	46.47	10.38	4.68	4.47	337.875	332.675	332.820	329.364	3.456	3.455	24	0	
30.03.22 23	56.02	46.06	9.96	4.73	4.51	338.330	333.180	333.432	329.919	3.513	3.322	24	0	
31.03.22 23	55.15	45.46	9.69	4.83	4.62	338.770	333.700	334.016	330.527	3.489	3.235	24	0	
01.04.22 23	52.02	43.41	8.61	4.91	4.70	339.095	334.260	334.841	331.361	3.480	2.881	24	0	
02.04.22 23	48.90	41.47	7.44	4.97	4.76	337.915	333.330	334.172	330.716	3.456	2.485	24	0	
03.04.22 23	46.62	39.91	6.71	5.03	4.81	336.390	332.015	333.022	329.634	3.387	2.232	24	0	
04.04.22 23	47.36	40.01	7.36 <	5.14	4.97	287.395	283.610	284.191	281.352	2.839	2.090 <	23	1	*
05.04.22 23	51.75	43.16	8.59	5.01	4.80	336.415	331.640	332.252	328.828	3.423	2.853	24	0	
06.04.22 23	52.46	43.80	8.66	4.97	4.76	336.565	331.755	332.272	328.837	3.435	2.876	24	0	
07.04.22 23	49.21	41.48	7.73	5.02	4.81	331.195	326.685	327.483	324.149	3.334	2.532	24	0	
08.04.22 23	48.04	40.79	7.25	5.14	4.94	331.010	326.620	327.465	324.178	3.287	2.373	24	0	
09.04.22 23	46.82	39.99	6.83	5.28	5.07	330.930	326.660	327.590	324.321	3.269	2.236	24	0	
10.04.22 23	46.87	40.12	6.75	5.28	5.07	330.910	326.630	327.564	324.252	3.312	2.209	24	0	
11.04.22 23	45.24	39.17	6.07	5.37	5.16	329.450	325.320	326.350	323.092	3.258	1.980	24	0	

12.04.22 23	43.38	37.84	5.54	4.93	4.73	327.420	323.445	324.612	321.395	3.217	1.798	24	0	
13.04.22 23	43.04	37.77	5.26	4.51	4.29	339.550	335.475	336.672	333.363	3.309	1.772	24	0	
14.04.22 23	43.05	38.05	5.00	4.58	4.34	349.685	345.460	346.739	343.237	3.502	1.733	24	0	
15.04.22 23	46.14	39.85	6.30	5.00	4.78	338.890	334.600	335.564	332.218	3.346	2.113	24	0	
16.04.22 23	48.02	40.88	7.14	5.47	5.26	328.670	324.405	325.181	321.957	3.225	2.321	24	0	
17.04.22 23	48.95	41.49	7.46	5.59	5.38	331.345	326.905	327.694	324.371	3.322	2.445	24	0	
18.04.22 23	46.85	40.47	6.38	4.88	4.66	342.225	337.830	338.753	335.334	3.419	2.162	24	0	
19.04.22 23	43.93	38.53	5.41	4.39	4.15	350.110	345.795	347.005	343.500	3.505	1.876	24	0	
20.04.22 23	42.22	37.37	4.85	4.55	4.30	351.040	346.850	348.190	344.714	3.476	1.687	24	0	
21.04.22 23	40.69	35.97	4.72 <	4.52	4.28	350.115	346.010	318.564	315.380	3.184	1.504	22	2	*
22.04.22 23	44.50	38.65	5.85	4.53	4.29	349.070	344.730	345.886	342.419	3.467	2.025	24	0	
Итого/Средн	49.11	41.54	7.57	4.88	4.67	10329.080	10189.605	10184.035	10080.670	103.365	77.092	741	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	140647.925	138284.325	137422.481	136427.263	995.218	1600.171	11708	1890
22.04.22 23	150977.005	148473.930	147606.516	146507.933	1098.583	1677.263	12449	1893
Итого	10329.080	10189.605	10184.035	10080.671	103.365	77.092	741	3

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1641706
г. Октябрьский, 21 мкр.д.9
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,387	155,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.22 по 22.04.22**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,941	298,8	302,6	3,8	---	55,02	45,19	0,60	0,51	24,00
24.03	2,899	298,8	302,5	3,8	---	55,08	45,39	0,60	0,51	24,00
25.03	2,859	298,5	302,3	3,8	---	54,88	45,32	0,60	0,51	24,00
26.03	2,901	299,0	302,8	3,8	---	55,16	45,48	0,60	0,51	24,00
27.03	2,884	299,1	303,0	3,8	---	54,87	45,25	0,60	0,51	24,00
28.03	3,019	314,7	318,6	3,9	---	55,65	46,07	0,60	0,51	24,00
29.03	3,191	316,7	320,7	3,9	---	56,96	46,90	0,60	0,51	24,00
Итого:	20,70	2125,6	2152,6	26,9	0,0	55,39	45,67	0,60	0,51	168,00
30.03	3,066	317,3	321,1	3,8	---	56,16	46,51	0,60	0,51	24,00
31.03	3,005	317,8	321,7	4,0	---	55,24	45,79	0,60	0,51	24,00
01.04	2,673	318,9	322,9	4,0	---	52,13	43,76	0,60	0,51	24,00
02.04	2,318	318,3	322,4	4,0	---	49,14	41,88	0,60	0,51	24,00
03.04	2,068	317,2	321,2	4,1	---	46,70	40,20	0,60	0,51	24,00
04.04	1,896	270,3	273,8	3,5	---	47,36	40,39	0,60	0,51	24,00
05.04	2,595	316,4	320,4	4,0	---	51,78	43,59	0,60	0,51	24,00
Итого:	17,62	2176,1	2203,5	27,4	0,0	51,30	43,22	0,60	0,51	168,00
06.04	2,630	316,5	320,5	4,0	---	52,65	44,36	0,60	0,51	24,00
07.04	2,312	312,0	316,0	4,0	---	49,31	41,91	0,60	0,51	24,00
08.04	2,177	312,1	316,1	4,0	---	48,18	41,22	0,60	0,51	24,00
09.04	2,041	312,2	316,2	4,0	---	46,91	40,38	0,60	0,51	24,00
10.04	2,007	312,2	316,2	4,0	---	46,97	40,54	0,60	0,51	24,00
11.04	1,817	311,2	315,2	4,0	---	45,38	39,56	0,60	0,51	24,00
12.04	1,636	309,6	313,5	4,0	---	43,47	38,20	0,60	0,51	24,00
Итого:	14,62	2185,8	2213,8	28,0	0,0	47,57	40,89	0,60	0,51	168,00
13.04	1,606	319,9	323,9	4,0	---	43,12	38,12	0,60	0,51	24,00
14.04	1,563	329,8	334,1	4,2	---	43,13	38,40	0,60	0,51	24,00
15.04	1,912	319,5	323,7	4,1	---	46,11	40,14	0,60	0,51	24,00
16.04	2,115	310,8	314,7	4,0	---	48,09	41,30	0,60	0,51	24,00
17.04	2,224	311,5	315,5	4,0	---	49,05	41,93	0,60	0,51	24,00
18.04	1,980	321,7	325,8	4,1	---	47,01	40,88	0,60	0,51	24,00
19.04	1,706	330,1	334,4	4,2	---	44,06	38,90	0,60	0,51	24,00
Итого:	13,11	2243,4	2272,1	28,7	0,0	45,76	39,93	0,60	0,51	168,00
20.04	1,537	331,3	335,5	4,2	---	42,32	37,70	0,60	0,51	24,00
21.04	1,398	330,8	335,0	4,2	---	40,12	35,91	0,60	0,51	24,00
22.04	1,843	329,1	333,3	4,2	---	44,52	38,94	0,60	0,51	24,00
Итого:	4,78	991,3	1003,8	12,6	0,0	42,32	37,51	0,60	0,51	72,00
Итого:	70,82	9722,2	9845,9	123,6	0,0	49,16	41,89	0,60	0,51	744,0

$$dT = 7,27$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тмах, ч + Тмин, ч + Тдт, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
	70,82		
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.22	На 24:00 22.04.22	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	7038,23	7109,05	70,82
Расход теплоносителя M1, т	542350,2	552072,4	9722,2
Расход теплоносителя M2, т	506474,7	516320,6	9845,9
Время наработки, ч	50050,1	50794,1	744,0
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: 21 12

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр. д. 12

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20120949, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x5F62

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	55.05	45.01	10.05	9.71	6.12 <	298.360	293.915	294.238	291.188	3.051	2.981	24	0	*
24.03.22 23	55.11	45.17	9.94	9.71	6.12 <	298.130	293.915	294.015	291.154	2.861	2.947	24	0	*
25.03.22 23	54.92	45.09	9.82	9.70	6.12 <	297.880	293.680	293.805	290.952	2.853	2.911	24	0	*
26.03.22 23	55.19	45.26	9.93	9.70	6.12 <	298.385	294.150	294.260	291.391	2.869	2.947	24	0	*
27.03.22 23	54.90	44.98	9.92	9.70	6.12 <	298.420	294.185	294.330	291.452	2.878	2.945	24	0	*
28.03.22 23	55.73	45.87	9.86	9.71	6.12 <	314.210	309.730	309.764	306.727	3.037	3.081	24	0	*
29.03.22 23	56.99	46.59	10.40	9.71	6.12 <	316.105	311.465	311.431	308.358	3.073	3.265	24	0	*
30.03.22 23	56.15	46.12	10.03	9.71	6.12 <	316.385	311.825	311.842	308.758	3.084	3.154	24	0	*
31.03.22 23	55.27	45.52	9.76	9.71	6.12 <	316.780	312.145	312.383	309.176	3.207	3.075	24	0	*
01.04.22 23	52.14	43.48	8.66	9.70	6.12 <	317.050	312.805	313.109	310.095	3.015	2.738	24	0	*
02.04.22 23	49.00	41.52	7.48	9.70	6.12 <	315.630	311.655	312.209	309.213	2.996	2.362	24	0	*
03.04.22 23	46.73	39.95	6.78	9.70	6.12 <	313.990	310.195	310.883	307.980	2.903	2.135	24	0	*
04.04.22 23	47.52	40.12	7.40	9.70	6.12 <	269.450	266.170	266.707	264.251	2.457	1.997	24	0	*
05.04.22 23	51.89	43.34	8.55	9.70	6.12 <	314.065	309.890	310.214	307.222	2.993	2.678	24	0	*
06.04.22 23	52.57	43.89	8.68	9.70	6.12 <	314.265	310.030	310.313	307.292	3.021	2.719	24	0	*
07.04.22 23	49.34	41.58	7.76	9.70	6.12 <	309.255	305.345	305.850	302.951	2.900	2.399	24	0	*
08.04.22 23	48.15	40.87	7.27	9.70	6.12 <	309.260	305.185	306.018	302.875	3.142	2.252	24	0	*
09.04.22 23	46.93	40.05	6.88	9.69	6.12 <	308.880	305.150	305.831	302.948	2.883	2.132	24	0	*

10.04.22 23	46.98	40.16	6.82	9.69	6.12 <	308.915	305.180	305.847	302.984	2.863	2.113	24	0	*
11.04.22 23	45.34	39.21	6.13	9.69	6.12 <	307.600	304.015	304.762	301.921	2.840	1.894	24	0	*
12.04.22 23	43.48	37.94	5.54	9.69	6.12 <	305.785	302.350	303.206	300.428	2.777	1.707	24	0	*
13.04.22 23	43.13	37.91	5.23	9.69	6.12 <	316.250	312.725	313.632	310.747	2.885	1.667	24	0	*
14.04.22 23	43.15	38.11	5.04	9.69	6.12 <	325.385	321.810	322.702	319.748	2.954	1.653	24	0	*
15.04.22 23	46.27	39.95	6.32	9.69	6.12 <	315.535	311.840	312.493	309.613	2.880	2.003	24	0	*
16.04.22 23	48.14	41.06	7.08	9.69	6.12 <	306.000	302.255	302.797	299.945	2.852	2.170	24	0	*
17.04.22 23	49.07	41.55	7.52	9.69	6.12 <	308.585	304.505	305.238	302.127	3.110	2.322	24	0	*
18.04.22 23	46.95	40.50	6.45	9.70	6.12 <	318.535	314.775	315.368	312.453	2.915	2.061	24	0	*
19.04.22 23	44.03	38.56	5.47	9.69	6.12 <	325.950	322.295	323.129	320.159	2.970	1.794	24	0	*
20.04.22 23	42.31	37.42	4.89	9.69	6.12 <	326.555	323.020	323.958	321.021	2.938	1.612	24	0	*
21.04.22 23	40.55	35.96	4.59 <	9.69	6.12 <	325.585	322.150	309.818	307.026	2.792	1.449	23	1	*
22.04.22 23	44.61	38.76	5.85	9.69	6.12 <	325.000	321.115	322.103	318.957	3.146	1.913	24	0	*
Итого/Средн	49.22	41.63	7.59	9.70	6.12	9642.180	9519.470	9522.253	9431.109	91.144	73.081	743	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	149023.495	147206.945	146169.559	145161.165	1008.394	1575.747	13567	30
22.04.22 23	158665.675	156726.415	155691.812	154592.274	1099.538	1648.828	14310	31
Итого	9642.180	9519.470	9522.253	9431.109	91.144	73.081	743	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106

Номер теплосчётчика: 3060472

Номер абонента: 0

Адрес установки: Жилой дом (ул. 21 микрорайон, 14)

Система 1 Подача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	157	2000	0,471

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	2,389	294,7	295,0	0,4	---	54,12	46,00	0,50	0,50	24,00
24.03	2,365	294,6	294,9	0,4	---	54,27	46,23	0,50	0,50	24,00
25.03	2,330	294,3	294,7	0,4	---	54,10	46,18	0,50	0,50	24,00
26.03	2,359	294,8	295,2	0,4	---	54,28	46,27	0,50	0,50	24,00
27.03	2,358	294,9	295,3	0,4	---	54,09	46,09	0,50	0,50	24,00
28.03	2,413	307,0	307,4	0,4	---	54,44	46,57	0,50	0,50	24,00
29.03	2,592	311,9	312,3	0,5	---	56,10	47,79	0,50	0,50	24,00
Итого:	16,806	2092,0	2094,8	2,8	0,0	54,49	46,45	0,50	0,50	168,00
30.03	2,542	312,2	312,6	0,4	---	55,67	47,52	0,50	0,50	24,00
31.03	2,430	312,9	313,3	0,4	---	54,44	46,67	0,50	0,50	24,00
01.04	2,183	313,4	313,8	0,4	---	51,74	44,77	0,50	0,50	24,00
02.04	1,989	313,8	314,3	0,5	---	49,57	43,23	0,50	0,50	24,00
03.04	1,719	312,2	312,6	0,4	---	45,93	40,42	0,50	0,50	24,00
04.04	1,554	267,7	267,9	0,2	---	46,00	40,19	0,50	0,50	24,00
05.04	2,065	310,5	310,8	0,4	---	49,97	43,31	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,482	2142,5	2145,4	2,8	0,0	50,47	43,73	0,50	0,50	168,00
06.04	2,230	312,3	312,7	0,4	---	52,61	45,47	0,50	0,50	24,00
07.04	1,901	307,1	307,3	0,3	---	48,54	42,35	0,50	0,50	24,00
08.04	1,828	307,0	307,3	0,4	---	47,87	41,91	0,50	0,50	24,00
09.04	1,691	307,1	307,5	0,4	---	46,19	40,68	0,50	0,50	24,00
10.04	1,672	307,1	307,4	0,3	---	46,25	40,80	0,50	0,50	24,00
11.04	1,556	306,5	306,9	0,3	---	45,27	40,19	0,50	0,50	24,00
12.04	1,367	304,7	305,1	0,3	---	42,91	38,42	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,245	2151,7	2154,2	2,5	0,0	47,09	41,40	0,50	0,50	168,00
13.04	1,346	311,8	312,1	0,3	---	42,63	38,31	0,50	0,50	24,00
14.04	1,325	325,4	325,8	0,4	---	42,48	38,40	0,50	0,50	24,00
15.04	1,516	318,8	319,2	0,4	---	44,47	39,72	0,50	0,50	24,00
16.04	1,720	305,5	305,9	0,4	---	47,33	41,70	0,50	0,50	24,00
17.04	1,832	307,6	308,0	0,4	---	48,31	42,34	0,50	0,50	24,00
18.04	1,697	314,5	314,9	0,3	---	47,05	41,65	0,50	0,50	24,00
19.04	1,446	325,8	326,2	0,4	---	43,85	39,41	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,882	2209,5	2212,1	2,6	0,0	45,16	40,22	0,50	0,50	168,00
20.04	1,298	326,8	327,1	0,4	---	42,14	38,16	0,50	0,50	24,00
21.04	1,112	327,0	327,3	0,3	---	39,29	35,88	0,50	0,50	24,00
22.04	1,475	324,6	325,0	0,4	---	43,41	38,86	0,50	0,50	24,00
Итого:	3,885	978,4	979,4	1,1	0,0	41,61	37,63	0,50	0,50	72,00
Итого:	58,300	9574,110	9585,922	11,812	0,000	47,76	41,89	0,50	0,50	744,00
						dT=	5,87			

Общее время работы теплосистемы, ч	53787,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	53787,0	=	53612,0	0,0	0,0	0,0	174,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		58,30					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 19:00 25.04.2022		
Количество теплоты, ГКал	5401,21	5459,51	58,30		5463,93		
Расход теплоносителя Мп, т	413141,7	422715,8	9574,1		423643,8		
Расход теплоносителя Мо, т	411293,5	420879,4	9585,9		421808,6		
Время наработки, ч	52800,0	53544,0	744,0		53612,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			174,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.2

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900016
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	17.183	314.714	54.58	0.00	14.198	309.418	45.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	17.287	314.977	54.87	0.00	14.319	309.633	45.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	17.276	314.953	54.84	0.00	14.317	309.582	45.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	17.266	314.988	54.80	0.00	14.303	309.580	45.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	16.544	302.194	54.73	0.00	13.693	296.901	45.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	17.931	326.468	54.91	0.00	14.926	320.747	45.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	18.901	333.336	56.69	0.00	15.658	327.671	46.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	18.835	333.617	56.45	0.00	15.634	327.471	46.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	18.397	334.491	54.99	0.00	15.337	328.273	45.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	17.600	334.714	52.57	0.00	14.858	329.045	44.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	16.982	335.793	50.54	0.00	14.453	330.309	43.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	15.530	333.616	46.53	0.00	13.415	328.436	40.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	13.307	286.560	45.85	0.00	11.446	281.838	38.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	16.692	331.719	50.28	0.00	14.119	326.324	42.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	17.936	334.650	53.58	0.00	15.060	329.015	44.97	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	15.888	322.900	49.18	0.00	13.575	317.688	42.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	15.927	327.299	48.64	0.00	13.611	322.062	41.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	15.346	328.327	46.72	0.00	13.219	323.144	40.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	15.360	328.274	46.77	0.00	13.258	323.101	40.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	15.099	327.877	46.02	0.00	13.111	322.716	39.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	14.147	325.764	43.39	0.00	12.432	320.739	38.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	14.289	331.291	43.11	0.00	12.610	326.256	38.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	14.897	347.391	42.85	0.00	13.258	342.221	38.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	15.250	342.497	44.56	0.00	13.419	337.297	39.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	15.617	325.873	47.86	0.00	13.436	320.663	41.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	16.063	328.648	48.85	0.00	13.721	323.354	41.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	16.010	334.282	47.91	0.00	13.827	328.933	41.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	15.477	347.900	44.46	0.00	13.626	342.606	39.13	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	14.907	348.872	42.70	0.00	13.264	343.688	37.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	13.895	349.497	39.72	0.00	12.522	344.481	35.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	15.056	346.594	43.41	0.00	13.206	341.506	38.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	16.158	329.398	49.10		13.801	324.063	41.89		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	500.893	10210.078			427.829	10044.701			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.2

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900016
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.985	0.000	5.297	0.00
24.03.22	24.00	2.968	0.000	5.345	0.00
25.03.22	24.00	2.959	0.000	5.371	0.00
26.03.22	24.00	2.963	0.000	5.408	0.00
27.03.22	23.00	2.840	0.000	5.078	0.00
28.03.22	24.00	2.996	0.000	5.506	0.00
29.03.22	24.00	3.243	0.000	5.665	0.00
30.03.22	24.00	3.179	0.000	5.691	0.00
31.03.22	24.00	3.038	0.000	5.761	0.00
01.04.22	24.00	2.741	0.000	5.670	0.00
02.04.22	24.00	2.529	0.000	5.484	0.00
03.04.22	24.00	2.115	0.000	5.180	0.00
04.04.22	24.00	1.862	0.000	4.722	0.00
05.04.22	24.00	2.573	0.000	5.395	0.00
06.04.22	24.00	2.876	0.000	5.635	0.00
07.04.22	23.62	2.313	0.000	5.212	0.00
08.04.22	23.93	2.316	0.000	5.237	0.00
09.04.22	24.00	2.127	0.000	5.182	0.00
10.04.22	24.00	2.102	0.000	5.173	0.00
11.04.22	24.00	1.988	0.000	5.160	0.00
12.04.22	24.00	1.715	0.000	5.025	0.00
13.04.22	24.00	1.679	0.000	5.035	0.00
14.04.22	24.00	1.639	0.000	5.170	0.00
15.04.22	24.00	1.832	0.000	5.200	0.00
16.04.22	23.85	2.181	0.000	5.210	0.00
17.04.22	24.00	2.341	0.000	5.293	0.00
18.04.22	24.00	2.182	0.000	5.350	0.00
19.04.22	24.00	1.851	0.000	5.294	0.00
20.04.22	24.00	1.644	0.000	5.184	0.00
21.04.22	24.00	1.373	0.000	5.016	0.00
22.04.22	24.00	1.850	0.000	5.088	0.00
Среднее:		2.354	0.000	5.292	0.000
Итого:	742.40	73.001	0.000	164.036	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.7

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 801121
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	13.013	237.292	54.83	0.00	11.215	237.559	47.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	13.025	237.289	54.88	0.00	11.252	237.596	47.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	12.973	237.173	54.68	0.00	11.221	237.489	47.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	13.051	237.598	54.91	0.00	11.271	237.915	47.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	12.442	227.732	54.62	0.00	10.748	228.027	47.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	13.825	249.599	55.38	0.00	11.987	249.985	48.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	14.251	251.259	56.71	0.00	12.307	251.640	48.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	14.082	251.716	55.93	0.00	12.214	252.118	48.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	13.868	252.152	54.99	0.00	12.046	252.538	47.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	13.137	252.939	51.92	0.00	11.513	253.353	45.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	12.377	252.630	48.95	0.00	10.965	253.057	43.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	11.689	251.751	46.41	0.00	10.432	252.172	41.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	10.082	214.576	44.92	0.00	8.927	216.563	41.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	12.913	251.289	51.35	0.00	11.322	251.708	45.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	13.180	251.557	52.36	0.00	11.575	251.969	45.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	12.162	248.023	49.01	0.00	10.751	248.434	43.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	11.902	248.114	47.95	0.00	10.572	248.507	42.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	11.588	248.207	46.66	0.00	10.336	248.598	41.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	11.603	248.238	46.71	0.00	10.366	248.648	41.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	11.200	247.533	45.22	0.00	10.082	247.943	40.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	10.676	246.262	43.32	0.00	9.655	246.655	39.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	10.614	246.505	43.03	0.00	9.625	246.912	39.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	10.232	237.819	43.11	0.00	9.264	238.108	39.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	10.569	230.650	46.03	0.00	9.412	230.965	40.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	10.652	222.775	48.11	0.00	9.385	223.042	42.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	10.958	224.637	48.89	0.00	9.617	224.917	42.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	10.877	231.957	47.09	0.00	9.678	232.273	41.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	10.467	238.187	44.20	0.00	9.430	238.562	39.81	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	10.091	238.857	42.24	0.00	9.155	239.214	38.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	9.534	238.367	39.99	0.00	8.686	238.757	36.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	10.517	237.248	44.30	0.00	9.423	237.555	39.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.857	241.642	48.99		10.466	242.057	43.27		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	367.550	7489.929			324.432	7502.781			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801121
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.798	0.000	-0.267	0.00
24.03.22	24.00	1.774	0.000	-0.307	0.00
25.03.22	24.00	1.752	0.000	-0.316	0.00
26.03.22	24.00	1.780	0.000	-0.317	0.00
27.03.22	23.00	1.694	0.000	-0.295	0.00
28.03.22	24.00	1.838	0.000	-0.385	0.00
29.03.22	24.00	1.944	0.000	-0.381	0.00
30.03.22	24.00	1.868	0.000	-0.402	0.00
31.03.22	24.00	1.822	0.000	-0.386	0.00
01.04.22	24.00	1.624	0.000	-0.414	0.00
02.04.22	24.00	1.412	0.000	-0.427	0.00
03.04.22	24.00	1.257	0.000	-0.421	0.00
04.04.22	24.00	1.155	0.000	-1.987	0.00
05.04.22	24.00	1.591	0.000	-0.420	0.00
06.04.22	24.00	1.605	0.000	-0.412	0.00
07.04.22	24.00	1.411	0.000	-0.411	0.00
08.04.22	24.00	1.331	0.000	-0.393	0.00
09.04.22	24.00	1.252	0.000	-0.391	0.00
10.04.22	24.00	1.237	0.000	-0.409	0.00
11.04.22	24.00	1.118	0.000	-0.411	0.00
12.04.22	24.00	1.021	0.000	-0.394	0.00
13.04.22	24.00	0.989	0.000	-0.407	0.00
14.04.22	23.93	0.965	0.000	-0.289	0.00
15.04.22	23.92	1.153	0.000	-0.314	0.00
16.04.22	23.68	1.258	0.000	-0.265	0.00
17.04.22	23.93	1.337	0.000	-0.280	0.00
18.04.22	23.92	1.195	0.000	-0.315	0.00
19.04.22	23.85	1.030	0.000	-0.373	0.00
20.04.22	24.00	0.936	0.000	-0.357	0.00
21.04.22	24.00	0.847	0.000	-0.390	0.00
22.04.22	24.00	1.094	0.000	-0.307	0.00
Среднее:		1.390	0.000	-0.415	0.000
Итого:	742.23	43.085	0.000	-12.844	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.8

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801985
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	12.638	231.193	54.53	0.59	10.759	231.193	46.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	12.702	231.308	54.78	0.59	10.836	231.308	46.71	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	12.674	231.105	54.71	0.59	10.831	231.105	46.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	12.695	231.510	54.70	0.59	10.832	231.513	46.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	12.142	221.955	54.57	0.59	10.368	221.955	46.57	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	13.201	240.315	54.80	0.59	11.329	240.306	47.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	13.898	245.175	56.55	0.59	11.872	245.175	48.29	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	13.844	245.405	56.29	0.59	11.862	245.405	48.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	13.526	246.003	54.85	0.59	11.633	246.003	47.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	12.934	246.238	52.39	0.59	11.219	246.238	45.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	12.464	246.979	50.31	0.59	10.891	246.979	43.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	11.390	245.382	46.27	0.59	10.079	245.382	40.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	9.735	211.114	44.26	0.59	8.520	209.581	40.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	12.260	243.968	50.10	0.59	10.665	243.968	43.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	13.141	246.037	53.28	0.59	11.373	246.037	46.08	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	11.849	241.314	48.96	0.59	10.373	241.314	42.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	11.715	241.285	48.41	0.59	10.275	241.285	42.43	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	11.275	241.375	46.56	0.59	9.960	241.375	41.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	11.288	241.372	46.62	0.59	9.985	241.372	41.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	11.087	241.063	45.84	0.59	9.852	241.063	40.71	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	10.411	239.509	43.31	0.59	9.338	239.509	38.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	10.539	243.833	43.08	0.59	9.474	243.833	38.70	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	11.003	255.952	42.83	0.59	9.962	255.952	38.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	11.241	251.835	44.54	0.59	10.080	251.835	39.91	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	11.461	239.734	47.65	0.59	10.116	239.743	42.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	11.801	241.790	48.66	0.59	10.367	241.790	42.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	11.781	246.355	47.72	0.59	10.438	246.355	42.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	11.407	256.384	44.34	0.59	10.269	256.384	39.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	10.993	257.122	42.60	0.59	9.969	257.122	38.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	10.251	257.453	39.65	0.59	9.387	257.453	36.30	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	11.122	255.275	43.41	0.59	9.968	255.275	38.89	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.886	242.458	48.91		10.416	242.409	42.86		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	368.469	7515.338			322.882	7513.808			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.8

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801985
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.879	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	1.866	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	1.843	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	1.863	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	1.774	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	1.872	0.000	0.008	0.00
29.03.22	24.00	2.025	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	1.982	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	1.893	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	1.715	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	1.572	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	1.311	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	1.215	0.000	1.533	0.00
05.04.22	24.00	1.595	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	1.768	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	1.476	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	1.441	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	1.315	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	1.303	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	1.235	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	1.073	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	1.065	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	1.041	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	1.161	0.000	0.000	0.00
16.04.22	23.85	1.345	0.000	-0.009	0.00
17.04.22	24.00	1.435	0.000	0.000	0.00
18.04.22	24.00	1.343	0.000	0.000	0.00
19.04.22	24.00	1.138	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	1.025	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	0.864	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	1.154	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.470	0.000	0.050	0.000
Итого:	742.85	45.587	0.000	1.533	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	21 мкр.д.10
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BA777
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.77	53.96	311.15	45.03	310.68	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.74	54.00	311.02	45.19	310.50	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.71	53.81	310.84	45.07	310.33	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.74	54.08	311.42	45.28	310.94	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.73	53.79	311.50	45.03	310.88	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.85	54.65	328.10	45.95	327.50	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.00	55.85	329.43	46.73	328.88	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.88	54.99	330.01	46.24	329.55	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.82	54.17	330.55	45.62	330.08	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.50	51.05	331.69	43.49	331.37	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.14	47.83	330.98	41.37	330.68	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.95	45.77	330.16	39.85	329.85	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.83	44.83	281.29	39.71	281.03	20:29	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.46	50.85	329.32	43.38	328.85	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.47	51.40	329.16	43.88	328.95	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.18	48.33	324.83	41.59	324.56	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.05	47.12	325.04	40.80	324.65	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.94	45.97	325.19	40.01	324.81	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.91	46.03	325.25	40.13	324.74	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.71	44.35	323.91	39.06	323.67	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.54	42.58	322.14	37.77	322.22	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.51	42.25	333.82	37.70	334.01	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.48	42.27	343.17	37.94	343.51	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.85	45.51	331.70	39.91	331.78	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.01	47.12	323.54	40.91	323.36	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.11	48.07	324.49	41.56	324.20	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.85	45.96	335.44	40.40	335.65	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.60	43.08	343.07	38.42	343.67	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.45	41.40	343.87	37.18	344.82	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.27	39.41	325.81	35.51	326.50	22:38	22:46
23-04-2022 00:00:00	1.75	43.74	342.04	38.60	342.62	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	66.78	48.21	10099.95	41.60	10094.84	739:07	742:46

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
21 мкр.д. 11
Жилой дом
ИМ 2300 N BA649
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.04	55.10	314.76	45.43	311.12	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.01	55.15	314.77	45.58	311.11	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.99	54.96	314.59	45.44	310.75	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.01	55.23	315.03	45.67	311.10	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.99	54.95	315.00	45.44	311.18	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.14	55.82	331.75	46.32	327.91	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.30	57.03	332.96	47.11	329.18	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.17	56.15	333.51	46.63	329.71	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.10	55.32	334.02	46.01	330.19	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.75	52.15	335.27	43.93	331.39	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.36	48.87	334.74	41.80	330.60	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.16	46.79	334.18	40.32	329.80	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.03	47.07	285.37	39.52	280.98	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.72	51.97	332.53	43.77	328.69	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.72	52.49	332.24	44.28	328.37	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.43	49.38	328.28	41.97	324.17	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.27	48.14	328.50	41.20	324.26	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.16	46.98	328.59	40.40	324.31	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.12	47.03	328.58	40.56	324.22	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.91	45.31	327.42	39.48	323.18	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.75	43.53	326.04	38.14	321.56	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.72	43.19	337.84	38.09	333.26	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.68	43.21	347.08	38.37	342.58	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.05	46.53	335.16	40.37	330.92	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.23	48.18	325.08	41.31	320.92	23:54	23:54
18-04-2022 00:00:00	2.36	49.12	327.47	41.90	323.22	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.09	46.95	339.14	40.77	334.81	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.83	44.03	347.63	38.76	342.81	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.64	42.31	348.76	37.59	343.79	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.54	40.32	348.69	35.90	342.89	23:52	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.99	44.71	346.79	38.96	341.57	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	74.25	49.29	10231.78	41.97	10100.55	743:46	743:54

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :

21мкр д.13

Прибор :

ИМ 2300 N BV521

Назначение :

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.89	54.27	428.30	0.34	45.17	417.57	0.29	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.83	54.32	428.24	0.34	45.35	417.49	0.29	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.80	54.14	428.03	0.36	45.24	417.37	0.31	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.85	54.41	428.91	0.38	45.41	418.16	0.33	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.86	54.13	428.97	0.38	45.12	418.24	0.33	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	4.07	54.96	451.56	0.37	45.94	440.47	0.32	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	4.30	56.18	453.39	0.36	46.69	442.30	0.31	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	4.10	55.33	444.89	0.37	46.09	433.79	0.32	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.98	54.49	438.04	0.38	45.38	426.97	0.33	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.54	51.37	439.63	0.39	43.31	428.63	0.33	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	3.04	48.20	438.76	0.39	41.26	427.90	0.34	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.76	46.08	437.59	0.40	39.75	426.82	0.35	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.59	46.56	374.46	0.41	39.03	364.15	0.37	22:10	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.49	51.17	436.67	0.40	43.16	425.86	0.34	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	3.52	51.76	436.67	0.39	43.69	425.68	0.34	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	3.11	48.64	430.69	0.40	41.41	420.06	0.35	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.92	47.45	431.12	0.41	40.67	420.49	0.36	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.74	46.28	431.42	0.42	39.92	420.86	0.37	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.72	46.33	431.59	0.42	40.01	420.92	0.37	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.42	44.66	430.27	0.43	39.01	419.79	0.38	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	2.20	42.87	427.50	0.39	37.71	417.20	0.34	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	2.17	42.53	442.56	0.35	37.61	431.93	0.29	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	2.14	42.55	447.91	0.36	37.76	437.03	0.30	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.60	45.77	417.62	0.40	39.50	407.53	0.34	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.86	47.42	407.04	0.45	40.40	397.29	0.39	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	3.00	48.38	408.38	0.46	41.02	398.54	0.40	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.64	46.28	421.65	0.39	39.98	411.36	0.33	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.28	43.38	431.22	0.34	38.09	420.63	0.28	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	2.06	41.68	432.72	0.36	36.92	422.12	0.29	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.88	39.67	431.63	0.35	35.30	421.13	0.29	23:55	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.45	44.01	429.80	0.35	38.28	419.31	0.29	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	94.81	48.56	13347.23	0.39	41.43	13017.58	0.33	742:05	744:00

Отв. лицо :

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060273
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 21 микрорайон, 3)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	160	2000	---

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pn	Po	
				-	+					
23.03	3,259	339,2	340,4	1,2	---	54,56	44,97	0,60	0,50	24,00
24.03	3,233	339,8	339,9	0,1	---	54,63	45,13	0,60	0,50	24,00
25.03	3,209	339,8	339,4	---	0,4	54,43	45,00	0,60	0,50	24,00
26.03	3,246	340,5	339,9	---	0,5	54,72	45,20	0,60	0,50	24,00
27.03	3,215	340,5	339,9	---	0,6	54,43	45,00	0,60	0,50	24,00
28.03	3,354	357,3	356,7	---	0,6	55,15	45,78	0,60	0,50	24,00
29.03	3,548	360,0	359,2	---	0,8	56,50	46,66	0,60	0,50	24,00
Итого:	23,064	2417,1	2415,4	1,3	3,0	54,92	45,39	0,60	0,50	168,00
30.03	3,428	360,7	359,7	---	1,0	55,75	46,27	0,60	0,50	24,00
31.03	3,331	361,5	360,3	---	1,1	54,80	45,60	0,60	0,50	24,00
01.04	2,962	362,7	361,5	---	1,2	51,75	43,60	0,60	0,50	24,00
02.04	2,577	362,3	361,0	---	1,4	48,88	41,78	0,60	0,50	24,00
03.04	2,294	361,1	359,6	---	1,4	46,21	39,87	0,60	0,50	24,00
04.04	2,105	307,9	306,3	---	1,6	46,77	39,96	0,60	0,50	24,00
05.04	2,910	360,2	357,5	---	2,7	51,12	43,05	0,60	0,50	24,00
Итого:	19,607	2476,4	2465,9	0,0	10,5	50,75	42,88	0,60	0,50	168,00
06.04	3,003	361,9	357,0	---	4,9	52,26	43,98	0,60	0,50	24,00
07.04	2,613	357,4	351,3	---	6,1	48,84	41,55	0,60	0,50	24,00
08.04	2,467	357,6	351,3	---	6,3	47,79	40,91	0,60	0,50	24,00
09.04	2,306	357,8	351,3	---	6,5	46,46	40,03	0,60	0,50	24,00
10.04	2,290	357,7	351,2	---	6,5	46,52	40,13	0,60	0,50	24,00
11.04	2,081	356,7	350,0	---	6,7	45,04	39,23	0,60	0,50	24,00
12.04	1,876	354,5	348,1	---	6,4	43,07	37,79	0,60	0,50	24,00
Итого:	16,636	2503,6	2460,1	0,0	43,5	47,14	40,52	0,60	0,50	168,00
13.04	1,821	364,9	358,9	---	6,0	42,74	37,76	0,60	0,50	24,00
14.04	1,788	376,7	370,9	---	5,9	42,72	37,99	0,60	0,50	24,00
15.04	2,166	366,2	359,9	---	6,3	45,56	39,66	0,60	0,50	24,00
16.04	2,400	354,3	347,5	---	6,8	47,67	40,91	0,60	0,50	24,00
17.04	2,544	356,7	349,7	---	7,0	48,61	41,49	0,60	0,50	24,00
18.04	2,264	367,3	360,9	---	6,4	46,70	40,55	0,60	0,50	24,00
19.04	1,944	377,2	371,3	---	5,8	43,72	38,58	0,60	0,50	24,00
Итого:	14,927	2563,3	2519,1	0,0	44,2	45,39	39,56	0,60	0,50	168,00
20.04	1,741	378,1	372,5	---	5,6	42,00	37,41	0,60	0,50	24,00
21.04	1,579	377,8	372,1	---	5,6	39,69	35,53	0,60	0,50	24,00
22.04	2,088	375,5	370,0	---	5,5	44,08	38,53	0,60	0,50	24,00
Итого:	5,408	1131,4	1114,7	0,0	16,8	41,92	37,16	0,60	0,50	72,00
Итого:	79,642	11091,749	10975,237	1,342	117,854	48,02	41,10	0,60	0,50	744,00
						dT=	6,92			

Общее время работы теплосистемы, ч	69105,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	69105,0	=	68445,0	0,0	0,0	0,0	660,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		79,64					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 9:00 25.04.2022		
Количество теплоты, Гкал	8728,12	8807,76	79,64		8813,02		
Расход теплоносителя Мп, т	702253,3	713345,1	11091,7		714260,5		
Расход теплоносителя Мо, т	703662,5	714637,8	10975,2		715539,9		
Время наработки, ч	67643,0	68387,0	744,0		68445,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			660,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-106
3060257
г. Октябрьский, 24 мкр.д.2
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.22 по 22.04.22**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,134	227,9	225,7	---	2,2	53,47	44,11	0,50	0,50	24,00
24.03	2,060	223,5	221,3	---	2,2	52,55	43,33	0,50	0,50	24,00
25.03	2,213	235,4	233,1	---	2,3	54,33	44,93	0,50	0,50	24,00
26.03	2,218	236,4	234,1	---	2,3	54,51	45,12	0,50	0,50	24,00
27.03	2,203	234,5	232,2	---	2,3	53,99	44,59	0,50	0,50	24,00
28.03	2,265	239,3	237,0	---	2,3	54,75	45,29	0,50	0,50	24,00
29.03	2,446	251,7	249,3	---	2,5	56,57	46,85	0,50	0,50	24,00
Итого:	15,54	1648,7	1632,6	0,0	16,1	54,35	44,92	0,50	0,50	168,00
30.03	2,253	235,2	232,9	---	2,3	54,99	45,40	0,50	0,50	24,00
31.03	2,215	226,7	224,5	---	2,2	54,38	44,60	0,50	0,50	24,00
01.04	1,924	206,1	204,1	---	2,0	51,54	42,20	0,50	0,50	24,00
02.04	1,793	198,6	196,6	---	1,9	49,72	40,68	0,50	0,50	24,00
03.04	1,641	190,5	188,6	---	1,9	48,32	39,70	0,50	0,50	24,00
04.04	1,436	178,5	176,8	---	1,8	45,81	37,76	0,50	0,50	24,00
05.04	1,860	204,6	202,6	---	2,0	50,18	41,09	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,12	1440,3	1426,1	0,0	14,2	50,97	41,85	0,50	0,50	168,00
06.04	2,081	219,0	216,7	---	2,2	53,17	43,66	0,50	0,50	24,00
07.04	1,932	210,2	207,9	---	2,2	51,80	42,60	0,50	0,50	24,00
08.04	1,711	194,4	192,2	---	2,1	49,67	40,86	0,50	0,50	24,00
09.04	1,537	184,6	182,5	---	2,1	47,39	39,05	0,50	0,50	24,00
10.04	1,493	182,9	180,8	---	2,1	46,97	38,80	0,50	0,50	24,00
11.04	1,173	162,1	160,1	---	2,0	43,70	36,46	0,50	0,50	24,00
12.04	0,964	153,6	151,8	---	1,9	40,05	33,77	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,89	1306,8	1292,0	0,0	14,7	48,03	39,69	0,50	0,50	168,00
13.04	1,032	160,9	158,9	---	2,0	41,22	34,79	0,50	0,50	24,00
14.04	0,982	160,6	158,6	---	1,9	40,70	34,58	0,50	0,50	24,00
15.04	1,308	178,6	176,6	---	2,1	44,45	37,12	0,50	0,50	24,00
16.04	1,389	181,2	179,2	---	2,0	45,58	37,90	0,50	0,50	23,69
17.04	1,478	186,0	183,9	---	2,1	46,36	38,41	0,50	0,50	24,00
18.04	1,192	175,8	173,8	---	2,0	43,04	36,26	0,50	0,50	24,00
19.04	1,079	171,0	169,0	---	1,9	41,08	34,76	0,50	0,50	24,00
Итого:	8,46	1214,1	1200,1	0,0	14,0	43,31	36,33	0,50	0,50	167,69
20.04	1,110	174,9	173,0	---	1,9	41,73	35,37	0,50	0,50	23,94
21.04	1,088	179,7	177,8	---	2,0	40,90	34,84	0,50	0,50	24,00
22.04	1,118	180,6	178,6	---	2,0	40,99	34,80	0,50	0,50	24,00
Итого:	3,32	535,2	529,4	0,0	5,9	41,20	35,00	0,50	0,50	71,94
Итого:	51,33	6145,1	6080,3	0,0	64,9	48,89	40,53	0,50	0,50	743,6

$$dT = 8,36$$

Общее время работы теплосистемы, ч		744,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
		744,0	=	743,6 0,0 0,0 0,0 0,4
Количество тепла, Гкал		Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			51,33	
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.22	На 24:00 22.04.22	Результат за период	На 09:42 23.04.2022
Количество теплоты, Гкал	7387,87	7439,20	51,33	7439,66
Расход теплоносителя M1, т	508451,3	514596,4	6145,1	514670,0
Расход теплоносителя M2, т	505687,5	511767,7	6080,3	511840,5
Время наработки, ч	66375,7	67119,3	743,6	67129,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,4	

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.3 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00169001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7A15 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.63	42.64	10.99	120.54	118.92	120.69	119.66	-0.74	7.78	7.59	1.306	-0.032	24	0	
24/03/22	52.86	42.00	10.86	118.54	116.97	118.65	117.68	-0.71	7.76	7.57	1.266	-0.030	24	0	
25/03/22	54.56	43.58	10.98	125.05	123.35	125.05	123.90	-0.55	7.71	7.52	1.353	-0.024	24	0	
26/03/22	54.73	43.76	10.97	125.49	123.75	125.71	124.54	-0.79	7.72	7.53	1.356	-0.035	24	0	
27/03/22	54.19	43.34	10.85	124.37	122.69	124.35	123.25	-0.56	7.71	7.52	1.329	-0.024	24	0	
28/03/22	55.07	43.98	11.09	127.26	125.48	127.37	126.24	-0.76	7.64	7.45	1.386	-0.033	24	0	
29/03/22	56.81	45.38	11.43	133.88	131.90	133.92	132.66	-0.76	7.53	7.32	1.504	-0.034	24	0	
30/03/22	55.14	43.90	11.24	124.07	122.32	124.14	123.04	-0.72	7.63	7.43	1.373	-0.032	24	0	
31/03/22	54.60	43.00	11.60	119.53	117.85	119.57	118.57	-0.72	7.74	7.56	1.367	-0.031	24	0	
01/04/22	51.65	40.65	11.00	107.85	106.50	107.84	107.03	-0.53	7.90	7.73	1.167	-0.022	24	0	
02/04/22	49.97	39.34	10.63	103.96	102.76	104.19	103.47	-0.71	7.97	7.81	1.091	-0.028	24	0	
03/04/22	48.48	38.40	10.08	99.46	98.40	99.55	98.83	-0.43	8.05	7.89	0.989	-0.017	24	0	
04/04/22	46.02	36.60	9.42	92.87	91.91	93.08	92.52	-0.61	8.15	8.01	0.865	-0.022	24	0	
05/04/22	50.68	40.01	10.67	108.04	106.77	108.21	107.43	-0.66	7.96	7.80	1.137	-0.026	24	0	
06/04/22	53.40	42.24	11.16	115.20	113.66	115.18	114.24	-0.58	7.89	7.72	1.268	-0.025	24	0	
07/04/22	52.01	41.22	10.79	110.16	108.81	110.34	109.47	-0.66	7.96	7.79	1.172	-0.027	24	0	
08/04/22	49.85	39.42	10.43	101.45	100.29	101.58	100.83	-0.54	8.14	7.98	1.046	-0.021	24	0	
09/04/22	47.62	37.79	9.83	96.08	95.11	96.30	95.58	-0.47	8.29	8.14	0.932	-0.018	24	0	
10/04/22	47.22	37.56	9.66	95.31	94.35	95.53	94.81	-0.46	8.29	8.14	0.910	-0.017	24	0	
11/04/22	43.77	35.22	8.55	83.59	82.84	83.80	83.25	-0.41	8.42	8.28	0.706	-0.014	24	0	
12/04/22	40.32	32.83	7.49	79.72	79.11	80.01	79.53	-0.42	8.21	8.08	0.592	-0.014	24	0	

24 3															
13/04/22	41.47	33.74	7.73	83.49	82.77	83.76	83.28	-0.51	8.15	8.01	0.639	-0.017	24	0	
14/04/22	40.96	33.63	7.33	83.47	82.75	83.82	83.34	-0.59	8.26	8.13	0.606	-0.020	24	0	
15/04/22	44.85	36.18	8.67	93.69	92.79	94.05	93.44	-0.65	8.26	8.12	0.801	-0.024	24	0	
16/04/22	45.83	36.75	9.08	96.27	95.31	96.40	95.77	-0.46	8.45	8.30	0.866	-0.017	24	0	
17/04/22	46.52	37.24	9.28	97.32	96.36	97.66	96.95	-0.59	8.57	8.42	0.894	-0.022	24	0	
18/04/22	43.24	35.26	7.98	91.79	90.98	91.91	91.39	-0.41	7.89	7.74	0.724	-0.014	24	0	
19/04/22	41.38	33.89	7.49	89.40	88.68	89.69	89.21	-0.53	7.46	7.33	0.665	-0.018	24	0	
20/04/22	42.23	34.70	7.53	92.28	91.56	92.62	92.14	-0.58	7.61	7.47	0.689	-0.020	24	0	
21/04/22	41.85	34.50	7.35	94.99	94.27	95.31	94.83	-0.56	7.58	7.44	0.691	-0.019	24	0	
22/04/22	42.60	34.82	7.78	95.67	94.88	96.03	95.55	-0.67	7.59	7.45	0.736	-0.023	24	0	
Итого:				3230.7	3194.09	3236.3	3212.43	-18.34			31.426	-0.720	744	0	
Средние:	48.50	38.82	9.67						7.94	7.78					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 24 мкр.д.4 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00177120 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8202 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.53	45.24	8.29	269.63	266.04	268.37	265.77	0.00	0.27	6.20	6.00	2.205	0.012	24	0	*
24/03/22	52.73	44.50	8.23	264.77	261.31	263.42	260.99	0.00	0.32	6.20	6.00	2.150	0.014	24	0	*
25/03/22	54.44	46.08	8.36	279.02	275.16	277.71	274.95	0.00	0.21	6.20	5.39	2.301	0.010	24	0	*
26/03/22	54.61	46.24	8.37	280.52	276.62	279.04	276.28	0.00	0.34	6.20	6.00	2.312	0.016	24	0	*
27/03/22	54.07	45.77	8.30	277.92	274.13	276.50	273.77	0.00	0.36	6.20	6.00	2.273	0.016	24	0	*
28/03/22	54.93	46.47	8.46	284.90	280.91	283.43	280.56	0.00	0.35	6.20	6.00	2.376	0.016	24	0	*
29/03/22	56.69	48.00	8.69	300.28	295.83	298.57	295.36	0.00	0.47	6.20	6.00	2.569	0.023	24	0	*
30/03/22	55.04	46.44	8.60	277.56	273.65	276.19	273.42	0.00	0.23	6.20	6.00	2.352	0.011	24	0	*
31/03/22	54.50	45.70	8.80	265.60	261.93	264.13	261.53	0.00	0.40	6.20	6.00	2.303	0.018	24	0	*
01/04/22	51.57	43.14	8.43	238.83	235.87	237.86	235.75	0.00	0.12	6.20	6.00	1.984	0.005	24	0	*
02/04/22	49.86	41.66	8.20	229.96	227.28	228.89	226.97	0.00	0.31	6.20	6.00	1.860	0.013	24	0	*
03/04/22	48.38	40.60	7.78	219.39	217.02	218.63	216.89	0.00	0.13	6.20	6.00	1.686	0.005	24	0	*
04/04/22	45.91	38.59	7.32	204.42	202.42	203.43	201.95	0.00	0.47	6.20	6.00	1.479	0.018	24	0	*
05/04/22	50.53	42.24	8.29	238.77	235.94	237.97	235.93	0.00	0.01	6.20	6.00	1.955	0.000	24	0	*
06/04/22	53.28	44.67	8.61	255.36	252.00	254.11	251.75	0.00	0.25	6.20	6.00	2.166	0.011	24	0	*
07/04/22	51.90	43.51	8.39	244.16	241.10	243.44	241.28	0.00	-0.18	6.20	6.00	2.020	-0.008	24	0	*
08/04/22	49.75	41.72	8.03	223.55	220.95	222.55	220.71	0.00	0.24	6.20	6.00	1.773	0.010	24	0	*
09/04/22	47.50	39.94	7.56	211.27	209.05	210.78	209.20	0.00	-0.15	6.20	6.00	1.579	-0.006	24	0	*
10/04/22	47.10	39.65	7.45	209.15	206.99	208.34	206.90	0.00	0.09	6.20	6.00	1.539	0.004	24	0	*
11/04/22	43.70	37.13	6.57	182.38	180.74	182.06	180.88	0.00	-0.14	6.20	6.00	1.185	-0.005	24	0	*
12/04/22	40.20	34.42	5.78	173.47	172.17	172.79	171.83	0.00	0.34	6.20	6.00	0.994	0.012	24	0	*

24 4																
13/04/22	41.34	35.38	5.96	182.16	180.72	182.00	181.00	0.00	-0.28	6.20	6.00	1.075	-0.010	24	0	*
14/04/22	40.82	35.15	5.67	182.35	180.91	181.66	180.65	0.00	0.26	6.20	6.00	1.025	0.009	24	0	*
15/04/22	44.71	37.96	6.75	205.76	203.80	205.39	204.05	0.00	-0.25	6.20	6.00	1.372	-0.009	24	0	*
16/04/22	45.70	38.69	7.01	211.30	209.16	210.55	209.11	0.00	0.05	6.20	6.00	1.461	0.002	24	0	*
17/04/22	46.41	39.26	7.15	214.18	212.03	213.82	212.29	0.00	-0.26	6.20	6.00	1.511	-0.010	24	0	*
18/04/22	43.12	36.95	6.17	201.02	199.24	200.47	199.16	0.00	0.08	6.20	6.00	1.227	0.003	24	0	*
19/04/22	41.24	35.43	5.81	195.36	193.80	195.08	193.89	0.00	-0.09	6.20	6.00	1.121	-0.003	24	0	*
20/04/22	41.87	36.10	5.77	202.89	201.21	202.43	201.23	0.00	-0.02	6.20	6.00	1.156	-0.001	24	0	*
21/04/22	41.16	35.63	5.53	210.36	208.68	209.99	208.79	0.00	-0.11	6.20	6.00	1.150	-0.004	24	0	*
22/04/22	41.38	35.73	5.65	211.69	210.01	211.22	209.98	0.00	0.03	6.20	6.00	1.189	0.001	24	0	*
Итого:				7147.9	7066.67	7120.8	7062.82	0.00	3.85			53.348	0.173	744	0	
Средние:	48.32	40.90	7.41							6.20	5.98					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.5

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00129521

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x26FA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.42	45.18	8.24	181.72	179.32	181.72	180.00	0.00	-0.68	7.92	7.59	1.477	-0.031	24	0	*
24/03/22	52.84	44.72	8.12	179.53	177.21	179.53	177.83	0.00	-0.62	7.89	7.56	1.438	-0.028	24	0	*
25/03/22	54.43	46.24	8.19	188.45	185.86	188.45	186.53	0.00	-0.67	7.86	7.50	1.520	-0.031	24	0	*
26/03/22	54.59	46.41	8.18	189.45	186.78	189.45	187.52	0.00	-0.74	7.85	7.49	1.527	-0.034	24	0	*
27/03/22	54.06	45.95	8.11	179.81	177.40	179.81	178.05	0.00	-0.65	7.84	7.49	1.435	-0.030	23	0	*
28/03/22	54.90	46.64	8.26	192.36	189.68	192.36	190.38	0.00	-0.70	7.79	7.42	1.565	-0.033	24	0	*
29/03/22	56.67	48.19	8.48	202.27	199.31	202.27	200.06	0.00	-0.75	7.67	7.27	1.687	-0.036	24	0	*
30/03/22	55.07	46.56	8.51	183.42	180.90	183.42	181.56	0.00	-0.66	7.76	7.42	1.537	-0.031	24	0	*
31/03/22	54.52	45.54	8.98	170.58	168.23	170.58	168.90	0.00	-0.67	7.86	7.57	1.510	-0.031	24	0	*
01/04/22	51.62	43.02	8.60	152.13	150.26	152.13	150.79	0.00	-0.53	8.01	7.77	1.292	-0.023	24	0	*
02/04/22	49.88	41.51	8.37	146.02	144.34	146.02	144.82	0.00	-0.48	8.10	7.87	1.209	-0.020	24	0	*
03/04/22	48.43	40.43	8.00	138.64	137.10	138.64	137.58	0.00	-0.48	8.17	7.96	1.095	-0.019	24	0	*
04/04/22	45.97	38.43	7.54	128.04	126.76	128.04	127.22	0.00	-0.46	8.28	8.10	0.956	-0.018	24	0	*
05/04/22	50.58	42.23	8.35	152.20	150.40	152.20	151.00	0.00	-0.60	8.09	7.85	1.255	-0.025	24	0	*
06/04/22	53.30	44.68	8.62	163.66	161.54	163.66	162.12	0.00	-0.58	8.01	7.74	1.390	-0.026	24	0	*
07/04/22	51.92	43.53	8.39	155.70	153.75	155.70	154.35	0.00	-0.60	8.09	7.84	1.289	-0.026	24	0	*
08/04/22	49.80	41.64	8.16	141.39	139.74	141.39	140.28	0.00	-0.54	8.26	8.06	1.136	-0.023	24	0	*
09/04/22	47.56	39.81	7.75	133.05	131.61	133.05	132.09	0.00	-0.48	8.40	8.21	1.021	-0.019	24	0	*
10/04/22	47.16	39.56	7.60	131.55	130.11	131.55	130.59	0.00	-0.48	8.41	8.22	0.986	-0.019	24	0	*
11/04/22	43.83	36.91	6.92	112.37	111.36	112.37	111.69	0.00	-0.33	8.52	8.37	0.768	-0.012	24	0	*
12/04/22	40.27	34.17	6.10	106.28	105.50	106.28	105.75	0.00	-0.25	8.32	8.19	0.642	-0.009	24	0	*

24 5																
13/04/22	41.43	35.17	6.26	112.60	111.64	112.60	111.88	0.00	-0.24	8.25	8.10	0.697	-0.008	24	0	*
14/04/22	40.92	34.98	5.94	112.70	111.74	112.70	111.98	0.00	-0.24	8.36	8.22	0.661	-0.008	24	0	*
15/04/22	44.82	37.90	6.92	129.11	127.87	129.11	128.21	0.00	-0.34	8.36	8.19	0.884	-0.013	24	0	*
16/04/22	45.75	38.64	7.11	133.19	131.98	133.19	132.23	0.00	-0.25	8.56	8.38	0.939	-0.010	24	0	*
17/04/22	46.46	39.18	7.28	135.23	133.83	135.23	134.27	0.00	-0.44	8.67	8.49	0.973	-0.017	24	0	*
18/04/22	43.20	36.86	6.34	125.95	124.86	125.95	125.14	0.00	-0.28	8.00	7.83	0.790	-0.010	24	0	*
19/04/22	41.32	35.34	5.98	122.17	121.21	122.17	121.45	0.00	-0.24	7.56	7.40	0.726	-0.008	24	0	*
20/04/22	41.93	36.13	5.80	131.32	130.26	131.32	130.54	0.00	-0.28	7.71	7.53	0.756	-0.010	24	0	*
21/04/22	41.22	35.86	5.36	142.47	141.27	142.47	141.57	0.00	-0.30	7.69	7.48	0.754	-0.011	24	0	*
22/04/22	41.43	35.91	5.52	143.23	142.03	143.23	142.36	0.00	-0.33	7.70	7.49	0.782	-0.012	24	0	*
Итого:				4616.5	4563.85	4616.5	4578.74	0.00	-14.89			34.697	-0.631	743	0	
Средние:	48.36	40.88	7.48							8.06	7.82					

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13627ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр.д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 801846
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	13.129	245.156	53.37	0.66	10.319	245.156	42.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	12.688	240.845	52.47	0.66	9.971	240.845	41.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	13.820	253.986	54.26	0.66	10.891	253.986	42.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	13.931	255.194	54.43	0.66	10.999	255.194	43.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	13.122	242.535	53.95	0.66	10.371	242.535	42.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	14.126	258.071	54.56	0.65	11.127	258.071	43.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	15.433	272.586	56.47	0.64	12.165	272.586	44.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	17.763	323.722	54.94	0.65	14.535	323.728	44.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	23.742	434.832	54.45	0.65	20.229	434.841	46.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	21.961	424.048	51.59	0.67	18.884	424.048	44.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	20.948	419.123	49.82	0.68	18.088	419.123	43.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	20.199	415.123	48.48	0.68	17.575	415.123	42.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	18.911	409.676	45.98	0.69	16.612	409.676	40.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	21.094	422.445	49.68	0.68	18.214	422.445	43.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	22.955	429.829	53.25	0.67	19.705	429.829	45.81	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	22.172	425.614	51.93	0.68	19.141	425.614	44.90	0.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	20.921	418.529	49.81	0.69	18.215	418.529	43.35	0.64	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	19.701	412.800	47.55	0.71	17.287	412.800	41.70	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	19.462	411.567	47.11	0.71	17.122	411.567	41.43	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	17.738	403.222	43.76	0.72	15.841	403.222	39.07	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	16.142	399.393	40.23	0.70	14.589	399.393	36.34	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	16.727	402.383	41.39	0.69	15.046	402.383	37.21	0.64	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	16.559	403.314	40.87	0.71	14.963	403.314	36.92	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	18.288	411.507	44.22	0.71	16.218	411.507	39.21	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	18.973	413.469	45.71	0.73	16.681	413.469	40.16	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	19.385	414.885	46.54	0.74	16.965	414.885	40.71	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	17.811	410.346	43.22	0.68	15.867	410.346	38.48	0.62	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	16.912	408.861	41.20	0.63	15.139	408.861	36.86	0.57	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	14.273	338.130	41.94	0.64	12.580	338.130	36.62	0.61	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	8.518	206.460	41.08	0.65	7.065	206.436	34.04	0.64	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	8.588	207.441	41.23	0.65	7.079	207.307	33.96	0.64	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	17.295	359.367	48.23		14.828	359.363	41.00		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	535.991	11135.093			459.478	11134.949			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр.д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801846
 Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.810	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	2.717	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	2.929	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	2.931	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	2.751	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	3.000	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	3.268	0.000	0.000	0.00
30.03.22	23.72	3.228	0.000	-0.006	0.00
31.03.22	24.00	3.513	0.000	-0.009	0.00
01.04.22	24.00	3.078	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	2.860	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	2.625	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	2.299	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	2.880	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	3.251	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	3.030	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	2.705	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	2.413	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	2.340	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	1.897	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	1.553	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	1.682	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	1.596	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	2.071	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	2.292	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	2.420	0.000	0.000	0.00
18.04.22	24.00	1.945	0.000	0.000	0.00
19.04.22	24.00	1.774	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	1.693	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	1.453	0.000	0.024	0.00
22.04.22	24.00	1.510	0.000	0.134	0.00
Среднее:		2.467	0.000	0.005	0.000
Итого:	742.72	76.513	0.000	0.143	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.50 м3/ч

Заводской номер 00166015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x930D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.66	43.23	10.43	132.76	131.02	135.31	134.13	0.00	-3.11	7.63	6.70	1.365	-0.134	24	0	*
24/03/22	53.40	42.87	10.53	131.09	129.38	133.64	132.52	0.00	-3.14	7.61	6.70	1.363	-0.135	24	0	*
25/03/22	56.12	45.24	10.88	139.10	137.12	141.76	140.34	0.00	-3.22	7.56	6.70	1.489	-0.146	24	0	*
26/03/22	56.25	45.41	10.84	139.70	137.69	142.43	140.99	0.00	-3.30	7.56	6.70	1.491	-0.150	24	0	*
27/03/22	55.69	44.97	10.72	138.40	136.42	141.12	139.78	0.00	-3.36	7.56	6.70	1.463	-0.151	24	0	*
28/03/22	58.08	46.68	11.40	142.36	140.15	145.16	143.68	0.00	-3.53	7.49	6.70	1.598	-0.165	24	0	*
29/03/22	61.56	49.46	12.10	150.93	148.31	154.00	152.26	0.00	-3.95	7.36	6.70	1.794	-0.195	24	0	*
30/03/22	57.30	46.18	11.12	138.15	136.11	141.06	139.62	0.00	-3.51	7.48	6.70	1.515	-0.162	24	0	*
31/03/22	55.29	44.26	11.03	132.16	130.29	134.97	133.74	0.00	-3.45	7.60	6.70	1.436	-0.153	24	0	*
01/04/22	51.38	41.12	10.26	117.56	116.15	120.07	119.19	0.00	-3.04	7.77	6.70	1.190	-0.125	24	0	*
02/04/22	49.01	39.17	9.84	112.98	111.75	115.34	114.57	0.00	-2.82	7.86	6.70	1.097	-0.110	24	0	*
03/04/22	47.59	38.17	9.42	106.85	105.78	109.05	108.33	0.00	-2.55	7.94	6.70	0.998	-0.097	24	0	*
04/04/22	45.14	36.16	8.98	96.52	95.56	98.48	97.91	0.00	-2.35	8.04	6.70	0.861	-0.085	24	0	*
05/04/22	53.28	42.09	11.19	117.48	115.92	120.00	119.07	0.00	-3.15	7.84	6.70	1.296	-0.133	24	0	*
06/04/22	56.40	44.80	11.60	127.04	125.17	129.90	128.64	0.00	-3.47	7.76	6.70	1.448	-0.155	24	0	*
07/04/22	52.95	42.35	10.60	121.51	119.94	124.18	123.12	0.00	-3.18	7.84	6.70	1.270	-0.135	24	0	*
08/04/22	49.41	39.53	9.88	108.85	107.63	111.19	110.37	0.00	-2.74	8.02	6.70	1.067	-0.108	24	0	*
09/04/22	46.76	37.38	9.38	101.30	100.30	103.48	102.76	0.00	-2.46	8.18	6.70	0.941	-0.092	24	0	*
10/04/22	46.36	37.14	9.22	100.23	99.27	102.33	101.61	0.00	-2.34	8.18	6.70	0.916	-0.087	24	0	*
11/04/22	43.17	34.63	8.54	82.87	82.19	84.52	84.01	0.00	-1.82	8.31	6.70	0.701	-0.063	24	0	*
12/04/22	42.67	33.88	8.79	82.22	81.54	83.85	83.46	0.00	-1.92	8.11	6.70	0.718	-0.065	24	0	*

24 7																
13/04/22	47.31	37.23	10.08	93.27	92.28	95.21	94.67	0.00	-2.39	8.04	6.70	0.933	-0.089	24	0	*
14/04/22	54.75	42.07	12.68	96.37	95.05	98.60	97.79	0.00	-2.74	8.14	6.70	1.206	-0.115	24	0	*
15/04/22	61.94	47.25	14.69	111.17	109.23	113.90	112.69	0.00	-3.46	8.13	6.70	1.609	-0.163	24	0	*
16/04/22	64.20	48.85	15.35	112.91	110.78	115.77	114.51	0.00	-3.73	8.32	6.70	1.699	-0.182	24	0	*
17/04/22	64.23	49.14	15.09	114.35	112.23	117.22	115.84	0.00	-3.61	8.44	6.70	1.695	-0.177	24	0	*
18/04/22	63.51	48.18	15.33	108.05	106.07	110.75	109.54	0.00	-3.47	7.75	6.70	1.626	-0.167	24	0	*
19/04/22	64.46	48.66	15.80	105.53	103.55	108.23	107.03	0.00	-3.48	7.32	6.70	1.634	-0.169	24	0	*
20/04/22	64.45	45.47	18.98	71.27	69.94	73.15	72.49	0.00	-2.55	7.47	6.70	1.328	-0.116	24	0	*
21/04/22	63.10	37.88	25.22	46.42	45.59	47.74	47.50	0.00	-1.91	7.46	6.70	1.149	-0.072	24	0	*
22/04/22	63.40	37.83	25.57	46.95	46.03	48.29	48.05	0.00	-2.02	7.47	6.70	1.174	-0.076	24	0	*
Итого:				3426.3	3378.44	3500.7	3470.21	0.00	-91.77			40.070	-3.972	744	0	
Средние:	54.92	42.49	12.43							7.81	6.70					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4858ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00234689

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ0FD

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	55.53	45.84	9.69	149.12	147.02	148.07	146.63	0.00	0.39	7.32	13.13	1.406	0.018	24	0	*
24/03/22	55.16	45.33	9.83	147.43	145.34	146.35	144.97	0.00	0.37	7.31	14.84	1.404	0.017	24	0	*
25/03/22	58.60	48.24	10.36	156.43	153.98	155.34	153.68	0.00	0.30	7.25	17.03	1.561	0.015	24	0	*
26/03/22	58.77	48.41	10.36	157.18	154.70	156.06	154.38	0.00	0.32	7.26	16.59	1.571	0.016	24	0	*
27/03/22	58.20	47.84	10.36	155.77	153.31	154.72	153.14	0.00	0.17	7.24	17.01	1.558	0.008	24	0	*
28/03/22	59.50	48.96	10.54	160.63	158.02	159.55	157.81	0.00	0.21	7.18	17.00	1.630	0.010	24	0	*
29/03/22	61.70	50.84	10.86	169.76	166.82	168.71	166.75	0.00	0.07	7.03	16.91	1.779	0.004	24	0	*
30/03/22	58.90	48.38	10.52	155.65	153.18	154.48	152.82	0.00	0.36	7.17	16.96	1.581	0.017	24	0	*
31/03/22	58.02	47.21	10.81	149.23	146.96	147.99	146.50	0.00	0.46	7.29	13.11	1.569	0.022	24	0	*
01/04/22	52.68	43.05	9.63	132.58	130.88	131.31	130.19	0.00	0.69	7.48	10.13	1.250	0.030	24	0	*
02/04/22	49.70	40.70	9.00	128.06	126.60	126.83	125.87	0.00	0.73	7.56	7.99	1.136	0.030	24	0	*
03/04/22	48.21	39.56	8.65	120.69	119.39	119.40	118.57	0.00	0.82	7.65	7.13	1.033	0.032	24	0	*
04/04/22	45.64	37.41	8.23	110.16	109.12	108.79	108.07	0.00	1.05	7.77	6.70	0.902	0.039	24	0	*
05/04/22	54.34	43.99	10.35	134.36	132.50	133.05	131.86	0.00	0.64	7.55	8.41	1.366	0.028	24	0	*
06/04/22	58.13	47.33	10.80	145.00	142.75	143.54	142.03	0.00	0.72	7.47	10.55	1.527	0.034	24	0	*
07/04/22	55.55	45.34	10.21	137.63	135.66	136.28	134.95	0.00	0.71	7.55	8.43	1.381	0.032	24	0	*
08/04/22	50.81	41.66	9.15	122.99	121.52	121.66	120.69	0.00	0.83	7.74	6.70	1.113	0.035	24	0	*
09/04/22	47.25	38.91	8.34	114.43	113.23	113.14	112.38	0.00	0.85	7.90	6.70	0.945	0.033	24	0	*
10/04/22	46.86	38.60	8.26	113.21	112.01	111.93	111.21	0.00	0.80	7.90	6.70	0.923	0.031	24	0	*
11/04/22	43.57	35.97	7.60	93.81	92.94	92.35	91.80	0.00	1.14	8.05	7.56	0.706	0.041	24	0	*
12/04/22	44.81	36.10	8.71	93.16	92.25	91.63	91.06	0.00	1.19	7.85	7.92	0.802	0.043	24	0	*

24 8																
13/04/22	51.55	41.19	10.36	105.86	104.59	104.27	103.49	0.00	1.10	7.79	6.70	1.083	0.045	24	0	*
14/04/22	53.42	40.86	12.56	77.11	76.06	75.24	74.57	0.00	1.49	7.93	6.70	0.957	0.061	24	0	*
15/04/22	62.08	38.12	23.96	46.99	46.19	44.69	44.35	0.00	1.84	7.98	6.70	1.108	0.070	24	0	*
16/04/22	64.53	45.37	19.16	80.70	79.21	78.80	78.08	0.00	1.13	8.18	6.70	1.516	0.051	24	0	*
17/04/22	64.48	45.74	18.74	81.72	80.14	79.76	79.04	0.00	1.10	8.29	6.70	1.501	0.050	24	0	*
18/04/22	63.98	43.96	20.02	71.26	69.95	69.20	68.56	0.00	1.39	7.60	13.48	1.390	0.061	24	0	*
19/04/22	64.65	41.11	23.54	57.36	56.26	55.15	54.67	0.00	1.59	7.19	15.28	1.315	0.066	24	0	*
20/04/22	64.73	42.13	22.60	60.47	59.28	58.30	57.82	0.00	1.46	7.33	11.42	1.331	0.062	24	0	*
21/04/22	64.20	42.40	21.80	63.08	61.88	60.96	60.48	0.00	1.40	7.31	13.96	1.340	0.060	24	0	*
22/04/22	64.29	41.85	22.44	47.07	46.16	44.89	44.55	0.00	1.61	7.27	13.57	1.035	0.068	24	0	*
Итого:				3538.9	3487.90	3492.4	3460.97	0.00	26.93			39.719	1.129	744	0	
Средние:	56.12	43.30	12.82							7.56	10.92					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7824ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.10

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00173725

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5E18

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/03/22	53.25	42.64	10.61	185.90	183.47	184.05	182.47	0.00	1.00	7.52	7.26	1.944	0.043	24	0	*	0.0000
24/03/22	52.46	42.01	10.45	183.05	180.66	181.80	180.23	0.00	0.43	7.50	7.25	1.883	0.018	24	0	*	0.0000
25/03/22	54.15	43.52	10.63	193.81	191.14	192.08	190.38	0.00	0.76	7.47	7.18	2.029	0.033	24	0	*	0.0000
26/03/22	54.31	43.57	10.74	194.62	191.92	192.35	190.66	0.00	1.26	7.47	7.18	2.057	0.055	24	0	*	0.0000
27/03/22	53.79	43.06	10.73	192.11	189.56	191.12	189.47	0.00	0.09	7.45	7.17	2.031	0.004	24	0	*	0.0000
28/03/22	54.62	43.70	10.92	198.10	195.38	196.65	194.87	0.00	0.51	7.40	7.10	2.132	0.022	24	0	*	0.0000
29/03/22	56.35	45.04	11.31	209.13	206.08	207.62	205.65	0.00	0.43	7.29	6.96	2.329	0.019	24	0	*	0.0000
30/03/22	54.73	43.61	11.12	192.42	189.74	190.57	188.90	0.00	0.84	7.38	7.10	2.109	0.037	24	0	*	0.0000
31/03/22	54.18	42.86	11.32	184.42	181.93	182.80	181.25	0.00	0.68	7.49	7.24	2.057	0.029	24	0	*	0.0000
01/04/22	51.27	40.52	10.75	165.13	163.10	164.28	162.98	0.00	0.12	7.64	7.44	1.751	0.005	24	0	*	0.0000
02/04/22	49.55	39.12	10.43	159.59	157.73	158.47	157.27	0.00	0.46	7.71	7.53	1.644	0.018	24	0	*	0.0000
03/04/22	48.11	38.19	9.92	151.62	150.00	150.60	149.54	0.00	0.46	7.79	7.63	1.484	0.018	24	0	*	0.0000
04/04/22	45.68	36.45	9.23	140.41	139.11	139.17	138.34	0.00	0.77	7.88	7.75	1.278	0.028	24	0	*	0.0000
05/04/22	50.26	39.80	10.46	165.69	163.71	164.00	162.83	0.00	0.88	7.72	7.51	1.707	0.035	24	0	*	0.0000
06/04/22	52.94	42.00	10.94	178.60	176.30	177.57	176.08	0.00	0.22	7.66	7.42	1.925	0.009	24	0	*	0.0000
07/04/22	51.59	41.01	10.58	170.40	168.31	169.63	168.29	0.00	0.02	7.72	7.51	1.777	0.001	24	0	*	0.0000
08/04/22	49.48	39.23	10.25	155.23	153.47	153.82	152.75	0.00	0.72	7.88	7.71	1.570	0.028	24	0	*	0.0000
09/04/22	47.28	37.63	9.65	146.00	144.51	144.63	143.67	0.00	0.84	8.03	7.88	1.392	0.032	24	0	*	0.0000
10/04/22	46.89	37.46	9.43	144.56	143.12	143.07	142.11	0.00	1.01	8.03	7.89	1.344	0.038	24	0	*	0.0000
11/04/22	43.52	35.21	8.31	123.76	122.66	123.04	122.36	0.00	0.30	8.14	8.04	1.021	0.011	24	0	*	0.0000
12/04/22	40.00	32.91	7.09	119.60	118.68	119.22	118.66	0.00	0.02	7.93	7.85	0.837	0.001	24	0	*	0.0000

24 10																	
13/04/22	41.09	33.80	7.29	129.44	128.48	128.21	127.49	0.00	0.99	7.88	7.78	0.935	0.034	24	0	*	0.0000
14/04/22	40.55	33.73	6.82	130.97	130.01	130.43	129.71	0.00	0.30	8.00	7.89	0.886	0.010	24	0	*	0.0000
15/04/22	51.86	40.48	11.38	150.75	148.86	149.34	148.17	0.00	0.69	8.02	7.87	1.685	0.028	24	0	*	0.0000
16/04/22	53.49	41.48	12.01	153.55	151.54	152.32	151.12	0.00	0.42	8.22	8.05	1.817	0.017	24	0	*	0.0000
17/04/22	54.19	42.08	12.11	156.08	153.95	155.05	153.84	0.00	0.11	8.33	8.17	1.860	0.005	24	0	*	0.0000
18/04/22	51.63	40.45	11.18	146.49	144.69	145.61	144.53	0.00	0.16	7.63	7.49	1.613	0.006	24	0	*	0.0000
19/04/22	52.10	40.64	11.46	143.94	142.13	142.07	140.97	0.00	1.16	7.21	7.08	1.627	0.047	24	0	*	0.0000
20/04/22	59.40	44.67	14.73	142.19	139.88	142.17	140.81	0.00	-0.93	7.36	7.23	2.055	-0.042	24	0	*	0.0000
21/04/22	64.15	47.04	17.11	136.45	133.85	135.18	133.74	0.00	0.11	7.34	7.19	2.288	0.005	24	0	*	0.0000
22/04/22	64.51	47.31	17.20	138.39	135.78	133.94	132.50	0.00	3.28	7.35	7.19	2.334	0.155	24	0	*	0.0000
Итого:				4982.4	4919.75	4940.8	4901.64	0.00	18.11			53.401	0.749	744	0		0.0000
Средние:	51.52	40.68	10.84							7.69	7.50						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4942ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00182776 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD8AE ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.23	43.53	9.70	151.69	149.73	150.32	148.96	0.00	0.77	12.32	6.00	1.472	0.034	24	0	*
24/03/22	52.42	42.86	9.56	149.22	147.34	147.89	146.57	0.00	0.77	12.31	6.00	1.424	0.033	24	0	*
25/03/22	54.14	44.48	9.66	157.12	154.99	155.70	154.26	0.00	0.73	12.28	6.00	1.513	0.032	24	0	*
26/03/22	54.31	44.65	9.66	157.83	155.67	156.40	154.93	0.00	0.74	12.29	6.00	1.518	0.033	24	0	*
27/03/22	53.78	44.33	9.45	156.34	154.28	154.96	153.52	0.00	0.76	12.27	6.00	1.477	0.034	24	0	*
28/03/22	54.63	44.94	9.69	160.23	158.04	158.75	157.21	0.00	0.83	12.21	6.00	1.548	0.037	24	0	*
29/03/22	56.39	46.45	9.94	168.31	165.86	166.72	165.01	0.00	0.85	12.10	6.00	1.665	0.039	24	0	*
30/03/22	54.74	44.92	9.82	155.38	153.24	153.92	152.48	0.00	0.76	12.20	6.00	1.523	0.034	24	0	*
31/03/22	54.18	44.02	10.16	148.72	146.74	147.29	145.96	0.00	0.78	12.32	6.00	1.506	0.034	24	0	*
01/04/22	51.26	41.61	9.65	134.02	132.42	132.77	131.69	0.00	0.73	12.47	6.00	1.293	0.030	24	0	*
02/04/22	49.51	40.15	9.36	129.36	127.92	128.17	127.21	0.00	0.71	12.56	6.00	1.212	0.029	24	0	*
03/04/22	48.08	39.21	8.87	123.59	122.29	122.47	121.63	0.00	0.66	12.66	6.00	1.098	0.026	24	0	*
04/04/22	45.63	37.37	8.26	115.49	114.44	114.47	113.75	0.00	0.69	12.79	6.00	0.958	0.026	24	0	*
05/04/22	50.18	40.81	9.37	134.68	133.08	133.38	132.36	0.00	0.72	12.63	6.12	1.263	0.029	24	0	*
06/04/22	52.97	43.19	9.78	143.52	141.70	142.00	140.75	0.00	0.95	12.57	6.00	1.401	0.041	24	0	*
07/04/22	51.59	42.10	9.49	137.44	135.78	135.96	134.83	0.00	0.95	12.64	6.00	1.302	0.040	24	0	*
08/04/22	49.46	40.28	9.18	126.18	124.78	124.81	123.84	0.00	0.94	12.81	6.00	1.160	0.038	24	0	*
09/04/22	47.22	38.61	8.61	119.82	118.62	118.53	117.74	0.00	0.88	12.96	8.96	1.028	0.034	24	0	*
10/04/22	46.83	38.38	8.45	118.71	117.51	117.41	116.69	0.00	0.82	12.97	6.36	1.007	0.031	24	0	*
11/04/22	43.48	35.95	7.53	103.80	102.91	102.69	102.12	0.00	0.79	13.07	7.13	0.785	0.028	24	0	*
12/04/22	39.97	33.44	6.53	99.60	98.88	98.59	98.11	0.00	0.77	12.84	7.38	0.656	0.026	24	0	*

24 12																
13/04/22	41.12	34.36	6.76	104.07	103.35	102.96	102.48	0.00	0.87	12.78	7.42	0.709	0.030	24	0	*
14/04/22	40.62	34.22	6.40	104.39	103.67	103.30	102.82	0.00	0.85	12.89	7.87	0.672	0.029	24	0	*
15/04/22	44.43	36.87	7.56	117.05	115.99	115.77	115.08	0.00	0.91	12.92	7.76	0.887	0.034	24	0	*
16/04/22	45.45	37.51	7.94	120.03	118.84	118.74	118.02	0.00	0.82	13.14	6.15	0.961	0.031	24	0	*
17/04/22	46.17	38.02	8.15	121.66	120.47	120.33	119.60	0.00	0.87	13.26	6.65	0.994	0.033	24	0	*
18/04/22	42.91	35.92	6.99	114.36	113.38	113.17	112.47	0.00	0.91	12.52	5.90	0.806	0.033	24	0	*
19/04/22	41.03	34.46	6.57	111.51	110.64	110.38	109.75	0.00	0.89	12.07	6.94	0.733	0.031	24	0	*
20/04/22	41.68	35.17	6.51	115.96	115.00	114.77	114.05	0.00	0.95	12.23	6.00	0.759	0.033	24	0	*
21/04/22	40.98	34.83	6.15	120.47	119.51	119.27	118.55	0.00	0.96	12.18	7.07	0.744	0.033	24	0	*
22/04/22	41.20	34.82	6.38	121.14	120.18	119.91	119.19	0.00	0.99	12.13	6.00	0.780	0.034	24	0	*
Итого:				4041.6	3997.25	4001.8	3971.63	0.00	25.62			34.854	1.009	744	0	
Средние:	48.05	39.59	8.45							12.56	6.44					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4918ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

24 мкр.д.13

Жилой дом

ИМ 2300 N BA770

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.04	53.16	169.92	41.17	170.46	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.98	52.32	167.85	40.53	167.88	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.11	54.09	176.25	42.07	176.81	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.13	54.26	177.13	42.20	177.65	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.08	53.72	175.48	41.84	175.99	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.17	54.54	179.80	42.45	180.39	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.35	56.33	188.90	43.84	189.49	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.14	54.56	174.11	42.28	174.72	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.09	54.12	166.49	41.51	167.07	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.80	51.06	150.26	39.10	150.26	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.68	49.45	145.42	37.88	144.93	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.51	47.99	138.72	37.07	138.23	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.31	45.55	129.21	35.40	129.05	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.74	49.74	150.73	38.29	151.14	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.94	52.87	160.49	40.75	161.19	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.80	51.51	153.47	39.76	154.35	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.58	49.32	140.73	38.08	141.28	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.42	47.17	134.30	36.59	133.96	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.37	46.77	131.97	36.40	132.68	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.05	43.16	115.12	34.17	115.37	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.87	39.96	110.65	32.08	110.60	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.94	41.10	115.78	32.96	115.84	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.89	40.60	116.26	32.92	116.22	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.19	44.19	130.41	35.13	130.80	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.28	45.42	134.36	35.83	134.21	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.35	46.14	136.12	36.21	136.06	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.08	42.81	127.79	34.37	127.61	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.99	41.02	124.42	33.08	124.22	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.03	41.68	129.61	33.72	129.35	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.92	41.01	122.47	33.44	122.02	21:46	21:46
23-04-2022 00:00:00	1.05	41.19	135.71	33.47	135.14	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	47.87	47.98	4509.93	37.58	4514.98	741:46	741:46

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

24 14 15 1 вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 14/15 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00182441 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xE4B2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.43	42.14	11.29	108.38	106.95	107.95	107.03	-0.08	7.70	7.38	1.208	-0.003	24	0	
24/03/22	52.67	41.53	11.14	106.70	105.36	106.24	105.39	-0.03	7.68	7.36	1.172	-0.001	24	0	
25/03/22	54.35	43.08	11.27	112.23	110.74	111.66	110.70	0.04	7.64	7.30	1.248	0.002	24	0	
26/03/22	54.52	43.20	11.32	112.76	111.24	112.25	111.29	-0.05	7.64	7.29	1.258	-0.002	24	0	
27/03/22	53.98	42.74	11.24	111.78	110.28	111.26	110.30	-0.02	7.63	7.27	1.237	-0.001	24	0	
28/03/22	54.87	43.37	11.50	114.65	113.10	113.92	112.89	0.21	7.57	7.20	1.299	0.009	24	0	
29/03/22	56.61	44.74	11.87	120.46	118.72	119.56	118.40	0.32	7.46	7.07	1.407	0.014	24	0	
30/03/22	54.94	43.29	11.65	111.08	109.50	110.45	109.43	0.07	7.56	7.21	1.272	0.003	24	0	
31/03/22	54.40	42.42	11.98	106.35	104.89	105.80	104.84	0.05	7.67	7.35	1.254	0.002	24	0	
01/04/22	51.44	40.06	11.38	95.59	94.47	95.33	94.55	-0.08	7.83	7.54	1.073	-0.003	24	0	
02/04/22	49.74	38.72	11.02	92.25	91.24	92.07	91.35	-0.11	7.91	7.62	1.001	-0.004	24	0	
03/04/22	48.27	37.94	10.33	87.97	87.01	87.86	87.28	-0.27	7.98	7.71	0.897	-0.010	24	0	
04/04/22	45.82	36.24	9.58	82.02	81.22	82.03	81.55	-0.33	8.09	7.83	0.775	-0.012	24	0	
05/04/22	50.48	39.49	10.99	96.21	95.04	95.78	95.10	-0.06	7.90	7.60	1.043	-0.002	24	0	
06/04/22	53.18	41.74	11.44	102.51	101.17	101.87	101.03	0.14	7.83	7.53	1.157	0.006	24	0	
07/04/22	51.79	40.69	11.10	98.07	96.85	97.48	96.76	0.09	7.90	7.61	1.076	0.004	24	0	
08/04/22	49.64	39.00	10.64	89.87	88.81	89.42	88.82	-0.01	8.08	7.81	0.945	0.000	24	0	
09/04/22	47.42	37.49	9.93	85.31	84.35	84.92	84.44	-0.09	8.23	7.98	0.836	-0.003	24	0	
10/04/22	47.03	37.27	9.76	84.45	83.49	84.15	83.67	-0.18	8.24	7.98	0.811	-0.007	24	0	
11/04/22	43.61	34.96	8.65	73.50	72.85	73.56	73.21	-0.36	8.36	8.13	0.628	-0.013	24	0	
12/04/22	40.20	32.51	7.69	62.89	62.46	62.36	62.12	0.34	8.14	7.93	0.479	0.011	24	0	

								24	14	15	1	вв					
13/04/22	41.30	33.51	7.79	73.83	73.31	72.47	72.00	1.31	8.09	7.86	0.571	0.044	24	0			
14/04/22	40.82	33.36	7.46	70.26	69.80	68.55	68.14	1.66	8.20	7.96	0.517	0.055	24	0			
15/04/22	44.67	35.91	8.76	83.59	82.84	81.63	81.13	1.71	8.21	7.94	0.724	0.061	24	0			
16/04/22	45.63	36.23	9.40	85.86	85.05	83.75	83.27	1.78	8.40	8.15	0.800	0.065	24	0			
17/04/22	46.32	36.62	9.70	87.05	86.10	85.14	84.66	1.44	8.52	8.26	0.832	0.053	24	0			
18/04/22	43.07	34.76	8.31	81.55	80.81	80.28	79.80	1.01	7.82	7.58	0.671	0.035	24	0			
19/04/22	41.22	33.48	7.74	79.48	78.82	78.62	78.14	0.68	7.41	7.17	0.611	0.023	24	0			
20/04/22	41.84	34.16	7.68	82.76	82.04	82.15	81.67	0.37	7.55	7.30	0.629	0.013	24	0			
21/04/22	41.17	33.81	7.36	77.02	76.38	76.60	76.17	0.21	7.48	7.22	0.562	0.007	24	0		*	
22/04/22	41.37	33.76	7.61	86.58	85.86	86.22	85.74	0.12	7.53	7.28	0.653	0.004	24	0			
Итого:				2863.0	2830.75	2841.3	2820.87	9.88			28.646	0.350	744	0			
Средние:	48.25	38.32	9.92						7.87	7.59							

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

24 14 15 2 вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 24 14/15 2 ввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00182895 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х3DD3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.38	41.20	12.18	147.99	146.03	151.11	149.93	-3.90	7.72	7.44	1.774	-0.161	24	0	
24/03/22	52.60	40.62	11.98	145.65	143.80	148.76	147.66	-3.86	7.70	7.43	1.720	-0.157	24	0	
25/03/22	54.29	42.06	12.23	153.40	151.28	156.58	155.33	-4.05	7.66	7.37	1.850	-0.170	24	0	
26/03/22	54.46	42.17	12.29	154.16	152.01	157.34	156.07	-4.06	7.66	7.37	1.868	-0.171	24	0	
27/03/22	53.92	41.77	12.15	152.72	150.67	155.91	154.66	-3.99	7.65	7.36	1.825	-0.167	24	0	
28/03/22	54.80	42.32	12.48	156.61	154.42	159.84	158.54	-4.12	7.59	7.28	1.928	-0.174	24	0	
29/03/22	56.55	43.72	12.83	164.58	162.14	167.85	166.36	-4.22	7.47	7.14	2.076	-0.185	24	0	
30/03/22	54.88	42.35	12.53	151.67	149.53	154.90	153.57	-4.04	7.57	7.28	1.871	-0.171	24	0	
31/03/22	54.34	41.53	12.81	145.11	143.14	148.29	147.09	-3.95	7.69	7.42	1.830	-0.164	24	0	
01/04/22	51.39	39.25	12.14	130.43	128.82	133.54	132.52	-3.70	7.84	7.62	1.561	-0.145	24	0	
02/04/22	49.69	37.95	11.74	125.79	124.35	128.86	127.91	-3.56	7.92	7.71	1.459	-0.135	24	0	
03/04/22	48.21	37.14	11.07	120.01	118.71	123.03	122.22	-3.51	7.99	7.80	1.312	-0.130	24	0	
04/04/22	45.75	35.48	10.27	111.91	110.87	114.77	114.05	-3.18	8.10	7.93	1.134	-0.113	24	0	
05/04/22	50.41	38.57	11.84	131.07	129.47	134.06	133.06	-3.59	7.91	7.69	1.528	-0.139	24	0	
06/04/22	53.11	40.73	12.38	139.75	137.94	142.78	141.68	-3.74	7.85	7.60	1.703	-0.152	24	0	
07/04/22	51.73	39.73	12.00	133.73	132.08	136.68	135.68	-3.60	7.91	7.68	1.582	-0.143	24	0	
08/04/22	49.58	38.10	11.48	122.49	121.11	125.36	124.53	-3.42	8.09	7.89	1.389	-0.130	24	0	
09/04/22	47.35	36.65	10.70	116.17	114.97	119.02	118.30	-3.33	8.24	8.06	1.229	-0.122	24	0	
10/04/22	46.96	36.47	10.49	115.04	113.84	117.90	117.18	-3.34	8.24	8.06	1.189	-0.122	24	0	
11/04/22	43.53	34.24	9.29	100.18	99.30	103.05	102.49	-3.19	8.36	8.22	0.918	-0.109	24	0	
12/04/22	40.07	32.02	8.05	95.88	95.16	98.75	98.27	-3.11	8.15	8.02	0.763	-0.100	24	0	

24 14 15 2 вв															
13/04/22	41.21	32.92	8.29	100.50	99.78	103.43	102.95	-3.17	8.09	7.95	0.829	-0.105	24	0	
14/04/22	40.71	32.83	7.88	100.69	99.97	103.64	103.16	-3.19	8.21	8.06	0.785	-0.105	24	0	
15/04/22	44.59	35.17	9.42	113.48	112.42	116.52	115.86	-3.44	8.21	8.04	1.060	-0.121	24	0	
16/04/22	45.56	35.46	10.10	116.35	115.16	119.49	118.77	-3.61	8.41	8.23	1.161	-0.128	24	0	
17/04/22	46.25	35.86	10.39	117.98	116.79	121.14	120.42	-3.63	8.52	8.34	1.211	-0.130	24	0	
18/04/22	42.98	34.07	8.91	110.69	109.72	113.81	113.23	-3.51	7.83	7.66	0.976	-0.120	24	0	
19/04/22	41.13	32.85	8.28	107.86	106.99	110.99	110.51	-3.52	7.42	7.25	0.884	-0.116	24	0	
20/04/22	41.75	33.51	8.24	112.32	111.36	115.45	114.88	-3.52	7.56	7.39	0.916	-0.118	24	0	
21/04/22	41.07	33.19	7.88	104.59	103.73	107.41	106.82	-3.09	7.51	7.32	0.816	-0.103	24	0	*
22/04/22	41.28	33.20	8.08	117.44	116.48	120.66	120.04	-3.56	7.54	7.36	0.938	-0.118	24	0	
Итого:				3916.2	3872.04	4010.9	3983.74	-111.70			42.085	-4.224	744	0	
Средние:	48.17	37.52	10.65						7.89	7.67					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5154ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.27 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00178846 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС71С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	57.54	46.73	10.81	417.01	410.61	423.97	419.62	-9.01	5.60	5.40	4.431	-0.421	24	0	*
24/03/22	53.99	44.17	9.82	409.33	403.77	416.75	412.97	-9.20	5.60	5.40	3.960	-0.406	24	0	*
25/03/22	56.91	46.40	10.51	431.68	425.19	438.13	433.73	-8.54	5.60	5.40	4.460	-0.396	24	0	*
26/03/22	57.41	46.74	10.67	433.89	427.26	440.21	435.65	-8.39	5.60	5.40	4.552	-0.392	24	0	*
27/03/22	56.27	45.80	10.47	429.41	423.07	436.01	431.66	-8.59	5.60	5.40	4.419	-0.393	24	0	*
28/03/22	56.43	45.94	10.49	439.52	433.03	445.81	441.35	-8.32	5.60	5.40	4.536	-0.382	24	0	*
29/03/22	59.07	48.39	10.68	492.93	485.00	497.44	491.98	-6.98	5.60	5.40	5.175	-0.337	24	0	*
30/03/22	57.82	48.04	9.78	512.54	504.60	516.82	511.24	-6.64	5.60	5.40	4.926	-0.319	24	0	*
31/03/22	57.52	47.53	9.99	497.24	489.63	501.79	496.46	-6.83	5.60	5.40	4.880	-0.324	24	0	*
01/04/22	54.25	44.80	9.45	449.64	443.48	455.64	451.32	-7.84	5.60	5.40	4.177	-0.351	24	0	*
02/04/22	52.13	43.08	9.05	434.21	428.70	440.84	436.94	-8.24	5.60	5.40	3.873	-0.355	24	0	*
03/04/22	50.03	41.64	8.39	415.40	410.52	422.68	419.23	-8.71	5.60	5.40	3.435	-0.362	24	0	*
04/04/22	47.47	39.68	7.79	389.16	385.05	397.38	394.39	-9.34	5.60	5.40	2.994	-0.370	24	0	*
05/04/22	52.37	43.44	8.93	449.45	443.68	456.06	451.96	-8.28	5.60	5.40	3.948	-0.359	24	0	*
06/04/22	55.23	45.85	9.38	476.77	470.03	482.90	478.09	-8.06	5.60	5.40	4.404	-0.369	24	0	*
07/04/22	53.68	44.60	9.08	457.38	451.24	464.41	460.05	-8.81	5.60	5.40	4.092	-0.393	24	0	*
08/04/22	51.38	42.68	8.70	421.99	416.76	430.41	426.71	-9.95	5.60	5.40	3.620	-0.424	24	0	*
09/04/22	49.46	41.18	8.28	401.44	396.82	410.69	407.41	-10.59	5.60	5.40	3.281	-0.436	24	0	*
10/04/22	48.22	40.38	7.84	397.19	392.87	406.78	403.66	-10.79	5.60	5.40	3.077	-0.435	24	0	*
11/04/22	44.44	37.56	6.88	349.34	346.06	360.02	357.63	-11.57	5.60	5.40	2.372	-0.434	24	0	*
12/04/22	41.17	35.03	6.14	332.37	329.71	343.62	341.62	-11.91	5.60	5.40	2.020	-0.417	24	0	*

24 27															
13/04/22	42.44	36.11	6.33	346.37	343.42	357.25	355.09	-11.67	5.60	5.40	2.173	-0.421	24	0	*
14/04/22	41.33	35.50	5.83	344.86	342.10	355.76	353.60	-11.50	5.60	5.40	1.994	-0.408	24	0	*
15/04/22	44.93	37.97	6.96	384.27	380.60	394.09	391.37	-10.77	5.60	5.40	2.642	-0.409	24	0	*
16/04/22	45.66	38.37	7.29	388.78	384.97	397.73	394.96	-9.99	5.60	5.40	2.799	-0.383	24	0	*
17/04/22	46.11	38.65	7.46	398.97	394.97	408.15	405.28	-10.31	5.60	5.40	2.942	-0.398	24	0	*
18/04/22	44.20	37.31	6.89	375.85	372.39	385.68	383.17	-10.78	5.60	5.40	2.562	-0.402	24	0	*
19/04/22	43.86	37.01	6.85	366.80	363.48	376.91	374.51	-11.03	5.60	5.40	2.488	-0.408	24	0	*
20/04/22	43.37	36.91	6.46	373.24	369.94	383.23	380.77	-10.83	5.60	5.40	2.387	-0.400	24	0	*
21/04/22	42.05	36.00	6.05	380.25	377.12	390.39	387.99	-10.87	5.60	5.40	2.282	-0.391	24	0	*
22/04/22	42.31	36.12	6.19	385.35	382.08	395.45	393.01	-10.93	5.60	5.40	2.359	-0.395	24	0	*
Итого:				12782.	12628.1	13033.	12923.4	-295.27			107.260	-12.090	744	0	
Средние:	49.96	41.60	8.36						5.60	5.40					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.28

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00168975

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xFC7D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.56	46.23	7.33	200.15	197.50	201.27	199.29	0.00	-1.79	7.53	7.35	1.443	-0.083	24	0	*
24/03/22	52.81	45.56	7.25	196.85	194.30	197.98	196.04	0.00	-1.74	7.50	7.33	1.411	-0.079	24	0	*
25/03/22	54.50	47.18	7.32	207.29	204.40	208.44	206.25	0.00	-1.85	7.47	7.27	1.495	-0.087	24	0	*
26/03/22	54.66	47.33	7.33	208.32	205.39	209.48	207.26	0.00	-1.87	7.47	7.27	1.503	-0.089	24	0	*
27/03/22	54.11	46.89	7.22	206.44	203.66	207.59	205.47	0.00	-1.81	7.45	7.26	1.468	-0.085	24	0	*
28/03/22	55.00	47.64	7.36	211.54	208.60	212.74	210.48	0.00	-1.88	7.40	7.19	1.533	-0.090	24	0	*
29/03/22	56.73	49.17	7.56	222.41	219.11	223.62	221.14	0.00	-2.03	7.28	7.05	1.655	-0.100	24	0	*
30/03/22	55.04	47.60	7.44	206.58	203.65	207.69	205.52	0.00	-1.87	7.38	7.19	1.515	-0.089	24	0	*
31/03/22	54.54	46.92	7.62	199.52	196.80	200.57	198.54	0.00	-1.74	7.50	7.32	1.497	-0.082	24	0	*
01/04/22	51.56	44.26	7.30	180.07	177.89	181.03	179.40	0.00	-1.51	7.65	7.51	1.294	-0.067	24	0	*
02/04/22	49.89	42.80	7.09	173.74	171.77	174.65	173.19	0.00	-1.42	7.72	7.60	1.213	-0.061	24	0	*
03/04/22	48.38	41.70	6.68	166.06	164.28	166.93	165.62	0.00	-1.34	7.80	7.70	1.095	-0.056	24	0	*
04/04/22	45.91	39.66	6.25	155.28	153.76	156.12	154.98	0.00	-1.22	7.90	7.82	0.960	-0.048	24	0	*
05/04/22	50.62	43.56	7.06	180.42	178.25	181.37	179.73	0.00	-1.48	7.72	7.59	1.259	-0.064	24	0	*
06/04/22	53.31	45.95	7.36	192.08	189.55	193.02	191.13	0.00	-1.58	7.66	7.50	1.394	-0.073	24	0	*
07/04/22	51.91	44.74	7.17	184.06	181.76	184.97	183.22	0.00	-1.46	7.72	7.58	1.302	-0.065	24	0	*
08/04/22	49.75	42.84	6.91	169.40	167.48	170.24	168.79	0.00	-1.31	7.90	7.79	1.154	-0.056	24	0	*
09/04/22	47.53	41.02	6.51	160.97	159.27	161.77	160.53	0.00	-1.26	8.05	7.95	1.035	-0.052	24	0	*
10/04/22	47.13	40.73	6.40	159.44	157.76	160.25	159.05	0.00	-1.29	8.05	7.96	1.010	-0.053	24	0	*
11/04/22	43.63	37.99	5.64	139.86	138.64	140.55	139.65	0.00	-1.01	8.17	8.11	0.779	-0.038	24	0	*
12/04/22	40.22	35.20	5.02	133.31	132.35	134.03	133.31	0.00	-0.96	7.96	7.91	0.663	-0.034	24	0	*

24 28																
13/04/22	41.36	36.23	5.13	139.55	138.38	140.27	139.36	0.00	-0.98	7.90	7.84	0.706	-0.036	24	0	*
14/04/22	40.85	35.99	4.86	139.30	138.26	140.04	139.23	0.00	-0.97	8.01	7.95	0.673	-0.035	24	0	*
15/04/22	44.78	39.01	5.77	156.08	154.61	156.90	155.83	0.00	-1.22	8.02	7.93	0.890	-0.048	24	0	*
16/04/22	45.72	39.70	6.02	159.25	157.67	160.07	158.87	0.00	-1.20	8.21	8.12	0.948	-0.048	24	0	*
17/04/22	46.40	40.23	6.17	162.24	160.58	163.04	161.84	0.00	-1.26	8.33	8.23	0.989	-0.051	24	0	*
18/04/22	43.12	37.78	5.34	152.48	151.15	153.29	152.25	0.00	-1.10	7.64	7.56	0.808	-0.042	24	0	*
19/04/22	41.19	36.23	4.96	132.99	131.91	133.69	132.83	0.00	-0.92	7.18	7.09	0.653	-0.033	24	0	*
20/04/22	41.82	36.90	4.92	152.38	151.18	153.21	152.25	0.00	-1.07	7.36	7.28	0.746	-0.040	24	0	*
21/04/22	41.03	36.30	4.73	156.23	155.03	157.11	156.15	0.00	-1.12	7.34	7.25	0.730	-0.041	24	0	*
22/04/22	41.15	36.32	4.83	157.04	155.84	157.93	156.97	0.00	-1.13	7.34	7.26	0.752	-0.041	24	0	*
Итого:				5361.3	5300.78	5389.8	5344.17	0.00	-43.39			34.573	-1.866	744	0	
Средние:	48.32	41.92	6.40							7.69	7.57					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6953ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106

Номер теплосчётчика: 3060244

Номер абонента: 0

Адрес установки: Жилой дом (ул. 24 микрорайон, 11)

Система 1 Подача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	202	2000	0,606

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	1,945	272,6	272,6	0,1	---	53,00	45,90	0,67	0,50	24,00
24.03	1,883	267,8	267,8	0,0	---	52,08	45,08	0,67	0,50	24,00
25.03	2,024	282,3	282,3	---	0,0	53,85	46,71	0,67	0,50	24,00
26.03	2,037	283,8	283,8	---	0,0	54,03	46,88	0,67	0,50	24,00
27.03	2,020	281,4	281,4	0,0	---	53,52	46,37	0,66	0,50	24,00
28.03	2,097	287,9	288,0	0,2	---	54,30	47,04	0,66	0,50	24,00
29.03	2,285	302,9	302,9	0,0	---	56,10	48,58	0,64	0,50	24,00
Итого:	14,291	1978,7	1978,9	0,2	0,0	53,84	46,65	0,66	0,50	168,00
30.03	2,080	279,6	279,8	0,3	---	54,51	47,10	0,66	0,50	24,00
31.03	2,031	267,1	267,0	---	0,1	53,89	46,31	0,67	0,50	24,00
01.04	1,759	240,8	240,7	---	0,1	50,98	43,71	0,69	0,50	24,00
02.04	1,650	231,7	231,5	---	0,2	48,99	41,90	0,70	0,50	24,00
03.04	1,508	221,4	221,2	---	0,2	47,59	40,82	0,71	0,50	24,00
04.04	1,321	206,5	206,2	---	0,3	45,15	38,79	0,72	0,50	24,00
05.04	1,723	240,2	240,0	---	0,2	49,55	42,41	0,70	0,50	24,00
Итого:	12,072	1687,5	1686,6	0,3	1,1	50,09	43,01	0,69	0,50	168,00
06.04	1,902	257,1	257,0	---	0,1	52,63	45,26	0,69	0,50	24,00
07.04	1,771	246,1	246,0	---	0,1	51,28	44,13	0,70	0,50	24,00
08.04	1,563	225,9	225,9	---	0,1	49,18	42,30	0,72	0,50	24,00
09.04	1,390	213,9	213,9	---	0,1	46,92	40,47	0,74	0,50	24,00
10.04	1,352	211,9	211,7	---	0,3	46,51	40,18	0,74	0,50	24,00
11.04	1,060	185,5	185,3	---	0,2	43,31	37,64	0,75	0,50	24,00
12.04	0,881	177,1	176,8	---	0,3	39,66	34,73	0,73	0,50	24,00
Итого:	9,919	1517,7	1516,5	0,0	1,2	47,07	40,67	0,72	0,50	168,00
13.04	0,945	185,4	185,0	---	0,4	40,82	35,77	0,72	0,50	24,00
14.04	0,899	185,9	185,5	---	0,4	40,32	35,52	0,74	0,50	24,00
15.04	1,193	208,6	208,2	---	0,4	44,04	38,36	0,73	0,50	24,00
16.04	1,276	214,4	213,9	---	0,5	45,15	39,25	0,75	0,50	24,00
17.04	1,337	217,3	216,9	---	0,4	45,94	39,83	0,76	0,50	24,00
18.04	1,075	204,4	204,1	---	0,3	42,66	37,44	0,70	0,50	24,00
19.04	0,980	198,9	198,5	---	0,4	40,71	35,81	0,65	0,50	24,00
Итого:	7,705	1414,9	1412,1	0,0	2,8	42,81	37,43	0,72	0,50	168,00
20.04	1,013	206,8	206,3	---	0,5	41,41	36,54	0,67	0,50	24,00
21.04	1,018	215,3	214,8	---	0,5	40,70	36,00	0,66	0,50	24,00
22.04	1,026	216,7	216,1	---	0,5	40,89	36,18	0,66	0,50	24,00
Итого:	3,057	638,8	637,3	0,0	1,5	41,00	36,24	0,66	0,50	72,00
Итого:	47,044	7237,569	7231,414	0,491	6,646	46,96	40,80	0,69	0,50	744,00
						dT= 6,16				

Общее время работы теплосистемы, ч		67726,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
		67726,0	=	67713,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Количество тепла, Гкал		Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
			47,04					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 8:00 25.04.2022			
Количество теплоты, Гкал	5362,12	5409,17	47,04		5411,69			
Расход теплоносителя Мп, т	467921,4	475158,9	7237,6		475678,1			
Расход теплоносителя Мо, т	468693,1	475924,5	7231,4		476442,5			
Время наработки, ч	66912,0	67656,0	744,0		67713,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			12,0					

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060249
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25 мкр д. 12
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,480	160,0	---	---
2	80	0,471	157,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,184	269,8	271,4	1,6	---	55,62	47,52	0,50	0,50	24,00
24.03	2,096	271,3	273,0	1,7	---	54,56	46,83	0,50	0,50	24,00
25.03	2,119	270,8	272,5	1,7	---	54,77	46,94	0,50	0,50	24,00
26.03	2,142	272,2	273,9	1,7	---	54,93	47,06	0,50	0,50	24,00
27.03	2,102	274,3	276,0	1,7	---	54,37	46,71	0,50	0,50	24,00
28.03	2,243	281,2	282,9	1,7	---	55,57	47,59	0,50	0,50	24,00
29.03	2,446	284,1	286,0	1,9	---	58,07	49,46	0,50	0,50	24,00
Итого:	15,33	1923,7	1935,7	12,0	0,0	55,43	47,46	0,50	0,50	168,00
30.03	2,221	275,6	277,4	1,8	---	55,95	47,89	0,50	0,50	24,00
31.03	1,993	267,4	269,1	1,7	---	52,66	45,20	0,50	0,50	24,00
01.04	1,904	266,0	267,7	1,7	---	51,71	44,55	0,50	0,50	24,00
02.04	1,829	265,2	266,8	1,6	---	50,88	43,98	0,50	0,50	24,00
03.04	1,554	259,3	260,8	1,5	---	48,21	42,21	0,50	0,50	24,00
04.04	1,493	258,2	259,7	1,5	---	46,90	41,11	0,50	0,50	24,00
05.04	1,810	264,8	266,5	1,6	---	50,17	43,33	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,80	1856,4	1867,9	11,4	0,0	50,98	44,08	0,50	0,50	168,00
06.04	1,910	267,2	268,9	1,6	---	52,07	44,92	0,50	0,50	24,00
07.04	1,799	264,7	266,4	1,7	---	50,73	43,93	0,50	0,50	24,00
08.04	1,676	260,8	262,5	1,7	---	49,44	43,01	0,50	0,50	24,00
09.04	1,564	258,5	260,2	1,7	---	48,15	42,10	0,50	0,50	24,00
10.04	1,521	257,6	259,2	1,6	---	47,80	41,89	0,50	0,50	24,00
11.04	1,316	254,1	255,5	1,5	---	45,31	40,13	0,50	0,50	24,00
12.04	1,254	252,5	253,9	1,4	---	44,05	39,08	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,04	1815,4	1826,6	11,1	0,0	48,27	42,19	0,50	0,50	168,00
13.04	1,229	250,8	252,3	1,5	---	44,35	39,44	0,50	0,50	24,00
14.04	1,050	248,5	249,9	1,4	---	41,76	37,53	0,50	0,50	24,00
15.04	1,508	257,5	259,0	1,5	---	46,97	41,10	0,50	0,50	24,00
16.04	1,768	263,8	265,2	1,4	---	50,44	43,74	0,50	0,50	24,00
17.04	1,571	248,0	249,3	1,3	---	48,74	42,41	0,50	0,50	24,00
18.04	1,102	249,1	250,4	1,4	---	41,59	37,16	0,50	0,50	24,00
19.04	1,073	248,1	249,4	1,4	---	41,32	36,99	0,50	0,50	24,00
Итого:	9,30	1765,7	1775,5	9,8	0,0	45,08	39,81	0,50	0,50	168,00
20.04	1,095	249,0	250,4	1,3	---	41,84	37,44	0,50	0,50	24,00
21.04	1,075	247,7	249,1	1,5	---	40,98	36,64	0,50	0,50	24,00
22.04	1,140	249,1	250,5	1,5	---	41,47	36,89	0,50	0,50	24,00
Итого:	3,31	745,8	750,0	4,3	0,0	41,44	36,99	0,50	0,50	72,00
Итого:	51,79	8107,0	8155,7	48,6	0,0	49,27	42,87	0,50	0,50	744,0

$$dT = 6,4$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 51,79		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	6408,82	6460,61	51,79
Расход теплоносителя M1, т	545048,0	553155,0	8107,0
Расход теплоносителя M2, т	552406,1	560561,7	8155,7
Время наработки, ч	63188,4	63932,4	744,0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060232
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25 мкр д. 13а
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,177	59,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,830	198,6	198,6	0,0	---	54,58	45,36	0,50	0,50	24,00
24.03	1,752	199,7	199,8	0,0	---	53,56	44,78	0,50	0,50	24,00
25.03	1,762	199,2	199,3	0,0	---	53,75	44,90	0,50	0,50	24,00
26.03	1,777	200,6	200,6	0,0	---	53,90	45,04	0,50	0,50	24,00
27.03	1,744	201,1	201,1	0,0	---	53,36	44,68	0,50	0,50	24,00
28.03	1,857	205,8	205,8	0,0	---	54,61	45,58	0,50	0,50	24,00
29.03	2,016	207,8	207,8	---	0,0	57,02	47,32	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,74	1412,8	1413,0	0,2	0,0	54,41	45,39	0,50	0,50	168,00
30.03	1,840	201,7	201,7	---	0,0	54,87	45,75	0,50	0,50	24,00
31.03	1,663	195,5	195,5	---	0,0	51,66	43,15	0,50	0,50	24,00
01.04	1,527	185,2	185,2	0,0	---	50,74	42,49	0,50	0,50	22,86
02.04	1,532	193,9	193,9	0,0	---	49,88	41,98	0,50	0,50	24,00
03.04	1,310	188,9	188,9	0,0	---	47,17	40,23	0,50	0,50	24,00
04.04	1,249	188,5	188,5	0,1	---	45,96	39,32	0,50	0,50	24,00
05.04	1,521	193,3	193,4	0,1	---	49,24	41,37	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,64	1346,9	1347,2	0,3	0,0	49,98	42,08	0,50	0,50	166,86
06.04	1,589	194,6	194,8	0,2	---	51,01	42,84	0,50	0,50	24,00
07.04	1,517	192,9	193,1	0,2	---	49,72	41,85	0,50	0,50	24,00
08.04	1,402	190,0	190,2	0,2	---	48,43	41,04	0,50	0,50	24,00
09.04	1,306	188,3	188,5	0,3	---	47,16	40,22	0,50	0,50	24,00
10.04	1,286	187,4	187,7	0,3	---	46,82	39,95	0,50	0,50	24,00
11.04	1,108	185,0	185,2	0,2	---	44,34	38,35	0,50	0,50	24,00
12.04	1,046	183,8	184,1	0,2	---	43,14	37,45	0,50	0,50	24,00
Итого:	9,25	1322,0	1323,6	1,6	0,0	47,28	40,27	0,50	0,50	168,00
13.04	1,020	182,7	182,9	0,2	---	43,34	37,75	0,50	0,50	24,00
14.04	0,877	181,1	181,3	0,2	---	40,86	36,01	0,50	0,50	24,00
15.04	1,229	187,9	188,1	0,2	---	46,07	39,53	0,50	0,50	24,00
16.04	1,441	192,2	192,5	0,2	---	49,42	41,92	0,50	0,50	24,00
17.04	1,284	179,6	179,9	0,3	---	47,65	40,50	0,50	0,50	24,00
18.04	0,938	179,1	179,6	0,5	---	40,73	35,49	0,50	0,50	24,00
19.04	0,929	178,5	179,0	0,5	---	40,43	35,22	0,50	0,50	24,00
Итого:	7,72	1281,1	1283,2	2,1	0,0	44,14	38,11	0,50	0,50	168,00
20.04	0,934	179,2	179,7	0,5	---	40,92	35,70	0,50	0,50	24,00
21.04	0,903	178,0	178,5	0,5	---	40,09	35,02	0,50	0,50	24,00
22.04	0,945	179,2	179,7	0,5	---	40,60	35,32	0,50	0,50	24,00
Итого:	2,78	536,4	537,9	1,6	0,0	40,54	35,35	0,50	0,50	72,00
Итого:	43,13	5899,2	5904,9	5,8	0,0	48,31	40,99	0,50	0,50	742,9

$$dT = 7,32$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	742,9 0,0 0,0 0,0 1,1
Количество тепла, Гкал	Q = 43,13		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	3347,61	3390,74	43,13
Расход теплоносителя M1, т	361897,8	367797,0	5899,2
Расход теплоносителя M2, т	361054,1	366959,0	5904,9
Время наработки, ч	34757,1	35499,9	742,9
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			1,1

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Прибор :

Назначение :

Жилой Дом

25 мкр д.16

ИМ 2300 N ВВ380

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
Макс.предел	1000000	10	150	30	30	1000000	150	30	30
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.60	0.11	54.93	12.98	12.80	307.12	46.44	12.85	12.72
25-03-2022 00:00:00	2.51	0.10	53.93	13.17	13.00	311.88	45.87	13.04	12.91
26-03-2022 00:00:00	2.54	0.11	54.13	13.20	13.03	312.61	45.97	13.07	12.94
27-03-2022 00:00:00	2.57	0.11	54.28	13.35	13.16	315.95	46.13	13.21	13.08
28-03-2022 00:00:00	2.56	0.11	53.72	13.48	13.30	319.11	45.69	13.33	13.20
29-03-2022 00:00:00	2.73	0.11	54.99	13.81	13.62	326.90	46.63	13.64	13.50
30-03-2022 00:00:00	2.97	0.12	57.36	13.85	13.64	327.32	48.29	13.66	13.51
31-03-2022 00:00:00	2.67	0.11	55.12	13.23	13.04	313.07	46.59	13.08	12.94
01-04-2022 00:00:00	2.38	0.10	52.04	12.82	12.66	303.75	44.18	12.67	12.55
02-04-2022 00:00:00	2.29	0.10	51.06	12.79	12.64	303.26	43.50	12.61	12.50
03-04-2022 00:00:00	2.19	0.09	50.17	12.75	12.60	302.38	42.91	12.55	12.44
04-04-2022 00:00:00	1.83	0.08	47.13	12.41	12.28	294.71	40.95	12.29	12.19
05-04-2022 00:00:00	1.76	0.07	46.09	12.36	12.24	293.70	40.11	12.27	12.18
06-04-2022 00:00:00	2.17	0.09	49.53	12.75	12.61	302.54	42.36	12.64	12.54
07-04-2022 00:00:00	2.29	0.10	51.32	12.86	12.70	304.78	43.81	12.73	12.61
08-04-2022 00:00:00	2.15	0.09	50.08	12.73	12.58	301.83	42.94	12.58	12.47
09-04-2022 00:00:00	1.99	0.08	48.78	12.51	12.37	296.78	42.09	12.34	12.23
10-04-2022 00:00:00	1.83	0.08	47.56	12.39	12.25	294.09	41.31	12.21	12.11
11-04-2022 00:00:00	1.78	0.07	47.22	12.33	12.20	292.84	41.14	12.17	12.07
12-04-2022 00:00:00	1.53	0.06	44.67	12.15	12.03	288.80	39.40	12.10	12.01
13-04-2022 00:00:00	1.46	0.06	43.54	12.09	11.98	287.55	38.49	12.08	12.00
14-04-2022 00:00:00	1.40	0.06	43.67	12.01	11.90	285.53	38.79	12.04	11.95
15-04-2022 00:00:00	1.20	0.05	41.31	11.88	11.79	282.90	37.05	12.02	11.94
16-04-2022 00:00:00	1.78	0.07	46.45	12.39	12.26	294.33	40.42	12.30	12.21
17-04-2022 00:00:00	2.09	0.09	49.78	12.76	12.61	302.65	42.87	12.54	12.43
18-04-2022 00:00:00	1.82	0.08	48.01	11.95	11.82	283.60	41.17	11.87	11.77
19-04-2022 00:00:00	1.30	0.05	41.17	11.88	11.78	282.84	36.57	12.02	11.94
20-04-2022 00:00:00	1.27	0.05	40.88	11.82	11.73	281.51	36.35	11.98	11.90
21-04-2022 00:00:00	1.29	0.05	41.34	11.87	11.78	282.66	36.79	12.02	11.94
22-04-2022 00:00:00	1.26	0.05	40.52	11.81	11.72	281.20	36.04	11.96	11.89
23-04-2022 00:00:00	1.34	0.06	41.04	11.93	11.83	284.02	36.31	12.07	11.99

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
744:00	61.53	0.08	48.45	12.59	12.45	9262.19	41.84	12.51	12.41

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Прибор :

Назначение :

Жилой Дом

25 мкр д.16

ИМ 2300 N ВВ380

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время			
23-03-2022 00:00:00	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	305.36	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	309.95	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	310.60	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	313.80	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	316.74	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	323.94	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	324.35	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	310.66	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	301.14	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	299.88	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	298.58	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	292.67	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	292.22	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	300.87	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	302.68	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	299.32	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	293.55	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	290.55	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	289.72	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	288.16	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	287.91	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	286.85	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	286.52	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	292.96	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	298.43	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	282.56	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	286.66	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	285.64	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	286.56	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	285.34	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	287.79	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн	час:мин	час:мин
744:00	9231.98	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр.д.18

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 801982

Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	18.348	329.164	55.72	0.00	16.095	329.164	48.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	18.352	335.437	54.70	0.00	16.187	335.437	48.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	18.505	337.295	54.85	0.00	16.319	337.295	48.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	18.677	339.345	55.03	0.00	16.468	339.345	48.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	18.024	328.989	54.77	0.00	15.912	328.989	48.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	18.877	346.883	54.39	0.00	16.684	346.883	48.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	20.815	356.865	58.30	0.00	18.275	356.865	51.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	19.608	342.508	57.23	0.00	17.168	342.508	50.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	17.389	327.667	53.04	0.00	15.300	327.667	46.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	17.123	328.504	52.10	0.00	15.105	328.504	45.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	16.648	326.737	50.93	0.00	14.730	326.737	45.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	16.181	323.566	49.95	0.00	14.402	323.566	44.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	14.689	317.407	46.14	0.00	13.179	317.407	41.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	15.422	320.940	47.91	0.00	13.735	320.940	42.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	17.531	332.566	52.68	0.00	15.501	332.566	46.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	16.639	327.338	50.81	0.00	14.769	327.342	45.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	16.261	324.957	50.01	0.00	14.467	324.957	44.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	15.536	320.157	48.50	0.00	13.882	320.157	43.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	15.275	318.876	47.88	0.00	13.693	318.876	42.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	14.521	315.095	45.98	0.00	13.101	315.095	41.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	13.616	311.778	43.59	0.00	12.376	311.778	39.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	14.367	314.010	45.68	0.00	12.988	314.010	41.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	12.835	307.193	41.75	0.00	11.755	307.193	38.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	14.112	314.668	44.72	0.00	12.780	314.668	40.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	16.540	327.232	50.52	0.00	14.791	327.232	45.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	16.438	325.938	50.36	0.00	14.691	325.938	45.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	12.471	295.434	42.42	0.00	11.334	295.433	38.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	12.652	306.264	41.27	0.00	11.551	306.264	37.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	13.066	308.130	42.37	0.00	11.914	308.130	38.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	12.475	305.470	40.80	0.00	11.397	305.470	37.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	12.732	307.525	41.36	0.00	11.565	307.525	37.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	15.988	323.345	49.21		14.260	323.345	43.89		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	495.721	10023.938			442.114	10023.940			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр.д.18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801982
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.253	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	2.165	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	2.186	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	2.209	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	2.112	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	2.193	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	2.540	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	2.440	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	2.089	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	2.018	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	1.918	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	1.779	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	1.510	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	1.687	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	2.029	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	1.870	0.000	-0.004	0.00
08.04.22	24.00	1.794	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	1.654	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	1.582	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	1.420	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	1.239	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	1.379	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	1.081	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	1.332	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	1.750	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	1.746	0.000	0.000	0.00
18.04.22	24.00	1.137	0.000	0.001	0.00
19.04.22	24.00	1.101	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	1.151	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	1.077	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	1.167	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.729	0.000	-0.000	0.000
Итого:	743.00	53.606	0.000	-0.002	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :

25 мкр.д.19

Прибор :

ИМ 2300 N BV584

Назначение :

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.27	0.09	55.56	243.85	0.65	46.25	253.14	0.51	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.18	0.09	54.56	248.21	0.65	45.77	257.46	0.51	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.20	0.09	54.76	249.65	0.65	45.91	258.49	0.51	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.22	0.09	54.91	252.16	0.65	46.08	260.81	0.51	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.17	0.09	54.35	254.42	0.65	45.79	263.28	0.50	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.32	0.10	55.61	259.19	0.64	46.65	268.28	0.49	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.50	0.10	58.02	257.79	0.62	48.31	267.29	0.47	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.27	0.09	55.78	248.78	0.64	46.64	257.61	0.49	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.06	0.09	52.65	244.38	0.66	44.18	252.96	0.52	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.98	0.08	51.66	244.44	0.68	43.54	252.54	0.53	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.89	0.08	50.71	244.06	0.68	42.93	251.66	0.54	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.61	0.07	47.70	240.08	0.70	40.99	246.15	0.55	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.58	0.07	46.62	240.78	0.71	40.08	246.21	0.56	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.90	0.08	50.07	245.80	0.68	42.33	252.50	0.54	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.00	0.08	51.92	246.12	0.68	43.79	254.17	0.53	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.90	0.08	50.67	245.12	0.69	42.91	252.72	0.54	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.77	0.07	49.37	242.49	0.71	42.05	249.08	0.56	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.66	0.07	48.13	241.04	0.73	41.23	246.97	0.58	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.61	0.07	47.78	240.07	0.73	41.07	245.82	0.58	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.41	0.06	45.24	238.48	0.72	39.34	243.16	0.58	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.35	0.06	44.07	238.47	0.67	38.42	242.70	0.53	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.31	0.05	44.24	236.75	0.67	38.70	241.01	0.52	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.14	0.05	41.84	236.95	0.68	37.01	240.18	0.54	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.59	0.07	46.96	242.23	0.68	40.41	248.00	0.53	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.83	0.08	50.36	245.23	0.69	42.87	252.75	0.55	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.61	0.07	48.18	230.96	0.72	41.13	237.35	0.57	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.19	0.05	41.71	237.16	0.64	36.69	240.15	0.50	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.17	0.05	41.41	236.37	0.60	36.45	239.19	0.46	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.19	0.05	41.88	236.86	0.61	36.85	239.89	0.47	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.16	0.05	41.05	236.76	0.60	36.12	239.27	0.46	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.23	0.05	41.56	239.75	0.60	36.41	242.16	0.46	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин
744:00	54.28	0.07	49.01	7544.41	0.67	41.84	7742.96	0.52	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

25 мкр.д. 19
 ИМ 2300 N BV584
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	ts1
Един.измерения.	час:мин
Макс.предел	1000000
Миним.предел	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	
23-03-2022 00:00:00	-
24-03-2022 00:00:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	час:мин
744:00	744:00

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 25 мкр.д.21 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00182281 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хD22D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	55.56	46.18	9.38	235.22	231.85	234.05	231.71	0.14	6.20	6.00	2.171	0.006	24	0	*
24/03/22	54.54	45.60	8.94	238.55	235.22	237.21	234.84	0.38	6.20	6.00	2.100	0.015	24	0	*
25/03/22	54.74	45.80	8.94	239.58	236.22	238.01	235.61	0.61	6.20	6.00	2.106	0.025	24	0	*
26/03/22	54.89	45.98	8.91	241.59	238.23	240.07	237.67	0.56	6.20	6.00	2.121	0.023	24	0	*
27/03/22	54.33	45.61	8.72	242.78	239.46	241.69	239.29	0.17	6.20	6.00	2.083	0.007	24	0	*
28/03/22	55.63	46.51	9.12	248.23	244.66	247.16	244.62	0.04	6.20	6.00	2.227	0.002	24	0	*
29/03/22	58.04	48.16	9.88	248.41	244.55	247.58	244.87	-0.32	6.20	6.00	2.413	-0.014	24	0	*
30/03/22	55.83	46.45	9.38	237.82	234.36	236.67	234.27	0.09	6.20	6.00	2.194	0.004	24	0	*
31/03/22	52.63	43.89	8.74	230.57	227.61	229.01	226.89	0.72	6.20	6.00	1.988	0.028	24	0	*
01/04/22	51.65	43.24	8.41	229.88	227.01	228.20	226.20	0.81	6.20	6.00	1.907	0.031	24	0	*
02/04/22	50.68	42.62	8.06	228.89	226.17	227.18	225.26	0.91	6.20	6.00	1.821	0.034	24	0	*
03/04/22	47.77	40.73	7.04	223.19	220.80	221.17	219.44	1.36	6.20	6.00	1.550	0.049	24	0	*
04/04/22	46.68	39.89	6.79	222.30	220.03	220.27	218.63	1.40	6.20	6.00	1.495	0.049	24	0	*
05/04/22	50.14	42.15	7.99	228.80	226.09	227.21	225.32	0.77	6.20	6.00	1.806	0.029	24	0	*
06/04/22	51.92	43.62	8.30	230.79	227.93	229.39	227.37	0.56	6.20	6.00	1.888	0.022	24	0	*
07/04/22	50.64	42.66	7.98	228.74	226.04	227.14	225.22	0.82	6.20	6.00	1.800	0.031	24	0	*
08/04/22	49.35	41.76	7.59	225.21	222.67	223.27	221.50	1.17	6.20	6.00	1.689	0.043	24	0	*
09/04/22	48.09	40.90	7.19	223.29	220.89	221.29	219.61	1.28	6.20	6.00	1.586	0.046	24	0	*
10/04/22	47.75	40.73	7.02	222.40	220.00	220.49	218.81	1.19	6.20	6.00	1.542	0.042	24	0	*
11/04/22	45.27	39.07	6.20	218.84	216.72	217.05	215.51	1.21	6.20	6.00	1.340	0.041	24	0	*
12/04/22	44.09	38.17	5.92	217.67	215.64	215.93	214.48	1.16	6.20	6.00	1.276	0.038	24	0	*
13/04/22	44.24	38.42	5.82	216.16	214.18	214.58	213.07	1.11	6.20	6.00	1.247	0.037	24	0	*
14/04/22	41.79	36.67	5.12	214.08	212.31	212.43	211.12	1.19	6.20	6.00	1.083	0.038	24	0	*
15/04/22	47.02	40.22	6.80	222.64	220.37	221.37	219.67	0.70	6.20	6.00	1.497	0.025	24	0	*
16/04/22	50.34	42.69	7.65	228.29	225.59	227.06	225.15	0.44	6.20	6.00	1.721	0.017	24	0	*
17/04/22	48.49	41.38	7.11	214.02	211.64	212.73	211.00	0.64	6.20	6.00	1.504	0.023	24	0	*
18/04/22	41.66	36.47	5.19	214.95	213.23	213.33	211.99	1.24	6.20	6.00	1.108	0.039	24	0	*
19/04/22	41.36	36.21	5.15	214.21	212.49	212.57	211.29	1.20	6.20	6.00	1.095	0.037	24	0	*
20/04/22	41.84	36.64	5.20	215.00	213.20	213.44	212.07	1.13	6.20	6.00	1.105	0.036	24	0	*
21/04/22	41.00	35.93	5.07	213.77	212.09	212.16	210.92	1.17	6.20	6.00	1.072	0.036	24	0	*
22/04/22	41.51	36.19	5.32	216.94	215.16	215.27	213.92	1.24	6.20	6.00	1.144	0.039	24	0	*
итого:				7032.8	6952.41	6984.9	6927.32	25.09			51.679	0.878	744	0	
Средние:	49.01	41.63	7.38						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16533ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-106
3060254
г. Октябрьский, 25 мкр.д. 22
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,471	157,0	---	---
2	80	0,495	165,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.22 по 22.04.22

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	3,092	396,2	396,2	0,1	---	55,60	47,82	0,44	0,15	24,00
24.03	2,945	383,7	383,2	---	0,4	54,56	46,91	0,44	0,15	24,00
25.03	2,933	354,3	353,0	---	1,3	54,76	46,52	0,43	0,11	24,00
26.03	2,945	357,8	356,5	---	1,3	54,91	46,73	0,43	0,10	24,00
27.03	2,905	361,0	359,7	---	1,3	54,35	46,36	0,43	0,08	24,00
28.03	3,112	369,1	367,8	---	1,3	55,63	47,26	0,42	0,07	24,00
29.03	3,376	369,9	368,6	---	1,3	58,07	48,99	0,40	0,07	24,00
Итого:	21,31	2591,9	2585,1	0,1	6,9	55,42	47,24	0,43	0,10	168,00
30.03	3,055	355,2	353,9	---	1,3	55,87	47,33	0,42	0,07	24,00
31.03	2,763	345,0	343,8	---	1,2	52,64	44,69	0,45	0,07	24,00
01.04	2,645	344,4	343,2	---	1,2	51,66	44,04	0,46	0,08	24,00
02.04	2,480	335,9	334,8	---	1,1	50,74	43,41	0,46	0,09	23,47
03.04	2,132	335,5	334,4	---	1,0	47,81	41,51	0,48	0,10	24,00
04.04	2,066	334,2	333,2	---	1,0	46,68	40,56	0,49	0,10	24,00
05.04	2,523	343,6	342,5	---	1,1	50,13	42,83	0,46	0,10	24,00
Итого:	17,66	2393,7	2385,8	0,0	7,9	50,84	43,52	0,46	0,09	167,47
06.04	2,649	346,9	345,8	---	1,1	51,95	44,35	0,46	0,12	24,00
07.04	2,514	344,2	343,1	---	1,1	50,65	43,39	0,47	0,11	24,00
08.04	2,341	339,1	338,1	---	1,0	49,36	42,51	0,49	0,12	24,00
09.04	2,176	336,4	335,4	---	1,0	48,10	41,68	0,50	0,12	24,00
10.04	2,120	335,1	334,2	---	1,0	47,75	41,48	0,50	0,11	24,00
11.04	1,834	330,4	329,4	---	1,0	45,26	39,77	0,50	0,09	24,00
12.04	1,744	328,8	327,9	---	0,9	44,06	38,80	0,45	0,10	24,00
Итого:	15,38	2361,0	2353,8	0,0	7,1	48,21	41,74	0,48	0,11	168,00
13.04	1,691	326,9	326,0	---	0,9	44,25	39,11	0,45	0,13	24,00
14.04	1,464	324,0	323,1	---	0,9	41,76	37,28	0,46	0,12	24,00
15.04	2,077	336,3	335,4	---	0,9	46,99	40,85	0,46	0,12	24,00
16.04	2,406	344,7	343,7	---	1,0	50,36	43,41	0,47	0,15	24,00
17.04	2,094	323,3	322,4	---	0,9	48,55	42,10	0,50	0,17	24,00
18.04	1,523	323,6	322,7	---	0,9	41,62	36,94	0,42	0,15	24,00
19.04	1,507	322,5	321,6	---	0,9	41,32	36,67	0,38	0,12	24,00
Итого:	12,76	2301,3	2294,9	0,0	6,5	45,04	39,52	0,45	0,14	168,00
20.04	1,530	323,7	322,8	---	0,9	41,81	37,11	0,40	0,12	24,00
21.04	1,479	321,9	321,0	---	0,9	40,97	36,41	0,39	0,12	24,00
22.04	1,579	324,9	324,1	---	0,9	41,48	36,65	0,39	0,11	24,00
Итого:	4,59	970,5	967,8	0,0	2,7	41,42	36,72	0,39	0,12	72,00
Итого:	71,70	10618,4	10587,4	0,1	31,1	49,25	42,55	0,44	0,11	743,5

$$dT = 6,7$$

Общее время работы теплосистемы, ч		744,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
		744,0	=	743,5 0,0 0,0 0,0 0,5
Количество тепла, Гкал		Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
			71,70	
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.22	На 24:00 22.04.22	Результат за период	На 11:36 25.04.2022
Количество теплоты, Гкал	7442,83	7514,53	71,70	7518,58
Расход теплоносителя M1, т	438779,7	449398,2	10618,4	450208,0
Расход теплоносителя M2, т	448004,3	458591,7	10587,4	459399,5
Время наработки, ч	50691,9	51435,3	743,5	51495,0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,5	

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060468
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 25 микрорайон, 23)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	62	2000	---
2	50	10	60	2000	0,18

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	0,884	124,5	120,2	---	4,3	55,60	48,52	0,60	0,50	24,00
24.03	0,842	126,7	122,2	---	4,5	54,51	47,89	0,60	0,50	24,00
25.03	0,840	128,0	123,4	---	4,6	54,70	48,16	0,60	0,50	24,00
26.03	0,848	128,7	124,1	---	4,7	54,88	48,32	0,60	0,50	24,00
27.03	0,837	130,1	125,1	---	5,1	54,55	48,15	0,60	0,50	24,00
28.03	0,848	131,9	127,0	---	5,0	54,65	48,24	0,60	0,50	24,00
29.03	0,959	134,3	129,1	---	5,2	58,13	51,01	0,60	0,50	24,00
Итого:	6,058	904,3	870,9	0,0	33,4	55,29	48,61	0,60	0,50	168,00
30.03	0,906	128,5	123,2	---	5,2	56,97	49,94	0,60	0,50	24,00
31.03	0,779	122,9	117,7	---	5,2	52,54	46,21	0,60	0,50	24,00
01.04	0,758	123,0	117,8	---	5,2	51,86	45,72	0,60	0,50	24,00
02.04	0,717	122,1	116,9	---	5,2	50,75	44,89	0,60	0,50	24,00
03.04	0,650	120,2	115,2	---	5,0	49,23	43,83	0,60	0,50	24,00
04.04	0,571	118,4	113,6	---	4,8	46,31	41,50	0,60	0,50	24,00
05.04	0,655	120,3	115,5	---	4,8	48,55	43,13	0,60	0,50	24,00
Итого:	5,036	855,3	819,9	0,0	35,4	50,89	45,03	0,60	0,50	168,00
06.04	0,750	123,6	118,6	---	5,0	52,35	46,30	0,60	0,50	24,00
07.04	0,702	122,2	117,1	---	5,1	50,66	44,93	0,60	0,50	24,00
08.04	0,665	120,7	115,5	---	5,3	49,71	44,22	0,60	0,50	24,00
09.04	0,614	118,6	113,4	---	5,2	48,27	43,11	0,60	0,50	24,00
10.04	0,595	117,9	112,7	---	5,1	47,75	42,71	0,60	0,50	24,00
11.04	0,529	116,4	111,4	---	5,0	45,72	41,19	0,60	0,50	24,00
12.04	0,475	114,9	110,0	---	4,9	43,59	39,47	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,330	834,4	798,8	0,0	35,6	48,29	43,13	0,60	0,50	168,00
13.04	0,509	114,4	109,4	---	4,9	45,31	40,86	0,60	0,50	24,00
14.04	0,414	112,3	107,4	---	4,9	41,67	38,01	0,60	0,50	24,00
15.04	0,523	115,5	110,5	---	5,0	45,41	40,90	0,60	0,50	24,00
16.04	0,664	119,7	114,6	---	5,1	50,36	44,83	0,60	0,50	24,00
17.04	0,622	113,9	109,3	---	4,6	49,92	44,49	0,60	0,50	24,00
18.04	0,440	115,1	110,0	---	5,0	42,00	38,21	0,60	0,50	24,00
19.04	0,414	114,6	109,2	---	5,4	41,18	37,59	0,60	0,50	24,00
Итого:	3,586	805,4	770,5	0,0	35,0	45,12	40,70	0,60	0,50	168,00
20.04	0,432	115,0	109,7	---	5,3	42,16	38,42	0,60	0,50	24,00
21.04	0,404	114,2	108,9	---	5,3	40,81	37,29	0,60	0,50	24,00
22.04	0,430	114,9	109,6	---	5,3	41,29	37,57	0,60	0,50	24,00
Итого:	1,266	344,1	328,2	0,0	15,9	41,42	37,76	0,60	0,50	72,00
Итого:	20,276	3743,475	3588,204	0,000	155,271	48,20	43,05	0,60	0,50	744,00
						dT=	5,15			

Общее время работы теплосистемы, ч		56423,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
		56423,0	=	56421,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал		Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
			20,28					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 12:00 25.04.2022			
Количество теплоты, ГКал	1870,45	1890,72	20,28		1891,89			
Расход теплоносителя Мп, т	170722,1	174465,6	3743,5		174760,4			
Расход теплоносителя Мо, т	172196,4	175784,6	3588,2		176065,9			
Время наработки, ч	55616,0	56360,0	744,0		56421,0			
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			1,0					

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 25 мкр.д.23 2 ввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00179084 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2СЕ2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	55.63	49.93	5.70	162.95	160.70	166.64	164.77	-4.07	16.88	16.90	0.914	-0.204	24	0	
24/03/22	54.60	49.24	5.36	165.76	163.59	169.50	167.61	-4.02	16.89	16.90	0.873	-0.199	24	0	
25/03/22	54.80	49.45	5.35	167.37	165.18	171.10	169.18	-4.00	16.88	16.89	0.881	-0.199	24	0	
26/03/22	54.95	49.60	5.35	169.08	166.78	172.83	170.91	-4.13	16.89	16.89	0.890	-0.206	24	0	
27/03/22	54.39	49.19	5.20	170.54	168.28	174.33	172.41	-4.13	16.90	16.91	0.874	-0.204	24	0	
28/03/22	55.69	50.27	5.42	174.56	172.13	178.32	176.33	-4.20	16.88	16.89	0.931	-0.212	24	0	
29/03/22	58.10	52.24	5.86	175.24	172.57	178.90	176.67	-4.10	16.87	16.88	1.011	-0.215	24	0	
30/03/22	55.89	50.36	5.53	167.77	165.38	171.44	169.49	-4.11	16.88	16.89	0.916	-0.208	24	0	
31/03/22	52.68	47.42	5.26	162.62	160.62	166.30	164.62	-4.00	16.87	16.88	0.841	-0.190	24	0	
01/04/22	51.70	46.68	5.02	162.27	160.30	165.93	164.29	-3.99	16.88	16.89	0.802	-0.187	24	0	
02/04/22	50.78	45.98	4.80	161.77	159.85	165.51	163.92	-4.07	16.88	16.89	0.764	-0.188	24	0	
03/04/22	47.84	43.69	4.15	157.84	156.21	161.57	160.16	-3.95	16.87	16.89	0.651	-0.173	24	0	
04/04/22	46.74	42.75	3.99	157.24	155.71	161.10	159.76	-4.05	16.88	16.89	0.621	-0.174	24	0	
05/04/22	50.20	45.48	4.72	161.83	159.96	165.78	164.27	-4.31	16.88	16.90	0.755	-0.197	24	0	
06/04/22	51.98	47.08	4.90	163.16	161.14	167.20	165.54	-4.40	16.89	16.90	0.788	-0.208	24	0	
07/04/22	50.69	46.02	4.67	161.61	159.69	165.80	164.16	-4.47	16.87	16.89	0.742	-0.207	24	0	
08/04/22	49.40	45.00	4.40	159.09	157.32	163.36	161.86	-4.54	16.88	16.89	0.694	-0.205	24	0	
09/04/22	48.14	43.94	4.20	157.67	155.99	162.03	160.59	-4.60	16.89	16.90	0.653	-0.203	24	0	
10/04/22	47.80	43.65	4.15	156.97	155.29	161.44	160.00	-4.71	16.88	16.89	0.644	-0.207	24	0	
11/04/22	45.31	41.70	3.61	154.81	153.36	159.23	158.00	-4.64	16.89	16.90	0.552	-0.194	24	0	
12/04/22	44.13	40.73	3.40	153.52	152.15	157.95	156.78	-4.63	16.89	16.91	0.516	-0.190	24	0	
13/04/22	44.29	40.95	3.34	152.39	151.04	156.72	155.59	-4.55	16.88	16.89	0.500	-0.187	24	0	
14/04/22	41.82	38.87	2.95	150.56	149.36	154.81	153.82	-4.46	16.88	16.89	0.440	-0.174	24	0	
15/04/22	47.09	43.14	3.95	157.22	155.63	161.35	160.01	-4.38	16.89	16.90	0.614	-0.190	24	0	
16/04/22	50.40	45.95	4.45	162.08	160.20	166.13	164.51	-4.31	16.89	16.90	0.713	-0.199	24	0	
17/04/22	48.56	44.38	4.18	151.57	149.97	155.52	154.12	-4.15	16.86	16.88	0.624	-0.185	24	0	
18/04/22	41.68	38.65	3.03	150.92	149.75	155.09	154.11	-4.36	16.88	16.89	0.452	-0.169	24	0	
19/04/22	41.38	38.34	3.04	150.43	149.26	154.60	153.64	-4.38	16.89	16.90	0.451	-0.169	24	0	
20/04/22	41.87	38.81	3.06	151.03	149.83	155.22	154.26	-4.43	16.88	16.90	0.456	-0.173	24	0	
21/04/22	41.03	38.03	3.00	150.20	149.05	154.40	153.44	-4.39	16.87	16.89	0.448	-0.168	24	0	
22/04/22	41.54	38.41	3.13	151.77	150.64	156.00	155.04	-4.40	16.88	16.89	0.472	-0.170	24	0	
итого:				4951.8	4896.93	5076.1	5029.86	-132.93			21.483	-5.954	744	0	
Средние:	49.06	44.70	4.36						16.88	16.89					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16537ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-106
3060265
г. Октябрьский, 25 мкр.д. 23 а 1 ввод
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	72,0	---	---
2	50	0,150	72,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.22 по 22.04.22**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	0,711	94,2	93,5	---	0,7	55,40	47,87	0,60	0,50	24,00
24.03	0,697	96,0	95,8	---	0,2	54,70	47,45	0,60	0,50	24,00
25.03	0,686	94,8	95,1	0,3	---	54,82	47,60	0,60	0,50	24,00
26.03	0,690	96,2	95,8	---	0,4	54,88	47,72	0,60	0,50	24,00
27.03	0,669	96,4	94,1	---	2,3	54,25	47,34	0,60	0,50	24,00
28.03	0,729	96,9	101,2	4,2	---	56,78	49,27	0,60	0,50	24,00
29.03	0,717	92,1	97,7	5,6	---	57,80	50,04	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,90	666,8	673,3	10,1	3,6	55,51	48,18	0,60	0,50	168,00
30.03	0,615	85,8	93,9	8,1	---	54,67	47,52	0,60	0,50	24,00
31.03	0,644	94,2	94,1	---	0,1	52,56	45,74	0,60	0,50	24,00
01.04	0,618	95,2	94,3	---	0,9	51,28	44,80	0,60	0,50	24,00
02.04	0,610	96,2	90,6	---	5,6	50,74	44,42	0,60	0,50	24,00
03.04	0,543	107,7	106,3	---	1,5	45,77	40,74	0,60	0,50	24,00
04.04	0,678	125,1	124,8	---	0,3	47,09	41,68	0,60	0,50	24,00
05.04	0,881	130,9	130,5	---	0,4	52,08	45,36	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,59	735,2	734,4	8,1	8,8	50,39	44,16	0,60	0,50	168,00
06.04	0,819	129,1	128,8	---	0,3	51,30	44,97	0,60	0,50	24,00
07.04	0,801	128,9	128,6	---	0,3	50,67	44,47	0,60	0,50	24,00
08.04	0,726	126,0	125,8	---	0,2	48,87	43,12	0,60	0,50	24,00
09.04	0,697	125,7	125,5	---	0,2	47,98	42,45	0,60	0,50	24,00
10.04	0,693	125,2	125,0	---	0,2	47,83	42,31	0,60	0,50	24,00
11.04	0,567	122,8	122,6	---	0,1	44,60	40,00	0,60	0,50	24,00
12.04	0,582	122,9	122,9	---	0,0	44,91	40,20	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,88	880,5	879,1	0,0	1,4	48,07	42,54	0,60	0,50	168,00
13.04	0,488	120,4	120,5	0,1	---	42,69	38,66	0,60	0,50	24,00
14.04	0,474	120,5	120,6	0,1	---	42,01	38,10	0,60	0,50	24,00
15.04	0,727	127,5	127,5	---	0,0	49,08	43,40	0,60	0,50	24,00
16.04	0,767	129,0	129,0	0,0	---	50,43	44,50	0,60	0,50	24,00
17.04	0,586	118,4	118,5	0,2	---	46,05	41,13	0,60	0,50	24,00
18.04	0,479	120,1	120,3	0,2	---	41,83	37,86	0,60	0,50	24,00
19.04	0,478	119,8	120,1	0,2	---	41,65	37,67	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,00	855,8	856,6	0,8	0,0	44,91	40,26	0,60	0,50	168,00
20.04	0,474	120,0	120,3	0,3	---	41,55	37,62	0,60	0,50	24,00
21.04	0,468	119,5	119,8	0,3	---	40,88	36,98	0,60	0,50	24,00
22.04	0,516	121,4	121,7	0,3	---	42,13	37,89	0,60	0,50	24,00
Итого:	1,46	360,9	361,7	0,9	0,0	41,52	37,50	0,60	0,50	72,00
Итого:	19,83	3499,2	3505,1	19,8	13,9	48,53	42,90	0,60	0,50	744,0

$$dT = 5,63$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тмах, ч + Тмин, ч + Тдт, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		19,83	
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.22	На 24:00 22.04.22	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	2310,24	2330,07	19,83
Расход теплоносителя M1, т	225081,5	228580,7	3499,2
Расход теплоносителя M2, т	223489,6	226994,7	3505,1
Время наработки, ч	58699,2	59443,2	744,0
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 25 мкр.д.23 а 2 ввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00 °C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00179018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х8423 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	55.67	49.44	6.23	129.77	127.91	127.89	126.45	0.00	1.46	8.24	7.44	0.796	0.072	24	0	*
24/03/22	54.64	48.68	5.96	131.99	130.11	130.15	128.71	0.00	1.40	8.23	7.40	0.779	0.068	24	0	*
25/03/22	54.85	48.92	5.93	132.91	130.99	131.08	129.64	0.00	1.35	8.22	7.38	0.775	0.066	24	0	*
26/03/22	55.00	49.18	5.82	134.28	132.36	132.42	130.98	0.00	1.38	8.23	7.37	0.769	0.068	24	0	*
27/03/22	54.44	48.77	5.67	135.54	133.64	133.57	132.13	0.00	1.51	8.19	7.32	0.759	0.074	24	0	*
28/03/22	55.70	49.71	5.99	138.57	136.59	136.59	135.07	0.00	1.52	8.05	7.14	0.819	0.076	24	0	*
29/03/22	58.15	51.66	6.49	139.04	136.85	137.09	135.36	0.00	1.49	7.78	6.86	0.885	0.077	24	0	*
30/03/22	55.97	49.81	6.16	133.21	131.27	131.33	129.82	0.00	1.45	7.96	7.12	0.809	0.072	24	0	*
31/03/22	52.72	47.01	5.71	129.04	127.36	127.23	125.96	0.00	1.40	8.35	7.56	0.726	0.066	24	0	*
01/04/22	51.76	46.30	5.46	128.74	127.18	126.96	125.71	0.00	1.47	8.52	7.73	0.695	0.068	24	0	*
02/04/22	50.84	45.60	5.24	128.31	126.85	126.55	125.35	0.00	1.50	8.64	7.85	0.666	0.068	24	0	*
03/04/22	47.95	43.41	4.54	125.08	123.81	123.37	122.27	0.00	1.54	8.81	8.07	0.559	0.067	24	0	*
04/04/22	46.79	42.42	4.37	124.51	123.21	122.85	121.79	0.00	1.42	8.97	8.23	0.537	0.060	24	0	*
05/04/22	50.20	45.03	5.17	128.34	126.83	126.56	125.30	0.00	1.53	8.65	7.87	0.658	0.069	24	0	*
06/04/22	52.05	46.65	5.40	129.76	128.21	127.92	126.62	0.00	1.59	8.60	7.80	0.693	0.074	24	0	*
07/04/22	50.75	45.56	5.19	128.60	127.16	126.80	125.60	0.00	1.56	8.74	7.95	0.663	0.071	24	0	*
08/04/22	49.47	44.57	4.90	126.60	125.12	124.83	123.63	0.00	1.49	9.03	8.27	0.611	0.066	24	0	*
09/04/22	48.20	43.59	4.61	125.47	124.07	123.73	122.58	0.00	1.49	9.25	8.50	0.572	0.065	24	0	*
10/04/22	47.85	43.33	4.52	124.99	123.66	123.27	122.25	0.00	1.41	9.25	8.51	0.559	0.061	24	0	*
11/04/22	45.39	41.47	3.92	123.00	121.79	121.29	120.30	0.00	1.49	9.18	8.46	0.475	0.062	24	0	*
12/04/22	44.17	40.51	3.66	122.26	121.14	120.56	119.65	0.00	1.49	8.41	7.70	0.443	0.060	24	0	*
13/04/22	44.39	40.82	3.57	121.63	120.51	119.92	118.97	0.00	1.54	8.33	7.63	0.431	0.063	24	0	*
14/04/22	41.87	38.78	3.09	120.37	119.41	118.66	117.85	0.00	1.56	8.55	7.86	0.371	0.061	24	0	*
15/04/22	47.09	42.86	4.23	125.38	124.12	123.60	122.60	0.00	1.52	8.53	7.78	0.527	0.065	24	0	*
16/04/22	50.46	45.63	4.83	128.88	127.42	127.07	125.88	0.00	1.54	8.77	7.98	0.614	0.070	24	0	*
17/04/22	48.70	44.17	4.53	120.79	119.43	119.04	117.99	0.00	1.44	9.08	8.36	0.541	0.064	24	0	*
18/04/22	41.73	38.49	3.24	120.09	119.12	118.49	117.70	0.00	1.42	7.93	7.24	0.386	0.055	24	0	*
19/04/22	41.44	38.22	3.22	119.66	118.70	118.06	117.29	0.00	1.41	7.24	6.56	0.384	0.054	24	0	*
20/04/22	41.94	38.66	3.28	120.22	119.26	118.57	117.74	0.00	1.52	7.45	6.77	0.388	0.059	24	0	*
21/04/22	41.09	37.91	3.18	119.50	118.54	117.86	117.11	0.00	1.43	7.37	6.69	0.376	0.054	24	0	*
22/04/22	41.59	38.32	3.27	120.66	119.70	119.02	118.20	0.00	1.50	7.37	6.68	0.391	0.057	24	0	*
итого:				3937.1	3892.32	3882.3	3846.50	0.00	45.82			18.657	2.032	744	0	
Средние:	49.12	44.37	4.75							8.38	7.61					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7341ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 25 мкр. 8 дом.

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900470
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	21.188	386.007	54.84	0.44	17.609	386.015	45.49	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	23.571	440.520	53.40	0.44	19.785	440.520	44.79	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	23.620	440.637	53.50	0.44	19.808	440.637	44.84	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	23.712	440.794	53.69	0.44	19.878	440.794	44.98	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	22.586	422.310	53.38	0.44	18.872	422.316	44.57	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	23.663	442.228	53.39	0.44	19.769	442.233	44.58	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	20.749	363.510	56.77	0.41	17.119	363.541	46.70	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	25.105	446.856	56.09	0.41	20.775	446.867	46.38	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	22.790	437.305	52.00	0.45	19.130	437.308	43.62	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	24.103	443.358	54.23	0.45	20.133	443.358	45.28	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	23.177	440.658	52.49	0.46	19.475	440.658	44.07	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	22.763	438.868	51.73	0.47	19.288	438.868	43.81	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	20.036	430.718	46.39	0.48	17.329	430.718	40.09	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	22.078	437.291	50.37	0.47	18.736	437.291	42.71	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	22.972	440.388	52.05	0.46	19.410	440.391	43.95	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	21.042	411.145	51.06	0.47	17.666	411.145	42.78	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	17.619	351.958	49.87	0.48	14.566	351.958	41.22	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	14.343	328.644	43.50	0.51	12.156	328.644	36.84	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	14.130	329.140	42.79	0.51	12.023	329.140	36.38	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	14.032	326.814	42.79	0.51	11.951	326.817	36.42	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	13.509	326.666	41.20	0.48	11.641	326.666	35.49	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	14.207	330.589	42.83	0.44	12.163	330.589	36.65	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	13.583	327.949	41.27	0.47	11.760	327.949	35.71	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	14.825	338.200	43.51	0.47	12.637	338.200	37.11	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	16.033	345.739	46.24	0.48	13.481	345.739	38.85	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	16.441	349.222	46.95	0.50	13.745	349.222	39.22	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	15.115	341.483	44.00	0.47	12.884	341.487	37.52	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	14.067	333.172	42.10	0.38	12.076	333.172	36.12	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	13.769	330.893	41.49	0.40	11.868	330.893	35.74	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	13.727	332.338	41.15	0.40	11.805	332.338	35.38	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	13.662	324.435	41.97	0.40	11.654	324.435	35.74	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	18.755	383.292	48.21		15.826	383.294	40.68		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	582.216	11879.835			491.192	11879.909			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 25 мкр. 8 дом.

Тип прибора: ТСПВ-024
 Номер прибора: 900470
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °C
23.03.22	20.95	3.579	0.000	-0.008	0.00
24.03.22	24.00	3.785	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	3.812	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	3.834	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	3.715	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	3.895	0.000	0.000	0.00
29.03.22	19.38	3.630	0.000	-0.020	0.00
30.03.22	24.00	4.331	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	3.660	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	3.970	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	3.702	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	3.474	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	2.708	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	3.342	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	3.562	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	3.377	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	3.052	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	2.187	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	2.107	0.000	0.000	0.00
11.04.22	23.87	2.081	0.000	-0.003	0.00
12.04.22	24.00	1.868	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	2.045	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	1.823	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	2.188	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	2.553	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	2.696	0.000	0.000	0.00
18.04.22	23.97	2.230	0.000	-0.004	0.00
19.04.22	24.00	1.991	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	1.900	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	1.922	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	2.008	0.000	0.000	0.00
Среднее:		2.928	0.000	-0.001	0.000
Итого:	735.17	91.025	0.000	-0.035	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

25мкр 11
ИМ 2300 N BB508
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.23	54.30	274.99	-0.40	46.19	274.54	-0.40	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.10	52.85	272.80	-0.40	45.14	272.34	-0.40	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.11	53.05	272.67	-0.40	45.28	272.21	-0.40	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.13	53.18	272.78	-0.40	45.35	272.31	-0.40	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.08	52.57	272.39	-0.40	44.90	271.98	-0.40	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.27	54.31	281.27	-0.40	46.25	280.92	-0.40	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.40	55.95	286.51	-0.40	47.54	286.20	-0.40	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.77	53.86	221.82	-0.40	45.89	221.63	-0.40	19:19	19:20
01-04-2022 00:00:00	2.13	52.65	271.29	-0.40	44.78	270.96	-0.40	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.13	52.91	273.12	-0.40	45.13	272.81	-0.40	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.05	52.10	271.62	-0.40	44.55	271.27	-0.40	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.75	49.28	262.02	-0.40	42.61	262.00	-0.40	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.61	47.04	256.04	-0.40	40.75	256.26	-0.40	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.93	50.82	268.93	-0.40	43.63	268.89	-0.40	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.95	51.22	269.07	-0.40	43.94	269.16	-0.40	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.91	50.58	273.02	-0.40	43.58	273.19	-0.40	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.60	47.28	263.80	-0.40	41.24	264.25	-0.40	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.27	42.74	253.66	-0.40	37.70	254.35	-0.40	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.25	42.41	253.86	-0.40	37.46	254.51	-0.40	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.20	41.96	252.37	-0.40	37.20	252.96	-0.40	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.20	41.64	253.71	-0.40	36.91	254.30	-0.40	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.16	41.72	252.18	-0.40	37.13	252.91	-0.40	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.08	40.85	251.65	-0.40	36.55	252.78	-0.40	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.44	44.91	263.96	-0.40	39.50	264.79	-0.40	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.49	45.85	265.77	-0.40	40.23	266.22	-0.40	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.56	46.76	268.38	-0.40	40.92	268.71	-0.40	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.21	42.16	257.65	-0.40	37.49	258.38	-0.40	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.17	41.48	254.53	-0.40	36.90	255.51	-0.40	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.12	40.94	253.27	-0.40	36.50	254.49	-0.40	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.15	40.70	254.34	-0.40	36.21	255.27	-0.40	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.21	41.88	249.75	-0.40	36.97	250.28	-0.40	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	51.68	47.70	8149.20	-0.40	41.41	8156.37	-0.40	739:19	739:20

Отв. лицо :

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060256
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25 мкр д. 13
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,000	0,0	---	---
2	80	0,000	0,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,923	276,8	275,3	---	1,490	56,31	49,36	0,60	---	24,00
24.03	2,254	275,7	274,2	---	1,490	57,56	49,39	0,60	---	24,00
25.03	1,489	274,7	273,4	---	1,215	55,17	49,75	0,60	---	24,00
26.03	1,547	273,6	272,3	---	1,215	55,33	49,67	0,60	---	24,00
27.03	0,753	278,6	277,4	---	1,142	52,93	50,23	0,60	---	24,00
28.03	1,419	277,5	276,3	---	1,142	55,29	50,18	0,60	---	24,00
29.03	0,728	262,6	263,1	---	-0,466	49,52	46,74	0,60	---	24,00
Итого:	10,113	1919,3	1912,1	0,0	7,2	54,59	49,33	0,60	0,00	168,00
30.03	0,817	261,5	262,0	---	-0,466	49,87	46,74	0,60	---	24,00
31.03	0,989	253,1	253,3	---	-0,203	48,44	44,53	0,60	---	24,00
01.04	0,884	261,0	259,7	---	1,239	49,87	45,68	0,60	---	24,00
02.04	1,837	262,1	260,8	---	1,239	51,54	44,53	0,60	---	24,00
03.04	0,692	259,5	261,2	---	-1,703	53,68	44,61	0,60	---	24,00
04.04	2,888	260,6	262,3	---	-1,703	56,08	45,00	0,60	---	24,00
05.04	1,656	259,5	261,2	---	-1,703	50,53	44,15	0,60	---	24,00
Итого:	9,763	1817,3	1820,6	0,0	-3,3	51,43	45,03	0,60	0,00	168,00
06.04	1,909	272,7	270,9	---	1,790	50,61	43,61	0,60	---	24,00
07.04	1,555	271,6	269,8	---	1,790	49,21	42,59	0,60	---	24,00
08.04	1,647	264,0	261,9	---	2,100	49,69	42,81	0,60	---	24,00
09.04	1,671	265,5	263,0	---	2,500	47,90	41,80	0,60	---	24,00
10.04	1,645	264,3	262,1	---	2,200	47,60	41,50	0,60	---	24,00
11.04	1,355	261,6	259,5	---	2,144	44,63	39,45	0,60	---	24,00
12.04	1,909	257,8	255,6	---	2,205	44,26	39,28	0,60	---	24,00
Итого:	11,692	1857,5	1842,8	0,0	14,7	47,70	41,58	0,60	0,00	168,00
13.04	1,518	260,4	258,2	---	2,176	46,91	41,08	0,60	---	24,00
14.04	1,191	259,3	257,1	---	2,176	59,36	47,64	0,60	---	24,00
15.04	1,977	260,4	258,2	---	2,176	44,26	42,33	0,60	---	24,00
16.04	1,354	262,5	260,4	---	2,118	47,66	41,56	0,60	---	24,00
17.04	1,537	263,6	261,5	---	2,118	46,91	41,08	0,60	---	24,00
18.04	1,166	262,5	260,4	---	2,118	44,85	39,44	0,60	---	24,00
19.04	1,611	254,8	252,8	---	2,071	48,65	42,33	0,60	---	24,00
Итого:	10,353	1823,5	1808,6	0,0	15,0	50,18	43,68	0,60	0,00	168,00
20.04	1,868	253,8	251,7	---	2,169	44,85	39,44	0,60	---	24,00
21.04	1,121	254,8	252,8	---	2,062	40,94	36,54	0,60	---	24,00
22.04	1,596	253,7	251,7	---	2,071	41,01	36,56	0,60	---	24,00
Итого:	4,59	762,4	756,1	0,0	6,3	42,90	37,99	0,60	0,00	72,00
Итого:	46,51	8180,0	8140,1	0,0	39,9	49,36	43,52	0,60	0,00	744,0
						Δt =	5,83			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	46,51						
Показания интеграторов	На 24:00 23.03.2022	На 24:00 21.04.2022	Результат за период		На 10:56 25.04.2022		
Количество теплоты, Гкал	3595,48	3641,99	46,51		3648,47		
Расход теплоносителя Мп, т	356054,2	364234,2	8180,0		364846,8		
Расход теплоносителя Мо, т	353333,3	361473,4	8140,1		362086,9		
Время наработки, ч	35251,1	35995,1	744,0		36052,8		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060239
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25 мкр д.14б
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,000	160,0	---	---
2	80	0,000	158,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	4,199	530,7	527,8	---	2,915	54,59	46,68	0,60	---	24,00
24.03	4,140	529,6	526,7	---	2,915	54,53	46,72	0,60	---	24,00
25.03	4,806	534,1	531,2	---	2,875	54,88	45,89	0,60	---	24,00
26.03	4,239	533,0	530,1	---	2,875	54,93	46,97	0,60	---	24,00
27.03	4,633	452,7	450,3	---	2,336	55,61	45,38	0,60	---	24,00
28.03	4,514	451,6	449,2	---	2,336	55,12	45,12	0,60	---	24,00
29.03	4,103	416,1	414,1	---	2,003	53,94	44,08	0,60	---	24,00
Итого:	30,634	3447,7	3429,5	0,0	18,3	54,80	45,83	0,60	0,00	168,00
30.03	2,517	415,0	413,0	---	2,003	50,14	44,08	0,60	---	24,00
31.03	3,653	395,0	392,8	---	2,276	51,76	42,51	0,60	---	24,00
01.04	3,758	388,2	385,7	---	2,491	50,14	41,46	0,60	---	24,00
02.04	3,144	389,3	386,8	---	2,491	48,78	40,70	0,60	---	24,00
03.04	3,470	385,1	382,5	---	2,648	48,99	40,63	0,60	---	24,00
04.04	3,324	386,2	383,6	---	2,648	49,44	40,83	0,60	---	24,00
05.04	2,357	385,1	382,5	---	2,648	47,34	41,22	0,60	---	24,00
Итого:	22,223	2744,0	2726,8	0,0	17,2	49,51	41,63	0,60	0,00	168,00
06.04	3,475	394,6	392,2	---	2,367	50,70	41,89	0,60	---	24,00
07.04	3,635	393,5	391,1	---	2,367	49,32	40,98	0,60	---	24,00
08.04	3,021	385,5	382,8	---	2,668	48,19	40,36	0,60	---	24,00
09.04	3,228	384,4	381,7	---	2,668	46,72	39,38	0,60	---	24,00
10.04	2,577	379,6	376,8	---	2,798	45,48	38,69	0,60	---	24,00
11.04	2,524	378,5	375,7	---	2,798	45,03	38,37	0,60	---	24,00
12.04	3,526	373,3	370,3	---	3,004	44,82	38,31	0,60	---	24,00
Итого:	21,987	2689,4	2670,8	0,0	18,7	47,18	39,71	0,60	0,00	168,00
13.04	2,681	375,0	372,1	---	2,985	46,21	39,07	0,60	---	24,00
14.04	2,071	373,9	371,0	---	2,985	59,01	46,64	0,60	---	24,00
15.04	3,099	375,0	372,1	---	2,985	44,82	39,07	0,60	---	24,00
16.04	2,376	380,7	378,2	---	2,477	47,75	39,99	0,60	---	24,00
17.04	2,730	381,8	379,3	---	2,477	46,21	39,07	0,60	---	24,00
18.04	2,101	380,7	378,2	---	2,477	45,25	38,22	0,60	---	24,00
19.04	3,061	367,7	365,6	---	2,018	49,52	41,19	0,60	---	24,00
Итого:	18,119	2634,9	2616,5	0,0	18,4	50,01	41,59	0,60	0,00	168,00
20.04	1,144	367,7	364,4	---	3,267	45,25	38,22	0,60	---	24,00
21.04	2,439	367,7	365,5	---	2,127	41,94	35,31	0,60	---	24,00
22.04	3,061	366,6	364,5	---	2,018	41,48	35,29	0,60	---	24,00
Итого:	6,64	1101,9	1094,5	0,0	7,4	43,60	36,76	0,60	0,00	72,00
Итого:	99,61	12617,9	12538,0	0,0	79,9	49,02	41,11	0,60	0,00	744,0

$$dI = 7,91$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		99,61					
Показания интеграторов	На 24:00 23.03.2022	На 24:00 21.04.2022	Результат за период		На 12:44 25.04.2022		
Количество теплоты, Гкал	8591,67	8691,28	99,61		8697,01		
Расход теплоносителя Мп, т	610105,3	622723,3	12617,9		623658,7		
Расход теплоносителя Мо, т	594880,0	607418,0	12538,0		608342,1		
Время наработки, ч	71093,7	71837,7	744,0		71898,4		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 25 мкр. 7 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801126
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	27.479	496.682	55.31	0.00	22.984	496.682	46.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	26.521	493.915	53.68	0.00	22.370	493.915	45.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	26.621	494.285	53.84	0.00	22.450	494.285	45.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	26.735	494.633	54.03	0.00	22.528	494.633	45.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	25.499	474.862	53.68	0.00	21.524	474.862	45.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	26.850	497.473	53.94	0.00	22.628	497.473	45.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	28.990	508.354	57.01	0.00	24.220	508.354	47.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	28.305	502.224	56.34	0.00	23.738	502.224	47.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	25.715	490.443	52.41	0.00	21.716	490.443	44.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	27.110	497.354	54.45	0.00	22.814	497.354	45.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	26.099	493.576	52.86	0.00	22.083	493.576	44.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	25.357	489.632	51.74	0.00	21.642	489.632	44.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	22.370	478.188	46.75	0.00	19.400	478.188	40.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	24.822	488.714	50.76	0.00	21.164	488.714	43.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	25.778	492.614	52.30	0.00	21.892	492.614	44.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	22.312	434.080	51.37	0.00	18.724	434.080	42.92	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	16.851	337.296	49.85	0.00	13.699	337.296	40.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	13.821	316.100	43.69	0.00	11.513	316.100	36.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	13.650	316.648	43.07	0.00	11.392	316.648	35.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	13.629	316.108	43.08	0.00	11.457	316.777	36.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	13.090	314.821	41.53	0.00	11.053	314.821	35.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	13.732	318.634	43.04	0.00	11.525	318.634	36.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	13.166	316.455	41.56	0.00	11.173	316.455	35.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	14.496	327.445	44.04	0.00	12.122	327.445	36.86	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	15.566	334.108	46.56	0.00	12.823	334.108	38.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	15.982	337.261	47.36	0.00	13.077	337.261	38.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	14.379	324.510	44.05	0.00	12.013	323.776	36.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	13.489	318.498	42.31	0.00	11.393	318.498	35.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	13.241	316.464	41.80	0.00	11.227	316.464	35.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	13.182	317.355	41.46	0.00	11.156	317.355	35.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	13.169	310.995	42.28	0.00	11.031	310.995	35.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	20.251	407.970	48.58		17.044	407.967	40.83		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	628.002	12649.728			528.532	12649.662			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 25 мкр. 7 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801126
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	4.495	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	4.151	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	4.171	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	4.206	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	3.975	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	4.222	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	4.770	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	4.567	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	3.999	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	4.295	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	4.015	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	3.714	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	2.971	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	3.658	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	3.886	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	3.588	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	3.152	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	2.308	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	2.258	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	2.172	0.000	-0.669	0.00
12.04.22	24.00	2.037	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	2.206	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	1.993	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	2.373	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	2.743	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	2.905	0.000	0.000	0.00
18.04.22	23.97	2.366	0.000	0.735	0.00
19.04.22	24.00	2.096	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	2.015	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	2.025	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	2.137	0.000	0.000	0.00
Среднее:		3.208	0.000	0.002	0.000
Итого:	742.97	99.471	0.000	0.066	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:34 мкр.д.10

Адрес:г. Октябрьский, 34 мкр.д.10

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127892, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD684

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	52.90	44.53	8.38	5.13	4.78	522.540	522.900	516.970	516.970	0.000	4.332	0.000 <	24	0	
24.03.22 23	53.87	45.26	8.61	5.16	4.82	524.600	524.860	518.744	518.744	0.000	4.469	0.000 <	24	0	
25.03.22 23	53.30	44.85	8.45	5.15	4.81	522.790	523.090	517.103	517.103	0.000	4.373	0.000 <	24	0	
26.03.22 23	53.36	44.88	8.48	5.15	4.81	523.200	523.540	517.512	517.512	0.000	4.391	0.000 <	24	0	
27.03.22 23	53.07	44.74	8.33	5.12	4.78	522.870	523.260	517.268	517.268	0.000	4.311	0.000 <	24	0	
28.03.22 23	53.33	44.83	8.50	5.11	4.77	522.620	522.900	516.885	516.885	0.000	4.396	0.000 <	24	0	
29.03.22 23	53.13	44.60	8.53	5.07	4.72	523.160	523.460	517.518	517.518	0.000	4.416	0.000 <	24	0	
30.03.22 23	52.57	44.21	8.36	5.01	4.66	521.450	521.820	515.960	515.960	0.000	4.313	0.000 <	24	0	
31.03.22 23	51.62	43.52	8.10	4.89	4.53	519.860	520.340	514.625	514.625	0.000	4.171	0.000 <	24	0	
01.04.22 23	48.58	41.40	7.18	4.81	4.43	515.420	516.280	511.018	511.018	0.000	3.669	0.000 <	24	0	
02.04.22 23	45.76	39.50	6.27	4.87	4.47	511.350	512.560	507.689	507.689	0.000	3.183	0.000 <	24	0	
03.04.22 23	44.27	38.39	5.88	4.82	4.41	509.430	510.800	506.145	506.145	0.000	2.978	0.000 <	24	0	
04.04.22 23	45.30	39.23	6.07	4.98	4.57	509.710	510.940	506.155	506.155	0.000	3.074	0.000 <	24	0	
05.04.22 23	47.55	40.67	6.88	5.71	5.32	513.950	514.860	509.807	509.807	0.000	3.510	0.000 <	24	0	
06.04.22 23	47.45	40.60	6.85	6.24	5.85	512.890	513.800	508.820	508.820	0.000	3.486	0.000 <	24	0	
07.04.22 23	48.18	41.19	6.99	6.17	5.78	513.740	514.540	509.441	509.441	0.000	3.561	0.000 <	24	0	
08.04.22 23	46.35	39.98	6.37	6.60	6.19	510.640	511.650	506.819	506.819	0.000	3.229	0.000 <	24	0	
09.04.22 23	45.37	39.35	6.02	6.54	6.13	509.140	510.260	505.552	505.552	0.000	3.044	0.000 <	24	0	
10.04.22 23	45.45	39.48	5.97	6.52	6.11	509.610	510.740	506.001	506.001	0.000	3.024	0.000 <	24	0	
11.04.22 23	42.95	37.84	5.11	5.73	5.31	507.790	509.180	504.757	504.757	0.000	2.579	0.000 <	24	0	
12.04.22 23	41.44	36.71	4.73	5.05	4.61	505.280	506.810	502.580	502.580	0.000	2.377	0.000 <	24	0	

13.04.22 23	41.18	36.58	4.60	5.09	4.65	504.690	506.310	502.090	502.090	0.000	2.309	0.000 <	24	0	
14.04.22 23	41.44	36.83	4.61	5.17	4.74	505.740	507.340	503.065	503.065	0.000	2.320	0.000 <	24	0	
15.04.22 23	43.81	38.27	5.54	5.88 <	5.52 <	403.210 !	436.050	400.651 !	400.651	0.000	2.220	0.000 <	19	5	*
16.04.22 23	44.39	38.78	5.62	5.31	4.89	510.000	511.300	506.635	506.635	0.000	2.846	0.000 <	24	0	
17.04.22 23	44.99	39.11	5.89	4.85	4.45	509.840	511.110	506.357	506.357	0.000	2.983	0.000 <	24	0	
18.04.22 23	43.04	37.93	5.11	5.34	4.92	506.760	508.200	503.717	503.717	0.000	2.576	0.000 <	24	0	
19.04.22 23	40.89	36.27	4.62	5.65	5.22	504.730	506.310	502.171	502.171	0.000	2.319	0.000 <	24	0	
20.04.22 23	40.86	36.33	4.53	5.64	5.21	505.120	506.740	502.573	502.573	0.000	2.280	0.000 <	24	0	
21.04.22 23	40.87	36.27	4.60	5.66	5.22	505.030	506.630	502.482	502.482	0.000	2.311	0.000 <	24	0	
22.04.22 23	40.73	36.12	4.61	5.63	5.20	504.970	506.610	502.493	502.493	0.000	2.317	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	46.78	40.31	6.47	5.42	5.03	15792.130	15855.190	15669.602	15669.602	0.000	101.367	0.000	739	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Q _{тв} Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	63506.440	63384.790	62520.735	62519.517	1.218	777.718	0.000	3173	4
22.04.22 23	79298.570	79239.980	78190.338	78189.119	1.218	879.086	0.000	3912	9
Итого	15792.130	15855.190	15669.602	15669.602	0.000	101.367	0.000	739	5

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:34 мкр д. 23

Адрес:34 мкр д. 23

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Тип расходомера:_____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 20127905, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x0B41

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	52.64	41.28	11.36	5.07	4.69	145.910	144.458	144.039	143.346	0.693	1.636	0.000 <	24	0	
24.03.22 23	53.66	42.18	11.47	5.12	4.72	149.848	148.425	147.856	147.230	0.626	1.697	0.000 <	24	0	
25.03.22 23	53.06	41.64	11.42	5.10	4.71	147.175	145.837	145.263	144.691	0.572	1.659	0.000 <	24	0	
26.03.22 23	53.13	41.62	11.50	5.10	4.71	147.785	146.577	145.863	145.428	0.435	1.678	0.000 <	24	0	
27.03.22 23	52.84	41.40	11.44	5.07	4.68	147.217	145.997	145.316	144.868	0.448	1.662	0.000 <	24	0	
28.03.22 23	53.09	41.34	11.75	5.06	4.67	146.682	145.452	144.766	144.325	0.441	1.701	0.000 <	24	0	
29.03.22 23	52.87	40.93	11.94	5.01	4.63	145.628	144.410	143.746	143.316	0.430	1.716	0.000 <	24	0	
30.03.22 23	52.31	40.57	11.75	4.95	4.58	144.202	143.012	142.374	141.958	0.416	1.673	0.000 <	24	0	
31.03.22 23	51.37	39.83	11.54	4.81	4.45	141.333	140.235	139.606	139.239	0.367	1.611	0.000 <	24	0	
01.04.22 23	48.35	37.68	10.67	4.70	4.39	132.580	131.685	131.136	130.859	0.277	1.399	0.000 <	24	0	
02.04.22 23	45.79	36.05	9.74	4.74	4.46	125.150	124.510	123.942	123.798	0.144	1.207	0.000 <	24	0	
03.04.22 23	44.38	35.17	9.21	4.68	4.41	122.533	122.073	121.444	121.404	0.040	1.118	0.000 <	24	0	
04.04.22 23	45.37	36.04	9.33	4.84	4.57	123.918	123.338	122.742	122.639	0.103	1.144	0.000 <	24	0	
05.04.22 23	47.65	37.48	10.16	5.60	5.28	131.690	131.020	130.307	130.210	0.098	1.324	0.000 <	24	0	
06.04.22 23	47.28	37.02	10.26	6.12	5.81	130.600	129.940	129.264	129.164	0.100	1.326	0.000 <	24	0	
07.04.22 23	48.00	37.70	10.30	6.06	5.74	132.288	131.617	130.889	130.794	0.095	1.347	0.000 <	24	0	
08.04.22 23	46.16	36.50	9.66	6.46	6.17	126.190	125.705	124.993	124.940	0.053	1.206	0.000 <	24	0	
09.04.22 23	45.13	36.00	9.13	6.40	6.12	123.955	123.482	122.817	122.783	0.034	1.120	0.000 <	24	0	
10.04.22 23	45.21	36.11	9.10	6.38	6.10	123.677	123.225	122.539	122.517	0.022	1.114	0.000 <	24	0	
11.04.22 23	42.77	34.73	8.04	5.58	5.32	118.268	117.910	117.305	117.283	0.023	0.943	0.000 <	24	0	

12.04.22 23	41.17	33.69	7.49	4.88	4.64	114.690	114.400	113.836	113.827	0.008	0.851	0.000 <	24	0	
13.04.22 23	40.91	33.59	7.32	4.92	4.68	114.298	114.015	113.455	113.448	0.007	0.830	0.000 <	24	0	
14.04.22 23	41.19	33.94	7.26	5.00	4.76	114.647	114.390	113.802	113.799	0.004	0.825	0.000 <	24	0	
15.04.22 23	44.26	35.83	8.42	5.80	5.51	124.607	124.173	123.511	123.461	0.050	1.040	0.000 <	24	0	
16.04.22 23	44.14	35.48	8.65	5.17	4.89	123.355	122.887	122.267	122.215	0.052	1.057	0.000 <	24	0	
17.04.22 23	44.75	35.60	9.16	4.72	4.44	124.800	124.257	123.654	123.575	0.079	1.132	0.000 <	24	0	
18.04.22 23	42.98	34.84	8.14	5.18	4.93	118.048	117.790	117.146	117.085	0.061	0.953	0.000 <	24	0	
19.04.22 23	40.65	33.20	7.45	5.61 <	5.43 <	80.505 !	80.435 !	79.986 !	79.986 !	0.000	0.596	0.000 <	17	7	*
20.04.22 23	40.60	33.23	7.37	5.47	5.24	113.705	113.415	112.907	112.862	0.044	0.832	0.000 <	24	0	
21.04.22 23	40.61	33.13	7.48	5.49	5.25	114.213	113.810	113.369	113.284	0.085	0.847	0.000 <	24	0	
22.04.22 23	40.47	32.92	7.55	5.46	5.23	114.245	113.817	113.401	113.307	0.094	0.855	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	47.02	37.30	9.71	5.31	5.01	3963.740	3942.300	3923.540	3917.642	5.898	38.098	0.000	737	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	15873.843	15714.805	15607.258	15568.656	38.602	250.712	0.000	2721	793
22.04.22 23	19837.582	19657.105	19530.798	19486.297	44.501	288.810	0.000	3458	800
Итого	3963.740	3942.300	3923.540	3917.641	5.898	38.098	0.000	737	7

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060280
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр дом 1
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0.370	177.6	---	---
2	80	0.400	192.0	---	---


Q = M1(h1 - h2)


**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**


Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2.233	370.9	365.8	---	5.1	52.76	46.74	0.50	0.50	24.00
24.03	2.297	379.3	374.2	---	5.2	53.79	47.73	0.50	0.50	24.00
25.03	2.236	373.3	368.3	---	5.0	53.20	47.20	0.50	0.50	24.00
26.03	2.260	374.8	369.7	---	5.0	53.27	47.24	0.50	0.50	24.00
27.03	2.263	373.7	368.7	---	5.0	52.97	46.91	0.50	0.50	24.00
28.03	2.283	372.5	367.5	---	4.9	53.24	47.11	0.50	0.50	24.00
29.03	2.323	370.4	365.5	---	4.9	53.02	46.74	0.50	0.50	24.00
Итого:	15.90	2614.9	2579.8	0.0	35.1	53.18	47.10	0.50	0.50	168.00
30.03	2.243	367.3	362.4	---	4.9	52.45	46.33	0.50	0.50	24.00
31.03	2.149	361.2	356.4	---	4.8	51.49	45.53	0.50	0.50	24.00
01.04	1.870	342.6	338.1	---	4.6	48.44	42.98	0.50	0.50	24.00
02.04	1.615	326.7	322.4	---	4.3	45.80	40.85	0.50	0.50	24.00
03.04	1.539	321.8	317.7	---	4.2	44.49	39.71	0.50	0.50	24.00
04.04	1.552	300.7	296.8	---	3.9	45.52	40.35	0.50	0.50	24.00
05.04	1.775	299.2	295.3	---	3.8	47.76	41.82	0.50	0.50	24.00
Итого:	12.74	2319.6	2289.1	0.0	30.5	48.16	42.66	0.50	0.50	168.00
06.04	1.771	297.0	293.1	---	3.8	47.42	41.45	0.50	0.50	24.00
07.04	1.790	299.9	296.1	---	3.8	48.08	42.11	0.50	0.50	24.00
08.04	1.593	288.3	284.6	---	3.7	46.22	40.69	0.50	0.50	24.00
09.04	1.500	284.1	280.5	---	3.6	45.21	39.93	0.50	0.50	24.00
10.04	1.475	283.5	279.9	---	3.6	45.29	40.08	0.50	0.50	24.00
11.04	1.217	272.4	269.0	---	3.4	42.76	38.28	0.50	0.50	24.00
12.04	1.131	266.9	263.6	---	3.3	41.22	36.97	0.50	0.50	24.00
Итого:	10.48	1992.0	1966.9	0.0	25.2	45.26	40.00	0.50	0.50	168.00
13.04	1.106	266.2	263.0	---	3.3	40.95	36.79	0.50	0.50	24.00
14.04	1.094	266.5	263.3	---	3.3	41.23	37.12	0.50	0.50	24.00
15.04	1.399	283.9	280.4	---	3.5	44.36	39.42	0.50	0.50	24.00
16.04	1.375	283.0	279.6	---	3.5	44.19	39.33	0.50	0.50	24.00
17.04	1.463	285.8	282.3	---	3.5	44.86	39.74	0.50	0.50	24.00
18.04	1.224	272.9	269.6	---	3.3	42.92	38.42	0.50	0.50	24.00
19.04	1.095	265.1	262.0	---	3.2	40.67	36.53	0.50	0.50	24.00
Итого:	8.76	1923.5	1900.0	0.0	23.5	42.79	38.23	0.50	0.50	168.00
20.04	1.097	264.9	261.7	---	3.2	40.64	36.50	0.50	0.50	24.00
21.04	1.128	266.0	262.8	---	3.2	40.64	36.40	0.50	0.50	24.00
22.04	1.146	265.9	262.6	---	3.3	40.51	36.19	0.50	0.50	24.00
Итого:	3.37	796.8	787.2	0.0	9.6	40.60	36.36	0.50	0.50	72.00
Итого:	51.24	9646.9	9523.0	0.0	123.9	47.23	41.91	0.50	0.50	744.0
						dT=	5.32			

Общее время работы теплосистемы, ч	744.0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	744.0	=	744.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
	51.24		
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	7806.69	7857.93	51.24
Расход теплоносителя М1, т	828772.3	838419.2	9646.9
Расход теплоносителя М2, т	827939.3	837462.3	9523.0
Время наработки, ч	65820.8	66564.8	744.0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0.0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

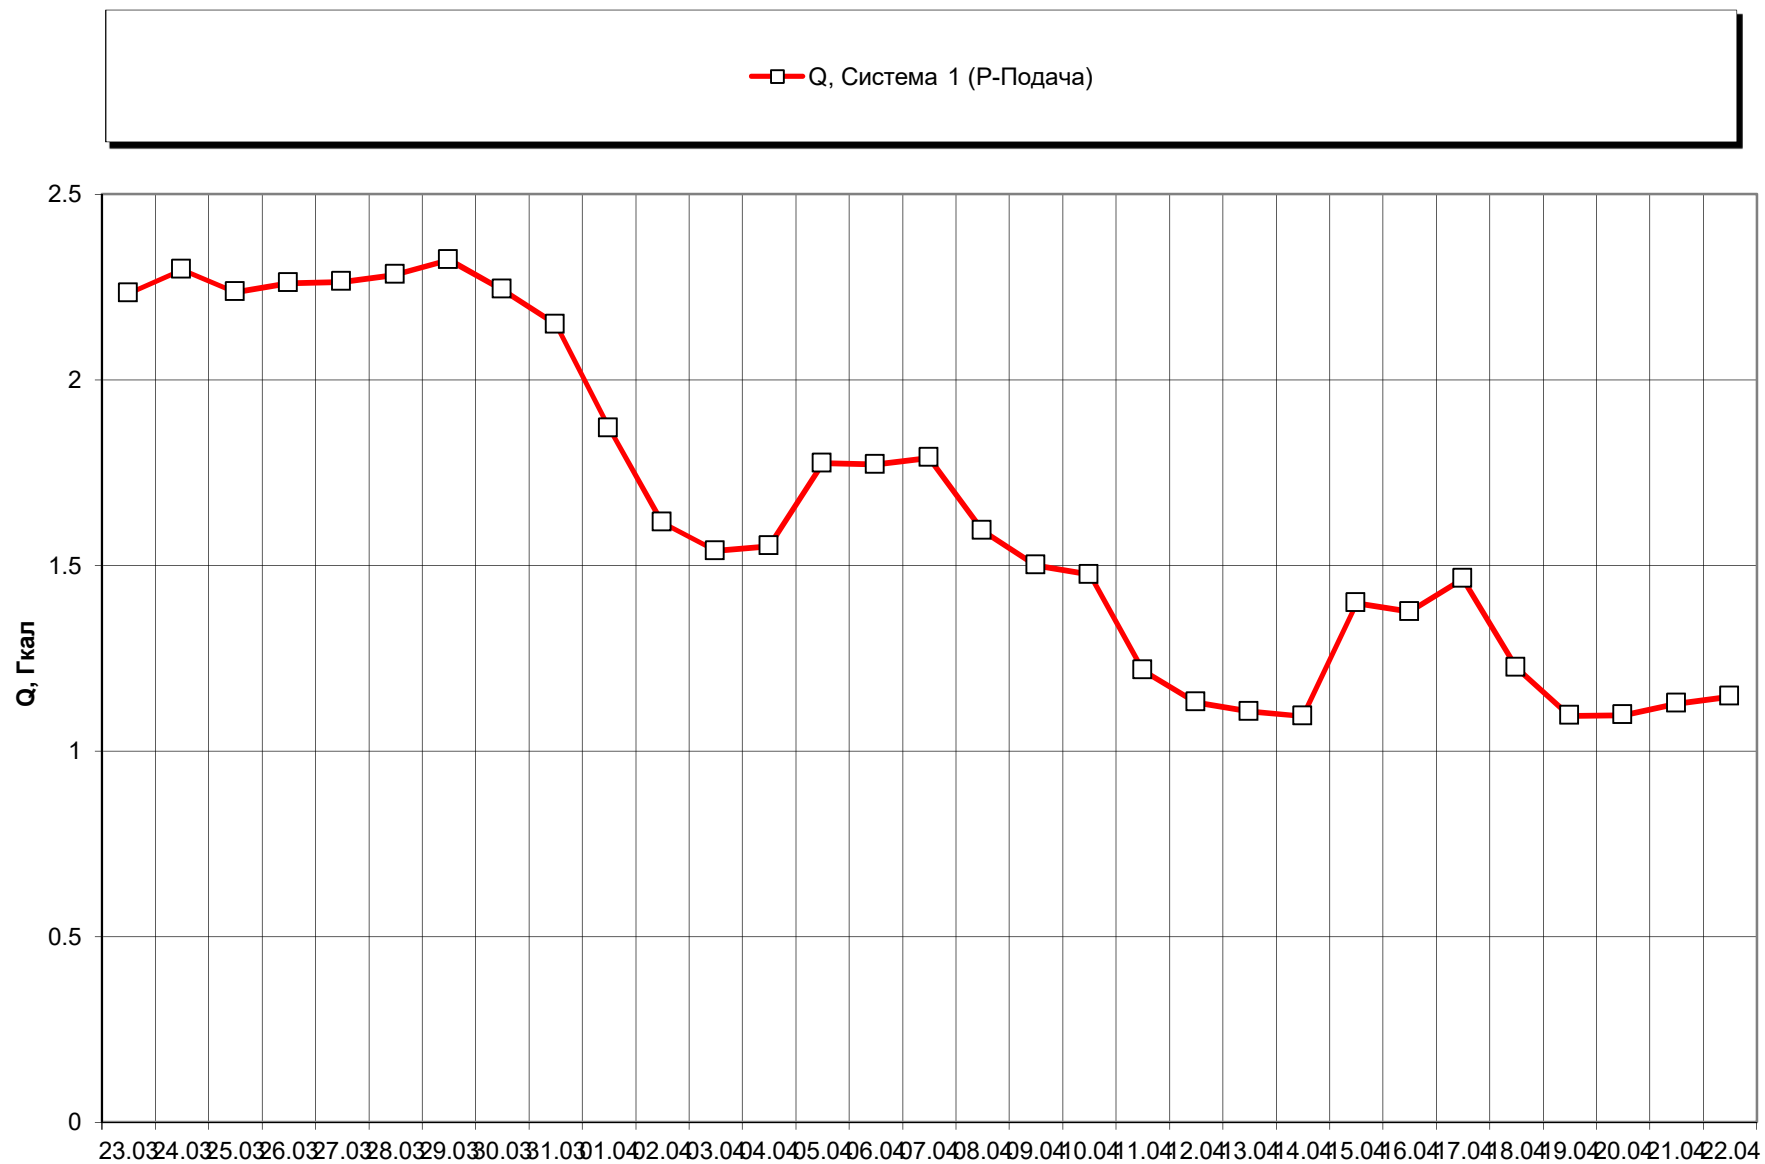

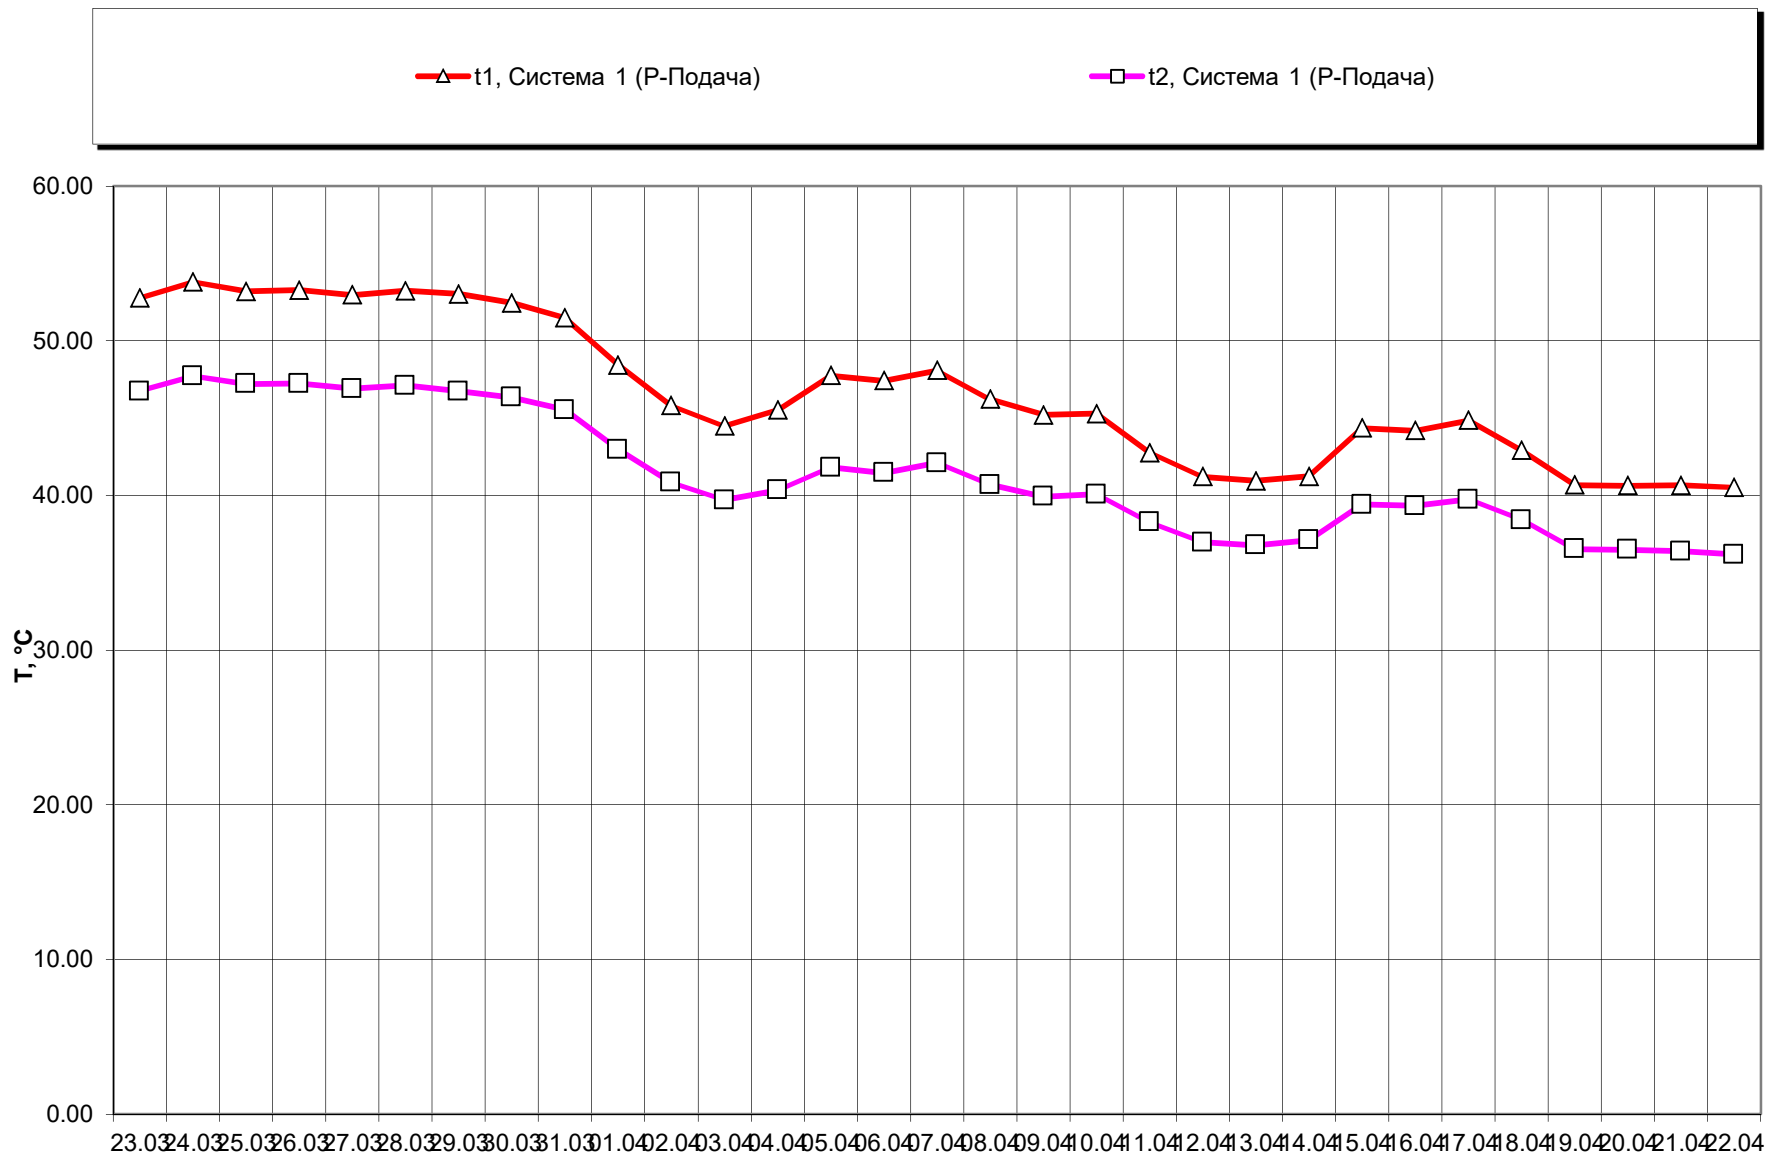

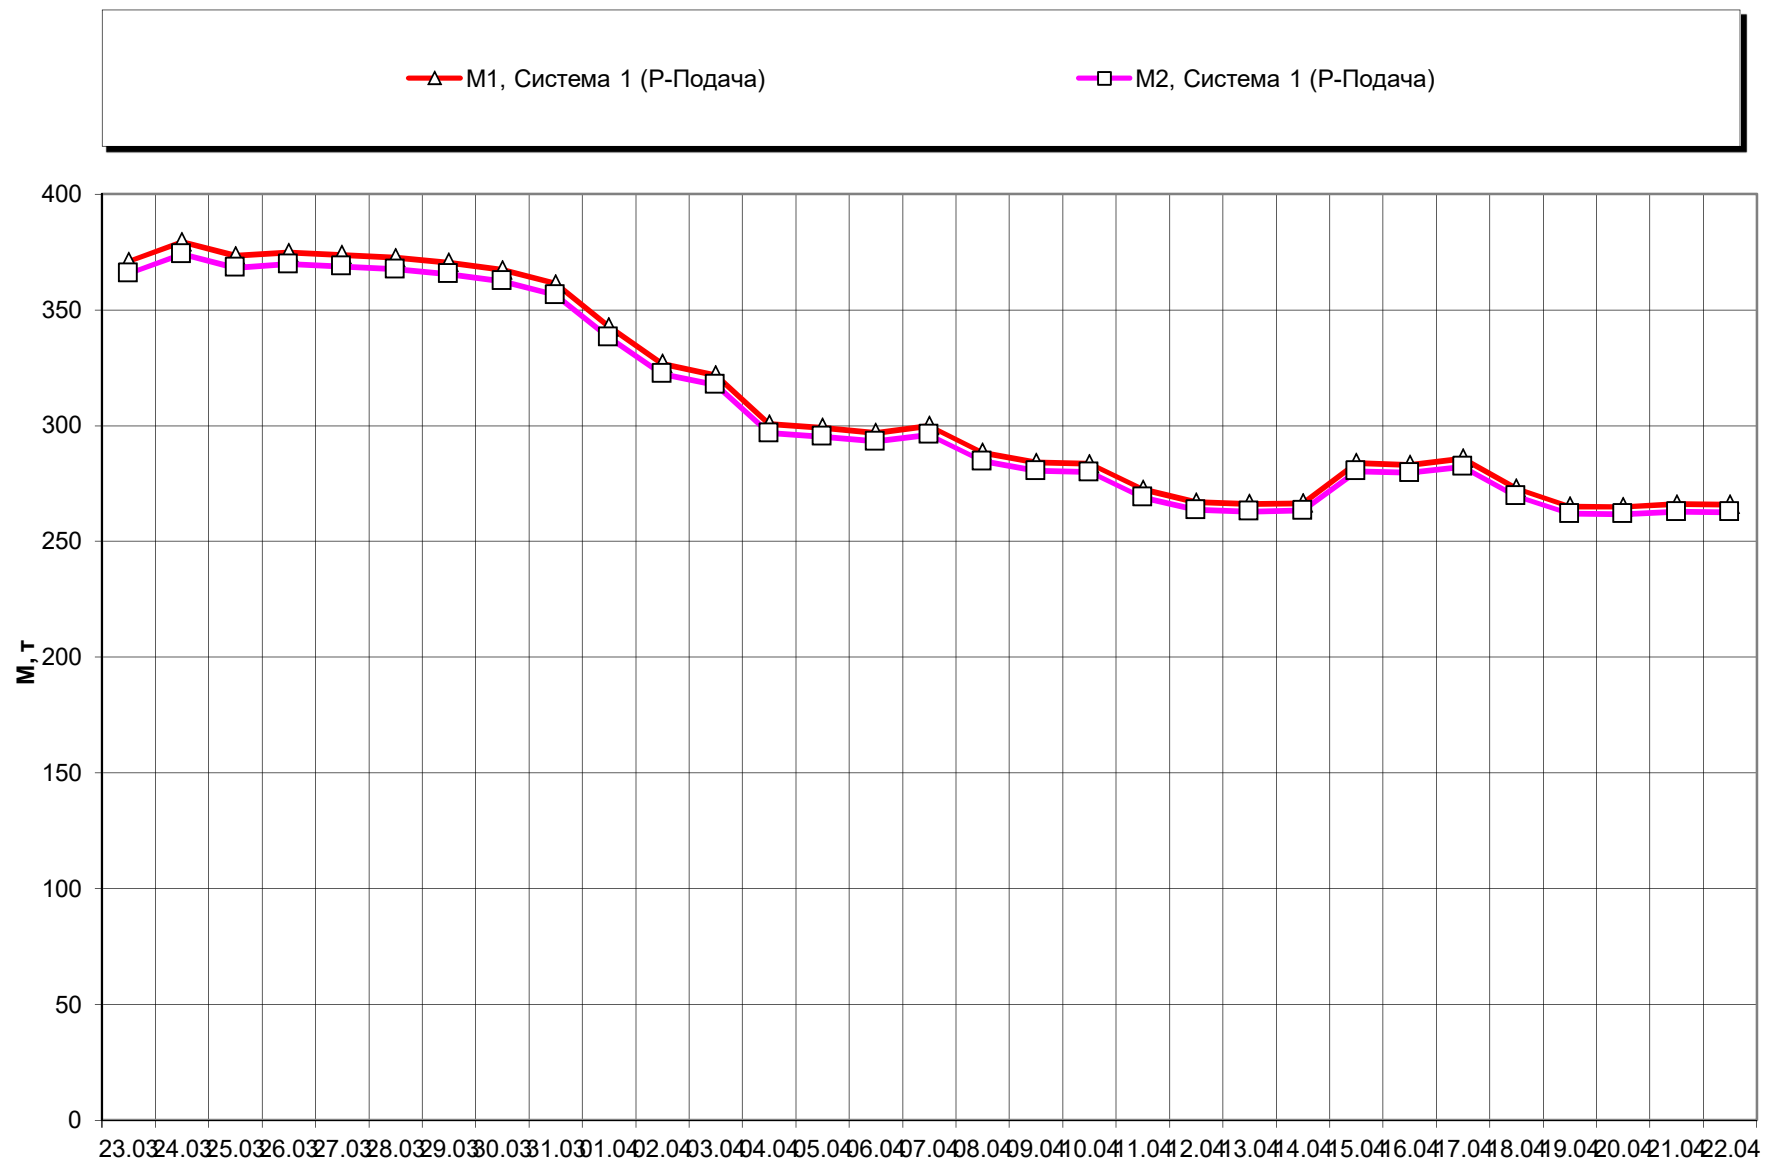

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр дом 2 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 ТХв = 5.00 °C

Заводской номер 00166490 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0419 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВOC	HC
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.88	44.52	8.36	262.25	261.24	1.01	2.187	24	0	
24/03/22	53.89	45.46	8.43	268.45	267.44	1.01	2.263	24	0	
25/03/22	53.31	44.97	8.34	264.19	263.15	1.04	2.201	24	0	
26/03/22	53.39	45.03	8.36	265.17	264.13	1.04	2.212	24	0	
27/03/22	53.09	44.85	8.24	264.33	263.30	1.03	2.179	24	0	
28/03/22	53.36	44.95	8.41	263.43	262.38	1.05	2.214	24	0	
29/03/22	53.14	44.62	8.52	261.78	260.79	0.99	2.228	24	0	
30/03/22	52.56	44.22	8.34	259.57	258.51	1.06	2.166	24	0	
31/03/22	51.61	43.40	8.21	255.17	254.10	1.07	2.092	24	0	
01/04/22	48.57	41.02	7.55	241.92	240.91	1.01	1.823	24	0	
02/04/22	45.95	39.10	6.85	230.62	229.63	0.99	1.578	24	0	
03/04/22	44.61	38.04	6.57	226.95	226.04	0.91	1.490	24	0	
04/04/22	45.57	38.90	6.67	228.98	228.11	0.87	1.526	24	0	
05/04/22	47.89	40.61	7.28	240.96	240.05	0.91	1.751	24	0	
06/04/22	47.55	40.26	7.29	239.15	238.24	0.91	1.742	24	0	
07/04/22	48.23	40.90	7.33	241.68	240.76	0.92	1.768	24	0	
08/04/22	46.37	39.51	6.86	232.25	231.42	0.83	1.593	24	0	
09/04/22	45.36	38.76	6.60	228.87	228.14	0.73	1.509	24	0	
10/04/22	45.44	38.83	6.61	228.52	227.76	0.76	1.507	24	0	
11/04/22	42.94	37.14	5.80	219.55	218.91	0.64	1.271	24	0	
12/04/22	41.38	35.93	5.45	215.06	214.35	0.71	1.171	24	0	
13/04/22	41.11	35.79	5.32	214.43	213.81	0.62	1.139	24	0	
14/04/22	41.37	36.05	5.32	186.43	185.86	0.57	0.989	24	0	*
15/04/22	44.49	38.25	6.24	228.79	228.14	0.65	1.425	24	0	
16/04/22	44.34	38.11	6.23	228.16	227.54	0.62	1.422	24	0	
17/04/22	44.98	38.47	6.51	230.27	229.67	0.60	1.500	24	0	
18/04/22	43.09	37.33	5.76	220.05	219.48	0.57	1.266	24	0	
19/04/22	40.82	35.50	5.32	213.61	213.21	0.40	1.134	24	0	
20/04/22	40.79	35.52	5.27	213.25	212.87	0.38	1.124	24	0	
21/04/22	40.81	35.46	5.35	214.01	213.50	0.51	1.143	24	0	
22/04/22	40.67	35.30	5.37	213.90	213.33	0.57	1.146	24	0	
Итого:				7301.75	7276.77	24.98	50.759	744	0	
Средние:	46.76	39.89	6.86							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16175ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 25-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.3
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ632
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
25-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-03-2022 00:00:00	2.06	52.35	241.12	0.64	43.80	243.31	0.57	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.08	52.42	242.18	0.64	43.82	244.39	0.57	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.06	52.13	241.38	0.64	43.58	243.37	0.57	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.08	52.39	240.46	0.64	43.72	242.85	0.56	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.10	52.18	239.07	0.63	43.39	241.20	0.56	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.06	51.61	236.58	0.63	42.89	238.76	0.56	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.99	50.69	232.51	0.61	42.11	234.89	0.54	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.73	47.65	220.15	0.60	39.79	222.17	0.54	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.50	44.99	209.52	0.61	37.84	210.96	0.54	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.43	43.79	206.25	0.60	36.84	207.71	0.54	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.46	44.71	207.99	0.62	37.70	209.70	0.55	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.65	46.87	219.33	0.69	39.35	220.92	0.63	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.64	46.65	217.75	0.75	39.09	219.59	0.68	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.68	47.32	220.07	0.74	39.70	222.08	0.67	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.51	45.47	211.30	0.78	38.32	213.25	0.71	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.43	44.51	208.22	0.77	37.64	210.19	0.71	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.42	44.59	207.87	0.77	37.74	209.90	0.71	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.20	42.06	199.84	0.69	36.10	201.27	0.63	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.10	40.60	195.49	0.62	34.96	197.16	0.56	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.07	40.34	195.13	0.63	34.83	196.81	0.57	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.93	40.60	169.67	0.63	35.09	171.12	0.57	20:52	20:52
16-04-2022 00:00:00	1.33	43.53	209.03	0.71	37.17	210.58	0.65	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.34	43.53	207.86	0.65	37.08	209.67	0.59	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.41	44.15	209.88	0.60	37.42	211.67	0.54	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.20	42.12	200.35	0.65	36.16	201.65	0.59	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.08	40.06	194.56	0.68	34.51	195.98	0.62	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.06	40.04	194.23	0.68	34.56	195.63	0.62	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.08	40.04	194.92	0.68	34.51	196.27	0.62	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.09	39.91	194.71	0.68	34.31	196.00	0.62	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	43.78	45.45	6167.39	0.66	38.43	6219.07	0.60	692:52	692:52

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.4
Жилой дом
ИМ 2300 N BA857
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.25	0.09	52.83	254.95	43.99	259.95	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.32	0.10	53.82	261.69	44.93	265.96	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.27	0.09	53.26	257.56	44.43	261.95	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.29	0.10	53.34	258.53	44.47	262.91	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.27	0.09	53.04	257.41	44.22	262.11	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.30	0.10	53.31	256.63	44.32	261.24	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.31	0.10	53.08	254.51	44.00	259.59	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.24	0.09	52.50	252.03	43.60	257.41	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.15	0.09	51.55	247.43	42.84	253.12	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.87	0.08	48.47	232.99	40.45	239.12	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.61	0.07	45.75	220.55	38.46	226.28	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.53	0.06	44.58	216.78	37.51	222.49	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.56	0.07	45.49	219.00	38.37	224.77	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.81	0.08	47.71	232.13	39.97	237.65	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.77	0.07	47.49	229.87	39.77	235.13	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.82	0.08	48.14	232.85	40.34	239.14	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.63	0.07	46.26	222.77	38.95	228.58	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.54	0.06	45.30	219.22	38.27	224.86	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.53	0.06	45.37	218.56	38.34	224.40	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.28	0.05	42.77	208.92	36.67	214.66	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.18	0.05	41.32	203.87	35.53	209.04	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.15	0.05	41.05	203.45	35.40	208.44	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.97	0.05	41.40	172.72	35.77	177.25	20:19	20:19
16-04-2022 00:00:00	1.44	0.06	44.33	220.06	37.80	226.25	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.43	0.06	44.28	218.10	37.72	223.98	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.51	0.06	44.94	220.77	38.07	226.71	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.27	0.05	42.82	209.03	36.79	214.80	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.14	0.05	40.76	202.38	35.13	207.68	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.13	0.05	40.74	202.08	35.16	207.30	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.14	0.05	40.75	202.84	35.11	208.05	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.15	0.05	40.61	202.72	34.92	207.82	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	51.86	0.07	46.71	7012.39	39.42	7178.62	740:19	740:19

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.6
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ146
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.30	0.14	52.78	474.46	45.81	475.92	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.41	0.14	53.76	477.88	46.62	479.41	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.33	0.14	53.21	474.72	46.19	476.20	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.34	0.14	53.28	475.66	46.23	477.15	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.32	0.14	53.01	475.08	46.00	476.55	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.38	0.14	53.25	473.74	46.11	475.24	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.39	0.14	53.04	475.49	45.89	476.99	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.30	0.14	52.47	472.00	45.47	473.46	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.20	0.13	51.54	469.68	44.71	471.07	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.79	0.12	48.47	462.99	42.44	464.15	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.43	0.10	45.81	456.61	40.50	457.59	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.27	0.09	44.50	453.94	39.48	454.83	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.33	0.10	45.48	454.54	40.36	455.47	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.66	0.11	47.64	461.44	41.87	462.54	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.65	0.11	47.39	459.66	41.61	460.75	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.71	0.11	48.14	461.24	42.25	462.36	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.44	0.10	46.26	456.41	40.91	457.39	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.31	0.10	45.26	454.76	40.17	455.68	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.30	0.10	45.34	455.77	40.29	456.69	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.93	0.08	42.83	453.32	38.57	454.06	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.77	0.07	41.28	449.14	37.33	449.81	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.74	0.07	41.02	448.30	37.14	448.94	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.74	0.07	41.30	449.95	37.43	450.59	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.74	0.09	43.58	373.78	38.94	374.46	19:37	19:37
17-04-2022 00:00:00	2.14	0.09	44.28	457.21	39.59	458.04	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.26	0.09	44.85	456.48	39.89	457.37	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.94	0.08	42.91	451.20	38.62	451.95	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.74	0.07	40.73	448.08	36.84	448.72	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.73	0.07	40.71	448.88	36.85	449.52	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.76	0.07	40.72	448.77	36.79	449.42	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.77	0.07	40.57	448.73	36.62	449.39	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	77.11	0.10	46.64	14179.91	41.22	14211.72	739:37	739:37

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_o(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060225
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр дом 7 1ввод
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,177	59,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,215	190,5	190,0	---	0,5	52,84	46,44	0,47	0,54	24,00
24.03	1,248	191,8	191,3	---	0,6	53,84	47,32	0,48	0,55	24,00
25.03	1,217	190,6	190,0	---	0,6	53,27	46,86	0,48	0,55	24,00
26.03	1,228	190,9	190,3	---	0,6	53,33	46,88	0,48	0,54	24,00
27.03	1,215	190,7	190,1	---	0,6	53,08	46,69	0,47	0,54	24,00
28.03	1,235	190,4	189,8	---	0,6	53,31	46,80	0,47	0,54	24,00
29.03	1,243	191,8	191,2	---	0,6	53,10	46,61	0,47	0,54	24,00
Итого:	8,60	1336,7	1332,6	0,0	4,0	53,25	46,80	0,47	0,54	168,00
30.03	1,207	189,9	189,3	---	0,6	52,55	46,18	0,46	0,53	24,00
31.03	1,175	189,0	188,4	---	0,6	51,62	45,38	0,45	0,52	24,00
01.04	1,033	186,3	185,9	---	0,4	48,58	43,02	0,43	0,51	24,00
02.04	0,906	183,3	183,0	---	0,4	46,01	41,05	0,44	0,52	24,00
03.04	0,841	181,7	181,5	---	0,2	44,55	39,90	0,43	0,51	24,00
04.04	0,866	182,3	181,9	---	0,3	45,60	40,82	0,45	0,53	24,00
05.04	0,974	184,8	184,4	---	0,4	47,72	42,43	0,53	0,60	24,00
Итого:	7,00	1297,3	1294,5	0,0	2,8	48,13	42,72	0,46	0,53	168,00
06.04	0,959	180,0	179,6	---	0,4	47,42	42,07	0,59	0,66	24,00
07.04	0,989	184,6	184,2	---	0,5	48,25	42,87	0,58	0,65	24,00
08.04	0,891	182,7	182,3	---	0,4	46,39	41,50	0,63	0,70	24,00
09.04	0,841	181,8	181,4	---	0,4	45,35	40,70	0,62	0,70	24,00
10.04	0,837	182,7	182,2	---	0,5	45,43	40,83	0,62	0,69	24,00
11.04	0,708	181,8	181,5	---	0,3	43,01	39,09	0,53	0,61	24,00
12.04	0,641	179,7	179,5	---	0,2	41,39	37,80	0,46	0,54	24,00
Итого:	5,87	1273,3	1270,7	0,0	2,6	45,33	40,70	0,57	0,65	168,00
13.04	0,627	179,4	179,3	---	0,1	41,14	37,62	0,46	0,54	24,00
14.04	0,623	180,2	180,0	---	0,2	41,41	37,93	0,47	0,55	24,00
15.04	0,771	184,2	183,9	---	0,3	44,28	40,08	0,55	0,63	24,00
16.04	0,767	183,4	182,7	---	0,7	44,41	40,20	0,49	0,57	24,00
17.04	0,816	182,6	182,1	---	0,5	44,92	40,43	0,44	0,51	24,00
18.04	0,703	181,3	176,4	---	4,9	43,14	39,24	0,49	0,57	24,00
19.04	0,623	178,9	178,6	---	0,3	40,85	37,36	0,56	0,56	24,00
Итого:	4,93	1270,0	1262,9	0,0	7,1	42,89	38,99	0,49	0,56	168,00
20.04	0,620	179,4	179,1	---	0,3	40,82	37,38	0,60	0,52	24,00
21.04	0,636	179,3	179,0	---	0,4	40,83	37,30	0,60	0,52	24,00
22.04	0,642	179,2	179,0	---	0,3	40,68	37,11	0,60	0,52	24,00
Итого:	1,90	538,0	537,1	0,0	0,9	40,78	37,26	0,60	0,52	72,00
Итого:	28,30	5715,2	5697,8	0,0	17,4	46,85	41,88	0,52	0,56	744,0

dT= 4,97

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 28,30		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	3213,18	3241,48	28,30
Расход теплоносителя M1, т	277427,2	283142,5	5715,2
Расход теплоносителя M2, т	260071,1	265769,0	5697,8
Время наработки, ч	70493,8	71237,8	744,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.7 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BB377
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.01	52.01	129.08	44.13	128.40	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.05	52.97	130.33	44.89	129.65	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.03	52.43	129.27	44.48	128.62	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.03	52.51	129.55	44.56	128.93	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.01	52.21	129.29	44.36	128.68	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.03	52.48	128.98	44.49	128.32	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.02	52.26	128.85	44.30	128.19	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.00	51.69	128.02	43.89	127.39	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.96	50.76	127.08	43.19	126.48	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.84	47.73	124.42	40.98	123.89	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.73	45.06	122.05	39.08	121.51	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.69	43.92	121.15	38.22	120.62	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.71	44.83	121.29	38.99	120.67	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.82	47.00	124.04	40.40	123.36	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.80	46.78	123.45	40.25	122.76	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.82	47.43	123.88	40.82	123.21	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.74	45.59	121.94	39.53	121.27	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.69	44.65	121.12	38.98	120.47	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.68	44.72	121.26	39.12	120.64	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.57	42.19	120.30	37.43	119.69	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.53	40.76	118.59	36.32	117.99	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.52	40.50	118.43	36.14	117.82	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.51	40.77	118.98	36.44	118.40	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.65	43.68	123.35	38.42	122.77	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.64	43.66	121.51	38.38	120.90	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.68	44.30	121.68	38.71	121.08	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.57	42.24	119.46	37.45	118.89	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.51	40.22	117.88	35.86	117.38	23:55	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.51	40.20	118.49	35.91	118.07	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.52	40.20	118.61	35.80	118.18	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.52	40.07	118.60	35.64	118.16	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	23.39	46.00	3820.91	39.91	3802.38	743:55	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр дом 7 Зввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ400
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	60	60	1000000	150	60	60	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время												
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.56	0.02	51.77	2.61	2.58	61.91	42.71	2.64	2.62	62.85	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.58	0.02	52.71	2.68	2.64	63.47	43.52	2.70	2.68	64.33	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.57	0.02	52.17	2.64	2.61	62.64	43.11	2.66	2.64	63.39	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.57	0.02	52.25	2.65	2.62	62.84	43.22	2.67	2.65	63.54	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.56	0.02	51.94	2.64	2.61	62.63	43.02	2.66	2.64	63.37	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.57	0.02	52.21	2.64	2.60	62.49	43.05	2.65	2.63	63.08	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.58	0.02	52.00	2.65	2.62	62.82	42.81	2.67	2.65	63.49	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.56	0.02	51.41	2.61	2.58	61.97	42.40	2.63	2.61	62.62	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.54	0.02	50.49	2.59	2.56	61.41	41.75	2.60	2.58	61.98	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.46	0.02	47.38	2.51	2.49	59.69	39.62	2.53	2.51	60.25	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.40	0.02	44.73	2.45	2.43	58.25	37.90	2.45	2.43	58.43	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.38	0.02	43.62	2.43	2.40	57.69	37.07	2.42	2.40	57.59	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.39	0.02	44.58	2.43	2.41	57.80	37.82	2.44	2.42	58.08	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.45	0.02	46.77	2.50	2.48	59.45	39.21	2.51	2.49	59.87	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.45	0.02	46.57	2.48	2.45	58.88	38.96	2.49	2.47	59.34	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.45	0.02	47.19	2.49	2.46	59.11	39.53	2.50	2.48	59.59	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.41	0.02	45.38	2.44	2.42	58.00	38.34	2.45	2.43	58.44	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.38	0.02	44.45	2.42	2.39	57.46	37.76	2.42	2.41	57.78	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.38	0.02	44.53	2.43	2.41	57.88	37.92	2.44	2.42	58.06	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.32	0.01	42.01	2.41	2.39	57.45	36.44	2.42	2.40	57.71	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.29	0.01	40.61	2.38	2.36	56.57	35.40	2.39	2.37	56.90	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.29	0.01	40.35	2.37	2.35	56.33	35.27	2.37	2.36	56.60	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.25	0.01	40.58	2.38	2.36	47.28	35.34	2.38	2.37	47.45	20:02	20:03
16-04-2022 00:00:00	0.36	0.02	43.52	2.50	2.48	59.40	37.46	2.51	2.49	59.72	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.36	0.01	43.46	2.46	2.43	58.42	37.29	2.46	2.44	58.63	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.38	0.02	44.11	2.44	2.42	58.06	37.58	2.45	2.43	58.37	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.32	0.01	42.05	2.39	2.37	56.97	36.39	2.40	2.38	57.16	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.29	0.01	40.06	2.36	2.34	56.27	34.94	2.37	2.36	56.60	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.28	0.01	40.05	2.37	2.35	56.49	35.00	2.39	2.37	56.93	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.29	0.01	40.04	2.37	2.35	56.46	34.88	2.38	2.37	56.89	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.29	0.01	39.92	2.37	2.35	56.49	34.72	2.39	2.37	56.93	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
744:00	12.95	0.02	45.80	2.49	2.46	1822.58	38.74	2.50	2.48	1835.96	740:02	740:03

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр дом 7 4ввод Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00169014 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xD178 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.31	44.20	8.11	91.40	91.74	-0.34	0.741	24	0	*
24/03/22	53.28	45.08	8.20	92.61	92.91	-0.30	0.758	24	0	*
25/03/22	52.71	44.61	8.10	91.34	91.51	-0.17	0.738	24	0	*
26/03/22	52.79	44.69	8.10	91.71	91.84	-0.13	0.743	24	0	*
27/03/22	52.50	44.42	8.08	91.46	91.58	-0.12	0.739	24	0	*
28/03/22	52.75	44.43	8.32	91.17	91.23	-0.06	0.757	24	0	*
29/03/22	52.54	44.21	8.33	91.68	91.78	-0.10	0.763	24	0	*
30/03/22	51.95	43.76	8.19	90.39	90.60	-0.21	0.740	24	0	*
31/03/22	51.02	43.07	7.95	89.36	89.60	-0.24	0.710	24	0	*
01/04/22	47.91	40.77	7.14	86.60	86.69	-0.09	0.615	24	0	*
02/04/22	45.32	38.98	6.34	84.26	84.41	-0.15	0.533	24	0	*
03/04/22	44.03	37.97	6.06	83.31	83.49	-0.18	0.506	24	0	*
04/04/22	45.06	38.86	6.20	83.74	83.88	-0.14	0.521	24	0	*
05/04/22	47.30	40.41	6.89	86.53	86.65	-0.12	0.592	24	0	*
06/04/22	47.01	40.11	6.90	85.57	85.70	-0.13	0.589	24	0	*
07/04/22	47.71	40.73	6.98	86.06	86.19	-0.13	0.599	24	0	*
08/04/22	45.89	39.46	6.43	84.38	84.51	-0.13	0.541	24	0	*
09/04/22	44.91	38.81	6.10	83.43	83.55	-0.12	0.508	24	0	*
10/04/22	44.99	38.94	6.05	83.90	84.02	-0.12	0.503	24	0	*
11/04/22	42.52	37.37	5.15	82.91	83.08	-0.17	0.427	24	0	*
12/04/22	41.02	36.21	4.81	81.54	81.77	-0.23	0.391	24	0	*
13/04/22	40.76	36.09	4.67	81.14	81.38	-0.24	0.376	24	0	*
14/04/22	40.99	36.13	4.86	68.11	68.31	-0.20	0.331	24	0	*
15/04/22	44.03	38.49	5.54	85.86	86.08	-0.22	0.472	24	0	*
16/04/22	43.93	38.29	5.64	84.36	84.52	-0.16	0.473	24	0	*
17/04/22	44.54	38.59	5.95	83.95	84.06	-0.11	0.500	24	0	*
18/04/22	42.64	37.49	5.15	82.19	82.39	-0.20	0.422	24	0	*
19/04/22	40.47	35.80	4.67	81.07	81.37	-0.30	0.379	24	0	*
20/04/22	40.45	35.82	4.63	81.45	81.77	-0.32	0.376	24	0	*
21/04/22	40.45	35.75	4.70	81.38	81.69	-0.31	0.384	24	0	*
22/04/22	40.32	35.64	4.68	81.36	81.68	-0.32	0.377	24	0	*
Итого:				2644.22	2649.98	-5.76	17.104	744	0	
Средние:	46.26	39.84	6.41							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12403ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060236
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр дом 8а 1ввод
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,393	157,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,711	317,8	321,1	3,3	---	52,28	43,77	0,60	0,50	24,00
24.03	2,830	320,3	323,6	3,3	---	53,39	44,57	0,60	0,50	24,00
25.03	2,757	318,5	321,8	3,3	---	52,73	44,09	0,60	0,50	24,00
26.03	2,797	319,0	322,3	3,4	---	52,81	44,06	0,60	0,50	24,00
27.03	2,808	318,6	322,0	3,3	---	52,51	43,71	0,60	0,50	24,00
28.03	2,815	318,2	321,5	3,3	---	52,76	43,93	0,60	0,50	24,00
29.03	2,857	317,6	320,9	3,3	---	52,50	43,52	0,59	0,50	24,00
Итого:	19,57	2230,0	2253,4	23,4	0,0	52,71	43,95	0,60	0,50	168,00
30.03	2,777	316,7	320,0	3,3	---	51,94	43,18	0,59	0,50	24,00
31.03	2,652	314,6	317,9	3,3	---	50,97	42,55	0,57	0,50	24,00
01.04	2,307	308,6	311,8	3,3	---	47,89	40,41	0,56	0,50	24,00
02.04	2,005	303,7	306,9	3,2	---	45,23	38,64	0,57	0,50	24,00
03.04	1,894	302,1	305,3	3,2	---	43,94	37,67	0,56	0,50	24,00
04.04	1,954	303,1	306,2	3,2	---	44,90	38,46	0,58	0,50	24,00
05.04	2,244	308,4	311,6	3,2	---	47,14	39,89	0,66	0,50	24,00
Итого:	15,83	2157,2	2179,8	22,7	0,0	47,48	40,15	0,58	0,50	168,00
06.04	2,224	307,6	310,8	3,2	---	46,84	39,65	0,71	0,50	24,00
07.04	2,266	308,5	311,6	3,2	---	47,55	40,24	0,71	0,50	24,00
08.04	2,033	304,3	307,5	3,1	---	45,69	39,05	0,75	0,50	24,00
09.04	1,907	302,7	305,8	3,1	---	44,71	38,45	0,74	0,50	24,00
10.04	1,894	302,5	305,5	3,0	---	44,78	38,57	0,74	0,50	24,00
11.04	1,580	302,4	305,5	3,1	---	42,33	37,13	0,66	0,50	24,00
12.04	1,425	297,1	300,2	3,0	---	40,80	36,02	0,58	0,50	24,00
Итого:	13,33	2125,2	2147,0	21,7	0,0	44,69	38,46	0,70	0,50	168,00
13.04	1,386	296,8	299,8	3,0	---	40,55	35,89	0,59	0,50	24,00
14.04	1,383	297,6	300,7	3,1	---	40,83	36,20	0,59	0,50	24,00
15.04	1,797	306,9	310,0	3,1	---	43,86	38,03	0,68	0,50	24,00
16.04	1,761	302,5	305,6	3,1	---	43,74	37,94	0,61	0,50	24,00
17.04	1,855	303,5	306,6	3,1	---	44,35	38,24	0,56	0,50	24,00
18.04	1,573	299,4	302,5	3,1	---	42,43	37,19	0,61	0,50	24,00
19.04	1,393	296,7	299,8	3,0	---	40,26	35,59	0,65	0,50	24,00
Итого:	11,15	2103,6	2125,1	21,5	0,0	42,31	37,02	0,61	0,50	168,00
20.04	1,384	296,6	299,7	3,0	---	40,24	35,60	0,64	0,50	24,00
21.04	1,407	297,1	300,2	3,1	---	40,25	35,53	0,65	0,50	24,00
22.04	1,407	296,9	300,0	3,0	---	40,10	35,39	0,64	0,50	24,00
Итого:	4,20	890,7	899,8	9,1	0,0	40,20	35,51	0,64	0,50	72,00
Итого:	64,08	9506,7	9605,1	98,4	0,0	46,26	39,54	0,63	0,50	744,0

dT= 6,72

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 64,08		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	7883,66	7947,74	64,08
Расход теплоносителя M1, т	546644,6	556151,3	9506,7
Расход теплоносителя M2, т	537043,6	546648,7	9605,1
Время наработки, ч	57837,9	58581,9	744,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр дом 8а 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N LE114
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.86	51.93	235.70	44.04	236.50	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.92	52.89	238.35	44.81	239.20	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.87	52.33	236.25	44.37	237.07	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.90	52.40	236.80	44.40	237.65	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.92	52.16	236.41	43.99	237.23	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.93	52.38	235.52	44.18	236.37	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.96	52.19	235.96	43.87	236.80	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.91	51.63	233.98	43.45	234.80	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.82	50.72	232.25	42.87	233.02	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.59	47.71	227.27	40.72	227.92	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.39	45.13	222.88	38.87	223.44	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.32	43.75	220.90	37.79	221.40	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.35	44.75	221.48	38.64	222.02	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.54	46.83	226.23	40.05	226.85	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.52	46.57	224.98	39.80	225.59	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.56	47.38	226.16	40.47	226.79	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.39	45.53	222.60	39.28	223.15	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.29	44.52	221.27	38.66	221.79	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.29	44.60	221.63	38.79	222.12	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.08	42.18	220.05	37.28	220.45	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.97	40.61	217.16	36.12	217.52	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.94	40.36	216.04	36.00	216.38	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.94	40.62	217.71	36.32	218.05	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.20	43.40	225.45	38.09	225.91	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.19	43.59	222.77	38.20	223.23	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.25	44.10	222.63	38.48	223.13	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.08	42.30	218.96	37.39	219.36	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.95	40.08	217.09	35.71	217.43	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.93	40.05	218.17	35.75	218.52	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.96	40.06	218.16	35.69	218.50	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.96	39.92	218.14	35.51	218.49	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	43.78	45.89	6988.96	39.66	7006.67	744:00	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр дом 8а Зввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BV390
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.30	51.86	209.37	45.63	208.75	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.34	52.81	210.31	46.44	209.71	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.31	52.26	209.36	46.01	208.80	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.32	52.31	209.64	46.02	209.08	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.29	52.11	209.44	45.93	208.99	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.31	52.30	209.10	46.00	208.61	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.33	52.12	210.21	45.79	209.73	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.30	51.59	209.52	45.39	209.09	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.25	50.68	208.83	44.67	208.23	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.10	47.72	206.74	42.38	206.10	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.99	45.18	204.94	40.34	204.15	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.91	43.69	203.81	39.20	203.02	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.94	44.75	204.06	40.15	203.32	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.05	46.75	206.10	41.65	205.45	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.04	46.48	205.45	41.42	204.82	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.07	47.37	206.04	42.17	205.46	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.96	45.54	204.61	40.82	203.99	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.91	44.51	204.04	40.05	203.41	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.91	44.59	204.53	40.13	203.91	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.77	42.27	203.26	38.47	202.56	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.69	40.63	201.31	37.17	200.58	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.69	40.39	201.14	36.97	200.40	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.69	40.65	201.77	37.24	201.03	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.83	43.32	204.89	39.29	204.28	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.84	43.63	204.46	39.49	203.82	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.89	44.05	203.99	39.70	203.35	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.78	42.44	202.54	38.60	201.90	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.68	40.11	197.78	36.67	197.11	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.64	40.08	193.82	36.75	193.18	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.66	40.09	193.70	36.70	193.05	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.67	39.93	193.58	36.48	192.90	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	30.44	45.88	6338.33	41.09	6318.77	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060235
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр дом 9б
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,151	60,5	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,638	160,7	160,0	---	0,7	52,27	42,08	0,50	0,50	24,00
24.03	1,679	161,9	161,2	---	0,7	53,23	42,86	0,50	0,50	24,00
25.03	1,647	160,8	160,1	---	0,7	52,66	42,41	0,50	0,50	24,00
26.03	1,654	160,9	160,2	---	0,7	52,72	42,43	0,50	0,50	24,00
27.03	1,645	160,9	160,2	---	0,7	52,43	42,20	0,50	0,50	24,00
28.03	1,677	160,8	160,0	---	0,7	52,69	42,25	0,50	0,50	24,00
29.03	1,709	160,9	160,2	---	0,7	52,48	41,85	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,65	1126,9	1121,9	0,0	5,0	52,64	42,30	0,50	0,50	168,00
30.03	1,660	160,1	159,3	---	0,7	51,93	41,56	0,50	0,50	24,00
31.03	1,601	159,2	158,4	---	0,7	51,00	40,94	0,50	0,50	24,00
01.04	1,416	157,0	156,3	---	0,7	47,99	38,96	0,50	0,50	24,00
02.04	1,228	154,6	153,9	---	0,6	45,21	37,26	0,50	0,50	24,00
03.04	1,159	158,7	158,0	---	0,6	43,72	36,41	0,50	0,50	24,00
04.04	1,209	170,3	169,6	---	0,7	44,75	37,64	0,50	0,50	24,00
05.04	1,378	172,5	171,9	---	0,7	46,98	38,99	0,50	0,50	24,00
Итого:	9,65	1132,3	1127,5	0,0	4,8	47,35	38,82	0,50	0,50	168,00
06.04	1,384	171,8	171,1	---	0,7	46,87	38,80	0,50	0,50	24,00
07.04	1,410	172,6	171,9	---	0,7	47,61	39,43	0,50	0,50	24,00
08.04	1,283	170,6	169,9	---	0,7	45,80	38,28	0,50	0,50	24,00
09.04	1,197	170,1	169,5	---	0,7	44,84	37,79	0,50	0,50	24,00
10.04	1,187	170,5	169,8	---	0,7	44,92	37,95	0,50	0,50	24,00
11.04	1,014	169,4	168,7	---	0,7	42,46	36,47	0,50	0,50	24,00
12.04	0,924	168,3	167,6	---	0,6	40,95	35,46	0,50	0,50	24,00
Итого:	8,40	1193,3	1188,6	0,0	4,7	44,80	37,75	0,50	0,50	168,00
13.04	0,903	167,8	167,3	---	0,6	40,69	35,31	0,50	0,50	24,00
14.04	0,901	168,6	168,0	---	0,6	40,96	35,62	0,50	0,50	24,00
15.04	1,116	174,5	173,9	---	0,6	43,89	37,49	0,50	0,50	24,00
16.04	1,136	170,8	170,2	---	0,6	43,87	37,21	0,50	0,50	24,00
17.04	1,197	170,5	169,9	---	0,6	44,46	37,43	0,50	0,50	24,00
18.04	1,026	168,6	168,0	---	0,6	42,56	36,47	0,50	0,50	24,00
19.04	0,915	167,4	166,8	---	0,6	40,41	34,94	0,50	0,50	24,00
Итого:	7,19	1188,3	1184,1	0,0	4,2	42,42	36,36	0,50	0,50	168,00
20.04	0,910	167,9	167,3	---	0,6	40,38	34,96	0,50	0,50	24,00
21.04	0,929	167,8	167,3	---	0,5	40,39	34,84	0,50	0,50	24,00
22.04	0,930	167,9	167,3	---	0,6	40,25	34,70	0,50	0,50	24,00
Итого:	2,77	503,6	501,9	0,0	1,7	40,34	34,83	0,50	0,50	72,00
Итого:	39,66	5144,3	5124,0	0,0	20,4	46,09	38,38	0,50	0,50	744,0

$$dT = 7,71$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 39,66		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	2444,22	2483,88	39,66
Расход теплоносителя M1, т	168929,6	174073,9	5144,3
Расход теплоносителя M2, т	167988,4	173112,4	5124,0
Время наработки, ч	29486,9	30230,9	744,0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

34 мкр. д. 10а
ИМ 2300 N ВВ391
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.41	0.06	51.67	211.05	44.96	205.16	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.45	0.06	52.60	213.19	45.79	207.25	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.41	0.06	52.05	211.71	45.37	205.79	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.42	0.06	52.11	212.22	45.39	206.21	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.41	0.06	51.79	211.81	45.14	205.82	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.44	0.06	52.08	211.23	45.26	205.41	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.44	0.06	51.86	210.94	45.01	205.05	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.40	0.06	51.30	209.91	44.61	204.11	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.36	0.06	50.37	208.51	43.86	202.64	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.19	0.05	47.38	204.20	41.56	198.49	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.03	0.04	44.54	200.31	39.42	194.73	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.97	0.04	43.29	198.95	38.42	193.39	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.99	0.04	44.20	198.38	39.22	192.90	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.13	0.05	46.46	202.42	40.87	196.79	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.13	0.05	46.41	202.09	40.82	196.40	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.14	0.05	46.99	202.29	41.33	196.78	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.03	0.04	45.21	199.40	40.02	193.95	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.98	0.04	44.33	198.49	39.40	193.05	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.97	0.04	44.40	198.34	39.48	192.92	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.82	0.03	41.85	196.52	37.67	191.19	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.76	0.03	40.51	194.03	36.56	188.72	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.75	0.03	40.25	193.81	36.38	188.54	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.74	0.03	40.51	194.55	36.68	189.28	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.93	0.04	43.45	205.94	38.94	200.29	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.92	0.04	43.34	198.39	38.70	192.97	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.97	0.04	44.02	199.06	39.16	193.58	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.82	0.03	41.89	195.52	37.72	190.23	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.75	0.03	39.98	193.66	36.12	188.39	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.74	0.03	39.95	193.45	36.11	188.24	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.75	0.03	39.95	193.82	36.05	188.51	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.76	0.03	39.83	193.66	35.92	188.35	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	32.99	0.04	45.63	6257.86	40.39	6085.13	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.12/2
Жилой дом
ИМ 2300 N BA774
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	tm2
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.29	52.62	144.35	43.68	147.02	24:00	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.32	53.60	147.42	44.63	150.26	24:00	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.29	53.05	145.20	44.13	148.02	24:00	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.31	53.11	145.89	44.13	148.54	24:00	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.30	52.82	145.52	43.86	147.78	24:00	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.32	53.08	144.90	43.93	147.67	24:00	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.33	52.85	144.05	43.57	146.48	24:00	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.06	52.47	115.73	43.32	117.90	19:24	19:24	19:24
01-04-2022 00:00:00	1.26	51.36	140.66	42.42	143.21	24:00	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.10	48.32	133.64	40.13	136.35	24:00	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.95	45.68	127.64	38.29	130.41	24:00	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.88	44.36	125.52	37.35	128.21	24:00	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.90	45.35	126.26	38.24	129.25	24:00	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.04	47.48	132.63	39.66	135.35	24:00	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.04	47.24	131.63	39.34	134.35	24:00	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.06	47.99	132.99	40.04	135.82	24:00	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.95	46.13	128.13	38.75	131.09	24:00	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.88	45.14	126.28	38.13	129.10	24:00	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.89	45.22	126.02	38.17	128.79	24:00	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.75	42.74	120.72	36.59	123.73	24:00	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.67	41.20	118.45	35.53	121.46	24:00	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.65	40.94	118.22	35.41	121.16	24:00	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.65	41.21	117.82	35.71	120.90	24:00	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.81	44.07	124.27	37.59	127.26	24:00	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.84	44.17	125.44	37.43	128.20	24:00	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.89	44.75	126.45	37.72	129.18	24:00	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.75	42.83	120.89	36.64	124.05	24:00	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.67	40.65	117.63	34.99	120.60	24:00	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.66	40.63	117.24	34.99	120.49	24:00	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.67	40.64	117.67	34.89	120.43	24:00	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.68	40.49	117.80	34.70	120.26	24:00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
744:00	29.84	46.49	4007.04	39.13	4093.34	739:24	739:24	739:24

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр дом 13 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 tхв= 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.54	45.07	7.47	178.89	173.85	5.04	1.336	24	0	*
24/03/22	53.54	45.99	7.55	182.69	177.77	4.92	1.378	24	0	*
25/03/22	52.96	45.50	7.46	180.11	175.25	4.86	1.345	24	0	*
26/03/22	53.03	45.55	7.48	180.69	175.96	4.73	1.352	24	0	*
27/03/22	52.73	45.33	7.40	180.11	175.44	4.67	1.331	24	0	*
28/03/22	53.00	45.46	7.54	179.57	174.95	4.62	1.351	24	0	*
29/03/22	52.78	45.20	7.58	178.50	173.86	4.64	1.352	24	0	*
30/03/22	52.22	44.80	7.42	177.20	172.47	4.73	1.312	24	0	*
31/03/22	51.28	43.97	7.31	174.56	169.72	4.84	1.271	24	0	*
01/04/22	48.27	41.61	6.66	166.49	161.10	5.39	1.108	24	0	*
02/04/22	45.66	39.66	6.00	159.57	153.81	5.76	0.959	24	0	*
03/04/22	44.31	38.57	5.74	157.49	151.68	5.81	0.898	24	0	*
04/04/22	45.28	39.42	5.86	158.50	152.97	5.53	0.928	24	0	*
05/04/22	47.56	41.16	6.40	165.65	160.15	5.50	1.059	24	0	*
06/04/22	47.22	40.82	6.40	164.54	159.11	5.43	1.052	24	0	*
07/04/22	47.93	41.47	6.46	166.06	160.53	5.53	1.068	24	0	*
08/04/22	46.08	40.05	6.03	160.44	154.59	5.85	0.966	24	0	*
09/04/22	45.07	39.27	5.80	158.45	152.42	6.03	0.918	24	0	*
10/04/22	45.15	39.32	5.83	158.37	152.26	6.11	0.922	24	0	*
11/04/22	42.69	37.65	5.04	152.24	145.77	6.47	0.766	24	0	*
12/04/22	41.12	36.40	4.72	149.93	143.08	6.85	0.706	24	0	*
13/04/22	40.86	36.25	4.61	149.53	142.66	6.87	0.686	24	0	*
14/04/22	41.13	36.53	4.60	149.64	142.79	6.85	0.688	24	0	*
15/04/22	44.14	38.73	5.41	157.50	150.78	6.72	0.852	24	0	*
16/04/22	44.08	38.70	5.38	158.14	151.32	6.82	0.852	24	0	*
17/04/22	44.71	39.05	5.66	159.41	152.75	6.66	0.899	24	0	*
18/04/22	43.23	38.13	5.10	136.83	131.14	5.69	0.700	24	0	*
19/04/22	40.57	35.96	4.61	149.21	142.77	6.44	0.688	24	0	*
20/04/22	40.55	35.98	4.57	149.04	142.82	6.22	0.682	24	0	*
21/04/22	40.56	35.90	4.66	149.44	143.35	6.09	0.695	24	0	*
22/04/22	40.42	35.76	4.66	149.32	143.34	5.98	0.698	24	0	*
Итого:				5038.11	4860.46	177.65	30.818	744	0	
Средние:	46.47	40.42	6.04							

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: 34 мкр дом 13а Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 tхв = 0.00 °C

Заводской номер 00166313 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАС0С по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.36	44.60	7.76	187.04	184.60	2.44	1.452	24	0	
24/03/22	53.36	45.46	7.90	190.90	188.49	2.41	1.509	24	0	
25/03/22	52.80	44.97	7.83	188.23	185.77	2.46	1.472	24	0	
26/03/22	52.88	45.01	7.87	188.83	186.36	2.47	1.481	24	0	
27/03/22	52.58	44.75	7.83	188.24	185.83	2.41	1.472	24	0	
28/03/22	52.85	44.84	8.01	187.71	185.27	2.44	1.503	24	0	
29/03/22	52.62	44.58	8.04	186.61	184.21	2.40	1.500	24	0	
30/03/22	52.07	44.13	7.94	185.23	182.81	2.42	1.468	24	0	
31/03/22	51.12	43.31	7.81	182.43	179.99	2.44	1.425	24	0	
01/04/22	48.12	40.98	7.14	174.16	171.71	2.45	1.240	24	0	
02/04/22	45.52	39.05	6.47	166.99	164.53	2.46	1.078	24	0	
03/04/22	44.16	38.01	6.15	164.78	162.18	2.60	1.013	24	0	
04/04/22	45.14	38.88	6.26	165.80	163.31	2.49	1.035	24	0	
05/04/22	47.40	40.62	6.78	173.14	170.68	2.46	1.171	24	0	
06/04/22	47.07	40.30	6.77	172.00	169.58	2.42	1.160	24	0	
07/04/22	47.77	40.92	6.85	173.55	171.17	2.38	1.187	24	0	
08/04/22	45.94	39.55	6.39	167.78	165.25	2.53	1.068	24	0	
09/04/22	44.93	38.87	6.06	165.69	163.14	2.55	1.002	24	0	
10/04/22	45.01	38.99	6.02	165.51	162.96	2.55	0.995	24	0	
11/04/22	42.57	37.27	5.30	159.30	156.78	2.52	0.844	24	0	
12/04/22	41.00	36.10	4.90	156.86	154.29	2.57	0.768	24	0	
13/04/22	40.74	35.94	4.80	156.41	153.89	2.52	0.753	24	0	
14/04/22	41.02	36.23	4.79	156.47	153.94	2.53	0.747	24	0	
15/04/22	44.01	38.33	5.68	164.50	162.07	2.43	0.932	24	0	
16/04/22	43.95	38.31	5.64	165.09	162.64	2.45	0.932	24	0	
17/04/22	44.57	38.64	5.93	166.49	164.03	2.46	0.985	24	0	
18/04/22	43.10	37.72	5.38	143.34	141.15	2.19	0.772	24	0	*
19/04/22	40.47	35.69	4.78	155.97	153.47	2.50	0.744	24	0	
20/04/22	40.44	35.71	4.73	155.78	153.28	2.50	0.733	24	0	
21/04/22	40.45	35.65	4.80	156.20	153.71	2.49	0.750	24	0	
22/04/22	40.31	35.51	4.80	156.11	153.60	2.51	0.748	24	0	
Итого:				5267.14	5190.69	76.45	33.939	744	0	
Средние:	46.33	39.96	6.36							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5165ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Договор N: _____

Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м³/ч G под min = 0.32 м³/ч

G3 max = 2.00 m³/ч G3 min = 1.00 m³/ч

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

 $\Phi_T=0$

T3=1

KC=0x2B41

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.92	45.84	7.08	211.66	211.66	0.00	1.498	24	0	*
24/03/22	53.93	46.74	7.19	215.97	215.97	0.00	1.550	24	0	*
25/03/22	53.35	46.20	7.15	212.85	212.85	0.00	1.519	24	0	*
26/03/22	53.42	46.22	7.20	213.75	213.75	0.00	1.538	24	0	*
27/03/22	53.13	46.06	7.07	213.18	213.18	0.00	1.508	24	0	*
28/03/22	53.39	46.17	7.22	212.40	212.40	0.00	1.534	24	0	*
29/03/22	53.17	45.89	7.28	211.26	211.26	0.00	1.535	24	0	*
30/03/22	52.61	45.51	7.10	209.81	209.81	0.00	1.487	24	0	*
31/03/22	51.65	44.72	6.93	206.59	206.59	0.00	1.434	24	0	*
01/04/22	48.63	42.24	6.39	197.37	197.37	0.00	1.258	24	0	*
02/04/22	46.01	40.26	5.75	189.46	189.46	0.00	1.087	24	0	*
03/04/22	44.66	39.23	5.43	186.68	186.68	0.00	1.012	24	0	*
04/04/22	45.63	40.06	5.57	187.98	187.98	0.00	1.046	24	0	*
05/04/22	47.91	41.69	6.22	196.20	196.20	0.00	1.219	24	0	*
06/04/22	47.58	41.42	6.16	194.72	194.72	0.00	1.196	24	0	*
07/04/22	48.28	42.05	6.23	196.68	196.68	0.00	1.224	24	0	*
08/04/22	46.42	40.65	5.77	190.16	190.16	0.00	1.096	24	0	*
09/04/22	45.40	39.91	5.49	187.70	187.70	0.00	1.029	24	0	*
10/04/22	45.48	39.99	5.49	187.61	187.61	0.00	1.030	24	0	*
11/04/22	43.00	38.20	4.80	180.69	180.69	0.00	0.866	24	0	*
12/04/22	41.42	36.94	4.48	177.78	177.78	0.00	0.797	24	0	*
13/04/22	41.15	36.75	4.40	177.40	177.40	0.00	0.780	24	0	*
14/04/22	41.43	37.04	4.39	177.48	177.48	0.00	0.780	24	0	*
15/04/22	44.47	39.17	5.30	186.31	186.31	0.00	0.985	24	0	*
16/04/22	44.40	39.12	5.28	187.29	187.29	0.00	0.987	24	0	*
17/04/22	45.03	39.50	5.53	188.74	188.74	0.00	1.044	24	0	*
18/04/22	43.61	38.65	4.96	151.70	151.70	0.00	0.750	24	0	*
19/04/22	40.87	36.40	4.47	176.74	176.74	0.00	0.791	24	0	*
20/04/22	40.84	36.44	4.40	176.59	176.59	0.00	0.781	24	0	*
21/04/22	40.85	36.37	4.48	177.14	177.14	0.00	0.812	24	0	*
22/04/22	40.71	36.20	4.51	176.94	176.94	0.00	0.818	24	0	*
Итого:				5956.83	5956.83	0.00	34.991	744	0	
Средние:	46.81	41.02	5.79							

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6137ч

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 34 мкр дом 166 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00182774 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x040F по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.80	45.49	7.31	208.70	209.12	-0.42	1.519	24	0	*
24/03/22	53.81	46.34	7.47	213.09	213.43	-0.34	1.587	24	0	*
25/03/22	53.23	45.78	7.45	210.09	210.47	-0.38	1.561	24	0	*
26/03/22	53.31	45.83	7.48	210.84	211.19	-0.35	1.570	24	0	*
27/03/22	53.00	45.59	7.41	210.18	210.54	-0.36	1.551	24	0	*
28/03/22	53.27	45.73	7.54	209.53	209.86	-0.33	1.574	24	0	*
29/03/22	53.04	45.40	7.64	208.41	208.80	-0.39	1.588	24	0	*
30/03/22	52.48	45.04	7.44	206.92	207.27	-0.35	1.532	24	0	*
31/03/22	51.51	44.24	7.27	203.81	204.15	-0.34	1.476	24	0	*
01/04/22	48.48	41.86	6.62	194.58	194.90	-0.32	1.282	24	0	*
02/04/22	45.84	39.87	5.97	186.55	186.95	-0.40	1.108	24	0	*
03/04/22	44.55	38.84	5.71	184.14	184.40	-0.26	1.045	24	0	*
04/04/22	45.50	39.66	5.84	185.22	185.49	-0.27	1.075	24	0	*
05/04/22	47.80	41.35	6.45	193.48	193.76	-0.28	1.245	24	0	*
06/04/22	47.48	41.05	6.43	192.25	192.53	-0.28	1.234	24	0	*
07/04/22	48.14	41.65	6.49	193.90	194.22	-0.32	1.255	24	0	*
08/04/22	46.28	40.27	6.01	187.38	187.55	-0.17	1.126	24	0	*
09/04/22	45.28	39.53	5.75	185.09	185.24	-0.15	1.065	24	0	*
10/04/22	45.36	39.59	5.77	184.96	185.08	-0.12	1.065	24	0	*
11/04/22	42.83	37.81	5.02	177.95	178.15	-0.20	0.891	24	0	*
12/04/22	41.30	36.58	4.72	175.30	175.47	-0.17	0.824	24	0	*
13/04/22	41.03	36.40	4.63	174.80	174.97	-0.17	0.805	24	0	*
14/04/22	41.31	36.75	4.56	174.81	174.95	-0.14	0.790	24	0	*
15/04/22	44.40	38.93	5.47	183.93	184.09	-0.16	1.006	24	0	*
16/04/22	44.26	38.79	5.47	184.67	184.92	-0.25	1.004	24	0	*
17/04/22	44.93	39.20	5.73	186.20	186.45	-0.25	1.060	24	0	*
18/04/22	42.97	37.91	5.06	178.78	178.97	-0.19	0.901	24	0	*
19/04/22	40.74	36.11	4.63	174.36	174.60	-0.24	0.805	24	0	*
20/04/22	40.72	36.11	4.61	174.14	174.36	-0.22	0.800	24	0	*
21/04/22	40.72	36.06	4.66	174.58	174.80	-0.22	0.812	24	0	*
22/04/22	40.59	35.91	4.68	174.54	174.83	-0.29	0.814	24	0	*
итого:				5903.18	5911.51	-8.33	35.970	744	0	
Средние:	46.67	40.63	6.04							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16176ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр дом 19
Жилой дом
ИМ 2300 N BB704
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.80	52.10	433.29	43.31	432.86	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.92	53.07	442.93	44.22	442.18	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.83	52.53	436.12	43.73	435.57	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.89	52.60	437.55	43.70	437.14	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.87	52.30	436.65	43.42	435.88	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.93	52.57	435.21	43.52	434.59	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.96	52.35	432.86	43.18	432.32	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.84	51.78	429.69	42.82	429.10	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.69	50.83	423.27	42.09	422.50	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.21	47.79	403.72	39.83	402.95	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.75	45.10	385.66	38.00	384.69	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.59	43.95	380.15	37.13	379.57	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.66	44.85	384.24	37.94	383.71	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.08	47.05	401.70	39.40	401.05	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	3.06	46.83	399.06	39.14	398.24	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	3.11	47.48	402.63	39.75	401.94	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.78	45.61	388.92	38.46	387.98	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.60	44.66	384.42	37.89	382.79	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.58	44.74	384.46	38.01	382.51	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.15	42.15	367.47	36.33	365.94	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.94	40.72	359.60	35.31	358.80	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.92	40.46	359.06	35.11	357.82	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.91	40.73	359.81	35.42	357.82	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.45	43.70	381.15	37.29	379.44	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.51	43.65	383.02	37.10	381.99	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.66	44.31	386.76	37.41	385.00	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.25	42.20	371.92	36.20	369.76	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.99	40.17	361.73	34.65	360.32	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.97	40.15	361.48	34.70	359.75	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.00	40.16	361.53	34.60	360.84	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.02	40.02	361.01	34.42	360.61	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	88.92	46.02	12237.08	38.84	12205.65	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.20
Жилой дом
ИМ 2300 N BA776
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.69	0.03	52.18	82.96	43.79	83.26	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.71	0.03	53.14	85.31	44.77	85.62	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.69	0.03	52.59	83.68	44.30	83.99	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.69	0.03	52.65	83.83	44.37	84.13	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.69	0.03	52.40	83.67	44.17	83.97	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.70	0.03	52.63	83.38	44.20	83.69	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.71	0.03	52.42	82.39	43.84	82.70	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.69	0.03	51.87	81.82	43.46	82.12	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.66	0.03	50.93	80.06	42.69	80.34	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.57	0.02	47.93	74.58	40.27	74.81	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.50	0.02	45.33	70.05	38.27	70.25	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.46	0.02	43.96	68.55	37.26	68.73	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.47	0.02	44.96	69.23	38.15	69.41	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.54	0.02	47.06	73.95	39.75	74.17	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.54	0.02	46.80	73.29	39.39	73.51	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.56	0.02	47.59	74.32	40.09	74.54	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.50	0.02	45.75	71.17	38.67	71.36	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.47	0.02	44.74	69.35	37.98	69.53	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.46	0.02	44.82	68.97	38.07	69.15	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.40	0.02	42.42	65.05	36.36	65.20	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.36	0.01	40.85	63.14	35.17	63.28	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.35	0.01	40.60	62.80	34.98	62.93	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.35	0.01	40.86	62.51	35.27	62.64	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.43	0.02	43.67	67.78	37.35	67.94	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.45	0.02	43.82	68.48	37.30	68.65	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.47	0.02	44.34	69.61	37.52	69.79	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.41	0.02	42.55	65.39	36.38	65.54	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.35	0.01	40.33	62.73	34.71	62.85	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.35	0.01	40.31	62.57	34.71	62.69	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.36	0.01	40.32	63.02	34.59	63.15	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.36	0.02	40.17	62.88	34.37	63.01	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
744:00	15.95	0.02	46.13	2236.52	39.10	2242.95	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 34 мкр дом 22 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00176982 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x85EF по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.78	43.28	9.50	199.84	203.19	-3.35	1.900	24	0	*
24/03/22	53.79	44.26	9.53	205.38	208.82	-3.44	1.959	24	0	*
25/03/22	53.21	43.71	9.50	201.82	205.13	-3.31	1.917	24	0	*
26/03/22	53.28	43.69	9.59	202.86	206.19	-3.33	1.945	24	0	*
27/03/22	52.98	43.28	9.70	202.11	205.47	-3.36	1.960	24	0	*
28/03/22	53.24	43.46	9.78	201.17	204.51	-3.34	1.967	24	0	*
29/03/22	53.02	43.00	10.02	198.80	202.26	-3.46	1.990	24	0	*
30/03/22	52.46	42.64	9.82	197.62	200.99	-3.37	1.942	24	0	*
31/03/22	51.51	42.00	9.51	193.73	197.08	-3.35	1.847	24	0	*
01/04/22	48.51	39.70	8.81	181.75	184.86	-3.11	1.602	24	0	*
02/04/22	45.94	37.79	8.15	171.61	174.63	-3.02	1.397	24	0	*
03/04/22	44.53	36.78	7.75	168.51	171.52	-3.01	1.307	24	0	*
04/04/22	45.51	37.68	7.83	170.07	173.12	-3.05	1.332	24	0	*
05/04/22	47.80	39.30	8.50	180.43	183.63	-3.20	1.531	24	0	*
06/04/22	47.43	38.85	8.58	179.02	182.25	-3.23	1.530	24	0	*
07/04/22	48.13	39.55	8.58	181.23	184.54	-3.31	1.554	24	0	*
08/04/22	46.29	38.25	8.04	174.31	177.46	-3.15	1.396	24	0	*
09/04/22	45.27	37.63	7.64	170.27	173.32	-3.05	1.296	24	0	*
10/04/22	45.33	37.73	7.60	169.54	172.58	-3.04	1.284	24	0	*
11/04/22	42.92	36.18	6.74	160.50	163.36	-2.86	1.083	24	0	*
12/04/22	41.31	35.05	6.26	156.86	159.64	-2.78	0.982	24	0	*
13/04/22	41.07	34.97	6.10	156.41	159.17	-2.76	0.953	24	0	*
14/04/22	41.34	35.28	6.06	156.19	158.96	-2.77	0.948	24	0	*
15/04/22	44.38	37.14	7.24	168.07	171.17	-3.10	1.215	24	0	*
16/04/22	44.28	36.93	7.35	168.44	171.50	-3.06	1.240	24	0	*
17/04/22	44.90	37.25	7.65	170.94	174.03	-3.09	1.309	24	0	*
18/04/22	43.11	36.18	6.93	161.39	164.29	-2.90	1.115	24	0	*
19/04/22	40.76	34.43	6.33	155.68	158.44	-2.76	0.984	24	0	*
20/04/22	40.74	34.49	6.25	155.02	157.78	-2.76	0.970	24	0	*
21/04/22	40.77	34.45	6.32	155.70	158.47	-2.77	0.983	24	0	*
22/04/22	40.64	34.20	6.44	155.61	158.43	-2.82	1.001	24	0	*
итого:				5470.88	5566.79	-95.91	44.439	744	0	
Средние:	46.68	38.68	8.00							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6960ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060269
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр дом 24
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,180	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.2022 по 21.04.2022

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,849	168,7	172,1	3,4	---	52,46	41,51	0,50	0,45	24,00
24.03	1,912	173,3	176,7	3,5	---	53,47	42,44	0,50	0,45	24,00
25.03	1,860	170,1	173,5	3,4	---	52,86	41,92	0,50	0,45	24,00
26.03	1,889	170,9	174,4	3,5	---	52,91	41,86	0,50	0,45	24,00
27.03	1,901	170,5	174,0	3,5	---	52,79	41,65	0,50	0,45	24,00
28.03	1,932	169,9	173,4	3,4	---	52,88	41,52	0,50	0,45	24,00
29.03	1,955	168,7	172,1	3,4	---	52,75	41,16	0,49	0,45	24,00
Итого:	13,30	1192,1	1216,2	24,1	0,0	52,88	41,73	0,50	0,45	168,00
30.03	1,908	167,1	170,5	3,4	---	52,26	40,85	0,49	0,44	24,00
31.03	1,841	164,4	167,7	3,3	---	51,34	40,14	0,47	0,43	24,00
01.04	1,600	154,4	157,5	3,1	---	48,41	38,05	0,46	0,42	24,00
02.04	1,404	147,1	150,0	2,9	---	46,09	36,54	0,47	0,43	24,00
03.04	1,275	142,5	145,3	2,8	---	44,08	35,13	0,46	0,42	24,00
04.04	1,310	144,6	147,4	2,9	---	45,33	36,27	0,47	0,44	24,00
05.04	1,502	153,0	156,1	3,0	---	47,32	37,51	0,54	0,50	24,00
Итого:	10,84	1073,1	1094,6	21,4	0,0	48,00	37,89	0,48	0,44	168,00
06.04	1,492	151,1	154,1	3,0	---	46,90	37,03	0,60	0,56	24,00
07.04	1,545	154,5	157,5	3,1	---	47,99	37,99	0,59	0,55	24,00
08.04	1,390	147,6	150,5	2,9	---	46,18	36,76	0,63	0,59	24,00
09.04	1,278	144,5	147,3	2,8	---	45,00	36,16	0,63	0,59	24,00
10.04	1,269	144,3	147,1	2,8	---	45,07	36,28	0,63	0,59	24,00
11.04	1,100	138,9	141,6	2,7	---	43,00	35,08	0,56	0,52	24,00
12.04	0,973	134,1	136,8	2,6	---	41,02	33,76	0,48	0,45	24,00
Итого:	9,05	1015,1	1035,0	19,9	0,0	45,12	36,21	0,59	0,55	168,00
13.04	0,944	133,7	136,3	2,6	---	40,81	33,74	0,48	0,45	24,00
14.04	0,945	134,2	136,8	2,6	---	41,07	34,02	0,49	0,46	24,00
15.04	1,159	144,2	147,0	2,8	---	43,70	35,66	0,56	0,52	24,00
16.04	1,229	144,5	147,3	2,8	---	44,19	35,68	0,52	0,48	24,00
17.04	1,289	145,1	147,9	2,9	---	44,41	35,52	0,46	0,43	24,00
18.04	1,144	139,6	142,3	2,7	---	43,41	35,21	0,50	0,47	24,00
19.04	0,703	96,7	98,6	1,9	---	40,53	33,25	0,54	0,51	17,43
Итого:	7,41	937,9	956,3	18,4	0,0	42,72	34,82	0,51	0,47	161,43
20.04	0,711	98,9	100,8	1,9	---	40,49	33,30	0,54	0,51	17,81
21.04	0,046	6,4	6,5	0,1	---	40,21	33,01	0,54	0,51	1,16
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,76	105,3	107,3	2,1	0,0	40,48	33,28	0,54	0,51	18,97
Итого:	41,35	4323,5	4409,3	85,8	0,0	47,34	37,78	0,52	0,48	684,4

$$dT = 9,56$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	684,4 0,0 0,0 0,0 35,6
Количество тепла, Гкал	Q = 41,35	=	Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 21.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	5941,44	5982,79	41,35
Расход теплоносителя M1, т	311227,3	315550,8	4323,5
Расход теплоносителя M2, т	314016,2	318425,5	4409,3
Время наработки, ч	64695,0	65379,4	684,4
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			35,6

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Представитель теплоснабж. организации

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 34 мкр дом 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801135
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	13.017	246.822	52.63	0.47	10.828	245.763	43.93	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	13.301	248.385	53.43	0.47	11.058	247.344	44.57	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	13.153	246.778	53.19	0.47	10.951	245.817	44.42	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	13.152	247.139	53.10	0.47	10.943	246.298	44.30	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	12.626	236.869	53.19	0.47	10.506	236.189	44.35	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	13.041	246.034	52.89	0.47	10.855	245.420	44.10	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	13.113	246.642	53.06	0.47	10.874	246.026	44.07	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	12.982	245.787	52.71	0.46	10.800	245.175	43.92	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	12.672	244.453	51.73	0.45	10.573	243.915	43.22	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	11.858	239.957	49.29	0.42	9.984	239.458	41.55	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	11.330	238.363	47.38	0.45	9.607	237.824	40.24	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	10.280	233.584	43.89	0.43	8.827	232.966	37.75	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	10.742	234.860	45.61	0.45	9.187	234.163	39.09	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	11.063	237.840	46.34	0.48	9.384	237.082	39.41	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	11.255	236.944	47.35	0.59	9.533	236.167	40.20	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	11.560	238.834	48.25	0.56	9.753	238.027	40.81	0.57	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	11.142	237.108	46.83	0.60	9.457	236.195	39.86	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	10.721	235.219	45.42	0.61	9.171	234.106	39.00	0.61	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	10.683	235.770	45.15	0.60	9.146	234.519	38.83	0.61	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	10.387	234.189	44.18	0.57	8.957	232.897	38.28	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	9.511	231.575	40.94	0.45	8.329	230.055	36.06	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	9.572	231.698	41.18	0.46	8.380	230.103	36.27	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	9.574	231.602	41.20	0.47	8.380	229.919	36.30	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	10.038	233.557	42.80	0.50	8.693	231.871	37.32	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	10.635	236.993	44.74	0.53	9.107	235.362	38.54	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	10.442	236.137	44.10	0.44	8.933	234.403	37.97	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	10.554	234.961	44.75	0.46	9.037	233.263	38.57	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	9.457	231.688	40.67	0.51	8.254	229.862	35.75	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	9.459	231.719	40.67	0.51	8.270	229.869	35.82	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	9.482	232.238	40.68	0.51	8.273	230.441	35.74	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	9.442	231.995	40.55	0.51	8.220	230.161	35.56	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.167	237.928	46.70		9.491	236.796	39.86		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	346.246	7375.739			294.273	7340.658			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 34 мкр дом 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801135
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.189	0.000	1.059	0.00
24.03.22	24.00	2.243	0.000	1.041	0.00
25.03.22	24.00	2.202	0.000	0.961	0.00
26.03.22	24.00	2.209	0.000	0.841	0.00
27.03.22	23.00	2.121	0.000	0.680	0.00
28.03.22	24.00	2.186	0.000	0.614	0.00
29.03.22	24.00	2.239	0.000	0.616	0.00
30.03.22	24.00	2.183	0.000	0.613	0.00
31.03.22	24.00	2.098	0.000	0.538	0.00
01.04.22	24.00	1.875	0.000	0.499	0.00
02.04.22	24.00	1.722	0.000	0.539	0.00
03.04.22	24.00	1.453	0.000	0.619	0.00
04.04.22	24.00	1.555	0.000	0.698	0.00
05.04.22	24.00	1.679	0.000	0.758	0.00
06.04.22	24.00	1.722	0.000	0.776	0.00
07.04.22	24.00	1.808	0.000	0.807	0.00
08.04.22	24.00	1.685	0.000	0.913	0.00
09.04.22	24.00	1.550	0.000	1.112	0.00
10.04.22	24.00	1.537	0.000	1.251	0.00
11.04.22	24.00	1.430	0.000	1.292	0.00
12.04.22	24.00	1.182	0.000	1.520	0.00
13.04.22	24.00	1.192	0.000	1.595	0.00
14.04.22	24.00	1.194	0.000	1.683	0.00
15.04.22	24.00	1.345	0.000	1.686	0.00
16.04.22	24.00	1.527	0.000	1.631	0.00
17.04.22	24.00	1.509	0.000	1.734	0.00
18.04.22	24.00	1.517	0.000	1.698	0.00
19.04.22	24.00	1.203	0.000	1.827	0.00
20.04.22	24.00	1.188	0.000	1.850	0.00
21.04.22	24.00	1.208	0.000	1.796	0.00
22.04.22	24.00	1.222	0.000	1.833	0.00
Среднее:		1.676	0.000	1.132	0.000
Итого:	743.00	51.973	0.000	35.081	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106

Номер теплосчётчика: 3060278

Номер абонента: 0

Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 4а)

Система 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	0	66	2000	---
2	50	0	67,1	2000	---

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	1,278	204,3	203,7	---	0,6	52,68	46,42	0,61	0,57	24,00
24.03	1,321	209,5	208,8	---	0,7	53,69	47,39	0,61	0,57	24,00
25.03	1,282	206,0	205,3	---	0,7	53,10	46,89	0,61	0,57	24,00
26.03	1,294	206,8	206,1	---	0,7	53,17	46,92	0,61	0,57	24,00
27.03	1,272	206,1	205,4	---	0,7	52,89	46,72	0,61	0,57	24,00
28.03	1,290	205,3	204,7	---	0,7	53,14	46,86	0,60	0,56	24,00
29.03	1,298	204,3	203,7	---	0,7	52,93	46,58	0,60	0,56	24,00
Итого:	9,035	1442,3	1437,7	0,0	4,6	53,09	46,83	0,61	0,57	168,00
30.03	1,260	202,3	201,6	---	0,6	52,37	46,14	0,59	0,55	24,00
31.03	1,222	198,7	198,1	---	0,6	51,44	45,30	0,58	0,54	24,00
01.04	1,063	187,8	187,2	---	0,6	48,40	42,74	0,57	0,53	24,00
02.04	0,924	178,6	178,1	---	0,5	45,82	40,64	0,57	0,54	24,00
03.04	0,869	175,4	175,0	---	0,5	44,40	39,45	0,57	0,53	24,00
04.04	0,894	177,2	176,7	---	0,5	45,39	40,35	0,58	0,55	24,00
05.04	1,020	187,0	186,5	---	0,5	47,67	42,21	0,66	0,62	24,00
Итого:	7,252	1306,9	1303,1	0,0	3,8	47,93	42,40	0,59	0,55	168,00
06.04	1,015	185,5	185,0	---	0,5	47,31	41,84	0,71	0,67	24,00
07.04	1,034	187,7	187,1	---	0,5	48,04	42,54	0,71	0,67	24,00
08.04	0,933	179,9	179,5	---	0,5	46,19	41,01	0,75	0,71	24,00
09.04	0,876	177,1	176,7	---	0,4	45,16	40,21	0,74	0,70	24,00
10.04	0,880	176,9	176,4	---	0,4	45,23	40,26	0,74	0,70	24,00
11.04	0,743	170,0	169,6	---	0,4	42,79	38,42	0,66	0,62	24,00
12.04	0,675	166,1	165,8	---	0,3	41,18	37,11	0,59	0,55	24,00
Итого:	6,156	1243,2	1240,0	0,0	3,2	45,13	40,20	0,70	0,66	168,00
13.04	0,660	165,7	165,3	---	0,3	40,92	36,94	0,59	0,56	24,00
14.04	0,560	140,1	139,8	---	0,3	41,27	37,28	0,60	0,57	21,00
15.04	0,824	177,7	177,3	---	0,4	44,24	39,60	0,68	0,64	24,00
16.04	0,818	177,0	176,6	---	0,4	44,17	39,55	0,62	0,58	24,00
17.04	0,868	178,6	178,2	---	0,4	44,77	39,92	0,57	0,54	24,00
18.04	0,739	170,5	170,1	---	0,3	42,98	38,64	0,62	0,58	24,00
19.04	0,662	165,1	164,9	---	0,2	40,63	36,62	0,65	0,61	24,00
Итого:	5,131	1174,6	1172,3	0,0	2,3	42,71	38,36	0,62	0,58	165,00
20.04	0,652	164,8	164,6	---	0,2	40,61	36,66	0,65	0,61	24,00
21.04	0,661	165,4	165,2	---	0,2	40,62	36,62	0,65	0,61	24,00
22.04	0,666	165,3	165,0	---	0,2	40,48	36,45	0,65	0,61	24,00
Итого:	1,979	495,5	494,9	0,0	0,7	40,57	36,58	0,65	0,61	72,00
Итого:	29,553	5662,558	5647,928	0,000	14,630	45,88	40,87	0,63	0,59	741,00
						dT=	5,01			

Общее время работы теплосистемы, ч	79032,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	79032,0	=	79030,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax+	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		29,55					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 8:00 25.04.2022		
Количество теплоты, ГКал	4316,85	4346,41	29,55		4347,96		
Расход теплоносителя Мп, т	456606,2	462268,7	5662,6		462660,6		
Расход теплоносителя Мо, т	454040,5	459688,4	5647,9		460079,6		
Время наработки, ч	78232,0	78973,0	741,0		79030,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			2,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106

Номер теплосчётчика: 3060251

Номер абонента: 0

Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 9/3)

Система 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	172	2000	0,516

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Рп	Ро	
				-	+					
23.03	2,405	324,9	324,1	---	0,8	52,68	45,27	0,50	0,50	24,00
24.03	2,457	325,8	325,0	---	0,8	53,63	46,08	0,50	0,50	24,00
25.03	2,402	324,4	323,6	---	0,8	53,02	45,62	0,50	0,50	24,00
26.03	2,417	324,9	324,0	---	0,9	53,07	45,63	0,50	0,50	24,00
27.03	2,393	324,8	323,9	---	0,9	52,88	45,51	0,50	0,50	24,00
28.03	2,426	323,9	323,0	---	0,9	53,06	45,57	0,50	0,50	24,00
29.03	2,466	326,6	325,8	---	0,9	52,92	45,36	0,49	0,50	24,00
Итого:	16,966	2275,4	2269,5	0,0	5,9	53,04	45,58	0,50	0,50	168,00
30.03	2,391	324,0	323,1	---	0,9	52,39	45,00	0,49	0,50	24,00
31.03	2,325	323,3	322,4	---	0,9	51,47	44,27	0,48	0,50	24,00
01.04	2,047	321,4	320,4	---	1,0	48,45	42,07	0,47	0,50	24,00
02.04	1,784	319,3	318,2	---	1,0	45,78	40,19	0,48	0,50	24,00
03.04	1,628	317,9	316,9	---	1,1	43,99	38,86	0,47	0,50	24,00
04.04	1,680	317,8	316,8	---	1,0	45,19	39,89	0,49	0,50	24,00
05.04	1,919	320,3	319,3	---	1,0	47,33	41,35	0,55	0,50	24,00
Итого:	13,774	2244,0	2237,1	0,0	6,9	47,80	41,66	0,49	0,50	168,00
06.04	1,925	319,0	318,1	---	1,0	47,14	41,13	0,61	0,50	24,00
07.04	1,977	319,6	318,7	---	1,0	48,09	41,92	0,61	0,50	24,00
08.04	1,802	318,1	317,1	---	1,0	46,26	40,62	0,65	0,50	24,00
09.04	1,680	317,6	316,5	---	1,0	45,18	39,91	0,64	0,50	24,00
10.04	1,674	318,8	317,7	---	1,1	45,26	40,04	0,64	0,50	24,00
11.04	1,438	318,1	316,9	---	1,1	42,96	38,45	0,57	0,50	24,00
12.04	1,298	316,8	315,6	---	1,2	41,24	37,13	0,49	0,50	24,00
Итого:	11,794	2227,9	2220,5	0,0	7,4	45,16	39,89	0,60	0,50	168,00
13.04	1,271	316,0	314,8	---	1,2	41,00	36,97	0,50	0,50	24,00
14.04	1,201	314,7	312,9	---	1,8	41,13	37,31	0,50	0,50	24,00
15.04	1,246	268,9	268,0	---	0,9	43,48	38,86	0,57	0,50	20,00
16.04	1,545	317,5	316,5	---	1,0	44,29	39,43	0,52	0,50	24,00
17.04	1,640	316,0	315,1	---	0,9	44,69	39,49	0,47	0,50	24,00
18.04	1,446	315,1	314,0	---	1,1	43,14	38,56	0,52	0,50	24,00
19.04	1,297	315,5	314,2	---	1,2	40,70	36,59	0,55	0,50	24,00
Итого:	9,646	2163,6	2155,5	0,0	8,1	42,63	38,17	0,52	0,50	164,00
20.04	1,286	316,6	315,4	---	1,2	40,69	36,63	0,55	0,50	24,00
21.04	1,313	316,4	315,2	---	1,3	40,71	36,57	0,56	0,50	24,00
22.04	1,326	316,4	315,2	---	1,3	40,54	36,35	0,55	0,50	24,00
Итого:	3,925	949,5	945,7	0,0	3,7	40,65	36,52	0,55	0,50	72,00
Итого:	56,105	9860,416	9828,362	0,000	32,054	45,86	40,36	0,53	0,50	740,00
						dT=	5,5			

Общее время работы теплосистемы, ч	67868,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	67868,0	=	67867,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		56,11					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 9:00 25.04.2022		
Количество теплоты, Гкал	6972,27	7028,38	56,10		7031,49		
Расход теплоносителя Мп, т	560285,0	570145,4	9860,4		570909,3		
Расход теплоносителя Мо, т	581202,0	591030,3	9828,4		591791,2		
Время наработки, ч	67069,0	67809,0	740,0		67867,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060227
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 9)
 Система: 1 Подача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	72	2000	---
2	50	10	72	2000	0,15

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	1,805	219,2	0,0	---	219,1	52,48	44,24	0,50	0,50	24,00
24.03	1,852	220,6	0,0	---	220,5	53,47	45,07	0,50	0,50	24,00
25.03	1,815	219,2	0,0	---	219,2	52,89	44,61	0,50	0,50	24,00
26.03	1,836	220,3	0,0	---	220,3	52,95	44,61	0,50	0,50	24,00
27.03	1,826	218,2	0,0	---	218,1	52,67	44,30	0,50	0,50	24,00
28.03	1,843	217,2	0,0	---	217,2	52,92	44,43	0,50	0,50	24,00
29.03	1,869	220,9	0,0	---	220,8	52,72	44,26	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,846	1535,4	0,1	0,0	1535,3	52,87	44,50	0,50	0,50	168,00
30.03	1,803	216,8	0,0	---	216,8	52,17	43,85	0,50	0,50	24,00
31.03	1,734	215,8	0,0	---	215,8	51,22	43,18	0,50	0,50	24,00
01.04	1,525	211,9	0,0	---	211,9	48,20	41,00	0,50	0,50	24,00
02.04	1,328	207,7	0,0	---	207,7	45,44	39,04	0,50	0,50	24,00
03.04	1,237	204,5	0,0	---	204,5	43,87	37,81	0,50	0,50	24,00
04.04	1,269	204,8	0,0	---	204,8	44,92	38,72	0,50	0,50	24,00
05.04	1,458	209,0	0,0	---	209,0	47,15	40,16	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,354	1470,6	0,1	0,0	1470,5	47,57	40,54	0,50	0,50	168,00
06.04	1,468	207,5	0,0	---	207,5	47,03	39,95	0,50	0,50	24,00
07.04	1,491	208,4	0,0	---	208,4	47,81	40,64	0,50	0,50	24,00
08.04	1,347	206,1	0,0	---	206,1	45,99	39,45	0,50	0,50	24,00
09.04	1,256	204,7	0,0	---	204,7	44,99	38,84	0,50	0,50	24,00
10.04	1,248	207,0	0,0	---	207,0	45,07	39,04	0,50	0,50	24,00
11.04	1,059	204,5	0,0	---	204,5	42,62	37,43	0,50	0,50	24,00
12.04	0,968	201,6	0,0	---	201,6	41,06	36,25	0,50	0,50	24,00
Итого:	8,837	1439,9	0,1	0,0	1439,8	44,94	38,80	0,50	0,50	168,00
13.04	0,947	200,7	0,0	---	200,7	40,80	36,08	0,50	0,50	24,00
14.04	0,945	202,6	0,0	---	202,6	41,07	36,40	0,50	0,50	24,00
15.04	1,012	175,5	0,0	---	175,5	43,60	37,83	0,50	0,50	20,00
16.04	1,203	208,1	0,0	---	208,1	44,02	38,23	0,50	0,50	24,00
17.04	1,260	206,4	0,0	---	206,4	44,60	38,49	0,50	0,50	24,00
18.04	1,076	202,7	0,0	---	202,7	42,74	37,42	0,50	0,50	24,00
19.04	0,961	200,8	0,0	---	200,7	40,52	35,73	0,50	0,50	24,00
Итого:	7,404	1396,8	0,1	0,0	1396,8	42,48	37,17	0,50	0,50	164,00
20.04	0,952	201,9	0,0	---	201,9	40,49	35,76	0,50	0,50	24,00
21.04	0,968	201,3	0,0	---	201,3	40,49	35,68	0,50	0,50	24,00
22.04	0,982	201,5	0,0	---	201,4	40,35	35,47	0,50	0,50	24,00
Итого:	2,902	604,7	0,0	0,0	604,7	40,44	35,64	0,50	0,50	72,00
Итого:	42,343	6447,398	0,406	0,000	6446,992	45,66	39,33	0,50	0,50	740,00
						dT= 6,33				

Общее время работы теплосистемы, ч	61916,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	61916,0	=	61916,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 42,34	Qmin + Qmax+ Qош. + Q т/в + Qсан.ут
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период На 8:00 25.04.2022
Количество теплоты, Гкал	5369,87	5412,21	42,34 5414,49
Расход теплоносителя Мп, т	405043,0	411490,4	6447,4 411968,5
Расход теплоносителя Мо, т	379960,2	379960,6	0,4 379960,6
Время наработки, ч	61119,0	61859,0	740,0 61916,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106

Номер теплосчётчика: 3060237

Номер абонента: 0

Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 9а)

Система 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	72	2000	---
2	50	10	78	2000	0,162

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	1,872	183,9	187,7	3,8	---	52,39	42,22	0,54	0,50	24,00
24.03	1,921	186,1	190,0	3,9	---	53,36	43,04	0,54	0,50	24,00
25.03	1,882	184,6	188,4	3,9	---	52,77	42,58	0,54	0,50	24,00
26.03	1,883	185,0	188,9	3,9	---	52,82	42,64	0,53	0,50	24,00
27.03	1,864	184,7	188,6	3,9	---	52,61	42,52	0,51	0,50	24,00
28.03	1,898	184,5	188,4	3,9	---	52,80	42,51	0,52	0,50	24,00
29.03	1,925	183,5	187,2	3,8	---	52,63	42,16	0,64	0,49	24,00
Итого:	13,245	1292,3	1319,1	26,9	0,0	52,77	42,52	0,55	0,50	168,00
30.03	1,825	182,3	186,0	3,7	---	52,10	42,09	0,54	0,49	24,00
31.03	1,801	181,8	185,7	3,9	---	51,18	41,30	0,67	0,48	24,00
01.04	1,589	177,5	181,3	3,8	---	48,19	39,27	0,60	0,46	24,00
02.04	1,383	174,2	177,9	3,7	---	45,55	37,63	0,62	0,47	24,00
03.04	1,272	172,5	176,1	3,6	---	43,74	36,40	0,67	0,47	24,00
04.04	1,307	172,2	175,8	3,6	---	44,89	37,33	0,68	0,48	24,00
05.04	1,504	176,3	179,6	3,3	---	47,03	38,54	0,79	0,55	24,00
Итого:	10,681	1236,8	1262,3	25,5	0,0	47,53	38,94	0,65	0,49	168,00
06.04	1,519	175,7	178,9	3,2	---	46,86	38,27	0,93	0,61	24,00
07.04	1,550	176,7	179,9	3,2	---	47,77	39,06	0,94	0,60	24,00
08.04	1,409	173,5	177,0	3,4	---	45,97	37,92	0,99	0,64	24,00
09.04	1,304	172,3	175,9	3,6	---	44,92	37,42	1,00	0,64	24,00
10.04	1,296	172,0	175,6	3,6	---	45,01	37,55	1,02	0,64	24,00
11.04	1,112	170,6	174,2	3,6	---	42,70	36,26	0,96	0,57	24,00
12.04	1,010	168,0	171,4	3,5	---	41,01	35,08	0,91	0,49	24,00
Итого:	9,200	1208,9	1232,9	24,0	0,0	44,89	37,37	0,96	0,60	168,00
13.04	0,986	167,9	171,4	3,5	---	40,77	34,98	0,96	0,49	24,00
14.04	0,987	168,6	172,1	3,5	---	41,03	35,29	1,03	0,50	24,00
15.04	1,208	178,8	182,5	3,8	---	43,83	37,18	1,13	0,58	24,00
16.04	1,246	172,0	175,5	3,5	---	44,04	36,90	1,08	0,52	24,00
17.04	1,313	172,7	176,3	3,6	---	44,47	36,97	1,03	0,47	24,00
18.04	1,139	170,2	173,7	3,5	---	42,92	36,34	1,09	0,52	24,00
19.04	1,007	167,8	171,3	3,5	---	40,48	34,59	1,13	0,55	24,00
Итого:	7,886	1198,0	1222,8	24,9	0,0	42,51	36,04	1,06	0,52	168,00
20.04	0,988	167,6	171,0	3,4	---	40,45	34,67	1,14	0,55	24,00
21.04	1,015	167,8	171,2	3,4	---	40,46	34,54	1,15	0,55	24,00
22.04	1,023	167,8	171,2	3,4	---	40,30	34,32	1,15	0,55	24,00
Итого:	3,026	503,3	513,4	10,2	0,0	40,40	34,51	1,15	0,55	72,00
Итого:	44,038	5439,175	5550,638	111,463	0,000	45,62	37,87	0,87	0,53	744,00
						dT=	7,75			

Общее время работы теплосистемы, ч	62688,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	62688,0	=	62688,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		44,04					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 9:00 25.04.2022		
Количество теплоты, ГКал	4676,47	4720,51	44,04		4722,93		
Расход теплоносителя Мп, т	294909,5	300348,7	5439,2		300753,9		
Расход теплоносителя Мо, т	289520,0	295070,6	5550,6		295484,1		
Время наработки, ч	61886,0	62630,0	744,0		62688,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060240
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 26)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	167	2000	0,501

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	1,632	263,1	260,0	---	3,0	52,73	46,52	0,50	0,50	24,00
24.03	1,674	268,5	265,3	---	3,2	53,75	47,51	0,50	0,50	24,00
25.03	1,638	264,7	261,5	---	3,2	53,17	46,98	0,50	0,50	24,00
26.03	1,654	265,6	262,4	---	3,2	53,24	47,02	0,50	0,50	24,00
27.03	1,671	264,9	261,8	---	3,2	52,92	46,61	0,50	0,50	24,00
28.03	1,670	264,6	261,4	---	3,2	53,21	46,90	0,50	0,50	24,00
29.03	1,681	263,4	260,3	---	3,2	52,98	46,60	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,620	1854,9	1832,8	0,0	22,1	53,14	46,88	0,50	0,50	168,00
30.03	1,635	261,4	258,3	---	3,1	52,40	46,15	0,50	0,50	24,00
31.03	1,570	257,3	254,3	---	3,0	51,42	45,32	0,50	0,50	24,00
01.04	1,363	245,5	242,6	---	2,8	48,38	42,82	0,50	0,50	24,00
02.04	1,186	235,3	232,7	---	2,7	45,69	40,65	0,50	0,50	24,00
03.04	1,245	230,7	228,3	---	2,3	45,12	39,73	0,50	0,50	24,00
04.04	1,387	228,9	226,9	---	1,9	47,20	41,23	0,50	0,50	24,00
05.04	2,082	225,8	225,4	---	0,4	54,35	45,22	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,468	1684,9	1668,6	0,0	16,3	49,22	43,02	0,50	0,50	168,00
06.04	1,329	243,1	240,4	---	2,8	47,45	41,98	0,50	0,50	24,00
07.04	1,337	245,1	242,3	---	2,8	48,03	42,58	0,50	0,50	24,00
08.04	1,200	236,7	234,0	---	2,7	46,17	41,09	0,50	0,50	24,00
09.04	1,173	233,2	230,7	---	2,5	45,46	40,43	0,50	0,50	24,00
10.04	2,951	204,1	206,1	2,0	---	60,20	45,77	0,50	0,50	24,00
11.04	3,689	187,3	190,7	3,5	---	67,82	48,16	0,50	0,50	24,00
12.04	2,153	200,6	201,1	0,5	---	54,37	43,77	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,832	1550,0	1545,3	6,0	10,7	52,79	43,40	0,50	0,50	168,00
13.04	1,301	205,6	204,5	---	1,1	46,88	40,62	0,50	0,50	24,00
14.04	1,409	207,8	206,9	---	0,9	48,50	41,75	0,50	0,50	24,00
15.04	1,730	220,2	219,1	---	1,1	52,74	44,94	0,50	0,50	24,00
16.04	1,647	223,9	223,0	---	1,0	51,99	44,66	0,50	0,50	24,00
17.04	1,815	224,1	223,4	---	0,7	53,76	45,69	0,50	0,50	24,00
18.04	1,966	215,1	214,8	---	0,3	53,02	43,90	0,50	0,50	24,00
19.04	1,764	210,2	209,8	---	0,4	48,75	40,44	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,632	1506,8	1501,4	0,0	5,4	50,81	43,14	0,50	0,50	168,00
20.04	1,292	216,0	214,7	---	1,3	45,00	39,04	0,50	0,50	24,00
21.04	1,142	217,9	216,2	---	1,7	43,45	38,21	0,50	0,50	24,00
22.04	0,877	219,9	217,7	---	2,2	40,61	36,62	0,50	0,50	24,00
Итого:	3,311	653,8	648,6	0,0	5,2	43,02	37,96	0,50	0,50	72,00
Итого:	50,863	7250,338	7196,601	5,975	59,712	49,80	42,88	0,50	0,50	744,00
						dT=	6,92			

Общее время работы теплосистемы, ч	64111,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	64111,0	=	64111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		50,86					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 7:00 25.04.2022		
Количество теплоты, Гкал	4612,69	4663,56	50,86		4665,65		
Расход теплоносителя Мп, т	417301,5	424551,8	7250,3		425063,4		
Расход теплоносителя Мо, т	416474,0	423670,6	7196,6		424177,1		
Время наработки, ч	63311,0	64055,0	744,0		64111,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 14

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-043 № 1801771

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
TSRV-043
76.30.05.37

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
23.03.2022	53,3	42,3	315,151	312,956	2,195	6,8	6,8	3,453	24,00
24.03.2022	52,8	42,0	312,616	310,465	2,151	6,8	6,8	3,362	24,00
25.03.2022	52,5	41,8	311,152	309,018	2,134	6,8	6,8	3,331	24,00
26.03.2022	52,5	41,8	311,594	309,455	2,139	6,8	6,8	3,336	24,00
27.03.2022	52,2	41,6	310,862	308,749	2,113	6,8	6,8	3,292	24,00
28.03.2022	53,5	42,4	316,049	313,795	2,254	6,8	6,8	3,518	24,00
29.03.2022	54,4	42,8	319,049	316,693	2,356	6,8	6,8	3,664	24,00
30.03.2022	53,8	42,6	317,119	314,811	2,308	6,8	6,8	3,564	24,00
31.03.2022	53,2	42,1	315,580	313,322	2,258	6,8	6,8	3,505	24,00
01.04.2022	50,7	40,5	305,482	303,448	2,034	6,7	6,7	3,121	24,00
02.04.2022	49,1	39,5	300,123	298,237	1,886	6,6	6,7	2,884	24,00
03.04.2022	46,7	38,1	291,356	289,643	1,713	6,6	6,6	2,508	24,00
04.04.2022	46,2	37,8	290,054	288,378	1,676	6,6	6,6	2,455	24,00
05.04.2022	49,5	39,7	304,497	302,507	1,990	6,7	6,7	2,995	24,00
06.04.2022	50,0	40,1	303,295	301,310	1,985	6,6	6,7	3,004	24,00
07.04.2022	49,6	39,8	303,225	301,247	1,978	6,7	6,7	2,951	24,00
08.04.2022	47,5	38,6	294,124	292,345	1,779	6,6	6,6	2,621	24,00
09.04.2022	45,9	37,5	289,948	288,248	1,700	6,5	6,6	2,441	24,00
10.04.2022	46,0	37,6	289,804	288,077	1,727	6,5	6,6	2,447	24,00
11.04.2022	44,1	36,4	282,029	280,437	1,592	6,4	6,5	2,154	24,00
12.04.2022	42,5	35,4	276,807	275,301	1,506	6,4	6,4	1,942	24,00
13.04.2022	41,3	34,7	274,090	272,622	1,468	6,4	6,4	1,828	24,00
14.04.2022	41,2	34,7	272,831	271,379	1,452	6,4	6,4	1,763	24,00
15.04.2022	45,0	37,0	287,941	286,232	1,709	6,1	6,2	2,292	24,00
16.04.2022	42,7	37,8	245,253	243,743	1,510	5,8	5,8	2,043	24,00
17.04.2022	46,8	37,5	281,734	279,734	2,000	6,5	6,5	2,557	24,00
18.04.2022	44,3	36,8	283,555	281,647	1,908	6,4	6,5	2,138	24,00
19.04.2022	41,6	34,8	275,657	273,909	1,748	6,4	6,4	1,887	24,00
20.04.2022	41,6	34,9	280,126	278,398	1,728	6,4	6,4	1,874	24,00
21.04.2022	41,6	35,0	294,355	292,585	1,770	6,4	6,4	1,926	24,00
22.04.2022	41,3	34,4	276,600	274,949	1,651	6,4	6,4	1,898	24,00
Итого	47,5	38,6	9132,058	9073,640	58,418	6,5	6,6	82,754	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	286701,208	288742,622	3656,465	31021,94
23.04.2022 00:00	295833,266	297816,262	3739,219	31765,94
	9132,058	9073,640	82,754	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **82,754** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **58,418** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.1
Жилой дом
ИМ 2300 N BA755
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	tm2	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.53	53.08	267.95	43.62	268.34	24:00	0:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.47	52.51	265.10	43.18	265.50	24:00	0:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.43	52.21	263.77	42.99	264.20	24:00	0:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.42	52.19	264.82	43.02	265.25	24:00	0:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.41	52.00	264.73	42.89	265.13	24:00	0:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.57	53.21	268.25	43.61	268.69	24:00	0:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.69	54.13	270.98	44.18	271.43	24:00	0:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.63	53.70	269.71	43.95	270.16	24:00	0:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.57	52.99	268.41	43.41	268.75	24:00	0:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.28	50.57	260.55	41.80	260.90	24:00	0:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.12	48.93	255.62	40.63	256.02	24:00	0:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.87	46.63	247.51	39.05	248.50	24:00	0:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.79	46.05	247.46	38.79	248.50	24:00	0:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.18	49.11	258.14	40.69	259.01	24:00	0:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.22	49.86	256.34	41.17	256.71	24:00	0:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.13	49.43	257.60	41.12	257.98	24:00	0:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.93	47.34	248.24	39.58	248.98	24:00	0:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.74	45.61	244.55	38.46	245.97	24:00	0:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.73	45.74	245.09	38.65	246.61	24:00	0:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.54	43.80	238.20	37.37	239.30	24:00	0:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.39	42.22	233.08	36.25	234.32	24:00	0:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.29	40.86	230.43	35.25	231.12	24:00	0:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.25	40.63	229.45	35.19	230.16	24:00	0:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.63	44.14	241.35	37.41	242.46	24:00	0:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.44	41.55	198.63	37.23	199.55	18:54	0:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.76	44.06	241.32	36.33	242.13	24:00	0:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.59	42.89	232.06	35.51	233.18	24:00	0:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.33	38.68	231.20	32.92	231.70	24:00	0:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.32	39.09	231.57	33.39	232.13	24:00	0:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.35	39.64	232.95	33.83	233.50	24:00	0:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.33	38.76	231.22	32.98	231.82	24:00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
744:00	59.92	46.83	7696.27	39.18	7718.02	738:54	0:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.2
Жилой дом
ИМ 2300 N BA756
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	dGo1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	-1000000

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.85	53.29	267.29	46.36	271.96	24:00	24:00	0.00
25-03-2022 00:00:00	1.81	52.82	265.12	45.99	269.87	24:00	24:00	0.00
26-03-2022 00:00:00	1.79	52.54	263.84	45.73	268.60	24:00	24:00	0.00
27-03-2022 00:00:00	1.80	52.54	264.24	45.71	268.93	24:00	24:00	0.00
28-03-2022 00:00:00	1.76	52.25	263.65	45.54	268.34	24:00	24:00	0.00
29-03-2022 00:00:00	1.89	53.65	267.51	46.56	272.43	24:00	24:00	0.00
30-03-2022 00:00:00	1.97	54.46	269.91	47.16	274.89	24:00	24:00	0.00
31-03-2022 00:00:00	1.91	53.91	268.26	46.77	273.20	24:00	24:00	0.00
01-04-2022 00:00:00	1.88	53.31	267.03	46.26	271.95	24:00	24:00	0.00
02-04-2022 00:00:00	1.67	50.69	258.76	44.23	263.42	24:00	24:00	0.00
03-04-2022 00:00:00	1.55	49.13	254.43	43.03	258.98	24:00	24:00	0.00
04-04-2022 00:00:00	1.36	46.75	247.23	41.25	251.65	24:00	24:00	0.00
05-04-2022 00:00:00	1.32	46.32	246.11	40.94	250.52	24:00	24:00	0.00
06-04-2022 00:00:00	1.60	49.72	257.78	43.52	262.77	24:00	24:00	0.00
07-04-2022 00:00:00	1.60	50.11	256.95	43.89	261.49	24:00	24:00	0.00
08-04-2022 00:00:00	1.56	49.67	256.24	43.56	260.76	24:00	24:00	0.00
09-04-2022 00:00:00	1.38	47.49	248.18	41.91	252.69	24:00	24:00	0.00
10-04-2022 00:00:00	1.28	45.94	244.65	40.69	248.84	24:00	24:00	0.00
11-04-2022 00:00:00	1.28	46.04	244.35	40.81	248.75	24:00	24:00	0.00
12-04-2022 00:00:00	1.12	44.01	237.68	39.31	242.08	24:00	24:00	0.00
13-04-2022 00:00:00	1.00	42.37	233.26	38.08	237.60	24:00	24:00	0.00
14-04-2022 00:00:00	0.94	41.27	230.93	37.20	235.47	24:00	24:00	0.00
15-04-2022 00:00:00	0.92	41.10	230.25	37.12	235.01	24:00	24:00	0.00
16-04-2022 00:00:00	1.20	45.05	243.05	40.12	248.55	24:00	24:00	0.00
17-04-2022 00:00:00	1.06	42.98	200.70	40.16	205.33	19:16	24:00	0.00
18-04-2022 00:00:00	1.36	47.55	238.19	40.92	242.87	23:46	24:00	0.00
19-04-2022 00:00:00	1.13	44.19	241.43	39.54	245.66	24:00	24:00	0.00
20-04-2022 00:00:00	0.99	41.54	234.67	37.32	238.93	24:00	24:00	0.00
21-04-2022 00:00:00	0.98	41.58	235.01	37.41	239.58	24:00	24:00	0.00
22-04-2022 00:00:00	0.99	41.52	236.78	37.33	241.24	24:00	24:00	0.00
23-04-2022 00:00:00	0.99	41.23	234.22	37.01	237.93	24:00	24:00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
744:00	43.95	47.58	7707.69	41.98	7850.29	739:02	744:00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.2а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA757
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.75	53.38	224.65	45.60	0.00	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.69	52.82	222.72	45.19	0.00	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.66	52.52	221.61	45.00	0.00	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.66	52.49	221.95	44.99	0.00	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.65	52.29	221.34	44.80	0.00	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.76	53.49	224.44	45.63	0.00	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.84	54.41	226.70	46.28	0.00	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.79	53.99	225.73	46.03	0.00	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.76	53.28	224.67	45.43	0.00	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.57	50.87	218.07	43.66	0.00	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.45	49.22	214.23	42.43	0.00	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.28	46.94	208.38	40.79	0.00	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.22	46.35	207.04	40.43	0.00	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.47	49.40	216.31	42.64	0.00	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.50	50.15	216.25	43.21	0.00	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.47	49.73	215.72	42.89	0.00	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.30	47.65	209.33	41.43	0.00	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.19	45.92	205.78	40.14	0.00	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.19	46.05	205.71	40.23	0.00	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.05	44.13	200.48	38.91	0.00	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.95	42.55	197.19	37.75	0.00	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.87	41.28	194.88	36.81	0.00	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.85	41.09	194.08	36.70	0.00	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.12	44.78	204.05	39.32	0.00	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.00	43.15	169.07	39.79	0.00	19:17	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.21	46.66	203.44	40.40	0.00	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.09	45.24	196.51	39.19	0.00	23:50	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.92	41.55	194.53	36.81	0.00	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.92	41.60	194.56	36.88	0.00	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.93	41.56	196.28	36.80	0.00	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.93	41.20	194.33	36.40	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	41.05	47.60	6470.02	41.37	0.00	739:07	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.4
Жилой дом
ИМ 2300 N BA766
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.40	53.46	429.22	45.52	440.82	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.31	52.90	426.01	45.11	437.39	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.28	52.60	424.55	44.86	435.87	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.29	52.58	424.73	44.82	436.13	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.31	52.38	423.38	44.54	434.62	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.49	53.60	429.54	45.45	440.97	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.66	54.51	434.14	46.06	445.78	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.56	54.08	432.95	45.85	444.62	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.47	53.37	430.70	45.30	442.05	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.10	50.95	418.13	43.52	428.92	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.87	49.31	410.85	42.31	421.26	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.53	47.01	399.87	40.68	409.62	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.45	46.44	397.33	40.26	406.71	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.95	49.51	414.17	42.42	424.44	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.99	50.24	414.54	43.02	424.99	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.92	49.81	413.35	42.74	423.63	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.60	47.72	401.12	41.24	410.71	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.38	46.00	394.59	39.96	403.58	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.37	46.13	394.49	40.11	403.54	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.09	44.19	384.18	38.77	392.29	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.89	42.60	377.44	37.60	385.01	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.76	41.34	373.28	36.61	380.47	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.70	41.14	371.63	36.55	378.68	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.24	44.87	390.92	39.16	399.46	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.99	43.15	319.88	39.50	326.49	19:26	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.44	46.95	386.96	40.18	393.54	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.17	45.24	378.65	39.05	383.94	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.82	41.61	376.08	36.77	380.32	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.81	41.66	375.50	36.83	380.11	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.84	41.62	376.36	36.73	380.99	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.84	41.27	374.81	36.36	379.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	81.51	47.69	12399.36	41.22	12676.09	739:26	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 5

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800026
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	17.376	321.426	53.94	0.47	14.752	316.601	46.47	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	16.887	317.380	53.09	0.47	14.362	312.632	45.81	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	16.687	315.569	52.77	0.47	14.202	310.856	45.56	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	16.699	316.105	52.72	0.47	14.219	311.403	45.53	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	16.023	302.895	52.79	0.47	13.649	298.398	45.61	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	16.970	318.161	53.21	0.47	14.431	313.461	45.90	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	17.676	322.602	54.68	0.48	14.955	317.865	46.92	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	17.684	322.785	54.67	0.48	14.999	318.028	47.04	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	17.120	319.758	53.43	0.47	14.532	315.003	46.01	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	16.295	312.834	51.94	0.47	13.875	308.213	44.86	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	15.321	306.622	49.84	0.46	13.118	302.087	43.29	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	14.350	299.152	47.83	0.46	12.365	294.740	41.81	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	13.692	295.152	46.26	0.46	11.872	290.812	40.69	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	14.818	304.722	48.38	0.46	12.736	300.271	42.19	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	15.736	309.065	50.79	0.46	13.470	304.535	44.10	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	15.457	307.886	50.09	0.46	13.265	303.379	43.59	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	14.684	301.428	48.56	0.46	12.642	297.016	42.41	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	13.663	294.172	46.32	0.45	11.838	289.875	40.70	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	13.633	294.043	46.24	0.45	11.826	289.777	40.68	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	12.959	287.704	44.86	0.45	11.313	283.519	39.73	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	12.315	283.656	43.27	0.44	10.805	279.558	38.51	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	11.633	278.609	41.62	0.44	10.268	274.582	37.26	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	11.469	277.017	41.27	0.44	10.147	273.024	37.03	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	12.679	287.334	43.91	0.42	11.098	283.248	38.98	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	11.222	239.377	43.80	0.36	9.701	236.020	40.41	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	13.946	300.315	46.31	0.45	12.109	296.230	40.74	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	12.857	275.091	47.07	0.44	11.113	271.352	40.58	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	11.685	278.834	41.78	0.44	10.300	275.127	37.30	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	11.741	279.531	41.87	0.44	10.352	275.834	37.39	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	11.842	282.143	41.84	0.44	10.432	278.418	37.33	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	11.645	279.713	41.50	0.44	10.248	276.018	36.99	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	14.410	297.770	47.95		12.417	293.473	41.98		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	446.765	9231.080			384.992	9097.879			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800026
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.624	0.000	4.825	0.00
24.03.22	24.00	2.525	0.000	4.749	0.00
25.03.22	24.00	2.485	0.000	4.713	0.00
26.03.22	24.00	2.481	0.000	4.702	0.00
27.03.22	23.00	2.374	0.000	4.497	0.00
28.03.22	24.00	2.539	0.000	4.700	0.00
29.03.22	24.00	2.721	0.000	4.736	0.00
30.03.22	24.00	2.685	0.000	4.756	0.00
31.03.22	24.00	2.588	0.000	4.755	0.00
01.04.22	24.00	2.420	0.000	4.620	0.00
02.04.22	24.00	2.203	0.000	4.536	0.00
03.04.22	24.00	1.985	0.000	4.413	0.00
04.04.22	24.00	1.820	0.000	4.341	0.00
05.04.22	24.00	2.082	0.000	4.451	0.00
06.04.22	24.00	2.265	0.000	4.530	0.00
07.04.22	24.00	2.193	0.000	4.508	0.00
08.04.22	24.00	2.042	0.000	4.412	0.00
09.04.22	24.00	1.826	0.000	4.298	0.00
10.04.22	24.00	1.807	0.000	4.266	0.00
11.04.22	24.00	1.646	0.000	4.185	0.00
12.04.22	24.00	1.510	0.000	4.098	0.00
13.04.22	24.00	1.365	0.000	4.027	0.00
14.04.22	24.00	1.322	0.000	3.994	0.00
15.04.22	24.00	1.582	0.000	4.086	0.00
16.04.22	24.00	1.521	0.000	3.357	0.00
17.04.22	24.00	1.837	0.000	4.085	0.00
18.04.22	24.00	1.744	0.000	3.739	0.00
19.04.22	24.00	1.385	0.000	3.706	0.00
20.04.22	24.00	1.388	0.000	3.697	0.00
21.04.22	24.00	1.411	0.000	3.726	0.00
22.04.22	24.00	1.397	0.000	3.695	0.00
Среднее:		1.992	0.000	4.297	0.000
Итого:	743.00	61.772	0.000	133.201	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 6 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды: _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 tхв= 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	T	T	T	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.39	44.76	8.63	302.48	309.89	-7.41	2.609	24	0	
24/03/22	52.84	44.37	8.47	300.18	307.63	-7.45	2.537	24	0	
25/03/22	52.63	44.24	8.39	298.88	306.27	-7.39	2.501	24	0	
26/03/22	52.63	44.24	8.39	299.21	306.67	-7.46	2.505	24	0	
27/03/22	52.33	44.40	8.33	298.49	305.93	-7.44	2.480	24	0	
28/03/22	53.75	45.00	8.75	303.18	310.56	-7.38	2.651	24	0	
29/03/22	54.54	45.52	9.02	305.89	313.32	-7.43	2.754	24	0	
30/03/22	54.01	45.25	8.76	303.96	311.31	-7.35	2.659	24	0	
31/03/22	53.40	44.70	8.70	302.70	310.14	-7.44	2.630	24	0	
01/04/22	50.82	42.85	7.97	293.21	300.68	-7.47	2.332	24	0	
02/04/22	49.27	41.71	7.56	288.34	295.65	-7.31	2.176	24	0	
03/04/22	46.89	40.12	6.77	280.26	287.58	-7.32	1.891	24	0	
04/04/22	46.45	39.79	6.66	279.07	286.41	-7.34	1.855	24	0	
05/04/22	49.91	42.19	7.72	292.56	299.95	-7.39	2.254	24	0	
06/04/22	50.21	42.47	7.74	291.23	298.62	-7.39	2.247	24	0	
07/04/22	49.78	42.21	7.57	290.95	298.11	-7.16	2.196	24	0	
08/04/22	47.63	40.66	6.97	282.21	289.57	-7.36	1.964	24	0	
09/04/22	46.04	39.52	6.52	278.12	285.36	-7.24	1.810	24	0	
10/04/22	46.15	39.64	6.51	277.95	285.19	-7.24	1.805	24	0	
11/04/22	44.18	38.27	5.91	270.42	277.54	-7.12	1.592	24	0	
12/04/22	42.51	37.07	5.44	265.46	272.64	-7.18	1.440	24	0	
13/04/22	41.39	36.25	5.14	262.85	270.06	-7.21	1.346	24	0	
14/04/22	41.23	36.25	4.98	261.81	268.92	-7.11	1.300	24	0	
15/04/22	45.26	38.96	6.30	276.42	283.67	-7.25	1.739	24	0	
16/04/22	45.37	39.46	5.91	242.70	249.06	-6.36	1.535	24	0	*
17/04/22	46.93	39.80	7.13	268.86	277.01	-8.15	1.912	24	0	
18/04/22	44.47	38.52	5.95	271.67	280.04	-8.37	1.611	24	0	
19/04/22	41.66	36.28	5.38	264.53	272.82	-8.29	1.420	24	0	
20/04/22	41.71	36.43	5.28	265.87	274.10	-8.23	1.401	24	0	
21/04/22	41.64	36.34	5.30	270.39	278.70	-8.31	1.432	24	0	
22/04/22	41.34	35.92	5.42	265.01	273.14	-8.13	1.430	24	0	
Итого:				8754.86	8986.54	-231.68	62.014	744	0	
Средние:	47.75	40.73	7.01							

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060306
 Номер абонента:
 Адрес установки: 35 мкр дом 7
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	4.000	160.0	---	---
2	80	4.000	160.0	---	---

Q = M1(h1 - h2)


**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**


Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2.443	259.7	259.5	---	0.2	53.40	43.99	0.59	0.55	24.00
24.03	2.386	257.8	257.5	---	0.2	52.90	43.65	0.59	0.55	24.00
25.03	2.345	256.6	256.4	---	0.2	52.62	43.48	0.59	0.55	24.00
26.03	2.359	256.9	256.7	---	0.2	52.62	43.44	0.59	0.55	24.00
27.03	2.327	256.3	256.1	---	0.2	52.33	43.25	0.59	0.55	24.00
28.03	2.471	260.1	259.8	---	0.2	53.72	44.22	0.59	0.55	24.00
29.03	2.572	262.4	262.1	---	0.3	54.52	44.72	0.59	0.55	24.00
Итого:	16.90	1809.7	1808.1	0.0	1.6	53.16	43.83	0.59	0.55	168.00
30.03	2.492	260.8	260.5	---	0.2	54.00	44.45	0.59	0.55	24.00
31.03	2.459	259.8	259.5	---	0.2	53.39	43.92	0.59	0.55	24.00
01.04	2.188	251.8	251.7	---	0.2	50.83	42.15	0.59	0.55	24.00
02.04	2.028	247.7	247.5	---	0.2	49.24	41.06	0.59	0.55	24.00
03.04	1.759	240.9	240.7	---	0.2	46.76	39.46	0.59	0.55	24.00
04.04	1.717	239.9	239.7	---	0.2	46.23	39.08	0.59	0.55	24.00
05.04	2.096	251.3	251.0	---	0.3	49.82	41.48	0.59	0.55	24.00
Итого:	14.74	1752.2	1750.6	0.0	1.6	50.12	41.71	0.59	0.55	168.00
06.04	2.088	250.1	249.9	---	0.3	50.19	41.84	0.59	0.55	24.00
07.04	2.046	250.1	249.9	---	0.3	49.75	41.58	0.59	0.55	24.00
08.04	1.829	242.9	242.6	---	0.3	47.63	40.11	0.59	0.55	24.00
09.04	1.694	239.4	239.2	---	0.2	46.02	38.95	0.59	0.55	24.00
10.04	1.687	239.2	239.0	---	0.2	46.14	39.09	0.59	0.55	24.00
11.04	1.482	232.9	232.7	---	0.2	44.19	37.83	0.59	0.55	24.00
12.04	1.344	228.9	228.7	---	0.2	42.52	36.65	0.59	0.55	24.00
Итого:	12.17	1683.6	1681.9	0.0	1.7	46.71	39.49	0.59	0.55	168.00
13.04	1.264	226.7	226.4	---	0.2	41.39	35.81	0.59	0.55	24.00
14.04	1.219	225.7	225.5	---	0.2	41.22	35.82	0.59	0.55	24.00
15.04	1.604	238.2	237.9	---	0.2	45.21	38.47	0.59	0.55	24.00
16.04	0.981	122.8	122.5	---	0.3	45.44	38.10	0.59	0.55	24.00
17.04	1.642	210.9	210.2	---	0.7	46.92	39.14	0.59	0.55	24.00
18.04	1.451	234.2	234.1	---	0.1	44.50	38.31	0.59	0.55	24.00
19.04	1.287	228.6	228.4	---	0.2	41.65	36.02	0.59	0.55	24.00
Итого:	9.45	1487.0	1485.0	0.0	2.0	43.62	37.33	0.59	0.55	168.00
20.04	1.281	231.0	230.8	---	0.2	41.69	36.15	0.59	0.55	24.00
21.04	1.310	238.7	238.5	---	0.2	41.63	36.15	0.59	0.55	24.00
22.04	1.296	229.4	229.2	---	0.1	41.32	35.67	0.59	0.55	24.00
Итого:	3.89	699.1	698.5	0.0	0.5	41.55	35.99	0.59	0.55	72.00
Итого:	57.15	7431.6	7424.1	0.0	7.5	47.98	40.31	0.59	0.55	744.0
						dT=	7.67			


Общее время работы теплосистемы, ч	744.0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	744.0	=	744.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
	57.15		
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	6721.77	6778.92	57.15
Расход теплоносителя М1, т	539066.8	546498.4	7431.6
Расход теплоносителя М2, т	539003.7	546427.8	7424.1
Время наработки, ч	57948.2	58692.2	744.0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0.0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

□ Q, Система 1 (Р-Подача)

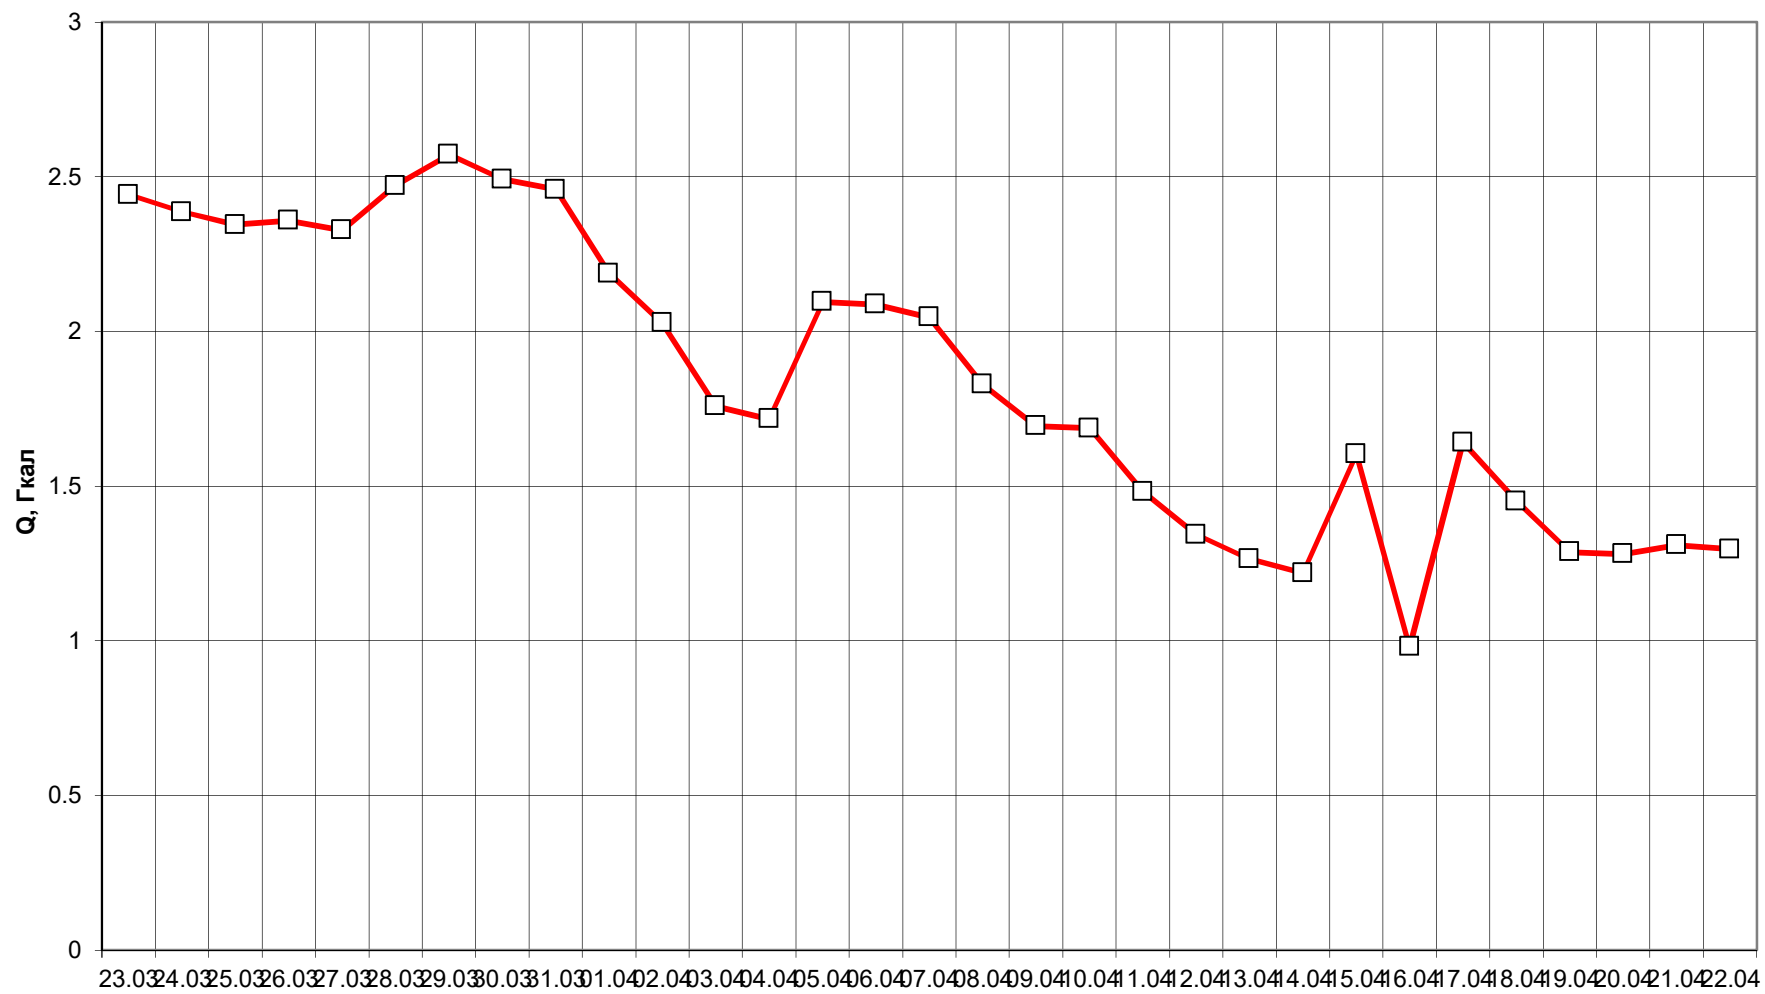

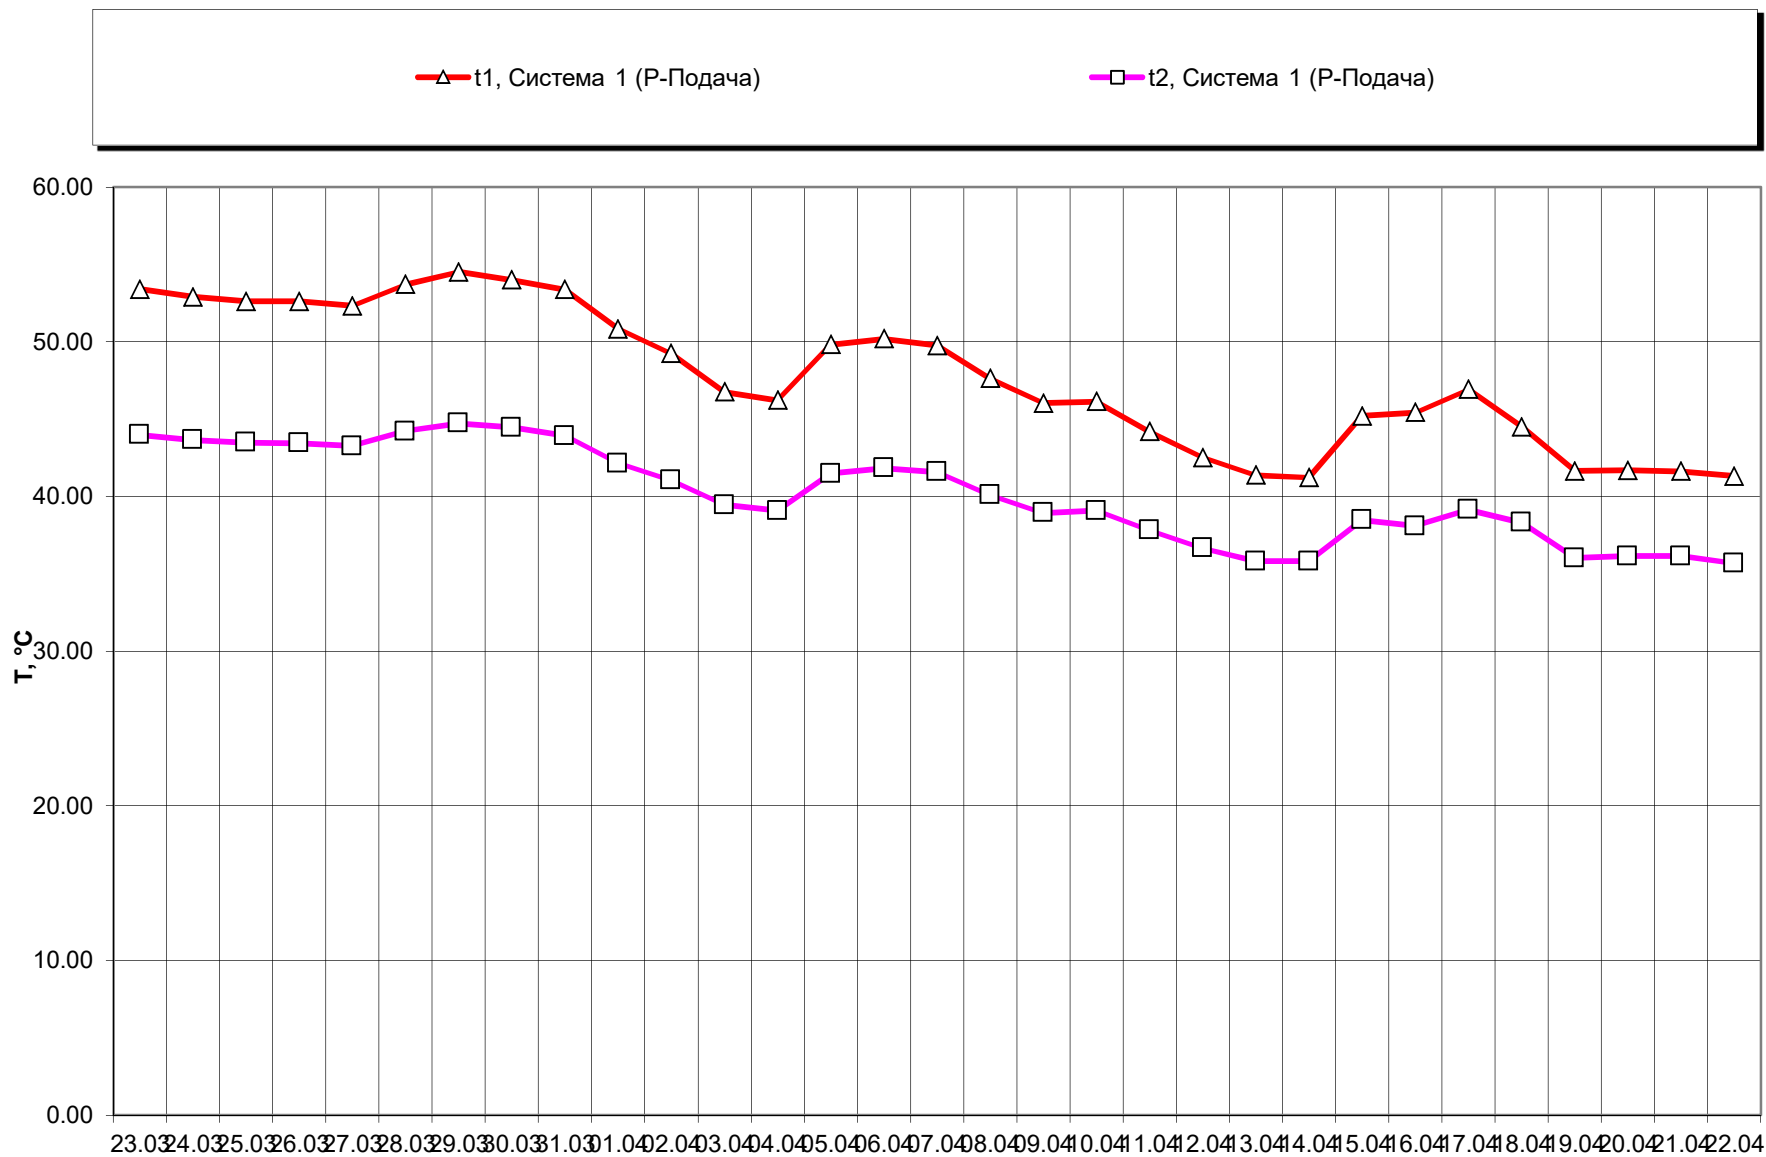

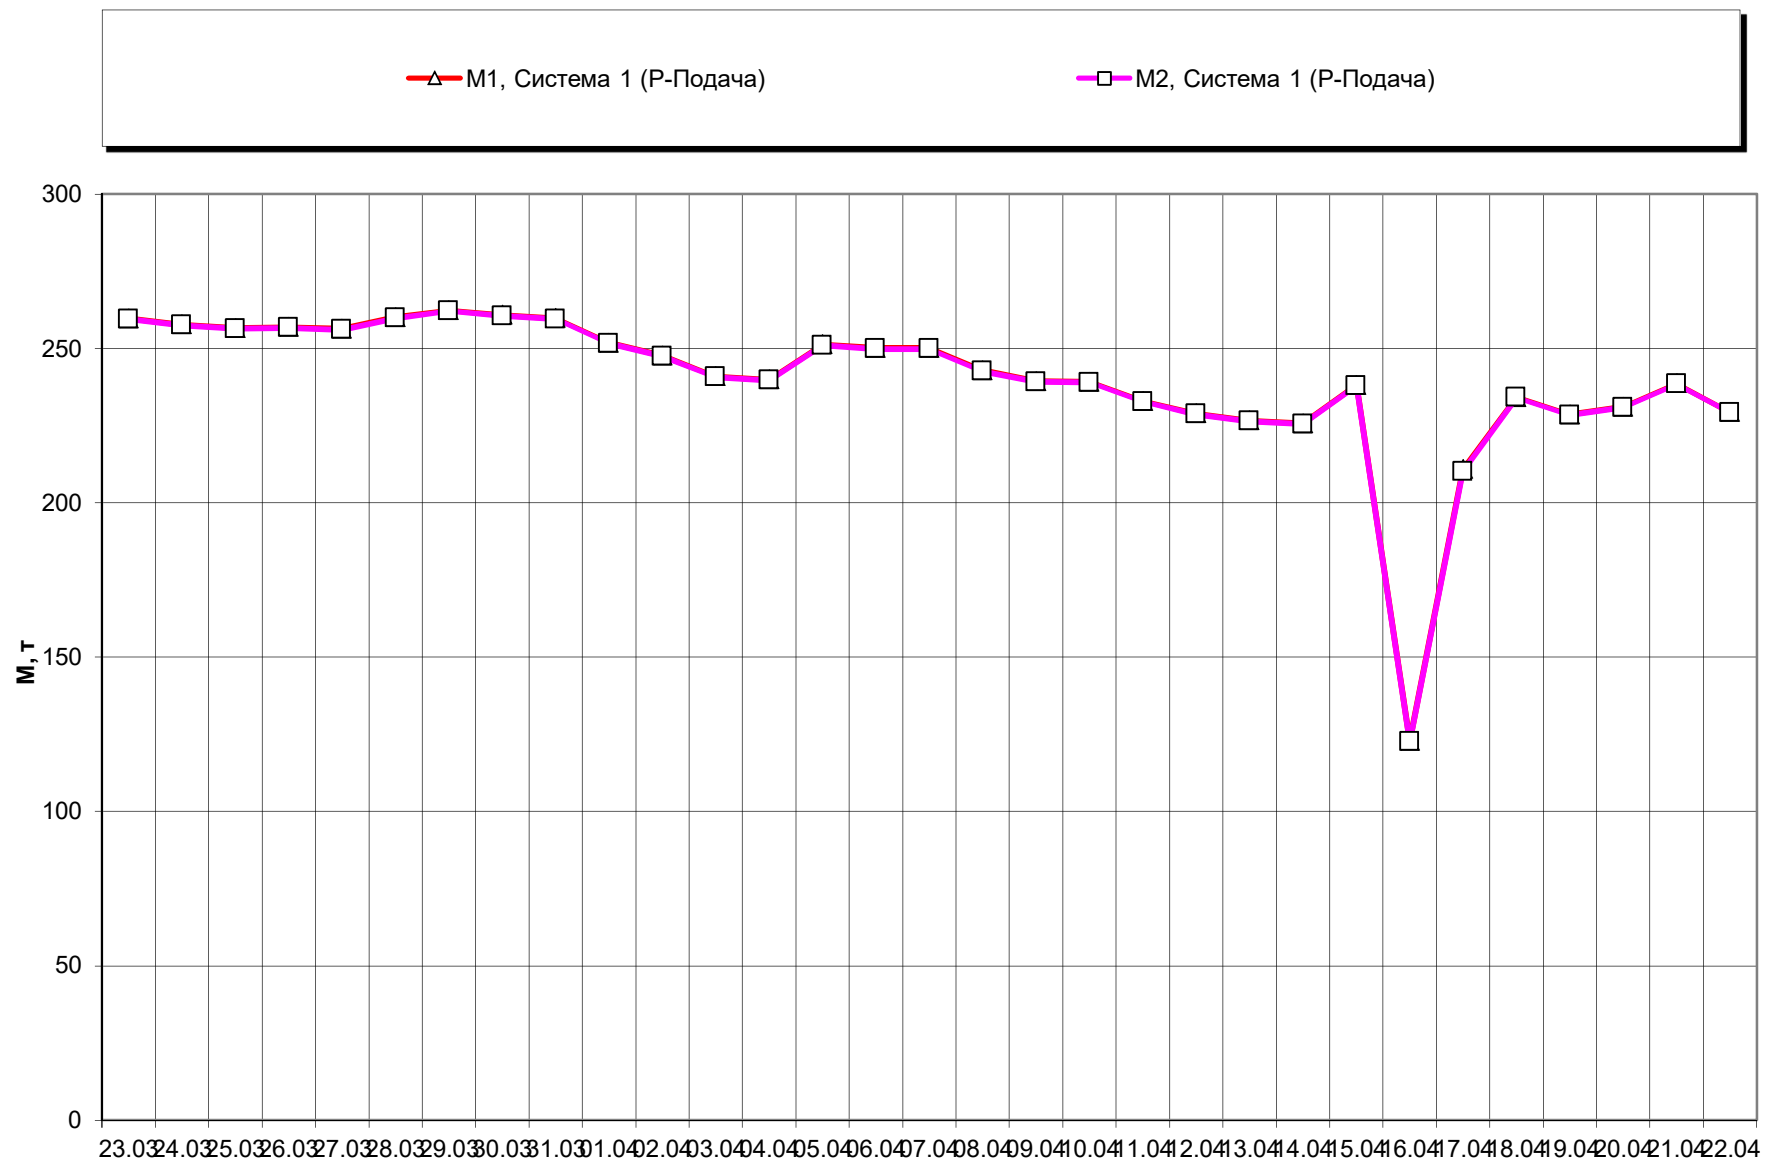

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
РБ, г. Октябрьский, 35 микрорайон д.8
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ678
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.64	52.51	163.58	42.45	164.03	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.60	52.03	162.30	42.13	162.79	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.59	51.76	161.58	41.90	162.02	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.59	51.76	161.79	41.88	162.33	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.58	51.47	161.42	41.69	162.03	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.69	52.83	163.86	42.48	164.49	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.77	53.64	165.41	42.91	166.05	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.72	53.11	164.41	42.66	165.00	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.69	52.51	163.68	42.16	164.28	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.50	49.97	158.51	40.50	159.15	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.39	48.42	155.75	39.50	156.51	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.21	46.10	151.33	38.08	152.00	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.18	45.67	150.62	37.80	151.35	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.43	48.95	158.01	39.89	158.75	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.44	49.37	157.39	40.20	158.22	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.41	48.95	157.13	39.98	158.00	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.25	46.81	152.25	38.61	153.07	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.15	45.26	149.92	37.56	150.70	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.14	45.38	149.83	37.72	150.65	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.01	43.39	145.79	36.46	146.52	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.91	41.78	143.18	35.43	143.83	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.86	40.68	141.83	34.63	142.39	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.83	40.52	141.18	34.61	141.66	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.10	44.37	148.96	37.03	149.70	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.99	42.17	124.50	37.45	125.10	18:52	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.22	46.81	147.39	37.73	148.06	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.04	43.60	148.68	36.65	149.30	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.89	40.94	142.71	34.69	142.35	23:47	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.87	40.99	143.81	34.90	144.30	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.89	40.93	145.70	34.83	146.34	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.88	40.62	143.26	34.44	143.82	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	39.48	46.88	4725.74	38.68	4744.77	738:39	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 35 мкр дом 9 1ввод Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.14 м3/ч

Заводской номер 00173721 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хF87В по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.17	43.62	9.55	148.81	146.22	2.59	1.418	24	0	*
24/03/22	52.69	43.34	9.35	147.67	145.11	2.56	1.379	24	0	*
25/03/22	52.41	43.13	9.28	147.01	144.54	2.47	1.360	24	0	*
26/03/22	52.40	43.07	9.33	147.19	144.72	2.47	1.371	24	0	*
27/03/22	52.09	42.54	9.55	146.92	144.47	2.45	1.399	24	0	*
28/03/22	53.51	43.65	9.86	149.15	146.60	2.55	1.469	24	0	*
29/03/22	54.28	44.02	10.26	150.48	147.91	2.57	1.541	24	0	*
30/03/22	53.77	43.84	9.93	149.62	147.00	2.62	1.482	24	0	*
31/03/22	53.17	43.37	9.80	149.03	146.42	2.61	1.457	24	0	*
01/04/22	50.61	41.61	9.00	144.36	141.82	2.54	1.297	24	0	*
02/04/22	49.06	40.57	8.49	141.98	139.45	2.53	1.202	24	0	*
03/04/22	46.69	39.01	7.68	137.98	135.58	2.40	1.059	24	0	*
04/04/22	46.25	38.76	7.49	137.38	134.96	2.42	1.025	24	0	*
05/04/22	49.68	41.07	8.61	143.93	141.45	2.48	1.238	24	0	*
06/04/22	49.99	41.30	8.69	143.28	140.77	2.51	1.242	24	0	*
07/04/22	49.57	41.07	8.50	142.96	140.40	2.56	1.215	24	0	*
08/04/22	47.44	39.69	7.75	138.52	136.06	2.46	1.070	24	0	*
09/04/22	45.85	38.58	7.27	136.59	134.14	2.45	0.993	24	0	*
10/04/22	45.97	38.77	7.20	136.45	134.03	2.42	0.982	24	0	*
11/04/22	44.01	37.51	6.50	132.82	130.47	2.35	0.862	24	0	*
12/04/22	42.35	36.37	5.98	130.41	128.10	2.31	0.778	24	0	*
13/04/22	41.24	35.56	5.68	129.23	126.97	2.26	0.732	24	0	*
14/04/22	41.08	35.58	5.50	129.25	126.91	2.34	0.708	24	0	*
15/04/22	45.08	38.14	6.94	136.51	134.16	2.35	0.944	24	0	*
16/04/22	45.83	38.80	7.03	118.63	117.52	1.11	0.834	24	0	*
17/04/22	46.77	39.45	7.32	136.74	134.34	2.40	0.996	24	0	*
18/04/22	44.33	38.09	6.24	131.18	128.78	2.40	0.817	24	0	*
19/04/22	41.51	35.84	5.67	126.72	124.30	2.42	0.715	24	0	*
20/04/22	41.55	35.90	5.65	126.75	124.25	2.50	0.716	24	0	*
21/04/22	41.49	35.78	5.71	127.89	125.24	2.65	0.729	24	0	*
22/04/22	41.18	35.33	5.85	126.68	124.01	2.67	0.741	24	0	*
итого:				4292.12	4216.70	75.42	33.771	744	0	
Средние:	47.58	39.78	7.79							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 50640ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 9 2ввод Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179211 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4592 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.19	43.88	9.31	152.39	150.20	2.19	1.417	24	0	*
24/03/22	52.72	43.56	9.16	151.15	149.10	2.05	1.385	24	0	*
25/03/22	52.43	43.32	9.11	150.43	148.34	2.09	1.370	24	0	*
26/03/22	52.44	43.25	9.19	150.57	148.51	2.06	1.381	24	0	*
27/03/22	52.13	42.84	9.29	150.19	148.24	1.95	1.394	24	0	*
28/03/22	53.55	44.00	9.55	152.54	150.48	2.06	1.456	24	0	*
29/03/22	54.33	44.41	9.92	153.98	151.82	2.16	1.526	24	0	*
30/03/22	53.80	44.19	9.61	152.91	150.83	2.08	1.466	24	0	*
31/03/22	53.20	43.76	9.44	152.13	150.10	2.03	1.433	24	0	*
01/04/22	50.63	42.00	8.63	147.21	145.34	1.87	1.267	24	0	*
02/04/22	49.08	40.93	8.15	144.58	142.96	1.62	1.176	24	0	*
03/04/22	46.71	39.35	7.36	140.16	138.74	1.42	1.029	24	0	*
04/04/22	46.27	39.09	7.18	139.38	138.00	1.38	0.998	24	0	*
05/04/22	49.73	41.45	8.28	146.30	144.65	1.65	1.209	24	0	*
06/04/22	50.01	41.67	8.34	145.64	144.00	1.64	1.214	24	0	*
07/04/22	49.59	41.41	8.18	145.04	143.38	1.66	1.184	24	0	*
08/04/22	47.46	39.98	7.48	140.28	138.80	1.48	1.045	24	0	*
09/04/22	45.87	38.85	7.02	138.13	136.77	1.36	0.968	24	0	*
10/04/22	45.98	39.02	6.96	138.27	136.88	1.39	0.960	24	0	*
11/04/22	44.02	37.77	6.25	134.63	133.30	1.33	0.841	24	0	*
12/04/22	42.36	36.64	5.72	132.23	131.02	1.21	0.755	24	0	*
13/04/22	41.25	35.80	5.45	130.86	129.77	1.09	0.713	24	0	*
14/04/22	41.09	35.82	5.27	130.91	129.69	1.22	0.690	24	0	*
15/04/22	45.11	38.38	6.73	139.32	137.66	1.66	0.936	24	0	*
16/04/22	45.77	39.13	6.64	103.93	103.12	0.81	0.686	24	0	*
17/04/22	46.82	40.24	6.58	126.03	124.48	1.55	0.829	24	0	*
18/04/22	44.22	38.38	5.84	135.88	134.60	1.28	0.791	24	0	*
19/04/22	41.52	36.06	5.46	140.27	138.96	1.31	0.766	24	0	*
20/04/22	41.57	36.17	5.40	140.08	138.87	1.21	0.754	24	0	*
21/04/22	41.50	36.05	5.45	141.24	140.05	1.19	0.768	24	0	*
22/04/22	41.20	35.65	5.55	139.77	138.68	1.09	0.774	24	0	*
итого:				4386.43	4337.34	49.09	33.181	744	0	
Средние:	47.59	40.09	7.50							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 33215ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 9 3ввод Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 tхв= 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.31	43.74	9.57	156.96	154.58	2.38	1.500	24	0	*
24/03/22	52.82	43.42	9.40	155.77	153.34	2.43	1.462	24	0	*
25/03/22	52.54	43.27	9.27	155.09	152.61	2.48	1.436	24	0	*
26/03/22	52.54	43.22	9.32	155.27	152.82	2.45	1.448	24	0	*
27/03/22	52.24	42.66	9.58	155.09	152.66	2.43	1.481	24	0	*
28/03/22	53.64	43.82	9.82	157.33	154.92	2.41	1.541	24	0	*
29/03/22	54.45	44.26	10.19	158.90	156.47	2.43	1.616	24	0	*
30/03/22	53.92	44.04	9.88	157.78	155.36	2.42	1.559	24	0	*
31/03/22	53.30	43.68	9.62	157.00	154.64	2.36	1.509	24	0	*
01/04/22	50.73	41.84	8.89	152.11	149.75	2.36	1.353	24	0	*
02/04/22	49.17	40.76	8.41	149.45	147.16	2.29	1.256	24	0	*
03/04/22	46.82	39.24	7.58	145.29	143.03	2.26	1.100	24	0	*
04/04/22	46.37	38.93	7.44	144.71	142.49	2.22	1.071	24	0	*
05/04/22	49.79	41.26	8.53	151.72	149.45	2.27	1.291	24	0	*
06/04/22	50.13	41.53	8.60	151.17	148.88	2.29	1.298	24	0	*
07/04/22	49.70	41.30	8.40	150.72	148.45	2.27	1.264	24	0	*
08/04/22	47.58	39.92	7.66	145.99	143.80	2.19	1.115	24	0	*
09/04/22	45.97	38.76	7.21	143.87	141.69	2.18	1.035	24	0	*
10/04/22	46.08	38.89	7.19	143.76	141.60	2.16	1.032	24	0	*
11/04/22	44.12	37.71	6.41	139.95	137.76	2.19	0.895	24	0	*
12/04/22	42.46	36.57	5.89	137.34	135.19	2.15	0.809	24	0	*
13/04/22	41.33	35.77	5.56	136.02	133.91	2.11	0.756	24	0	*
14/04/22	41.16	35.75	5.41	135.75	133.66	2.09	0.735	24	0	*
15/04/22	45.15	38.32	6.83	143.48	141.32	2.16	0.979	24	0	*
16/04/22	45.94	38.92	7.02	124.06	123.91	0.15	0.867	24	0	*
17/04/22	46.89	39.42	7.47	145.11	143.68	1.43	1.084	24	0	*
18/04/22	44.46	38.23	6.23	141.13	139.73	1.40	0.879	24	0	*
19/04/22	41.60	35.90	5.70	136.15	134.85	1.30	0.775	24	0	*
20/04/22	41.64	36.00	5.64	136.22	134.88	1.34	0.769	24	0	*
21/04/22	41.58	35.96	5.62	137.41	135.97	1.44	0.770	24	0	*
22/04/22	41.27	35.55	5.72	136.06	134.55	1.51	0.776	24	0	*
Итого:				4536.66	4473.11	63.55	35.461	744	0	
Средние:	47.70	39.95	7.74							

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 5ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA869
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.36	53.50	132.37	43.21	134.50	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.32	52.91	131.30	42.81	133.32	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.32	52.59	130.71	42.51	132.75	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.32	52.57	130.89	42.44	132.95	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.37	52.39	130.47	41.91	132.76	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.42	53.53	132.19	42.76	134.45	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.50	54.47	133.43	43.19	135.94	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.46	54.10	132.98	43.08	135.23	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.40	53.36	132.27	42.79	134.42	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.25	51.03	128.66	41.31	130.65	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.17	49.35	126.42	40.12	128.36	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.04	47.11	123.11	38.69	125.02	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.99	46.46	122.20	38.35	124.11	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.18	49.39	127.38	40.18	129.47	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.20	50.26	127.54	40.83	129.60	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.18	49.84	127.29	40.53	129.28	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.05	47.82	123.67	39.32	125.61	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.94	46.05	121.53	38.31	123.40	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.93	46.18	121.49	38.48	123.40	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.82	44.30	118.39	37.43	120.20	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.73	42.75	116.41	36.46	118.17	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.67	41.44	115.03	35.59	116.79	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.64	41.23	114.67	35.61	116.33	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.87	44.80	120.26	37.62	122.21	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.79	43.30	100.45	37.54	102.32	21:55	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.96	46.47	123.32	38.64	125.35	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.86	45.64	115.43	37.60	117.28	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.71	41.69	115.12	35.49	116.97	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.70	41.75	115.13	35.62	116.80	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.72	41.71	116.14	35.48	117.98	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.72	41.34	114.90	35.10	116.74	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	32.59	47.72	3821.14	39.32	3882.37	741:55	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 1ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA859
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.32	53.48	135.19	43.71	135.70	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.29	52.94	134.08	43.33	134.56	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.27	52.65	133.48	43.10	133.95	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.28	52.63	133.70	43.01	134.15	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.31	52.39	133.56	42.56	134.02	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.37	53.66	135.33	43.55	135.81	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.44	54.53	136.82	43.97	137.28	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.39	54.08	135.98	43.84	136.46	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.35	53.41	135.27	43.39	135.70	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.21	50.95	131.41	41.76	131.68	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.12	49.34	129.31	40.65	129.46	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.98	47.03	125.80	39.21	125.94	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.95	46.50	125.13	38.89	125.25	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.14	49.64	130.75	40.93	130.94	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.15	50.27	130.56	41.42	130.73	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.13	49.85	130.18	41.19	130.37	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.00	47.76	126.32	39.86	126.50	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.57	46.08	75.04	38.70	124.52	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.00	46.21	0.00	38.87	124.43	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.00	44.28	0.00	37.69	121.24	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.00	42.68	0.00	36.65	119.13	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.00	41.47	0.00	35.76	117.88	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.00	41.28	0.00	35.74	117.51	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.00	45.03	0.00	38.08	123.75	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.00	43.64	0.00	37.92	103.97	21:56	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.00	46.89	0.00	38.95	123.05	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.00	45.01	0.00	37.98	121.25	23:56	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.00	41.73	0.00	35.69	117.59	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.00	41.78	0.00	35.83	117.47	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.00	41.73	0.00	35.71	118.38	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.00	41.40	0.00	35.30	117.14	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	21.27	47.75	2317.92	39.78	3915.81	741:52	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA849
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.23	53.41	138.63	44.53	140.64	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.20	52.86	137.42	44.09	139.61	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.19	52.56	136.86	43.85	139.02	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.18	52.54	137.05	43.90	139.46	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.21	52.32	136.87	43.48	138.77	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.25	53.55	138.62	44.50	140.52	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.32	54.44	140.09	45.03	142.01	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.27	54.02	139.32	44.88	141.26	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.25	53.33	138.62	44.29	140.75	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.11	50.90	134.53	42.68	136.70	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.03	49.27	132.22	41.49	134.47	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.90	46.99	128.68	39.98	130.75	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.87	46.42	127.92	39.63	129.90	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.04	49.50	133.64	41.71	135.59	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.06	50.20	133.51	42.24	135.56	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.04	49.78	133.25	41.98	135.44	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.91	47.71	129.27	40.65	131.31	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.83	46.00	127.13	39.46	129.03	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.84	46.13	127.14	39.51	128.98	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.74	44.22	123.94	38.23	125.76	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.67	42.63	121.83	37.16	123.60	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.63	41.39	120.56	36.19	122.37	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.60	41.20	120.12	36.16	121.95	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.80	44.89	126.40	38.58	128.52	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.72	43.86	106.10	38.35	108.21	21:55	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.87	46.60	127.31	39.49	129.21	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.79	45.19	123.29	38.56	125.17	23:46	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.64	41.65	120.45	36.30	122.30	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.64	41.70	120.35	36.34	122.14	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.67	41.66	121.53	36.17	123.49	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.67	41.31	120.31	35.72	122.10	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	29.17	47.69	4002.95	40.49	4064.56	741:41	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а Зввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA850
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.30	53.37	151.75	44.81	157.77	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.26	52.84	150.48	44.42	156.42	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.25	52.55	149.83	44.18	155.74	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.26	52.54	150.07	44.13	155.79	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.28	52.30	149.83	43.76	156.11	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.34	53.57	151.89	44.72	158.13	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.41	54.44	153.38	45.22	159.65	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.37	53.99	152.56	45.01	158.99	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.33	53.33	151.83	44.55	157.65	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.18	50.86	147.32	42.86	152.81	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.09	49.25	144.82	41.75	150.17	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.96	46.94	140.93	40.13	146.04	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.92	46.41	140.16	39.81	145.43	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.11	49.56	146.47	42.01	152.18	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.12	50.17	146.14	42.49	151.87	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.10	49.76	145.80	42.19	151.31	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.98	47.67	141.42	40.77	146.78	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.88	46.00	139.01	39.63	144.34	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.88	46.13	138.97	39.80	144.41	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.77	44.19	135.62	38.52	140.72	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.69	42.60	133.35	37.41	138.30	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.64	41.39	131.95	36.56	136.81	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.62	41.21	131.46	36.50	136.25	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.83	44.96	138.34	38.98	143.44	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.60	43.61	96.88	38.45	100.34	21:56	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.63	46.91	120.00	41.15	124.23	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.63	44.87	132.11	40.01	137.06	23:41	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.62	41.66	144.15	37.34	149.52	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.68	41.72	154.28	37.33	159.62	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.69	41.67	155.57	37.25	160.99	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.68	41.33	153.92	36.91	159.17	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	30.09	47.67	4420.33	40.92	4588.03	741:37	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 4ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA868
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.30	53.16	138.41	43.72	138.49	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.27	52.63	137.15	43.37	137.27	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.25	52.35	136.51	43.18	136.53	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.25	52.35	136.82	43.18	136.89	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.29	52.12	136.64	42.64	136.73	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.34	53.39	138.58	43.69	138.63	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.41	54.25	139.95	44.15	140.02	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.37	53.80	139.22	43.92	139.29	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.32	53.14	138.55	43.58	138.61	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.18	50.68	134.36	41.92	134.51	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.09	49.07	132.03	40.78	132.18	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.96	46.76	128.34	39.26	128.51	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.93	46.23	127.67	38.93	127.84	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.13	49.37	133.69	40.97	133.81	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.13	49.99	133.33	41.47	133.49	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.11	49.58	133.00	41.23	133.16	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.98	47.48	128.97	39.88	129.07	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.89	45.82	126.94	38.76	126.98	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.89	45.95	126.87	38.95	126.80	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.77	44.01	123.53	37.79	123.61	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.69	42.42	121.25	36.75	121.29	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.64	41.22	119.92	35.86	120.05	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.62	41.04	119.53	35.83	119.70	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.85	44.78	125.93	38.07	126.11	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.62	43.46	93.04	38.08	93.93	21:54	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.59	46.76	97.22	40.20	97.31	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.70	44.66	114.55	38.42	114.51	23:47	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.69	41.47	120.23	35.73	120.11	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.68	41.52	120.14	35.82	119.86	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.69	41.47	120.99	35.73	120.69	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.70	41.14	119.72	35.30	119.50	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	30.35	47.49	3943.12	39.91	3945.51	741:41	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 3060471
 Номер абонента:
 Адрес установки: 35 мкр дом 10
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0.000	46.8	---	---
2	80	0.000	49.5	---	---

Q = M1(h1 - h2)


Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022


Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2.560	322.0	329.6	7.6	---	52.37	44.49	0.90	0.50	24.00
24.03	2.509	319.6	327.1	7.5	---	51.87	44.10	0.90	0.50	24.00
25.03	2.472	318.2	325.6	7.4	---	51.58	43.89	0.90	0.50	24.00
26.03	2.484	318.6	325.9	7.4	---	51.58	43.85	0.90	0.50	24.00
27.03	2.486	317.9	325.2	7.3	---	51.31	43.57	0.90	0.50	24.00
28.03	2.636	322.3	329.8	7.5	---	52.64	44.54	0.90	0.50	24.00
29.03	2.757	325.3	333.0	7.7	---	53.45	45.05	0.90	0.50	24.00
Итого:	17.91	2243.9	2296.4	52.5	0.0	52.12	44.22	0.90	0.50	168.00
30.03	2.674	323.5	331.2	7.6	---	52.96	44.78	0.90	0.50	24.00
31.03	2.618	322.1	329.7	7.6	---	52.34	44.29	0.90	0.50	24.00
01.04	2.319	312.6	319.8	7.2	---	49.86	42.52	0.90	0.50	24.00
02.04	2.155	307.5	314.4	6.9	---	48.25	41.32	0.90	0.50	24.00
03.04	1.813	287.0	293.3	6.2	---	46.03	39.79	0.90	0.50	23.00
04.04	1.824	297.8	304.2	6.4	---	45.46	39.42	0.90	0.50	24.00
05.04	2.175	310.5	317.5	6.9	---	48.56	41.63	0.90	0.50	24.00
Итого:	15.58	2161.2	2210.1	48.9	0.0	49.16	42.03	0.90	0.50	167.00
06.04	2.222	310.4	317.3	6.9	---	49.24	42.16	0.90	0.50	24.00
07.04	2.181	310.4	317.3	6.9	---	48.82	41.87	0.90	0.50	24.00
08.04	1.942	302.1	308.6	6.5	---	46.82	40.47	0.90	0.50	24.00
09.04	1.779	297.3	303.6	6.2	---	45.09	39.18	0.90	0.50	24.00
10.04	1.782	297.2	303.4	6.2	---	45.21	39.30	0.90	0.50	24.00
11.04	1.583	290.2	296.1	5.9	---	43.38	38.01	0.90	0.50	24.00
12.04	1.427	285.7	291.4	5.7	---	41.79	36.88	0.90	0.50	24.00
Итого:	12.92	2093.3	2137.6	44.3	0.0	45.84	39.75	0.90	0.50	168.00
13.04	1.325	282.6	288.1	5.6	---	40.53	35.92	0.90	0.50	24.00
14.04	1.288	281.4	286.9	5.5	---	40.32	35.83	0.90	0.50	24.00
15.04	1.695	295.1	301.4	6.2	---	44.03	38.36	0.90	0.50	24.00
16.04	1.362	223.6	225.7	2.1	---	45.23	39.23	0.90	0.50	24.00
17.04	1.730	287.9	290.4	2.4	---	45.53	39.60	0.90	0.50	24.00
18.04	1.640	283.3	285.2	2.0	---	44.19	38.48	0.90	0.50	23.97
19.04	1.371	282.1	283.6	1.5	---	40.79	36.01	0.90	0.50	24.00
Итого:	10.41	1936.0	1961.4	25.4	0.0	42.89	37.60	0.90	0.50	167.97
20.04	1.144	225.1	226.5	1.4	---	40.87	35.87	0.90	0.50	20.92
21.04	0.759	148.7	149.9	1.2	---	40.77	35.74	0.90	0.50	13.05
22.04	1.187	268.4	272.7	4.3	---	40.46	36.11	0.90	0.50	24.00
Итого:	3.09	642.2	649.1	6.9	0.0	40.68	35.94	0.90	0.50	57.97
Итого:	59.90	9076.5	9254.5	178.0	0.0	47.19	40.68	0.90	0.50	728.9
						dT=	6.51			


Общее время работы теплосистемы, ч	744.0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	744.0	=	728.9 0.0 0.0 0.0 15.1
Количество тепла, Гкал	Q = 59.90		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	3516.13	3576.04	59.90
Расход теплоносителя М1, т	320788.1	329864.6	9076.5
Расход теплоносителя М2, т	333398.8	342653.4	9254.5
Время наработки, ч	32649.8	33378.7	728.9
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			15.1

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

□ Q, Система 1 (Р-Подача)

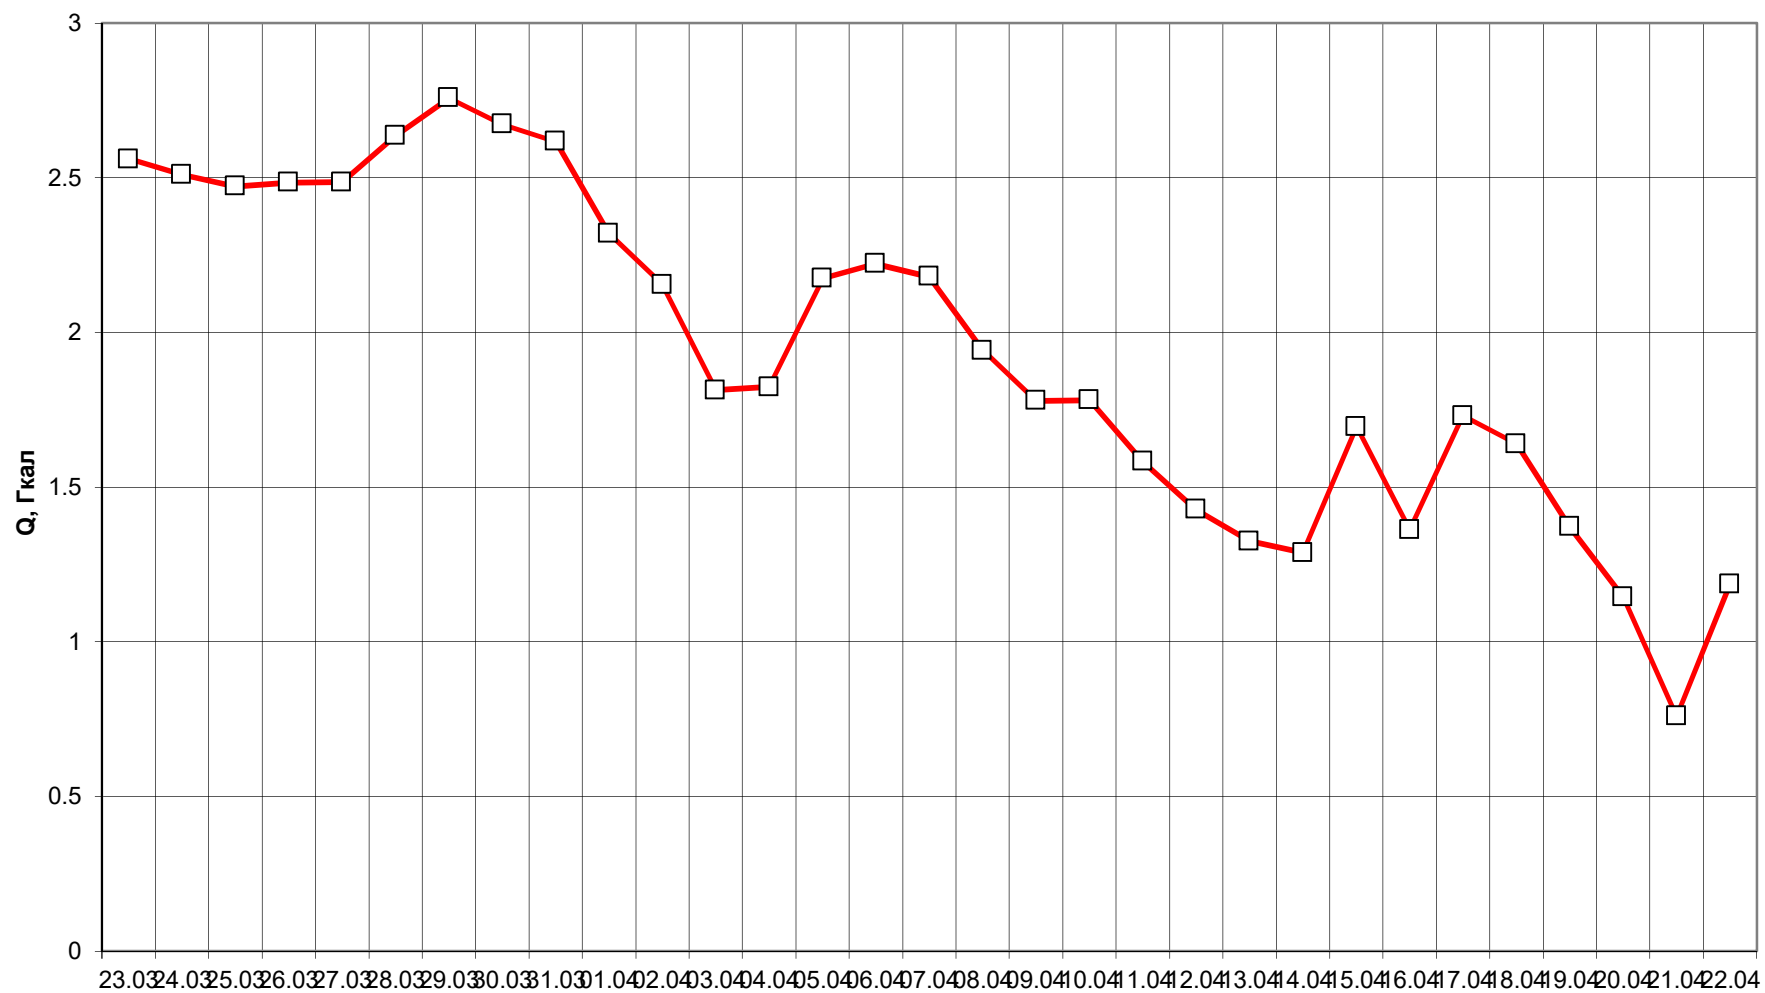

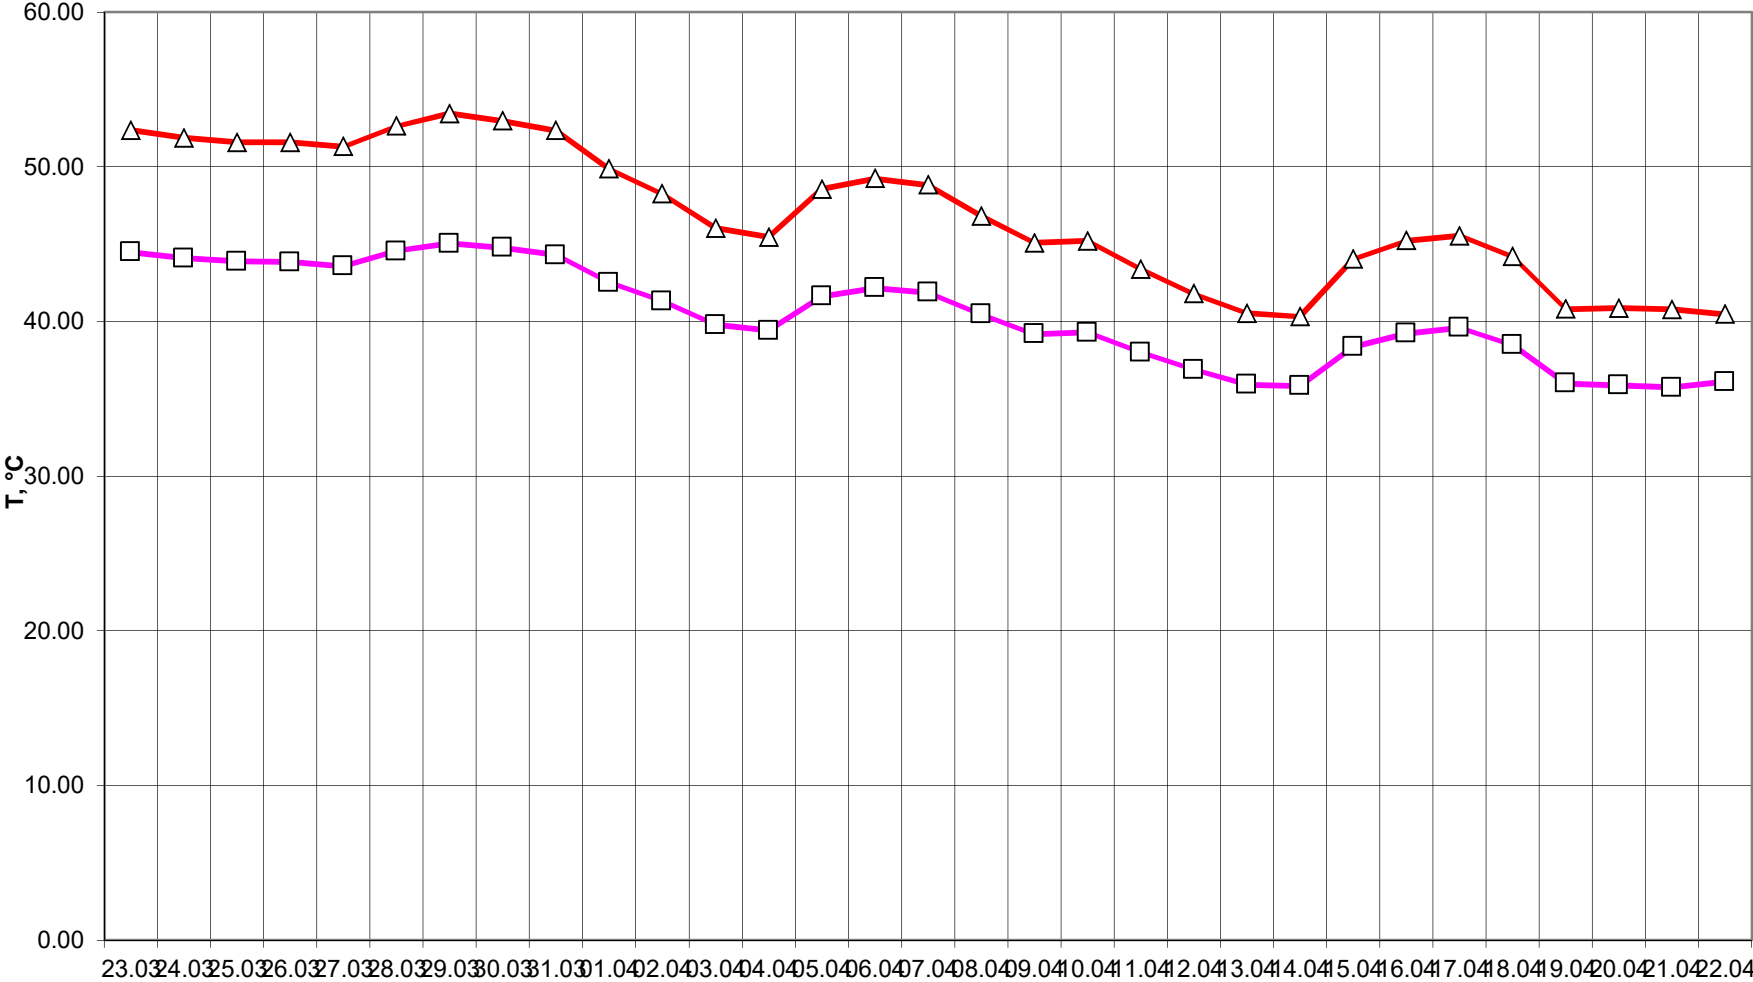

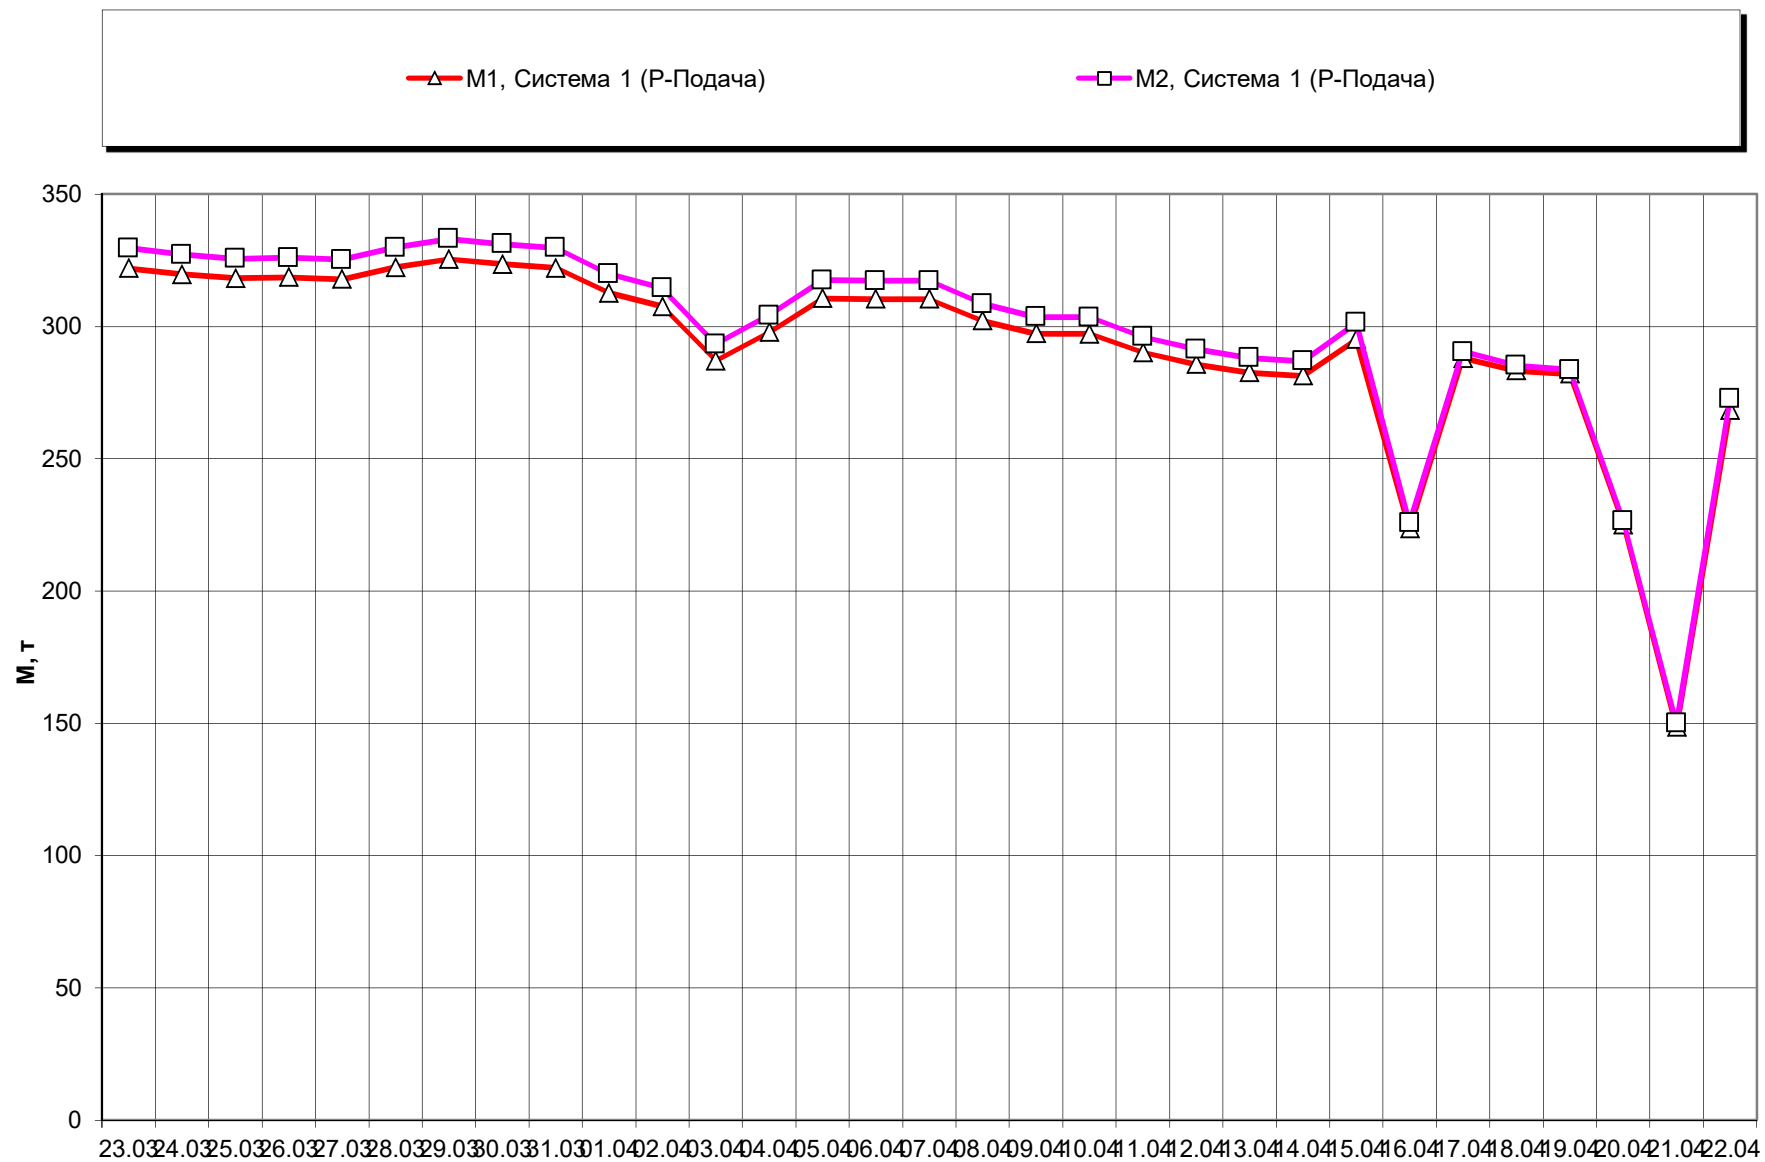

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр дом 11
Жилой дом
ИМ 2300 N BA767
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.42	53.35	172.71	45.11	172.35	24:00	24:00	0.00	0.00
25-03-2022 00:00:00	1.38	52.78	171.11	44.69	170.92	24:00	24:00	0.00	0.00
26-03-2022 00:00:00	1.36	52.48	170.46	44.47	170.06	24:00	24:00	0.00	0.00
27-03-2022 00:00:00	1.37	52.45	170.71	44.40	170.30	24:00	24:00	0.00	0.00
28-03-2022 00:00:00	1.37	52.27	170.34	44.21	169.98	24:00	24:00	0.00	0.00
29-03-2022 00:00:00	1.44	53.45	172.55	45.08	172.23	24:00	24:00	0.00	0.00
30-03-2022 00:00:00	1.51	54.38	174.26	45.70	173.99	24:00	24:00	0.00	0.00
31-03-2022 00:00:00	1.47	53.97	173.49	45.46	173.12	24:00	24:00	0.00	0.00
01-04-2022 00:00:00	1.44	53.25	172.59	44.89	172.29	24:00	24:00	0.00	0.00
02-04-2022 00:00:00	1.30	50.86	167.65	43.12	167.14	24:00	24:00	0.00	0.00
03-04-2022 00:00:00	1.20	49.21	164.73	41.91	164.19	24:00	24:00	0.00	0.00
04-04-2022 00:00:00	1.05	46.94	160.38	40.38	159.73	24:00	24:00	0.00	0.00
05-04-2022 00:00:00	1.01	46.34	159.50	39.98	158.67	24:00	24:00	0.00	0.00
06-04-2022 00:00:00	1.21	49.36	166.44	42.12	165.89	24:00	24:00	0.00	0.00
07-04-2022 00:00:00	1.23	50.13	166.41	42.71	165.83	24:00	24:00	0.00	0.00
08-04-2022 00:00:00	1.20	49.71	166.02	42.44	165.44	24:00	24:00	0.00	0.00
09-04-2022 00:00:00	1.08	47.65	161.28	40.94	160.47	24:00	24:00	0.00	0.00
10-04-2022 00:00:00	0.99	45.91	158.68	39.69	157.80	24:00	24:00	0.00	0.00
11-04-2022 00:00:00	0.99	46.04	158.61	39.79	157.72	24:00	24:00	0.00	0.00
12-04-2022 00:00:00	0.88	44.14	154.64	38.48	153.69	24:00	24:00	0.00	0.00
13-04-2022 00:00:00	0.78	42.57	152.12	37.41	151.04	24:00	24:00	0.00	0.00
14-04-2022 00:00:00	0.73	41.29	150.45	36.45	149.33	24:00	24:00	0.00	0.00
15-04-2022 00:00:00	0.70	41.09	150.33	36.39	149.18	24:00	24:00	0.00	0.00
16-04-2022 00:00:00	0.91	44.75	158.15	38.99	157.22	24:00	24:00	0.00	0.00
17-04-2022 00:00:00	0.84	43.41	137.88	39.04	137.25	21:53	24:00	0.00	0.00
18-04-2022 00:00:00	1.02	46.38	167.46	40.11	166.85	24:00	24:00	0.00	0.00
19-04-2022 00:00:00	0.92	44.78	153.05	38.70	152.50	23:51	24:00	0.00	0.00
20-04-2022 00:00:00	0.74	41.56	146.25	36.47	145.70	23:22	23:22	0.00	0.00
21-04-2022 00:00:00	0.75	41.61	150.22	36.59	149.46	24:00	24:00	0.00	0.00
22-04-2022 00:00:00	0.77	41.57	151.54	36.49	150.78	24:00	24:00	0.00	0.00
23-04-2022 00:00:00	0.76	41.21	149.90	36.11	149.21	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	33.84	47.58	4999.91	40.92	4980.33	741:06	743:22	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.12
Жилой дом
ИМ 2300 N BA753
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.50	53.19	164.93	44.08	165.59	24:00	24:00	0.00	0.00
25-03-2022 00:00:00	1.46	52.64	163.53	43.68	164.17	24:00	24:00	0.00	0.00
26-03-2022 00:00:00	1.46	52.34	162.82	43.33	163.46	24:00	24:00	0.00	0.00
27-03-2022 00:00:00	1.47	52.31	163.35	43.29	163.99	24:00	24:00	0.00	0.00
28-03-2022 00:00:00	1.45	52.11	162.83	43.18	163.45	24:00	24:00	0.00	0.00
29-03-2022 00:00:00	1.53	53.34	164.87	44.05	165.54	24:00	24:00	0.00	0.00
30-03-2022 00:00:00	1.60	54.24	166.42	44.62	167.13	24:00	24:00	0.00	0.00
31-03-2022 00:00:00	1.56	53.80	165.57	44.37	166.26	24:00	24:00	0.00	0.00
01-04-2022 00:00:00	1.54	53.11	164.79	43.77	165.46	24:00	24:00	0.00	0.00
02-04-2022 00:00:00	1.37	50.68	159.91	42.11	160.49	24:00	24:00	0.00	0.00
03-04-2022 00:00:00	1.27	49.06	157.05	40.98	157.57	24:00	24:00	0.00	0.00
04-04-2022 00:00:00	1.11	46.77	152.80	39.47	153.25	24:00	24:00	0.00	0.00
05-04-2022 00:00:00	1.08	46.21	151.96	39.11	152.39	24:00	24:00	0.00	0.00
06-04-2022 00:00:00	1.30	49.29	159.20	41.11	159.74	24:00	24:00	0.00	0.00
07-04-2022 00:00:00	1.32	49.98	158.97	41.67	159.52	24:00	24:00	0.00	0.00
08-04-2022 00:00:00	1.29	49.56	158.65	41.38	159.19	24:00	24:00	0.00	0.00
09-04-2022 00:00:00	1.15	47.49	153.79	40.03	154.25	24:00	24:00	0.00	0.00
10-04-2022 00:00:00	1.05	45.79	151.21	38.86	151.63	24:00	24:00	0.00	0.00
11-04-2022 00:00:00	1.04	45.92	151.00	39.02	151.41	24:00	24:00	0.00	0.00
12-04-2022 00:00:00	0.91	44.01	146.38	37.84	146.73	24:00	24:00	0.00	0.00
13-04-2022 00:00:00	0.80	42.43	141.24	36.79	141.54	24:00	24:00	0.00	0.00
14-04-2022 00:00:00	0.76	41.19	143.03	35.90	143.30	24:00	24:00	0.00	0.00
15-04-2022 00:00:00	0.57	41.00	111.95	35.88	112.16	24:00	24:00	0.00	0.00
16-04-2022 00:00:00	0.67	44.70	105.38	38.39	105.65	24:00	24:00	0.00	0.00
17-04-2022 00:00:00	0.22	41.17	33.73	34.90	33.82	20:20	24:00	0.00	0.00
18-04-2022 00:00:00	0.00	44.55	0.00	34.57	0.00	24:00	24:00	0.00	0.00
19-04-2022 00:00:00	0.01	44.40	2.41	37.86	2.42	24:00	24:00	0.00	0.00
20-04-2022 00:00:00	0.37	-9.57	80.13	-14.52	75.48	23:51	23:53	0.00	0.00
21-04-2022 00:00:00	0.77	32.02	144.35	26.72	137.11	23:59	24:00	0.00	0.00
22-04-2022 00:00:00	0.79	41.77	146.21	36.33	139.06	24:00	24:00	0.00	0.00
23-04-2022 00:00:00	0.79	41.70	144.66	36.20	137.62	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	32.21	45.40	4233.13	37.91	4219.37	740:10	743:53	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.13
Жилой дом
ИМ 2300 N BA768
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.40	53.09	164.16	44.52	161.21	24:00	24:00	0.00	0.00
25-03-2022 00:00:00	1.36	52.51	162.72	44.13	159.79	24:00	24:00	0.00	0.00
26-03-2022 00:00:00	1.34	52.21	161.97	43.88	159.01	24:00	24:00	0.00	0.00
27-03-2022 00:00:00	1.35	52.18	162.39	43.87	159.24	24:00	24:00	0.00	0.00
28-03-2022 00:00:00	1.35	52.01	162.03	43.67	158.95	24:00	24:00	0.00	0.00
29-03-2022 00:00:00	1.43	53.17	164.47	44.44	161.26	24:00	24:00	0.00	0.00
30-03-2022 00:00:00	1.50	54.10	166.30	45.04	163.02	24:00	24:00	0.00	0.00
31-03-2022 00:00:00	1.47	53.70	165.39	44.82	162.10	24:00	24:00	0.00	0.00
01-04-2022 00:00:00	1.43	52.97	164.43	44.27	161.27	24:00	24:00	0.00	0.00
02-04-2022 00:00:00	1.29	50.61	159.47	42.54	156.45	24:00	24:00	0.00	0.00
03-04-2022 00:00:00	1.19	48.96	156.65	41.37	153.66	24:00	24:00	0.00	0.00
04-04-2022 00:00:00	1.04	46.70	152.57	39.88	149.42	24:00	24:00	0.00	0.00
05-04-2022 00:00:00	0.99	46.09	151.46	39.51	148.53	24:00	24:00	0.00	0.00
06-04-2022 00:00:00	1.19	49.08	158.31	41.60	155.26	24:00	24:00	0.00	0.00
07-04-2022 00:00:00	1.21	49.87	158.29	42.24	155.24	24:00	24:00	0.00	0.00
08-04-2022 00:00:00	1.19	49.45	157.94	41.91	154.86	24:00	24:00	0.00	0.00
09-04-2022 00:00:00	1.07	47.41	153.24	40.45	150.21	24:00	24:00	0.00	0.00
10-04-2022 00:00:00	0.97	45.67	150.66	39.20	147.72	24:00	24:00	0.00	0.00
11-04-2022 00:00:00	0.97	45.80	150.63	39.33	147.63	24:00	24:00	0.00	0.00
12-04-2022 00:00:00	0.86	43.92	146.70	38.08	143.80	24:00	24:00	0.00	0.00
13-04-2022 00:00:00	0.77	42.36	144.17	37.02	141.28	24:00	24:00	0.00	0.00
14-04-2022 00:00:00	0.72	41.08	142.54	36.04	139.64	24:00	24:00	0.00	0.00
15-04-2022 00:00:00	0.69	40.87	136.03	35.79	132.66	24:00	24:00	0.00	0.00
16-04-2022 00:00:00	0.88	44.49	139.10	38.16	135.16	24:00	24:00	0.00	0.00
17-04-2022 00:00:00	0.81	42.96	121.72	38.23	118.60	20:46	24:00	0.00	0.00
18-04-2022 00:00:00	0.97	46.11	146.82	39.31	142.69	24:00	24:00	0.00	0.00
19-04-2022 00:00:00	0.78	44.98	115.66	38.18	112.30	20:43	20:46	0.00	0.00
20-04-2022 00:00:00	0.73	41.33	130.77	35.74	127.10	24:00	24:00	0.00	0.00
21-04-2022 00:00:00	0.13	41.38	23.59	35.86	126.97	24:00	24:00	0.00	0.00
22-04-2022 00:00:00	0.00	41.35	0.00	35.83	128.01	24:00	24:00	0.00	0.00
23-04-2022 00:00:00	0.00	40.99	0.00	35.47	126.61	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	31.07	47.35	4270.16	40.34	4539.63	737:29	740:46	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 15а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801184
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	11.184	208.756	53.46	0.46	8.718	208.756	41.63	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	10.873	206.161	52.62	0.46	8.512	206.164	41.15	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	10.746	205.018	52.30	0.46	8.419	205.021	40.93	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	10.756	205.433	52.25	0.46	8.422	205.433	40.87	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	10.318	196.824	52.31	0.46	8.070	196.824	40.87	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	10.941	206.891	52.76	0.46	8.553	206.891	41.20	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	11.389	209.811	54.18	0.46	8.839	209.811	42.00	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	11.385	209.805	54.15	0.46	8.869	209.805	42.14	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	11.029	207.850	52.95	0.46	8.595	207.850	41.22	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	10.463	202.847	51.44	0.45	8.204	202.847	40.29	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	9.822	198.633	49.32	0.45	7.765	198.633	38.95	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	9.151	193.466	47.16	0.44	7.318	193.466	37.68	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	8.809	190.949	46.01	0.44	7.091	190.949	36.99	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	9.528	197.510	48.01	0.44	7.572	197.510	38.13	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	10.090	200.286	50.26	0.44	7.969	200.281	39.65	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	9.929	199.762	49.59	0.45	7.861	199.768	39.21	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	9.425	195.438	48.08	0.44	7.522	195.339	38.36	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	8.753	190.246	45.89	0.43	7.075	190.246	37.05	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	8.740	190.233	45.82	0.43	7.066	190.233	37.01	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	8.296	185.929	44.45	0.42	6.767	185.929	36.23	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	7.891	183.354	42.90	0.42	6.488	183.354	35.24	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	7.454	179.996	41.28	0.42	6.194	179.996	34.27	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	7.352	179.031	40.94	0.42	6.140	179.037	34.16	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	8.155	186.271	43.57	0.40	6.701	186.271	35.79	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	7.300	158.149	42.97	0.34	5.907	158.119	37.48	0.35	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	9.072	197.139	45.90	0.43	7.412	197.139	37.45	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	8.211	177.648	45.99	0.42	6.647	177.652	37.06	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	7.509	180.600	41.45	0.42	6.228	180.600	34.35	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	7.637	183.326	41.53	0.42	6.369	183.332	34.59	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	7.928	190.392	41.52	0.42	6.620	190.392	34.61	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	7.581	183.547	41.17	0.42	6.298	183.553	34.16	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.280	193.586	47.48		7.425	193.583	38.08		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	287.720	6001.300			230.211	6001.200			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 15а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801184
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.466	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	2.361	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	2.327	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	2.334	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	2.248	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	2.388	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	2.551	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	2.516	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	2.435	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	2.260	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	2.057	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	1.833	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	1.719	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	1.956	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	2.121	0.000	0.005	0.00
07.04.22	24.00	2.068	0.000	-0.006	0.00
08.04.22	24.00	1.903	0.000	0.099	0.00
09.04.22	24.00	1.678	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	1.673	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	1.529	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	1.403	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	1.260	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	1.212	0.000	-0.006	0.00
15.04.22	24.00	1.454	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	1.394	0.000	0.030	0.00
17.04.22	24.00	1.661	0.000	0.000	0.00
18.04.22	24.00	1.565	0.000	-0.005	0.00
19.04.22	24.00	1.281	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	1.268	0.000	-0.006	0.00
21.04.22	24.00	1.308	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	1.283	0.000	-0.006	0.00
Среднее:		1.855	0.000	0.003	0.000
Итого:	743.00	57.509	0.000	0.107	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 16

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902713
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	35.637	665.518	53.43	0.46	30.076	654.059	45.06	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	35.194	662.754	52.99	0.46	29.753	651.468	44.77	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	34.905	660.881	52.71	0.46	29.491	649.579	44.50	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	34.974	662.107	52.71	0.46	29.513	650.831	44.45	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	33.320	634.356	52.41	0.46	28.107	623.580	44.18	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	35.873	665.930	53.76	0.46	30.098	654.552	45.07	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	36.631	669.552	54.60	0.46	30.549	658.110	45.50	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	36.194	667.449	54.11	0.46	30.331	656.045	45.31	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	35.609	664.613	53.47	0.46	29.880	653.156	44.83	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	33.442	654.769	50.94	0.45	28.276	643.484	43.04	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	32.020	647.149	49.35	0.45	27.214	636.110	41.92	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	30.016	636.873	46.99	0.44	25.798	626.047	40.36	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	29.628	635.302	46.52	0.44	25.542	624.493	40.07	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	32.560	652.260	49.76	0.45	27.641	641.156	42.22	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	32.741	649.574	50.28	0.45	27.720	638.514	42.54	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	32.495	650.108	49.87	0.45	27.589	639.040	42.31	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	30.618	639.724	47.72	0.44	26.231	628.836	40.86	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	29.264	633.251	46.09	0.43	25.250	622.486	39.74	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	29.270	631.719	46.21	0.43	25.265	621.011	39.86	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	27.704	624.299	44.23	0.42	24.131	613.697	38.51	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	26.428	618.243	42.61	0.42	23.220	607.748	37.41	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	25.619	616.399	41.44	0.41	22.619	605.919	36.56	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	25.481	615.715	41.26	0.41	22.576	605.250	36.53	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	28.584	631.617	45.11	0.39	24.771	620.949	39.07	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	26.450	581.846	44.72	0.35	22.853	571.902	38.90	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	29.722	625.584	47.71	0.43	25.175	614.457	40.20	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	27.978	624.516	44.58	0.42	24.440	613.297	38.93	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	25.877	618.564	41.71	0.41	22.751	607.505	36.65	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	25.847	617.207	41.75	0.41	22.741	606.218	36.71	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	25.861	618.306	41.70	0.41	22.721	607.183	36.61	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	25.655	618.216	41.37	0.41	22.490	607.124	36.24	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	30.693	638.535	47.80		26.282	627.548	40.93		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	951.599	19794.403			814.810	19453.808			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 16

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902713
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	5.562	0.000	11.459	0.00
24.03.22	24.00	5.441	0.000	11.285	0.00
25.03.22	24.00	5.414	0.000	11.302	0.00
26.03.22	24.00	5.461	0.000	11.276	0.00
27.03.22	23.00	5.213	0.000	10.776	0.00
28.03.22	24.00	5.775	0.000	11.378	0.00
29.03.22	24.00	6.082	0.000	11.442	0.00
30.03.22	24.00	5.863	0.000	11.404	0.00
31.03.22	24.00	5.729	0.000	11.458	0.00
01.04.22	24.00	5.167	0.000	11.285	0.00
02.04.22	24.00	4.807	0.000	11.040	0.00
03.04.22	24.00	4.218	0.000	10.827	0.00
04.04.22	24.00	4.086	0.000	10.810	0.00
05.04.22	24.00	4.920	0.000	11.104	0.00
06.04.22	24.00	5.021	0.000	11.061	0.00
07.04.22	24.00	4.906	0.000	11.068	0.00
08.04.22	24.00	4.387	0.000	10.888	0.00
09.04.22	24.00	4.014	0.000	10.765	0.00
10.04.22	24.00	4.005	0.000	10.709	0.00
11.04.22	24.00	3.573	0.000	10.602	0.00
12.04.22	24.00	3.208	0.000	10.495	0.00
13.04.22	24.00	3.001	0.000	10.480	0.00
14.04.22	24.00	2.905	0.000	10.465	0.00
15.04.22	24.00	3.813	0.000	10.667	0.00
16.04.22	24.00	3.597	0.000	9.944	0.00
17.04.22	24.00	4.546	0.000	11.127	0.00
18.04.22	24.00	3.538	0.000	11.218	0.00
19.04.22	24.00	3.126	0.000	11.059	0.00
20.04.22	24.00	3.107	0.000	10.989	0.00
21.04.22	24.00	3.140	0.000	11.123	0.00
22.04.22	24.00	3.166	0.000	11.092	0.00
Среднее:		4.411	0.000	10.987	0.000
Итого:	743.00	136.789	0.000	340.595	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр дом 17
Жилой дом
ИМ 2300 N BA720
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.51	54.40	232.29	47.90	0.00	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.49	54.43	231.84	47.99	0.00	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.47	54.46	231.54	48.10	0.00	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.29	50.80	220.77	44.93	0.00	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.29	50.58	220.22	44.73	0.00	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.46	53.07	227.60	46.65	0.00	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.59	55.35	233.99	48.53	0.00	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.52	54.69	231.97	48.13	0.00	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.47	53.38	229.04	46.96	0.00	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.35	51.57	225.01	45.53	108.74	23:23	23:27
03-04-2022 00:00:00	1.41	51.39	238.73	45.47	233.82	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.19	48.60	232.87	43.51	228.74	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.02	45.53	226.85	41.01	224.30	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.08	48.84	201.83	43.52	198.60	20:34	20:34
07-04-2022 00:00:00	1.29	49.93	236.85	44.49	232.55	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.18	48.02	232.50	42.92	229.46	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.12	46.99	230.84	42.16	227.72	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.00	45.19	227.95	40.78	225.44	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.01	45.24	230.24	40.83	227.58	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.92	43.87	229.94	39.87	227.34	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.84	42.69	226.66	38.97	224.34	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.78	41.43	226.37	37.96	224.17	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.80	41.98	228.93	38.49	226.69	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.97	44.53	234.34	40.42	231.40	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.27	49.50	247.93	44.39	242.75	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.17	47.65	242.30	42.81	237.39	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.95	44.48	234.74	40.46	230.82	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.79	41.04	228.18	37.55	225.98	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.86	42.66	230.38	38.90	228.05	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.87	42.52	230.43	38.76	228.13	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.86	42.31	230.33	38.55	228.07	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	35.84	47.96	7133.46	42.94	4892.08	739:57	740:01

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 35 мкр дом 18 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00178675 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0х1577 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.06	45.70	8.36	278.56	278.56	0.00	2.315	24	0	*
24/03/22	54.17	45.83	8.34	278.53	278.53	0.00	2.306	24	0	*
25/03/22	53.81	45.64	8.17	276.24	276.24	0.00	2.253	24	0	*
26/03/22	50.51	42.92	7.59	265.26	265.26	0.00	2.012	24	0	*
27/03/22	50.13	42.56	7.57	264.74	264.74	0.00	1.999	24	0	*
28/03/22	53.20	44.91	8.29	274.54	274.54	0.00	2.268	24	0	*
29/03/22	55.17	46.44	8.73	281.51	281.51	0.00	2.450	24	0	*
30/03/22	54.12	45.77	8.35	277.39	277.39	0.00	2.284	24	0	*
31/03/22	53.13	44.90	8.23	275.00	275.00	0.00	2.233	24	0	*
01/04/22	50.94	43.41	7.53	271.73	271.73	0.00	2.036	24	0	*
02/04/22	51.24	43.62	7.62	273.04	273.04	0.00	2.079	24	0	*
03/04/22	47.60	41.21	6.39	265.61	265.61	0.00	1.693	24	0	*
04/04/22	45.37	39.35	6.02	262.24	262.24	0.00	1.565	24	0	*
05/04/22	49.97	42.67	7.30	274.10	274.10	0.00	1.985	24	0	*
06/04/22	49.31	42.28	7.03	270.38	270.38	0.00	1.882	24	0	*
07/04/22	47.67	40.96	6.71	267.34	267.34	0.00	1.786	24	0	*
08/04/22	46.50	40.18	6.32	264.92	264.92	0.00	1.655	24	0	*
09/04/22	44.87	39.00	5.87	262.60	262.60	0.00	1.539	24	0	*
10/04/22	44.91	39.08	5.83	265.52	265.52	0.00	1.543	24	0	*
11/04/22	43.45	38.16	5.29	264.39	264.39	0.00	1.396	24	0	*
12/04/22	42.16	37.25	4.91	260.82	260.82	0.00	1.280	24	0	*
13/04/22	41.25	36.55	4.70	261.67	261.67	0.00	1.229	24	0	*
14/04/22	41.66	37.04	4.62	263.81	263.81	0.00	1.220	24	0	*
15/04/22	45.16	39.38	5.78	271.76	271.76	0.00	1.570	24	0	*
16/04/22	48.96	42.44	6.52	281.57	281.57	0.00	1.834	24	0	*
17/04/22	47.33	41.08	6.25	276.14	276.14	0.00	1.724	24	0	*
18/04/22	43.66	38.58	5.08	267.45	267.45	0.00	1.348	24	0	*
19/04/22	40.93	36.31	4.62	263.48	263.48	0.00	1.203	24	0	*
20/04/22	42.37	37.47	4.90	265.42	265.42	0.00	1.276	24	0	*
21/04/22	42.20	37.28	4.92	265.61	265.61	0.00	1.278	24	0	*
22/04/22	42.06	37.09	4.97	265.58	265.58	0.00	1.304	24	0	*
итого:				8356.95	8356.95	0.00	54.545	744	0	
Средние:	47.67	41.13	6.54							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6957ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 20 1вволд

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 716218
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	7.557	157.672	52.85	0.47	5.774	157.667	41.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	7.433	156.636	52.38	0.47	5.688	156.630	41.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	7.359	155.993	52.10	0.47	5.637	155.988	41.14	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	7.368	156.193	52.10	0.47	5.629	156.186	41.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	7.007	149.372	51.83	0.47	5.342	149.365	40.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	7.611	157.985	53.10	0.47	5.772	157.978	41.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	7.817	159.452	53.95	0.47	5.889	159.447	41.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	7.707	158.639	53.50	0.47	5.830	158.634	41.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	7.571	158.020	52.84	0.47	5.733	158.014	41.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	6.965	153.043	50.41	0.46	5.321	153.032	39.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	6.592	150.416	48.74	0.46	5.069	150.400	38.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	6.056	146.263	46.30	0.45	4.724	146.241	37.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	5.932	145.504	45.68	0.45	4.644	145.475	36.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	6.714	152.160	48.98	0.46	5.153	152.144	38.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	6.789	151.792	49.64	0.46	5.211	151.777	39.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	6.724	151.707	49.24	0.46	5.180	151.690	39.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	6.238	147.446	47.19	0.45	4.860	147.417	37.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	5.901	145.190	45.56	0.45	4.637	145.156	36.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	5.914	145.095	45.68	0.45	4.658	145.057	37.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	5.510	141.567	43.80	0.44	4.394	141.515	36.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	5.194	139.126	42.23	0.43	4.182	139.054	35.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	4.980	137.824	41.04	0.43	4.035	137.738	34.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	4.946	137.597	40.86	0.43	4.028	137.507	34.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	5.746	144.767	44.54	0.41	4.556	144.715	36.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	4.989	123.173	42.40	0.37	3.941	123.132	37.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	5.793	140.939	46.02	0.44	4.534	140.882	37.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	5.632	141.834	44.46	0.44	4.462	141.762	36.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	5.008	137.521	41.33	0.43	4.040	137.439	34.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	5.093	139.746	41.36	0.43	4.128	139.671	34.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	5.369	147.380	41.34	0.43	4.372	147.271	34.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	5.029	139.413	40.99	0.43	4.046	139.341	34.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	6.275	147.399	47.17		4.886	147.363	38.02		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	194.546	4569.461			151.471	4568.324			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 20 1вволд

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 716218
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.783	0.000	0.005	5.00
24.03.22	24.00	1.745	0.000	0.006	5.00
25.03.22	24.00	1.722	0.000	0.005	5.00
26.03.22	24.00	1.739	0.000	0.006	5.00
27.03.22	23.00	1.665	0.000	0.007	5.00
28.03.22	24.00	1.839	0.000	0.007	5.00
29.03.22	24.00	1.928	0.000	0.005	5.00
30.03.22	24.00	1.877	0.000	0.005	5.00
31.03.22	24.00	1.838	0.000	0.005	5.00
01.04.22	24.00	1.644	0.000	0.010	5.00
02.04.22	24.00	1.523	0.000	0.016	5.00
03.04.22	24.00	1.332	0.000	0.023	5.00
04.04.22	24.00	1.288	0.000	0.029	5.00
05.04.22	24.00	1.561	0.000	0.016	5.00
06.04.22	24.00	1.578	0.000	0.015	5.00
07.04.22	24.00	1.544	0.000	0.016	5.00
08.04.22	24.00	1.378	0.000	0.029	5.00
09.04.22	24.00	1.263	0.000	0.035	5.00
10.04.22	24.00	1.257	0.000	0.038	5.00
11.04.22	24.00	1.117	0.000	0.052	5.00
12.04.22	24.00	1.012	0.000	0.072	5.00
13.04.22	24.00	0.945	0.000	0.086	5.00
14.04.22	24.00	0.918	0.000	0.090	5.00
15.04.22	24.00	1.191	0.000	0.051	5.00
16.04.22	24.00	1.048	0.000	0.041	5.00
17.04.22	24.00	1.259	0.000	0.057	5.00
18.04.22	24.00	1.170	0.000	0.072	5.00
19.04.22	24.00	0.968	0.000	0.082	5.00
20.04.22	24.00	0.965	0.000	0.075	5.00
21.04.22	24.00	0.997	0.000	0.109	5.00
22.04.22	24.00	0.984	0.000	0.072	5.00
Среднее:		1.389	0.000	0.037	5.000
Итого:	743.00	43.075	0.000	1.137	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 20 2вволд

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903372
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	8.892	168.893	52.53	0.47	7.494	168.893	44.25	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	8.724	167.274	52.03	0.47	7.367	167.274	43.91	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	8.615	166.266	51.70	0.47	7.275	166.266	43.64	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	8.621	166.444	51.68	0.47	7.276	166.444	43.59	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	8.186	158.906	51.40	0.47	6.893	158.906	43.25	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	8.938	169.362	52.65	0.47	7.509	169.362	44.20	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	9.203	171.629	53.51	0.47	7.701	171.629	44.75	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	9.058	170.275	53.07	0.47	7.602	170.275	44.52	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	8.887	169.325	52.37	0.47	7.465	169.325	43.96	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	8.105	162.097	49.84	0.46	6.841	162.097	42.05	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	7.442	158.424	46.83	0.45	6.345	158.424	39.90	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	6.532	152.270	42.71	0.45	5.667	152.270	37.04	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	6.329	151.098	41.76	0.45	5.493	151.098	36.22	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	7.651	161.103	47.25	0.46	6.491	161.103	40.07	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	7.809	160.725	48.46	0.45	6.613	160.725	41.02	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	7.698	159.762	48.06	0.46	6.527	159.762	40.72	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	7.067	152.608	46.14	0.45	6.024	152.608	39.31	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	6.672	149.402	44.53	0.44	5.723	149.402	38.17	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	6.691	149.502	44.63	0.44	5.744	149.502	38.29	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	6.177	143.533	42.85	0.43	5.343	143.533	37.05	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	5.797	139.772	41.32	0.43	5.042	139.772	35.93	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	5.535	137.334	40.17	0.43	4.836	137.334	35.08	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	5.468	136.281	39.99	0.42	4.797	136.281	35.07	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	6.452	147.486	43.52	0.40	5.566	147.486	37.54	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	5.456	122.055	42.02	0.36	4.676	122.055	37.86	0.34	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	6.422	142.156	44.35	0.44	5.505	142.154	38.68	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	6.394	146.478	43.34	0.43	5.508	146.477	37.35	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	5.709	140.268	40.57	0.42	4.976	140.268	35.34	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	5.716	140.343	40.60	0.42	4.990	140.343	35.42	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	5.737	140.966	40.57	0.42	5.000	140.966	35.33	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	5.647	139.891	40.24	0.42	4.911	139.891	34.97	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.148	152.957	46.14		6.102	152.957	39.49		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	221.632	4741.927			189.198	4741.924			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 20 2вволд

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903372
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.398	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	1.357	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	1.340	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	1.346	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	1.293	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	1.429	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	1.501	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	1.456	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	1.423	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	1.264	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	1.097	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	0.865	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	0.837	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	1.160	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	1.195	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	1.171	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	1.044	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	0.950	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	0.948	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	0.835	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	0.755	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	0.699	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	0.671	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	0.886	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	0.780	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	0.917	0.000	0.002	0.00
18.04.22	24.00	0.886	0.000	0.001	0.00
19.04.22	24.00	0.733	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	0.726	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	0.737	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	0.736	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.046	0.000	0.000	0.000
Итого:	743.00	32.434	0.000	0.003	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 23

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1302337
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	17.294	316.839	54.50	0.46	14.931	316.839	47.03	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	17.253	316.125	54.49	0.45	14.907	316.125	47.06	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	17.381	316.753	54.75	0.46	15.027	316.753	47.32	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	15.387	301.957	50.87	0.44	13.344	301.957	44.10	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	14.707	289.282	50.75	0.44	12.728	289.282	43.90	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	16.373	309.569	52.71	0.45	14.107	309.569	45.41	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	17.355	313.532	55.27	0.46	14.869	313.539	47.33	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	17.521	317.518	55.07	0.45	15.059	317.518	47.31	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	16.686	312.288	53.34	0.45	14.357	312.288	45.87	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	16.196	310.341	52.05	0.45	14.028	310.341	45.07	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	15.924	309.856	51.29	0.48	13.806	309.856	44.45	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	15.168	305.566	49.44	0.47	13.283	305.566	43.30	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	13.580	297.916	45.47	0.47	12.004	297.916	40.18	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	15.296	309.611	49.17	0.48	13.338	309.611	42.88	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	15.628	309.355	50.39	0.47	13.632	309.355	43.94	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	14.665	304.297	48.09	0.47	12.839	304.297	42.09	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	14.338	302.446	47.29	0.46	12.611	302.446	41.58	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	13.604	299.316	45.34	0.45	12.047	299.316	40.14	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	13.673	301.101	45.31	0.46	12.113	301.101	40.12	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	13.311	301.086	44.08	0.44	11.878	301.086	39.32	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	12.823	297.531	42.99	0.42	11.498	297.531	38.53	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	12.300	296.207	41.41	0.42	11.095	296.207	37.34	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	12.612	298.896	42.09	0.42	11.387	298.882	37.99	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	13.660	305.601	44.48	0.44	12.176	304.972	39.66	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	15.787	320.286	49.14	0.47	13.859	319.848	43.13	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	15.010	313.977	47.70	0.45	13.206	313.118	41.95	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	13.966	306.936	45.27	0.43	12.453	306.721	40.37	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	12.270	299.114	40.91	0.42	11.066	298.907	36.88	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	12.929	301.923	42.72	0.42	11.588	301.299	38.27	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	12.894	301.971	42.60	0.43	11.551	301.554	38.14	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	12.817	301.927	42.34	0.42	11.490	301.927	37.95	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	14.786	306.121	48.10		12.976	306.011	42.21		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	458.406	9489.123			402.277	9485.728			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: 35 мкр дом 23

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1302337
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.363	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	2.347	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	2.354	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	2.042	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	1.978	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	2.266	0.000	0.000	0.00
29.03.22	23.65	2.486	0.000	-0.007	0.00
30.03.22	24.00	2.462	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	2.329	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	2.168	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	2.117	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	1.885	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	1.576	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	1.959	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	1.995	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	1.825	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	1.727	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	1.556	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	1.560	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	1.433	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	1.325	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	1.205	0.000	0.000	0.00
14.04.22	23.90	1.225	0.000	0.014	0.00
15.04.22	24.00	1.458	0.000	-0.006	0.00
16.04.22	24.00	1.910	0.000	-0.005	0.00
17.04.22	24.00	1.767	0.000	-0.010	0.00
18.04.22	24.00	1.503	0.000	-0.002	0.00
19.04.22	24.00	1.196	0.000	-0.002	0.00
20.04.22	24.00	1.317	0.000	-0.005	0.00
21.04.22	24.00	1.327	0.000	-0.003	0.00
22.04.22	24.00	1.327	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.806	0.000	-0.001	0.000
Итого:	742.55	55.989	0.000	-0.027	

Дата и время	WтсИтого,Гкал	MтсИтого,т	WгвИтого,Гкал
22.03.2022 23:59	5057.057	8.324	0.000
22.04.2022 23:59	5113.046	8.298	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 35 мкр дом 26 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 140.00 м3/ч G под min = 0.42 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 140.00 м3/ч G обр min = 0.42 м3/ч
Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00179205 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8A04 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.43	44.85	9.58	268.69	269.83	-1.14	2.568	24	0	*
24/03/22	54.54	45.00	9.54	268.72	269.86	-1.14	2.557	24	0	*
25/03/22	54.14	44.81	9.33	266.32	267.46	-1.14	2.480	24	0	*
26/03/22	50.86	42.12	8.74	255.03	255.99	-0.96	2.227	24	0	*
27/03/22	50.47	41.77	8.70	254.50	255.44	-0.94	2.209	24	0	*
28/03/22	53.58	43.95	9.63	264.77	265.92	-1.15	2.545	24	0	*
29/03/22	55.55	45.35	10.20	271.95	273.23	-1.28	2.769	24	0	*
30/03/22	54.46	44.70	9.76	267.56	268.76	-1.20	2.605	24	0	*
31/03/22	53.49	43.86	9.63	265.15	266.30	-1.15	2.550	24	0	*
01/04/22	51.27	42.43	8.84	261.70	262.72	-1.02	2.311	24	0	*
02/04/22	51.60	42.69	8.91	263.00	264.05	-1.05	2.340	24	0	*
03/04/22	47.90	40.47	7.43	254.85	255.64	-0.79	1.891	24	0	*
04/04/22	45.71	38.74	6.97	251.35	252.06	-0.71	1.749	24	0	*
05/04/22	50.35	41.94	8.41	263.93	264.87	-0.94	2.213	24	0	*
06/04/22	49.64	41.51	8.13	259.95	260.87	-0.92	2.108	24	0	*
07/04/22	48.01	40.26	7.75	256.70	257.56	-0.86	1.986	24	0	*
08/04/22	46.83	39.50	7.33	254.26	255.03	-0.77	1.858	24	0	*
09/04/22	45.20	38.45	6.75	251.73	252.45	-0.72	1.697	24	0	*
10/04/22	45.24	38.57	6.67	254.82	255.51	-0.69	1.696	24	0	*
11/04/22	43.77	37.67	6.10	253.55	254.14	-0.59	1.543	24	0	*
12/04/22	42.46	36.81	5.65	249.67	250.20	-0.53	1.410	24	0	*
13/04/22	41.58	36.16	5.42	250.36	250.85	-0.49	1.353	24	0	*
14/04/22	41.98	36.66	5.32	252.64	253.13	-0.49	1.341	24	0	*
15/04/22	45.55	38.96	6.59	260.96	261.63	-0.67	1.717	24	0	*
16/04/22	49.28	41.72	7.56	271.17	272.09	-0.92	2.050	24	0	*
17/04/22	47.66	40.40	7.26	265.51	266.36	-0.85	1.924	24	0	*
18/04/22	43.96	38.03	5.93	256.14	256.78	-0.64	1.515	24	0	*
19/04/22	41.25	35.87	5.38	251.97	252.51	-0.54	1.354	24	0	*
20/04/22	42.68	37.01	5.67	254.08	254.60	-0.52	1.439	24	0	*
21/04/22	42.51	36.78	5.73	253.99	254.52	-0.53	1.451	24	0	*
22/04/22	42.37	36.54	5.83	254.08	254.67	-0.59	1.479	24	0	*
итого:				8029.10	8055.03	-25.93	60.935	744	0	
Средние:	48.01	40.43	7.57							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 41675ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр дом 27
Жилой дом
ИМ 2300 N BA725
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	5.22	54.50	597.37	45.76	603.51	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	5.02	53.96	593.22	45.48	601.72	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	5.02	53.54	589.73	45.00	600.15	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	4.85	53.30	597.51	45.18	600.83	23:58	24:00
28-03-2022 00:00:00	4.61	50.82	596.23	43.30	600.47	23:17	24:00
29-03-2022 00:00:00	5.54	52.96	606.19	43.92	603.72	23:43	24:00
30-03-2022 00:00:00	5.49	57.12	606.23	48.06	606.68	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	5.49	55.45	607.30	46.40	606.01	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	5.40	54.37	604.73	45.42	604.46	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	4.89	51.86	595.26	43.64	595.38	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	4.49	49.93	587.29	42.28	590.01	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	3.89	47.66	573.00	40.87	581.92	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	3.83	47.06	581.46	40.46	579.93	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	4.61	50.11	595.29	42.36	592.64	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	4.76	51.04	593.89	43.01	592.33	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	4.64	50.58	590.62	42.71	591.89	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	4.15	48.51	577.19	41.33	582.91	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	3.78	46.64	576.37	40.07	577.75	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	3.78	46.78	574.16	40.19	577.56	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	3.38	44.81	569.55	38.89	570.56	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	3.03	43.17	565.72	37.81	566.10	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	2.79	41.87	561.08	36.90	563.15	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	2.70	41.63	563.09	36.82	561.93	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	3.48	45.26	571.26	39.18	575.13	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	3.35	45.26	531.49	39.37	536.53	23:19	24:00
18-04-2022 00:00:00	3.99	47.24	577.15	40.26	578.71	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	3.56	46.35	564.42	39.90	564.62	23:50	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.87	42.15	563.42	37.04	564.89	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	2.84	42.20	562.71	37.14	564.53	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.86	42.14	558.20	37.00	565.95	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.88	41.80	560.89	36.65	565.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	127.19	48.39	17992.03	41.37	18067.10	742:07	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 28 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ Т.сут MГВС = _____ Т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 ТХв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178569 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A9D по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	T	T	T	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.60	45.14	7.46	797.07	807.69	-10.62	5.933	24	0	
24/03/22	52.13	44.82	7.31	793.57	804.14	-10.57	5.781	24	0	
25/03/22	51.85	44.54	7.31	791.44	802.12	-10.68	5.773	24	0	
26/03/22	51.85	44.46	7.39	792.49	803.18	-10.69	5.840	24	0	
27/03/22	51.56	44.08	7.48	792.22	803.13	-10.91	5.911	24	0	
28/03/22	52.94	45.05	7.89	797.29	807.92	-10.63	6.279	24	0	
29/03/22	53.73	45.47	8.26	800.73	811.64	-10.91	6.598	24	0	
30/03/22	53.20	45.21	7.99	798.87	809.65	-10.78	6.376	24	0	
31/03/22	52.60	44.76	7.84	796.84	807.74	-10.90	6.231	24	0	
01/04/22	50.06	42.95	7.11	784.66	795.44	-10.78	5.569	24	0	
02/04/22	48.53	41.84	6.69	776.84	787.55	-10.71	5.191	24	0	
03/04/22	46.18	40.25	5.93	766.05	776.89	-10.84	4.531	24	0	
04/04/22	45.76	40.00	5.76	764.67	775.39	-10.72	4.396	24	0	
05/04/22	49.11	42.30	6.81	783.04	793.87	-10.83	5.324	24	0	
06/04/22	49.46	42.53	6.93	780.07	790.97	-10.90	5.392	24	0	
07/04/22	49.04	42.28	6.76	780.57	791.43	-10.86	5.264	24	0	
08/04/22	46.91	40.81	6.10	768.97	779.74	-10.77	4.677	24	0	
09/04/22	45.36	39.73	5.63	762.20	773.04	-10.84	4.282	24	0	
10/04/22	45.47	39.84	5.63	761.02	771.62	-10.60	4.271	24	0	
11/04/22	43.49	38.47	5.02	752.97	763.69	-10.72	3.770	24	0	
12/04/22	41.87	37.33	4.54	746.48	757.15	-10.67	3.384	24	0	
13/04/22	40.78	36.50	4.28	744.53	755.24	-10.71	3.181	24	0	
14/04/22	40.61	36.47	4.14	743.82	754.36	-10.54	3.071	24	0	
15/04/22	44.53	39.12	5.41	761.35	772.36	-11.01	4.109	24	0	
16/04/22	44.51	39.23	5.28	706.52	716.87	-10.35	3.749	24	0	
17/04/22	46.74	40.52	6.22	742.62	753.52	-10.90	4.607	24	0	
18/04/22	43.74	38.82	4.92	739.73	751.23	-11.50	3.631	24	0	
19/04/22	41.05	36.65	4.40	734.03	745.00	-10.97	3.225	24	0	
20/04/22	41.08	36.61	4.47	736.12	747.34	-11.22	3.283	24	0	
21/04/22	41.02	36.47	4.55	738.36	749.21	-10.85	3.353	24	0	
22/04/22	40.72	36.14	4.58	737.88	749.12	-11.24	3.374	24	0	
Итого:				23773.0	24108.2	-335.22	146.356	744	0	
Средние:	47.04	40.91	6.13							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16974ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.29
Жилой дом
ИМ 2300 N BA762
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.89	54.18	518.16	46.66	518.21	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.86	54.27	517.71	46.81	518.01	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.75	53.91	513.26	46.59	513.95	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.37	50.63	493.62	43.79	493.68	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.43	50.26	492.47	43.28	492.64	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.86	53.18	510.36	45.63	510.49	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	4.23	55.25	523.02	47.16	523.62	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.99	54.23	515.46	46.47	516.22	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.84	53.23	511.26	45.70	511.70	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.45	51.05	505.11	44.22	505.29	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	3.52	51.28	507.79	44.33	507.88	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.88	47.53	493.81	41.72	494.19	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.63	45.38	487.61	39.97	487.92	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.34	49.85	509.95	43.31	510.05	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	3.22	49.37	503.14	42.96	503.25	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.99	47.75	497.59	41.72	497.41	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.76	46.59	492.80	40.98	492.83	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.52	44.95	489.13	39.79	489.36	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.51	44.99	493.73	39.90	493.91	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.23	43.53	490.90	38.99	491.22	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	2.03	42.27	483.83	38.07	484.55	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.93	41.33	484.58	37.34	485.60	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.93	41.76	489.17	37.81	489.75	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.57	44.99	503.92	39.93	503.96	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	3.03	49.05	523.76	43.26	523.44	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.84	47.41	513.92	41.87	513.52	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.24	43.69	497.11	39.23	497.60	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.94	41.01	489.22	37.03	490.25	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	2.10	42.46	493.56	38.19	493.96	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.11	42.30	493.79	38.01	494.09	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.14	42.15	493.35	37.80	493.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	91.16	47.74	15533.07	41.89	15542.53	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.30 а,б,в
Жилой дом
ИМ 2300 N BA853
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	6.94	54.43	929.67	46.95	930.57	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	6.94	54.53	930.22	47.06	930.48	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	6.72	54.09	920.23	46.79	921.23	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	5.98	50.88	878.32	44.06	879.38	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	5.96	50.49	877.85	43.68	877.62	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	6.84	53.50	914.62	46.02	915.36	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	7.45	55.53	941.59	47.61	941.44	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	7.01	54.43	926.41	46.86	925.72	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	6.83	53.50	915.34	46.02	916.63	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	6.13	51.23	903.05	44.45	904.02	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	6.28	51.60	910.04	44.69	909.27	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	5.08	47.79	880.26	42.06	879.47	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	4.68	45.72	867.66	40.31	866.89	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	5.98	50.25	911.74	43.71	911.95	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	5.65	49.61	898.39	43.33	897.29	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	5.28	48.02	884.61	42.04	885.21	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	4.90	46.83	876.49	41.23	876.20	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	4.50	45.22	867.32	40.03	867.35	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	4.49	45.26	878.44	40.14	878.09	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	4.04	43.77	873.69	39.15	873.27	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	3.70	42.49	859.29	38.18	859.28	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	3.55	41.60	862.09	37.48	862.55	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	3.56	42.01	871.90	37.93	870.49	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	4.64	45.41	902.96	40.32	900.59	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	5.44	49.28	938.86	43.48	937.30	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	5.06	47.68	918.69	42.16	916.70	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	3.96	43.83	884.42	39.39	882.70	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	3.52	41.28	868.96	37.22	867.63	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	3.10	42.74	715.80	38.40	714.51	19:36	19:36
22-04-2022 00:00:00	3.79	42.55	876.98	38.22	875.14	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	3.83	42.41	876.95	38.04	875.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	161.83	48.03	27562.84	42.18	27549.69	739:36	739:36

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.31а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA854
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.08	54.14	282.29	46.76	280.08	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.07	54.20	281.95	46.85	279.75	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.02	54.01	281.39	46.82	279.16	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.80	50.59	276.42	44.06	274.25	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.81	50.28	275.84	43.72	273.69	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.04	53.01	279.90	45.72	277.74	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.22	55.15	283.38	47.29	281.19	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.12	54.28	281.65	46.76	279.52	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.04	53.17	281.10	45.90	278.96	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.86	51.15	279.95	44.51	277.83	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.87	51.21	280.20	44.53	278.08	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.53	47.59	277.31	42.07	275.17	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.33	44.26	275.05	39.41	272.96	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.74	49.15	280.38	42.95	278.28	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.71	49.42	278.55	43.27	276.44	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.61	47.76	277.68	41.96	275.60	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.51	46.68	276.82	41.23	274.72	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.37	44.99	275.39	40.02	273.29	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.36	45.04	276.53	40.10	274.39	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.24	43.64	276.71	39.16	274.54	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.13	42.42	275.22	38.29	272.94	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.08	41.35	276.11	37.45	273.47	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.08	41.83	277.85	37.94	274.72	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.34	44.73	280.46	39.97	277.12	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.66	49.16	285.40	43.34	281.94	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.55	47.44	283.07	41.94	279.64	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.24	43.99	279.02	39.53	275.65	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.07	41.02	277.31	37.14	273.97	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.15	42.52	278.42	38.37	275.08	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.16	42.38	278.55	38.22	275.21	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.17	42.20	278.25	37.97	274.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	48.95	47.70	8648.14	42.04	8570.33	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060286
 Номер абонента:
 Адрес установки: 35 мкр дом 32
 Система 1 Р-Подача

	Ду	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,170	68,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,560	207,2	209,5	2,4	---	53,24	45,81	0,50	---	24,00
24.03	1,550	207,1	209,4	2,4	---	53,34	45,96	0,50	---	24,00
25.03	1,507	205,3	207,7	2,4	---	52,98	45,75	0,50	---	24,00
26.03	1,333	196,0	198,6	2,7	---	49,75	43,05	0,50	---	24,00
27.03	1,315	195,5	198,2	2,7	---	49,38	42,75	0,50	---	24,00
28.03	1,523	203,6	206,1	2,5	---	52,26	44,90	0,50	---	24,00
29.03	1,646	209,5	211,7	2,3	---	54,30	46,54	0,50	---	24,00
Итого:	10,43	1424,1	1441,3	17,2	0,0	52,22	45,00	0,50	---	168,00
30.03	1,559	206,2	208,6	2,3	---	53,29	45,84	0,50	---	24,00
31.03	1,526	204,0	206,4	2,4	---	52,31	44,93	0,50	---	24,00
01.04	1,382	201,4	203,9	2,6	---	50,16	43,42	0,50	---	24,00
02.04	1,409	202,4	204,9	2,5	---	50,42	43,56	0,50	---	24,00
03.04	1,133	196,2	198,9	2,7	---	46,60	40,97	0,50	---	24,00
04.04	1,024	193,1	196,1	3,0	---	43,98	38,78	0,50	---	24,00
05.04	1,335	203,2	205,8	2,7	---	48,83	42,40	0,50	---	24,00
Итого:	9,37	1406,5	1424,7	18,2	0,0	49,43	42,89	0,50	---	168,00
06.04	1,279	200,3	202,9	2,6	---	48,54	42,27	0,50	---	24,00
07.04	1,199	197,6	200,4	2,8	---	46,94	40,98	0,50	---	24,00
08.04	1,114	195,6	198,4	2,9	---	45,81	40,22	0,50	---	24,00
09.04	1,021	193,6	196,5	2,9	---	44,20	39,03	0,50	---	24,00
10.04	1,025	195,9	198,9	2,9	---	44,24	39,11	0,50	---	24,00
11.04	0,929	195,1	198,1	3,0	---	42,81	38,16	0,50	---	24,00
12.04	0,855	192,0	195,1	3,0	---	41,57	37,22	0,50	---	24,00
Итого:	7,42	1370,2	1390,3	20,2	0,0	44,90	39,59	0,50	---	168,00
13.04	0,812	192,6	195,7	3,1	---	40,64	36,52	0,50	---	24,00
14.04	0,809	194,6	197,6	3,0	---	41,07	37,01	0,50	---	24,00
15.04	1,039	200,9	203,8	2,9	---	44,24	39,23	0,50	---	24,00
16.04	1,237	209,4	212,0	2,6	---	48,24	42,44	0,50	---	24,00
17.04	1,150	204,8	207,6	2,8	---	46,63	41,11	0,50	---	24,00
18.04	0,912	197,5	200,4	2,9	---	42,95	38,49	0,50	---	24,00
19.04	0,803	193,9	197,0	3,1	---	40,31	36,27	0,50	---	24,00
Итого:	6,76	1393,8	1414,1	20,3	0,0	43,52	38,79	0,50	---	168,00
20.04	0,864	195,7	198,7	3,0	---	41,75	37,44	0,50	---	24,00
21.04	0,870	195,8	198,8	3,0	---	41,59	37,25	0,50	---	24,00
22.04	0,877	195,7	198,7	3,1	---	41,44	37,06	0,50	---	24,00
Итого:	2,61	587,1	596,2	9,2	0,0	41,59	37,25	0,50	---	72,00
Итого:	36,60	6181,7	6266,7	85,0	0,0	46,99	41,18	0,50	---	744,0

dT= 5,81

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 36,60	=	Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	4129,91	4166,51	36,60
Расход теплоносителя M1, т	341930,5	348112,2	6181,7
Расход теплоносителя M2, т	343309,2	349575,9	6266,7
Время наработки, ч	64116,0	64860,0	744,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 33
Жилой дом
ИМ 2300 N BA772
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.38	54.12	294.66	46.03	300.66	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.36	54.21	294.40	46.19	300.42	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.29	53.85	292.25	46.00	298.25	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.04	50.59	280.73	43.31	286.17	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.05	50.21	281.40	42.92	285.17	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.32	53.13	290.24	45.13	296.01	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.51	55.19	297.65	46.75	303.24	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.37	54.16	293.45	46.08	299.00	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.31	53.18	290.85	45.22	296.73	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.08	51.01	287.39	43.76	293.30	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.10	51.29	288.83	43.98	294.52	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.72	47.66	281.09	41.57	286.19	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.58	45.44	277.59	39.74	282.68	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.02	49.88	289.89	42.94	295.48	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.91	49.39	285.93	42.69	291.41	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.80	47.76	282.72	41.38	288.34	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.67	46.60	280.19	40.65	285.94	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.52	44.97	277.69	39.49	283.42	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.51	45.01	279.95	39.61	285.79	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.36	43.55	278.56	38.68	284.38	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.24	42.29	275.10	37.79	280.91	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.19	41.35	275.87	37.04	281.65	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.18	41.79	278.32	37.52	283.95	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.52	45.02	286.19	39.76	291.73	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.81	49.06	296.92	42.97	302.68	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.68	47.42	291.17	41.63	296.96	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.34	43.70	282.19	39.00	287.82	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.18	41.03	278.06	36.76	283.87	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.27	42.48	280.17	37.94	285.89	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.28	42.32	280.18	37.76	285.99	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.28	42.17	280.14	37.59	285.94	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	54.86	47.74	8829.76	41.54	9004.51	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 34 1ввод Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 догворные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 tхв= 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.34	46.47	7.87	144.77	147.07	-2.30	1.138	24	0	*
24/03/22	54.45	46.60	7.85	144.62	147.00	-2.38	1.134	24	0	*
25/03/22	54.06	46.34	7.72	143.37	145.67	-2.30	1.105	24	0	*
26/03/22	50.80	43.66	7.14	137.90	139.97	-2.07	0.984	24	0	*
27/03/22	50.41	43.34	7.07	137.60	139.72	-2.12	0.971	24	0	*
28/03/22	53.48	45.59	7.89	142.65	144.90	-2.25	1.125	24	0	*
29/03/22	55.45	47.09	8.36	146.24	148.57	-2.33	1.221	24	0	*
30/03/22	54.38	46.32	8.06	144.11	146.41	-2.30	1.160	24	0	*
31/03/22	53.41	45.54	7.87	142.90	145.12	-2.22	1.123	24	0	*
01/04/22	51.20	44.03	7.17	141.20	143.32	-2.12	1.012	24	0	*
02/04/22	51.53	44.24	7.29	141.97	143.99	-2.02	1.033	24	0	*
03/04/22	47.85	41.83	6.02	138.08	139.95	-1.87	0.829	24	0	*
04/04/22	45.65	40.05	5.60	136.36	138.11	-1.75	0.762	24	0	*
05/04/22	50.26	43.30	6.96	142.44	144.46	-2.02	0.989	24	0	*
06/04/22	49.57	42.94	6.63	140.48	142.44	-1.96	0.932	24	0	*
07/04/22	47.95	41.61	6.34	139.01	140.82	-1.81	0.881	24	0	*
08/04/22	46.77	40.86	5.91	137.77	139.56	-1.79	0.811	24	0	*
09/04/22	45.14	39.72	5.42	136.58	138.26	-1.68	0.740	24	0	*
10/04/22	45.18	39.76	5.42	137.68	139.43	-1.75	0.741	24	0	*
11/04/22	43.71	38.87	4.84	136.97	138.57	-1.60	0.663	24	0	*
12/04/22	42.42	37.95	4.47	135.25	136.83	-1.58	0.604	24	0	*
13/04/22	41.53	37.27	4.26	135.76	137.26	-1.50	0.577	24	0	*
14/04/22	41.93	37.74	4.19	136.76	138.34	-1.58	0.572	24	0	*
15/04/22	45.46	40.19	5.27	140.83	142.63	-1.80	0.743	24	0	*
16/04/22	49.22	43.08	6.14	145.88	147.93	-2.05	0.894	24	0	*
17/04/22	47.60	41.77	5.83	143.12	145.05	-1.93	0.833	24	0	*
18/04/22	43.90	39.20	4.70	138.64	140.37	-1.73	0.651	24	0	*
19/04/22	41.20	36.98	4.22	136.62	138.20	-1.58	0.579	24	0	*
20/04/22	42.64	38.17	4.47	137.65	139.35	-1.70	0.614	24	0	*
21/04/22	42.47	37.98	4.49	137.70	139.43	-1.73	0.619	24	0	*
22/04/22	42.33	37.85	4.48	137.66	139.40	-1.74	0.616	24	0	*
Итого:				4338.57	4398.13	-59.56	26.656	744	0	
Средние:	47.94	41.81	6.12							

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 35 мкр дом 34 2ввод Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179082 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x581A по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.30	46.65	7.65	143.94	145.73	-1.79	1.100	24	0	*
24/03/22	54.41	46.81	7.60	144.08	145.69	-1.61	1.092	24	0	*
25/03/22	54.03	46.56	7.47	142.94	144.25	-1.31	1.069	24	0	*
26/03/22	50.77	43.88	6.89	137.56	138.52	-0.96	0.944	24	0	*
27/03/22	50.38	43.57	6.81	137.32	138.31	-0.99	0.930	24	0	*
28/03/22	53.44	45.85	7.59	142.21	143.51	-1.30	1.078	24	0	*
29/03/22	55.41	47.39	8.02	145.31	147.04	-1.73	1.161	24	0	*
30/03/22	54.35	46.71	7.64	143.36	144.73	-1.37	1.091	24	0	*
31/03/22	53.36	45.86	7.50	141.73	143.64	-1.91	1.063	24	0	*
01/04/22	51.17	44.36	6.81	140.19	141.84	-1.65	0.952	24	0	*
02/04/22	51.49	44.62	6.87	141.10	142.56	-1.46	0.967	24	0	*
03/04/22	47.85	42.11	5.74	137.18	138.82	-1.64	0.785	24	0	*
04/04/22	45.64	40.31	5.33	135.43	136.89	-1.46	0.720	24	0	*
05/04/22	50.21	43.66	6.55	141.58	143.02	-1.44	0.925	24	0	*
06/04/22	49.55	43.27	6.28	139.56	141.25	-1.69	0.877	24	0	*
07/04/22	47.93	42.00	5.93	138.22	139.59	-1.37	0.817	24	0	*
08/04/22	46.76	41.22	5.54	136.86	138.22	-1.36	0.758	24	0	*
09/04/22	45.14	40.03	5.11	135.77	136.95	-1.18	0.689	24	0	*
10/04/22	45.16	40.12	5.04	136.99	138.35	-1.36	0.689	24	0	*
11/04/22	43.71	39.17	4.54	136.17	137.40	-1.23	0.615	24	0	*
12/04/22	42.43	38.19	4.24	134.34	135.55	-1.21	0.567	24	0	*
13/04/22	41.53	37.54	3.99	134.47	136.09	-1.62	0.534	24	0	*
14/04/22	41.94	37.92	4.02	136.12	137.33	-1.21	0.547	24	0	*
15/04/22	45.43	40.37	5.06	140.12	141.32	-1.20	0.708	24	0	*
16/04/22	49.21	43.39	5.82	145.20	146.70	-1.50	0.845	24	0	*
17/04/22	47.58	42.08	5.50	142.44	143.82	-1.38	0.783	24	0	*
18/04/22	43.92	39.46	4.46	137.99	139.04	-1.05	0.616	24	0	*
19/04/22	41.20	37.24	3.96	135.90	137.06	-1.16	0.536	24	0	*
20/04/22	42.64	38.40	4.24	136.91	138.04	-1.13	0.581	24	0	*
21/04/22	42.46	38.17	4.29	136.77	138.12	-1.35	0.586	24	0	*
22/04/22	42.32	37.99	4.33	137.02	138.37	-1.35	0.593	24	0	*
Итого:				4314.78	4357.75	-42.97	25.218	744	0	
Средние:	47.92	42.09	5.83							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 42883ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 37 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 ТХв = 0.00 °C

Заводской номер 00166950 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хDE0E по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.14	45.25	8.89	487.96	491.27	-3.31	4.330	24	0	
24/03/22	54.22	45.41	8.81	487.73	491.22	-3.49	4.288	24	0	
25/03/22	53.89	45.26	8.63	486.80	490.30	-3.50	4.196	24	0	
26/03/22	50.61	42.73	7.88	480.94	484.74	-3.80	3.783	24	0	
27/03/22	50.24	42.38	7.86	481.09	484.81	-3.72	3.775	24	0	
28/03/22	53.15	44.33	8.82	486.55	490.12	-3.57	4.284	24	0	
29/03/22	55.19	45.66	9.53	490.19	493.72	-3.53	4.665	24	0	
30/03/22	54.19	45.13	9.06	488.15	491.79	-3.64	4.418	24	0	
31/03/22	53.19	44.32	8.87	486.46	490.14	-3.68	4.310	24	0	
01/04/22	51.05	42.96	8.09	484.87	488.65	-3.78	3.916	24	0	
02/04/22	51.15	43.06	8.09	485.46	489.22	-3.76	3.927	24	0	
03/04/22	47.05	40.52	6.53	481.55	485.43	-3.88	3.136	24	0	
04/04/22	43.93	38.21	5.72	480.06	483.93	-3.87	2.739	24	0	
05/04/22	48.94	41.47	7.47	486.46	490.33	-3.87	3.625	24	0	
06/04/22	49.08	41.69	7.39	484.36	487.96	-3.60	3.577	24	0	
07/04/22	47.50	40.57	6.93	482.70	486.62	-3.92	3.341	24	0	
08/04/22	46.40	39.92	6.48	481.56	484.99	-3.43	3.118	24	0	
09/04/22	44.78	38.84	5.94	480.71	484.36	-3.65	2.848	24	0	
10/04/22	44.78	38.87	5.91	482.26	486.06	-3.80	2.845	24	0	
11/04/22	43.40	38.02	5.38	482.09	485.91	-3.82	2.592	24	0	
12/04/22	42.21	37.26	4.95	480.22	483.93	-3.71	2.377	24	0	
13/04/22	41.30	36.55	4.75	480.88	484.83	-3.95	2.282	24	0	
14/04/22	41.75	37.01	4.74	482.37	486.20	-3.83	2.283	24	0	
15/04/22	44.94	39.05	5.89	489.46	493.32	-3.86	2.877	24	0	
16/04/22	48.93	41.88	7.05	497.75	501.52	-3.77	3.503	24	0	
17/04/22	47.33	40.66	6.67	494.83	498.71	-3.88	3.298	24	0	
18/04/22	43.76	38.41	5.35	489.97	493.64	-3.67	2.618	24	0	
19/04/22	41.04	36.32	4.72	488.25	492.12	-3.87	2.301	24	0	
20/04/22	42.47	37.42	5.05	489.17	493.10	-3.93	2.468	24	0	
21/04/22	42.32	37.20	5.12	489.39	493.19	-3.80	2.500	24	0	
22/04/22	42.16	37.03	5.13	489.48	493.39	-3.91	2.510	24	0	
Итого:				15059.7	15175.5	-115.80	102.730	744	0	
Средние:	47.58	40.75	6.82							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 50758ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.38
Жилой дом
ИМ 2300 N BA786
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.18	53.09	248.49	44.29	249.12	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.17	53.16	248.45	44.43	248.90	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.13	52.94	246.91	44.32	247.35	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.89	49.53	235.67	41.50	236.57	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.90	49.20	235.32	41.09	236.23	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.16	51.97	244.35	43.13	245.03	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.37	54.10	251.20	44.65	251.80	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.26	53.21	247.93	44.09	248.43	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.17	52.11	245.13	43.24	245.74	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.97	50.06	242.06	41.94	242.77	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.98	50.01	243.12	41.84	243.69	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.64	46.68	236.33	39.76	237.11	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.47	44.13	232.25	37.80	233.19	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.88	48.54	243.58	40.86	244.35	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.82	48.37	240.59	40.80	241.35	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.70	46.67	237.31	39.50	238.25	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.59	45.56	235.08	38.78	236.04	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.42	43.87	232.74	37.74	233.66	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.44	43.92	246.62	38.03	247.22	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.33	42.51	253.99	37.29	254.50	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.20	41.28	244.59	36.36	245.30	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.14	40.22	244.87	35.56	245.65	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.14	40.70	247.44	36.09	248.07	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.44	43.66	254.68	38.06	255.22	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.81	48.06	265.98	41.27	266.19	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.69	46.34	260.04	39.84	260.38	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.35	42.84	251.48	37.51	251.98	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.16	39.89	246.69	35.20	247.38	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.24	41.39	248.98	36.41	249.51	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.25	41.25	249.01	36.21	249.64	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.27	41.07	248.96	35.94	249.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	52.15	46.66	7609.83	39.79	7630.41	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.39
Жилой дом
ИМ 2300 N BA787
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.01	54.07	253.94	46.13	255.87	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.00	54.15	253.90	46.27	255.04	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.96	53.83	251.84	46.03	253.06	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.75	50.52	241.04	43.24	243.25	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.78	50.16	240.60	42.75	242.92	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.02	53.02	249.88	44.92	252.06	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.23	55.10	256.74	46.40	258.75	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.11	54.12	252.95	45.79	254.24	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.02	53.10	250.45	45.03	252.91	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.83	50.97	247.27	43.56	249.03	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.84	51.02	248.46	43.60	249.78	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.51	47.51	241.16	41.28	242.72	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.36	45.17	237.58	39.44	239.94	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.73	49.63	249.18	42.69	250.75	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.69	49.29	245.99	42.41	247.83	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.58	47.65	242.81	41.13	245.01	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.47	46.52	240.48	40.40	242.32	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.33	44.88	238.21	39.30	239.87	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.34	44.93	252.80	39.59	253.97	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.23	43.50	259.57	38.77	260.89	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.10	42.26	250.10	37.84	251.24	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.04	41.28	250.70	37.11	252.33	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.04	41.73	252.99	37.59	254.07	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.35	44.85	260.84	39.70	261.90	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.66	49.00	271.46	42.89	272.61	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.56	47.34	265.91	41.47	267.03	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.24	43.72	257.08	38.95	258.18	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.06	40.96	252.75	36.75	253.93	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.15	42.42	254.90	37.90	255.90	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.15	42.27	255.16	37.73	256.28	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.16	42.11	255.17	37.54	257.17	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	48.32	47.65	7781.92	41.43	7830.83	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 35 мкр дом 40 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00178765 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5Е7А по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.25	45.62	8.63	258.76	255.30	3.46	2.229	24	0	*
24/03/22	54.35	45.75	8.60	258.20	255.03	3.17	2.220	24	0	*
25/03/22	53.98	45.56	8.42	257.27	253.95	3.32	2.163	24	0	*
26/03/22	50.72	42.97	7.75	251.72	248.24	3.48	1.950	24	0	*
27/03/22	50.34	42.56	7.78	250.95	247.42	3.53	1.950	24	0	*
28/03/22	53.31	44.63	8.68	256.03	253.06	2.97	2.222	24	0	*
29/03/22	55.32	45.99	9.33	260.62	257.28	3.34	2.429	24	0	*
30/03/22	54.28	45.41	8.87	257.95	254.72	3.23	2.285	24	0	*
31/03/22	53.30	44.62	8.68	256.96	253.66	3.30	2.228	24	0	*
01/04/22	51.13	43.19	7.94	255.31	251.78	3.53	2.021	24	0	*
02/04/22	51.24	43.32	7.92	255.45	252.38	3.07	2.021	24	0	*
03/04/22	47.64	41.08	6.56	251.12	248.28	2.84	1.645	24	0	*
04/04/22	45.40	39.36	6.04	249.01	246.36	2.65	1.500	24	0	*
05/04/22	49.96	42.46	7.50	256.63	253.36	3.27	1.925	24	0	*
06/04/22	49.46	42.10	7.36	253.63	250.77	2.86	1.866	24	0	*
07/04/22	47.84	40.95	6.89	253.38	249.86	3.52	1.744	24	0	*
08/04/22	46.69	40.25	6.44	251.96	248.62	3.34	1.621	24	0	*
09/04/22	45.08	39.21	5.87	249.42	246.88	2.54	1.464	24	0	*
10/04/22	45.11	39.39	5.72	258.00	255.45	2.55	1.475	24	0	*
11/04/22	43.69	38.53	5.16	262.63	259.47	3.16	1.353	24	0	*
12/04/22	42.43	37.62	4.81	257.24	254.14	3.10	1.234	24	0	*
13/04/22	41.51	36.94	4.57	258.58	255.15	3.43	1.182	24	0	*
14/04/22	41.93	37.42	4.51	259.75	256.43	3.32	1.171	24	0	*
15/04/22	45.27	39.62	5.65	263.37	260.61	2.76	1.487	24	0	*
16/04/22	49.14	42.42	6.72	269.59	266.56	3.03	1.811	24	0	*
17/04/22	47.53	41.15	6.38	267.08	263.60	3.48	1.702	24	0	*
18/04/22	43.90	38.74	5.16	260.65	257.99	2.66	1.341	24	0	*
19/04/22	41.19	36.63	4.56	259.07	255.87	3.20	1.179	24	0	*
20/04/22	42.62	37.77	4.85	260.24	257.24	3.00	1.260	24	0	*
21/04/22	42.46	37.57	4.89	260.65	257.36	3.29	1.275	24	0	*
22/04/22	42.31	37.39	4.92	260.62	257.15	3.47	1.282	24	0	*
итого:				7981.84	7883.97	97.87	53.235	744	0	
Средние:	47.85	41.16	6.68							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 47445ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD177 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
23.03.2022	53,4	44,5	272,434	274,391	-1,956	1,6	1,5	2,417	24,00
24.03.2022	52,9	44,2	270,645	272,001	-1,356	1,6	1,5	2,350	24,00
25.03.2022	52,7	44,0	268,763	270,863	-2,100	1,6	1,5	2,330	24,00
26.03.2022	52,7	43,9	269,147	271,225	-2,077	1,6	1,5	2,349	24,00
27.03.2022	52,4	43,8	268,554	270,676	-2,122	1,6	1,5	2,307	24,00
28.03.2022	53,7	44,7	272,971	274,773	-1,802	1,6	1,5	2,459	24,00
29.03.2022	54,5	45,2	275,756	277,234	-1,478	1,6	1,5	2,564	24,00
30.03.2022	54,0	45,0	273,671	275,254	-1,582	1,6	1,5	2,473	24,00
31.03.2022	53,4	44,4	272,508	274,228	-1,720	1,6	1,5	2,443	24,00
01.04.2022	50,8	42,6	264,696	266,236	-1,540	1,6	1,5	2,179	24,00
02.04.2022	49,2	41,5	260,822	262,324	-1,502	1,6	1,5	2,019	24,00
03.04.2022	46,9	39,9	254,999	256,154	-1,155	1,6	1,5	1,772	24,00
04.04.2022	46,4	39,7	254,112	255,083	-0,972	1,6	1,5	1,719	24,00
05.04.2022	49,8	41,9	265,739	266,710	-0,971	1,6	1,5	2,083	24,00
06.04.2022	50,2	42,3	263,969	265,318	-1,348	1,6	1,5	2,079	24,00
07.04.2022	49,8	42,1	263,743	265,164	-1,421	1,6	1,5	2,027	24,00
08.04.2022	47,6	40,6	256,541	257,706	-1,166	1,6	1,5	1,807	24,00
09.04.2022	46,1	39,4	253,697	254,338	-0,641	1,6	1,5	1,692	24,00
10.04.2022	46,2	39,5	253,346	254,111	-0,765	1,6	1,5	1,682	24,00
11.04.2022	44,2	38,2	246,647	247,809	-1,162	1,5	1,5	1,486	24,00
12.04.2022	42,6	37,0	243,274	244,132	-0,858	1,5	1,5	1,364	24,00
13.04.2022	41,5	36,2	239,993	241,758	-1,766	1,5	1,5	1,273	24,00
14.04.2022	41,3	36,2	238,859	240,575	-1,716	1,5	1,5	1,221	24,00
15.04.2022	45,2	38,9	252,229	253,607	-1,378	1,5	1,4	1,603	24,00
16.04.2022	43,0	39,5	215,189	215,432	-0,243	1,5	1,4	1,410	18,75
17.04.2022	47,0	39,5	246,795	247,595	-0,800	1,5	1,5	1,775	24,00
18.04.2022	44,4	38,5	247,674	249,336	-1,662	1,5	1,5	1,483	24,00
19.04.2022	41,8	36,3	241,385	242,948	-1,563	1,5	1,5	1,322	24,00
20.04.2022	41,8	36,4	245,342	247,159	-1,817	1,5	1,5	1,304	24,00
21.04.2022	41,7	36,6	257,722	259,853	-2,131	1,5	1,5	1,325	24,00
22.04.2022	41,4	36,0	242,438	243,809	-1,372	1,5	1,5	1,311	24,00
Итого	47,7	40,6	7953,662	7997,803	-44,142	1,6	1,5	57,628	738,75

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	128575,523	134763,109	1263,003	9736,63
23.04.2022 00:00	136529,188	142760,906	1320,631	10475,38
	7953,664	7997,797	57,628	738,75

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **57,628** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-44,142** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-
F) № ВВ660

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
23.03.2022	60,8	48,0	27,678	18,003	9,675	1,6	1,6	1,545	0,779	0,766	23,70
24.03.2022	53,1	43,1	19,752	10,819	8,932	1,6	1,6	1,050	0,446	0,604	17,02
25.03.2022	60,9	48,1	28,604	19,244	9,360	1,7	1,7	1,596	0,828	0,768	24,00
26.03.2022	60,9	47,5	28,641	18,741	9,900	1,7	1,7	1,598	0,796	0,803	24,00
27.03.2022	61,1	47,2	29,014	18,307	10,708	1,7	1,7	1,624	0,772	0,852	24,00
28.03.2022	60,9	47,1	27,369	18,407	8,962	1,7	1,7	1,529	0,775	0,754	24,00
29.03.2022	61,3	47,3	26,516	18,328	8,189	1,7	1,7	1,490	0,774	0,716	24,00
30.03.2022	61,1	47,0	27,530	17,981	9,549	1,7	1,7	1,542	0,755	0,787	24,00
31.03.2022	60,9	46,8	27,021	17,873	9,148	1,7	1,7	1,507	0,747	0,761	24,00
01.04.2022	60,6	46,7	26,933	17,826	9,107	1,7	1,7	1,495	0,743	0,753	24,00
02.04.2022	59,5	46,1	27,813	17,685	10,128	1,7	1,7	1,515	0,725	0,790	24,00
03.04.2022	59,1	45,7	27,856	17,504	10,352	1,6	1,6	1,505	0,712	0,792	24,00
04.04.2022	58,8	45,8	28,020	17,732	10,288	1,6	1,6	1,505	0,723	0,783	24,00
05.04.2022	58,8	45,4	26,235	17,300	8,935	1,6	1,6	1,413	0,699	0,714	24,00
06.04.2022	59,6	45,9	26,647	17,221	9,426	1,7	1,7	1,454	0,704	0,750	24,00
07.04.2022	59,4	45,7	25,795	17,115	8,680	1,7	1,7	1,401	0,696	0,705	24,00
08.04.2022	59,7	46,0	26,849	17,062	9,786	1,7	1,7	1,468	0,698	0,770	24,00
09.04.2022	59,4	45,5	26,695	16,683	10,012	1,7	1,7	1,451	0,675	0,776	24,00
10.04.2022	59,5	45,7	28,518	16,253	12,265	1,7	1,7	1,555	0,660	0,895	24,00
11.04.2022	59,6	45,5	27,330	16,215	11,115	1,7	1,7	1,491	0,656	0,835	24,00
12.04.2022	59,3	45,2	25,245	16,260	8,985	1,7	1,7	1,371	0,653	0,717	24,00
13.04.2022	59,3	45,3	25,543	16,233	9,310	1,7	1,7	1,388	0,652	0,735	24,00
14.04.2022	59,4	45,5	25,704	16,083	9,621	1,7	1,7	1,399	0,650	0,750	24,00
15.04.2022	59,6	45,5	26,922	16,051	10,871	1,7	1,7	1,471	0,650	0,822	24,00
16.04.2022	53,9	43,4	19,598	12,776	6,822	1,6	1,6	1,037	0,511	0,526	19,47
17.04.2022	59,9	48,1	27,686	16,348	11,338	1,7	1,7	1,519	0,704	0,815	24,00
18.04.2022	59,7	47,9	26,810	16,308	10,503	1,7	1,7	1,467	0,699	0,769	24,00
19.04.2022	59,7	47,2	25,542	16,302	9,240	1,7	1,7	1,398	0,687	0,711	24,00
20.04.2022	59,7	47,1	25,224	16,225	8,999	1,7	1,7	1,379	0,682	0,697	24,00
21.04.2022	59,6	46,1	24,918	15,995	8,922	1,7	1,7	1,360	0,656	0,704	24,00
22.04.2022	59,7	45,5	24,817	15,757	9,059	1,7	1,7	1,357	0,637	0,720	24,00
Итого	59,5	46,2	818,825	520,635	298,190	1,7	1,7	44,881	21,543	23,338	732,18

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **23,338** ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = **298,190** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- № DD177 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: F)

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
23.03.2022	53,4	44,5	272,434	274,391	-1,956	1,6	1,5	2,417	24,00
24.03.2022	52,9	44,2	270,645	272,001	-1,356	1,6	1,5	2,350	24,00
25.03.2022	52,7	44,0	268,763	270,863	-2,100	1,6	1,5	2,330	24,00
26.03.2022	52,7	43,9	269,147	271,225	-2,077	1,6	1,5	2,349	24,00
27.03.2022	52,4	43,8	268,554	270,676	-2,122	1,6	1,5	2,307	24,00
28.03.2022	53,7	44,7	272,971	274,773	-1,802	1,6	1,5	2,459	24,00
29.03.2022	54,5	45,2	275,756	277,234	-1,478	1,6	1,5	2,564	24,00
30.03.2022	54,0	45,0	273,671	275,254	-1,582	1,6	1,5	2,473	24,00
31.03.2022	53,4	44,4	272,508	274,228	-1,720	1,6	1,5	2,443	24,00
01.04.2022	50,8	42,6	264,696	266,236	-1,540	1,6	1,5	2,179	24,00
02.04.2022	49,2	41,5	260,822	262,324	-1,502	1,6	1,5	2,019	24,00
03.04.2022	46,9	39,9	254,999	256,154	-1,155	1,6	1,5	1,772	24,00
04.04.2022	46,4	39,7	254,112	255,083	-0,972	1,6	1,5	1,719	24,00
05.04.2022	49,8	41,9	265,739	266,710	-0,971	1,6	1,5	2,083	24,00
06.04.2022	50,2	42,3	263,969	265,318	-1,348	1,6	1,5	2,079	24,00
07.04.2022	49,8	42,1	263,743	265,164	-1,421	1,6	1,5	2,027	24,00
08.04.2022	47,6	40,6	256,541	257,706	-1,166	1,6	1,5	1,807	24,00
09.04.2022	46,1	39,4	253,697	254,338	-0,641	1,6	1,5	1,692	24,00
10.04.2022	46,2	39,5	253,346	254,111	-0,765	1,6	1,5	1,682	24,00
11.04.2022	44,2	38,2	246,647	247,809	-1,162	1,5	1,5	1,486	24,00
12.04.2022	42,6	37,0	243,274	244,132	-0,858	1,5	1,5	1,364	24,00
13.04.2022	41,5	36,2	239,993	241,758	-1,766	1,5	1,5	1,273	24,00
14.04.2022	41,3	36,2	238,859	240,575	-1,716	1,5	1,5	1,221	24,00
15.04.2022	45,2	38,9	252,229	253,607	-1,378	1,5	1,4	1,603	24,00
16.04.2022	43,0	39,5	215,189	215,432	-0,243	1,5	1,4	1,410	18,75
17.04.2022	47,0	39,5	246,795	247,595	-0,800	1,5	1,5	1,775	24,00
18.04.2022	44,4	38,5	247,674	249,336	-1,662	1,5	1,5	1,483	24,00
19.04.2022	41,8	36,3	241,385	242,948	-1,563	1,5	1,5	1,322	24,00
20.04.2022	41,8	36,4	245,342	247,159	-1,817	1,5	1,5	1,304	24,00
21.04.2022	41,7	36,6	257,722	259,853	-2,131	1,5	1,5	1,325	24,00
22.04.2022	41,4	36,0	242,438	243,809	-1,372	1,5	1,5	1,311	24,00
Итого	47,7	40,6	7953,662	7997,803	-44,142	1,6	1,5	57,628	738,75

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	128575,523	134763,109	1263,003	9736,63
23.04.2022 00:00	136529,188	142760,906	1320,631	10475,38
	7953,664	7997,797	57,628	738,75

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 57,628 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -44,142 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106

Номер теплосчётчика: 3060287

Номер абонента: 0

Адрес установки: Жилой дом (ул. 35 микрорайон, 25)

Система 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	192	2000	---
2	80	10	192	2000	0,4

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	2,510	380,7	375,8	---	4,9	54,27	47,70	0,50	0,40	24,00
24.03	2,499	380,4	375,6	---	4,9	54,35	47,80	0,50	0,40	24,00
25.03	2,448	378,5	373,5	---	5,0	54,19	47,74	0,50	0,40	24,00
26.03	2,163	362,3	357,6	---	4,7	50,69	44,74	0,50	0,40	24,00
27.03	2,136	361,7	357,0	---	4,7	50,38	44,49	0,50	0,40	24,00
28.03	2,439	374,4	369,4	---	5,0	53,24	46,74	0,50	0,40	24,00
29.03	2,659	384,4	379,1	---	5,2	55,32	48,42	0,50	0,40	24,00
Итого:	16,854	2622,4	2588,0	0,0	34,4	53,21	46,80	0,50	0,40	168,00
30.03	2,529	379,7	374,6	---	5,1	54,46	47,81	0,50	0,40	24,00
31.03	2,449	375,7	370,7	---	5,0	53,31	46,81	0,50	0,40	24,00
01.04	2,233	371,9	367,0	---	4,9	51,31	45,32	0,50	0,40	24,00
02.04	2,261	373,1	368,1	---	5,0	51,38	45,33	0,50	0,40	24,00
03.04	1,861	363,7	359,0	---	4,7	48,16	43,06	0,50	0,40	24,00
04.04	1,674	357,7	353,2	---	4,5	45,49	40,82	0,50	0,40	24,00
05.04	2,130	373,9	369,0	---	4,9	49,96	44,28	0,50	0,40	24,00
Итого:	15,137	2595,7	2561,6	0,0	34,1	50,58	44,78	0,50	0,40	168,00
06.04	2,048	369,8	365,0	---	4,8	49,66	44,14	0,50	0,40	24,00
07.04	1,915	365,1	360,5	---	4,7	47,89	42,66	0,50	0,40	24,00
08.04	1,782	362,0	357,4	---	4,6	46,78	41,88	0,50	0,40	24,00
09.04	1,629	358,6	354,1	---	4,5	45,05	40,53	0,50	0,40	24,00
10.04	1,631	362,2	357,6	---	4,6	45,10	40,62	0,50	0,40	24,00
11.04	1,482	361,4	356,8	---	4,6	43,70	39,62	0,50	0,40	24,00
12.04	1,356	356,3	351,8	---	4,5	42,44	38,65	0,50	0,40	24,00
Итого:	11,843	2535,5	2503,2	0,0	32,3	45,80	41,16	0,50	0,40	168,00
13.04	1,275	356,8	352,3	---	4,5	41,36	37,81	0,50	0,40	24,00
14.04	1,281	360,4	355,8	---	4,6	41,84	38,30	0,50	0,40	24,00
15.04	1,644	370,0	365,1	---	4,9	44,94	40,51	0,50	0,40	24,00
16.04	2,018	385,7	380,5	---	5,3	49,29	44,08	0,50	0,40	24,00
17.04	1,870	377,6	372,7	---	4,9	47,52	42,59	0,50	0,40	24,00
18.04	1,484	366,1	361,4	---	4,7	44,13	40,10	0,50	0,40	24,00
19.04	1,282	359,6	355,0	---	4,6	41,01	37,46	0,50	0,40	24,00
Итого:	10,854	2576,3	2542,8	0,0	33,5	44,30	40,12	0,50	0,40	168,00
20.04	1,394	362,6	358,0	---	4,6	42,53	38,71	0,50	0,40	24,00
21.04	1,393	362,7	358,1	---	4,7	42,38	38,56	0,50	0,40	24,00
22.04	1,405	362,7	358,1	---	4,7	42,21	38,35	0,50	0,40	24,00
Итого:	4,192	1088,1	1074,1	0,0	14,0	42,37	38,54	0,50	0,40	72,00
Итого:	58,880	11418,016	11269,622	0,000	148,394	47,25	42,28	0,50	0,40	744,00
						dT= 4,97				

Общее время работы теплосистемы, ч	69295,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	69295,0	=	69196,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax+	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		58,88					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 8:00 25.04.2022		
Количество теплоты, Гкал	6792,17	6851,05	58,88		6854,32		
Расход теплоносителя Мп, т	530805,7	542223,7	11418,0		543083,9		
Расход теплоносителя Мо, т	526001,7	537271,3	11269,6		538120,3		
Время наработки, ч	68395,0	69139,0	744,0		69196,0		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			2,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-106
3060469
г. Октябрьский, Аксакова д.3
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,162	78,0	---	---
2	50	0,142	68,4	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.22 по 22.04.22**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,154	212,9	213,5	0,7	---	68,10	57,98	0,50	0,50	24,00
24.03	2,049	212,7	213,4	0,7	---	66,61	56,98	0,50	0,50	24,00
25.03	2,044	212,2	212,8	0,6	---	67,02	57,39	0,50	0,50	24,00
26.03	2,049	212,3	212,9	0,6	---	67,17	57,52	0,50	0,50	24,00
27.03	2,050	211,7	212,3	0,6	---	66,54	56,86	0,50	0,50	24,00
28.03	2,051	207,4	208,0	0,5	---	66,53	56,65	0,50	0,50	24,00
29.03	2,098	198,8	199,2	0,4	---	67,21	56,67	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,49	1468,0	1472,1	4,2	0,0	67,02	57,15	0,50	0,50	168,00
30.03	2,087	202,9	203,4	0,5	---	67,15	56,87	0,50	0,50	24,00
31.03	2,103	213,8	214,4	0,6	---	67,50	57,67	0,50	0,50	24,00
01.04	2,056	218,8	219,5	0,7	---	67,71	58,32	0,50	0,50	24,00
02.04	2,072	222,3	223,0	0,7	---	67,26	57,94	0,50	0,50	24,00
03.04	2,059	225,8	226,6	0,8	---	66,48	57,37	0,50	0,50	24,00
04.04	1,994	233,3	234,1	0,8	---	66,34	57,79	0,50	0,50	24,00
05.04	2,043	225,1	225,8	0,7	---	66,57	57,50	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,41	1542,0	1546,8	4,8	0,0	66,99	57,65	0,50	0,50	168,00
06.04	2,033	224,5	225,1	0,6	---	66,76	57,71	0,50	0,50	24,00
07.04	2,035	230,0	230,7	0,7	---	66,51	57,66	0,50	0,50	24,00
08.04	1,999	237,8	238,7	0,8	---	67,26	58,86	0,50	0,50	24,00
09.04	1,918	243,7	244,7	0,9	---	66,70	58,83	0,50	0,50	24,00
10.04	1,950	243,5	244,4	0,9	---	65,98	57,97	0,50	0,50	24,00
11.04	1,939	243,9	244,8	0,9	---	65,94	58,00	0,50	0,50	24,00
12.04	1,910	213,1	213,7	0,5	---	65,01	56,05	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,78	1636,6	1642,0	5,4	0,0	66,32	57,90	0,50	0,50	168,00
13.04	1,907	199,5	199,9	0,4	---	66,46	56,91	0,50	0,50	24,00
14.04	1,824	206,3	206,8	0,5	---	65,39	56,55	0,50	0,50	24,00
15.04	1,902	206,3	206,8	0,4	---	65,41	56,20	0,50	0,50	24,00
16.04	1,821	210,8	211,4	0,5	---	64,90	56,27	0,50	0,50	24,00
17.04	1,851	218,7	219,3	0,6	---	64,97	56,51	0,50	0,50	24,00
18.04	1,830	186,7	186,8	0,2	---	64,20	54,39	0,50	0,50	24,00
19.04	1,808	158,9	158,8	---	0,1	65,18	53,80	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,94	1387,4	1389,8	2,6	0,1	65,22	55,89	0,50	0,50	168,00
20.04	1,815	156,6	156,4	---	0,2	65,23	53,64	0,50	0,50	24,00
21.04	1,808	153,7	153,4	---	0,2	64,76	53,00	0,50	0,50	24,00
22.04	1,785	154,1	153,9	---	0,2	65,11	53,53	0,50	0,50	24,00
Итого:	5,41	464,4	463,7	0,0	0,6	65,04	53,39	0,50	0,50	72,00
Итого:	61,04	6498,3	6514,5	16,9	0,7	66,31	56,92	0,50	0,50	744,0

$$dT = 9,39$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тмах, ч + Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +
	61,04			Qт/в +	Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.22	На 24:00 22.04.22	Результат за период		На 12:22 25.04.2022
Количество теплоты, Гкал	3092,63	3153,67	61,04		3157,99
Расход теплоносителя M1, т	339789,6	346287,9	6498,3		346678,1
Расход теплоносителя M2, т	344853,4	351367,9	6514,5		351757,6
Время наработки, ч	38382,8	39126,8	744,0		39187,1
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0		

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Гаражная 5 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА6С5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.94	40.12	13.82	118.62	116.99	119.72	118.81	0.00	-1.82	7.15	5.81	1.616	-0.073	24	0	*
24/03/22	53.54	39.61	13.93	112.81	111.29	113.95	113.05	0.00	-1.76	7.15	5.80	1.550	-0.070	24	0	*
25/03/22	53.65	39.64	14.01	112.84	111.31	113.99	113.08	0.00	-1.77	7.14	5.80	1.557	-0.070	24	0	*
26/03/22	53.77	40.23	13.54	119.31	117.63	120.46	119.50	0.00	-1.87	7.16	5.81	1.591	-0.075	24	0	*
27/03/22	53.58	40.09	13.49	119.32	117.64	120.49	119.53	0.00	-1.89	7.15	5.81	1.588	-0.076	24	0	*
28/03/22	54.57	40.38	14.19	117.14	115.49	118.28	117.34	0.00	-1.85	7.17	5.82	1.638	-0.075	24	0	*
29/03/22	55.76	40.97	14.79	118.51	116.83	119.58	118.62	0.00	-1.79	7.17	5.83	1.729	-0.073	24	0	*
30/03/22	54.46	40.09	14.37	113.84	112.22	114.98	114.08	0.00	-1.86	7.17	5.83	1.609	-0.075	24	0	*
31/03/22	53.63	39.05	14.58	108.41	106.98	109.58	108.86	0.00	-1.88	7.18	5.83	1.558	-0.073	24	0	*
01/04/22	51.13	38.28	12.85	112.06	110.73	113.33	112.61	0.00	-1.88	7.19	5.81	1.422	-0.072	24	0	*
02/04/22	47.76	36.96	10.80	117.62	116.40	119.03	118.31	0.00	-1.91	7.17	5.83	1.257	-0.071	24	0	*
03/04/22	47.32	35.61	11.71	98.37	97.39	99.77	99.17	0.00	-1.78	7.17	5.82	1.139	-0.063	24	0	*
04/04/22	47.60	34.63	12.97	86.12	85.24	87.40	86.92	0.00	-1.68	7.18	5.80	1.105	-0.058	24	0	*
05/04/22	49.97	37.82	12.15	114.24	112.96	115.31	114.55	0.00	-1.59	7.17	5.82	1.374	-0.060	24	0	*
06/04/22	50.66	38.15	12.51	111.32	110.01	112.24	111.41	0.00	-1.40	7.18	5.83	1.378	-0.053	24	0	*
07/04/22	49.42	36.93	12.49	103.99	102.79	104.88	104.16	0.00	-1.37	7.18	5.82	1.282	-0.051	24	0	*
08/04/22	47.71	35.58	12.13	94.66	93.60	95.52	94.92	0.00	-1.32	7.17	5.82	1.136	-0.047	24	0	*
09/04/22	45.96	34.77	11.19	94.04	93.17	94.91	94.28	0.00	-1.11	7.17	5.82	1.044	-0.039	24	0	*
10/04/22	45.93	35.48	10.45	103.26	102.29	104.13	103.52	0.00	-1.23	7.17	5.82	1.072	-0.044	24	0	*
11/04/22	43.52	33.33	10.19	84.37	83.63	85.25	84.87	0.00	-1.24	7.17	5.81	0.850	-0.041	24	0	*
12/04/22	40.49	32.50	7.99	96.41	95.72	97.40	96.98	0.00	-1.26	7.17	5.79	0.766	-0.041	24	0	*
13/04/22	40.47	31.63	8.84	77.52	76.97	78.40	78.08	0.00	-1.11	7.18	5.79	0.681	-0.035	24	0	*
14/04/22	40.61	31.39	9.22	51.74	51.34	52.27	52.02	0.00	-0.68	7.17	5.79	0.476	-0.021	24	0	*
15/04/22	43.50	33.62	9.88	96.67	95.84	97.36	96.88	0.00	-1.04	7.17	5.80	0.948	-0.035	24	0	*
16/04/22	46.61	35.27	11.34	97.23	96.27	98.01	97.53	0.00	-1.26	7.18	5.81	1.092	-0.044	24	0	*
17/04/22	46.04	33.90	12.14	81.75	80.97	82.56	82.14	0.00	-1.17	7.17	5.80	0.984	-0.040	24	0	*
18/04/22	43.89	32.49	11.40	58.88	58.38	59.36	59.05	0.00	-0.67	7.17	5.79	0.665	-0.022	24	0	*
19/04/22	41.96	32.37	9.59	81.96	81.33	82.48	82.06	0.00	-0.73	7.16	5.79	0.779	-0.024	24	0	*
20/04/22	41.93	33.06	8.87	95.74	95.02	96.48	96.00	0.00	-0.98	7.16	5.80	0.849	-0.032	24	0	*
21/04/22	41.64	32.30	9.34	74.23	73.68	74.67	74.31	0.00	-0.63	6.79	5.79	0.685	-0.020	24	0	*
22/04/22	41.46	32.16	9.30	74.48	73.95	74.57	74.22	0.00	-0.27	6.99	5.79	0.688	-0.009	24	0	*
итого:				3047.4	3014.06	3076.3	3056.86	0.00	-42.80			36.108	-1.582	744	0	
Средние:	47.82	36.07	11.74							7.15	5.80					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2087ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Геофизиков 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802355
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	6.170	114.327	53.83	0.59	5.267	114.327	45.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	6.203	114.435	54.08	0.59	5.304	114.435	46.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	6.212	114.397	54.17	0.59	5.314	114.397	46.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	6.190	114.386	53.98	0.59	5.297	114.386	46.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	5.851	109.663	53.22	0.59	5.018	109.663	45.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	6.090	114.541	53.04	0.59	5.230	114.541	45.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	6.392	114.893	55.50	0.59	5.438	114.893	47.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	6.376	115.012	55.31	0.59	5.439	115.012	47.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	6.178	115.111	53.53	0.59	5.295	115.111	45.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	6.057	115.431	52.35	0.59	5.220	115.431	45.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	5.649	115.178	48.90	0.59	4.914	115.178	42.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	5.496	115.483	47.45	0.59	4.808	115.483	41.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	5.577	115.627	48.09	0.59	4.886	115.627	42.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	5.511	115.661	47.50	0.59	4.826	115.661	41.57	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	5.981	117.146	50.92	0.59	5.186	117.146	44.12	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	5.879	117.737	49.79	0.59	5.120	117.737	43.34	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	5.787	118.489	48.70	0.59	5.076	118.489	42.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	5.136	116.184	44.05	0.59	4.567	116.184	39.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	4.979	111.497	44.50	0.59	4.398	111.497	39.29	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	4.945	111.228	44.31	0.59	4.374	111.228	39.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	4.681	112.238	41.55	0.59	4.197	112.238	37.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	5.060	120.448	41.85	0.59	4.558	120.448	37.68	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	5.133	121.365	42.14	0.59	4.632	121.365	38.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	5.246	124.238	42.08	0.59	4.742	124.238	38.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	5.667	120.954	46.71	0.59	5.018	120.954	41.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	5.818	124.121	46.73	0.59	5.158	124.121	41.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	5.658	124.100	45.44	0.59	5.054	124.100	40.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	5.001	119.675	41.63	0.59	4.508	119.675	37.51	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	4.958	117.280	42.12	0.59	4.458	117.280	37.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	4.976	118.586	41.81	0.59	4.481	118.586	37.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	4.974	118.984	41.65	0.59	4.485	118.988	37.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	5.608	116.731	47.96		4.912	116.731	41.97		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	173.832	3618.413			152.268	3618.417			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Геофизиков 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802355
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	0.903	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	0.899	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	0.898	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	0.893	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	0.833	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	0.860	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	0.954	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	0.937	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	0.882	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	0.836	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	0.735	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	0.688	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	0.692	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	0.685	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	0.795	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	0.758	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	0.711	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	0.569	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	0.581	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	0.571	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	0.484	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	0.502	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	0.501	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	0.504	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	0.650	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	0.661	0.000	0.000	0.00
18.04.22	24.00	0.604	0.000	0.000	0.00
19.04.22	24.00	0.493	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	0.500	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	0.495	0.000	0.000	0.00
22.04.22	23.43	0.490	0.000	-0.005	0.00
Среднее:		0.696	0.000	-0.000	0.000
Итого:	742.43	21.564	0.000	-0.005	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Геофизиков 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802355
 Теплосистема: 3

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	8.041	149.039	53.82	0.59	6.685	149.039	44.71		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	8.079	149.075	54.06	0.59	6.723	149.075	44.96		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	8.090	149.018	54.16	0.59	6.733	149.018	45.04		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	8.065	149.057	53.97	0.59	6.721	149.057	44.94		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	7.633	143.075	53.21	0.59	6.368	143.075	44.36		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	7.934	149.239	53.03	0.59	6.619	149.239	44.20		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	8.305	149.314	55.49	0.59	6.848	149.313	45.72		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	8.274	149.280	55.30	0.59	6.850	149.280	45.74		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	8.014	149.354	53.52	0.59	6.672	149.353	44.53		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	7.849	149.575	52.34	0.59	6.572	149.574	43.79		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	7.367	150.211	48.90	0.59	6.241	150.210	41.40		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	7.153	150.302	47.45	0.59	6.103	150.301	40.45		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	7.237	150.032	48.09	0.59	6.178	150.032	41.03		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	7.140	149.876	47.50	0.59	6.081	149.872	40.42		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	7.669	150.235	50.91	0.59	6.457	150.234	42.83		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	7.501	150.250	49.78	0.59	6.345	150.250	42.08		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	7.352	150.530	48.70	0.59	6.261	150.516	41.44		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	6.667	150.800	44.05	0.59	5.786	150.755	38.22		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	6.710	150.242	44.51	0.59	5.816	150.188	38.57		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	6.678	150.136	44.32	0.59	5.798	150.074	38.47		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	6.278	150.469	41.57	0.59	5.530	150.343	36.62		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	6.361	151.385	41.86	0.59	5.595	151.264	36.83		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	6.409	151.489	42.15	0.59	5.644	151.370	37.13		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	6.416	151.884	42.09	0.59	5.644	151.761	37.03		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	7.052	150.477	46.71	0.59	6.048	150.448	40.04		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	7.079	151.010	46.73	0.59	6.060	150.986	39.98		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	6.883	150.955	45.45	0.59	5.959	150.889	39.34		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	6.325	151.305	41.64	0.59	5.563	151.165	36.64		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	6.391	151.118	42.13	0.59	5.616	150.969	37.04		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	6.345	151.129	41.83	0.59	5.573	150.983	36.75		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	6.180	147.774	41.66	0.59	5.407	147.646	36.44		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.209	149.935	47.96		6.145	149.891	40.86		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	223.477	4647.634			190.494	4646.280			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Геофизиков 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802355
 Теплосистема: 3

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.357	0.000	0.001	0.00
24.03.22	24.00	1.356	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	1.357	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	1.344	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	1.265	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	1.315	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	1.457	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	1.425	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	1.341	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	1.277	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	1.126	0.000	0.001	0.00
03.04.22	24.00	1.050	0.000	0.002	0.00
04.04.22	24.00	1.058	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	1.059	0.000	0.005	0.00
06.04.22	24.00	1.212	0.000	0.001	0.00
07.04.22	24.00	1.156	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	1.092	0.000	0.014	0.00
09.04.22	24.00	0.881	0.000	0.045	0.00
10.04.22	24.00	0.894	0.000	0.055	0.00
11.04.22	24.00	0.880	0.000	0.061	0.00
12.04.22	24.00	0.748	0.000	0.126	0.00
13.04.22	24.00	0.766	0.000	0.121	0.00
14.04.22	24.00	0.765	0.000	0.119	0.00
15.04.22	24.00	0.772	0.000	0.123	0.00
16.04.22	24.00	1.004	0.000	0.029	0.00
17.04.22	24.00	1.019	0.000	0.023	0.00
18.04.22	24.00	0.923	0.000	0.066	0.00
19.04.22	24.00	0.762	0.000	0.140	0.00
20.04.22	24.00	0.775	0.000	0.149	0.00
21.04.22	24.00	0.772	0.000	0.145	0.00
22.04.22	23.43	0.773	0.000	0.127	0.00
Среднее:		1.064	0.000	0.044	0.000
Итого:	742.43	32.983	0.000	1.354	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Герцена д.16

Жилой дом

ИМ 2300 N BA773

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.73	53.86	404.22	44.61	405.87	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.65	53.45	404.26	44.41	405.87	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.67	53.53	404.29	44.44	405.91	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.69	53.66	404.50	44.51	406.13	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.73	53.47	404.02	44.22	405.66	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.87	54.39	403.49	44.78	405.21	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	4.09	55.66	403.12	45.50	404.96	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.89	54.37	403.54	44.71	405.27	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.77	53.56	403.40	44.19	405.06	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.39	51.22	404.23	42.82	405.68	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.93	47.81	403.92	40.53	405.11	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.79	47.30	395.58	40.23	396.71	23:30	23:30
05-04-2022 00:00:00	2.88	47.70	404.11	40.54	405.28	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.21	49.69	403.03	41.71	404.37	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	3.29	50.59	402.84	42.41	404.24	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	3.12	49.40	402.97	41.63	404.27	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.87	47.70	403.19	40.57	404.36	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.62	45.92	403.60	39.42	404.64	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.59	45.88	403.38	39.44	404.40	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.20	43.46	404.96	38.01	405.80	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.88	40.53	405.66	35.88	406.35	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.87	40.54	406.88	35.93	407.57	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.86	40.86	409.15	36.31	409.84	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.28	43.31	407.94	37.70	408.81	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.70	46.62	409.08	39.99	410.17	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.66	46.14	407.40	39.60	408.46	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.26	43.55	408.62	38.01	409.48	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.08	42.01	411.19	36.93	411.97	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	2.07	41.96	411.35	36.92	412.12	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.06	41.67	411.66	36.66	412.43	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.08	41.46	412.35	36.42	413.12	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	89.79	47.78	12567.93	40.61	12605.11	743:30	743:30

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Герцена д.20
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BA759
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.92	54.11	442.10	45.24	439.71	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.84	53.70	441.99	45.01	439.64	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.86	53.79	441.98	45.05	439.58	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.87	53.92	442.06	45.14	439.67	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.92	53.73	442.28	44.85	439.62	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	4.06	54.69	441.95	45.49	439.49	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	4.29	55.93	441.82	46.20	439.27	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	4.07	54.63	442.10	45.41	439.66	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.93	53.82	441.97	44.90	439.56	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.54	51.41	442.84	43.41	440.37	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	3.07	48.02	442.35	41.06	439.79	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	3.01	47.56	442.71	40.74	440.11	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	3.02	47.96	443.19	41.12	440.53	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.40	50.01	442.59	42.32	439.97	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	3.48	50.85	442.57	42.97	439.91	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	3.29	49.65	442.62	42.20	439.97	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	3.00	47.91	442.75	41.11	440.19	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.75	46.14	442.93	39.93	440.33	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.71	46.11	442.70	39.97	440.17	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.30	43.61	444.18	38.41	441.60	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.95	40.70	444.50	36.31	441.75	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.95	40.72	445.67	36.34	442.89	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.93	41.05	448.30	36.72	445.47	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.40	43.58	447.43	38.20	444.60	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.84	46.84	448.62	40.50	446.01	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.78	46.33	446.97	40.11	444.33	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.35	43.72	448.08	38.45	445.44	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.15	42.19	450.35	37.41	447.64	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	2.14	42.14	450.48	37.39	447.82	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.13	41.84	450.99	37.11	448.06	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.15	41.65	451.55	36.89	448.58	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	94.08	48.01	13782.60	41.16	13701.76	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Герцена 22
Жилой дом
ИМ 2300 N BA760
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.37	54.32	163.94	45.95	159.57	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.34	53.91	164.07	45.74	159.55	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.34	53.99	164.07	45.79	159.33	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.34	54.12	164.07	45.92	159.31	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.33	53.93	164.04	45.81	159.33	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.39	54.87	163.99	46.37	159.15	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.46	56.14	163.93	47.19	158.96	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.38	54.83	164.02	46.39	159.03	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.35	54.02	164.02	45.78	158.96	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.22	51.64	164.33	44.19	159.93	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.05	48.23	163.95	41.83	160.59	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.02	47.75	163.92	41.53	159.93	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.02	48.15	163.76	41.90	160.34	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.15	50.17	160.71	43.00	157.71	23:36	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.18	51.06	163.44	43.81	160.44	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.12	49.85	163.34	42.96	160.97	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.03	48.12	163.18	41.82	160.81	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.94	46.34	163.08	40.56	161.05	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.93	46.30	163.02	40.60	161.10	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.78	43.83	163.35	39.05	161.63	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.65	40.89	163.17	36.89	160.62	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.66	40.91	163.65	36.87	162.13	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.66	41.24	164.52	37.22	163.06	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.81	43.74	164.44	38.82	162.60	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.97	47.04	165.51	41.14	163.18	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.93	46.54	164.94	40.89	161.98	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.78	43.93	165.07	39.16	161.98	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.71	42.38	165.74	38.06	162.13	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.71	42.33	165.92	38.03	162.19	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.71	41.84	166.30	37.57	162.84	23:57	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.72	41.45	167.22	37.14	163.44	23:55	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	32.07	48.19	5088.70	41.87	4983.81	743:28	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Герцена 24

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718979
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	18.240	335.983	54.28	0.00	14.937	329.544	45.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	18.172	335.995	54.07	0.00	14.939	329.537	45.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	18.110	335.874	53.91	0.00	14.880	329.441	45.14	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	18.180	335.919	54.11	0.00	14.936	329.482	45.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	17.377	321.909	53.97	0.00	14.242	315.741	45.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	18.196	335.802	54.17	0.00	14.900	329.379	45.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	18.866	335.492	56.22	0.00	15.297	329.107	46.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	18.587	335.734	55.35	0.00	15.146	329.286	45.97	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	18.157	335.823	54.05	0.00	14.866	329.365	45.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	17.792	336.314	52.89	0.00	14.677	329.875	44.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	16.398	335.942	48.79	0.00	13.729	329.469	41.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	16.004	335.962	47.61	0.00	13.465	329.469	40.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	16.180	336.497	48.06	0.00	13.619	330.041	41.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	16.473	335.895	49.02	0.00	13.760	329.537	41.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	17.358	335.841	51.67	0.00	14.366	329.571	43.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	16.824	336.042	50.05	0.00	14.016	329.784	42.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	16.373	336.010	48.71	0.00	13.734	329.774	41.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	15.711	336.159	46.71	0.00	13.307	329.922	40.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	15.527	336.175	46.16	0.00	13.212	329.939	40.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	15.216	336.845	45.15	0.00	13.029	330.560	39.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	13.827	337.492	40.93	0.00	12.057	331.186	36.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	13.845	338.054	40.92	0.00	12.072	331.747	36.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	13.941	339.270	41.05	0.00	12.167	332.936	36.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	14.335	340.173	42.11	0.00	12.421	333.788	37.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	16.084	341.036	47.13	0.00	13.609	334.560	40.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	15.889	339.474	46.78	0.00	13.438	332.993	40.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	15.252	339.775	44.86	0.00	13.066	333.180	39.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	14.486	341.585	42.37	0.00	12.537	334.952	37.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	14.514	341.925	42.41	0.00	12.578	335.262	37.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	14.387	341.920	42.04	0.00	12.454	335.268	37.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	14.312	342.364	41.77	0.00	12.375	335.747	36.81	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	16.276	337.094	48.29		13.671	330.680	41.33		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	504.614	10449.277			423.830	10250.442			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Герцена 24

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718979
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Мтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	3.303	0.000	6.439	0.00
24.03.22	24.00	3.233	0.000	6.458	0.00
25.03.22	24.00	3.230	0.000	6.433	0.00
26.03.22	24.00	3.244	0.000	6.437	0.00
27.03.22	23.00	3.136	0.000	6.167	0.00
28.03.22	24.00	3.296	0.000	6.423	0.00
29.03.22	24.00	3.569	0.000	6.385	0.00
30.03.22	24.00	3.441	0.000	6.448	0.00
31.03.22	24.00	3.290	0.000	6.458	0.00
01.04.22	24.00	3.115	0.000	6.440	0.00
02.04.22	24.00	2.669	0.000	6.473	0.00
03.04.22	24.00	2.539	0.000	6.493	0.00
04.04.22	24.00	2.561	0.000	6.456	0.00
05.04.22	24.00	2.713	0.000	6.358	0.00
06.04.22	24.00	2.992	0.000	6.270	0.00
07.04.22	24.00	2.808	0.000	6.258	0.00
08.04.22	24.00	2.639	0.000	6.236	0.00
09.04.22	24.00	2.404	0.000	6.236	0.00
10.04.22	24.00	2.315	0.000	6.235	0.00
11.04.22	24.00	2.187	0.000	6.285	0.00
12.04.22	24.00	1.770	0.000	6.306	0.00
13.04.22	24.00	1.773	0.000	6.307	0.00
14.04.22	24.00	1.774	0.000	6.334	0.00
15.04.22	24.00	1.915	0.000	6.385	0.00
16.04.22	24.00	2.474	0.000	6.476	0.00
17.04.22	24.00	2.451	0.000	6.480	0.00
18.04.22	24.00	2.186	0.000	6.594	0.00
19.04.22	24.00	1.949	0.000	6.633	0.00
20.04.22	24.00	1.936	0.000	6.663	0.00
21.04.22	24.00	1.933	0.000	6.653	0.00
22.04.22	24.00	1.938	0.000	6.617	0.00
Среднее:		2.605	0.000	6.414	0.000
Итого:	743.00	80.784	0.000	198.835	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Герцена 24а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч G3 max = 20.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут
 Тхв = 0.00 °С

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.25	45.25	9.00	250.81	248.49	252.07	248.49	0.00	0.00	6.20	6.00	2.231	0.000	24	0	*
24/03/22	53.82	45.07	8.75	250.64	248.35	251.93	248.35	0.00	0.00	6.20	6.00	2.172	0.000	24	0	*
25/03/22	53.94	45.11	8.83	250.64	248.36	251.96	248.36	0.00	0.00	6.20	6.00	2.192	0.000	24	0	*
26/03/22	54.05	45.14	8.91	250.64	248.33	251.92	248.33	0.00	0.00	6.20	6.00	2.213	0.000	24	0	*
27/03/22	53.85	44.99	8.86	250.74	248.45	252.06	248.45	0.00	0.00	6.20	6.00	2.197	0.000	24	0	*
28/03/22	54.91	45.66	9.25	250.70	248.31	251.95	248.31	0.00	0.00	6.20	6.00	2.291	0.000	24	0	*
29/03/22	56.05	46.36	9.69	250.75	248.15	251.89	248.15	0.00	0.00	6.20	6.00	2.399	0.000	24	0	*
30/03/22	54.72	45.54	9.18	250.76	248.37	252.01	248.37	0.00	0.00	6.20	6.00	2.276	0.000	24	0	*
31/03/22	53.94	44.98	8.96	250.38	248.08	251.67	248.08	0.00	0.00	6.20	6.00	2.221	0.000	24	0	*
01/04/22	51.40	43.35	8.05	250.78	248.76	252.22	248.76	0.00	0.00	6.20	6.00	1.999	0.000	24	0	*
02/04/22	48.09	41.10	6.99	250.11	248.47	251.69	248.47	0.00	0.00	6.20	6.00	1.735	0.000	24	0	*
03/04/22	47.70	40.90	6.80	250.18	248.66	251.81	248.66	0.00	0.00	6.20	6.00	1.690	0.000	24	0	*
04/04/22	48.11	41.24	6.87	250.50	248.82	251.89	248.82	0.00	0.00	6.20	6.00	1.705	0.000	24	0	*
05/04/22	50.30	42.57	7.73	250.54	248.46	251.54	248.46	0.00	0.00	6.20	6.00	1.918	0.000	24	0	*
06/04/22	50.92	43.07	7.85	250.42	248.37	251.57	248.37	0.00	0.00	6.20	6.00	1.945	0.000	24	0	*
07/04/22	49.76	42.32	7.44	250.28	248.43	251.75	248.43	0.00	0.00	6.20	6.00	1.847	0.000	24	0	*
08/04/22	47.96	41.17	6.79	249.64	248.12	251.48	248.12	0.00	0.00	6.20	6.00	1.680	0.000	24	0	*
09/04/22	46.24	39.97	6.27	249.40	248.19	251.55	248.19	0.00	0.00	6.20	6.00	1.553	0.000	24	0	*
10/04/22	46.25	40.02	6.23	249.27	248.13	251.47	248.13	0.00	0.00	6.20	6.00	1.543	0.000	24	0	*
11/04/22	43.55	38.30	5.25	250.02	249.16	252.39	249.16	0.00	0.00	6.20	6.00	1.306	0.000	24	0	*
12/04/22	40.81	36.31	4.50	249.68	249.11	252.18	249.11	0.00	0.00	6.20	6.00	1.117	0.000	24	0	*
13/04/22	40.83	36.35	4.48	250.39	249.76	252.75	249.76	0.00	0.00	6.20	6.00	1.118	0.000	24	0	*
14/04/22	41.17	36.72	4.45	251.84	251.05	254.03	251.05	0.00	0.00	6.20	6.00	1.114	0.000	24	0	*
15/04/22	43.91	38.39	5.52	252.33	251.16	254.17	251.16	0.00	0.00	6.20	6.00					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Герцена 246 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч G3 max = 20.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут
 Тхв= 0.00 °С

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	v3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
/03/22	54.20	44.03	10.17	195.36	192.72	194.45	192.77	0.00	-0.05	6.20	6.00	1.956	-0.002	24	0	*
/03/22	53.78	43.89	9.89	195.44	192.80	194.29	192.60	0.00	0.20	6.20	6.00	1.902	0.009	24	0	*
/03/22	53.89	44.06	9.83	195.28	192.64	193.89	192.21	0.00	0.43	6.20	6.00	1.890	0.019	24	0	*
/03/22	54.01	44.16	9.85	195.47	192.83	194.19	192.48	0.00	0.35	6.20	6.00	1.898	0.015	24	0	*
/03/22	53.81	44.08	9.73	195.32	192.68	194.26	192.54	0.00	0.14	6.20	6.00	1.871	0.006	24	0	*
/03/22	54.82	44.64	10.18	195.38	192.65	194.06	192.25	0.00	0.40	6.20	6.00	1.960	0.018	24	0	*
/03/22	56.01	45.38	10.63	195.42	192.54	194.25	192.33	0.00	0.21	6.20	6.00	2.040	0.010	24	0	*
/03/22	54.70	44.60	10.10	195.26	192.53	194.13	192.31	0.00	0.22	6.20	6.00	1.942	0.010	24	0	*
/03/22	53.91	44.02	9.89	195.34	192.70	194.31	192.60	0.00	0.10	6.20	6.00	1.900	0.004	24	0	*
/04/22	51.43	42.53	8.90	195.31	192.93	194.01	192.42	0.00	0.51	6.20	6.00	1.717	0.022	24	0	*
/04/22	48.09	40.36	7.73	194.82	192.71	194.02	192.56	0.00	0.15	6.20	6.00	1.488	0.006	24	0	*
/04/22	47.67	40.13	7.54	194.74	192.59	194.37	192.93	0.00	-0.34	6.20	6.00	1.450	-0.014	24	0	*
/04/22	48.08	40.50	7.58	195.50	193.34	193.44	192.00	0.00	1.34	6.20	6.00	1.462	0.054	24	0	*
/04/22	50.20	41.69	8.51	194.96	192.67	193.52	191.96	0.00	0.71	6.20	6.00	1.635	0.030	24	0	*
/04/22	50.92	42.24	8.68	194.82	192.48	194.54	192.86	0.00	-0.38	6.20	6.00	1.670	-0.016	24	0	*
/04/22	49.75	41.49	8.26	194.44	192.17	194.21	192.64	0.00	-0.47	6.20	6.00	1.584	-0.019	24	0	*
/04/22	47.97	40.40	7.57	194.21	192.15	194.66	193.18	0.00	-1.03	6.20	6.00	1.455	-0.042	24	0	*
/04/22	46.23	39.25	6.98	193.97	192.05	194.27	192.83	0.00	-0.78	6.20	6.00	1.338	-0.031	24	0	*
/04/22	46.22	39.30	6.92	193.76	191.84	193.97	192.53	0.00	-0.69	6.20	6.00	1.326	-0.027	24	0	*
/04/22	43.61	37.70	5.91	194.26	192.52	194.32	193.02	0.00	-0.50	6.20	6.00	1.137	-0.019	24	0	*
/04/22	40.80	35.73	5.07	194.18	192.74	194.05	192.85	0.00	-0.11	6.20	6.00	0.975	-0.004	24	0	*
/04/22	40.82	35.79	5.03	194.60	193.16	194.50	193.30	0.00	-0.14	6.20	6.00	0.971	-0.005	24	0	*
/04/22	41.15	36.20	4.95	195.44	193.90	195.38	194.18	0.00	-0.28	6.20	6.00	0.961	-0.010	24	0	*
/04/22	43.80	37.85	5.95	194.98	193.21	195.14	193.84	0.00	-0.63	6.20	6.00	1.146	-0.024	24	0	*
/04/22	46.93	40.00</														

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Герцена 26

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801114
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	10.127	187.355	54.04	0.00	8.515	186.392	45.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	10.092	187.453	53.82	0.00	8.504	186.481	45.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	10.062	187.442	53.67	0.00	8.492	186.462	45.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	10.099	187.439	53.86	0.00	8.518	186.443	45.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	9.648	179.544	53.72	0.00	8.139	178.572	45.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	10.110	187.283	53.97	0.00	8.510	186.246	45.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	10.483	187.272	55.97	0.00	8.746	186.194	46.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	10.319	187.355	55.06	0.00	8.666	186.248	46.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	10.084	187.344	53.81	0.00	8.499	186.260	45.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	9.872	187.701	52.58	0.00	8.364	186.639	44.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	9.106	187.524	48.54	0.00	7.819	186.536	41.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	8.901	187.641	47.41	0.00	7.673	186.664	40.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	8.993	187.814	47.86	0.00	7.762	186.828	41.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	9.166	187.498	48.86	0.00	7.850	186.564	41.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	9.638	187.432	51.40	0.00	8.178	186.505	43.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	9.347	187.549	49.82	0.00	8.003	186.654	42.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	9.094	187.541	48.47	0.00	7.823	186.683	41.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	8.729	187.656	46.49	0.00	7.587	186.809	40.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	8.641	187.800	45.99	0.00	7.541	186.941	40.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	8.455	188.242	44.89	0.00	7.442	187.377	39.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	7.699	188.655	40.77	0.00	6.900	187.882	36.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	7.709	188.928	40.77	0.00	6.909	188.153	36.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	7.766	189.632	40.92	0.00	6.972	188.736	36.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	7.996	190.023	42.05	0.00	7.121	189.019	37.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	8.943	190.352	46.95	0.00	7.782	189.260	40.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	8.835	189.489	46.60	0.00	7.686	188.433	40.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	8.474	189.747	44.63	0.00	7.470	188.683	39.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	8.064	190.841	42.22	0.00	7.181	189.802	37.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	8.082	191.070	42.26	0.00	7.204	190.015	37.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	8.013	191.098	41.90	0.00	7.131	190.064	37.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	7.971	191.351	41.62	0.00	7.098	190.351	37.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.048	188.208	48.09		7.809	187.234	41.48		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	280.517	5834.073			242.086	5803.895			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Герцена 26

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801114
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.03.22	24.00	1.612	0.000	0.963	0.00
24.03.22	24.00	1.588	0.000	0.973	0.00
25.03.22	24.00	1.571	0.000	0.980	0.00
26.03.22	24.00	1.581	0.000	0.996	0.00
27.03.22	23.00	1.508	0.000	0.971	0.00
28.03.22	24.00	1.599	0.000	1.037	0.00
29.03.22	24.00	1.737	0.000	1.078	0.00
30.03.22	24.00	1.653	0.000	1.108	0.00
31.03.22	24.00	1.585	0.000	1.084	0.00
01.04.22	24.00	1.508	0.000	1.062	0.00
02.04.22	24.00	1.287	0.000	0.988	0.00
03.04.22	24.00	1.228	0.000	0.977	0.00
04.04.22	24.00	1.230	0.000	0.986	0.00
05.04.22	24.00	1.316	0.000	0.934	0.00
06.04.22	24.00	1.460	0.000	0.928	0.00
07.04.22	24.00	1.344	0.000	0.895	0.00
08.04.22	24.00	1.271	0.000	0.858	0.00
09.04.22	24.00	1.141	0.000	0.847	0.00
10.04.22	24.00	1.101	0.000	0.859	0.00
11.04.22	24.00	1.013	0.000	0.865	0.00
12.04.22	24.00	0.799	0.000	0.773	0.00
13.04.22	24.00	0.800	0.000	0.775	0.00
14.04.22	24.00	0.794	0.000	0.895	0.00
15.04.22	24.00	0.875	0.000	1.004	0.00
16.04.22	24.00	1.160	0.000	1.093	0.00
17.04.22	24.00	1.149	0.000	1.057	0.00
18.04.22	24.00	1.004	0.000	1.064	0.00
19.04.22	24.00	0.883	0.000	1.039	0.00
20.04.22	24.00	0.878	0.000	1.055	0.00
21.04.22	24.00	0.882	0.000	1.034	0.00
22.04.22	24.00	0.873	0.000	1.001	0.00
Среднее:		1.239	0.000	0.973	0.000
Итого:	743.00	38.431	0.000	30.177	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Герцена 28

Жилой дом

ИМ 2300 N BV379

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
Макс.предел	1000000	10	150	150	30	1000000	150	150	30
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.86	0.12	54.22	13.99	13.79	331.08	45.56	14.07	13.93
25-03-2022 00:00:00	2.82	0.12	53.79	13.98	13.80	331.09	45.25	14.07	13.93
26-03-2022 00:00:00	2.83	0.12	53.91	13.98	13.79	331.08	45.35	14.07	13.93
27-03-2022 00:00:00	2.84	0.12	54.02	13.99	13.80	331.14	45.42	14.07	13.93
28-03-2022 00:00:00	2.86	0.12	53.83	13.99	13.80	331.19	45.18	14.07	13.93
29-03-2022 00:00:00	2.96	0.12	54.86	13.98	13.79	330.88	45.91	14.07	13.93
30-03-2022 00:00:00	3.12	0.13	56.01	13.98	13.77	330.57	46.54	14.07	13.93
31-03-2022 00:00:00	2.97	0.12	54.69	13.98	13.79	330.86	45.69	14.08	13.94
01-04-2022 00:00:00	2.89	0.12	53.90	13.98	13.79	330.93	45.16	14.07	13.94
02-04-2022 00:00:00	2.59	0.11	51.40	14.00	13.82	331.78	43.59	14.07	13.94
03-04-2022 00:00:00	2.26	0.09	48.09	13.97	13.82	331.68	41.27	14.03	13.91
04-04-2022 00:00:00	2.21	0.09	47.68	13.98	13.83	331.88	41.01	14.03	13.92
05-04-2022 00:00:00	2.23	0.09	48.07	13.98	13.83	331.96	41.34	14.04	13.93
06-04-2022 00:00:00	2.50	0.10	50.22	13.97	13.80	331.29	42.66	14.04	13.92
07-04-2022 00:00:00	2.55	0.11	50.87	13.97	13.80	331.32	43.15	14.05	13.93
08-04-2022 00:00:00	2.42	0.10	49.72	13.97	13.81	331.51	42.41	14.05	13.93
09-04-2022 00:00:00	2.20	0.09	47.94	13.97	13.82	331.68	41.28	14.04	13.93
10-04-2022 00:00:00	2.03	0.08	46.22	13.97	13.83	331.96	40.09	14.04	13.93
11-04-2022 00:00:00	2.01	0.08	46.22	13.97	13.83	331.89	40.14	14.04	13.93
12-04-2022 00:00:00	1.67	0.07	43.48	13.39	13.27	318.46	38.26	13.43	13.33
13-04-2022 00:00:00	1.47	0.06	40.81	14.04	13.93	334.27	36.41	14.06	13.97
14-04-2022 00:00:00	1.47	0.06	40.83	14.08	13.96	335.13	36.43	14.09	14.00
15-04-2022 00:00:00	1.45	0.06	41.17	14.12	14.01	336.21	36.84	14.13	14.03
16-04-2022 00:00:00	1.80	0.07	43.86	14.14	14.01	336.13	38.49	14.14	14.04
17-04-2022 00:00:00	2.08	0.09	46.92	14.19	14.05	337.09	40.73	14.21	14.10
18-04-2022 00:00:00	2.03	0.08	46.37	14.11	13.97	335.17	40.30	14.15	14.04
19-04-2022 00:00:00	1.75	0.07	43.76	14.11	13.98	335.45	38.54	14.15	14.05
20-04-2022 00:00:00	1.61	0.07	42.30	14.12	14.00	336.11	37.49	14.15	14.06
21-04-2022 00:00:00	1.59	0.07	42.23	14.13	14.01	336.28	37.50	14.16	14.07
22-04-2022 00:00:00	1.58	0.07	41.95	14.13	14.02	336.39	37.23	14.16	14.07
23-04-2022 00:00:00	1.61	0.07	41.77	14.14	14.02	336.43	36.97	14.17	14.08

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
744:00	69.26	0.09	48.10	14.01	13.86	10308.92	41.36	14.07	13.95

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Герцена 28

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ379

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время			
23-03-2022 00:00:00	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	334.40	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	334.31	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	334.27	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	334.34	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	334.37	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	334.28	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	334.24	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	334.48	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	334.45	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	334.64	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	333.94	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	334.06	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	334.27	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	334.12	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	334.27	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	334.35	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	334.32	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	334.31	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	334.34	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	320.04	22:57	24:00
13-04-2022 00:00:00	335.38	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	335.95	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	336.81	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	336.87	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	338.34	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	337.03	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	337.10	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	337.41	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	337.61	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	337.60	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	337.80	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн	час:мин	час:мин
744:00	10379.72	742:57	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Герцена 30

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901916
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	14.242	289.780	54.06	0.57	12.108	289.780	46.68	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	14.168	289.805	53.80	0.57	12.068	289.804	46.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	14.131	289.768	53.68	0.57	12.045	289.767	46.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	14.188	289.790	53.87	0.57	12.072	289.790	46.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	13.559	277.709	53.73	0.57	11.537	277.709	46.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	14.240	289.657	54.07	0.57	12.103	289.657	46.68	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	14.777	289.285	55.99	0.58	12.441	289.285	47.91	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	14.497	289.476	54.99	0.58	12.283	289.476	47.33	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	14.167	289.612	53.82	0.58	12.026	289.612	46.43	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	13.783	290.116	52.42	0.58	11.786	290.116	45.52	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	12.640	290.094	48.47	0.58	10.941	290.094	42.61	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	12.342	290.177	47.43	0.58	10.718	290.177	41.83	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	12.480	290.414	47.87	0.58	10.856	290.414	42.27	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	12.781	289.743	49.01	0.57	11.033	289.743	42.97	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	13.439	289.588	51.31	0.58	11.511	289.588	44.65	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	13.012	289.862	49.79	0.58	11.221	289.862	43.61	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	12.615	289.966	48.41	0.57	10.935	289.966	42.60	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	12.051	290.220	46.42	0.58	10.520	290.220	41.14	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	11.938	290.331	46.01	0.57	10.450	290.331	40.88	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	11.593	291.156	44.72	0.58	10.231	291.155	40.03	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	10.475	291.980	40.76	0.57	9.386	291.977	37.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	10.494	292.524	40.76	0.57	9.404	292.523	37.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	10.570	293.247	40.93	0.57	9.500	293.245	37.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	10.977	293.759	42.25	0.57	9.779	293.759	38.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	12.376	294.488	46.92	0.58	10.791	294.487	41.53	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	12.216	293.052	46.58	0.57	10.633	293.052	41.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	11.605	293.273	44.46	0.57	10.250	293.270	39.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	10.964	293.874	42.20	0.57	9.763	293.873	38.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	10.982	294.029	42.24	0.57	9.791	294.029	38.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	10.881	294.161	41.88	0.57	9.685	294.161	37.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	10.803	294.253	41.60	0.57	9.617	294.253	37.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	12.547	290.830	48.07		10.886	290.830	42.34		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	388.985	9015.189			337.485	9015.175			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Герцена 30

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901916
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.134	0.000	0.000	5.00
24.03.22	24.00	2.101	0.000	0.001	5.00
25.03.22	24.00	2.086	0.000	0.001	5.00
26.03.22	24.00	2.116	0.000	0.000	5.00
27.03.22	23.00	2.022	0.000	0.000	5.00
28.03.22	24.00	2.138	0.000	0.000	5.00
29.03.22	24.00	2.335	0.000	0.000	5.00
30.03.22	24.00	2.215	0.000	0.000	5.00
31.03.22	24.00	2.140	0.000	0.000	5.00
01.04.22	24.00	1.997	0.000	0.000	5.00
02.04.22	24.00	1.699	0.000	0.000	5.00
03.04.22	24.00	1.624	0.000	0.000	5.00
04.04.22	24.00	1.623	0.000	0.000	5.00
05.04.22	24.00	1.747	0.000	0.000	5.00
06.04.22	24.00	1.928	0.000	0.000	5.00
07.04.22	24.00	1.790	0.000	0.000	5.00
08.04.22	24.00	1.680	0.000	0.000	5.00
09.04.22	24.00	1.531	0.000	0.000	5.00
10.04.22	24.00	1.488	0.000	0.000	5.00
11.04.22	24.00	1.362	0.000	0.001	5.00
12.04.22	24.00	1.088	0.000	0.003	5.00
13.04.22	24.00	1.089	0.000	0.001	5.00
14.04.22	24.00	1.070	0.000	0.002	5.00
15.04.22	24.00	1.198	0.000	0.000	5.00
16.04.22	24.00	1.585	0.000	0.001	5.00
17.04.22	24.00	1.583	0.000	0.000	5.00
18.04.22	24.00	1.355	0.000	0.003	5.00
19.04.22	24.00	1.201	0.000	0.001	5.00
20.04.22	24.00	1.192	0.000	0.000	5.00
21.04.22	24.00	1.196	0.000	0.000	5.00
22.04.22	24.00	1.186	0.000	0.000	5.00
Среднее:		1.661	0.000	0.000	5.000
Итого:	743.00	51.500	0.000	0.014	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Герцена д.32

Жилой дом

ИМ 2300 N BA765

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.57	54.17	203.08	46.40	203.78	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.53	53.76	203.14	46.19	203.83	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.54	53.85	203.06	46.25	203.75	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.55	53.97	203.12	46.34	203.81	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.55	53.78	203.12	46.15	203.81	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.61	54.75	202.83	46.80	203.56	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.69	55.98	202.65	47.65	203.42	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.59	54.67	202.81	46.80	203.53	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.55	53.87	202.95	46.21	203.65	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.39	51.46	203.45	44.59	204.05	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.21	48.08	203.33	42.11	203.83	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.17	47.62	203.42	41.86	203.90	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.17	48.01	203.47	42.23	203.96	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.32	50.08	203.02	43.55	203.58	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.35	50.88	202.92	44.23	203.51	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.28	49.70	203.06	43.39	203.61	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.17	47.95	203.22	42.20	203.70	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.06	46.19	203.44	40.99	203.86	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.04	46.16	203.39	41.02	203.81	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.88	43.64	204.83	39.31	205.18	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.75	40.76	204.60	37.07	204.88	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.76	40.77	205.04	37.08	205.32	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.75	41.10	205.60	37.43	205.88	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.93	43.66	205.53	39.10	205.90	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.10	46.89	206.08	41.54	206.53	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.07	46.38	205.09	41.16	205.52	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.90	43.76	205.36	39.37	205.71	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.83	42.24	205.71	38.22	206.02	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.82	42.19	205.77	38.20	206.08	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.82	41.90	205.94	37.92	206.25	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.82	41.70	205.82	37.69	206.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.78	48.06	6324.86	42.23	6340.35	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Герцена 34

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105738
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	19.090	352.859	54.11	0.00	16.093	351.521	45.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	18.991	352.889	53.82	0.00	16.042	351.540	45.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	18.965	352.905	53.75	0.00	16.006	351.569	45.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	19.037	352.954	53.94	0.00	16.035	351.594	45.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	18.190	338.252	53.78	0.00	15.301	336.961	45.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	19.142	352.836	54.26	0.00	16.092	351.484	45.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	19.762	352.589	56.06	0.00	16.458	351.194	46.86	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	19.375	352.852	54.92	0.00	16.231	351.488	46.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	19.019	352.962	53.89	0.00	15.999	351.616	45.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	18.457	353.302	52.25	0.00	15.665	351.974	44.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	17.083	352.952	48.40	0.00	14.684	351.717	41.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	16.770	352.953	47.51	0.00	14.458	351.733	41.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	16.931	353.219	47.93	0.00	14.610	351.993	41.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	17.381	352.721	49.28	0.00	14.879	351.501	42.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	18.082	352.750	51.26	0.00	15.386	351.486	43.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	17.576	352.916	49.80	0.00	15.045	351.673	42.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	17.067	352.943	48.35	0.00	14.709	351.753	41.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	16.372	352.929	46.38	0.00	14.239	351.780	40.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	16.263	352.918	46.08	0.00	14.184	351.777	40.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	15.748	353.765	44.51	0.00	13.877	352.670	39.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	14.449	354.359	40.76	0.00	12.927	353.315	36.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	14.473	354.857	40.77	0.00	12.959	353.817	36.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	14.575	355.474	40.99	0.00	13.067	354.442	36.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	15.162	355.991	42.58	0.00	13.426	354.943	37.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	16.809	357.929	46.96	0.00	14.620	356.804	40.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	16.582	355.599	46.63	0.00	14.402	354.504	40.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	15.756	355.694	44.29	0.00	13.878	354.632	39.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	15.050	356.347	42.22	0.00	13.379	355.326	37.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	15.067	356.497	42.25	0.00	13.400	355.481	37.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	14.945	356.595	41.90	0.00	13.285	355.560	37.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	14.849	356.729	41.61	0.00	13.187	355.722	37.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	16.999	353.586	48.10		14.661	352.394	41.61		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	527.018	10960.537			454.521	10923.569			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Герцена 34

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105738
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	txв, °C
23.03.22	24.00	2.997	0.000	1.338	0.00
24.03.22	24.00	2.949	0.000	1.349	0.00
25.03.22	24.00	2.959	0.000	1.336	0.00
26.03.22	24.00	3.001	0.000	1.360	0.00
27.03.22	23.00	2.889	0.000	1.291	0.00
28.03.22	24.00	3.051	0.000	1.352	0.00
29.03.22	24.00	3.304	0.000	1.395	0.00
30.03.22	24.00	3.145	0.000	1.364	0.00
31.03.22	24.00	3.021	0.000	1.346	0.00
01.04.22	24.00	2.791	0.000	1.327	0.00
02.04.22	24.00	2.399	0.000	1.235	0.00
03.04.22	24.00	2.312	0.000	1.220	0.00
04.04.22	24.00	2.321	0.000	1.226	0.00
05.04.22	24.00	2.502	0.000	1.220	0.00
06.04.22	24.00	2.696	0.000	1.264	0.00
07.04.22	24.00	2.530	0.000	1.243	0.00
08.04.22	24.00	2.358	0.000	1.191	0.00
09.04.22	24.00	2.133	0.000	1.149	0.00
10.04.22	24.00	2.079	0.000	1.141	0.00
11.04.22	24.00	1.871	0.000	1.096	0.00
12.04.22	24.00	1.522	0.000	1.044	0.00
13.04.22	24.00	1.514	0.000	1.040	0.00
14.04.22	24.00	1.508	0.000	1.032	0.00
15.04.22	24.00	1.736	0.000	1.048	0.00
16.04.22	24.00	2.190	0.000	1.125	0.00
17.04.22	24.00	2.180	0.000	1.095	0.00
18.04.22	24.00	1.878	0.000	1.061	0.00
19.04.22	24.00	1.671	0.000	1.021	0.00
20.04.22	24.00	1.667	0.000	1.016	0.00
21.04.22	24.00	1.660	0.000	1.036	0.00
22.04.22	24.00	1.663	0.000	1.007	0.00
Среднее:		2.338	0.000	1.192	0.000
Итого:	743.00	72.496	0.000	36.968	

Дата и время	WтсИтог,Гкал	MтсИтог,т	WгвИтог,Гкал
22.03.2022 23:59	10818.709	85657.472	0.000
22.04.2022 23:59	10891.205	85694.440	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Герцена д.36
Жилой дом
ИМ 2300 N BA855
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.50	54.23	233.35	47.79	228.77	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.47	53.83	233.62	47.53	228.77	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.46	53.91	233.82	47.67	228.71	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.47	54.04	234.03	47.76	228.74	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.46	53.85	234.01	47.59	228.72	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.54	54.78	234.07	48.18	228.54	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.62	56.06	233.97	49.13	228.54	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.51	54.76	234.13	48.29	228.67	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.47	53.94	234.06	47.66	228.68	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.33	51.58	234.28	45.90	229.11	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.15	48.15	233.82	43.23	228.57	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.11	47.66	233.88	42.89	228.88	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.11	48.06	234.03	43.31	228.94	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.26	50.07	233.87	44.67	228.64	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.29	50.98	233.73	45.45	228.51	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.22	49.77	233.94	44.56	228.73	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.11	48.05	233.88	43.28	228.61	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.01	46.26	233.83	41.92	228.68	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.01	46.21	234.44	41.90	228.82	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.85	43.77	234.50	40.13	229.44	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.72	40.80	234.69	37.72	229.42	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.72	40.82	235.19	37.77	230.25	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.71	41.14	236.04	38.13	230.84	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.89	43.61	235.16	39.80	230.41	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.08	46.95	235.34	42.34	231.23	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.05	46.46	233.63	41.98	229.89	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.88	43.85	234.26	40.06	230.12	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.81	42.28	234.66	38.82	230.51	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.81	42.24	234.86	38.78	230.59	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.80	41.94	234.59	38.51	230.54	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.81	41.74	234.44	38.28	230.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	35.23	48.12	7262.10	43.26	7109.49	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Гоголя д.2
Жилой дом
ИМ 2300 N BA870
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.07	53.21	263.87	45.35	261.31	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.02	52.81	263.85	45.16	261.46	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.02	52.89	263.08	45.18	260.93	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.03	53.02	263.41	45.31	261.62	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.02	52.83	263.66	45.15	262.05	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.10	53.72	262.19	45.71	260.52	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.20	55.01	261.73	46.57	260.26	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.08	53.74	262.90	45.80	261.27	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.03	52.93	263.42	45.21	261.95	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.84	50.64	262.98	43.62	261.47	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.60	47.26	264.92	41.19	263.75	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.55	46.76	264.82	40.88	263.68	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.56	47.16	263.52	41.23	262.74	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.74	49.11	262.39	42.45	261.58	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.78	50.03	264.33	43.30	263.50	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.69	48.84	263.72	42.43	262.85	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.55	47.17	264.18	41.31	263.52	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.42	45.40	264.62	40.01	264.16	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.40	45.35	264.51	40.04	264.14	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.20	42.99	263.09	38.44	262.85	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.02	40.05	263.48	36.16	263.56	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.02	40.06	263.53	36.17	263.86	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.01	40.38	266.03	36.56	266.20	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.24	42.76	266.31	38.09	266.39	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.45	46.08	264.74	40.57	264.72	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.44	45.62	265.42	40.19	265.18	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.23	43.05	265.99	38.41	265.76	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.13	41.51	266.84	37.26	266.57	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.11	41.47	265.15	37.26	264.94	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.12	41.17	265.73	36.95	265.58	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.13	40.96	267.37	36.71	267.16	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	48.82	47.22	8191.79	41.25	8165.51	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: Гоголя 6

Адрес: г. Октябрьский ул. Гоголя д. 6

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20103329, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0С3F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	52.37	45.29	7.08	6.12	6.12	124.997	0.000	123.411	0.000	123.411	0.874	0.000 <	24	0	
24.03.22 23	52.48	45.44	7.04	6.12	6.12	125.037	0.000	123.444	0.000	123.444	0.868	0.000 <	24	0	
25.03.22 23	52.51	45.48	7.03	6.12	6.12	125.068	0.000	123.477	0.000	123.477	0.868	0.000 <	24	0	
26.03.22 23	52.12	45.23	6.89	6.12	6.12	124.897	0.000	123.323	0.000	123.323	0.850	0.000 <	24	0	
27.03.22 23	51.46	44.74	6.72	6.12	6.12	124.753	0.000	123.224	0.000	123.224	0.827	0.000 <	24	0	
28.03.22 23	51.98	45.04	6.94	6.12	6.12	125.217	0.000	123.656	0.000	123.656	0.858	0.000 <	24	0	
29.03.22 23	53.85	46.37	7.48	6.12	6.12	125.342	0.000	123.666	0.000	123.666	0.924	0.000 <	24	0	
30.03.22 23	53.00	45.90	7.10	6.12	6.12	125.525	0.000	123.895	0.000	123.895	0.879	0.000 <	24	0	
31.03.22 23	51.81	44.94	6.87	6.12	6.12	125.495	0.000	123.941	0.000	123.941	0.851	0.000 <	24	0	
01.04.22 23	49.53	43.31	6.21	6.12	6.12	125.868	0.000	124.441	0.000	124.441	0.773	0.000 <	24	0	
02.04.22 23	46.91	41.36	5.54	6.12	6.12	125.565	0.000	124.293	0.000	124.293	0.688	0.000 <	24	0	
03.04.22 23	45.99	41.02	4.97	6.12	6.12	135.805	0.000	134.477	0.000	134.477	0.668	0.000 <	24	0	
04.04.22 23	46.36	41.21	5.15	6.12	6.12	129.915	0.000	128.632	0.000	128.632	0.662	0.000 <	24	0	
05.04.22 23	46.66	41.20	5.46	6.12	6.12	126.147	0.000	124.887	0.000	124.887	0.682	0.000 <	24	0	
06.04.22 23	48.86	42.90	5.96	6.12	6.12	127.700	0.000	126.293	0.000	126.293	0.752	0.000 <	24	0	
07.04.22 23	48.52	42.69	5.83	6.12	6.12	128.497	0.000	127.098	0.000	127.098	0.741	0.000 <	24	0	
08.04.22 23	45.49	40.53	4.96	6.12	6.12	128.747	0.000	127.521	0.000	127.521	0.632	0.000 <	24	0	
09.04.22 23	42.83	38.26	4.56	6.12	6.12	124.495	0.000	123.455	0.000	123.455	0.563	0.000 <	24	0	
10.04.22 23	43.21	38.55	4.66	6.12	6.12	121.122	0.000	120.092	0.000	120.092	0.559	0.000 <	24	0	

11.04.22 23	42.38	38.06	4.33	6.12	6.12	121.872	0.000	120.881	0.000	120.881	0.522	0.000 <	24	0	
12.04.22 23	40.34	36.50	3.84	6.12	6.12	123.150	0.000	122.242	0.000	122.242	0.469	0.000 <	24	0	
13.04.22 23	40.81	37.04	3.78	6.12	6.12	127.393	0.000	126.437	0.000	126.437	0.477	0.000 <	24	0	
14.04.22 23	40.99	37.37	3.62	6.12	6.12	131.102	0.000	130.113	0.000	130.113	0.470	0.000 <	24	0	
15.04.22 23	42.25	38.15	4.10	6.12	6.12	130.577	0.000	129.522	0.000	129.522	0.530	0.000 <	24	0	
16.04.22 23	45.26	40.45	4.81	6.12	6.12	130.298	0.000	129.073	0.000	129.073	0.621	0.000 <	24	0	
17.04.22 23	45.46	40.59	4.87	6.12	6.12	130.122	0.000	128.890	0.000	128.890	0.627	0.000 <	24	0	
18.04.22 23	42.69	38.54	4.15	6.12	6.12	128.945	0.000	127.879	0.000	127.879	0.530	0.000 <	24	0	
19.04.22 23	40.67	36.85	3.82	6.12	6.12	126.060	0.000	125.122	0.000	125.122	0.477	0.000 <	24	0	
20.04.22 23	41.08	37.24	3.84	6.12	6.12	126.195	0.000	125.234	0.000	125.234	0.481	0.000 <	24	0	
21.04.22 23	40.60	36.87	3.72	6.12	6.12	128.940	0.000	127.978	0.000	127.978	0.476	0.000 <	24	0	
22.04.22 23	40.59	36.79	3.80	6.12	6.12	130.087	0.000	129.119	0.000	129.119	0.490	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	46.39	41.07	5.32	6.12	6.12	3934.937	0.000	3895.717	0.000	3895.717	20.689	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	21499.152	0.000	21171.538	0.000	21171.538	185.547	0.000	4453	888
22.04.22 23	25434.090	0.000	25067.255	0.000	25067.255	206.236	0.000	5197	888
Итого	3934.938	0.000	3895.717	0.000	3895.717	20.689	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Горького 2 вввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00170234 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хFE22 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.52	41.77	11.75	91.21	90.01	93.79	93.07	-3.06	6.44	6.43	1.052	-0.128	24	0	
24/03/22	53.10	41.65	11.45	91.35	90.15	93.99	93.27	-3.12	6.43	6.42	1.030	-0.130	24	0	
25/03/22	53.20	41.72	11.48	91.50	90.30	94.19	93.47	-3.17	6.42	6.42	1.035	-0.132	24	0	
26/03/22	53.32	41.78	11.54	91.55	90.35	94.17	93.45	-3.10	6.44	6.43	1.040	-0.130	24	0	
27/03/22	53.13	41.57	11.56	91.67	90.47	94.06	93.34	-2.87	6.44	6.43	1.043	-0.119	24	0	
28/03/22	54.11	42.12	11.99	91.75	90.53	94.13	93.41	-2.88	6.44	6.44	1.080	-0.121	24	0	
29/03/22	55.28	42.65	12.63	91.68	90.48	94.16	93.44	-2.96	6.45	6.44	1.145	-0.126	24	0	
30/03/22	53.99	41.99	12.00	91.77	90.57	94.19	93.47	-2.90	6.45	6.44	1.086	-0.122	24	0	
31/03/22	53.20	41.53	11.67	91.73	90.53	93.96	93.24	-2.71	6.46	6.45	1.053	-0.113	24	0	
01/04/22	50.77	40.24	10.53	92.14	91.06	94.28	93.56	-2.50	6.47	6.45	0.958	-0.101	24	0	
02/04/22	47.42	38.18	9.24	91.12	90.16	93.82	93.10	-2.94	6.47	6.45	0.831	-0.112	24	0	
03/04/22	47.01	38.08	8.93	92.00	91.04	93.91	93.19	-2.15	6.47	6.44	0.809	-0.082	24	0	
04/04/22	47.42	38.53	8.89	92.80	91.84	93.94	93.22	-1.38	6.46	6.43	0.816	-0.053	24	0	
05/04/22	49.51	39.58	9.93	92.82	91.75	93.83	93.11	-1.36	6.45	6.43	0.910	-0.054	24	0	
06/04/22	50.23	40.09	10.14	93.10	92.03	94.14	93.42	-1.39	6.46	6.43	0.934	-0.056	24	0	
07/04/22	49.08	39.40	9.68	93.33	92.36	94.33	93.61	-1.25	6.45	6.43	0.890	-0.049	24	0	
08/04/22	47.35	38.49	8.86	93.42	92.46	94.00	93.28	-0.82	6.46	6.43	0.818	-0.032	24	0	
09/04/22	45.64	37.50	8.14	93.23	92.27	93.89	93.17	-0.90	6.46	6.43	0.749	-0.034	24	0	
10/04/22	45.63	37.57	8.06	93.48	92.52	94.20	93.48	-0.96	6.46	6.43	0.743	-0.036	24	0	
11/04/22	43.09	36.26	6.83	93.38	92.56	94.20	93.63	-1.07	6.46	6.43	0.632	-0.039	24	0	
12/04/22	40.33	34.46	5.87	90.46	89.76	91.81	91.34	-1.58	6.30	6.23	0.525	-0.054	24	0	*
13/04/22	40.33	34.59	5.74	94.32	93.60	93.79	93.31	0.29	6.46	6.42	0.537	0.010	24	0	
14/04/22	40.66	34.95	5.71	94.36	93.64	93.92	93.44	0.20	6.45	6.41	0.533	0.007	24	0	
15/04/22	43.23	36.22	7.01	94.01	93.19	94.34	93.77	-0.58	6.44	6.41	0.652	-0.021	24	0	
16/04/22	46.33	38.06	8.27	94.35	93.39	94.57	93.85	-0.46	6.44	6.41	0.768	-0.018	24	0	
17/04/22	45.82	37.78	8.04	94.10	93.15	93.93	93.23	-0.08	6.44	6.41	0.745	-0.003	24	0	
18/04/22	43.26	36.36	6.90	93.51	92.70	93.88	93.33	-0.63	6.44	6.41	0.639	-0.023	24	0	
19/04/22	41.78	35.40	6.38	94.12	93.40	93.98	93.50	-0.10	6.45	6.41	0.600	-0.004	24	0	
20/04/22	41.73	35.40	6.33	93.73	93.01	94.16	93.68	-0.67	6.44	6.40	0.584	-0.024	24	0	
21/04/22	41.44	35.17	6.27	94.64	93.92	94.80	94.32	-0.40	6.44	6.40	0.588	-0.014	24	0	
22/04/22	41.26	34.91	6.35	94.52	93.80	94.48	94.00	-0.20	6.45	6.40	0.593	-0.007	24	0	
итого:				2877.1	2847.00	2914.8	2894.70	-47.70			25.418	-1.920	744	0	
Средние:	47.48	38.51	8.97						6.44	6.41					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 50691ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Горького 2 2ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч _____
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч _____
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч _____

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
/03/22	52.71	41.25	11.46	104.63	103.19	103.16	102.43	0.00	0.76	6.34	6.22	1.182	0.031	24	0	
/03/22	52.29	41.13	11.16	104.61	103.20	103.15	102.43	0.00	0.77	6.34	6.22	1.151	0.032	24	0	
/03/22	52.37	41.19	11.18	104.62	103.19	103.16	102.44	0.00	0.75	6.34	6.21	1.153	0.031	24	0	
/03/22	52.48	41.26	11.22	104.67	103.23	103.20	102.48	0.00	0.75	6.34	6.22	1.155	0.031	24	0	
/03/22	52.29	41.15	11.14	104.65	103.21	103.20	102.48	0.00	0.73	6.35	6.22	1.149	0.030	24	0	
/03/22	53.24	41.63	11.61	104.71	103.27	103.23	102.42	0.00	0.85	6.35	6.23	1.194	0.035	24	0	
/03/22	54.40	42.25	12.15	104.71	103.27	103.18	102.22	0.00	1.05	6.36	6.24	1.252	0.044	24	0	
/03/22	53.14	41.55	11.59	104.75	103.31	103.26	102.42	0.00	0.89	6.36	6.24	1.193	0.037	24	0	
/03/22	52.37	41.10	11.27	104.59	103.15	103.14	102.42	0.00	0.73	6.36	6.24	1.158	0.030	24	0	
/04/22	50.00	39.81	10.19	104.98	103.69	103.60	102.88	0.00	0.81	6.37	6.24	1.054	0.032	24	0	
/04/22	46.66	37.72	8.94	104.42	103.37	103.13	102.41	0.00	0.96	6.37	6.25	0.922	0.036	24	0	
/04/22	46.22	37.52	8.70	104.41	103.45	103.15	102.43	0.00	1.02	6.37	6.24	0.897	0.038	24	0	
/04/22	46.62	37.92	8.70	104.72	103.73	103.33	102.61	0.00	1.12	6.36	6.23	0.900	0.043	24	0	
/04/22	48.65	38.90	9.75	104.65	103.54	102.91	102.19	0.00	1.35	6.36	6.23	1.010	0.053	24	0	
/04/22	49.39	39.50	9.89	104.68	103.48	102.76	102.04	0.00	1.44	6.36	6.23	1.023	0.057	24	0	
/04/22	48.27	38.83	9.44	104.66	103.46	102.69	101.97	0.00	1.49	6.36	6.23	0.978	0.058	24	0	
/04/22	46.58	37.92	8.66	104.62	103.57	102.61	101.89	0.00	1.68	6.36	6.24	0.894	0.064	24	0	
/04/22	44.90	36.91	7.99	104.62	103.66	102.61	101.89	0.00	1.77	6.37	6.24	0.828	0.066	24	0	
/04/22	44.88	36.90	7.98	104.55	103.59	102.53	101.81	0.00	1.78	6.36	6.24	0.826	0.066	24	0	
/04/22	42.42	35.62	6.80	104.82	103.97	102.83	102.23	0.00	1.74	6.36	6.23	0.702	0.062	24	0	
/04/22	39.68	33.86	5.82	105.55	104.83	103.63	103.15	0.00	1.68	6.36	6.22	0.610	0.057	24	0	
/04/22	39.70	33.91	5.79	105.22	104.50	103.32	102.84	0.00	1.66	6.36	6.23	0.604	0.056	24	0	
/04/22	40.02	34.22	5.80	105.29	104.57	103.44	102.96	0.00	1.61	6.36	6.22	0.608	0.055	24	0	
/04/22	42.52	35.47	7.05	105.21	104.37	103.37	102.79	0.00	1.58	6.35	6.22	0.736	0.056	24	0	
/04/22	45.5															

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
Горького 6
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ650
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.03	54.02	95.12	43.21	94.98	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.00	53.61	95.16	43.10	94.96	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.01	53.71	95.11	43.11	94.95	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.01	53.84	95.10	43.18	94.88	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.00	53.64	95.09	43.06	94.80	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.05	54.61	95.11	43.58	94.80	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.10	55.82	95.05	44.24	94.75	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.04	54.52	95.17	43.55	94.82	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.01	53.73	95.09	43.04	94.75	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.92	51.29	95.55	41.67	95.29	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.80	47.82	95.25	39.35	95.09	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.78	47.41	95.27	39.22	95.07	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.78	47.83	95.52	39.65	95.19	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.87	49.96	95.28	40.79	94.95	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.89	50.74	95.27	41.42	94.87	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.85	49.57	95.32	40.66	94.93	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.78	47.85	95.37	39.65	94.95	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.72	46.12	95.42	38.57	95.05	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.71	46.10	95.42	38.61	94.99	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.61	43.57	95.75	37.17	95.37	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.53	40.74	96.36	35.24	95.98	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.53	40.76	96.38	35.28	96.04	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.52	41.09	96.37	35.65	96.00	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.63	43.64	97.03	37.11	96.65	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.71	46.81	93.55	39.17	93.16	23:20	23:20
18-04-2022 00:00:00	0.72	46.31	95.94	38.79	95.54	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.62	43.72	95.98	37.28	95.56	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.57	42.22	95.83	36.23	95.48	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.56	42.17	96.05	36.30	95.69	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.57	41.88	96.61	36.02	96.26	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.57	41.69	96.52	35.78	96.17	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	24.48	47.96	2962.03	39.67	2951.99	743:20	743:20

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Горького 9
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ490
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.58	54.02	165.04	44.41	166.70	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.58	54.17	165.15	44.61	166.85	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.59	54.27	164.99	44.62	166.69	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.56	53.81	164.96	44.35	166.64	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.53	53.16	165.03	43.87	166.69	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.59	53.94	165.81	44.33	167.49	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.71	55.76	166.81	45.48	168.55	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.62	54.67	167.18	44.98	168.96	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.56	53.56	167.07	44.17	168.80	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.39	50.89	167.47	42.55	169.17	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.26	48.47	167.49	40.92	169.14	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.20	47.63	167.91	40.45	169.60	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.19	47.97	168.26	40.87	169.98	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.28	48.74	170.12	41.17	171.85	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.37	50.61	172.08	42.61	173.84	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.37	50.29	173.07	42.38	174.83	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.13	46.55	173.45	40.05	175.29	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.01	44.24	168.62	38.24	170.33	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.01	44.65	165.19	38.52	166.79	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.92	43.52	164.81	37.89	166.43	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.84	41.57	164.24	36.46	165.88	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.85	42.03	165.19	36.87	166.90	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.83	42.09	165.87	37.10	167.55	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.97	43.96	165.36	38.08	166.98	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.11	46.71	165.00	39.96	166.54	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.11	46.77	164.68	39.99	166.26	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.93	43.72	162.77	38.01	164.29	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.85	41.87	160.07	36.54	161.56	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.86	42.29	160.41	36.91	162.07	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.85	41.75	163.77	36.55	165.41	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.87	41.74	165.00	36.45	166.70	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	37.53	47.92	5152.89	40.63	5204.75	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :

Прибор :

Назначение :

Горького 11

ИМ 2300 N BB606

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.19	0.05	53.10	181.84	46.54	184.71	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.19	0.05	53.26	181.84	46.72	184.69	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.19	0.05	53.35	181.63	46.79	184.46	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.16	0.05	52.88	181.57	46.47	184.41	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.13	0.05	52.25	181.58	46.01	184.47	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.18	0.05	53.09	182.12	46.59	184.97	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.27	0.05	54.83	182.81	47.85	185.48	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.21	0.05	53.71	183.38	47.12	186.19	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.16	0.05	52.66	182.87	46.29	185.76	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.03	0.04	49.94	182.61	44.28	186.13	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.93	0.04	47.62	182.19	42.51	186.21	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.88	0.04	46.76	182.48	41.92	186.61	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.88	0.04	47.05	185.22	42.28	189.30	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.97	0.04	47.97	193.83	42.95	197.94	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.04	0.04	49.68	195.87	44.37	199.66	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.03	0.04	49.39	197.08	44.16	201.01	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.85	0.04	45.57	197.15	41.26	201.36	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.76	0.03	43.43	191.35	39.45	195.62	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.76	0.03	43.83	187.64	39.76	191.76	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.69	0.03	42.64	187.47	38.93	191.60	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.62	0.03	40.80	187.17	37.46	191.19	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.63	0.03	41.24	188.87	37.90	192.90	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.60	0.03	41.26	190.78	38.09	194.82	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.73	0.03	43.28	189.98	39.45	193.88	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.83	0.03	45.85	189.69	41.45	193.46	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.83	0.03	45.90	189.43	41.48	193.15	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.69	0.03	42.83	186.26	39.14	190.13	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.63	0.03	41.09	183.73	37.66	187.53	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.63	0.03	41.49	184.99	38.05	188.84	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.62	0.03	40.96	188.96	37.66	192.86	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.63	0.03	40.96	190.26	37.63	194.15	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	27.96	0.04	47.05	5792.67	42.20	5905.23	743:59	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Горького 13
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ411
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.12	53.72	124.00	44.68	124.19	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.11	53.87	124.13	44.91	124.28	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.11	53.96	123.95	44.95	124.08	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.10	53.52	124.02	44.64	124.23	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.08	52.87	124.38	44.15	124.62	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.12	53.59	124.37	44.58	124.44	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.20	55.44	124.40	45.77	124.62	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.15	54.40	125.07	45.22	125.11	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.11	53.26	125.07	44.38	125.39	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.99	50.68	125.83	42.77	126.13	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.89	48.24	126.30	41.16	126.65	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.85	47.35	126.75	40.66	126.95	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.84	47.74	126.86	41.11	126.99	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.91	48.37	127.94	41.27	128.10	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.97	50.34	128.61	42.79	128.80	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.95	50.00	129.48	42.61	129.57	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.79	46.39	130.43	40.28	130.55	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.72	43.99	127.45	38.34	127.62	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.72	44.40	124.89	38.61	124.93	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.66	43.34	125.00	38.04	125.06	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.60	41.35	125.16	36.56	125.29	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.60	41.81	126.20	37.02	126.32	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.59	41.91	127.58	37.31	127.64	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.69	43.64	126.71	38.18	126.79	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.80	46.47	125.80	40.10	125.84	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.80	46.56	125.51	40.18	125.65	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.67	43.56	124.07	38.16	124.20	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.61	41.66	122.54	36.70	122.56	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.61	42.09	123.42	37.10	123.51	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.61	41.55	126.01	36.71	126.13	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.62	41.54	126.91	36.61	127.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	26.59	47.66	3898.81	40.82	3903.52	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Горького 38 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G _____
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G _____
 tхв= 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	m3	т	m3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1582ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Горького д.40 1 узел
Жилой дом
ИМ 2300 N BA782
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.51	52.64	185.67	44.49	182.34	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.51	52.79	185.55	44.66	182.52	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.50	52.88	185.48	44.76	182.31	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.48	52.45	185.42	44.45	182.28	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.46	51.81	185.77	43.93	182.47	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.52	52.54	187.29	44.41	183.79	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.65	54.34	189.06	45.59	185.59	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.57	53.31	189.29	45.02	185.93	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.51	52.20	189.19	44.20	185.91	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.35	49.64	189.55	42.51	186.24	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.22	47.24	190.22	40.80	186.14	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.16	46.39	190.53	40.27	186.61	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.16	46.75	190.86	40.67	187.42	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.25	47.37	194.65	40.94	190.78	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.34	49.26	197.02	42.47	193.49	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.31	48.92	197.87	42.29	194.55	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.09	45.38	198.86	39.89	194.98	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.96	43.03	193.64	38.03	189.76	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.97	43.43	190.03	38.28	186.00	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.89	42.37	189.52	37.65	185.51	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.79	40.43	188.50	36.20	184.86	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.81	40.88	189.71	36.58	185.97	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.79	40.96	190.70	36.81	186.74	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.93	42.67	190.07	37.78	186.14	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.08	45.45	189.52	39.74	185.77	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.09	45.53	189.24	39.74	185.32	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.91	42.58	187.06	37.74	183.16	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.81	40.73	183.84	36.30	180.21	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.83	41.14	184.30	36.65	180.61	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.81	40.62	188.09	36.30	184.50	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.82	40.62	189.26	36.25	185.71	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.09	46.66	5875.75	40.50	5763.58	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Горького д.40 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA781
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.25	52.91	237.34	43.41	237.83	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.26	53.06	237.72	43.54	238.20	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.25	53.15	237.47	43.67	237.98	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.22	52.72	237.27	43.36	237.81	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.16	52.08	237.26	42.97	237.90	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.21	52.81	239.02	43.53	239.49	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.36	54.62	241.31	44.83	241.92	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.25	53.58	241.77	44.24	242.44	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.19	52.46	241.64	43.36	242.23	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.01	49.89	242.17	41.57	242.75	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.86	47.48	242.07	39.78	242.62	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.80	46.63	242.64	39.22	243.24	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.78	47.00	243.55	39.65	244.24	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.88	47.62	247.97	40.04	248.46	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.99	49.51	252.16	41.60	252.77	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.98	49.17	253.38	41.36	254.17	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.71	45.61	254.13	38.88	254.83	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.56	43.25	247.29	36.93	247.90	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.57	43.66	242.27	37.18	242.93	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.45	42.60	241.73	36.60	242.29	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.34	40.65	240.79	35.06	241.34	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.35	41.10	242.35	35.50	242.87	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.31	41.18	243.25	35.80	243.74	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.43	42.90	242.54	37.01	243.03	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.59	45.69	241.99	39.08	242.56	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.61	45.77	241.61	39.09	242.16	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.39	42.81	238.80	37.00	239.37	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.29	40.95	235.03	35.45	235.42	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.27	41.37	235.45	35.94	235.69	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.24	40.85	240.17	35.66	240.52	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.26	40.84	242.01	35.63	242.24	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	54.81	46.90	7504.17	39.58	7520.94	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

губкина 9

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д.9 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00182667 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ262 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.68	44.00	9.68	153.38	151.83	153.93	151.83	0.00	6.29	6.29	1.467	0.000	24	0	
24/03/22	53.82	44.18	9.64	153.41	151.83	153.99	151.83	0.00	6.29	6.29	1.460	0.000	24	0	
25/03/22	53.89	44.28	9.61	153.36	151.76	153.93	151.76	0.00	6.28	6.28	1.457	0.000	24	0	
26/03/22	53.43	44.00	9.43	153.40	151.90	153.97	151.90	0.00	6.29	6.29	1.430	0.000	24	0	
27/03/22	52.79	43.50	9.29	153.41	151.98	154.02	151.98	0.00	6.28	6.29	1.407	0.000	24	0	
28/03/22	53.57	43.97	9.60	153.56	152.06	154.17	152.06	0.00	6.30	6.30	1.457	0.000	24	0	
29/03/22	55.37	45.06	10.31	153.67	152.04	154.19	152.04	0.00	6.31	6.32	1.566	0.000	24	0	
30/03/22	54.28	44.45	9.83	153.65	152.11	154.20	152.11	0.00	6.31	6.32	1.493	0.000	24	0	
31/03/22	53.18	43.70	9.48	153.58	152.15	154.18	152.15	0.00	6.32	6.32	1.435	0.000	24	0	
01/04/22	50.42	42.05	8.37	155.90	154.61	156.48	154.61	0.00	6.29	6.29	1.295	0.000	24	0	
02/04/22	47.98	40.48	7.50	157.40	156.20	158.05	156.20	0.00	6.28	6.28	1.169	0.000	24	0	
03/04/22	47.18	40.03	7.15	157.52	156.37	158.21	156.37	0.00	6.29	6.28	1.116	0.000	24	0	
04/04/22	47.50	40.41	7.09	157.59	156.43	158.30	156.43	0.00	6.29	6.28	1.108	0.000	24	0	
05/04/22	48.38	40.73	7.65	158.10	156.88	158.81	156.88	0.00	6.29	6.29	1.197	0.000	24	0	
06/04/22	50.21	42.13	8.08	159.12	157.82	159.84	157.82	0.00	6.33	6.33	1.272	0.000	24	0	
07/04/22	49.95	42.53	7.42	174.52	173.02	175.21	173.02	0.00	6.35	6.33	1.280	0.000	24	0	
08/04/22	46.21	40.28	5.93	182.19	180.98	183.04	180.98	0.00	6.35	6.32	1.072	0.000	24	0	
09/04/22	43.96	38.47	5.49	176.93	175.92	177.88	175.92	0.00	6.25	6.23	0.964	0.000	24	0	
10/04/22	44.37	38.73	5.64	173.36	172.33	174.27	172.33	0.00	6.18	6.16	0.969	0.000	24	0	
11/04/22	43.29	37.79	5.50	159.48	158.64	160.44	158.64	0.00	6.19	6.18	0.870	0.000	24	0	
12/04/22	41.26	35.78	5.48	139.71	139.15	140.72	139.15	0.00	6.20	6.20	0.762	0.000	24	0	

губкина 9															
13/04/22	41.71	36.20	5.51	140.43	139.84	141.51	139.84	0.00	6.20	6.21	0.770	0.000	24	0	
14/04/22	41.76	36.42	5.34	140.28	139.68	141.37	139.68	0.00	6.22	6.22	0.748	0.000	24	0	
15/04/22	43.67	37.41	6.26	139.80	139.20	140.83	139.20	0.00	6.21	6.22	0.869	0.000	24	0	
16/04/22	46.35	39.16	7.19	139.42	138.67	140.37	138.67	0.00	6.21	6.22	0.996	0.000	24	0	
17/04/22	46.41	39.17	7.24	138.86	138.12	139.81	138.12	0.00	6.21	6.22	1.002	0.000	24	0	
18/04/22	43.40	37.24	6.16	136.26	135.68	137.25	135.68	0.00	6.17	6.18	0.834	0.000	24	0	
19/04/22	41.55	35.79	5.76	133.51	133.03	134.53	133.03	0.00	6.13	6.14	0.764	0.000	24	0	
20/04/22	41.97	36.18	5.79	133.58	133.09	134.62	133.09	0.00	6.13	6.14	0.768	0.000	24	0	
21/04/22	41.43	35.88	5.55	136.59	136.05	137.66	136.05	0.00	6.19	6.20	0.755	0.000	24	0	
22/04/22	41.43	35.79	5.64	137.61	137.05	138.58	137.05	0.00	6.21	6.21	0.772	0.000	24	0	
Итого:				4709.5	4676.42	4734.3	4676.42	0.00			34.524	0.000	744	0	
Средние:	47.56	40.18	7.37						6.25	6.25					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9979ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: ул. Губкина 14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G обр max = 72.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут
 t_{хв} = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.00	44.09	9.91	95.73	94.45	93.86	92.90	1.55	1.68	1.00	0.934	0.068	24	0	
24/03/22	54.16	44.25	9.91	95.77	94.38	93.89	92.93	1.45	1.68	1.00	0.935	0.064	24	0	
25/03/22	54.25	44.36	9.89	95.69	94.29	93.84	92.88	1.41	1.68	1.00	0.930	0.062	24	0	
26/03/22	53.78	44.02	9.76	95.68	94.41	93.82	92.86	1.55	1.68	1.00	0.920	0.068	24	0	
27/03/22	53.14	43.50	9.64	95.70	94.50	93.84	92.88	1.62	1.68	1.00	0.911	0.070	24	0	
28/03/22	53.99	44.00	9.99	95.79	94.49	93.94	92.98	1.51	1.68	1.00	0.944	0.066	24	0	
29/03/22	55.76	45.10	10.66	95.92	94.48	94.02	93.06	1.42	1.68	1.00	1.007	0.064	24	0	
30/03/22	54.64	44.47	10.17	95.90	94.58	94.04	93.08	1.50	1.68	1.00	0.963	0.067	24	0	
31/03/22	53.57	43.73	9.84	95.86	94.66	94.04	93.08	1.58	1.68	1.00	0.934	0.069	24	0	
01/04/22	50.83	42.04	8.79	95.96	94.76	94.19	93.38	1.38	1.68	1.00	0.833	0.058	24	0	
02/04/22	48.48	40.54	7.94	95.92	94.86	94.22	93.50	1.36	1.68	1.00	0.750	0.055	24	0	
03/04/22	47.63	40.08	7.55	95.91	94.95	94.24	93.52	1.43	1.68	1.00	0.717	0.057	24	0	
04/04/22	47.91	40.41	7.50	95.90	94.93	94.23	93.51	1.42	1.68	1.00	0.713	0.057	24	0	
05/04/22	48.83	40.72	8.11	96.25	95.14	94.56	93.84	1.30	1.68	1.00	0.771	0.053	24	0	
06/04/22	50.59	42.03	8.56	96.93	95.73	95.22	94.42	1.31	1.68	1.00	0.817	0.055	24	0	
07/04/22	50.29	41.92	8.37	98.37	97.17	96.63	95.88	1.29	1.67	1.00	0.812	0.054	24	0	
08/04/22	46.43	39.57	6.86	98.66	97.61	97.01	96.29	1.32	1.67	1.00	0.668	0.052	24	0	
09/04/22	44.21	37.89	6.32	95.66	94.70	94.16	93.44	1.26	1.67	1.00	0.597	0.048	24	0	
10/04/22	44.63	38.16	6.47	93.77	92.81	92.30	91.58	1.23	1.67	1.00	0.600	0.047	24	0	
11/04/22	43.44	37.52	5.92	92.82	91.99	91.39	90.73	1.26	1.67	1.00	0.541	0.047	24	0	
12/04/22	41.54	36.08	5.46	91.48	90.76	90.13	89.65	1.11	1.67	1.00	0.496	0.040	24	0	
13/04/22	42.00	36.49	5.51	91.80	91.08	90.46	89.98	1.10	1.67	1.00	0.499	0.040	24	0	
14/04/22	42.02	36.72	5.30	91.87	91.15	90.50	89.97	1.18	1.67	1.00	0.485	0.043	24	0	
15/04/22	44.04	37.66	6.38	91.80	90.95	90.38	89.77	1.18	1.66	1.00	0.581	0.044	24	0	
16/04/22	46.66	39.40	7.26	89.04	88.11	87.63	86.93	1.18	1.66	1.00	0.640	0.046	24	0	
17/04/22	46.74	39.51	7.23	91.28	90.32	89.80	89.08	1.24	1.67	1.00	0.651	0.049	2		

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816791 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
23.03.2022	53,9	45,7	94,826	0,772	24,00
24.03.2022	54,1	45,9	94,863	0,767	24,00
25.03.2022	54,2	46,0	94,785	0,765	24,00
26.03.2022	53,6	45,6	94,832	0,752	24,00
27.03.2022	53,0	45,1	94,732	0,740	24,00
28.03.2022	54,1	45,8	94,338	0,775	24,00
29.03.2022	55,7	46,9	95,055	0,823	24,00
30.03.2022	54,3	45,9	94,990	0,790	24,00
31.03.2022	53,5	45,3	94,959	0,767	24,00
01.04.2022	50,4	43,2	94,963	0,675	24,00
02.04.2022	48,2	41,6	94,957	0,614	24,00
03.04.2022	47,6	41,3	95,010	0,594	24,00
04.04.2022	47,4	41,4	94,793	0,569	24,00
05.04.2022	49,4	42,5	95,088	0,643	24,00
06.04.2022	50,3	43,4	95,865	0,657	24,00
07.04.2022	50,2	43,3	96,463	0,659	24,00
08.04.2022	45,8	40,2	96,389	0,532	24,00
09.04.2022	44,2	38,9	93,400	0,493	24,00
10.04.2022	44,6	39,1	91,723	0,495	24,00
11.04.2022	43,1	38,1	91,252	0,445	24,00
12.04.2022	41,6	37,0	90,928	0,410	24,00
13.04.2022	42,0	37,4	90,703	0,416	24,00
14.04.2022	41,9	37,4	90,820	0,401	24,00
15.04.2022	44,6	39,2	93,594	0,503	24,00
16.04.2022	46,6	40,6	94,715	0,554	24,00
17.04.2022	46,6	40,7	94,342	0,550	24,00
18.04.2022	43,2	38,3	93,332	0,453	24,00
19.04.2022	41,8	37,2	91,998	0,423	24,00
20.04.2022	42,2	37,5	92,023	0,427	24,00
21.04.2022	41,7	37,2	94,311	0,423	24,00
22.04.2022	41,7	37,1	94,598	0,428	24,00
Итого	47,8	41,4	2914,646	18,313	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, ГКал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	19892,496	206,267	5910,00
23.04.2022 00:00	22807,143	224,580	6654,00
	2914,646	18,313	744,00

Всего потреблено Qп = **18,313** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1648694
 Номер абонента:
 Адрес установки: Губкина д. 22
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,195	283,5	283,8	0,2	---	54,33	46,67	0,90	0,50	24,00
24.03	2,193	283,4	283,6	0,2	---	54,50	46,84	0,90	0,50	24,00
25.03	2,196	283,4	283,6	0,2	---	54,59	46,92	0,90	0,50	24,00
26.03	2,144	283,5	283,7	0,2	---	54,11	46,62	0,90	0,50	24,00
27.03	2,101	283,6	283,9	0,2	---	53,47	46,14	0,90	0,50	24,00
28.03	2,179	284,0	284,2	0,2	---	54,32	46,72	0,90	0,50	24,00
29.03	2,343	284,3	284,5	0,2	---	56,08	47,92	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,35	1985,8	1987,2	1,4	0,0	54,49	46,83	0,90	0,50	168,00
30.03	2,212	283,7	284,0	0,2	---	54,94	47,22	0,90	0,50	24,00
31.03	2,158	283,9	284,1	0,2	---	53,87	46,34	0,90	0,50	24,00
01.04	1,931	284,4	284,6	0,2	---	51,11	44,40	0,90	0,50	24,00
02.04	1,759	284,3	284,4	0,2	---	48,77	42,66	0,90	0,50	24,00
03.04	1,678	284,3	284,5	0,2	---	47,92	42,10	0,90	0,50	24,00
04.04	1,654	284,0	284,2	0,2	---	48,18	42,44	0,90	0,50	24,00
05.04	1,804	285,2	285,4	0,2	---	49,14	42,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	13,20	1989,8	1991,2	1,4	0,0	50,56	44,01	0,90	0,50	168,00
06.04	1,893	286,9	287,0	0,2	---	50,87	44,35	0,90	0,50	24,00
07.04	1,873	288,5	288,6	0,1	---	50,58	44,16	0,90	0,50	24,00
08.04	1,549	288,8	288,9	0,2	---	46,68	41,39	0,90	0,50	24,00
09.04	1,419	281,2	281,2	0,1	---	44,49	39,53	0,90	0,50	24,00
10.04	1,416	276,2	276,3	0,0	---	44,90	39,86	0,90	0,50	24,00
11.04	1,289	275,3	275,3	---	---	43,69	39,09	0,90	0,50	24,00
12.04	1,178	273,8	273,8	---	0,0	41,82	37,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,62	1970,6	1971,1	0,5	0,0	46,21	40,90	0,90	0,50	168,00
13.04	1,209	275,2	275,3	0,1	---	42,26	37,95	0,90	0,50	24,00
14.04	1,159	275,4	275,5	0,1	---	42,29	38,16	0,90	0,50	24,00
15.04	1,373	275,0	275,0	0,0	---	44,34	39,42	0,90	0,50	24,00
16.04	1,554	272,8	272,8	0,0	---	46,97	41,35	0,90	0,50	24,00
17.04	1,557	271,8	271,8	0,0	---	47,01	41,36	0,90	0,50	24,00
18.04	1,294	268,8	268,6	---	0,1	43,92	39,18	0,90	0,50	24,00
19.04	1,197	264,9	264,7	---	0,2	42,12	37,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	9,34	1903,9	1903,7	0,1	0,3	44,13	39,30	0,90	0,50	168,00
20.04	1,211	265,3	265,1	---	0,3	42,53	38,04	0,90	0,50	24,00
21.04	1,199	270,4	270,2	---	0,2	41,98	37,62	0,90	0,50	24,00
22.04	1,228	271,6	271,5	---	0,1	41,98	37,54	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,64	807,3	806,8	0,0	0,5	42,16	37,73	0,90	0,50	72,00
Итого:	52,15	8657,4	8660,0	3,5	0,9	48,27	42,33	0,90	0,50	744,0

dT= 5,94

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 52,15		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	2689,68	2741,83	52,15
Расход теплоносителя M1, т	385595,4	394252,7	8657,4
Расход теплоносителя M2, т	378212,2	386872,1	8660,0
Время наработки, ч	29107,2	29851,2	744,0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Губкина 23 1 ввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00231332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хС9D1 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.98	40.74	13.24	41.11	40.63	41.11	40.63	0.00	7.00	6.80	0.534	0.000	24	0	*
24/03/22	54.14	40.91	13.23	41.13	40.65	41.13	40.65	0.00	7.00	6.80	0.534	0.000	24	0	*
25/03/22	54.23	40.99	13.24	41.11	40.63	41.11	40.63	0.00	7.00	6.80	0.535	0.000	24	0	*
26/03/22	53.75	40.70	13.05	41.11	40.63	41.11	40.63	0.00	7.00	6.80	0.534	0.000	24	0	*
27/03/22	53.12	40.47	12.65	41.11	40.63	41.11	40.63	0.00	7.00	6.80	0.513	0.000	24	0	*
28/03/22	53.97	40.97	13.00	41.15	40.67	41.15	40.67	0.00	7.00	6.80	0.527	0.000	24	0	*
29/03/22	55.74	41.83	13.91	41.22	40.74	41.22	40.74	0.00	7.00	6.80	0.570	0.000	24	0	*
30/03/22	54.60	41.32	13.28	41.17	40.69	41.17	40.69	0.00	7.00	6.80	0.543	0.000	24	0	*
31/03/22	53.52	40.65	12.87	41.14	40.66	41.14	40.66	0.00	7.00	6.80	0.526	0.000	24	0	*
01/04/22	50.77	39.22	11.55	41.11	40.63	41.11	40.63	0.00	7.00	6.80	0.472	0.000	24	0	*
02/04/22	48.43	37.94	10.49	41.06	40.58	41.06	40.58	0.00	7.00	6.80	0.421	0.000	24	0	*
03/04/22	47.60	37.58	10.02	41.12	40.64	41.12	40.64	0.00	7.00	6.80	0.405	0.000	24	0	*
04/04/22	47.86	37.92	9.94	41.14	40.66	41.14	40.66	0.00	7.00	6.80	0.403	0.000	24	0	*
05/04/22	48.81	38.00	10.81	41.28	40.80	41.28	40.80	0.00	7.00	6.80	0.442	0.000	24	0	*
06/04/22	50.54	39.29	11.25	41.57	41.09	41.57	41.09	0.00	7.00	6.80	0.460	0.000	24	0	*
07/04/22	50.25	39.21	11.04	41.75	41.27	41.75	41.27	0.00	7.00	6.80	0.455	0.000	24	0	*
08/04/22	46.35	37.21	9.14	41.76	41.28	41.76	41.28	0.00	7.00	6.80	0.378	0.000	24	0	*
09/04/22	44.16	35.63	8.53	40.56	40.08	40.56	40.08	0.00	7.00	6.80	0.337	0.000	24	0	*
10/04/22	44.57	35.89	8.68	39.79	39.31	39.79	39.31	0.00	7.00	6.80	0.336	0.000	24	0	*
11/04/22	43.36	35.36	8.00	39.65	39.32	39.65	39.32	0.00	7.00	6.80	0.316	0.000	24	0	*
12/04/22	41.48	34.15	7.33	39.42	39.18	39.42	39.18	0.00	7.00	6.80	0.288	0.000	24	0	*
13/04/22	41.93	34.47	7.46	39.63	39.39	39.63	39.39	0.00	7.00	6.80	0.288	0.000	24	0	*
14/04/22	41.95	34.77	7.18	39.67	39.43	39.67	39.43	0.00	7.00	6.80	0.284	0.000	24	0	*
15/04/22	44.04	35.65	8.39	40.08	39.71	40.08	39.71	0.00	7.00	6.80	0.333	0.000	24	0	*
16/04/22	46.63	37.11	9.52	40.25	39.77	40.25	39.77	0.00	7.00	6.80	0.378	0.000	24	0	*
17/04/22	46.67	37.15	9.52	40.10	39.63	40.10	39.63	0.00	7.00	6.80	0.377	0.000	24	0	*
18/04/22	43.58	35.54	8.04	39.65	39.31	39.65	39.31	0.00	7.00	6.80	0.315	0.000	24	0	*
19/04/22	41.78	34.25	7.53	38.99	38.75	38.99	38.75	0.00	7.00	6.80	0.288	0.000	24	0	*
20/04/22	42.19	34.58	7.61	39.02	38.78	39.02	38.78	0.00	7.00	6.80	0.288	0.000	24	0	*
21/04/22	41.64	34.18	7.46	39.82	39.58	39.82	39.58	0.00	7.00	6.80	0.291	0.000	24	0	*
22/04/22	41.64	33.97	7.67	40.08	39.84	40.08	39.84	0.00	7.00	6.80	0.306	0.000	24	0	*
итого:				1257.7	1244.96	1257.7	1244.96	0.00			12.677	0.000	744	0	
Средние:	47.84	37.66	10.18						7.00	6.80					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7831ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Губкина 23 2 ввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177808 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x18V2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	P3
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		кг/см2
23/03/22	54.29	47.32	6.97	127.61	125.93	127.61	126.17	0.00	-0.24	4.25	6.00	0.875	-0.011	24	0	*	5.00
24/03/22	54.46	47.47	6.99	127.72	126.04	127.72	126.28	0.00	-0.24	4.68	6.00	0.873	-0.011	24	0	*	5.00
25/03/22	54.55	47.60	6.95	127.59	125.89	127.59	126.15	0.00	-0.26	1.86	6.00	0.864	-0.012	24	0	*	5.00
26/03/22	54.07	47.24	6.83	127.59	125.90	127.59	126.15	0.00	-0.25	4.91	6.00	0.857	-0.012	24	0	*	5.00
27/03/22	53.44	46.73	6.71	127.56	125.88	127.56	126.36	0.00	-0.48	6.20	6.00	0.843	-0.022	24	0	*	5.00
28/03/22	54.30	47.39	6.91	127.72	125.96	127.72	126.41	0.00	-0.45	4.90	6.15	0.872	-0.021	24	0	*	5.00
29/03/22	56.07	48.71	7.36	127.95	126.03	127.95	126.51	0.00	-0.48	5.11	6.00	0.923	-0.023	24	0	*	5.00
30/03/22	54.92	47.93	6.99	127.80	126.03	127.80	126.36	0.00	-0.33	4.46	5.68	0.873	-0.016	24	0	*	5.00
31/03/22	53.84	47.06	6.78	127.70	126.02	127.70	126.26	0.00	-0.24	6.20	5.96	0.850	-0.011	24	0	*	5.00
01/04/22	51.07	44.99	6.08	127.70	126.17	127.70	126.42	0.00	-0.25	6.20	6.00	0.770	-0.011	24	0	*	5.00
02/04/22	48.73	43.23	5.50	127.63	126.19	127.63	126.46	0.00	-0.27	6.20	7.21	0.689	-0.012	24	0	*	5.00
03/04/22	47.89	42.67	5.22	127.70	126.29	127.70	126.55	0.00	-0.26	6.20	5.97	0.658	-0.011	24	0	*	5.00
04/04/22	48.16	42.96	5.20	127.70	126.28	127.70	126.52	0.00	-0.24	6.20	5.78	0.654	-0.010	24	0	*	5.00
05/04/22	49.13	43.44	5.69	128.12	126.68	128.12	127.00	0.00	-0.32	6.20	7.09	0.718	-0.014	24	0	*	5.00
06/04/22	50.85	44.94	5.91	128.96	127.42	128.96	127.76	0.00	-0.34	6.20	7.39	0.749	-0.015	24	0	*	5.00
07/04/22	50.56	44.79	5.77	129.66	128.13	129.66	128.46	0.00	-0.33	6.20	6.00	0.736	-0.015	24	0	*	5.00
08/04/22	46.63	41.84	4.79	129.61	128.31	129.61	128.55	0.00	-0.24	6.20	7.58	0.610	-0.010	24	0	*	5.00
09/04/22	44.45	39.96	4.49	125.75	124.55	125.75	124.79	0.00	-0.24	6.20	6.50	0.556	-0.010	24	0	*	5.00
10/04/22	44.86	40.26	4.60	123.25	122.05	123.25	122.29	0.00	-0.24	6.20	6.00	0.555	-0.010	24	0	*	5.00
11/04/22	43.64	39.40	4.24	122.77	121.65	122.77	121.85	0.00	-0.20	6.20	6.82	0.513	-0.008	24	0	*	5.00
12/04/22	41.76	37.86	3.90	121.95	120.99	121.95	121.16	0.00	-0.17	6.20	7.35	0.470	-0.006	24	0	*	5.00
13/04/22	42.22	38.25	3.97	122.57	121.61	122.57	121.76	0.00	-0.15	6.20	7.49	0.480	-0.006	24	0	*	5.00
14/04/22	42.23	38.42	3.81	122.75	121.79	122.75	121.85	0.00	-0.06	6.20	6.82	0.459	-0.002	24	0	*	5.00
15/04/22	44.33	39.83	4.50	123.29	122.19	123.29	122.43	0.00	-0.24	6.20	6.00	0.548	-0.010	24	0	*	5.00
16/04/22	46.93	41.78	5.15	123.28	122.06	123.28	122.32	0.00	-0.26	6.20	6.00	0.630	-0.011	24	0	*	5.00
17/04/22	46.97	41.79	5.18	122.84	121.64	122.84	121.88	0.00	-0.24	6.20	6.00	0.631	-0.010	24	0	*	5.00
18/04/22	43.86	39.51	4.35	121.26	120.20	121.26	120.41	0.00	-0.21	6.20	6.00	0.524	-0.008	24	0	*	5.00
19/04/22	42.06	38.00	4.06	119.18	118.22	119.18	118.46	0.00	-0.24	6.20	7.20	0.476	-0.009	24	0	*	5.00
20/04/22	42.47	38.38	4.09	119.24	118.28	119.24	118.51	0.00	-0.23	6.20	6.26	0.481	-0.009	24	0	*	5.00
21/04/22	41.92	37.98	3.94	121.85	120.89	121.85	121.07	0.00	-0.18	6.20	5.44	0.479	-0.007	24	0	*	5.00
22/04/22	41.92	37.92	4.00	122.67	121.71	122.67	121.90	0.00	-0.19	6.20	6.00	0.486	-0.007	24	0	*	5.00
итого:				3888.9	3846.98	3888.9	3855.05	0.00	-8.07			20.702	-0.350	744	0		
Средние:	48.14	42.76	5.38							5.77	6.34						5.00

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16493ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: ул. Губкина 23 3 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 tхв= 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.15	44.93	9.22	63.65	62.69	65.71	64.99	-2.30	6.22	6.80	0.576	-0.103	24	0	*
24/03/22	54.31	45.12	9.19	63.68	62.72	65.80	65.08	-2.36	6.22	6.80	0.576	-0.106	24	0	*
25/03/22	54.40	45.16	9.24	63.67	62.71	65.72	65.00	-2.29	6.22	6.80	0.580	-0.103	24	0	*
26/03/22	53.93	44.83	9.10	63.62	62.66	65.72	65.00	-2.34	6.22	6.80	0.566	-0.105	24	0	*
27/03/22	53.29	44.39	8.90	63.64	62.79	65.76	65.04	-2.25	6.22	6.80	0.556	-0.100	24	0	*
28/03/22	54.11	44.82	9.29	63.72	62.86	65.79	65.07	-2.21	6.23	6.80	0.584	-0.099	24	0	*
29/03/22	55.90	45.93	9.97	63.85	62.89	65.93	65.21	-2.32	6.24	6.80	0.624	-0.107	24	0	*
30/03/22	54.78	45.31	9.47	63.78	62.82	65.83	65.11	-2.29	6.25	6.80	0.596	-0.104	24	0	*
31/03/22	53.70	44.53	9.17	63.69	62.73	65.81	65.09	-2.36	6.25	6.80	0.577	-0.105	24	0	*
01/04/22	50.98	42.82	8.16	63.70	62.90	65.86	65.29	-2.39	6.23	6.80	0.513	-0.102	24	0	*
02/04/22	48.59	41.20	7.39	63.61	62.89	65.77	65.29	-2.40	6.22	6.80	0.465	-0.099	24	0	*
03/04/22	47.71	40.73	6.98	63.61	62.89	65.86	65.38	-2.49	6.22	6.80	0.437	-0.101	24	0	*
04/04/22	48.00	41.04	6.96	63.67	62.95	65.80	65.32	-2.37	6.22	6.80	0.435	-0.097	24	0	*
05/04/22	48.92	41.33	7.59	63.85	63.14	66.06	65.58	-2.44	6.22	6.80	0.477	-0.101	24	0	*
06/04/22	50.71	42.71	8.00	64.33	63.61	66.44	65.96	-2.35	6.26	6.80	0.505	-0.100	24	0	*
07/04/22	50.41	42.56	7.85	64.64	63.92	66.81	66.33	-2.41	6.28	6.80	0.500	-0.103	24	0	*
08/04/22	46.59	40.17	6.42	64.64	63.99	66.87	66.39	-2.40	6.29	6.80	0.408	-0.096	24	0	*
09/04/22	44.35	38.49	5.86	62.73	62.25	64.96	64.48	-2.23	6.20	6.80	0.360	-0.086	24	0	*
10/04/22	44.77	38.77	6.00	61.49	61.01	63.77	63.29	-2.28	6.14	6.80	0.360	-0.088	24	0	*
11/04/22	43.59	38.05	5.54	61.31	60.83	63.47	62.99	-2.16	6.14	6.80	0.333	-0.082	24	0	*
12/04/22	41.69	36.51	5.18	60.84	60.36	63.15	62.67	-2.31	6.13	6.80	0.311	-0.084	24	0	*
13/04/22	42.14	36.98	5.16	61.22	60.74	63.43	62.95	-2.21	6.13	6.80	0.312	-0.082	24	0	*
14/04/22	42.17	37.16	5.01	61.26	60.78	63.57	63.09	-2.31	6.13	6.80	0.301	-0.086	24	0	*
15/04/22	44.18	38.35	5.83	62.59	61.99	64.79	64.31	-2.32	6.11	6.80	0.361	-0.089	24	0	*
16/04/22	46.79	40.20	6.59	63.27	62.55	65.53	65.05	-2.50	6.10	6.80	0.413	-0.101	24	0	*
17/04/22	46.84	40.19	6.65	63.08	62.38	65.25	64.77	-2.39	6.10	6.80	0.412	-0.096	24</		

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина 25 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч _____
 М сет. воды: _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч _____
 tхв= 0.00 °С

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	m3	т	m3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
/03/22	54.15	47.91	6.24	413.71	408.11	413.32	408.87	-0.76	7.01	6.00	2.551	-0.036	24	0	*
/03/22	54.31	48.12	6.19	414.34	408.63	413.50	408.94	-0.31	7.01	6.00	2.535	-0.015	24	0	*
/03/22	54.41	48.22	6.19	414.07	408.34	413.67	409.11	-0.77	7.01	6.00	2.531	-0.037	24	0	*
/03/22	53.92	47.86	6.06	413.70	408.11	413.19	408.79	-0.68	7.01	6.00	2.479	-0.033	24	0	*
/03/22	53.28	47.30	5.98	414.20	408.68	413.60	409.28	-0.60	7.01	6.00	2.448	-0.028	24	0	*
/03/22	54.16	47.97	6.19	414.34	408.66	414.07	409.61	-0.95	7.02	6.00	2.534	-0.046	24	0	*
/03/22	55.92	49.31	6.61	415.35	409.35	414.46	409.67	-0.32	7.04	6.00	2.711	-0.016	24	0	*
/03/22	54.76	48.48	6.28	414.98	409.25	414.38	409.80	-0.55	7.04	6.00	2.579	-0.027	24	0	*
/03/22	53.69	47.58	6.11	414.31	408.79	413.74	409.42	-0.63	7.04	6.00	2.505	-0.030	24	0	*
/04/22	50.91	45.48	5.43	414.91	409.88	414.38	410.35	-0.47	7.02	6.00	2.227	-0.021	24	0	*
/04/22	48.58	43.66	4.92	414.28	409.64	414.32	410.61	-0.97	7.02	6.00	2.020	-0.042	24	0	*
/04/22	47.75	43.04	4.71	414.42	410.01	414.11	410.53	-0.52	7.02	6.00	1.933	-0.022	24	0	*
/04/22	47.99	43.35	4.64	414.84	410.34	414.63	410.98	-0.64	7.02	6.00	1.910	-0.028	24	0	*
/04/22	49.01	43.95	5.06	415.92	411.27	415.82	412.03	-0.76	7.03	6.00	2.085	-0.033	24	0	*
/04/22	50.70	45.40	5.30	419.09	414.09	418.18	414.13	-0.04	7.07	6.00	2.195	-0.002	24	0	*
/04/22	50.41	45.23	5.18	421.57	416.61	420.98	416.90	-0.29	7.10	6.00	2.163	-0.013	24	0	*
/04/22	46.46	42.22	4.24	421.21	416.96	420.91	417.35	-0.39	7.11	6.00	1.772	-0.016	24	0	*
/04/22	44.31	40.33	3.98	409.36	405.56	408.91	405.79	-0.23	6.99	6.00	1.621	-0.009	24	0	*
/04/22	44.72	40.64	4.08	401.36	397.52	401.25	398.13	-0.61	6.91	6.00	1.631	-0.025	24	0	*
/04/22	43.48	39.75	3.73	399.64	396.06	399.54	396.59	-0.53	6.91	6.00	1.484	-0.021	24	0	*
/04/22	41.62	38.20	3.42	397.78	394.54	397.58	394.84	-0.30	6.90	6.00	1.355	-0.011	24	0	*
/04/22	42.08	38.62	3.46	399.48	396.12	399.71	396.88	-0.76	6.91	6.00	1.375	-0.029	24	0	*
/04/22	42.08	38.76	3.32	399.96	396.64	399.83	396.98	-0.34	6.92	6.00	1.322	-0.013	24	0	*
/04/22	44.22	40.26	3.96	404.56	400.84	404.28	401.20	-0.36	6.93	6.00	1.591	-0.014	24	0	*
/04/22	46.78	42.31	4.47	405.97	401.81	405.60	402.19	-0.38	6.92	6.00	1.799	-0.016	24	0	*
/04/22	46.82	42.33	4.49	404.41	400.28	403.91	400.54	-0.26	6.92	6.					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Губкина д.26

Жилой дом

ИМ 2300 N BA876

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.64	54.00	339.50	46.20	340.49	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.64	54.18	340.13	46.40	341.24	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.64	54.28	339.56	46.48	340.59	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.60	53.89	339.63	46.20	340.64	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.58	53.20	339.84	45.60	340.90	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.65	53.77	340.19	45.97	341.16	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.88	55.78	340.91	47.33	341.74	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.74	54.84	340.31	46.76	341.32	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.63	53.58	340.24	45.82	341.22	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.37	51.18	340.40	44.19	341.50	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.14	48.60	340.55	42.30	341.71	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.03	47.57	340.79	41.59	341.98	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.05	48.09	340.75	42.07	341.91	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.15	48.40	341.75	42.10	342.81	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.35	50.68	344.21	43.83	344.87	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.30	50.24	346.04	43.58	346.56	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.93	46.96	347.10	41.37	347.62	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.69	44.11	337.94	39.08	339.13	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.71	44.58	329.85	39.40	331.43	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.58	43.68	328.85	38.85	330.49	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.39	41.45	325.93	37.18	327.75	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.42	41.93	328.47	37.59	330.20	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.39	42.10	329.63	37.86	331.35	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.61	43.46	329.50	38.57	331.22	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.89	46.70	327.84	40.93	329.49	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.90	46.91	326.78	41.07	328.31	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.58	43.84	323.54	38.94	325.36	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.41	41.77	317.08	37.30	319.19	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.44	42.22	317.10	37.67	319.17	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.42	41.68	323.27	37.27	325.22	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.44	41.66	327.31	37.24	329.09	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	63.23	47.91	10374.98	41.83	10415.68	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Губкина д.27

Жилой дом

ИМ 2300 N BA900

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.34	54.08	334.66	47.06	339.71	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.33	54.25	335.31	47.27	340.32	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.33	54.34	335.22	47.36	340.27	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.29	53.89	335.45	47.05	340.41	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.26	53.24	335.52	46.48	340.48	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.35	53.98	335.65	46.97	340.77	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.54	55.85	336.21	48.27	341.27	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.40	54.78	335.82	47.62	340.75	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.33	53.63	335.62	46.69	340.61	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.08	51.01	335.80	44.81	340.73	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.88	48.58	336.13	42.98	340.94	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.79	47.67	336.48	42.33	341.26	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.79	48.05	336.42	42.73	341.23	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.91	48.72	337.32	43.05	342.20	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.05	50.69	339.44	44.64	344.33	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.01	50.34	341.37	44.43	346.39	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.67	46.65	343.95	41.79	348.81	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.50	44.24	339.23	39.79	343.79	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.51	44.66	332.21	40.10	336.64	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.39	43.57	330.18	39.36	334.53	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.23	41.56	326.23	37.77	330.43	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.25	42.02	328.13	38.19	332.36	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.22	42.10	328.74	38.37	333.00	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.43	43.89	328.48	39.51	332.75	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.64	46.74	327.04	41.71	331.36	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.66	46.82	325.97	41.70	330.33	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.38	43.77	322.24	39.48	326.50	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.24	41.87	316.38	37.93	320.44	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.26	42.29	316.41	38.31	320.50	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.24	41.75	323.08	37.90	327.18	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.26	41.74	325.65	37.87	329.77	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	55.59	47.96	10296.36	42.57	10440.08	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Губкина 28 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00168989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х4298 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.07	44.28	9.79	174.61	172.21	174.69	173.01	-0.80	6.20	6.24	1.683	-0.035	24	0	*
24/03/22	54.23	44.53	9.70	174.74	172.34	174.73	173.05	-0.71	6.20	6.24	1.666	-0.032	24	0	*
25/03/22	54.32	44.60	9.72	174.86	172.46	174.68	173.00	-0.54	6.20	6.24	1.675	-0.024	24	0	*
26/03/22	53.86	44.29	9.57	174.80	172.40	174.86	173.18	-0.78	6.20	6.24	1.644	-0.035	24	0	*
27/03/22	53.21	43.83	9.38	174.58	172.18	174.66	172.98	-0.80	6.20	6.24	1.612	-0.035	24	0	*
28/03/22	54.01	44.27	9.74	174.80	172.39	174.75	173.07	-0.68	6.20	6.25	1.676	-0.030	24	0	*
29/03/22	55.82	45.41	10.41	175.62	173.01	175.36	173.68	-0.67	6.20	6.27	1.794	-0.030	24	0	*
30/03/22	54.72	44.76	9.96	175.17	172.68	175.31	173.63	-0.95	6.20	6.27	1.715	-0.043	24	0	*
31/03/22	53.61	44.02	9.59	174.66	172.26	174.75	173.07	-0.81	6.20	6.27	1.647	-0.036	24	0	*
01/04/22	50.92	42.31	8.61	174.71	172.61	174.69	173.16	-0.55	6.20	6.25	1.480	-0.023	24	0	*
02/04/22	48.52	40.72	7.80	174.51	172.59	174.83	173.39	-0.80	6.20	6.24	1.342	-0.033	24	0	*
03/04/22	47.65	40.25	7.40	174.18	172.28	174.65	173.27	-0.99	6.20	6.24	1.271	-0.040	24	0	*
04/04/22	47.97	40.61	7.36	174.41	172.51	174.38	172.96	-0.45	6.20	6.24	1.264	-0.018	24	0	*
05/04/22	48.79	40.90	7.89	175.33	173.34	175.33	173.97	-0.63	6.20	6.25	1.364	-0.026	24	0	*
06/04/22	50.63	42.32	8.31	176.38	174.31	176.56	175.08	-0.77	6.20	6.27	1.445	-0.033	24	0	*
07/04/22	50.31	42.16	8.15	177.36	175.20	177.49	176.05	-0.85	6.20	6.30	1.425	-0.036	24	0	*
08/04/22	46.53	39.80	6.73	177.39	175.54	177.80	176.50	-0.96	6.20	6.30	1.178	-0.038	24	0	*
09/04/22	44.23	37.99	6.24	171.92	170.27	172.30	171.10	-0.83	6.20	6.21	1.062	-0.032	24	0	*
10/04/22	44.65	38.25	6.40	168.50	166.82	168.69	167.49	-0.67	6.20	6.15	1.068	-0.026	24	0	*
11/04/22	43.50	37.61	5.89	167.98	166.45	168.15	167.00	-0.55	6.20	6.14	0.976	-0.021	24	0	*
12/04/22	41.56	36.17	5.39	165.94	164.57	166.73	165.77	-1.20	6.20	6.15	0.888	-0.043	24	0	*
13/04/22	42.02	36.59	5.43	167.55	166.11	167.86	166.87	-0.76	6.20	6.15	0.899	-0.028	24	0	*
14/04/22	42.07	36.82	5.25	167.98	166.54	168.50	167.49	-0.95	6.20	6.16	0.869	-0.035	24	0	*
15/04/22	43.99	37.78	6.21	167.90	166.39	168.26	167.17	-0.78	6.20	6.16	1.030	-0.029	24	0	*
16/04/22	46.71	39.63	7.08	167.55	165.87	167.71	166.51	-0.64	6.20	6.16	1.173	-0.025	24	0	*
17/04/22	46.77	39.59	7.18	167.13	165.46	167.41	166.21	-0.75	6.20	6.16	1.184	-0.030	24	0	*
18/04/22	43.73	37.62	6.11	164.64	163.16	165.15	164.07	-0.91	6.20	6.12	0.994	-0.034	24	0	*
19/04/22	41.86	36.18	5.68	161.36	159.97	161.88	160.92	-0.95	6.20	6.08	0.907	-0.034	24	0	*
20/04/22	42.28	36.49	5.79	161.74	160.30	162.05	161.09	-0.79	2.33	6.08	0.912	-0.029	24	0	*
21/04/22	41.73	36.10	5.63	165.02	163.58	165.48	164.52	-0.94	2.16	6.14	0.905	-0.034	24	0	*
22/04/22	41.76	36.02	5.74	149.34	148.07	151.16	150.29	-2.22	2.44	5.66	0.833	-0.080	24	0	*
итого:				5292.6	5233.87	5300.8	5259.55	-25.68			39.581	-1.027	744	0	
Средние:	47.93	40.38	7.55						5.82	6.18					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9485ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина 30 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G обр max = 120.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут
 Тхв = 5.00 °C

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30678ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:губкина 31

Адрес:ул. Губкина д. 31

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут МГВС=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20133745, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хДФ36

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	54.06	49.22	4.84	5.20	5.00	126.658	124.946	0.605	0.000 <	24	0	
24.03.22 23	54.23	49.44	4.79	5.20	5.00	126.990	125.258	0.600	0.000 <	24	0	
25.03.22 23	54.32	49.57	4.75	5.20	5.00	127.051	125.323	0.595	0.000 <	24	0	
26.03.22 23	53.86	49.15	4.71	5.20	5.00	127.101	125.391	0.590	0.000 <	24	0	
27.03.22 23	53.20	48.62	4.58	5.20	5.00	127.031	125.363	0.575	0.000 <	24	0	
28.03.22 23	54.01	49.19	4.81	5.20	5.00	127.178	125.461	0.604	0.000 <	24	0	
29.03.22 23	55.83	50.59	5.23	5.20	5.00	127.557	125.718	0.658	0.000 <	24	0	
30.03.22 23	54.72	49.83	4.90	5.20	5.00	127.193	125.428	0.614	0.000 <	24	0	
31.03.22 23	53.61	48.85	4.76	5.20	5.00	126.947	125.254	0.596	0.000 <	24	0	
01.04.22 23	50.92	46.57	4.35	5.20	5.00	126.765	125.240	0.546	0.000 <	24	0	
02.04.22 23	48.53	44.67	3.86	5.20	5.00	126.474	125.094	0.483	0.000 <	24	0	
03.04.22 23	47.66	44.02	3.63	5.20	5.00	126.449	125.118	0.455	0.000 <	24	0	
04.04.22 23	47.99	44.37	3.62	5.20	5.00	126.492	125.143	0.453	0.000 <	24	0	
05.04.22 23	48.79	44.90	3.89	5.20	5.00	126.914	125.507	0.488	0.000 <	24	0	
06.04.22 23	50.64	46.44	4.20	5.20	5.00	127.962	126.438	0.531	0.000 <	24	0	
07.04.22 23	50.32	46.27	4.05	5.20	5.00	128.754	127.242	0.516	0.000 <	24	0	
08.04.22 23	46.53	43.28	3.25	5.20	5.00	128.643	127.347	0.414	0.000 <	24	0	

09.04.22 23	44.22	41.20	3.02	5.20	5.00	125.025	123.906	0.375	0.000 <	24	0	
10.04.22 23	44.65	41.52	3.12	5.20	5.00	122.529	121.408	0.379	0.000 <	24	0	
11.04.22 23	43.50	40.64	2.86	5.20	5.00	121.528	120.469	0.344	0.000 <	24	0	
12.04.22 23	41.55	38.95	2.59	5.20	5.00	119.844	118.899	0.309	0.000 <	24	0	
13.04.22 23	42.01	39.41	2.60	5.20	5.00	120.539	119.572	0.311	0.000 <	24	0	
14.04.22 23	42.06	39.61	2.45	5.20	5.00	120.727	119.750	0.294	0.000 <	24	0	
15.04.22 23	43.98	40.97	3.00	5.20	5.00	120.790	119.713	0.360	0.000 <	24	0	
16.04.22 23	46.73	43.27	3.46	5.20	5.00	120.569	119.353	0.413	0.000 <	24	0	
17.04.22 23	46.78	43.29	3.49	5.20	5.00	120.232	119.016	0.416	0.000 <	24	0	
18.04.22 23	43.74	40.84	2.90	5.20	5.00	118.519	117.476	0.341	0.000 <	24	0	
19.04.22 23	41.86	39.13	2.73	5.20	5.00	116.649	115.716	0.316	0.000 <	24	0	
20.04.22 23	42.28	39.54	2.74	5.20	5.00	116.758	115.808	0.317	0.000 <	24	0	
21.04.22 23	41.73	39.08	2.64	5.20	5.00	119.238	118.293	0.313	0.000 <	24	0	
22.04.22 23	41.73	39.06	2.67	5.20	5.00	120.124	119.172	0.318	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	48.05	44.33	3.71	5.20	5.00	3845.230	3803.822	14.130	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	19957.956	19539.000	130.198	0.000	8198	23
22.04.22 23	23803.186	23342.823	144.327	0.000	8942	23
Итого	3845.230	3803.822	14.130	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (о) отсут.теплонос.
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: ул. Губкина 35 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договора расходы: G под max = 72.00 м3/ч G обр max = 72.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут
 t_{хв} = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.40	42.31	11.09	76.56	75.60	75.79	75.07	0.53	6.40	1.41	0.846	0.022	24	0	
24/03/22	53.57	42.57	11.00	76.80	75.84	76.03	75.31	0.53	6.40	1.41	0.836	0.023	24	0	
25/03/22	53.65	42.51	11.14	77.05	76.09	76.27	75.55	0.54	6.40	1.41	0.855	0.023	24	0	
26/03/22	53.23	42.37	10.86	77.09	76.13	76.31	75.59	0.54	6.40	1.40	0.833	0.023	24	0	
27/03/22	52.57	41.81	10.76	77.08	76.12	76.32	75.60	0.52	6.40	1.40	0.824	0.022	24	0	
28/03/22	53.24	42.12	11.12	77.17	76.18	76.39	75.67	0.51	6.41	1.41	0.852	0.021	24	0	
29/03/22	55.13	43.22	11.91	77.37	76.18	76.55	75.83	0.35	6.43	1.40	0.914	0.015	24	0	
30/03/22	54.13	42.84	11.29	77.21	76.15	76.41	75.69	0.46	6.43	1.41	0.865	0.020	24	0	
31/03/22	52.96	42.04	10.92	77.08	76.12	76.29	75.57	0.55	6.43	1.41	0.840	0.023	24	0	
01/04/22	50.45	40.62	9.83	76.98	76.02	76.25	75.66	0.36	6.42	1.41	0.759	0.015	24	0	
02/04/22	47.97	39.13	8.84	76.89	76.07	76.22	75.74	0.33	6.41	1.41	0.682	0.013	24	0	
03/04/22	47.04	38.57	8.47	76.93	76.21	76.26	75.78	0.43	6.42	1.41	0.650	0.017	24	0	
04/04/22	47.48	39.00	8.48	76.95	76.23	76.29	75.81	0.42	6.41	1.41	0.654	0.016	24	0	
05/04/22	48.00	39.01	8.99	77.21	76.36	76.53	75.99	0.37	6.42	1.41	0.692	0.014	24	0	
06/04/22	50.07	40.54	9.53	77.91	76.95	77.19	76.58	0.37	6.45	1.40	0.737	0.015	24	0	
07/04/22	49.70	40.41	9.29	78.48	77.52	77.78	77.09	0.43	6.48	1.41	0.726	0.017	24	0	
08/04/22	46.20	38.46	7.74	78.78	77.96	78.14	77.56	0.40	6.49	1.41	0.609	0.015	24	0	
09/04/22	43.66	36.62	7.04	76.82	76.10	76.22	75.74	0.36	6.39	1.41	0.543	0.013	24	0	
10/04/22	44.09	36.75	7.34	75.25	74.53	74.62	74.14	0.39	6.31	1.41	0.552	0.014	24	0	
11/04/22	43.09	36.25	6.84	74.75	74.06	74.15	73.67	0.39	6.31	1.41	0.513	0.014	24	0	
12/04/22	41.02	34.87	6.15	73.70	73.17	73.13	72.65	0.52	6.31	1.41	0.454	0.018	24	0	
13/04/22	41.49	35.22	6.27	74.15	73.59	73.57	73.09	0.50	6.32	1.41	0.468	0.018	24	0	
14/04/22	41.61	35.55	6.06	74.29	73.64	73.72	73.24	0.40	6.33	1.41	0.452	0.014	24	0	
15/04/22	43.21	36.19	7.02	74.34	73.72	73.74	73.26	0.46	6.32	1.41	0.525	0.017	24	0	
16/04/22	46.17	38.03	8.14	74.16	73.44	73.50	73.02	0.42	6.31	1.41	0.608	0.016	24	0	
17/04/22	46.27	38.09	8.18	73.92	73.20	73.26	72.78	0.42	6.31	1.41	0.606	0.01			

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: девонская 1

Адрес: г. Октябрьский ул. Девонская д. 1

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	53.31	43.35	9.96	6.12	6.12	105.975	0.000	104.584	0.000	104.584	1.041	0.000	<	24	0
24.03.22 23	52.91	43.21	9.70	6.12	6.12	105.957	0.000	104.583	0.000	104.583	1.014	0.000	<	24	0
25.03.22 23	52.99	43.25	9.73	6.12	6.12	105.980	0.000	104.599	0.000	104.599	1.018	0.000	<	24	0
26.03.22 23	53.11	43.33	9.78	6.12	6.12	106.065	0.000	104.683	0.000	104.683	1.023	0.000	<	24	0
27.03.22 23	52.92	43.18	9.74	6.12	6.12	106.020	0.000	104.644	0.000	104.644	1.018	0.000	<	24	0
28.03.22 23	53.84	43.74	10.10	6.12	6.12	106.100	0.000	104.678	0.000	104.678	1.057	0.000	<	24	0
29.03.22 23	55.07	44.51	10.56	6.12	6.12	106.098	0.000	104.613	0.000	104.613	1.104	0.000	<	24	0
30.03.22 23	53.80	43.74	10.06	6.12	6.12	106.115	0.000	104.696	0.000	104.696	1.053	0.000	<	24	0
31.03.22 23	53.02	43.15	9.86	6.12	6.12	105.950	0.000	104.566	0.000	104.566	1.030	0.000	<	24	0
01.04.22 23	50.67	41.77	8.90	6.12	6.12	106.327	0.000	105.067	0.000	105.067	0.934	0.000	<	24	0
02.04.22 23	47.27	39.51	7.76	6.12	6.12	105.713	0.000	104.623	0.000	104.623	0.811	0.000	<	24	0
03.04.22 23	46.82	39.23	7.59	6.12	6.12	105.698	0.000	104.630	0.000	104.630	0.793	0.000	<	24	0
04.04.22 23	47.23	39.67	7.56	6.12	6.12	106.030	0.000	104.935	0.000	104.935	0.793	0.000	<	24	0
05.04.22 23	49.23	40.82	8.41	6.12	6.12	105.948	0.000	104.762	0.000	104.762	0.881	0.000	<	24	0
06.04.22 23	50.08	41.42	8.66	6.12	6.12	105.960	0.000	104.732	0.000	104.732	0.906	0.000	<	24	0
07.04.22 23	48.91	40.69	8.22	6.12	6.12	105.910	0.000	104.743	0.000	104.743	0.860	0.000	<	24	0
08.04.22 23	47.23	39.64	7.59	6.12	6.12	105.855	0.000	104.762	0.000	104.762	0.794	0.000	<	24	0
09.04.22 23	45.50	38.48	7.02	6.12	6.12	105.827	0.000	104.820	0.000	104.820	0.735	0.000	<	24	0
10.04.22 23	45.46	38.49	6.97	6.12	6.12	105.785	0.000	104.782	0.000	104.782	0.729	0.000	<	24	0
11.04.22 23	43.04	37.12	5.92	6.12	6.12	106.035	0.000	105.138	0.000	105.138	0.622	0.000	<	24	0
12.04.22 23	40.19	35.10	5.09	6.12	6.12	106.653	0.000	105.880	0.000	105.880	0.538	0.000	<	24	0
13.04.22 23	40.20	35.14	5.06	6.12	6.12	106.440	0.000	105.670	0.000	105.670	0.534	0.000	<	24	0
14.04.22 23	40.52	35.46	5.06	6.12	6.12	106.507	0.000	105.719	0.000	105.719	0.534	0.000	<	24	0
15.04.22 23	42.97	36.83	6.14	6.12	6.12	106.458	0.000	105.562	0.000	105.562	0.648	0.000	<	24	0
16.04.22 23	46.19	38.92	7.27	6.12	6.12	106.840	0.000	105.788	0.000	105.788	0.768	0.000	<	24	0
17.04.22 23	45.71	38.55	7.16	6.12	6.12	106.463	0.000	105.437	0.000	105.437	0.754	0.000	<	24	0
18.04.22 23	43.16	36.99	6.17	6.12	6.12	106.292	0.000	105.394	0.000	105.394	0.649	0.000	<	24	0
19.04.22 23	41.65	35.95	5.71	6.12	6.12	106.055	0.000	105.225	0.000	105.225	0.600	0.000	<	24	0
20.04.22 23	41.61	35.96	5.65	6.12	6.12	106.263	0.000	105.432	0.000	105.432	0.595	0.000	<	24	0
21.04.22 23	41.32	35.71	5.61	6.12	6.12	106.875	0.000	106.052	0.000	106.052	0.594	0.000	<	24	0
22.04.22 23	41.13	35.50	5.62	6.12	6.12	106.715	0.000	105.900	0.000	105.900	0.595	0.000	<	24	0
Итого/Средн	47.31	39.62	7.69	6.12	6.12	3290.908	0.000	3256.700	0.000	3256.700	25.023	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	23353.870	0.000	22975.504	0.000	22975.504	226.639	0.000	4972	10
22.04.22 23	26644.778	0.000	26232.204	0.000	26232.204	251.661	0.000	5716	10
Итого	3290.908	0.000	3256.700	0.000	3256.700	25.023	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: девонская 2

Адрес: РБ г. Октябрьский ул. Девонская д.2

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20134657, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	54.18	47.87	6.31	6.12	6.12	249.848	0.000	246.449	0.000	246.449	1.554	0.000 <	24	0	
24.03.22 23	53.73	47.52	6.21	6.12	6.12	249.833	0.000	246.500	0.000	246.500	1.530	0.000 <	24	0	
25.03.22 23	53.88	47.66	6.22	6.12	6.12	249.910	0.000	246.551	0.000	246.551	1.533	0.000 <	24	0	
26.03.22 23	53.99	47.78	6.21	6.12	6.12	250.025	0.000	246.661	0.000	246.661	1.531	0.000 <	24	0	
27.03.22 23	53.78	47.57	6.21	6.12	6.12	250.045	0.000	246.707	0.000	246.707	1.532	0.000 <	24	0	
28.03.22 23	54.96	48.43	6.53	6.12	6.12	250.178	0.000	246.691	0.000	246.691	1.611	0.000 <	24	0	
29.03.22 23	55.95	49.20	6.76	6.12	6.12	250.143	0.000	246.522	0.000	246.522	1.665	0.000 <	24	0	
30.03.22 23	54.60	48.25	6.35	6.12	6.12	250.182	0.000	246.726	0.000	246.726	1.566	0.000 <	24	0	
31.03.22 23	53.87	47.63	6.24	6.12	6.12	249.947	0.000	246.594	0.000	246.594	1.538	0.000 <	24	0	
01.04.22 23	51.11	45.59	5.52	6.12	6.12	251.077	0.000	248.041	0.000	248.041	1.368	0.000 <	24	0	
02.04.22 23	47.95	43.13	4.81	6.12	6.12	249.947	0.000	247.296	0.000	247.296	1.190	0.000 <	24	0	
03.04.22 23	47.65	42.97	4.68	6.12	6.12	250.012	0.000	247.402	0.000	247.402	1.157	0.000 <	24	0	
04.04.22 23	48.05	43.31	4.74	6.12	6.12	250.768	0.000	248.089	0.000	248.089	1.175	0.000 <	24	0	
05.04.22 23	50.40	44.96	5.44	6.12	6.12	250.645	0.000	247.695	0.000	247.695	1.346	0.000 <	24	0	
06.04.22 23	50.75	45.31	5.43	6.12	6.12	250.723	0.000	247.734	0.000	247.734	1.345	0.000 <	24	0	
07.04.22 23	49.64	44.43	5.21	6.12	6.12	250.667	0.000	247.809	0.000	247.809	1.291	0.000 <	24	0	
08.04.22 23	47.76	43.01	4.75	6.12	6.12	249.033	0.000	246.418	0.000	246.418	1.170	0.000 <	24	0	
09.04.22 23	46.15	41.73	4.41	6.12	6.12	248.030	0.000	245.598	0.000	245.598	1.083	0.000 <	24	0	
10.04.22 23	46.20	41.84	4.36	6.12	6.12	248.893	0.000	246.452	0.000	246.452	1.074	0.000 <	24	0	
11.04.22 23	43.23	39.63	3.60	6.12	6.12	250.118	0.000	247.979	0.000	247.979	0.891	0.000 <	24	0	
12.04.22 23	40.74	37.58	3.16	6.12	6.12	251.215	0.000	249.345	0.000	249.345	0.787	0.000 <	24	0	
13.04.22 23	40.77	37.64	3.13	6.12	6.12	251.300	0.000	249.418	0.000	249.418	0.780	0.000 <	24	0	
14.04.22 23	41.13	38.03	3.10	6.12	6.12	251.148	0.000	249.226	0.000	249.226	0.772	0.000 <	24	0	
15.04.22 23	44.13	40.19	3.93	6.12	6.12	251.850	0.000	249.595	0.000	249.595	0.980	0.000 <	24	0	
16.04.22 23	46.87	42.36	4.50	6.12	6.12	252.900	0.000	250.349	0.000	250.349	1.126	0.000 <	24	0	
17.04.22 23	46.27	41.90	4.37	6.12	6.12	252.372	0.000	249.878	0.000	249.878	1.090	0.000 <	24	0	
18.04.22 23	43.55	39.88	3.67	6.12	6.12	251.772	0.000	249.598	0.000	249.598	0.915	0.000 <	24	0	
19.04.22 23	42.25	38.79	3.47	6.12	6.12	251.592	0.000	249.568	0.000	249.568	0.864	0.000 <	24	0	
20.04.22 23	42.15	38.76	3.39	6.12	6.12	251.790	0.000	249.774	0.000	249.774	0.846	0.000 <	24	0	
21.04.22 23	41.88	38.46	3.42	6.12	6.12	252.148	0.000	250.136	0.000	250.136	0.855	0.000 <	24	0	
22.04.22 23	41.74	38.28	3.46	6.12	6.12	252.337	0.000	250.343	0.000	250.343	0.866	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	48.02	43.20	4.82	6.12	6.12	7770.447	0.000	7687.143	0.000	7687.143	37.030	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	72706.697	0.000	71450.700	0.000	71450.700	355.792	0.000	4984	3407
22.04.22 23	80477.145	0.000	79137.844	0.000	79137.844	392.822	0.000	5728	3407
Итого	7770.447	0.000	7687.143	0.000	7687.143	37.030	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девоновская 6 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G обр max = 120.00 м3/ч G3 max = 60.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут
 tхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.09	48.31	5.78	333.19	328.63	322.89	319.30	0.00	9.33	6.59	5.91	1.901	0.450	24	0	*
24/03/22	53.67	48.05	5.62	333.12	328.65	322.87	319.36	0.00	9.29	6.59	5.91	1.848	0.446	24	0	*
25/03/22	53.78	48.16	5.62	333.14	328.61	322.86	319.27	0.00	9.34	6.59	5.90	1.848	0.450	24	0	*
26/03/22	53.90	48.21	5.69	333.28	328.74	323.07	319.48	0.00	9.26	6.60	5.92	1.872	0.446	24	0	*
27/03/22	53.70	48.03	5.67	333.24	328.70	322.94	319.37	0.00	9.33	6.60	5.92	1.864	0.448	24	0	*
28/03/22	54.74	48.81	5.93	333.40	328.75	322.98	319.32	0.00	9.43	6.60	5.93	1.948	0.460	24	0	*
29/03/22	55.90	49.73	6.17	333.20	328.40	322.72	318.96	0.00	9.44	6.61	5.93	2.029	0.469	24	0	*
30/03/22	54.57	48.75	5.82	333.37	328.72	322.95	319.35	0.00	9.37	6.61	5.93	1.914	0.457	24	0	*
31/03/22	53.79	48.09	5.70	332.98	328.42	322.64	319.04	0.00	9.38	6.61	5.93	1.874	0.451	24	0	*
01/04/22	51.26	46.18	5.08	334.56	330.42	324.29	320.97	0.00	9.45	6.62	5.93	1.676	0.436	24	0	*
02/04/22	47.94	43.54	4.40	333.29	329.71	323.32	320.37	0.00	9.34	6.62	5.93	1.451	0.406	24	0	*
03/04/22	47.53	43.27	4.26	333.36	329.78	323.48	320.60	0.00	9.18	6.62	5.93	1.407	0.397	24	0	*
04/04/22	47.92	43.64	4.28	334.10	330.50	324.21	321.33	0.00	9.17	6.62	5.92	1.415	0.400	24	0	*
05/04/22	50.11	45.22	4.89	333.73	329.79	323.70	320.59	0.00	9.20	6.61	5.93	1.613	0.416	24	0	*
06/04/22	50.76	45.83	4.93	333.75	329.72	323.68	320.47	0.00	9.25	6.62	5.93	1.628	0.424	24	0	*
07/04/22	49.60	44.93	4.67	333.60	329.79	323.63	320.55	0.00	9.24	6.62	5.93	1.542	0.415	24	0	*
08/04/22	47.80	43.53	4.27	332.53	328.97	322.76	319.83	0.00	9.14	6.61	5.93	1.407	0.398	24	0	*
09/04/22	46.07	42.12	3.95	331.53	328.23	321.88	319.24	0.00	8.99	6.61	5.93	1.299	0.379	24	0	*
10/04/22	46.08	42.17	3.91	332.37	329.02	322.70	320.06	0.00	8.96	6.61	5.93	1.289	0.378	24	0	*
11/04/22	43.41	40.18	3.23	333.59	330.64	324.09	321.68	0.00	8.96	6.61	5.92	1.072	0.360	24	0	*
12/04/22	40.64	37.88	2.76	334.84	332.23	325.51	323.35	0.00	8.88	6.61	5.91	0.919	0.336	24	0	*
13/04/22	40.65	37.90	2.75	335.04	332.40	325.73	323.57	0.00	8.83	6.61	5.91	0.915	0.335	24	0	*
14/04/22	40.99	38.24	2.75	334.63	331.99	325.32	323.11	0.00	8.88	6.61	5.91	0.916	0.340	24	0	*
15/04/22	43.70	40.26	3.44	335.11	332.08	325.60	323.14	0.00	8.94	6.61	5.91					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 8 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч G3 max = 60.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут
 Тхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.28	45.22	9.06	161.27	159.11	0.00	0.00	0.00	159.11	6.67	6.00	1.441	7.192	24	0	*
24/03/22	53.86	45.05	8.81	161.26	159.10	0.00	0.00	0.00	159.10	6.66	6.00	1.402	7.164	24	0	*
25/03/22	53.97	45.15	8.82	161.27	159.11	0.00	0.00	0.00	159.11	6.66	6.00	1.403	7.181	24	0	*
26/03/22	54.10	45.22	8.88	161.36	159.20	0.00	0.00	0.00	159.20	6.67	6.00	1.412	7.196	24	0	*
27/03/22	53.90	45.09	8.81	161.33	159.17	0.00	0.00	0.00	159.17	6.67	6.00	1.404	7.174	24	0	*
28/03/22	54.91	45.73	9.18	161.42	159.17	0.00	0.00	0.00	159.17	6.68	6.00	1.460	7.275	24	0	*
29/03/22	56.10	46.43	9.67	161.35	158.95	0.00	0.00	0.00	158.95	6.69	6.00	1.537	7.376	24	0	*
30/03/22	54.78	45.65	9.13	161.42	159.16	0.00	0.00	0.00	159.16	6.69	6.00	1.449	7.262	24	0	*
31/03/22	53.98	45.03	8.95	161.23	159.07	0.00	0.00	0.00	159.07	6.69	6.00	1.421	7.160	24	0	*
01/04/22	51.51	43.49	8.02	162.23	160.21	0.00	0.00	0.00	160.21	6.70	6.00	1.284	6.965	24	0	*
02/04/22	48.16	41.21	6.95	161.73	159.96	0.00	0.00	0.00	159.96	6.69	6.00	1.113	6.590	24	0	*
03/04/22	47.73	40.97	6.76	161.80	160.12	0.00	0.00	0.00	160.12	6.69	6.00	1.081	6.558	24	0	*
04/04/22	48.12	41.33	6.79	162.26	160.58	0.00	0.00	0.00	160.58	6.69	6.00	1.090	6.635	24	0	*
05/04/22	50.26	42.59	7.67	161.66	159.76	0.00	0.00	0.00	159.76	6.69	6.00	1.224	6.802	24	0	*
06/04/22	50.98	43.19	7.79	161.44	159.43	0.00	0.00	0.00	159.43	6.69	6.00	1.241	6.883	24	0	*
07/04/22	49.80	42.42	7.38	161.25	159.34	0.00	0.00	0.00	159.34	6.69	6.00	1.174	6.757	24	0	*
08/04/22	48.04	41.30	6.74	160.85	159.08	0.00	0.00	0.00	159.08	6.69	6.00	1.072	6.568	24	0	*
09/04/22	46.29	40.09	6.20	160.44	158.78	0.00	0.00	0.00	158.78	6.69	6.00	0.986	6.364	24	0	*
10/04/22	46.28	40.16	6.12	160.59	158.91	0.00	0.00	0.00	158.91	6.69	6.00	0.971	6.380	24	0	*
11/04/22	43.69	38.55	5.14	160.97	159.53	0.00	0.00	0.00	159.53	6.69	6.00	0.821	6.149	24	0	*
12/04/22	40.86	36.46	4.40	161.43	160.23	0.00	0.00	0.00	160.23	6.68	6.00	0.709	5.842	24	0	*
13/04/22	40.88	36.46	4.42	161.52	160.32	0.00	0.00	0.00	160.32	6.68	6.00	0.711	5.845	24	0	*
14/04/22	41.22	36.79	4.43	161.32	160.09	0.00	0.00	0.00	160.09	6.68	6.00	0.711	5.889	24	0	*
15/04/22	43.85	38.45	5.40	161.62	160.20	0.00	0.00	0.00	160.20	6.68	6.00	0.865	6.159	24	0	*
16/04																

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:Девонская 10/15

Адрес:Девонская 10/15

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут МГВС=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20139264, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х9963

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	53.34	44.40	8.95	5.06	5.05	132.208	130.465	1.166	0.000 <	24	0	
24.03.22 23	52.94	44.22	8.72	5.05	5.04	132.068	130.354	1.136	0.000 <	24	0	
25.03.22 23	53.03	44.18	8.85	5.05	5.04	132.018	130.297	1.152	0.000 <	24	0	
26.03.22 23	53.15	44.27	8.88	5.06	5.05	132.225	130.499	1.158	0.000 <	24	0	
27.03.22 23	52.95	44.09	8.86	5.06	5.05	132.622	130.897	1.159	0.000 <	24	0	
28.03.22 23	53.91	44.72	9.19	5.07	5.06	132.197	130.421	1.197	0.000 <	24	0	
29.03.22 23	55.12	45.42	9.70	5.08	5.07	132.190	130.329	1.263	0.000 <	24	0	
30.03.22 23	53.83	44.69	9.14	5.08	5.07	132.600	130.820	1.195	0.000 <	24	0	
31.03.22 23	53.05	44.11	8.94	5.08	5.07	132.005	130.286	1.164	0.000 <	24	0	
01.04.22 23	50.68	42.64	8.04	5.08	5.07	132.018	130.448	1.048	0.000 <	24	0	
02.04.22 23	47.36	40.39	6.96	5.08	5.07	131.673	130.311	0.907	0.000 <	24	0	
03.04.22 23	46.91	40.18	6.74	5.07	5.06	132.012	130.672	0.879	0.000 <	24	0	
04.04.22 23	47.31	40.55	6.75	5.07	5.06	132.137	130.774	0.883	0.000 <	24	0	
05.04.22 23	49.34	41.68	7.66	5.07	5.06	131.432	129.950	0.994	0.000 <	24	0	
06.04.22 23	50.12	42.30	7.82	5.08	5.07	131.693	130.164	1.018	0.000 <	24	0	
07.04.22 23	48.96	41.52	7.44	5.08	5.07	131.725	130.270	0.969	0.000 <	24	0	
08.04.22 23	47.24	40.46	6.79	5.07	5.06	131.613	130.254	0.883	0.000 <	24	0	

09.04.22 23	45.51	39.29	6.22	5.08	5.06	131.417	130.167	0.809	0.000 <	24	0	
10.04.22 23	45.48	39.37	6.12	5.07	5.06	131.645	130.395	0.797	0.000 <	24	0	
11.04.22 23	43.00	37.79	5.22	5.07	5.06	131.980	130.868	0.682	0.000 <	24	0	
12.04.22 23	40.18	35.66	4.52	5.06	5.05	131.440	130.492	0.589	0.000 <	24	0	
13.04.22 23	40.20	35.74	4.46	5.06	5.05	134.245	133.270	0.593	0.000 <	24	0	
14.04.22 23	40.53	36.24	4.28	5.06	5.04	138.285	137.263	0.587	0.000 <	24	0	
15.04.22 23	43.04	37.77	5.27	5.06	5.04	138.635	137.462	0.724	0.000 <	24	0	
16.04.22 23	46.22	39.99	6.23	5.07	5.05	139.180	137.817	0.858	0.000 <	24	0	
17.04.22 23	45.72	39.58	6.13	5.06	5.04	138.768	137.438	0.842	0.000 <	24	0	
18.04.22 23	43.14	37.96	5.17	5.05	5.03	139.280	138.099	0.714	0.000 <	24	0	
19.04.22 23	41.65	36.85	4.80	5.05	5.03	138.702	137.611	0.659	0.000 <	24	0	
20.04.22 23	41.60	36.90	4.69	5.06	5.04	138.945	137.860	0.646	0.000 <	24	0	
21.04.22 23	41.31	36.52	4.79	5.05	5.04	138.615	137.550	0.658	0.000 <	24	0	
22.04.22 23	41.12	36.29	4.83	5.06	5.04	138.697	137.640	0.664	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	47.27	40.46	6.82	5.07	5.05	4154.270	4111.142	27.995	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	2896.713	2847.725	32.883	0.000	512	1
22.04.22 23	7050.983	6958.867	60.877	0.000	1256	1
Итого	4154.270	4111.142	27.995	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Девонская 10а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304498
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	8.735	160.474	54.33	0.53	6.721	162.771	41.76	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	8.665	160.392	53.92	0.53	6.690	162.689	41.59	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	8.680	160.408	54.01	0.53	6.702	162.710	41.66	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	8.706	160.519	54.14	0.53	6.718	162.816	41.73	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	8.322	154.013	53.98	0.53	6.430	156.212	41.66	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	8.808	160.438	54.80	0.53	6.767	162.729	42.06	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	9.024	160.328	56.19	0.53	6.875	162.605	42.76	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	8.836	160.641	54.90	0.53	6.795	162.941	42.18	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	8.682	160.295	54.06	0.53	6.691	162.602	41.62	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	8.340	160.583	51.83	0.53	6.528	162.906	40.53	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	7.765	160.305	48.33	0.53	6.189	162.658	38.48	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	7.677	160.401	47.75	0.53	6.143	162.772	38.17	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	7.754	160.598	48.17	0.53	6.214	163.020	38.56	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	8.026	160.015	50.05	0.53	6.325	162.532	39.40	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	8.210	160.145	51.16	0.53	6.449	162.706	40.15	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	8.015	160.274	49.90	0.53	6.340	162.867	39.43	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	7.746	160.230	48.24	0.53	6.199	162.841	38.56	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	7.443	160.064	46.38	0.53	6.022	162.690	37.49	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	7.427	160.054	46.29	0.53	6.034	162.625	37.57	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	7.108	161.041	44.03	0.53	5.881	163.601	36.39	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	6.596	160.816	40.89	0.53	5.547	163.404	34.36	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	6.717	163.703	40.90	0.53	5.659	166.379	34.43	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	6.944	167.969	41.21	0.53	5.892	170.731	34.94	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	7.365	168.797	43.50	0.53	6.111	171.532	36.07	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	8.002	169.604	47.06	0.53	6.509	172.269	38.25	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	7.892	168.773	46.65	0.53	6.410	171.390	37.85	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	7.463	169.174	44.00	0.53	6.196	171.791	36.50	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	7.181	168.967	42.38	0.53	6.018	171.575	35.49	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	7.186	169.189	42.35	0.53	6.044	171.789	35.59	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	7.124	168.975	42.04	0.53	5.982	171.566	35.27	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	7.088	169.050	41.80	0.53	5.930	171.648	34.94	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.855	162.794	48.23		6.290	165.282	38.56		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	243.527	5046.238			195.010	5123.365			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Девонская 10а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304498
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.014	0.000	-2.297	0.00
24.03.22	24.00	1.975	0.000	-2.298	0.00
25.03.22	24.00	1.978	0.000	-2.302	0.00
26.03.22	24.00	1.989	0.000	-2.297	0.00
27.03.22	22.98	1.891	0.000	-2.197	0.00
28.03.22	24.00	2.040	0.000	-2.291	0.00
29.03.22	24.00	2.149	0.000	-2.277	0.00
30.03.22	24.00	2.041	0.000	-2.300	0.00
31.03.22	24.00	1.990	0.000	-2.306	0.00
01.04.22	24.00	1.812	0.000	-2.324	0.00
02.04.22	24.00	1.576	0.000	-2.352	0.00
03.04.22	24.00	1.534	0.000	-2.371	0.00
04.04.22	24.00	1.540	0.000	-2.422	0.00
05.04.22	24.00	1.701	0.000	-2.517	0.00
06.04.22	24.00	1.761	0.000	-2.561	0.00
07.04.22	24.00	1.675	0.000	-2.593	0.00
08.04.22	24.00	1.547	0.000	-2.610	0.00
09.04.22	24.00	1.421	0.000	-2.627	0.00
10.04.22	24.00	1.393	0.000	-2.571	0.00
11.04.22	24.00	1.228	0.000	-2.560	0.00
12.04.22	24.00	1.049	0.000	-2.588	0.00
13.04.22	24.00	1.058	0.000	-2.676	0.00
14.04.22	24.00	1.052	0.000	-2.762	0.00
15.04.22	24.00	1.254	0.000	-2.735	0.00
16.04.22	24.00	1.493	0.000	-2.664	0.00
17.04.22	24.00	1.482	0.000	-2.617	0.00
18.04.22	24.00	1.267	0.000	-2.617	0.00
19.04.22	24.00	1.163	0.000	-2.608	0.00
20.04.22	24.00	1.142	0.000	-2.599	0.00
21.04.22	24.00	1.142	0.000	-2.591	0.00
22.04.22	24.00	1.158	0.000	-2.598	0.00
Среднее:		1.565	0.000	-2.488	0.000
Итого:	742.98	48.516	0.000	-77.126	

Дата и время	WтсИтог,Гкал	MтсИтог,т	WгвИтог,Гкал
22.03.2022 23:59	362.978	-238.745	0.000
22.04.2022 23:59	411.494	-315.871	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 12а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч G3 max = 20.00 м3/ч
 М сот. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 Тхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	v3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.27	45.39	8.88	252.74	249.32	250.04	247.64	0.00	1.68	6.18	6.03	2.209	0.076	24	0	**
24/03/22	53.85	45.18	8.67	252.47	249.11	249.86	247.46	0.00	1.65	6.18	6.02	2.154	0.075	24	0	**
25/03/22	53.96	45.28	8.68	252.38	249.02	249.80	247.40	0.00	1.62	6.18	6.02	2.157	0.073	24	0	**
26/03/22	54.08	45.34	8.74	253.05	249.69	250.33	247.93	0.00	1.76	6.19	6.03	2.180	0.080	24	0	**
27/03/22	53.88	45.24	8.64	253.30	249.94	250.60	248.20	0.00	1.74	6.19	6.03	2.160	0.079	24	0	**
28/03/22	54.89	45.81	9.08	252.89	249.39	250.23	247.76	0.00	1.63	6.20	6.04	2.264	0.075	24	0	**
29/03/22	56.09	46.59	9.50	253.08	249.46	250.34	247.71	0.00	1.75	6.21	6.05	2.365	0.081	24	0	**
30/03/22	54.77	45.79	8.98	253.21	249.71	250.55	248.11	0.00	1.60	6.20	6.05	2.237	0.073	24	0	**
31/03/22	53.97	45.21	8.76	252.50	249.14	249.84	247.44	0.00	1.70	6.21	6.05	2.180	0.077	24	0	**
01/04/22	51.50	43.64	7.86	252.61	249.51	249.96	247.69	0.00	1.82	6.21	6.05	1.958	0.079	24	0	**
02/04/22	48.14	41.31	6.83	251.60	248.87	249.24	247.23	0.00	1.64	6.20	6.05	1.698	0.068	24	0	**
03/04/22	47.12	41.06	6.66	252.00	249.36	249.38	247.46	0.00	1.90	6.20	6.04	1.656	0.078	24	0	**
04/04/22	48.72	41.45	6.67	251.98	249.31	249.72	247.78	0.00	1.53	6.20	6.04	1.659	0.063	24	0	**
05/04/22	50.25	42.69	7.56	251.45	248.54	249.21	247.09	0.00	1.45	6.20	6.04	1.878	0.062	24	0	**
06/04/22	50.97	43.22	7.75	251.61	248.62	249.46	247.30	0.00	1.32	6.21	6.05	1.925	0.057	24	0	**
07/04/22	49.80	42.48	7.32	251.39	248.51	249.38	247.22	0.00	1.29	6.20	6.04	1.817	0.055	24	0	**
08/04/22	48.01	41.35	6.66	250.90	248.17	248.89	246.87	0.00	1.30	6.20	6.04	1.649	0.054	24	0	**
09/04/22	46.26	40.09	6.17	250.51	247.99	248.65	246.73	0.00	1.26	6.20	6.04	1.523	0.051	24	0	**
10/04/22	46.25	40.14	6.11	250.87	248.32	248.89	246.97	0.00	1.35	6.20	6.04	1.517	0.054	24	0	**
11/04/22	43.64	38.48	5.16	251.22	248.97	249.41	247.63	0.00	1.34	6.20	6.04	1.282	0.052	24	0	**
12/04/22	40.81	36.40	4.41	250.35	248.43	248.62	247.09	0.00	1.34	6.19	6.03	1.094	0.049	24	0	**
13/04/22	40.82	36.34	4.48	245.47	243.55	243.91	242.41	0.00	1.14	6.19	6.02	1.087	0.041	24	0	**
14/04/22	41.16	36.51	4.65	232.66	230.80	231.52	230.08	0.00	0.72	6.18	6.01	1.072	0.026	24	0	**
15/04/22	43.81	38.09	5.72	234.24	232.12	232.88	231.29	0.00	0.83	6.19	6.01	1.326	0.032	24	0	**
16/04/22	46.96	40.20	6.76	235.64	233.24	234.14	232.40	0.00	0.84	6.19	6.02	1.575	0.034	24	0	**
17/04/22	46.43	39.83	6.60	234.55	232.18	232.94	231.26	0.00	0.92	6.19	6.01	1.532	0.037	24	0	**
18/04/22	43.79	38.20	5.59	234.68	232.60	233.15	231.60	0.00	1.00	6.18	6.01	1.302	0.038	24	0	**
19/04/22	42.30	37.11	5.19	234.27	232.35	232.72	231.28	0.00	1.07	6.18	6.01	1.203	0.040	24	0	**
20/04/22	42.24	37.07	5.17	234.07	232.15	232.62	231.18	0.00	0.97	6.18	6.01	1.197	0.036	24	0	**
21/04/22	41.95	36.79	5.16	233.86	231.94	232.34	230.90	0.00	1.04	6.18	6.01	1.194	0.038	24	0	**
22/04/22	41.76	36.58	5.18	233.93	232.01	232.57	231.13	0.00	0.88	6.19	6.01	1.197	0.032	24	0	**
Итого:				7645.4	7562.32	7581.1	7520.24	0.00	42.08			52.247	1.765	744	0	
Средние:	48.14	41.25	6.89							6.19	6.03					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15554ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: Девонская 15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 догосовторные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G обр max = 120.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут
 t_{хв} = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.12	43.54	10.58	99.23	97.79	99.23	98.27	-0.48	5.39	6.70	1.030	-0.021	24	0	*
24/03/22	53.71	43.37	10.34	99.27	97.87	99.27	98.31	-0.44	5.39	6.70	1.007	-0.019	24	0	*
25/03/22	53.82	43.44	10.38	99.31	97.87	99.31	98.35	-0.48	5.38	6.70	1.010	-0.021	24	0	*
26/03/22	53.94	43.56	10.38	99.33	97.89	99.33	98.37	-0.48	5.40	6.70	1.014	-0.021	24	0	*
27/03/22	53.74	43.38	10.36	99.07	97.63	99.07	98.11	-0.48	5.39	6.70	1.008	-0.021	24	0	*
28/03/22	54.77	44.00	10.77	99.25	97.81	99.25	98.29	-0.48	5.40	6.70	1.046	-0.021	24	0	*
29/03/22	55.95	44.62	11.33	99.20	97.76	99.20	98.24	-0.48	5.41	6.70	1.102	-0.021	24	0	*
30/03/22	54.63	43.86	10.77	99.42	97.98	99.42	98.46	-0.48	5.40	6.70	1.049	-0.021	24	0	*
31/03/22	53.83	43.36	10.47	99.31	97.87	99.31	98.35	-0.48	5.41	6.70	1.019	-0.021	24	0	*
01/04/22	51.33	41.89	9.44	99.69	98.40	99.69	98.86	-0.46	5.41	6.70	0.925	-0.019	24	0	*
02/04/22	47.99	39.71	8.28	99.33	98.28	99.33	98.61	-0.33	5.41	6.70	0.810	-0.013	24	0	*
03/04/22	47.59	39.57	8.02	99.16	98.20	99.16	98.44	-0.24	5.40	6.70	0.783	-0.009	24	0	*
04/04/22	48.00	39.98	8.02	99.35	98.33	99.35	98.63	-0.30	5.40	6.70	0.786	-0.012	24	0	*
05/04/22	50.15	41.17	8.98	99.28	98.12	99.28	98.51	-0.39	5.39	6.70	0.874	-0.016	24	0	*
06/04/22	50.83	41.71	9.12	99.12	97.92	99.12	98.40	-0.48	5.40	6.70	0.889	-0.020	24	0	*
07/04/22	49.66	40.89	8.77	99.11	97.91	99.11	98.39	-0.48	5.40	6.70	0.857	-0.020	24	0	*
08/04/22	47.88	39.86	8.02	99.12	98.07	99.12	98.40	-0.33	5.40	6.70	0.782	-0.013	24	0	*
09/04/22	46.14	38.76	7.38	99.19	98.23	99.19	98.47	-0.24	5.40	6.70	0.723	-0.009	24	0	*
10/04/22	46.14	38.83	7.31	98.98	98.02	98.98	98.26	-0.24	5.40	6.70	0.712	-0.009	24	0	*
11/04/22	43.50	37.32	6.18	99.35	98.50	99.35	98.67	-0.17	5.39	6.70	0.604	-0.006	24	0	*
12/04/22	40.71	35.39	5.32	99.83	99.11	99.83	99.35	-0.24	5.38	6.70	0.525	-0.008	24	0	*
13/04/22	40.73	35.43	5.30	99.83	99.11	99.83	99.35	-0.24	5.38	6.70	0.520	-0.009	24	0	*
14/04/22	41.06	35.80	5.26	99.86	99.14	99.86	99.28	-0.14	5.38	6.70	0.520	-0.005	24	0	*
15/04/22	43.73	37.20	6.53	99.75	98.91	99.75	99.15	-0.24	5.38	6.70	0.642	-0.009	24	0	*
16/04/22	46.84	39.30	7.54	99.90	98.94	99.90	99.18	-0.24	5.39	6.70	0.743	-0.009	24	0	*
17/04/22	46.30	38.93	7.37	99.70	98.74	99.70	98.98	-0.24	5.38	6.70	0.721	-0.00			

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Девонская 16

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902533
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	12.256	249.457	54.16	0.00	10.086	249.457	45.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	12.218	249.470	54.00	0.00	10.105	249.470	45.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	12.169	249.689	53.76	0.00	10.065	249.689	45.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	12.253	250.544	53.93	0.00	10.138	250.544	45.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	11.629	238.198	53.85	0.00	9.624	238.198	45.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	12.218	250.131	53.87	0.00	10.103	250.131	45.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	12.704	249.292	55.99	0.00	10.386	249.292	46.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	12.606	250.160	55.42	0.00	10.363	250.160	46.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	12.200	249.539	53.92	0.00	10.077	249.539	45.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	12.048	250.026	53.22	0.00	10.040	250.365	45.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	10.989	250.590	48.87	0.00	9.298	250.763	42.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	10.373	244.412	47.46	0.00	8.862	244.931	41.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	10.734	250.436	47.88	0.00	9.182	250.952	41.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	10.839	249.075	48.53	0.00	9.216	249.586	41.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	11.623	249.025	51.70	0.00	9.751	249.545	44.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	11.235	249.728	50.01	0.00	9.548	250.584	42.97	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	10.901	249.106	48.78	0.00	9.310	249.961	42.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	10.403	249.234	46.75	0.00	8.957	249.920	40.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	10.243	249.907	46.00	0.00	8.943	251.285	40.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	10.119	250.190	45.46	0.00	8.832	251.219	40.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	8.980	249.974	40.93	0.00	7.994	250.664	36.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	9.060	252.779	40.85	0.00	8.090	253.630	36.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	9.485	264.093	40.92	0.00	8.413	264.093	36.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	9.828	269.133	41.52	0.00	8.699	269.133	37.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	11.365	270.834	46.98	0.00	9.897	271.756	41.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	11.149	267.588	46.68	0.00	9.573	267.588	40.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	10.809	269.231	45.16	0.00	9.497	270.134	39.99	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	10.034	268.821	42.33	0.00	8.843	269.007	37.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	10.067	269.668	42.34	0.00	8.874	269.668	37.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	9.904	267.827	41.98	0.00	9.087	270.901	37.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	9.840	268.132	41.70	0.00	8.743	269.056	37.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	10.976	254.748	48.22		9.374	255.231	41.73		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	340.280	7896.289			290.599	7911.222			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Девонская 16

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902533
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.169	0.000	0.000	5.00
24.03.22	24.00	2.113	0.000	0.000	5.00
25.03.22	24.00	2.104	0.000	0.000	5.00
26.03.22	24.00	2.115	0.000	0.000	5.00
27.03.22	23.00	2.005	0.000	0.000	5.00
28.03.22	24.00	2.115	0.000	0.000	5.00
29.03.22	24.00	2.318	0.000	0.000	5.00
30.03.22	24.00	2.243	0.000	0.000	5.00
31.03.22	24.00	2.123	0.000	0.000	5.00
01.04.22	24.00	2.008	0.000	-0.339	5.00
02.04.22	24.00	1.692	0.000	-0.172	5.00
03.04.22	23.50	1.510	0.000	-0.519	5.00
04.04.22	24.00	1.552	0.000	-0.516	5.00
05.04.22	24.00	1.623	0.000	-0.512	5.00
06.04.22	24.00	1.872	0.000	-0.520	5.00
07.04.22	24.00	1.687	0.000	-0.856	5.00
08.04.22	24.00	1.591	0.000	-0.855	5.00
09.04.22	24.00	1.446	0.000	-0.686	5.00
10.04.22	24.00	1.300	0.000	-1.378	5.00
11.04.22	24.00	1.287	0.000	-1.029	5.00
12.04.22	24.00	0.986	0.000	-0.690	5.00
13.04.22	24.00	0.970	0.000	-0.851	5.00
14.04.22	24.00	1.071	0.000	0.000	5.00
15.04.22	24.00	1.129	0.000	0.000	5.00
16.04.22	24.00	1.467	0.000	-0.923	5.00
17.04.22	24.00	1.576	0.000	0.000	5.00
18.04.22	24.00	1.312	0.000	-0.903	5.00
19.04.22	24.00	1.191	0.000	-0.186	5.00
20.04.22	24.00	1.193	0.000	0.000	5.00
21.04.22	24.00	0.816	0.000	-3.075	5.00
22.04.22	24.00	1.096	0.000	-0.924	5.00
Среднее:		1.602	0.000	-0.482	5.000
Итого:	742.50	49.681	0.000	-14.933	

Дата и время	WтсИтог,Гкал	MтсИтог,т	WгвИтог,Гкал
22.03.2022 23:59	4885.512	-11650.937	0.000
22.04.2022 23:59	4935.193	-11665.870	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903820
 Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Теплосистема						
	Тнар, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	Mгв, т	t1-t2, dt(°C)	СП, зима/лето
23.03.22	24.00	2.064	0.000	0.002	0.000	8.55	A32-00 / ТС откл.
24.03.22	24.00	2.010	0.000	0.000	0.000	8.33	A32-00 / ТС откл.
25.03.22	24.00	2.024	0.000	0.000	0.000	8.38	A32-00 / ТС откл.
26.03.22	24.00	2.029	0.000	0.001	0.000	8.39	A32-00 / ТС откл.
27.03.22	24.00	2.024	0.000	0.000	0.000	8.37	A32-00 / ТС откл.
28.03.22	24.00	2.115	0.000	0.001	0.000	8.77	A32-00 / ТС откл.
29.03.22	24.00	2.223	0.000	0.005	0.000	9.23	A32-00 / ТС откл.
30.03.22	24.00	2.116	0.000	0.000	0.000	8.75	A32-00 / ТС откл.
31.03.22	24.00	2.058	0.000	0.000	0.000	8.54	A32-00 / ТС откл.
01.04.22	24.00	1.851	0.000	0.005	0.000	7.65	A32-00 / ТС откл.
02.04.22	24.00	0.937	0.000	0.000	0.000	6.62	A32-00 / ТС откл.
03.04.22	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	6.44	A32-00 / ТС откл.
04.04.22	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	6.51	A32-00 / ТС откл.
05.04.22	24.00	0.512	0.000	0.000	0.000	7.32	A32-00 / ТС откл.
06.04.22	24.00	1.808	0.000	0.001	0.000	7.50	A32-00 / ТС откл.
07.04.22	24.00	1.720	0.000	0.000	0.000	7.13	A32-00 / ТС откл.
08.04.22	24.00	1.575	0.000	0.001	0.000	6.53	A32-00 / ТС откл.
09.04.22	24.00	1.436	0.000	0.000	0.000	5.96	A32-00 / ТС откл.
10.04.22	24.00	1.420	0.000	0.000	0.000	5.88	A32-00 / ТС откл.
11.04.22	24.00	1.210	0.000	0.003	0.000	5.00	A32-00 / ТС откл.
12.04.22	24.00	1.038	0.000	0.000	0.000	4.30	A32-00 / ТС откл.
13.04.22	24.00	1.038	0.000	0.000	0.000	4.18	A32-00 / ТС откл.
14.04.22	24.00	1.047	0.000	0.008	0.000	4.06	A32-00 / ТС откл.
15.04.22	24.00	1.278	0.000	0.000	0.000	4.92	A32-00 / ТС откл.
16.04.22	24.00	1.512	0.000	0.004	0.000	5.80	A32-00 / ТС откл.
17.04.22	23.52	1.465	0.000	0.000	0.000	5.70	A32-00 / ТС откл.
18.04.22	24.00	1.254	0.000	0.003	0.000	4.83	A32-00 / ТС откл.
19.04.22	24.00	1.148	0.000	0.001	0.000	4.45	A32-00 / ТС откл.
20.04.22	24.00	1.152	0.000	0.000	0.000	4.43	A32-00 / ТС откл.
21.04.22	24.00	1.154	0.000	0.002	0.000	4.45	A32-00 / ТС откл.
22.04.22	24.00	1.164	0.000	0.000	0.000	4.49	A32-00 / ТС откл.
Среднее:		1.432	0.000	0.001	0.000	6.50	
Итого:	743.52	44.381	0.000	0.037	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж
 0.50 = 0.00 + 0.00 + 0.50 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 903820
Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Трубопроводы															
	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т	t3, (°C)	P3, МПа	W4, Гкал	M4, т	t4, (°C)	P4, МПа
23.03.22	12.812	241.667	52.92	0.49	10.748	241.665	44.36	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	12.712	241.595	52.52	0.49	10.702	241.595	44.18	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	12.754	242.016	52.60	0.49	10.731	242.016	44.22	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	12.794	242.174	52.73	0.49	10.765	242.173	44.34	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	12.751	242.238	52.54	0.49	10.727	242.238	44.17	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	12.935	241.523	53.46	0.49	10.820	241.522	44.69	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	13.217	241.294	54.68	0.50	10.994	241.289	45.45	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	12.970	242.317	53.43	0.49	10.855	242.317	44.68	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	12.734	241.438	52.64	0.50	10.676	241.438	44.10	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	12.221	242.343	50.33	0.50	10.370	242.339	42.68	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	6.625	138.805	47.02	0.28	5.688	138.805	40.40	0.29	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	0.000	0.000	46.57	0.00	0.000	0.000	40.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	0.000	0.000	46.96	0.00	0.000	0.000	40.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	3.308	64.713	48.92	0.13	2.803	64.870	41.59	0.14	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	12.035	241.407	49.76	0.50	10.227	241.406	42.25	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	11.768	241.622	48.60	0.49	10.047	241.622	41.46	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	11.365	241.696	46.92	0.49	9.791	241.695	40.39	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	10.934	241.353	45.20	0.49	9.498	241.353	39.23	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	10.950	241.876	45.16	0.49	9.531	241.876	39.28	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	10.402	242.676	42.76	0.49	9.192	242.673	37.76	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	9.679	241.717	39.92	0.49	8.641	241.717	35.61	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	9.970	248.888	39.94	0.49	8.932	248.888	35.75	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	10.441	258.498	40.27	0.49	9.394	258.490	36.20	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	11.138	260.034	42.70	0.49	9.861	260.034	37.78	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	12.011	261.089	45.89	0.49	10.499	261.085	40.09	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	11.814	259.541	45.41	0.49	10.338	259.567	39.70	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	11.179	260.006	42.88	0.49	9.924	260.003	38.04	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	10.724	258.401	41.38	0.49	9.576	258.400	36.93	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	10.790	260.263	41.34	0.49	9.638	260.263	36.90	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	10.681	259.456	41.05	0.49	9.527	259.454	36.59	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	10.648	259.892	40.85	0.49	9.485	259.892	36.36	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	10.462	222.574	47.01	0.44	9.031	222.579	40.51	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого:	324.364	6900.538			279.978	6900.683			0.000	0.000			0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Tпр = Tпит + Totk + Tнс + Треж
0.50 = 0.00 + 0.00 + 0.50 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСПВ-024
Номер прибора: 903820
Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Отчет по ХВ				
Дата	Мхв, т	Vхв, м3	txв, (°C)	Pхв, МПа
23.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
24.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
25.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
26.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
27.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
28.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
29.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
30.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
31.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
01.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
02.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
03.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
04.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
05.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
06.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
07.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
08.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
09.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
10.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
11.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
12.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
13.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
14.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
15.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
16.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
17.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
18.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
19.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
20.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
21.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
22.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
Среднее:	0.000	0.000	0.00	0.10
Итого:	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж
0.50 = 0.00 + 0.00 + 0.50 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
Девонская 19
Жилой дом
ИМ 2300 N BB491
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.24	54.00	149.06	45.64	149.31	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.21	53.59	149.04	45.42	149.41	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.22	53.69	149.09	45.50	149.48	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.23	53.82	149.12	45.57	149.46	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.22	53.62	149.18	45.42	149.58	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.26	54.62	148.91	46.14	149.38	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.32	55.81	148.96	46.95	149.16	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.25	54.52	149.03	46.13	149.38	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.22	53.71	149.01	45.50	149.37	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.10	51.27	149.76	43.90	150.23	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.96	47.93	149.24	41.47	149.78	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.94	47.51	149.32	41.23	149.55	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.94	47.91	149.79	41.60	149.81	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.05	50.01	149.35	42.98	149.52	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.07	50.74	149.25	43.56	149.23	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.02	49.58	149.42	42.76	149.59	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.94	47.83	149.59	41.54	149.56	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.86	46.08	149.84	40.31	149.72	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.86	46.07	149.61	40.33	149.35	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.73	43.50	150.40	38.66	150.16	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.63	40.68	151.28	36.53	151.16	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.62	40.69	151.32	36.56	151.15	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.63	41.03	151.78	36.89	151.57	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.76	43.62	150.94	38.58	150.74	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.89	46.78	151.26	40.89	151.12	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.87	46.26	150.82	40.51	150.63	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.73	43.66	151.05	38.79	150.72	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.68	42.16	150.67	37.62	150.30	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.68	42.11	151.32	37.62	150.93	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.68	41.82	152.91	37.39	152.55	23:59	23:59
23-04-2022 00:00:00	0.68	41.63	152.44	37.17	152.21	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	29.47	47.94	4652.76	41.59	4654.11	743:59	743:59

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816814 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
23.03.2022	53,7	44,4	78,760	0,718	24,00
24.03.2022	53,8	44,6	78,783	0,715	24,00
25.03.2022	53,9	44,7	78,736	0,717	24,00
26.03.2022	53,4	44,3	78,750	0,702	24,00
27.03.2022	52,8	43,9	78,779	0,690	24,00
28.03.2022	53,8	44,5	78,789	0,729	24,00
29.03.2022	55,4	45,5	78,777	0,765	24,00
30.03.2022	54,1	44,8	78,889	0,723	24,00
31.03.2022	53,2	44,2	78,873	0,703	24,00
01.04.2022	50,2	42,2	78,951	0,621	24,00
02.04.2022	48,0	40,7	78,857	0,568	24,00
03.04.2022	47,4	40,4	79,254	0,551	24,00
04.04.2022	47,3	40,4	79,076	0,537	24,00
05.04.2022	49,0	41,3	79,502	0,604	24,00
06.04.2022	50,1	42,3	80,002	0,618	24,00
07.04.2022	50,0	42,2	80,514	0,613	24,00
08.04.2022	45,7	39,5	80,514	0,496	24,00
09.04.2022	44,0	38,1	78,035	0,459	24,00
10.04.2022	44,4	38,3	76,832	0,464	24,00
11.04.2022	42,9	37,4	76,717	0,418	24,00
12.04.2022	41,4	36,3	76,631	0,387	24,00
13.04.2022	41,8	36,7	77,154	0,393	24,00
14.04.2022	41,7	36,8	77,656	0,379	24,00
15.04.2022	44,3	38,2	77,775	0,470	24,00
16.04.2022	46,4	39,7	77,357	0,506	24,00
17.04.2022	46,4	39,8	77,016	0,503	24,00
18.04.2022	43,1	37,6	76,004	0,412	24,00
19.04.2022	41,6	36,4	74,855	0,386	24,00
20.04.2022	42,0	36,7	75,186	0,393	24,00
21.04.2022	41,5	36,3	76,914	0,391	24,00
22.04.2022	41,5	36,4	77,234	0,392	24,00
Итого	47,6	40,5	2421,174	17,021	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	16692,600	187,140	5705,00
23.04.2022 00:00	19113,773	204,161	6449,00
	2421,174	17,021	744,00

Всего потреблено Qп = 17,021 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч G3 max = 20.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут
 Тхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.07	45.16	8.91	236.99	233.73	241.64	239.29	0.00	-5.56	6.20	6.07	2.078	-0.251	24	0	*
24/03/22	53.67	45.03	8.64	242.23	238.99	246.91	244.51	0.00	-5.52	6.26	6.13	2.059	-0.248	24	0	*
25/03/22	53.76	45.15	8.61	242.30	238.99	247.02	244.62	0.00	-5.63	6.24	6.11	2.057	-0.254	24	0	*
26/03/22	53.89	45.27	8.62	242.52	239.17	247.12	244.72	0.00	-5.55	6.26	6.13	2.058	-0.251	24	0	*
27/03/22	53.69	45.03	8.66	242.88	239.54	247.55	245.15	0.00	-5.61	6.25	6.11	2.072	-0.253	24	0	*
28/03/22	54.67	45.68	8.99	242.35	238.93	247.06	244.60	0.00	-5.67	6.25	6.12	2.145	-0.259	24	0	*
29/03/22	55.88	46.40	9.48	242.33	238.78	246.86	244.42	0.00	-5.64	6.26	6.14	2.260	-0.262	24	0	*
30/03/22	54.58	45.62	8.96	242.85	239.49	247.60	245.20	0.00	-5.71	6.27	6.14	2.143	-0.260	24	0	*
31/03/22	53.78	45.06	8.72	241.91	238.60	246.71	244.31	0.00	-5.71	6.26	6.13	2.076	-0.257	24	0	*
01/04/22	51.35	43.52	7.83	242.23	239.24	246.97	244.71	0.00	-5.47	6.28	6.14	1.869	-0.238	24	0	*
02/04/22	47.98	41.19	6.79	241.57	239.00	246.50	244.50	0.00	-5.50	6.28	6.12	1.618	-0.226	24	0	*
03/04/22	47.54	40.94	6.60	241.98	239.35	246.92	245.00	0.00	-5.65	6.28	6.13	1.579	-0.231	24	0	*
04/04/22	47.95	41.36	6.59	242.66	240.02	247.09	245.16	0.00	-5.14	6.28	6.13	1.580	-0.213	24	0	*
05/04/22	50.03	42.58	7.45	241.85	239.00	246.02	243.97	0.00	-4.97	6.26	6.12	1.782	-0.212	24	0	*
06/04/22	50.79	43.19	7.60	241.94	238.97	246.32	244.16	0.00	-5.19	6.27	6.13	1.814	-0.224	24	0	*
07/04/22	49.62	42.42	7.20	241.76	238.99	246.53	244.39	0.00	-5.40	6.27	6.13	1.715	-0.229	24	0	*
08/04/22	47.86	41.30	6.56	241.45	238.89	246.47	244.54	0.00	-5.65	6.28	6.13	1.564	-0.233	24	0	*
09/04/22	46.11	40.10	6.01	241.03	238.63	246.20	244.28	0.00	-5.65	6.28	6.13	1.434	-0.227	24	0	*
10/04/22	46.09	40.14	5.95	241.19	238.79	246.56	244.64	0.00	-5.85	6.28	6.11	1.418	-0.235	24	0	*
11/04/22	43.54	38.50	5.04	241.86	239.72	247.14	245.38	0.00	-5.66	6.28	6.09	1.206	-0.218	24	0	*
12/04/22	40.69	36.37	4.32	241.08	239.16	246.50	245.00	0.00	-5.84	6.29	6.09	1.031	-0.212	24	0	*
13/04/22	40.71	36.48	4.23	246.34	244.42	251.90	250.34	0.00	-5.92	6.30	6.10	1.033	-0.216	24	0	*
14/04/22	41.05	36.92	4.13	253.22	251.21	258.96	257.28	0.00	-6.07	6.29	6.08	1.036	-0.224	24	0	*
15/04/22	43.63	38.51	5.12	254.54	252.30	260.16	258.31	0.00	-6.01	6.28	6.08					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Комсомольская 17а

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 902185
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	12.490	254.656	53.97	0.51	10.494	254.653	46.12	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	12.426	254.719	53.71	0.51	10.476	254.718	46.03	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	12.403	254.723	53.61	0.51	10.455	254.723	45.95	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	12.466	254.987	53.81	0.51	10.506	254.987	46.11	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	11.916	244.536	53.65	0.51	10.033	244.535	45.94	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	12.529	254.821	54.09	0.51	10.523	254.821	46.21	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	12.972	254.405	55.91	0.51	10.801	254.404	47.37	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	12.726	255.088	54.82	0.51	10.666	255.088	46.72	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	12.430	254.531	53.76	0.51	10.433	254.531	45.90	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	12.053	255.056	52.18	0.51	10.199	255.056	44.90	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	11.063	254.891	48.31	0.51	9.498	254.868	42.17	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	10.822	254.755	47.39	0.51	9.328	254.754	41.51	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	10.960	255.416	47.82	0.51	9.458	255.412	41.93	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	11.240	254.350	49.10	0.51	9.613	254.350	42.69	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	11.755	254.181	51.17	0.51	9.990	254.181	44.21	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	11.399	254.578	49.69	0.51	9.748	254.578	43.19	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	11.027	254.418	48.26	0.51	9.495	254.417	42.22	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	10.520	254.251	46.29	0.51	9.141	254.250	40.85	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	10.460	254.834	45.95	0.51	9.102	254.834	40.61	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	10.111	255.654	44.47	0.51	8.898	255.626	39.71	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	9.139	255.490	40.66	0.51	8.153	255.305	36.82	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	9.330	260.828	40.67	0.51	8.340	260.721	36.88	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	9.742	270.777	40.87	0.51	8.754	270.688	37.22	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	10.270	273.935	42.39	0.51	9.146	273.870	38.28	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	11.534	275.051	46.84	0.52	10.092	275.051	41.59	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	11.370	273.352	46.51	0.51	9.934	273.352	41.24	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	10.788	274.343	44.23	0.51	9.553	274.331	39.72	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	10.193	273.911	42.11	0.51	9.096	273.875	38.10	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	10.228	274.576	42.15	0.51	9.135	274.555	38.16	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	10.101	273.809	41.79	0.51	9.012	273.769	37.81	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	10.026	273.885	41.50	0.51	8.936	273.839	37.52	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.176	260.176	47.98		9.645	260.155	42.05		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	346.490	8064.807			299.008	8064.142			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Комсомольская 17а

Тип прибора: ТСПВ-024
 Номер прибора: 902185
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.996	0.000	0.003	5.00
24.03.22	24.00	1.950	0.000	0.000	5.00
25.03.22	24.00	1.947	0.000	0.000	5.00
26.03.22	24.00	1.959	0.000	0.000	5.00
27.03.22	23.00	1.883	0.000	0.001	5.00
28.03.22	24.00	2.006	0.000	0.000	5.00
29.03.22	24.00	2.170	0.000	0.001	5.00
30.03.22	24.00	2.060	0.000	0.000	5.00
31.03.22	24.00	1.997	0.000	0.000	5.00
01.04.22	24.00	1.854	0.000	0.000	5.00
02.04.22	24.00	1.565	0.000	0.024	5.00
03.04.22	24.00	1.494	0.000	0.001	5.00
04.04.22	24.00	1.502	0.000	0.004	5.00
05.04.22	24.00	1.627	0.000	0.000	5.00
06.04.22	24.00	1.766	0.000	0.000	5.00
07.04.22	24.00	1.651	0.000	0.000	5.00
08.04.22	24.00	1.532	0.000	0.001	5.00
09.04.22	24.00	1.379	0.000	0.000	5.00
10.04.22	24.00	1.358	0.000	0.000	5.00
11.04.22	24.00	1.213	0.000	0.028	5.00
12.04.22	24.00	0.986	0.000	0.185	5.00
13.04.22	24.00	0.990	0.000	0.107	5.00
14.04.22	24.00	0.989	0.000	0.089	5.00
15.04.22	24.00	1.124	0.000	0.065	5.00
16.04.22	24.00	1.442	0.000	0.000	5.00
17.04.22	24.00	1.436	0.000	0.000	5.00
18.04.22	24.00	1.236	0.000	0.012	5.00
19.04.22	24.00	1.097	0.000	0.036	5.00
20.04.22	24.00	1.093	0.000	0.022	5.00
21.04.22	24.00	1.089	0.000	0.039	5.00
22.04.22	24.00	1.090	0.000	0.046	5.00
Среднее:		1.531	0.000	0.021	5.000
Итого:	743.00	47.482	0.000	0.665	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1648674
 Номер абонента:
 Адрес установки: Комсомольская 19
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,145	58,0	---	---
2	50	0,170	68,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	2,409	243,8	242,8	---	1,0	54,15	44,35	0,90	0,50	24,00
24.03	2,350	243,8	242,7	---	1,1	53,74	44,17	0,90	0,50	24,00
25.03	2,361	243,7	242,7	---	1,1	53,84	44,23	0,90	0,50	24,00
26.03	2,378	243,9	242,8	---	1,1	53,96	44,28	0,90	0,50	24,00
27.03	2,399	244,1	243,1	---	1,1	53,76	44,01	0,90	0,50	24,00
28.03	2,487	243,7	242,6	---	1,1	54,75	44,62	0,90	0,50	24,00
29.03	2,640	243,6	242,4	---	1,2	55,95	45,19	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,02	1706,6	1699,0	0,0	7,6	54,31	44,41	0,90	0,50	168,00
30.03	2,484	244,0	242,8	---	1,2	54,64	44,54	0,90	0,50	24,00
31.03	2,413	243,4	242,3	---	1,1	53,84	44,01	0,90	0,50	24,00
01.04	2,180	244,0	242,8	---	1,2	51,39	42,54	0,90	0,50	24,00
02.04	1,889	243,7	242,6	---	1,1	48,04	40,36	0,90	0,50	24,00
03.04	1,835	244,0	242,8	---	1,1	47,60	40,16	0,90	0,50	24,00
04.04	1,846	244,0	242,8	---	1,2	48,00	40,51	0,90	0,50	24,00
05.04	2,094	243,1	241,8	---	1,3	50,10	41,57	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,74	1706,1	1697,8	0,0	8,3	50,52	41,96	0,90	0,50	168,00
06.04	2,127	243,2	242,0	---	1,3	50,84	42,17	0,90	0,50	24,00
07.04	2,008	243,3	242,1	---	1,3	49,67	41,50	0,90	0,50	24,00
08.04	1,825	243,2	242,0	---	1,2	47,92	40,49	0,90	0,50	24,00
09.04	1,670	243,2	242,0	---	1,2	46,17	39,39	0,90	0,50	24,00
10.04	1,655	243,6	242,4	---	1,2	46,16	39,45	0,90	0,50	24,00
11.04	1,405	244,4	243,2	---	1,2	43,59	37,92	0,90	0,50	24,00
12.04	1,215	244,5	243,3	---	1,2	40,78	35,88	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,90	1705,4	1696,9	0,0	8,5	46,44	39,54	0,90	0,50	168,00
13.04	1,216	248,6	247,4	---	1,1	40,79	35,98	0,90	0,50	24,00
14.04	1,204	254,7	253,5	---	1,2	41,14	36,49	0,90	0,50	24,00
15.04	1,494	255,7	254,5	---	1,2	43,74	37,97	0,90	0,50	24,00
16.04	1,727	256,4	255,1	---	1,4	46,89	40,24	0,90	0,50	24,00
17.04	1,682	255,5	254,1	---	1,4	46,37	39,86	0,90	0,50	24,00
18.04	1,437	256,2	254,8	---	1,4	43,76	38,22	0,90	0,50	24,00
19.04	1,336	256,1	254,7	---	1,4	42,26	37,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,10	1783,2	1774,0	0,0	9,1	43,58	37,99	0,90	0,50	168,00
20.04	1,308	256,3	254,9	---	1,4	42,21	37,18	0,90	0,50	24,00
21.04	1,297	256,0	254,6	---	1,4	41,92	36,93	0,90	0,50	24,00
22.04	1,321	256,1	254,8	---	1,3	41,74	36,65	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,93	768,4	764,2	0,0	4,1	41,96	36,92	0,90	0,50	72,00
Итого:	57,69	7669,7	7632,0	0,0	37,7	47,98	40,54	0,90	0,50	744,0

dT= 7,44

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		57,69	
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	2886,14	2943,83	57,69
Расход теплоносителя M1, т	243685,0	251354,7	7669,7
Расход теплоносителя M2, т	238468,9	246100,9	7632,0
Время наработки, ч	27043,2	27787,2	744,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Комсомольская д.19а

Жилой дом

ИМ 2300 N BA769

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.20	54.17	261.51	45.76	260.36	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.15	53.76	261.39	45.52	260.24	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.16	53.86	261.37	45.58	260.24	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.18	53.98	261.47	45.62	260.32	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.20	53.78	261.76	45.35	260.54	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.28	54.77	261.21	46.03	260.18	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.40	55.98	260.94	46.78	260.21	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.28	54.67	261.40	45.95	260.56	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.20	53.87	260.99	45.43	259.98	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.98	51.42	261.58	43.83	260.32	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.72	48.05	261.31	41.46	259.80	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.67	47.61	261.58	41.22	260.06	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.66	48.00	261.82	41.63	260.18	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.87	50.11	261.10	42.95	259.35	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.92	50.87	261.30	43.51	259.53	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.82	49.69	261.50	42.70	259.62	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.67	47.93	261.44	41.54	259.53	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.52	46.18	261.54	40.35	259.42	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.51	46.17	261.75	40.40	259.63	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.29	43.61	262.70	38.70	260.37	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.10	40.76	262.55	36.56	260.06	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.10	40.78	266.86	36.66	264.39	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.09	41.12	272.90	37.10	270.54	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.36	43.71	273.94	38.73	271.80	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.61	46.90	274.79	41.04	272.88	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.57	46.38	273.70	40.62	271.79	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.33	43.76	274.34	38.89	272.25	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.23	42.25	274.14	37.77	271.80	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.22	42.20	274.51	37.75	272.16	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.21	41.91	274.33	37.48	271.86	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.22	41.72	274.51	37.25	271.72	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	52.70	48.06	8226.21	41.62	8171.66	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Комсомольская 20а Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178613 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0хАFA1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.37	47.33	7.04	267.21	263.61	269.27	266.39	0.00	-2.78	8.82	7.66	1.861	0.000	24	0	*
24/03/22	53.95	47.10	6.85	267.03	263.43	269.26	266.40	0.00	-2.97	8.80	7.65	1.808	0.000	24	0	*
25/03/22	54.07	47.19	6.88	267.05	263.45	269.22	266.34	0.00	-2.89	8.80	7.64	1.813	0.000	24	0	*
26/03/22	54.19	47.28	6.91	267.11	263.51	269.37	266.49	0.00	-2.98	8.82	7.65	1.822	0.000	24	0	*
27/03/22	53.99	47.13	6.86	267.08	263.48	269.23	266.35	0.00	-2.87	8.82	7.65	1.808	0.000	24	0	*
28/03/22	55.02	47.85	7.17	267.13	263.43	269.30	266.39	0.00	-2.96	8.86	7.66	1.893	0.000	24	0	*
29/03/22	56.18	48.70	7.48	267.10	263.26	269.07	266.15	0.00	-2.89	8.91	7.68	1.975	0.000	24	0	*
30/03/22	54.86	47.78	7.08	267.17	263.46	269.22	266.34	0.00	-2.88	8.87	7.67	1.870	0.000	24	0	*
31/03/22	54.07	47.15	6.92	267.01	263.41	269.29	266.41	0.00	-3.00	8.86	7.67	1.825	0.000	24	0	*
01/04/22	51.56	45.33	6.23	267.35	264.03	269.61	267.00	0.00	-2.97	8.80	7.65	1.648	0.000	24	0	*
02/04/22	48.23	42.81	5.42	266.54	263.59	269.03	266.77	0.00	-3.18	8.75	7.62	1.433	0.000	24	0	*
03/04/22	47.83	42.56	5.27	266.59	263.71	269.03	266.79	0.00	-3.08	8.75	7.61	1.394	0.000	24	0	*
04/04/22	48.23	42.93	5.30	265.31	262.43	269.31	266.91	0.00	-4.48	8.75	7.60	1.394	0.000	24	0	*
05/04/22	50.39	44.39	6.00	264.15	261.03	269.14	266.63	0.00	-5.60	8.77	7.61	1.566	0.000	24	0	*
06/04/22	51.06	44.96	6.10	264.14	260.93	269.29	266.78	0.00	-5.85	8.78	7.63	1.595	0.000	24	0	*
07/04/22	49.89	44.08	5.81	263.92	260.87	269.21	266.81	0.00	-5.94	8.75	7.62	1.523	0.000	24	0	*
08/04/22	48.10	42.78	5.32	263.59	260.80	269.07	266.80	0.00	-6.00	8.75	7.60	1.391	0.000	24	0	*
09/04/22	46.36	41.48	4.88	263.33	260.69	268.91	266.75	0.00	-6.06	8.75	7.59	1.276	0.000	24	0	*
10/04/22	46.36	41.54	4.82	263.33	260.69	268.91	266.75	0.00	-6.06	8.75	7.60	1.260	0.000	24	0	*
11/04/22	43.71	39.63	4.08	263.65	261.28	269.34	267.36	0.00	-6.08	8.73	7.57	1.071	0.000	24	0	*
12/04/22	40.92	37.42	3.50	263.79	261.74	269.62	267.94	0.00	-6.20	8.71	7.54	0.920	0.000	24	0	*
13/04/22	40.94	37.43	3.51	264.21	262.14	270.09	268.41	0.00	-6.27	8.71	7.54	0.923	0.000	24	0	*
14/04/22	41.28	37.77	3.51	264.66	262.50	270.28	268.50	0.00	-6.00	8.71	7.54	0.925	0.000	24	0	*
15/04/22	43.97	39.72	4.25	265.38	262.94	270.46	268.49	0.00	-5.55	8.72	7.56	1.120	0.000	24	0	*
16/04/22	47.07	42.05	5.02	266.90	264.18	271.14	268.94	0.00	-4.76	8.73	7.59	1.328	0.000	24	0	*
17/04/22	46.53	41.63	4.90	266.16	263.55	270.29	268.14	0.00	-4.59	8.72	7.59	1.296	0.000	24	0	*
18/04/22	43.89	39.76	4.13	265.22	262.87	269.41	267.40	0.00	-4.53	8.72	7.57	1.087	0.000	24	0	*
19/04/22	42.41	38.53	3.88	262.01	259.85	266.42	264.50	0.00	-4.65	8.75	7.57	1.010	0.000	24	0	*
20/04/22	42.34	38.40	3.94	257.90	255.74	262.19	260.44	0.00	-4.70	8.81	7.57	1.010	0.000	24	0	*
21/04/22	42.06	38.15	3.91	257.73	255.57	262.13	260.45	0.00	-4.88	8.80	7.57	1.004	0.000	24	0	*
22/04/22	41.88	37.95	3.93	257.67	255.53	262.11	260.43	0.00	-4.90	8.81	7.58	1.008	0.000	24	0	*
итого:				8207.4	8117.70	8328.2	8256.25	0.00	-138.55			43.857	0.000	744	0	
Средние:	48.24	42.86	5.38							8.77	7.60					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/22 24:00	109181.93	107430.54	110349.31	109046.26	0.00	-1615.72	913.295	1.375	14293	2
22/04/22 24:00	117389.35	115548.24	118677.53	117302.51	0.00	-1754.27	957.152	1.375	15037	2
итого:	8207.42	8117.70	8328.22	8256.25	0.00	-138.55	43.857	0.000	744	0

Представитель теплоснабж.организации

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Комсомольская 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802467
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	9.768	180.905	53.98	0.00	8.020	180.397	44.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	9.717	180.869	53.71	0.00	8.004	180.347	44.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	9.692	180.810	53.59	0.00	7.982	180.298	44.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	9.744	181.097	53.79	0.00	8.028	180.603	44.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	9.319	173.679	53.64	0.00	7.672	173.211	44.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	9.777	180.925	54.02	0.00	8.035	180.471	44.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	10.091	180.528	55.89	0.00	8.202	180.105	45.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	9.927	180.954	54.85	0.00	8.121	180.504	44.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	9.716	180.738	53.74	0.00	7.985	180.290	44.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	9.469	181.147	52.26	0.00	7.846	180.678	43.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	8.747	180.894	48.33	0.00	7.358	180.384	40.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	8.569	180.962	47.33	0.00	7.246	180.418	40.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	8.675	181.564	47.75	0.00	7.346	180.756	40.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	8.892	181.480	48.97	0.00	7.436	180.413	41.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	9.292	181.558	51.16	0.00	7.712	180.374	42.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	9.043	181.938	49.68	0.00	7.558	180.646	41.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	8.781	181.798	48.28	0.00	7.384	180.453	40.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	8.428	181.902	46.31	0.00	7.165	180.515	39.65	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	8.378	182.236	45.94	0.00	7.141	180.830	39.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	8.148	182.745	44.56	0.00	7.021	181.294	38.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	7.451	182.906	40.70	0.00	6.540	181.371	36.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	7.532	184.885	40.70	0.00	6.610	183.294	36.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	7.749	189.285	40.90	0.00	6.821	187.562	36.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	8.091	191.047	42.31	0.00	7.051	189.325	37.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	8.985	191.571	46.87	0.00	7.655	189.945	40.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	8.869	190.475	46.53	0.00	7.551	188.881	39.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	8.468	190.838	44.35	0.00	7.318	189.191	38.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	8.049	190.777	42.15	0.00	7.025	189.094	37.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	8.072	191.159	42.19	0.00	7.057	189.483	37.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	7.999	191.050	41.83	0.00	6.986	189.345	36.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	7.950	191.131	41.56	0.00	6.936	189.421	36.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	8.818	184.009	47.99		7.445	182.913	40.71		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	273.385	5703.850			230.811	5669.901			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Комсомольская 21

Тип прибора: ТСПВ-024
 Номер прибора: 802467
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.748	0.000	0.508	0.00
24.03.22	24.00	1.713	0.000	0.522	0.00
25.03.22	24.00	1.709	0.000	0.511	0.00
26.03.22	24.00	1.716	0.000	0.494	0.00
27.03.22	23.00	1.647	0.000	0.468	0.00
28.03.22	24.00	1.742	0.000	0.454	0.00
29.03.22	24.00	1.889	0.000	0.424	0.00
30.03.22	24.00	1.806	0.000	0.450	0.00
31.03.22	24.00	1.731	0.000	0.448	0.00
01.04.22	24.00	1.623	0.000	0.469	0.00
02.04.22	24.00	1.389	0.000	0.510	0.00
03.04.22	24.00	1.324	0.000	0.544	0.00
04.04.22	24.00	1.329	0.000	0.807	0.00
05.04.22	24.00	1.456	0.000	1.067	0.00
06.04.22	24.00	1.580	0.000	1.184	0.00
07.04.22	24.00	1.484	0.000	1.292	0.00
08.04.22	24.00	1.397	0.000	1.345	0.00
09.04.22	24.00	1.263	0.000	1.387	0.00
10.04.22	24.00	1.237	0.000	1.406	0.00
11.04.22	24.00	1.126	0.000	1.451	0.00
12.04.22	24.00	0.911	0.000	1.535	0.00
13.04.22	24.00	0.922	0.000	1.591	0.00
14.04.22	24.00	0.928	0.000	1.723	0.00
15.04.22	24.00	1.040	0.000	1.722	0.00
16.04.22	24.00	1.330	0.000	1.626	0.00
17.04.22	24.00	1.318	0.000	1.595	0.00
18.04.22	24.00	1.150	0.000	1.646	0.00
19.04.22	24.00	1.023	0.000	1.683	0.00
20.04.22	24.00	1.015	0.000	1.675	0.00
21.04.22	24.00	1.013	0.000	1.705	0.00
22.04.22	24.00	1.014	0.000	1.710	0.00
Среднее:		1.373	0.000	1.096	0.000
Итого:	743.00	42.575	0.000	33.950	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Комсомольская 21а

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ673

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.73	54.32	165.65	43.84	169.19	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.70	53.91	165.58	43.64	169.01	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.70	54.00	165.58	43.73	169.06	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.70	54.12	165.62	43.81	169.17	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.71	53.92	165.74	43.60	169.29	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.77	54.90	165.45	44.17	169.02	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.85	56.11	165.36	44.91	168.88	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.76	54.81	165.64	44.19	169.18	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.71	54.01	165.38	43.63	168.96	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.55	51.59	165.70	42.22	169.31	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.35	48.22	165.50	40.07	169.21	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.32	47.78	165.65	39.82	169.26	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.32	48.16	165.81	40.18	169.22	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.47	50.25	165.40	41.31	168.95	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.50	51.03	165.47	41.95	169.06	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.43	49.85	165.64	41.18	169.04	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.31	48.09	165.72	40.16	169.22	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.21	46.35	165.71	39.04	169.24	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.19	46.33	165.87	39.12	169.34	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.02	43.80	166.43	37.66	170.04	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.88	40.96	166.39	35.64	170.17	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.89	40.98	169.14	35.72	173.03	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.89	41.31	173.00	36.18	176.99	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.08	43.88	173.73	37.65	177.56	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.26	47.06	174.30	39.81	178.12	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.23	46.54	173.61	39.43	177.48	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.06	43.95	174.00	37.85	177.79	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.98	42.44	173.91	36.77	177.81	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.97	42.39	174.06	36.81	177.93	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.97	42.10	173.93	36.48	178.03	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.98	41.91	173.99	36.25	178.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	41.50	48.23	5212.93	40.22	5326.71	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Комсомольская 23

Жилой дом

ИМ 2300 N BV522

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.75	54.28	203.00	45.67	201.24	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.71	53.87	202.99	45.41	201.24	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.72	53.97	202.97	45.49	201.24	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.73	54.09	203.05	45.54	201.29	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.73	53.89	203.09	45.34	201.34	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.79	54.88	202.97	46.02	201.23	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.89	56.10	202.87	46.76	201.14	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.79	54.79	203.01	45.97	201.29	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.75	53.99	202.93	45.36	201.20	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.57	51.56	203.23	43.83	201.52	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.36	48.19	202.84	41.48	201.15	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.32	47.75	202.96	41.24	201.23	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.33	48.16	203.16	41.58	201.55	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.50	50.23	203.06	42.85	201.33	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.53	51.01	203.20	43.48	201.37	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.45	49.83	203.31	42.67	201.40	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.33	48.07	203.36	41.53	201.42	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.21	46.32	203.38	40.33	201.39	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.20	46.30	203.37	40.39	201.38	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.01	43.75	203.96	38.80	201.94	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.87	40.89	204.19	36.63	202.10	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.87	40.91	205.12	36.64	203.00	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.86	41.24	206.43	37.06	204.33	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.07	43.83	206.73	38.65	204.62	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.26	47.03	207.52	40.95	205.30	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.23	46.50	206.63	40.52	204.44	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.05	43.89	206.68	38.79	204.52	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.97	42.38	206.80	37.65	204.67	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.96	42.32	206.91	37.67	204.81	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.96	42.03	206.95	37.36	204.89	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.97	41.83	207.00	37.14	204.95	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	41.75	48.19	6333.64	41.57	6274.52	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Комсомольская 23а Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.16	45.42	8.74	198.96	196.29	200.76	198.84	-2.55	4.61	4.47	1.712	-0.116	24	0	
24/03/22	53.74	45.27	8.47	198.82	196.18	200.63	198.71	-2.53	4.55	4.34	1.661	-0.114	24	0	
25/03/22	53.85	45.27	8.58	198.91	196.27	200.74	198.82	-2.55	4.68	4.32	1.682	-0.115	24	0	
26/03/22	53.96	45.37	8.59	198.87	196.23	200.71	198.79	-2.56	4.71	4.56	1.684	-0.116	24	0	
27/03/22	53.76	45.14	8.62	198.86	196.22	200.69	198.77	-2.55	4.75	4.68	1.691	-0.115	24	0	
28/03/22	54.77	45.76	9.01	198.90	196.16	200.62	198.63	-2.47	4.68	4.63	1.763	-0.113	24	0	
29/03/22	55.96	46.51	9.45	198.73	195.85	200.44	198.35	-2.50	4.59	4.53	1.847	-0.116	24	0	
30/03/22	54.65	45.70	8.95	199.04	196.28	200.74	198.82	-2.54	4.83	4.43	1.754	-0.116	24	0	
31/03/22	53.85	45.13	8.72	198.73	196.09	200.59	198.67	-2.58	4.77	4.53	1.713	-0.116	24	0	
01/04/22	51.39	43.53	7.86	198.89	196.42	200.92	199.13	-2.71	4.64	4.56	1.542	-0.118	24	0	
02/04/22	48.04	41.19	6.85	198.52	196.33	200.76	199.10	-2.77	4.46	4.34	1.340	-0.114	24	0	
03/04/22	47.61	40.96	6.65	198.72	196.56	200.90	199.22	-2.66	4.67	4.41	1.304	-0.109	24	0	
04/04/22	48.01	41.32	6.69	199.08	196.92	201.10	199.42	-2.50	4.62	4.40	1.317	-0.103	24	0	
05/04/22	50.12	42.55	7.57	198.77	196.40	200.69	198.93	-2.53	4.69	4.46	1.486	-0.108	24	0	
06/04/22	50.86	43.17	7.69	198.83	196.35	200.75	198.97	-2.62	4.46	4.36	1.509	-0.113	24	0	
07/04/22	49.68	42.43	7.25	198.98	196.66	200.86	199.18	-2.52	4.79	4.61	1.425	-0.107	24	0	
08/04/22	47.91	41.24	6.67	198.92	196.74	200.87	199.20	-2.46	4.66	4.54	1.308	-0.101	24	0	
09/04/22	46.16	40.04	6.12	198.90	196.89	200.95	199.51	-2.62	4.69	4.38	1.203	-0.105	24	0	
10/04/22	46.15	40.10	6.05	198.99	197.07	201.01	199.56	-2.49	4.58	4.39	1.188	-0.100	24	0	
11/04/22	43.55	38.46	5.09	199.55	197.77	201.70	200.33	-2.56	4.92	4.69	1.008	-0.098	24	0	
12/04/22	40.73	36.35	4.38	199.57	197.99	201.89	200.69	-2.70	4.75	4.58	0.865	-0.098	24	0	
13/04/22	40.75	36.37	4.38	200.58	198.97	202.82	201.62	-2.65	4.81	4.50	0.871	-0.096	24	0	
14/04/22	41.08	36.75	4.33	201.89	200.21	204.08	202.79	-2.58	4.72	4.57	0.867	-0.095	24	0	
15/04/22	43.71	38.32	5.39	202.39	200.51	204.34	202.94	-2.43	4.85	4.51	1.082	-0.093	24	0	
16/04/22	46.88	40.63	6.25	202.89	200.73	204.72	203.05	-2.32	4.81	4.49	1.253	-0.094	24	0	
17/04/22	46.34	40.18													

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Комсомольская д.25
Жилой дом
ИМ 2300 N BA785
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.31	54.26	331.71	47.29	333.34	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.24	53.84	331.71	47.07	333.29	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.24	53.94	331.60	47.16	333.26	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.26	54.06	331.61	47.23	333.32	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.27	53.88	331.73	47.06	333.47	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.36	54.88	331.30	47.75	333.15	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.48	56.08	331.09	48.56	332.95	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.34	54.76	331.43	47.68	333.26	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.29	53.96	331.38	47.03	333.21	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.07	51.50	332.07	45.27	333.86	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.80	48.14	332.00	42.72	333.69	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.77	47.76	332.40	42.46	334.01	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.75	48.12	332.60	42.85	334.14	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.97	50.23	332.06	44.29	333.47	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.00	50.97	332.07	44.93	333.44	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.89	49.79	332.26	44.07	333.58	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.73	48.01	332.37	42.80	333.69	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.58	46.26	332.53	41.48	333.85	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.57	46.24	332.53	41.52	333.87	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.33	43.64	333.68	39.66	334.96	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.14	40.80	334.09	37.39	335.37	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.14	40.82	335.60	37.41	336.96	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.13	41.16	337.85	37.80	339.21	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.40	43.79	338.16	39.65	339.55	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.64	46.96	338.94	42.11	340.40	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.61	46.43	337.73	41.65	339.08	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.37	43.80	338.06	39.75	339.47	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.26	42.30	338.47	38.58	339.85	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.24	42.24	338.57	38.58	339.94	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.24	41.95	338.91	38.30	340.10	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.24	41.77	338.94	38.09	340.25	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	54.64	48.14	10355.47	42.85	10402.00	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Комсомольская 27

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 719860
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	11.754	239.002	54.09	0.56	9.601	238.906	45.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	11.662	239.092	53.69	0.56	9.567	239.021	45.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	11.673	239.028	53.75	0.56	9.570	238.937	45.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	11.707	239.006	53.89	0.56	9.591	238.902	45.16	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	11.176	229.068	53.70	0.56	9.164	229.029	45.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	11.840	238.887	54.48	0.56	9.680	238.887	45.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	12.180	238.671	55.95	0.56	9.891	238.671	46.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	11.886	238.759	54.70	0.56	9.715	238.759	45.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	11.680	238.805	53.82	0.56	9.570	238.805	45.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	11.201	239.223	51.73	0.56	9.255	239.223	43.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	10.204	235.673	48.18	0.56	8.552	235.673	41.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	10.195	239.094	47.54	0.56	8.573	239.094	40.86	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	10.301	239.212	47.96	0.56	8.681	239.212	41.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	10.702	238.810	49.72	0.56	8.900	238.821	42.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	11.009	238.833	51.00	0.56	9.132	238.833	43.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	10.710	239.026	49.71	0.56	8.938	239.026	42.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	10.332	239.143	48.11	0.56	8.696	239.143	41.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	9.892	239.335	46.23	0.56	8.403	239.335	40.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	9.861	239.320	46.10	0.56	8.397	239.320	40.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	9.389	240.155	44.00	0.56	8.105	240.155	38.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	8.629	240.706	40.74	0.56	7.549	240.705	36.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	8.656	241.307	40.75	0.56	7.571	241.307	36.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	8.753	242.052	41.05	0.56	7.676	242.052	36.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	9.270	242.053	43.19	0.56	7.988	242.053	38.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	10.197	242.730	46.91	0.56	8.633	242.730	40.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	10.074	241.593	46.60	0.56	8.520	241.593	40.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	9.414	241.741	43.84	0.56	8.115	241.741	38.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	9.043	242.184	42.23	0.56	7.848	242.184	37.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	9.043	242.278	42.21	0.56	7.859	242.278	37.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	8.969	242.410	41.89	0.56	7.782	242.410	37.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	8.914	242.547	41.64	0.56	7.731	242.547	36.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	10.332	239.685	48.04		8.685	239.673	41.26		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	320.316	7429.742			269.255	7429.351			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Комсомольская 27

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 719860
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.153	0.000	0.096	5.00
24.03.22	24.00	2.095	0.000	0.071	5.00
25.03.22	24.00	2.103	0.000	0.091	5.00
26.03.22	24.00	2.116	0.000	0.104	5.00
27.03.22	23.00	2.013	0.000	0.039	5.00
28.03.22	24.00	2.160	0.000	0.000	5.00
29.03.22	24.00	2.289	0.000	0.000	5.00
30.03.22	24.00	2.171	0.000	0.000	5.00
31.03.22	24.00	2.110	0.000	0.000	5.00
01.04.22	24.00	1.946	0.000	0.000	5.00
02.04.22	23.67	1.651	0.000	0.000	5.00
03.04.22	24.00	1.622	0.000	0.000	5.00
04.04.22	24.00	1.620	0.000	0.000	5.00
05.04.22	24.00	1.802	0.000	0.000	5.00
06.04.22	24.00	1.876	0.000	0.000	5.00
07.04.22	24.00	1.772	0.000	0.000	5.00
08.04.22	24.00	1.637	0.000	0.000	5.00
09.04.22	24.00	1.489	0.000	0.000	5.00
10.04.22	24.00	1.463	0.000	0.000	5.00
11.04.22	24.00	1.284	0.000	0.000	5.00
12.04.22	24.00	1.080	0.000	0.001	5.00
13.04.22	24.00	1.085	0.000	0.000	5.00
14.04.22	24.00	1.077	0.000	0.000	5.00
15.04.22	24.00	1.282	0.000	0.000	5.00
16.04.22	24.00	1.564	0.000	0.000	5.00
17.04.22	24.00	1.554	0.000	0.000	5.00
18.04.22	24.00	1.299	0.000	0.000	5.00
19.04.22	24.00	1.195	0.000	0.000	5.00
20.04.22	24.00	1.184	0.000	0.000	5.00
21.04.22	24.00	1.187	0.000	0.000	5.00
22.04.22	24.00	1.184	0.000	0.000	5.00
Среднее:		1.647	0.000	0.013	5.000
Итого:	742.67	51.061	0.000	0.403	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Комсомольская д.29
Жилой дом
ИМ 2300 N BA852
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.85	53.10	217.40	44.60	214.41	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.80	52.71	217.48	44.42	214.30	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.80	52.77	217.48	44.48	214.28	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.81	52.91	217.47	44.56	214.22	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.80	52.73	217.39	44.43	214.06	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.87	53.59	217.25	44.95	214.06	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.98	54.90	217.14	45.74	213.98	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.88	53.63	217.19	44.95	213.99	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.84	52.82	217.23	44.36	214.04	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.65	50.59	217.56	42.98	214.34	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.43	47.19	217.21	40.60	213.91	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.39	46.65	217.23	40.26	213.92	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.39	46.99	217.26	40.60	213.82	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.53	48.86	216.86	41.77	213.58	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.59	49.88	216.81	42.53	213.60	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.50	48.66	216.81	41.72	213.61	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.38	47.03	216.77	40.66	213.58	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.26	45.26	216.89	39.43	213.65	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.25	45.19	216.80	39.42	213.60	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.07	42.91	217.47	37.96	214.28	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.91	39.93	217.71	35.75	214.47	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.90	39.93	218.22	35.78	214.97	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.89	40.18	218.83	36.08	215.69	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.08	42.47	218.89	37.54	215.82	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.30	45.91	219.68	39.96	216.70	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.29	45.42	218.70	39.51	215.71	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.10	42.89	218.79	37.84	215.79	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.01	41.36	219.13	36.75	216.04	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.00	41.32	219.24	36.75	216.13	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.00	41.03	219.34	36.48	216.19	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.01	40.81	219.46	36.20	216.24	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	43.56	47.08	6751.70	40.61	6652.98	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: Комсомольская 31 1ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. № 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: _____
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 t_{хв} = 0.00 °C
 G под max = 120.00 м³/ч
 G обр max = 120.00 м³/ч
 G3 max = 20.00 м³/ч

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16171ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 31 2ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G обр max = 120.00 м3/ч G3 max = 20.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут
 Тхв = 0.00 °C

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16170ч

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Комсомольская 35

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 718940
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	16.772	304.398	54.96	0.60	14.429	304.281	47.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	16.331	304.633	53.47	0.60	14.411	304.369	47.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	16.433	304.502	53.83	0.60	14.370	304.296	47.08	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	16.499	304.570	54.03	0.60	14.407	304.335	47.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	15.780	291.932	53.92	0.60	13.775	291.642	47.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	16.513	304.561	54.08	0.60	14.398	304.252	47.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	17.124	304.172	56.17	0.60	14.819	303.888	48.63	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	16.882	304.323	55.34	0.60	14.684	304.092	48.15	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	16.485	304.498	54.00	0.60	14.388	304.285	47.15	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	16.177	304.959	52.91	0.60	14.188	304.745	46.42	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	14.918	304.875	48.79	0.60	13.228	304.593	43.28	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	14.550	304.956	47.56	0.60	12.949	304.618	42.36	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	14.704	305.385	48.00	0.60	13.092	305.015	42.77	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	14.959	304.913	48.91	0.60	13.281	304.590	43.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	15.788	304.861	51.65	0.60	14.099	305.864	45.71	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	15.288	305.173	49.95	0.60	13.606	305.127	44.36	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	14.887	305.219	48.63	0.60	15.150	317.644	45.26	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	14.293	305.466	46.64	0.60	12.784	304.722	41.80	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	14.118	305.585	46.05	0.60	12.662	304.823	41.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	13.860	306.205	45.12	0.60	12.491	305.433	40.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	12.592	307.054	40.85	0.60	11.525	306.278	37.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	12.609	307.627	40.83	0.60	11.537	306.866	37.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	12.682	308.480	40.95	0.60	11.607	307.706	37.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	13.015	309.286	41.92	0.60	11.856	308.501	38.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	14.631	310.159	47.02	0.60	13.075	309.381	42.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	14.445	308.513	46.67	0.60	12.904	307.756	41.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	13.885	308.691	44.82	0.60	12.513	307.920	40.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	13.126	309.313	42.28	0.60	11.929	308.499	38.51	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	13.146	309.516	42.31	0.60	11.957	308.706	38.57	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	13.015	309.098	41.95	0.60	11.838	308.347	38.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	12.953	309.662	41.67	0.60	11.770	308.849	37.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	14.788	305.909	48.23		13.216	305.871	42.99		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	458.459	9482.585			409.722	9481.423			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Комсомольская 35

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718940
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.343	0.000	0.117	0.00
24.03.22	24.00	1.920	0.000	0.264	0.00
25.03.22	24.00	2.064	0.000	0.206	0.00
26.03.22	24.00	2.092	0.000	0.235	0.00
27.03.22	23.00	2.005	0.000	0.291	0.00
28.03.22	24.00	2.115	0.000	0.309	0.00
29.03.22	24.00	2.305	0.000	0.284	0.00
30.03.22	24.00	2.198	0.000	0.231	0.00
31.03.22	24.00	2.096	0.000	0.213	0.00
01.04.22	24.00	1.989	0.000	0.215	0.00
02.04.22	24.00	1.690	0.000	0.282	0.00
03.04.22	24.00	1.601	0.000	0.338	0.00
04.04.22	24.00	1.613	0.000	0.370	0.00
05.04.22	24.00	1.677	0.000	0.323	0.00
06.04.22	24.00	1.690	0.000	-1.003	0.00
07.04.22	24.00	1.682	0.000	0.045	0.00
08.04.22	24.00	-0.263	0.000	-12.425	0.00
09.04.22	24.00	1.509	0.000	0.744	0.00
10.04.22	24.00	1.455	0.000	0.761	0.00
11.04.22	24.00	1.369	0.000	0.772	0.00
12.04.22	24.00	1.067	0.000	0.776	0.00
13.04.22	24.00	1.072	0.000	0.761	0.00
14.04.22	24.00	1.075	0.000	0.774	0.00
15.04.22	24.00	1.159	0.000	0.785	0.00
16.04.22	24.00	1.555	0.000	0.778	0.00
17.04.22	24.00	1.542	0.000	0.757	0.00
18.04.22	24.00	1.372	0.000	0.771	0.00
19.04.22	24.00	1.197	0.000	0.814	0.00
20.04.22	24.00	1.189	0.000	0.809	0.00
21.04.22	24.00	1.177	0.000	0.752	0.00
22.04.22	24.00	1.183	0.000	0.813	0.00
Среднее:		1.572	0.000	0.037	0.000
Итого:	743.00	48.737	0.000	1.162	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Комсомольская 37

Жилой дом

ИМ 2300 N CF598

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.06	54.37	317.25	44.72	329.41	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.97	53.95	317.35	44.56	329.47	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.99	54.06	317.36	44.62	329.52	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.00	54.18	317.32	44.69	329.57	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.99	53.98	317.38	44.53	329.60	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.11	54.98	316.59	45.13	328.62	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.26	56.19	316.42	45.86	328.77	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.11	54.87	316.83	45.05	328.91	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.03	54.07	317.18	44.50	329.34	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.72	51.60	318.03	43.02	329.98	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.36	48.21	318.16	40.79	329.90	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.30	47.81	318.44	40.56	329.95	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.32	48.21	319.18	40.92	330.13	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.60	50.32	318.61	42.15	329.39	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.66	51.07	318.38	42.69	328.53	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.53	49.89	318.87	41.95	328.85	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.32	48.12	319.36	40.84	329.38	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.14	46.37	319.90	39.67	329.84	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.11	46.35	319.77	39.73	329.50	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.80	43.77	321.25	38.13	330.80	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.56	40.92	322.08	36.08	330.84	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.56	40.94	322.70	36.11	332.10	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.56	41.27	323.43	36.45	332.96	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.89	43.89	322.89	38.01	332.81	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.22	47.07	323.29	40.18	333.74	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.18	46.55	321.78	39.76	332.24	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.86	43.92	322.40	38.14	332.63	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.71	42.41	323.11	37.10	333.14	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.69	42.36	323.26	37.11	333.42	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.69	42.07	323.45	36.82	333.55	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.72	41.88	323.32	36.54	332.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	73.03	48.25	9915.33	40.85	10249.50	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Комсомольская 39

Жилой дом

ИМ 2300 N CF597

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.90	54.32	323.05	45.32	318.96	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.84	53.90	323.49	45.12	319.54	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.84	54.00	323.24	45.20	319.09	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.87	54.12	323.12	45.22	318.94	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.87	53.93	323.39	45.03	319.16	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.99	54.92	322.61	45.64	318.75	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.14	56.13	321.89	46.36	318.76	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.98	54.82	323.34	45.58	320.10	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.91	54.01	324.05	45.02	320.45	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.63	51.55	326.10	43.47	322.81	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.27	48.17	327.31	41.22	322.73	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.22	47.75	327.43	40.95	322.81	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.22	48.15	327.21	41.35	322.74	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.48	50.26	325.68	42.63	321.46	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.55	51.01	325.29	43.15	321.06	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.42	49.84	326.06	42.41	321.54	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.22	48.07	327.13	41.26	322.39	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.06	46.32	328.02	40.03	323.15	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.04	46.30	327.99	40.07	323.20	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.73	43.72	329.85	38.47	325.08	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.48	40.88	331.37	36.38	327.15	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.48	40.89	331.95	36.43	327.87	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.48	41.23	332.63	36.77	328.52	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.80	43.84	331.60	38.39	327.54	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.12	47.02	331.37	40.62	327.27	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.08	46.50	330.14	40.19	325.81	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.78	43.87	331.48	38.49	327.01	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.63	42.37	332.49	37.44	328.14	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.61	42.31	332.70	37.45	328.28	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.62	42.02	332.94	37.14	328.58	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.64	41.83	333.19	36.90	329.28	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	69.89	48.19	10158.13	41.28	10028.17	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Комсомольская 41
Жилой дом
ИМ 2300 N BA732
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.85	54.02	324.92	45.22	324.42	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.78	53.62	324.82	45.03	324.29	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.80	53.70	324.96	45.07	324.48	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.81	53.84	324.92	45.17	324.53	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.81	53.65	324.84	45.00	324.46	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.91	54.58	324.68	45.59	324.31	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.07	55.87	324.54	46.41	324.10	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.90	54.56	324.66	45.61	324.25	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.82	53.75	324.73	45.05	324.34	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.54	51.37	325.05	43.55	324.58	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.20	47.95	324.96	41.15	324.17	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.15	47.46	325.17	40.83	324.27	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.17	47.87	325.31	41.18	324.19	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.44	49.89	324.76	42.37	323.75	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.49	50.79	324.59	43.10	323.93	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.37	49.57	324.87	42.27	323.98	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.18	47.84	325.07	41.12	324.03	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.00	46.04	325.02	39.87	324.05	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.98	45.99	324.91	39.88	323.94	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.69	43.53	325.66	38.33	324.72	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.45	40.56	326.02	36.11	325.05	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.45	40.58	326.29	36.11	325.59	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.45	40.90	326.49	36.45	325.84	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.75	43.39	326.61	38.01	326.16	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.08	46.73	328.57	40.38	327.84	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.06	46.24	326.39	39.93	325.53	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.75	43.61	326.67	38.25	325.86	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.60	42.05	327.18	37.13	326.48	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.58	42.00	327.30	37.15	326.66	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.59	41.70	327.53	36.83	327.12	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.60	41.50	327.73	36.60	327.50	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	68.33	47.91	10095.21	41.12	10074.42	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Королева 17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G _____
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G _____
 t_{хв} = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	55.22	47.20	8.02	542.42	534.77	535.73	530.10	4.67	6.03	5.31	4.288	0.220	24	0	
24/03/22	53.77	46.16	7.61	537.84	530.61	531.93	526.61	4.00	6.03	5.31	4.034	0.184	24	0	
25/03/22	53.97	46.29	7.68	536.86	529.60	530.66	525.32	4.28	6.02	5.30	4.065	0.198	24	0	
26/03/22	54.10	46.41	7.69	537.13	529.85	531.24	525.89	3.96	6.02	5.31	4.077	0.184	24	0	
27/03/22	53.47	45.92	7.55	535.97	528.84	530.04	524.81	4.03	6.00	5.29	3.989	0.185	24	0	
28/03/22	55.38	47.38	8.00	554.37	546.48	548.16	542.38	4.10	5.89	5.13	4.367	0.194	24	0	
29/03/22	56.93	48.59	8.34	563.34	554.93	556.74	550.55	4.38	5.73	4.95	4.625	0.213	24	0	
30/03/22	55.15	47.27	7.88	545.27	537.57	539.22	533.54	4.03	5.85	5.11	4.236	0.190	24	0	
31/03/22	53.63	45.88	7.75	534.04	526.90	527.89	522.67	4.23	6.07	5.37	4.080	0.194	24	0	
01/04/22	53.88	46.25	7.63	537.03	529.77	531.15	525.81	3.96	6.17	5.46	4.044	0.183	24	0	
02/04/22	53.00	45.61	7.39	533.02	526.06	527.37	522.19	3.87	6.24	5.54	3.891	0.176	24	0	
03/04/22	50.17	43.68	6.49	512.39	506.37	507.12	502.54	3.83	6.35	5.70	3.282	0.167	24	0	
04/04/22	47.93	41.84	6.09	499.72	494.36	495.05	490.96	3.40	6.45	5.84	3.014	0.142	24	0	
05/04/22	51.76	44.66	7.10	526.15	519.55	520.39	515.48	4.07	6.24	5.56	3.690	0.182	24	0	
06/04/22	52.10	45.01	7.09	526.03	519.37	520.53	515.56	3.81	6.23	5.55	3.683	0.171	24	0	
07/04/22	51.45	44.54	6.91	526.81	520.32	521.10	516.27	4.05	6.30	5.62	3.599	0.180	24	0	
08/04/22	48.15	42.15	6.00	503.02	497.53	497.78	493.62	3.91	6.51	5.89	2.985	0.165	24	0	
09/04/22	43.46	38.50	4.96	481.63	477.35	477.16	473.80	3.55	6.67	6.11	2.369	0.137	24	0	
10/04/22	43.14	38.30	4.84	481.81	477.60	477.00	473.66	3.94	6.66	6.10	2.310	0.151	24	0	
11/04/22	42.67	38.05	4.62	478.30	474.21	474.11	470.88	3.33	6.60	6.04	2.188	0.127	24	0	
12/04/22	42.43	37.80	4.63	480.35	476.31	476.08	472.89	3.42	6.11	5.55	2.202	0.129	24	0	
13/04/22	42.42	37.96	4.46	475.69	471.65	472.21	468.99	2.66	6.07	5.52	2.100	0.101	24	0	
14/04/22	41.57	37.37	4.20	475.29	471.42	471.45	468.35	3.07	6.20	5.65	1.980	0.115	24	0	
15/04/22	45.96	40.49	5.47	501.29	496.31	496.91	493.05	3.26	6.18	5.57	2.711	0.132	24	0	
16/04/22	46.65	41.01	5.64	504.28	499.13	499.35	495.36	3.77	6.36	5.74	2.812	0.155	24	0	
17/04/22	47.52	41.68	5.84	509.15	503.78	504.16	500.02	3.76	6.51	5.88	2.941	0.157	24	0	
18/04/22	42.99	38.33	4.66	485.14	480.89	480.65	477.33	3.56	5.79	5.22	2.240	0.136	24	0	
19/04/22	42.20	37.65	4.55	479.75	475.71	475.42	472.27	3.44	5.38	4.82	2.162	0.129	24	0	
20/04/22	41.64	37.28	4.36	477.46	473.53	473.18	470.09	3.44	5.51	4.97	2.063	0.128	24	0	
21/04/22	41.50	37.07	4.43	478.85	474.94	474.50	471.43	3.51	5.46	4.91	2.110	0.130	24	0	
22/04/22	42.57	37.79	4.78	469.65	465.63	465.13	462.00	3.63	5.47	4.94	2.225	0.137	24	0	
Итого:				15830.	15651.3	15669.	15534.4	116.92			98.362	4.992	744	0	
Средние:	48.60	42.39	6.21						6.10	5.46					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16530ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Кортунова д.8 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 42.00 м3/ч G3 min = 0.42 м3/ч

Заводской номер 00182527 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хD46A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.85	47.02	7.83	375.64	370.43	377.11	373.23	0.00	-2.80	7.27	7.13	2.896	-0.132	24	0	*
24/03/22	55.03	47.24	7.79	376.00	370.73	377.50	373.56	0.00	-2.83	7.31	7.17	2.881	-0.134	24	0	*
25/03/22	53.66	46.12	7.54	370.85	365.89	372.39	368.68	0.00	-2.79	7.24	7.10	2.758	-0.129	24	0	*
26/03/22	53.67	46.14	7.53	371.08	366.12	372.75	369.03	0.00	-2.91	7.24	7.10	2.752	-0.134	24	0	*
27/03/22	53.39	45.92	7.47	370.08	365.19	371.77	368.12	0.00	-2.93	7.23	7.10	2.725	-0.135	24	0	*
28/03/22	54.21	46.48	7.73	371.35	366.30	373.05	369.29	0.00	-2.99	7.25	7.12	2.828	-0.139	24	0	*
29/03/22	54.84	46.86	7.98	372.68	367.49	374.29	370.48	0.00	-2.99	7.28	7.14	2.933	-0.140	24	0	*
30/03/22	53.76	46.09	7.67	368.49	363.54	370.27	366.59	0.00	-3.05	7.26	7.13	2.786	-0.141	24	0	*
31/03/22	52.90	45.33	7.57	366.67	361.93	368.51	364.95	0.00	-3.02	7.27	7.14	2.736	-0.137	24	0	*
01/04/22	51.21	44.23	6.98	360.06	355.65	362.19	358.87	0.00	-3.22	7.27	7.14	2.481	-0.142	24	0	*
02/04/22	48.87	42.36	6.51	352.68	348.75	355.21	352.24	0.00	-3.49	7.25	7.14	2.267	-0.148	24	0	*
03/04/22	48.19	42.01	6.18	350.32	346.51	352.96	350.05	0.00	-3.54	7.28	7.18	2.138	-0.149	24	0	*
04/04/22	46.33	40.67	5.66	343.79	340.33	346.91	344.21	0.00	-3.88	7.25	7.15	1.923	-0.158	24	0	*
05/04/22	49.12	42.54	6.58	354.58	350.60	357.41	354.40	0.00	-3.80	7.30	7.19	2.300	-0.162	24	0	*
06/04/22	49.59	42.99	6.60	355.14	351.05	357.64	354.54	0.00	-3.49	7.30	7.18	2.316	-0.150	24	0	*
07/04/22	49.38	42.89	6.49	354.58	350.54	356.96	353.86	0.00	-3.32	7.33	7.21	2.271	-0.142	24	0	*
08/04/22	47.83	41.75	6.08	348.36	344.62	350.79	347.93	0.00	-3.31	7.27	7.16	2.090	-0.138	24	0	*
09/04/22	45.19	39.76	5.43	341.21	337.92	343.95	341.43	0.00	-3.51	7.23	7.14	1.833	-0.140	24	0	*
10/04/22	45.27	39.87	5.40	340.99	337.71	343.48	340.95	0.00	-3.24	7.25	7.15	1.822	-0.129	24	0	*
11/04/22	43.63	38.82	4.81	337.27	334.25	340.26	337.89	0.00	-3.64	7.03	6.94	1.604	-0.141	24	0	*
12/04/22	41.76	37.41	4.35	334.99	332.25	338.63	336.41	0.00	-4.16	7.00	6.91	1.442	-0.156	24	0	*
13/04/22	41.53	37.28	4.25	334.32	331.62	338.06	335.89	0.00	-4.27	7.03	6.95	1.405	-0.159	24	0	*
14/04/22	42.20	37.87	4.33	335.14	332.35	338.83	336.58	0.00	-4.23	7.01	6.92	1.438	-0.160	24	0	*
15/04/22	40.37	37.05	3.32	135.55	134.55	136.43	135.56	0.00	-1.01	5.81	5.82	0.526	-0.037	24	0	*
16/04/22	42.20	36.87	5.33	172.08	170.62	174.47	173.36	0.00	-2.74	5.75	5.73	0.927	-0.101	24	0	*
17/04/22	47.80	41.89	5.91	367.73	363.79	373.92	370.82	0.00	-7.03	7.22	7.10	2.144	-0.295	24	0	*
18/04/22	45.03	40.02	5.01	357.68	354.27	364.57	361.83	0.00	-7.56	7.11	7.00	1.770	-0.303	24	0	*
19/04/22	42.54	38.07	4.47	351.95	348.95	358.91	356.47	0.00	-7.52	7.07	6.97	1.556	-0.286	24	0	*
20/04/22	42.46	38.07	4.39	352.42	349.44	358.97	356.53	0.00	-7.09	7.06	6.95	1.530	-0.270	24	0	*
21/04/22	41.67	37.44	4.23	351.63	348.78	357.49	355.14	0.00	-6.36	7.06	6.96	1.471	-0.238	24	0	*
22/04/22	41.45	37.19	4.26	352.37	349.55	357.57	355.26	0.00	-5.71	7.06	6.96	1.487	-0.212	24	0	*
итого:				10627.	10511.7	10723.	10634.1	0.00	-122.43			64.036	-5.037	744	0	
Средние:	47.73	41.75	5.98							7.10	6.99					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2801ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: ул. Кортюнова д.10 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G обр max = 2.00 м3/ч G3 max = 2.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 Тхв = 0.00 °С

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.60	45.22	8.38	298.77	294.77	292.34	289.51	0.00	5.26	7.00	7.00	2.465	0.238	24	0	
24/03/22	53.79	45.50	8.29	299.16	295.13	292.76	289.88	0.00	5.25	7.00	7.00	2.447	0.239	24	0	
25/03/22	52.44	44.44	8.00	294.82	291.02	288.49	285.85	0.00	5.17	7.00	7.00	2.324	0.230	24	0	
26/03/22	52.45	44.43	8.02	295.15	291.37	288.92	286.28	0.00	5.09	7.00	7.00	2.331	0.227	24	0	
27/03/22	52.18	44.24	7.94	294.28	290.55	288.13	285.51	0.00	5.04	7.00	7.00	2.303	0.223	24	0	
28/03/22	52.99	44.74	8.25	295.32	291.43	289.12	286.43	0.00	5.00	7.00	7.00	2.401	0.224	24	0	
29/03/22	53.62	45.11	8.51	296.40	292.44	290.21	287.43	0.00	5.01	7.00	7.00	2.486	0.227	24	0	
30/03/22	52.56	44.40	8.16	292.98	289.22	286.80	284.15	0.00	5.07	7.00	7.00	2.357	0.226	24	0	
31/03/22	51.69	43.64	8.05	291.73	288.12	285.51	282.97	0.00	5.15	7.00	7.00	2.313	0.225	24	0	
01/04/22	50.07	42.63	7.44	286.76	283.37	280.53	278.15	0.00	5.22	7.00	7.00	2.105	0.223	24	0	
02/04/22	47.75	40.78	6.97	280.89	277.92	274.74	272.58	0.00	5.34	7.00	7.00	1.933	0.218	24	0	
03/04/22	47.09	40.50	6.59	278.76	275.87	272.73	270.61	0.00	5.26	7.00	7.00	1.817	0.214	24	0	
04/04/22	45.28	39.20	6.08	273.52	270.91	267.60	265.66	0.00	5.25	7.00	7.00	1.642	0.206	24	0	
05/04/22	47.95	40.95	7.00	282.60	279.58	276.67	274.49	0.00	5.09	7.00	7.00	1.953	0.209	24	0	
06/04/22	48.48	41.46	7.02	282.89	279.79	277.07	274.84	0.00	4.95	7.00	7.00	1.962	0.206	24	0	
07/04/22	48.28	41.29	6.99	282.68	279.60	276.87	274.68	0.00	4.92	7.00	7.00	1.949	0.204	24	0	
08/04/22	46.75	40.28	6.47	277.73	274.89	271.99	269.91	0.00	4.98	7.00	7.00	1.775	0.201	24	0	
09/04/22	44.18	38.37	5.81	272.13	269.63	266.46	264.65	0.00	4.98	7.00	7.00	1.563	0.192	24	0	
10/04/22	44.24	38.47	5.77	272.02	269.53	266.43	264.61	0.00	4.92	7.00	7.00	1.551	0.190	24	0	
11/04/22	42.65	37.46	5.19	268.14	265.86	262.60	260.90	0.00	4.96	7.00	7.00	1.376	0.186	24	0	
12/04/22	40.79	36.09	4.70	265.54	263.49	260.06	258.50	0.00	4.99	7.00	7.00	1.234	0.181	24	0	
13/04/22	40.57	35.97	4.60	265.07	263.05	259.72	258.18	0.00	4.87	7.00	7.00	1.205	0.176	24	0	
14/04/22	41.22	36.54	4.68	265.87	263.76	260.73	259.09	0.00	4.67	7.00	7.00	1.231	0.171	24	0	
15/04/22	38.87	35.69	3.18	111.10	110.34	109.55	108.92	0.00	1.42	7.00	7.00					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортюнова д.12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды: _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 tхв= 0.00 °C G3 max = 0.00 м3/ч G3 min = 22310650564016837000000000000000.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.88	48.16	6.72	434.31	428.21	430.22	425.54	0.00	2.67	6.71	6.49	2.876	0.129	24	0	*
24/03/22	55.06	48.41	6.65	434.94	428.83	430.64	425.93	0.00	2.90	6.76	6.53	2.845	0.140	24	0	*
25/03/22	53.69	47.30	6.39	428.84	423.11	424.61	420.15	0.00	2.96	6.68	6.46	2.701	0.140	24	0	*
26/03/22	53.70	47.26	6.44	429.08	423.33	424.76	420.31	0.00	3.02	6.68	6.46	2.720	0.143	24	0	*
27/03/22	53.42	47.02	6.40	428.06	422.38	423.32	418.93	0.00	3.45	6.67	6.46	2.698	0.162	24	0	*
28/03/22	54.26	47.58	6.68	429.69	423.84	425.03	420.53	0.00	3.31	6.69	6.47	2.830	0.157	24	0	*
29/03/22	54.89	47.98	6.91	431.06	425.01	426.73	422.13	0.00	2.88	6.72	6.50	2.934	0.138	24	0	*
30/03/22	53.79	47.17	6.62	426.29	420.55	421.67	417.29	0.00	3.26	6.70	6.49	2.782	0.154	24	0	*
31/03/22	52.95	46.41	6.54	424.46	418.91	419.50	415.26	0.00	3.65	6.70	6.49	2.732	0.169	24	0	*
01/04/22	51.22	45.23	5.99	416.94	411.82	412.03	408.07	0.00	3.75	6.71	6.50	2.463	0.170	24	0	*
02/04/22	48.91	43.31	5.60	408.93	404.36	403.58	400.04	0.00	4.32	6.68	6.49	2.260	0.187	24	0	*
03/04/22	48.22	42.93	5.29	406.41	401.99	400.73	397.27	0.00	4.72	6.71	6.52	2.124	0.203	24	0	*
04/04/22	46.36	41.49	4.87	399.15	395.11	393.35	390.16	0.00	4.95	6.67	6.49	1.921	0.205	24	0	*
05/04/22	49.15	43.49	5.66	411.65	407.01	405.95	402.32	0.00	4.69	6.72	6.53	2.301	0.204	24	0	*
06/04/22	49.63	43.96	5.67	411.76	407.00	406.27	402.59	0.00	4.41	6.73	6.54	2.306	0.194	24	0	*
07/04/22	49.42	43.83	5.59	411.68	406.96	405.87	402.23	0.00	4.73	6.76	6.57	2.273	0.207	24	0	*
08/04/22	47.85	42.67	5.18	402.75	398.42	397.18	393.78	0.00	4.64	6.69	6.51	2.059	0.198	24	0	*
09/04/22	45.22	40.63	4.59	393.57	389.78	387.83	384.84	0.00	4.94	6.67	6.49	1.786	0.201	24	0	*
10/04/22	45.28	40.71	4.57	393.24	389.46	387.64	384.66	0.00	4.80	6.67	6.49	1.777	0.195	24	0	*
11/04/22	43.62	39.56	4.06	388.23	384.75	382.13	379.30	0.00	5.45	6.45	6.28	1.559	0.216	24	0	*
12/04/22	41.76	38.07	3.69	384.02	380.87	377.64	375.10	0.00	5.77	6.41	6.25	1.403	0.220	24	0	*
13/04/22	41.52	37.93	3.59	383.48	380.35	376.97	374.46	0.00	5.89	6.45	6.28	1.366	0.223	24	0	*
14/04/22	42.20	38.53	3.67	384.21	380.99	377.82	375.17	0.00	5.82	6.43	6.26	1.395	0.224	24	0	*
15/04/22	40.50	37.49	3.01	153.76	152.58	154.07	153.04	0.00	-0.46	5.16	5.17					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова д.15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договора расходы: G под max = 280.00 м3/ч G _____
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G _____
 tхв = 0.00 °C

qara	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	m3	т	m3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10405ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортюнова д.17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G обр max = 630.00 м3/ч G3 max = 30.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут
 tхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	v3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/03/22	34.15	48.52	-14.37	440.35	437.96	448.12	443.16	0.00	-5.20	5.45	5.00	-6.253	-0.252	24	0	*	0.0000
24/03/22	36.73	47.83	-11.10	446.60	443.65	453.93	449.05	0.00	-5.40	5.44	4.98	-4.893	-0.258	24	0	*	0.0000
25/03/22	35.24	47.97	-12.73	447.60	444.97	454.85	449.92	0.00	-4.95	5.43	4.97	-5.629	-0.237	24	0	*	0.0000
26/03/22	32.65	48.14	-15.49	451.88	449.62	459.25	454.23	0.00	-4.61	5.43	4.96	-6.929	-0.222	24	0	*	0.0000
27/03/22	34.53	47.75	-13.22	456.22	453.39	463.45	458.46	0.00	-5.07	5.41	4.94	-5.975	-0.242	24	0	*	0.0000
28/03/22	46.46	48.82	-2.36	466.40	461.22	474.35	469.03	0.00	-7.81	5.33	4.83	-1.106	-0.381	24	0	*	0.0000
29/03/22	58.32	50.78	7.54	467.53	460.15	475.85	470.10	0.00	-9.95	5.16	4.66	3.466	-0.505	24	0	*	0.0000
30/03/22	56.12	48.96	7.16	447.77	441.21	455.67	450.54	0.00	-9.33	5.27	4.81	3.161	-0.456	24	0	*	0.0000
31/03/22	52.88	46.20	6.68	434.18	428.52	441.60	437.13	0.00	-8.61	5.50	5.07	2.857	-0.397	24	0	*	0.0000
01/04/22	51.91	45.46	6.45	433.10	427.65	440.63	436.34	0.00	-8.69	5.61	5.18	2.759	-0.395	24	0	*	0.0000
02/04/22	50.98	44.76	6.22	431.65	426.37	439.15	435.03	0.00	-8.66	5.68	5.25	2.650	-0.387	24	0	*	0.0000
03/04/22	47.88	42.49	5.39	420.97	416.37	428.05	424.42	0.00	-8.05	5.79	5.38	2.245	-0.342	24	0	*	0.0000
04/04/22	46.86	41.58	5.28	419.23	414.91	426.30	422.82	0.00	-7.91	5.88	5.47	2.189	-0.329	24	0	*	0.0000
05/04/22	42.83	44.10	-1.27	431.92	428.17	439.37	435.33	0.00	-7.16	5.69	5.26	-0.531	-0.316	24	0	*	0.0000
06/04/22	44.05	45.69	-1.64	428.65	424.66	437.68	433.34	0.00	-8.68	5.66	5.22	-0.694	-0.396	24	0	*	0.0000
07/04/22	50.85	44.62	6.23	420.00	414.96	429.77	425.69	0.00	-10.73	5.75	5.30	2.582	-0.478	24	0	*	0.0000
08/04/22	49.57	43.68	5.89	413.43	408.65	423.23	419.42	0.00	-10.77	5.93	5.49	2.407	-0.470	24	0	*	0.0000
09/04/22	48.30	42.74	5.56	409.82	405.33	419.35	415.75	0.00	-10.42	6.06	5.64	2.252	-0.445	24	0	*	0.0000
10/04/22	47.96	42.50	5.46	408.08	403.71	417.12	413.52	0.00	-9.81	6.06	5.64	2.204	-0.417	24	0	*	0.0000
11/04/22	45.44	40.71	4.73	401.47	397.57	410.73	407.53	0.00	-9.96	6.01	5.60	1.882	-0.405	24	0	*	0.0000
12/04/22	44.27	39.72	4.55	399.15	395.45	408.42	405.35	0.00	-9.90	5.54	5.12	1.796	-0.393	24	0	*	0.0000
13/04/22	24.65	39.97	-15.32	396.70	395.44	406.15	403.07	0.00	-7.63	5.48	5.08	-6.040	-0.305	24	0	*	0.0000
14/04/22	7																

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Кортунова д.2

Жилой дом

ИМ 2300 N BA716

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.52	54.45	206.59	47.07	210.03	24:00	-3.44	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.51	54.60	208.28	47.32	211.74	24:00	-3.46	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.44	53.23	207.98	46.29	211.51	24:00	-3.54	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.45	53.23	208.22	46.24	211.78	24:00	-3.56	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.43	52.96	207.64	46.04	211.22	24:00	-3.58	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.49	53.76	205.80	46.52	209.28	24:00	-3.48	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.52	54.40	204.64	46.95	208.05	24:00	-3.41	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.45	53.28	202.32	46.12	205.63	24:00	-3.31	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.42	52.43	201.44	45.37	204.68	24:00	-3.24	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.30	50.61	197.74	44.06	200.70	24:00	-2.96	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.18	47.97	193.83	41.89	196.55	24:00	-2.72	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.08	46.55	192.35	40.95	195.21	24:00	-2.86	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.96	44.29	188.70	39.19	191.47	24:00	-2.77	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.17	47.64	195.40	41.64	198.39	24:00	-2.99	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.21	48.78	195.47	42.58	198.35	24:00	-2.88	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.20	48.74	195.33	42.59	198.23	24:00	-2.90	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.11	47.28	191.58	41.51	194.36	24:00	-2.78	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.98	44.76	187.67	39.54	190.31	24:00	-2.64	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.98	44.85	187.55	39.62	190.09	24:00	-2.54	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.88	43.26	184.86	38.52	187.37	24:00	-2.51	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.80	41.44	182.99	37.04	185.53	24:00	-2.54	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.79	41.23	182.78	36.91	185.26	24:00	-2.49	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.80	41.88	183.45	37.50	185.75	24:00	-2.31	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.28	30.93	61.94	30.77	62.74	8:19	-0.80	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.49	30.18	97.33	29.20	99.17	10:33	-1.84	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.15	47.31	219.35	42.05	222.77	24:00	-3.42	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.97	44.61	213.55	40.09	217.17	24:00	-3.62	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.85	42.21	210.30	38.15	213.92	24:00	-3.62	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.84	42.15	210.20	38.13	213.73	24:00	-3.54	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.81	41.39	209.41	37.49	212.88	24:00	-3.48	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.82	41.16	209.38	37.24	212.88	24:00	-3.51	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
744:00	33.89	46.50	5944.06	41.12	6036.77	714:52	-92.71	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Кортюнова д.14

Жилой дом

ИМ 2300 N BA733

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	4.82	55.96	482.87	45.97	485.06	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	4.80	56.16	483.46	46.23	485.65	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	4.56	54.76	476.86	45.18	478.90	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	4.56	54.76	477.50	45.19	479.54	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	4.51	54.50	476.12	45.01	478.13	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	4.67	55.32	477.59	45.53	479.69	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	4.83	55.98	479.16	45.89	481.36	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	4.58	54.89	473.83	45.22	475.88	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	4.50	53.95	471.58	44.39	473.57	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	4.11	52.22	464.43	43.40	466.22	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	3.77	49.89	455.12	41.58	456.70	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	3.56	49.21	452.61	41.34	454.09	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	3.24	47.29	444.93	40.00	446.24	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.80	50.01	458.01	41.71	459.61	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	3.81	50.62	458.34	42.29	459.96	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	3.78	50.41	458.11	42.15	459.71	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	3.47	48.79	450.53	41.09	451.97	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	3.05	46.12	442.05	39.21	443.26	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	3.03	46.19	441.88	39.32	443.09	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.71	44.52	435.92	38.30	436.97	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	2.48	42.59	431.51	36.82	432.44	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	2.42	42.36	431.55	36.73	432.45	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	2.46	43.04	432.46	37.35	433.39	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.93	32.19	154.78	33.28	155.13	8:31	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.53	30.82	204.31	29.74	204.90	10:06	24:00
18-04-2022 00:00:00	3.59	48.74	479.72	41.26	481.20	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	3.02	45.89	467.81	39.46	469.02	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.66	43.38	460.50	37.59	461.51	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	2.63	43.29	460.36	37.56	461.37	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.55	42.49	458.59	36.92	459.55	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.59	42.24	458.35	36.58	459.32	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	107.02	48.02	13700.86	40.72	13745.90	714:37	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Кортунова 4 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 tхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.66	45.37	8.29	310.79	306.61	310.43	307.41	0.00	-0.80	6.20	6.00	2.538	0.000	24	0	*
24/03/22	53.84	45.68	8.16	312.76	308.52	312.62	309.53	0.00	-1.01	6.20	6.00	2.515	0.000	24	0	*
25/03/22	52.50	44.73	7.77	311.61	307.58	311.72	308.84	0.00	-1.26	6.20	6.00	2.380	0.000	24	0	*
26/03/22	52.51	44.68	7.83	312.14	308.12	312.45	309.57	0.00	-1.45	6.20	6.00	2.409	0.000	24	0	*
27/03/22	52.26	44.46	7.80	310.88	306.93	311.34	308.48	0.00	-1.55	6.20	6.00	2.391	0.000	24	0	*
28/03/22	53.01	44.86	8.15	308.01	304.00	308.44	305.52	0.00	-1.52	6.20	6.00	2.474	0.000	24	0	*
29/03/22	53.64	45.17	8.47	306.25	302.18	306.61	303.67	0.00	-1.49	6.20	6.00	2.556	0.000	24	0	*
30/03/22	52.56	44.42	8.14	302.11	298.22	302.60	299.78	0.00	-1.56	6.20	6.00	2.423	0.000	24	0	*
31/03/22	51.70	43.65	8.05	300.29	296.54	300.84	298.16	0.00	-1.62	6.20	6.00	2.384	0.000	24	0	*
01/04/22	50.10	42.67	7.43	293.27	289.84	294.04	291.51	0.00	-1.67	6.20	6.00	2.149	0.000	24	0	*
02/04/22	47.39	40.51	6.88	285.45	282.46	286.64	284.42	0.00	-1.96	6.20	6.00	1.938	0.000	24	0	*
03/04/22	46.40	39.97	6.43	283.05	280.19	284.48	282.33	0.00	-2.14	6.20	6.00	1.800	0.000	24	0	*
04/04/22	44.60	38.63	5.97	276.48	273.89	278.19	276.24	0.00	-2.35	6.20	6.00	1.630	0.000	24	0	*
05/04/22	47.67	40.75	6.92	288.68	285.60	289.96	287.69	0.00	-2.09	6.20	6.00	1.971	0.000	24	0	*
06/04/22	48.44	41.39	7.05	288.75	285.57	289.81	287.47	0.00	-1.90	6.20	6.00	2.007	0.000	24	0	*
07/04/22	48.23	41.28	6.95	288.52	285.37	289.48	287.14	0.00	-1.77	6.20	6.00	1.978	0.000	24	0	*
08/04/22	46.80	40.27	6.53	282.02	279.10	283.04	280.88	0.00	-1.78	6.20	6.00	1.821	0.000	24	0	*
09/04/22	44.25	38.34	5.91	274.77	272.26	276.03	274.12	0.00	-1.86	6.20	6.00	1.602	0.000	24	0	*
10/04/22	44.32	38.45	5.87	274.55	272.05	275.74	273.83	0.00	-1.78	6.20	6.00	1.596	0.000	24	0	*
11/04/22	42.80	37.50	5.30	269.64	267.31	271.07	269.27	0.00	-1.96	6.20	6.00	1.417	0.000	24	0	*
12/04/22	40.97	36.10	4.87	265.96	263.89	267.65	266.00	0.00	-2.11	6.20	6.00	1.285	0.000	24	0	*
13/04/22	40.76	35.98	4.78	265.50	263.44	267.19	265.51	0.00	-2.07	6.20	6.00	1.257	0.000	24	0	*
14/04/22	41.40	36.54	4.86	266.68	264.50	268.31	266.63	0.00	-2.13	6.20	6.00	1.283	0.000	24	0	*
15/04/22	35.87	33.24	2.63	143.95	143.02	142.87	142.12	0.00	0.90	6.20	6.00					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Крупская 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304521
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	6.438	102.373	67.91	0.00	4.975	102.373	53.37	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	6.398	104.169	66.45	0.00	4.982	104.169	52.58	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	6.762	109.292	66.91	0.00	5.323	109.292	53.48	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	6.779	109.272	67.07	0.00	5.334	109.272	53.59	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	6.421	104.438	66.52	0.00	5.040	104.438	53.03	1.24	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	6.650	108.339	66.42	0.00	5.227	108.338	53.02	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	6.693	107.757	67.14	0.00	5.221	107.757	53.22	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	6.740	108.581	67.11	0.00	5.277	108.581	53.37	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	6.830	109.539	67.38	0.00	5.359	109.539	53.70	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	6.964	111.402	67.55	0.00	5.495	111.401	54.11	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	6.912	111.695	66.92	0.00	5.474	111.695	53.79	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	6.796	111.759	65.84	0.00	5.432	111.759	53.38	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	6.869	112.577	66.05	0.00	5.501	112.577	53.64	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	6.869	111.841	66.44	0.00	5.483	111.841	53.79	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	6.851	111.227	66.63	0.00	5.438	111.227	53.67	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	6.836	111.391	66.41	0.00	5.451	111.391	53.71	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	7.040	113.411	67.11	0.00	5.614	113.411	54.28	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	7.095	114.976	66.74	0.00	5.709	114.976	54.44	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	6.964	114.289	65.96	0.00	5.630	114.289	54.05	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	7.158	117.499	65.98	0.00	5.826	117.499	54.37	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	7.819	130.402	64.98	0.00	6.502	130.402	54.61	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	7.864	127.600	66.65	0.00	6.515	127.600	55.78	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	7.972	131.862	65.45	0.00	6.694	131.862	55.43	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	8.437	139.404	65.55	0.00	7.124	139.404	55.89	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	8.655	143.911	65.18	0.00	7.293	143.911	55.47	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	8.548	140.825	65.70	0.00	7.179	140.825	55.66	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	4.666	80.517	63.23	0.00	3.555	80.516	48.35	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	7.366	122.175	65.36	0.00	6.075	122.175	54.51	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	7.940	131.232	65.55	0.00	6.676	131.232	55.59	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	8.504	141.560	65.11	0.00	7.212	141.560	55.73	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	8.610	142.555	65.44	0.00	7.274	142.555	55.80	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.177	117.368	66.22		5.804	117.368	54.05		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	222.446	3637.868			179.889	3637.868			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Крупская 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304521
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	txв, °C
23.03.22	24.00	1.463	0.000	0.000	5.00
24.03.22	24.00	1.417	0.000	0.000	5.00
25.03.22	24.00	1.440	0.000	0.000	5.00
26.03.22	24.00	1.445	0.000	0.000	5.00
27.03.22	23.00	1.381	0.000	0.000	5.00
28.03.22	24.00	1.423	0.000	0.000	5.00
29.03.22	24.00	1.472	0.000	0.000	5.00
30.03.22	24.00	1.463	0.000	0.000	5.00
31.03.22	24.00	1.471	0.000	0.000	5.00
01.04.22	24.00	1.468	0.000	0.000	5.00
02.04.22	24.00	1.438	0.000	0.000	5.00
03.04.22	24.00	1.364	0.000	0.000	5.00
04.04.22	24.00	1.368	0.000	0.000	5.00
05.04.22	24.00	1.386	0.000	0.000	5.00
06.04.22	24.00	1.414	0.000	0.000	5.00
07.04.22	24.00	1.385	0.000	0.000	5.00
08.04.22	24.00	1.426	0.000	0.000	5.00
09.04.22	24.00	1.386	0.000	0.000	5.00
10.04.22	24.00	1.333	0.000	0.000	5.00
11.04.22	24.00	1.332	0.000	0.000	5.00
12.04.22	24.00	1.317	0.000	0.000	5.00
13.04.22	24.00	1.349	0.000	0.000	5.00
14.04.22	24.00	1.279	0.000	0.000	5.00
15.04.22	24.00	1.312	0.000	0.000	5.00
16.04.22	24.00	1.362	0.000	0.000	5.00
17.04.22	24.00	1.369	0.000	0.000	5.00
18.04.22	24.00	1.111	0.000	0.000	5.00
19.04.22	24.00	1.291	0.000	0.000	5.00
20.04.22	24.00	1.264	0.000	0.000	5.00
21.04.22	24.00	1.292	0.000	0.000	5.00
22.04.22	24.00	1.337	0.000	0.000	5.00
Среднее:		1.373	0.000	0.000	5.000
Итого:	743.00	42.557	0.000	0.000	

Дата и время	WтсИтого,Гкал	MтсИтого,т	WгвИтого,Гкал
22.03.2022 23:59	2456.379	1989.754	0.000
22.04.2022 23:59	2498.936	1989.754	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :

Прибор :

Назначение :

Кувыкина д.7

ИМ 2300 N BB680

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.55	0.02	56.30	54.95	46.26	55.36	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.49	0.02	52.80	54.09	43.79	54.47	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.55	0.02	55.71	56.83	46.09	57.19	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.56	0.02	56.19	57.15	46.34	57.48	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.55	0.02	55.10	56.66	45.41	56.95	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.57	0.02	55.21	57.89	45.41	58.19	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.63	0.03	57.86	60.56	47.51	60.91	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.60	0.02	56.48	56.43	45.90	56.79	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.60	0.02	56.26	54.79	45.31	55.17	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.52	0.02	52.96	49.46	42.52	49.85	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.48	0.02	50.95	47.82	40.97	48.22	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.43	0.02	48.90	45.87	39.57	46.28	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.38	0.02	46.39	43.25	37.64	43.68	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.50	0.02	50.78	49.79	40.79	50.16	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.55	0.02	53.97	52.98	43.54	53.23	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.52	0.02	52.48	51.04	42.37	51.22	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.46	0.02	50.18	47.39	40.56	47.50	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.42	0.02	48.32	45.40	39.03	45.47	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.39	0.02	47.13	45.05	38.35	45.09	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.34	0.01	43.34	77.93	38.18	78.08	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.32	0.01	40.38	96.94	37.12	97.25	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.34	0.01	41.69	101.36	38.37	101.70	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.31	0.01	40.59	100.93	37.55	101.35	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.40	0.02	43.86	112.40	40.29	112.76	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.42	0.02	44.85	115.09	41.20	115.50	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.43	0.02	45.34	116.60	41.65	116.96	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.38	0.02	43.36	109.73	39.93	110.09	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.37	0.02	43.06	106.93	39.57	107.41	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.35	0.01	42.64	109.30	39.38	109.72	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.34	0.01	41.32	111.24	38.27	111.69	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.35	0.01	41.55	111.71	38.43	112.18	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	14.06	0.02	48.90	2257.55	41.53	2267.87	744:00	744:00

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/03/22г.-24/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Кувыкина д.17 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00178898 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7218 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/03/22	0.00	0.00	0.00	346.22	338.29	342.28	336.28	2.01	313.82	84.96	3.294	0.003	34	0	*
26/03/22	68.08	59.12	8.96	249.94	244.70	247.37	243.34	1.36	6.20	6.00	2.193	0.080	24	0	*
27/03/22	67.43	58.53	8.90	249.50	244.36	247.01	243.10	1.26	6.20	6.00	2.175	0.074	24	0	*
28/03/22	67.49	58.41	9.08	246.49	241.41	243.98	240.15	1.26	6.20	6.00	2.191	0.074	24	0	*
29/03/22	68.21	58.61	9.60	241.25	236.21	238.77	234.99	1.22	6.20	6.00	2.268	0.071	24	0	*
30/03/22	68.09	58.76	9.33	245.15	240.03	242.67	238.83	1.20	6.20	6.00	2.237	0.070	24	0	*
31/03/22	68.40	59.19	9.21	251.22	245.89	248.66	244.64	1.25	6.20	6.00	2.265	0.074	24	0	*
01/04/22	68.57	59.63	8.94	258.07	252.58	255.39	251.22	1.36	6.20	6.00	2.258	0.081	24	0	*
02/04/22	67.98	59.38	8.60	261.64	256.15	258.99	254.82	1.33	6.20	6.00	2.202	0.079	24	0	*
03/04/22	67.20	59.05	8.15	264.42	259.00	261.90	257.68	1.32	6.20	6.00	2.110	0.078	24	0	*
04/04/22	67.25	59.34	7.91	269.99	264.52	267.43	263.12	1.40	6.20	6.00	2.095	0.083	24	0	*
05/04/22	67.45	59.28	8.17	264.02	258.60	261.54	257.31	1.29	6.20	6.00	2.111	0.076	24	0	*
06/04/22	67.66	59.39	8.27	261.72	256.31	259.24	255.02	1.29	6.20	6.00	2.122	0.077	24	0	*
07/04/22	67.35	59.26	8.09	264.75	259.31	262.33	258.04	1.27	6.20	6.00	2.099	0.075	24	0	*
08/04/22	68.19	60.19	8.00	273.16	267.44	270.55	266.04	1.40	6.20	6.00	2.142	0.084	24	0	*
09/04/22	67.55	59.99	7.56	280.52	274.75	277.86	273.23	1.52	6.20	6.00	2.079	0.091	24	0	*
10/04/22	66.87	59.54	7.33	280.22	274.56	277.68	273.14	1.42	6.20	6.00	2.012	0.084	24	0	*
11/04/22	66.76	59.59	7.17	279.54	273.91	277.16	272.64	1.27	6.20	6.00	1.962	0.076	24	0	*
12/04/22	66.01	57.84	8.17	236.11	231.46	234.17	230.54	0.92	6.20	6.00	1.890	0.053	24	0	*
13/04/22	67.37	58.56	8.81	222.05	217.48	220.02	216.53	0.95	6.20	6.00	1.916	0.056	24	0	*
14/04/22	66.36	58.15	8.21	228.28	223.71	226.24	222.76	0.95	6.20	6.00	1.835	0.055	24	0	*
15/04/22	66.38	55.55	10.83	164.52	161.21	163.57	161.24	-0.03	6.20	6.00	1.742	-0.002	24	0	*
16/04/22	65.54	51.30	14.24	119.11	116.75	118.91	117.47	-0.72	6.20	6.00	1.659	-0.037	24	0	*
17/04/22	65.36	51.48	13.88	122.41	120.07	122.21	120.74	-0.67	6.20	6.00	1.664	-0.034	24	0	*
18/04/22	65.23	50.08	15.15	107.65	105.57	107.67	106.40	-0.83	6.20	6.00	1.598	-0.042	24	0	*
19/04/22	65.95	48.41	17.54	90.12	88.35	90.36	89.36	-1.01	6.20	6.00	1.550	-0.049	24	0	*
20/04/22	65.93	48.13	17.80	87.48	85.80	87.78	86.82	-1.02	6.20	6.00	1.523	-0.049	24	0	*
21/04/22	65.52	48.08	17.44	90.16	88.40	90.48	89.50	-1.10	6.20	6.00	1.540	-0.053	24	0	*
22/04/22	65.96	48.66	17.30	93.73	91.83	93.99	93.03	-1.20	6.20	6.00	1.587	-0.058	24	0	*
23/04/22	65.95	48.75	17.20	92.80	90.93	93.08	92.12	-1.19	6.20	6.00	1.563	-0.058	24	0	*
24/04/22	65.17	48.43	16.74	92.73	90.96	93.03	92.07	-1.11	6.20	6.00	1.520	-0.054	24	0	*
итого:				6534.9	6400.54	6482.3	6382.17	18.37			61.402	1.058	754	0	
Средние:	64.75	54.21	10.53						16.12	8.54					

Период нормальной работы 754ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 742ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

Кувыкина д.10
 ИМ 2300 N CF596
 Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ).

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.75	68.79	56.80	55.48	56.57	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.73	67.29	57.78	54.70	57.51	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.73	67.71	56.67	54.77	56.42	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.74	67.88	56.30	54.75	56.09	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.74	67.24	56.19	54.14	56.01	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.73	67.27	55.32	54.13	55.08	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.75	67.99	53.87	54.14	53.58	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.74	67.88	55.02	54.42	54.79	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.75	68.19	56.21	54.85	55.98	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.76	68.37	58.88	55.47	58.64	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.73	67.80	61.13	55.84	60.99	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.69	66.93	61.31	55.72	61.26	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.69	66.94	61.28	55.72	61.23	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.71	67.17	59.53	55.28	59.41	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.71	67.41	58.58	55.18	58.48	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.70	67.10	60.14	55.44	60.11	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.70	67.88	63.34	56.78	63.36	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.67	67.31	66.03	57.10	66.05	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.65	66.62	66.01	56.69	66.06	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.64	66.56	67.74	57.08	67.89	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.61	65.90	63.41	56.19	63.55	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.62	67.25	60.22	56.98	60.54	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.59	66.21	61.92	56.69	62.21	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.60	66.35	59.73	56.25	60.01	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.60	65.78	60.52	55.80	60.49	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.60	65.59	63.79	56.19	63.74	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.59	65.45	56.09	54.78	56.26	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.58	66.12	46.96	53.83	47.24	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.56	66.11	46.49	54.13	46.85	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.56	65.70	45.53	53.30	45.75	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.58	66.11	45.57	53.45	45.72	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	20.77	67.00	1798.35	55.33	1797.87	744:00	744:00

Отв. лицо :

куйбышева 17

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Куйбышева д.17 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179040 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x72A4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/03/22	68.47	53.91	14.56	221.30	216.61	221.94	218.92	0.00	-2.31	6.20	5.05	3.157	-0.124	24	0	*	0.0000
24/03/22	66.99	52.95	14.04	217.50	213.06	218.41	215.55	0.00	-2.49	6.20	4.28	2.996	-0.132	24	0	*	0.0000
25/03/22	67.42	52.90	14.52	210.01	205.69	210.73	207.94	0.00	-2.25	6.20	3.86	2.993	-0.119	24	0	*	0.0000
26/03/22	67.57	53.01	14.56	210.66	206.33	211.31	208.48	0.00	-2.15	6.20	3.84	3.010	-0.114	24	0	*	0.0000
27/03/22	66.90	52.65	14.25	210.48	206.22	211.43	208.67	0.00	-2.45	6.20	3.65	2.950	-0.129	24	0	*	0.0000
28/03/22	66.96	52.48	14.48	208.73	204.54	209.47	206.74	0.00	-2.20	6.20	3.67	2.971	-0.115	24	0	*	0.0000
29/03/22	67.66	52.51	15.15	205.52	201.27	206.26	203.62	0.00	-2.35	6.20	3.30	3.060	-0.123	24	0	*	0.0000
30/03/22	67.56	52.72	14.84	207.40	203.10	208.31	205.62	0.00	-2.52	6.20	3.20	3.025	-0.133	24	0	*	0.0000
31/03/22	67.91	53.25	14.66	211.95	207.56	212.65	209.77	0.00	-2.21	6.20	3.44	3.053	-0.117	24	0	*	0.0000
01/04/22	68.05	54.25	13.80	229.93	225.12	230.85	227.67	0.00	-2.55	6.20	3.40	3.116	-0.138	24	0	*	0.0000
02/04/22	67.53	54.59	12.94	240.73	235.74	241.71	238.35	0.00	-2.61	6.20	3.63	3.062	-0.142	24	0	*	0.0000
03/04/22	66.80	54.54	12.26	242.99	238.06	244.00	240.64	0.00	-2.58	6.20	2.91	2.930	-0.140	24	0	*	0.0000
04/04/22	66.75	54.71	12.04	246.20	241.24	247.30	243.83	0.00	-2.59	6.20	3.12	2.918	-0.141	24	0	*	0.0000
05/04/22	66.95	54.36	12.59	241.40	236.50	242.17	238.80	0.00	-2.30	6.20	3.03	2.989	-0.125	24	0	*	0.0000
06/04/22	67.18	54.54	12.64	240.74	235.84	241.22	237.86	0.00	-2.02	6.20	3.04	2.993	-0.110	24	0	*	0.0000
07/04/22	66.88	54.60	12.28	244.91	239.95	244.86	241.50	0.00	-1.55	6.20	3.08	2.959	-0.084	24	0	*	0.0000
08/04/22	67.72	55.54	12.18	252.14	246.94	252.37	248.71	0.00	-1.77	6.20	3.19	3.022	-0.098	24	0	*	0.0000
09/04/22	67.14	55.42	11.72	256.24	251.02	256.26	252.57	0.00	-1.55	6.20	2.86	2.956	-0.086	24	0	*	0.0000
10/04/22	66.44	55.00	11.44	256.00	250.90	256.19	252.59	0.00	-1.69	6.20	2.47	2.889	-0.093	24	0	*	0.0000
11/04/22	66.39	54.31	12.08	229.70	225.13	229.98	226.78	0.00	-1.65	6.20	2.59	2.733	-0.089	24	0	*	0.0000
12/04/22	65.35	51.37	13.98	181.96	178.47	182.13	179.88	0.00	-1.41	6.20	2.49	2.505	-0.072	24	0	*	0.0000

куйбышева 17

13/04/22	66.66	49.86	16.80	116.51	114.15	116.71	115.35	0.00	-1.20	6.20	3.92	1.921	-0.060	24	0	*	0.0000
14/04/22	63.71	36.82	26.89	37.40	36.68	37.91	37.67	0.00	-0.99	6.20	6.00	0.985	-0.036	24	0	*	0.0000
15/04/22	64.58	41.19	23.39	71.07	69.69	71.20	70.69	0.00	-1.00	6.20	6.00	1.626	-0.041	24	0	*	0.0000
16/04/22	64.55	42.82	21.73	94.46	92.69	95.03	94.29	0.00	-1.60	6.20	6.00	2.011	-0.068	24	0	*	0.0000
17/04/22	64.57	43.30	21.27	97.44	95.57	97.68	96.77	0.00	-1.20	6.20	6.00	2.030	-0.052	24	0	*	0.0000
18/04/22	63.72	41.03	22.69	81.35	79.82	82.04	81.43	0.00	-1.61	6.20	6.00	1.806	-0.066	24	0	*	0.0000
19/04/22	64.44	39.45	24.99	68.78	67.49	69.65	69.17	0.00	-1.68	6.20	6.00	1.682	-0.066	24	0	*	0.0000
20/04/22	64.53	39.68	24.85	68.39	67.11	69.37	68.89	0.00	-1.78	6.20	6.00	1.665	-0.071	24	0	*	0.0000
21/04/22	64.85	49.49	15.36	145.09	142.34	147.26	145.56	0.00	-3.22	6.20	6.00	2.171	-0.159	24	0	*	0.0000
22/04/22	65.10	48.65	16.45	133.30	130.70	134.83	133.36	0.00	-2.66	6.20	6.00	2.139	-0.129	24	0	*	0.0000

Итого:				5680.2	5565.53	5701.2	5627.67	0.00	-62.14			80.323	-3.172	744	0		0.0000
--------	--	--	--	--------	---------	--------	---------	------	--------	--	--	--------	--------	-----	---	--	--------

Средние:	66.36	50.38	15.98							6.20	4.12						
----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

куйб 19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Куйбышева д.19 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168994 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х3Е73 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	68.82	54.47	14.35	217.97	213.34	221.71	218.59	0.00	-5.25	6.90	1.14	3.081	-0.285	24	0	*
24/03/22	67.34	53.46	13.88	214.70	210.27	218.59	215.65	0.00	-5.38	6.90	1.15	2.940	-0.287	24	0	*
25/03/22	67.75	53.58	14.17	209.00	204.68	212.82	209.94	0.00	-5.26	6.90	1.14	2.921	-0.281	24	0	*
26/03/22	67.86	52.38	15.48	184.04	180.29	187.61	185.17	0.00	-4.88	6.90	1.14	2.808	-0.255	24	0	*
27/03/22	67.09	50.95	16.14	168.15	164.72	171.60	169.44	0.00	-4.72	6.90	1.15	2.679	-0.240	24	0	*
28/03/22	67.15	50.74	16.41	166.77	163.36	170.13	168.07	0.00	-4.71	6.90	1.15	2.702	-0.238	24	0	*
29/03/22	67.85	50.71	17.14	163.90	160.50	167.29	165.22	0.00	-4.72	3.45	1.15	2.756	-0.239	24	0	*
30/03/22	67.74	50.90	16.84	165.59	162.14	168.91	166.75	0.00	-4.61	1.24	1.14	2.727	-0.234	24	0	*
31/03/22	68.09	51.35	16.74	169.25	165.70	172.56	170.40	0.00	-4.70	2.29	1.14	2.775	-0.241	24	0	*
01/04/22	68.26	52.33	15.93	181.92	178.12	185.45	183.03	0.00	-4.91	5.67	1.14	2.851	-0.256	24	0	*
02/04/22	67.83	52.76	15.07	189.45	185.56	193.03	190.41	0.00	-4.85	6.40	1.14	2.813	-0.255	24	0	*
03/04/22	67.10	52.74	14.36	191.39	187.46	195.08	192.44	0.00	-4.98	2.46	1.14	2.696	-0.262	24	0	*
04/04/22	67.05	53.05	14.00	193.98	190.03	197.66	195.02	0.00	-4.99	5.91	1.13	2.674	-0.264	24	0	*
05/04/22	67.20	52.70	14.50	190.00	186.08	193.68	191.18	0.00	-5.10	3.02	1.13	2.702	-0.268	24	0	*
06/04/22	67.42	52.75	14.67	189.65	185.75	193.28	190.67	0.00	-4.92	2.21	1.14	2.725	-0.259	24	0	*
07/04/22	67.13	52.65	14.48	187.18	183.33	190.81	188.28	0.00	-4.95	2.35	1.13	2.656	-0.260	24	0	*
08/04/22	67.58	48.42	19.16	122.69	120.15	125.46	124.05	0.00	-3.90	6.90	1.13	2.313	-0.188	24	0	*
09/04/22	66.77	44.30	22.47	91.90	90.06	94.32	93.36	0.00	-3.30	6.90	1.14	2.030	-0.146	24	0	*
10/04/22	66.07	44.16	21.91	91.84	89.98	94.27	93.31	0.00	-3.33	6.90	1.14	1.980	-0.147	24	0	*
11/04/22	65.92	42.35	23.57	75.28	73.77	77.53	76.83	0.00	-3.06	6.90	1.14	1.742	-0.129	24	0	*
12/04/22	64.38	37.46	26.92	53.82	52.80	55.82	55.46	0.00	-2.66	6.90	1.15	1.423	-0.099	24	0	*

куйб 19																
13/04/22	65.69	37.71	27.98	52.72	51.68	54.66	54.27	0.00	-2.59	6.90	1.15	1.449	-0.097	24	0	*
14/04/22	65.94	47.32	18.62	99.23	97.29	102.44	101.31	0.00	-4.02	6.90	1.13	1.811	-0.190	24	0	*
15/04/22	65.31	43.35	21.96	82.88	81.25	85.22	84.50	0.00	-3.25	6.90	1.14	1.791	-0.141	24	0	*
16/04/22	64.81	43.12	21.69	84.87	83.21	87.20	86.48	0.00	-3.27	6.90	1.14	1.814	-0.141	24	0	*
17/04/22	64.78	43.38	21.40	87.24	85.59	89.71	88.94	0.00	-3.35	6.90	1.14	1.836	-0.145	24	0	*
18/04/22	64.11	41.04	23.07	72.96	71.59	75.31	74.73	0.00	-3.14	6.90	1.14	1.656	-0.129	24	0	*
19/04/22	64.77	39.22	25.55	62.05	60.85	64.21	63.73	0.00	-2.88	6.90	1.14	1.561	-0.113	24	0	*
20/04/22	64.84	39.61	25.23	61.78	60.58	63.94	63.46	0.00	-2.88	6.90	1.14	1.531	-0.114	24	0	*
21/04/22	64.37	39.03	25.34	60.48	59.28	62.59	62.11	0.00	-2.83	6.90	1.14	1.505	-0.110	24	0	*
22/04/22	64.72	38.74	25.98	60.73	59.53	62.82	62.34	0.00	-2.81	6.90	1.14	1.551	-0.109	24	0	*
Итого:				4143.4	4058.94	4235.7	4185.14	0.00	-126.20			70.499	-6.122	744	0	
Средние:	66.50	47.31	19.19							5.80	1.14					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16485ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 3 1 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ585
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.62	53.94	148.35	42.99	181.19	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.62	54.10	148.68	43.19	181.39	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.62	54.20	148.49	43.24	181.19	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.60	53.75	148.47	42.98	181.16	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.56	53.10	148.75	42.56	181.31	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.62	53.88	148.91	42.98	181.66	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.74	55.68	149.36	44.02	182.24	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.66	54.60	150.20	43.54	183.01	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.60	53.49	149.77	42.76	182.67	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.43	50.83	150.09	41.25	183.09	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.30	48.41	150.13	39.74	183.18	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.24	47.57	150.64	39.30	183.59	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.24	47.91	151.13	39.68	183.96	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.33	48.67	152.12	39.91	185.76	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.42	50.54	153.71	41.28	187.38	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.40	50.22	154.71	41.12	188.52	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.17	46.49	154.89	38.94	188.88	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.05	44.18	150.59	37.17	183.74	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.05	44.59	147.93	37.45	180.18	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.97	43.46	148.03	36.90	180.08	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.88	41.52	148.08	35.55	179.97	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.91	41.98	150.05	35.93	181.96	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.89	42.03	153.32	36.23	184.70	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.04	43.90	152.39	37.04	183.74	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.18	46.64	151.63	38.83	183.20	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.18	46.70	151.35	38.86	182.77	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.99	43.66	149.14	37.04	179.72	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.90	41.81	147.69	35.69	178.05	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.91	42.23	149.99	36.12	180.56	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.91	41.69	152.86	35.75	184.40	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.92	41.68	153.92	35.69	185.64	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	38.97	47.85	4665.36	39.48	5668.89	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Ленина 3 2ввод

Жилой дом

ИМ 2300 N BA706

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.71	54.07	174.75	44.29	146.97	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.70	54.23	175.36	44.52	147.62	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.70	54.33	174.62	44.57	146.89	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.67	53.86	174.27	44.24	146.49	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.64	53.23	174.61	43.80	146.84	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.71	54.08	174.73	44.28	146.83	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.82	55.84	175.52	45.47	147.56	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.73	54.70	176.05	44.85	148.09	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.68	53.63	175.88	44.06	147.86	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.50	50.87	176.27	42.32	147.98	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.37	48.51	176.57	40.74	147.99	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.31	47.70	177.02	40.29	148.39	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.29	47.97	177.56	40.67	148.93	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.40	48.93	179.06	41.10	150.12	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.48	50.65	180.95	42.47	151.84	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.46	50.36	181.72	42.29	152.26	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.21	46.46	181.54	39.80	151.96	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.10	44.30	176.51	38.07	147.75	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.10	44.71	173.26	38.31	145.05	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.02	43.49	174.24	37.62	146.10	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.93	41.62	175.72	36.31	147.84	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.95	42.06	181.16	36.82	153.52	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.91	42.06	190.44	37.26	163.43	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.08	44.13	187.69	38.35	160.54	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.22	46.72	186.01	40.14	158.80	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.23	46.76	185.56	40.13	158.48	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.02	43.66	182.55	38.08	155.96	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.94	41.90	180.70	36.71	154.42	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.96	42.30	182.78	37.05	156.14	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.95	41.76	186.55	36.65	159.41	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.96	41.75	187.66	36.60	160.62	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	40.74	47.96	5557.30	40.58	4692.63	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Ленина 5
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ145
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.72	53.03	310.34	44.24	309.77	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.76	53.19	310.88	44.31	310.45	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.75	53.28	310.40	44.41	310.01	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.69	52.86	310.27	44.17	309.82	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.65	52.21	310.48	43.66	310.16	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.74	52.89	311.04	44.08	310.76	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.94	54.75	312.01	45.31	311.71	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.80	53.73	313.03	44.78	312.87	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.69	52.59	312.58	43.97	312.22	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.40	50.07	313.16	42.38	312.90	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.17	47.56	311.96	40.60	312.53	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.06	46.70	313.79	40.12	313.60	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.07	47.12	315.27	40.54	314.41	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.21	47.67	317.26	40.71	317.32	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.37	49.69	321.10	42.28	320.48	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.33	49.33	322.32	42.08	321.99	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.94	45.82	322.84	39.81	322.77	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.72	43.37	313.06	37.87	314.08	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.74	43.78	308.90	38.14	307.88	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.60	42.76	308.73	37.55	308.12	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.44	40.75	307.60	36.07	307.94	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.46	41.20	311.98	36.50	311.89	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.43	41.30	318.13	36.81	317.41	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.64	42.94	316.35	37.74	315.75	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.92	45.82	314.94	39.71	314.54	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.93	45.93	314.33	39.77	313.94	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.61	42.96	309.50	37.77	308.98	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.45	41.03	307.96	36.32	307.46	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.49	41.44	314.86	36.70	314.17	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.46	40.91	319.05	36.33	320.69	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.48	40.90	321.30	36.26	322.80	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	64.63	47.02	9725.40	40.35	9719.40	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Ленина 7

Жилой дом

ИМ 2300 N BV395

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.84	54.21	369.43	46.50	362.65	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.83	54.37	369.73	46.71	362.98	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.82	54.46	369.43	46.81	362.68	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.77	53.99	369.58	46.47	362.83	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.73	53.34	369.85	45.95	363.04	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.83	54.17	370.16	46.50	363.36	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.04	55.95	372.44	47.77	365.52	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.90	54.82	370.31	46.99	363.43	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.81	53.74	370.39	46.14	363.52	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.50	51.01	370.93	44.26	364.00	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.28	48.64	371.23	42.50	364.27	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.17	47.79	371.31	41.94	364.43	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.15	48.07	371.35	42.28	364.50	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.31	48.96	372.40	42.73	365.62	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.46	50.74	374.51	44.15	367.67	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.43	50.44	376.77	43.97	369.93	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.00	46.58	377.45	41.27	370.58	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.82	44.37	366.86	39.41	360.50	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.84	44.77	359.74	39.66	353.58	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.66	43.58	358.45	38.93	352.42	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.50	41.69	356.19	37.47	350.39	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.52	42.14	357.81	37.89	351.98	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.47	42.18	358.26	38.07	352.37	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.73	44.18	357.81	39.34	351.91	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.98	46.84	356.42	41.27	350.36	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.00	46.89	355.15	41.25	349.13	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.65	43.79	350.82	39.09	344.96	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.51	41.99	345.04	37.61	339.45	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.53	42.40	345.22	37.97	339.62	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.52	41.86	352.64	37.55	347.03	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.55	41.86	354.95	37.49	349.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	67.11	48.06	11292.63	42.13	11093.97	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Ленина 8 1 ввод

Жилой дом

ИМ 2300 N BA717

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.90	53.74	120.17	46.26	118.67	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.89	53.91	120.65	46.51	119.13	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.89	54.00	120.26	46.55	118.80	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.88	53.58	120.32	46.28	118.87	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.85	52.92	120.38	45.81	118.89	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.88	53.57	120.37	46.24	118.94	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.96	55.47	120.58	47.45	119.11	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.92	54.48	120.31	46.79	118.81	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.89	53.30	120.32	45.91	118.86	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.79	50.81	119.90	44.23	118.34	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.71	48.32	119.72	42.40	118.03	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.67	47.36	119.89	41.73	118.13	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.68	47.79	120.00	42.12	118.26	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.73	48.27	120.22	42.17	118.67	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.79	50.38	120.91	43.82	119.51	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.78	50.01	121.59	43.58	120.18	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.65	46.56	121.98	41.20	120.31	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.58	44.00	118.68	39.13	116.88	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.58	44.43	116.03	39.41	114.23	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.54	43.45	115.63	38.79	113.80	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.48	41.38	114.54	37.21	112.51	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.48	41.85	118.04	37.76	115.96	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.47	41.98	120.63	38.06	118.51	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.56	43.54	120.49	38.88	118.43	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.65	46.52	119.84	41.10	117.89	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.65	46.64	119.35	41.19	117.45	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.54	43.66	117.43	39.08	115.44	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.48	41.70	115.25	37.53	113.37	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.48	42.14	115.43	37.95	113.60	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.48	41.60	117.76	37.56	115.88	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.48	41.59	118.72	37.57	116.84	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	21.31	47.71	3695.37	41.94	3642.28	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Ленина 8 2 ввод

Жилой дом

ИМ 2300 N BA729

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.90	53.29	125.35	46.06	125.86	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.91	53.45	125.85	46.24	126.34	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.90	53.53	125.46	46.31	125.96	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.89	53.09	125.46	45.96	125.92	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.88	52.44	125.50	45.40	125.98	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.90	53.12	125.54	45.94	126.07	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.97	54.99	125.81	47.29	126.31	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.91	54.00	125.63	46.74	126.04	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.87	52.83	125.32	45.84	125.89	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.78	50.31	124.88	44.06	125.43	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.70	47.84	124.61	42.18	125.11	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.67	46.93	124.77	41.56	125.24	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.67	47.34	124.96	41.99	125.38	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.71	47.91	125.28	42.24	125.74	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.77	49.94	126.11	43.85	126.56	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.76	49.58	126.78	43.58	127.25	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.62	46.08	127.09	41.16	127.52	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.56	43.61	123.68	39.10	124.04	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.56	44.04	121.14	39.43	121.53	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.51	43.02	120.75	38.77	121.15	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.46	41.00	119.54	37.16	119.93	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.47	41.47	123.11	37.61	123.43	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.46	41.59	125.63	37.90	125.92	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.54	43.23	125.47	38.91	125.85	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.63	46.11	124.87	41.05	125.32	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.64	46.21	124.42	41.08	124.90	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.52	43.24	123.04	38.98	123.50	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.47	41.32	120.68	37.42	121.13	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.48	41.75	120.91	37.78	121.29	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.47	41.21	123.44	37.36	123.83	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.48	41.21	124.52	37.36	124.88	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	21.07	47.28	3855.60	41.82	3869.32	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Ленина 10

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 801161
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	14.589	270.096	53.92	0.38	12.428	268.925	46.11	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	14.707	271.088	54.16	0.38	12.548	269.924	46.39	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	14.690	270.267	54.26	0.38	12.528	269.081	46.45	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	14.632	270.344	54.03	0.38	12.493	269.152	46.31	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	13.840	259.296	53.29	0.38	11.819	258.119	45.68	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	14.434	270.800	53.21	0.38	12.332	269.561	45.64	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	15.120	271.295	55.64	0.38	12.780	270.045	47.22	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	14.984	270.447	55.32	0.38	12.705	269.189	47.10	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	14.561	271.196	53.60	0.38	12.403	269.910	45.85	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	14.086	269.399	52.20	0.38	12.058	268.074	44.88	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	13.198	269.099	48.94	0.38	11.424	267.750	42.55	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	12.838	269.458	47.54	0.38	11.178	268.100	41.58	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	13.018	269.592	48.19	0.38	11.336	268.233	42.15	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	12.942	270.401	47.76	0.38	11.250	268.980	41.71	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	13.884	272.167	50.92	0.38	11.954	270.747	44.04	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	13.668	273.047	49.96	0.39	11.806	271.657	43.35	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	13.334	274.574	48.46	0.39	11.620	273.133	42.43	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	11.962	270.378	44.13	0.38	10.561	268.934	39.15	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	11.717	262.094	44.60	0.37	10.313	260.686	39.44	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	11.616	261.411	44.33	0.37	10.247	259.994	39.30	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	10.780	258.745	41.55	0.37	9.617	257.278	37.26	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	11.045	262.709	41.93	0.37	9.848	261.237	37.58	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	11.500	271.592	42.23	0.38	10.299	270.079	38.01	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	11.544	271.779	42.36	0.38	10.295	270.245	37.98	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	12.655	269.901	46.79	0.38	11.058	268.342	41.10	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	12.682	270.043	46.86	0.38	11.055	268.493	41.06	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	12.142	267.852	45.21	0.37	10.702	266.339	40.06	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	10.948	261.664	41.73	0.37	9.756	260.122	37.39	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	11.072	261.464	42.22	0.41	9.862	259.999	37.80	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	11.132	265.037	41.85	0.60	9.924	263.500	37.50	0.57	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	11.305	269.950	41.72	0.60	10.084	268.376	37.40	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	12.922	268.309	48.02		11.234	266.922	41.95		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	400.627	8317.183			348.286	8274.204			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Ленина 10

Тип прибора:

ТСРВ-024

Номер прибора:

801161

Теплосистема:

1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.161	0.000	1.171	0.00
24.03.22	24.00	2.158	0.000	1.164	0.00
25.03.22	24.00	2.162	0.000	1.186	0.00
26.03.22	24.00	2.139	0.000	1.192	0.00
27.03.22	23.00	2.022	0.000	1.177	0.00
28.03.22	24.00	2.103	0.000	1.239	0.00
29.03.22	24.00	2.340	0.000	1.250	0.00
30.03.22	24.00	2.279	0.000	1.257	0.00
31.03.22	24.00	2.158	0.000	1.286	0.00
01.04.22	24.00	2.028	0.000	1.325	0.00
02.04.22	24.00	1.774	0.000	1.349	0.00
03.04.22	24.00	1.660	0.000	1.358	0.00
04.04.22	24.00	1.682	0.000	1.358	0.00
05.04.22	24.00	1.692	0.000	1.421	0.00
06.04.22	24.00	1.930	0.000	1.419	0.00
07.04.22	24.00	1.861	0.000	1.390	0.00
08.04.22	24.00	1.714	0.000	1.442	0.00
09.04.22	24.00	1.401	0.000	1.444	0.00
10.04.22	24.00	1.403	0.000	1.408	0.00
11.04.22	24.00	1.369	0.000	1.417	0.00
12.04.22	24.00	1.163	0.000	1.467	0.00
13.04.22	24.00	1.197	0.000	1.472	0.00
14.04.22	24.00	1.201	0.000	1.513	0.00
15.04.22	24.00	1.248	0.000	1.533	0.00
16.04.22	24.00	1.597	0.000	1.559	0.00
17.04.22	24.00	1.627	0.000	1.550	0.00
18.04.22	24.00	1.439	0.000	1.514	0.00
19.04.22	24.00	1.192	0.000	1.542	0.00
20.04.22	23.97	1.210	0.000	1.465	0.00
21.04.22	24.00	1.208	0.000	1.537	0.00
22.04.22	24.00	1.221	0.000	1.574	0.00
Среднее:		1.688	0.000	1.387	0.000
Итого:	742.97	52.341	0.000	42.980	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Ленина 11
Жилой дом
ИМ 2300 N BA730
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.57	55.08	281.05	45.92	288.53	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.56	55.25	281.21	46.12	288.73	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.55	55.34	280.62	46.22	288.51	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.50	54.85	280.73	45.94	288.58	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.44	54.21	280.87	45.49	288.68	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.55	55.09	281.00	46.00	288.85	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.71	56.87	281.39	47.22	289.84	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.57	55.70	280.34	46.53	289.00	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.49	54.62	280.69	45.72	288.94	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.23	51.81	281.16	43.87	289.07	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.02	49.44	281.12	42.25	289.27	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.92	48.60	281.36	41.76	289.50	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.90	48.86	281.44	42.08	289.52	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.06	49.85	282.76	42.55	290.35	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.18	51.58	284.81	43.90	292.05	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.15	51.29	285.95	43.75	293.83	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.77	47.30	286.38	41.10	294.12	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.60	45.12	277.56	39.33	285.77	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.61	45.53	271.96	39.61	280.14	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.46	44.28	270.97	38.88	279.11	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.33	42.40	269.30	37.45	277.39	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.35	42.86	270.70	37.85	278.84	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.31	42.87	271.15	38.05	279.21	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.54	45.00	271.04	39.29	278.95	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.75	47.62	270.22	41.13	277.71	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.76	47.66	268.67	41.08	276.88	23:58	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.46	44.48	265.20	38.96	273.25	23:59	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.34	42.70	260.57	37.56	268.78	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.36	43.11	260.67	37.88	268.87	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.36	42.56	266.56	37.46	274.80	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.39	42.56	268.44	37.38	276.57	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	59.80	48.86	8555.87	41.88	8803.65	743:57	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Ленина 12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 tхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.97	45.72	8.25	309.61	305.45	309.61	306.53	-1.08	6.58	6.93	2.514	-0.049	24	0	
24/03/22	54.13	45.91	8.22	310.75	306.45	310.75	307.63	-1.18	6.60	6.93	2.513	-0.054	24	0	
25/03/22	54.22	46.00	8.22	309.90	305.62	309.90	306.78	-1.16	6.64	6.93	2.508	-0.053	24	0	
26/03/22	53.75	45.67	8.08	309.84	305.69	309.84	306.80	-1.11	6.66	6.93	2.466	-0.051	24	0	
27/03/22	53.11	45.16	7.95	309.94	305.86	309.94	307.06	-1.20	6.72	6.93	2.424	-0.054	24	0	
28/03/22	53.94	45.68	8.26	310.01	305.81	310.01	307.03	-1.22	6.80	6.95	2.522	-0.056	24	0	
29/03/22	55.72	46.87	8.85	310.88	306.35	310.88	307.75	-1.40	6.79	6.96	2.709	-0.066	24	0	
30/03/22	54.60	46.22	8.38	310.06	305.78	310.06	306.94	-1.16	6.78	6.96	2.558	-0.054	24	0	
31/03/22	53.51	45.43	8.08	309.53	305.44	309.53	306.58	-1.14	6.80	6.96	2.462	-0.052	24	0	
01/04/22	50.79	43.58	7.21	308.05	304.35	308.05	305.32	-0.97	6.73	6.94	2.189	-0.042	24	0	
02/04/22	48.43	41.90	6.53	306.96	303.58	306.96	304.45	-0.87	6.75	6.93	1.978	-0.036	24	0	
03/04/22	47.59	41.41	6.18	307.11	303.82	307.11	304.69	-0.87	6.79	6.94	1.870	-0.036	24	0	
04/04/22	47.87	41.75	6.12	307.67	304.34	307.67	305.18	-0.84	6.75	6.93	1.859	-0.035	24	0	
05/04/22	48.77	42.16	6.61	309.31	305.87	309.31	306.74	-0.87	6.87	6.94	2.019	-0.037	24	0	
06/04/22	50.55	43.54	7.01	311.36	307.63	311.36	308.61	-0.98	6.82	6.98	2.150	-0.043	24	0	
07/04/22	50.25	43.38	6.87	313.03	309.34	313.03	310.26	-0.92	6.89	7.01	2.119	-0.040	24	0	
08/04/22	46.40	40.82	5.58	313.01	309.86	313.01	310.62	-0.76	6.79	7.01	1.724	-0.031	24	0	
09/04/22	44.18	38.95	5.23	304.24	301.41	304.24	302.08	-0.67	6.77	6.91	1.577	-0.026	24	0	
10/04/22	44.59	39.26	5.33	298.39	295.54	298.39	296.23	-0.69	6.69	6.83	1.572	-0.027	24	0	
11/04/22	43.41	38.50	4.91	297.11	294.46	297.11	295.04	-0.58	6.65	6.83	1.443	-0.022	24	0	
12/04/22	41.52	37.05	4.47	293.82	291.42	293.82	291.90	-0.48	6.69	6.82	1.301	-0.018	24	0	
13/04/22	41.97	37.53	4.44	302.96	300.45	302.96	300.96	-0.51	6.71	6.83	1.333	-0.019	24	0	
14/04/22	42.01	37.80	4.21	308.71	306.11	308.71	306.62	-0.51	6.70	6.84	1.284	-0.019	24	0	
15/04/22	44.00	38.95	5.05	308.65	305.87	308.65	306.48	-0.61	6.81	6.84	1.541	-0.024	24	0	
16/04/22	46.65	40.90	5.75	307.54	304.39	307.54	305.14	-0.75	6.71	6.84	1.744	-0.031	24	0	
17/04/22	46.70	40.90													

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Ленина 14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G обр max = 280.00 м3/ч G3 max = 40.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут
 Тхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.20	46.83	7.37	414.02	408.35	414.31	409.99	0.00	-1.64	6.53	6.46	3.001	-0.077	24	0	*
24/03/22	54.36	47.07	7.29	417.67	411.91	418.10	413.74	0.00	-1.83	6.53	6.46	2.998	-0.086	24	0	*
25/03/22	54.45	47.09	7.36	414.18	408.42	414.53	410.21	0.00	-1.79	6.53	6.46	3.002	-0.084	24	0	*
26/03/22	53.97	46.75	7.22	414.17	408.58	414.64	410.35	0.00	-1.77	6.53	6.47	2.947	-0.083	24	0	*
27/03/22	53.33	46.24	7.09	414.19	408.67	414.63	410.55	0.00	-1.88	6.53	6.46	2.890	-0.087	24	0	*
28/03/22	54.17	46.81	7.36	414.60	408.91	415.09	410.86	0.00	-1.95	6.54	6.48	3.004	-0.091	24	0	*
29/03/22	55.96	48.12	7.84	417.69	411.65	418.16	413.58	0.00	-1.93	6.56	6.49	3.226	-0.093	24	0	*
30/03/22	54.83	47.36	7.47	414.89	409.15	415.31	410.90	0.00	-1.75	6.56	6.49	3.054	-0.083	24	0	*
31/03/22	53.74	46.49	7.25	414.49	408.97	414.99	410.77	0.00	-1.80	6.56	6.50	2.958	-0.084	24	0	*
01/04/22	51.00	44.56	6.44	414.19	409.13	414.79	410.94	0.00	-1.81	6.54	6.47	2.628	-0.081	24	0	*
02/04/22	48.64	42.83	5.81	413.71	409.07	414.41	410.81	0.00	-1.74	6.52	6.46	2.374	-0.075	24	0	*
03/04/22	47.78	42.25	5.53	413.88	409.45	414.77	411.28	0.00	-1.83	6.53	6.47	2.261	-0.077	24	0	*
04/04/22	48.07	42.57	5.50	414.00	409.48	414.97	411.39	0.00	-1.91	6.53	6.46	2.249	-0.081	24	0	*
05/04/22	48.98	43.01	5.97	415.41	410.75	416.57	412.97	0.00	-2.22	6.54	6.47	2.447	-0.095	24	0	*
06/04/22	50.75	44.45	6.30	418.18	413.18	419.45	415.53	0.00	-2.35	6.57	6.51	2.601	-0.104	24	0	*
07/04/22	50.45	44.27	6.18	420.52	415.56	421.87	418.02	0.00	-2.46	6.60	6.53	2.562	-0.109	24	0	*
08/04/22	46.58	41.55	5.03	420.60	416.31	422.22	418.80	0.00	-2.49	6.60	6.53	2.086	-0.103	24	0	*
09/04/22	44.35	39.64	4.71	408.53	404.72	410.16	407.11	0.00	-2.39	6.50	6.44	1.900	-0.095	24	0	*
10/04/22	44.76	39.94	4.82	400.55	396.71	402.08	399.04	0.00	-2.33	6.43	6.38	1.909	-0.093	24	0	*
11/04/22	43.57	39.17	4.40	398.89	395.31	400.56	397.66	0.00	-2.35	6.43	6.37	1.735	-0.092	24	0	*
12/04/22	41.66	37.68	3.98	395.73	392.50	397.51	394.87	0.00	-2.37	6.43	6.37	1.563	-0.089	24	0	*
13/04/22	42.12	38.07	4.05	399.42	396.06	401.28	398.57	0.00	-2.51	6.43	6.38	1.600	-0.096	24	0	*
14/04/22	42.15	38.24	3.91	401.05	397.72	402.96	400.20	0.00	-2.48	6.44	6.39	1.551	-0.095	24	0	*
15/04/22	44.16	39.47	4.69	401.07	397.40	402.78	399.80	0.00	-2.40	6.44	6.39					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: ленина 17

Адрес: пр. Ленина д. 17

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20133746, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x406

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	53.95	45.20	8.76	5.20	5.00	74.961	73.949	0.648	0.000	24	0	
24.03.22 23	54.12	45.41	8.71	5.20	5.00	75.027	74.011	0.644	0.000	24	0	
25.03.22 23	54.21	45.49	8.72	5.20	5.00	74.976	73.955	0.645	0.000	24	0	
26.03.22 23	53.75	45.18	8.57	5.20	5.00	74.990	73.986	0.634	0.000	24	0	
27.03.22 23	53.11	44.73	8.38	5.20	5.00	74.991	74.009	0.620	0.000	24	0	
28.03.22 23	53.89	45.26	8.64	5.20	5.00	75.087	74.071	0.640	0.000	24	0	
29.03.22 23	55.72	46.48	9.24	5.20	5.00	75.256	74.174	0.685	0.000	24	0	
30.03.22 23	54.63	45.82	8.80	5.20	5.00	75.157	74.119	0.653	0.000	24	0	
31.03.22 23	53.51	44.97	8.54	5.20	5.00	75.116	74.118	0.633	0.000	24	0	
01.04.22 23	50.84	43.18	7.66	5.20	5.00	75.121	74.221	0.568	0.000	24	0	
02.04.22 23	48.44	41.48	6.97	5.20	5.00	75.077	74.262	0.517	0.000	24	0	
03.04.22 23	47.57	40.93	6.63	5.20	5.00	75.109	74.324	0.493	0.000	24	0	
04.04.22 23	47.91	41.36	6.55	5.20	5.00	75.112	74.312	0.487	0.000	24	0	
05.04.22 23	48.68	41.67	7.00	5.20	5.00	75.368	74.540	0.522	0.000	24	0	
06.04.22 23	50.56	43.12	7.44	5.20	5.00	75.879	74.977	0.558	0.000	24	0	
07.04.22 23	50.23	42.96	7.27	5.20	5.00	76.296	75.399	0.548	0.000	24	0	
08.04.22 23	46.47	40.40	6.07	5.20	5.00	76.350	75.583	0.459	0.000	24	0	
09.04.22 23	44.15	38.48	5.66	5.20	5.00	74.233	73.572	0.416	0.000	24	0	
10.04.22 23	44.57	38.78	5.79	5.20	5.00	72.741	72.076	0.417	0.000	24	0	
11.04.22 23	43.44	38.11	5.33	5.20	5.00	72.590	71.962	0.383	0.000	24	0	
12.04.22 23	41.48	36.67	4.81	5.20	5.00	72.272	71.702	0.344	0.000	24	0	
13.04.22 23	41.94	37.10	4.85	5.20	5.00	72.650	72.067	0.349	0.000	24	0	
14.04.22 23	42.01	37.31	4.70	5.20	5.00	72.741	72.158	0.339	0.000	24	0	
15.04.22 23	43.91	38.47	5.44	5.20	5.00	73.475	72.822	0.396	0.000	24	0	
16.04.22 23	46.65	40.40	6.25	5.20	5.00	73.787	73.043	0.457	0.000	24	0	
17.04.22 23	46.71	40.38	6.33	5.20	5.00	73.527	72.784	0.461	0.000	24	0	
18.04.22 23	43.68	38.32	5.36	5.20	5.00	72.619	71.977	0.385	0.000	24	0	
19.04.22 23	41.79	36.83	4.96	5.20	5.00	71.435	70.868	0.352	0.000	24	0	
20.04.22 23	42.21	37.21	5.00	5.20	5.00	71.464	70.885	0.354	0.000	24	0	
21.04.22 23	41.66	36.83	4.83	5.20	5.00	72.940	72.367	0.349	0.000	24	0	
22.04.22 23	41.66	36.79	4.87	5.20	5.00	73.469	72.889	0.355	0.000	24	0	
Итого/Средн	47.91	41.18	6.73	5.20	5.00	2299.816	2275.182	15.312	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	14639.460	14404.002	139.523	0.000	8274	64
22.04.22 23	16939.276	16679.184	154.835	0.000	9018	64
Итого	2299.816	2275.182	15.312	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816575 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 35.2048
(модификации У, УД) (v31)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	54,1	45,8	79,844	0,653	24,00
24.03.2022	54,2	45,9	79,887	0,653	24,00
25.03.2022	54,3	46,0	79,820	0,652	24,00
26.03.2022	53,7	45,7	79,834	0,635	24,00
27.03.2022	53,2	45,2	79,873	0,627	24,00
28.03.2022	54,3	45,9	79,969	0,660	24,00
29.03.2022	55,8	47,0	80,131	0,698	24,00
30.03.2022	54,5	46,1	80,006	0,657	24,00
31.03.2022	53,6	45,5	79,965	0,641	24,00
01.04.2022	50,5	43,3	80,027	0,567	24,00
02.04.2022	48,3	41,8	79,990	0,514	24,00
03.04.2022	47,8	41,5	80,051	0,500	24,00
04.04.2022	47,6	41,5	80,045	0,483	24,00
05.04.2022	49,5	42,6	80,391	0,545	24,00
06.04.2022	50,5	43,5	80,816	0,556	24,00
07.04.2022	50,3	43,5	81,352	0,553	24,00
08.04.2022	45,9	40,3	81,188	0,451	24,00
09.04.2022	44,3	38,9	78,559	0,420	24,00
10.04.2022	44,7	39,1	77,379	0,425	24,00
11.04.2022	43,2	37,8	70,361	0,374	24,00
12.04.2022	41,6	36,1	61,893	0,340	24,00
13.04.2022	42,1	36,5	62,193	0,346	24,00
14.04.2022	41,9	36,6	62,240	0,330	24,00
15.04.2022	44,7	38,1	62,936	0,408	24,00
16.04.2022	46,7	39,5	63,133	0,446	24,00
17.04.2022	46,7	39,4	62,896	0,454	24,00
18.04.2022	43,3	37,3	62,510	0,371	24,00
19.04.2022	41,9	36,3	61,881	0,343	24,00
20.04.2022	42,3	36,6	61,895	0,347	24,00
21.04.2022	41,7	36,3	63,373	0,344	24,00
22.04.2022	41,7	36,2	63,613	0,351	24,00
Итого	47,9	41,2	2278,049	15,342	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	25472,512	306,428	9729,00
23.04.2022 00:00	27750,561	321,770	10473,00
	2278,049	15,342	744,00

Всего потреблено Qп = **15,342** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :

Прибор :

Назначение :

Ленина 23

ИМ 2300 N BV631

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.68	53.76	37.95	0.57	35.91	38.61	0.55	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.67	53.92	37.89	0.57	36.19	38.66	0.55	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.67	53.99	37.95	0.57	36.29	38.71	0.55	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.66	53.53	38.00	0.57	36.15	38.78	0.55	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.65	52.90	37.98	0.57	35.80	38.78	0.55	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.67	53.70	38.06	0.58	36.06	38.84	0.55	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.72	55.49	38.16	0.58	36.63	38.89	0.55	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.68	54.40	38.12	0.58	36.41	38.85	0.55	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.66	53.30	38.04	0.58	35.86	38.79	0.55	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.59	50.64	38.03	0.58	34.98	38.77	0.55	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.54	48.27	38.14	0.58	34.04	38.71	0.55	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.52	47.42	38.20	0.58	33.84	38.74	0.55	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.52	47.74	38.14	0.58	34.19	38.83	0.55	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.55	48.56	38.25	0.58	34.17	38.82	0.55	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.58	50.38	38.37	0.58	35.12	39.25	0.55	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.58	50.07	38.61	0.58	35.09	39.52	0.56	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.48	46.31	38.81	0.58	33.82	39.48	0.56	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.44	44.05	37.96	0.57	32.55	38.35	0.55	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.44	44.46	37.13	0.57	32.72	37.55	0.54	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.40	43.31	37.46	0.57	32.52	37.95	0.54	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.37	41.41	38.26	0.57	31.71	38.56	0.54	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.37	41.86	38.33	0.57	32.08	38.63	0.54	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.36	41.91	38.33	0.57	32.43	38.78	0.54	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.42	43.84	38.53	0.57	32.94	39.11	0.54	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.48	46.53	38.56	0.57	34.12	39.26	0.54	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.48	46.58	38.45	0.57	34.07	39.16	0.54	23:58	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.40	43.50	38.47	0.56	32.99	39.01	0.53	23:59	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.37	41.67	38.60	0.56	32.01	39.05	0.53	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.38	42.08	38.66	0.56	32.27	39.11	0.53	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.38	41.54	39.28	0.56	31.96	40.06	0.54	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.38	41.54	39.59	0.57	31.82	40.30	0.54	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	16.09	47.70	1186.27	0.57	34.09	1205.92	0.54	743:57	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

Ленина 28
 ИМ 2300 N BV492
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.81	53.98	144.47	48.37	145.48	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.81	54.15	144.89	48.57	145.93	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.81	54.24	144.77	48.66	145.81	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.80	53.79	145.08	48.29	146.12	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.79	53.14	145.04	47.67	146.11	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.82	53.92	145.09	48.26	146.17	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.88	55.73	145.29	49.66	146.34	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.84	54.65	144.94	48.84	146.00	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.81	53.54	144.58	47.92	145.66	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.72	50.90	144.44	45.93	145.53	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.65	48.50	144.48	43.99	145.66	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.62	47.61	144.64	43.31	145.91	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.61	47.95	144.55	43.74	145.82	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.66	48.70	144.75	44.16	146.05	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.70	50.58	145.82	45.80	147.05	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.69	50.26	146.84	45.56	148.07	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.57	46.54	147.11	42.66	148.47	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.51	44.23	141.16	40.57	142.62	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.52	44.63	135.97	40.82	137.23	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.47	43.51	134.30	40.02	135.75	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.42	41.56	132.37	38.41	134.35	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.43	42.02	133.18	38.80	134.89	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.41	42.08	133.44	39.01	134.91	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.49	43.93	133.43	40.26	135.02	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.56	46.68	133.25	42.45	134.47	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.57	46.75	132.88	42.48	134.06	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.47	43.71	131.59	40.12	132.67	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.43	41.86	129.21	38.55	130.48	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.43	42.28	129.27	38.94	130.46	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.43	41.74	132.11	38.50	133.37	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.43	41.74	133.16	38.47	134.34	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	19.13	47.90	4332.10	43.51	4370.79	744:00	744:00

Отв. лицо :

ленина 40

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: пр. Ленина д.40 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178847 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x1E75 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	67.82	49.46	18.36	66.03	64.63	65.67	64.95	-0.32	6.66	6.65	1.184	-0.016	24	0	
24/03/22	66.34	48.82	17.52	65.93	64.63	65.97	65.25	-0.62	6.65	6.64	1.130	-0.030	24	0	
25/03/22	66.74	49.14	17.60	65.68	64.37	66.34	65.62	-1.25	6.64	6.64	1.131	-0.061	24	0	
26/03/22	66.91	49.25	17.66	65.81	64.46	66.20	65.48	-1.02	6.65	6.64	1.135	-0.050	24	0	
27/03/22	66.31	48.74	17.57	65.73	64.45	65.65	64.93	-0.48	6.64	6.63	1.130	-0.023	24	0	
28/03/22	66.28	48.34	17.94	64.25	62.99	64.83	64.11	-1.12	6.64	6.63	1.128	-0.054	24	0	
29/03/22	66.94	48.14	18.80	62.99	61.78	62.87	62.16	-0.38	6.60	6.60	1.161	-0.018	24	0	
30/03/22	66.88	48.49	18.39	64.48	63.21	63.45	62.73	0.48	6.61	6.61	1.159	0.023	24	0	
31/03/22	67.21	49.07	18.14	65.76	64.39	66.43	65.71	-1.32	6.66	6.66	1.169	-0.065	24	0	
01/04/22	67.44	49.73	17.71	68.84	67.40	69.12	68.35	-0.95	6.67	6.66	1.192	-0.047	24	0	
02/04/22	67.03	49.88	17.15	70.63	69.19	70.26	69.49	-0.30	6.68	6.66	1.186	-0.015	24	0	
03/04/22	65.42	49.51	15.91	71.33	69.92	71.22	70.43	-0.51	6.71	6.69	1.112	-0.025	24	0	
04/04/22	65.83	50.37	15.46	73.41	71.97	74.00	73.08	-1.11	6.72	6.69	1.110	-0.056	24	0	
05/04/22	66.34	50.29	16.05	71.91	70.46	72.20	71.37	-0.91	6.68	6.66	1.131	-0.046	24	0	
06/04/22	66.55	50.28	16.27	71.55	70.11	71.10	70.24	-0.13	6.68	6.65	1.138	-0.007	24	0	
07/04/22	66.30	50.40	15.90	72.10	70.66	71.48	70.59	0.07	6.69	6.67	1.122	0.004	24	0	
08/04/22	66.65	49.22	17.43	55.02	53.90	54.86	54.21	-0.31	6.67	6.68	0.944	-0.015	24	0	
09/04/22	64.47	34.61	29.86	22.11	21.63	21.40	21.30	0.33	6.58	6.68	0.647	0.011	24	0	
10/04/22	63.77	34.07	29.70	21.86	21.38	21.76	21.69	-0.31	6.58	6.69	0.635	-0.011	24	0	
11/04/22	63.83	34.79	29.04	22.14	21.70	22.27	22.12	-0.42	6.32	6.42	0.631	-0.015	24	0	
12/04/22	62.58	33.58	29.00	20.75	20.40	19.97	19.90	0.50	6.13	6.23	0.586	0.017	24	0	

ленина 40															
13/04/22	63.83	33.03	30.80	19.41	19.08	18.43	18.43	0.65	6.33	6.43	0.589	0.021	24	0	
14/04/22	62.86	33.54	29.32	19.73	19.38	19.25	19.24	0.14	6.35	6.45	0.566	0.005	24	0	
15/04/22	62.97	32.92	30.05	19.72	19.32	19.21	19.21	0.11	6.39	6.49	0.579	0.004	24	0	
16/04/22	62.60	32.54	30.06	20.23	19.84	19.56	19.54	0.30	6.48	6.59	0.595	0.010	24	0	
17/04/22	62.86	32.63	30.23	21.12	20.69	20.97	20.94	-0.25	6.51	6.61	0.623	-0.008	24	0	
18/04/22	61.25	31.23	30.02	17.81	17.51	17.65	17.63	-0.12	6.25	6.35	0.525	-0.004	24	0	
19/04/22	61.73	28.88	32.85	15.45	15.21	15.16	15.16	0.05	6.26	6.37	0.500	0.001	24	0	
20/04/22	61.86	28.80	33.06	14.93	14.69	13.63	13.63	1.06	6.43	6.54	0.484	0.031	24	0	
21/04/22	61.40	28.42	32.98	14.59	14.35	13.09	13.09	1.26	6.41	6.52	0.470	0.036	24	0	
22/04/22	61.68	28.14	33.54	14.69	14.45	15.33	15.33	-0.88	6.41	6.52	0.484	-0.025	24	0	
Итого:				1405.9	1378.15	1399.3	1385.91	-7.76			27.176	-0.428	744	0	
Средние:	64.86	41.49	23.36						6.53	6.57					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4226ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
пр. Ленина д.41 1 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA775
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	6.08	69.01	510.81	57.04	514.06	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	6.44	67.53	556.51	55.96	559.90	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	7.48	67.94	632.57	56.09	636.52	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	8.13	68.10	679.07	56.11	683.37	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	8.24	67.50	685.43	55.46	689.76	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	7.29	67.46	606.06	55.42	609.89	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	8.27	68.20	648.48	55.44	652.84	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	8.42	68.14	682.68	55.79	687.12	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	7.83	68.41	647.27	56.30	651.43	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	7.92	68.63	679.20	56.94	683.42	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	7.62	68.24	675.57	56.95	679.62	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	7.31	67.43	680.54	56.67	684.41	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	6.74	67.33	642.18	56.84	645.74	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	6.48	67.49	594.66	56.59	598.08	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	7.75	67.72	693.70	56.53	697.80	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	7.47	67.42	687.98	56.55	691.92	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	7.36	68.22	691.72	57.57	695.64	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	7.22	67.63	727.60	57.69	731.45	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	7.35	66.92	764.53	57.29	768.41	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	9.81	66.19	740.69	52.47	745.55	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	16.62	62.96	575.94	34.01	583.23	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	16.91	64.28	557.86	33.92	565.34	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	16.71	63.19	577.62	34.22	584.97	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	11.93	65.20	669.21	46.41	674.79	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	6.31	65.88	694.25	56.78	697.56	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	6.18	65.79	712.62	57.11	715.88	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	7.28	65.60	731.72	55.65	735.51	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	8.33	66.35	735.45	55.02	739.78	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	8.38	66.34	742.87	55.05	747.22	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	8.57	65.89	759.82	54.60	764.25	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	7.16	66.26	624.45	54.80	628.16	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	265.59	66.88	20609.04	53.65	20743.62	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
пр. Ленина д.41 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA871
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	5.48	68.59	436.97	56.04	436.83	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	5.28	67.13	435.97	55.00	435.68	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	5.36	67.55	433.71	55.17	433.47	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	5.44	67.71	434.03	55.17	433.80	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	5.47	67.06	433.62	54.43	433.52	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	5.36	67.13	426.27	54.54	426.07	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	5.56	67.89	415.01	54.47	415.16	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	5.50	67.74	424.60	54.76	424.53	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	5.49	68.04	435.95	55.43	435.84	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	5.51	68.21	452.96	56.02	452.82	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	5.45	67.78	462.24	55.97	461.89	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	5.29	66.93	469.07	55.65	468.58	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	5.26	66.85	480.29	55.88	479.61	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	5.30	67.06	464.42	55.63	464.06	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	5.40	67.28	458.56	55.48	458.42	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	5.31	66.96	463.97	55.50	463.61	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	5.41	67.74	483.59	56.53	483.19	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	5.24	67.08	503.13	56.66	502.59	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	5.05	66.38	503.23	56.32	502.31	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	4.02	66.17	376.28	51.54	374.55	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.76	65.19	56.90	34.16	54.14	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.70	66.56	52.79	34.24	49.67	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.74	65.48	56.34	34.60	53.25	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	4.03	65.79	320.10	45.75	318.70	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	4.93	65.27	525.38	55.88	524.28	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	4.49	65.06	540.57	56.73	538.91	23:55	24:00
19-04-2022 00:00:00	5.33	65.19	459.09	53.25	457.54	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	5.11	66.09	385.12	52.79	384.08	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	4.85	66.07	380.72	53.31	379.65	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	3.92	65.63	379.54	55.29	378.19	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	4.57	66.03	380.84	54.01	379.86	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	148.62	66.76	12531.26	52.78	12504.81	743:55	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: пр. Ленина д.42 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут M гвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00236004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9966 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	68.48	55.51	12.97	134.55	131.86	139.67	137.48	0.00	-5.62	7.27	6.62	1.713	-0.312	24	0	*
24/03/22	66.70	51.69	15.01	106.32	105.36	109.77	106.99	0.00	-1.63	7.36	6.61	1.582	-0.084	24	0	*
25/03/22	67.10	51.98	15.12	105.81	105.01	109.22	106.27	0.00	-1.26	7.35	6.60	1.586	-0.065	24	0	*
26/03/22	67.25	52.05	15.20	105.88	105.16	109.29	106.24	0.00	-1.08	7.35	6.61	1.598	-0.056	24	0	*
27/03/22	66.63	51.29	15.34	105.69	104.65	109.09	106.48	0.00	-1.83	7.33	6.59	1.605	-0.094	24	0	*
28/03/22	66.63	51.10	15.53	104.08	103.60	107.35	104.31	0.00	-0.71	7.31	6.60	1.610	-0.036	24	0	*
29/03/22	67.28	50.80	16.48	101.56	100.40	104.66	102.45	0.00	-2.05	7.24	6.57	1.654	-0.104	24	0	*
30/03/22	67.22	51.14	16.08	103.75	102.39	106.98	104.84	0.00	-2.45	7.29	6.57	1.648	-0.125	24	0	*
31/03/22	67.57	51.83	15.74	106.30	105.42	109.70	106.86	0.00	-1.44	7.37	6.62	1.658	-0.075	24	0	*
01/04/22	67.79	52.58	15.21	110.47	108.92	114.06	111.83	0.00	-2.91	7.43	6.62	1.658	-0.153	24	0	*
02/04/22	67.36	52.73	14.63	112.64	110.46	116.37	114.75	0.00	-4.29	7.47	6.63	1.613	-0.226	24	0	*
03/04/22	65.72	52.23	13.49	114.09	112.56	117.95	115.73	0.00	-3.17	7.52	6.65	1.518	-0.166	24	0	*
04/04/22	66.16	52.87	13.29	117.29	115.99	121.23	118.41	0.00	-2.42	7.58	6.66	1.541	-0.128	24	0	*
05/04/22	66.67	52.77	13.90	114.86	113.96	118.62	115.71	0.00	-1.75	7.50	6.62	1.583	-0.092	24	0	*
06/04/22	66.88	52.84	14.04	114.11	112.48	117.87	115.66	0.00	-3.18	7.48	6.62	1.580	-0.168	24	0	*
07/04/22	66.62	52.82	13.80	115.09	113.54	118.95	116.58	0.00	-3.04	7.52	6.63	1.570	-0.161	24	0	*
08/04/22	67.43	54.01	13.42	120.16	118.23	124.35	122.03	0.00	-3.80	7.62	6.65	1.590	-0.205	24	0	*
09/04/22	66.84	54.63	12.21	125.58	123.06	130.15	128.34	0.00	-5.28	7.71	6.65	1.505	-0.288	24	0	*
10/04/22	66.15	54.20	11.95	125.58	123.24	130.15	128.36	0.00	-5.12	7.72	6.65	1.474	-0.277	24	0	*
11/04/22	66.04	54.07	11.97	119.93	118.50	124.19	121.49	0.00	-2.99	7.35	6.38	1.418	-0.162	24	0	*
12/04/22	64.98	52.00	12.98	103.79	103.17	107.15	104.31	0.00	-1.14	6.92	6.20	1.341	-0.059	24	0	*

ленина 42																
13/04/22	66.38	52.27	14.11	97.65	97.41	100.66	97.58	0.00	-0.17	7.02	6.39	1.375	-0.009	24	0	*
14/04/22	65.35	52.18	13.17	100.21	99.83	103.42	100.51	0.00	-0.68	7.07	6.41	1.316	-0.035	24	0	*
15/04/22	65.44	51.58	13.86	100.04	99.35	103.23	100.73	0.00	-1.38	7.11	6.45	1.379	-0.071	24	0	*
16/04/22	64.95	51.46	13.49	102.36	101.84	105.69	102.88	0.00	-1.04	7.25	6.55	1.376	-0.053	24	0	*
17/04/22	64.96	51.86	13.10	105.62	104.78	109.15	106.40	0.00	-1.62	7.31	6.57	1.372	-0.084	24	0	*
18/04/22	64.22	49.64	14.58	91.64	91.09	94.47	92.07	0.00	-0.98	6.87	6.31	1.328	-0.049	24	0	*
19/04/22	64.94	48.09	16.85	77.61	77.41	79.72	77.41	0.00	0.00	6.71	6.33	1.305	0.000	24	0	*
20/04/22	64.99	48.24	16.75	76.89	76.70	78.99	76.70	0.00	0.00	6.87	6.49	1.283	0.000	24	0	*
21/04/22	64.56	47.68	16.88	76.57	76.40	78.59	76.40	0.00	0.00	6.85	6.47	1.287	0.000	24	0	*
22/04/22	64.92	47.78	17.14	76.87	76.63	78.81	76.63	0.00	0.00	6.85	6.47	1.314	0.000	24	0	*
Итого:				3272.9	3239.40	3379.5	3302.43	0.00	-63.03			46.380	-3.337	744	0	
Средние:	66.26	51.80	14.46							7.27	6.54					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 33263ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

пр. Ленина д.43

Жилой дом

ИМ 2300 N BA714

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	4.18	54.56	368.71	43.20	361.94	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.38	49.11	369.67	42.66	362.07	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.79	50.35	369.68	42.79	362.16	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.66	49.95	370.06	42.75	362.45	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.69	49.66	369.23	42.35	361.77	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.68	52.85	383.87	43.24	376.26	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.96	54.70	401.16	44.80	393.20	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.85	54.12	387.93	44.18	380.14	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	4.18	54.45	377.38	43.34	370.18	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.35	50.94	356.05	41.54	349.17	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	4.18	52.09	344.37	39.92	338.25	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	3.36	49.24	335.79	39.24	329.38	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.99	47.82	329.78	38.74	323.08	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.51	50.11	352.61	40.20	345.25	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	4.09	53.28	370.28	42.22	362.15	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	3.71	51.39	354.06	40.91	345.86	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	3.11	48.42	332.38	39.08	324.27	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.46	45.50	321.80	37.82	313.47	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	3.05	47.16	321.83	37.67	313.59	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.01	43.48	322.06	37.25	313.76	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.71	41.09	317.93	35.72	309.90	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.90	41.76	317.84	35.76	309.93	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	2.11	42.63	318.71	36.00	311.08	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	3.28	47.80	342.61	38.26	334.92	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.94	56.85	144.50	33.41	140.85	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	3.22	58.12	144.35	32.97	140.72	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.71	44.57	333.40	36.51	325.94	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.05	40.35	320.95	33.95	313.72	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.78	40.15	323.36	34.63	315.87	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.66	39.15	322.27	33.99	314.96	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.76	39.24	322.94	33.78	315.92	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	91.32	48.42	10347.54	39.00	10122.19	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина д.45
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BA711
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.60	58.20	194.84	49.99	198.55	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.53	56.94	194.94	49.06	198.66	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.55	57.25	194.96	49.30	198.67	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.55	57.38	195.08	49.42	198.80	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.50	56.78	194.64	49.04	198.34	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.62	58.17	202.35	50.13	206.24	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.77	60.57	211.52	52.18	215.61	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.69	59.52	204.56	51.28	208.46	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.65	58.67	199.00	50.39	202.79	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.45	55.91	187.77	48.16	191.31	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.32	53.41	181.83	46.17	185.23	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.20	51.71	177.27	44.98	180.55	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.14	50.81	174.03	44.26	177.17	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.36	53.78	185.69	46.49	189.14	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.51	56.67	194.94	48.92	198.65	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.35	54.50	186.15	47.26	189.68	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.19	51.77	174.57	44.98	177.76	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.07	49.59	168.88	43.25	171.90	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.06	49.20	169.01	42.89	172.05	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.96	47.72	169.15	42.06	172.16	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.83	44.90	167.27	39.92	170.09	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.85	45.12	167.11	40.01	169.94	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.84	45.24	167.75	40.22	170.63	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.09	49.39	180.40	43.35	183.69	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.24	63.47	75.03	43.28	76.14	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.29	64.83	72.62	43.82	73.76	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.87	45.96	176.05	41.06	179.19	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.73	42.24	169.40	37.91	172.13	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.77	43.19	170.59	38.65	173.41	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.75	42.40	170.01	38.00	172.53	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.77	42.40	170.43	37.86	173.12	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	38.10	52.51	5447.88	44.98	5546.35	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина д.47
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BA727
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.48	57.12	245.58	47.01	243.86	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.38	55.85	245.43	46.15	243.98	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.39	56.18	244.66	46.40	243.63	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.43	56.30	245.87	46.42	243.78	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.40	55.74	244.22	45.88	243.24	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.54	57.00	255.21	47.02	252.80	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.80	59.42	267.27	48.91	264.89	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.66	58.45	258.68	48.15	256.19	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.57	57.56	251.40	47.31	249.28	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.28	54.91	237.20	45.31	235.43	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.08	52.38	229.38	43.29	227.64	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.91	50.75	224.06	42.24	221.91	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.83	49.84	220.15	41.52	218.17	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.13	52.66	233.80	43.54	232.26	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.37	55.60	246.09	45.96	244.48	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.15	53.51	235.20	44.36	233.85	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.90	50.81	220.58	42.21	219.43	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.71	48.64	213.16	40.61	211.95	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.67	48.23	213.36	40.39	211.97	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.53	46.84	213.73	39.70	212.28	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.32	44.01	211.31	37.78	209.96	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.32	44.21	210.23	37.90	209.39	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.28	44.34	208.78	38.19	210.10	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.70	48.33	225.73	40.83	225.28	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.89	62.26	99.19	39.06	99.07	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.97	64.07	90.81	39.28	90.75	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.38	45.19	220.57	39.01	220.54	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.14	41.36	211.51	35.94	211.63	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.20	42.36	213.41	36.74	213.20	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.17	41.57	212.65	36.05	212.58	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.20	41.54	212.53	35.90	213.02	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	59.78	51.52	6861.73	42.23	6826.53	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: пр. Ленина д.51 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G обр max = 2.00 м3/ч G3 max = 2.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 t_{хв} = 0.00 °C

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16218ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина д.53
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BA728
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.83	54.82	383.92	47.44	384.48	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.71	53.95	384.12	46.87	384.61	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.74	54.16	384.29	47.01	384.90	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.75	54.27	384.44	47.10	385.16	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.71	53.75	383.85	46.66	384.36	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.96	55.67	397.68	48.22	398.14	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.33	58.85	416.66	50.85	417.05	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.13	57.56	403.55	49.81	403.83	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.99	56.29	391.89	48.65	392.25	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.65	53.67	370.11	46.51	370.40	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.43	51.49	357.28	44.66	357.70	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.20	49.68	348.58	43.40	348.94	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.07	48.71	341.79	42.63	342.06	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.50	52.04	363.37	45.18	363.96	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.81	55.31	383.22	47.97	384.15	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.51	52.88	366.28	46.01	366.80	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.18	49.86	343.07	43.52	343.33	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.92	47.31	331.36	41.50	331.80	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.86	46.89	331.48	41.25	331.94	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.64	44.43	333.43	39.54	333.59	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.51	43.09	329.29	38.51	329.30	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.52	43.18	327.45	38.54	327.41	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.51	43.48	329.13	38.90	329.27	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.03	48.00	352.83	42.29	353.19	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.47	63.39	159.84	44.45	158.69	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.56	65.53	142.42	45.16	141.13	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.73	46.08	344.84	41.10	345.18	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.50	42.77	329.10	38.20	329.17	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.57	43.79	331.66	39.05	331.82	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.53	42.96	330.56	38.31	330.60	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.57	42.83	331.31	38.08	331.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	70.43	50.86	10708.79	43.79	10716.47	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: пр. Ленина д.55 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч
 tхв = 0.00 °C G3 max = 40.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	v3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.60	43.10	10.50	184.00	181.54	183.69	182.05	0.00	-0.51	6.60	5.86	1.904	-0.022	24	0	*
24/03/22	52.76	42.66	10.10	183.85	181.45	183.53	181.90	0.00	-0.45	6.60	5.85	1.832	-0.019	24	0	*
25/03/22	52.96	42.79	10.17	184.04	181.64	183.69	182.01	0.00	-0.37	6.58	5.84	1.847	-0.016	24	0	*
26/03/22	53.05	42.86	10.19	184.26	181.86	183.98	182.30	0.00	-0.44	6.59	5.84	1.852	-0.019	24	0	*
27/03/22	52.49	42.42	10.07	185.26	182.86	185.02	183.41	0.00	-0.55	6.56	5.82	1.840	-0.023	24	0	*
28/03/22	54.92	45.57	9.35	234.64	231.37	234.69	232.38	0.00	-1.01	6.48	5.69	2.163	-0.046	24	0	*
29/03/22	57.59	48.28	9.31	269.39	265.26	269.83	266.88	0.00	-1.62	6.31	5.47	2.472	-0.078	24	0	*
30/03/22	56.29	47.29	9.00	260.02	256.22	260.45	257.72	0.00	-1.50	6.41	5.61	2.305	-0.071	24	0	*
31/03/22	55.07	46.22	8.85	252.98	249.42	253.44	250.88	0.00	-1.46	6.61	5.86	2.206	-0.067	24	0	*
01/04/22	52.45	44.18	8.27	237.70	234.67	238.05	235.87	0.00	-1.20	6.73	6.06	1.938	-0.053	24	0	*
02/04/22	50.35	42.50	7.85	229.63	226.99	230.03	228.11	0.00	-1.12	6.81	6.18	1.781	-0.048	24	0	*
03/04/22	48.58	41.29	7.29	223.46	221.03	223.85	222.10	0.00	-1.07	6.89	6.30	1.609	-0.044	24	0	*
04/04/22	47.60	40.49	7.11	218.53	216.28	218.99	217.30	0.00	-1.02	6.99	6.42	1.538	-0.041	24	0	*
05/04/22	51.28	43.21	8.07	233.78	230.89	234.21	232.14	0.00	-1.25	6.81	6.15	1.863	-0.054	24	0	*
06/04/22	54.07	45.60	8.47	246.84	243.53	247.30	244.88	0.00	-1.35	6.77	6.05	2.061	-0.062	24	0	*
07/04/22	51.66	43.75	7.91	234.92	232.06	235.41	233.27	0.00	-1.21	6.86	6.20	1.833	-0.053	24	0	*
08/04/22	48.72	41.44	7.28	218.69	216.27	219.29	217.50	0.00	-1.23	7.04	6.46	1.573	-0.051	24	0	*
09/04/22	46.23	39.59	6.64	211.10	208.94	211.87	210.31	0.00	-1.37	7.17	6.63	1.387	-0.054	24	0	*
10/04/22	45.84	39.28	6.56	204.07	201.98	204.85	203.45	0.00	-1.47	7.17	6.63	1.324	-0.058	24	0	*
11/04/22	43.36	34.44	8.92	103.27	102.37	102.97	102.39	0.00	-0.02	7.12	6.55	0.911	-0.001	24	0	*
12/04/22	42.01	33.74	8.27	102.03	101.20	101.69	101.21	0.00	-0.01	6.64	6.08	0.836	0.000	24	0	*
13/04/22	42.17	33.80	8.37	101.63	100.76	101.27	100.79	0.00	-0.03	6.58	6.02	0.844	-0.001	24	0	*
14/04/22	42.44	34.13	8.31	102.17	101.29	101.79	101.31	0.00	-0.02	6.70	6.14	0.842	-0.001	24	0	*
15/04/22	47.24	36.74	10.50	110.74	109.53	110.15	109.52	0.00	0.01	6.72	6					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: пр. Ленина д.55/1 1 ввод Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00178835 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x798C по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.53	45.73	7.80	249.65	246.66	249.54	246.66	0.00	6.84	6.19	1.922	0.000	24	0	
24/03/22	52.69	45.18	7.51	249.56	246.67	249.48	246.67	0.00	6.83	6.18	1.851	0.000	24	0	
25/03/22	52.89	45.35	7.54	249.11	246.20	249.02	246.20	0.00	6.82	6.17	1.856	0.000	24	0	
26/03/22	52.98	45.44	7.54	249.23	246.31	249.16	246.31	0.00	6.83	6.17	1.857	0.000	24	0	
27/03/22	52.43	45.05	7.38	248.83	245.96	248.77	245.96	0.00	6.81	6.15	1.816	0.000	24	0	
28/03/22	54.60	46.73	7.87	257.77	254.53	257.61	254.53	0.00	6.72	6.02	2.002	0.000	24	0	
29/03/22	57.47	49.09	8.38	268.79	264.97	268.44	264.97	0.00	6.55	5.80	2.220	0.000	24	0	
30/03/22	56.18	48.04	8.14	259.04	255.57	258.78	255.57	0.00	6.65	5.94	2.080	0.000	24	0	
31/03/22	54.95	46.89	8.06	251.83	248.63	251.71	248.63	0.00	6.85	6.18	2.006	0.000	24	0	
01/04/22	52.34	44.78	7.56	236.64	233.95	236.59	233.95	0.00	6.98	6.38	1.769	0.000	24	0	
02/04/22	50.22	43.05	7.17	228.76	226.43	228.81	226.43	0.00	7.06	6.50	1.624	0.000	24	0	
03/04/22	48.46	41.81	6.65	222.76	220.65	222.90	220.65	0.00	7.15	6.61	1.468	0.000	24	0	
04/04/22	47.49	41.05	6.44	217.96	216.03	218.22	216.03	0.00	7.25	6.73	1.392	0.000	24	0	
05/04/22	51.15	43.79	7.36	233.53	231.07	233.70	231.07	0.00	7.06	6.48	1.699	0.000	24	0	
06/04/22	53.95	46.21	7.74	246.31	243.34	246.30	243.34	0.00	7.02	6.38	1.885	0.000	24	0	
07/04/22	51.54	44.26	7.28	234.72	232.21	234.83	232.21	0.00	7.11	6.53	1.688	0.000	24	0	
08/04/22	48.61	41.90	6.71	218.70	216.61	218.88	216.61	0.00	7.30	6.78	1.450	0.000	24	0	
09/04/22	46.12	39.98	6.14	211.30	209.49	211.57	209.49	0.00	7.43	6.95	1.283	0.000	24	0	
10/04/22	45.71	39.73	5.98	211.76	209.97	212.05	209.97	0.00	7.43	6.94	1.256	0.000	24	0	
11/04/22	43.34	38.23	5.11	215.68	214.11	216.10	214.11	0.00	7.38	6.87	1.093	0.000	24	0	
12/04/22	41.98	37.21	4.77	212.82	211.44	213.31	211.44	0.00	6.89	6.40	1.010	0.000	24	0	
13/04/22	42.14	37.27	4.87	211.81	210.47	212.41	210.47	0.00	6.83	6.34	1.024	0.000	24	0	
14/04/22	42.42	37.56	4.86	211.77	210.36	212.30	210.36	0.00	6.96	6.46	1.024	0.000	24	0	
15/04/22	47.23	41.15	6.08	228.36	226.38	228.73	226.38	0.00	6.97	6.39	1.372	0.000	24	0	
16/04/22	58.95	42.77	16.18	99.61	98.07	98.91	97.92	0.15	7.20	7.04	1.583	0.006	24	0	
17/04/22	60.22	43.56	16.66	100.62	99.04	99.79	98.81	0.23	7.34	7.19	1.645	0.010	24	0	
18/04/22	45.02	39.76	5.26	221.96	220.27	222.46	220.27	0.00	6.55	6.02	1.157	0.000	24	0	
19/04/22	41.79	37.05	4.74	212.52	211.19	213.12	211.19	0.00	6.13	5.64	1.003	0.000	24	0	
20/04/22	42.68	37.76	4.92	214.21	212.78	214.76	212.78	0.00	6.27	5.77	1.046	0.000	24	0	
21/04/22	41.90	37.09	4.81	212.30	210.99	212.92	210.99	0.00	6.23	5.73	1.013	0.000	24	0	
22/04/22	41.77	36.96	4.81	213.06	211.78	213.71	211.78	0.00	6.23	5.73	1.018	0.000	24	0	
итого:				6900.9	6832.13	6904.8	6831.75	0.38			47.112	0.016	744	0	
Средние:	49.44	42.27	7.17						6.89	6.34					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5182ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: пр. Ленина д.55/1 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч _____
 М сет.воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч _____
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч _____

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.58	44.85	7.73	116.20	114.73	115.51	114.41	0.00	0.32	7.00	7.00	0.886	0.014	24	0	
24/03/22	51.77	44.33	7.44	116.33	114.89	115.65	114.69	0.00	0.20	7.00	7.00	0.855	0.009	24	0	
25/03/22	51.96	44.52	7.44	116.37	114.93	115.81	114.76	0.00	0.17	7.00	7.00	0.851	0.008	24	0	
26/03/22	52.05	44.62	7.43	116.43	114.99	115.83	114.74	0.00	0.25	7.00	7.00	0.851	0.011	24	0	
27/03/22	51.50	44.22	7.28	116.31	114.87	115.58	114.59	0.00	0.28	7.00	7.00	0.835	0.012	24	0	
28/03/22	53.71	45.85	7.86	120.40	118.75	119.78	118.58	0.00	0.17	7.00	7.00	0.933	0.008	24	0	
29/03/22	56.47	48.07	8.40	125.39	123.52	124.61	123.23	0.00	0.29	7.00	7.00	1.036	0.014	24	0	
30/03/22	55.16	47.05	8.11	121.17	119.46	120.41	119.09	0.00	0.37	7.00	7.00	0.968	0.017	24	0	
31/03/22	53.98	45.96	8.02	117.88	116.23	117.28	116.08	0.00	0.15	7.00	7.00	0.931	0.007	24	0	
01/04/22	51.38	43.87	7.51	110.73	109.37	110.10	109.07	0.00	0.30	7.00	7.00	0.820	0.013	24	0	
02/04/22	49.35	42.24	7.11	107.18	105.98	106.50	105.54	0.00	0.44	7.00	7.00	0.753	0.019	24	0	
03/04/22	47.59	41.02	6.57	104.47	103.36	103.86	103.06	0.00	0.30	7.00	7.00	0.678	0.012	24	0	
04/04/22	46.67	40.25	6.42	102.15	101.12	101.65	100.93	0.00	0.19	7.00	7.00	0.649	0.008	24	0	
05/04/22	50.33	42.94	7.39	109.35	108.10	108.68	107.75	0.00	0.35	7.00	7.00	0.796	0.015	24	0	
06/04/22	53.00	45.28	7.72	115.24	113.72	114.58	113.47	0.00	0.25	7.00	7.00	0.872	0.011	24	0	
07/04/22	50.61	43.46	7.15	109.71	108.41	109.23	108.27	0.00	0.14	7.00	7.00	0.773	0.006	24	0	
08/04/22	47.72	41.12	6.60	102.16	101.09	101.68	100.85	0.00	0.24	7.00	7.00	0.664	0.010	24	0	
09/04/22	45.32	39.26	6.06	98.75	97.79	98.41	97.69	0.00	0.10	7.00	7.00	0.593	0.004	24	0	
10/04/22	44.92	39.00	5.92	99.08	98.12	98.79	98.07	0.00	0.05	7.00	7.00	0.580	0.002	24	0	
11/04/22	42.59	37.57	5.02	100.88	99.99	100.56	99.89	0.00	0.10	7.00	7.00	0.502	0.004	24	0	
12/04/22	41.25	36.60	4.65	99.64	98.86	99.31	98.70	0.00	0.16	7.00	7.00	0.458	0.006	24	0	
13/04/22	41.44	36.67	4.77	99.40	98.68	98.97	98.33	0.00	0.35	7.00	7.00	0.469	0.013	24	0	
14/04/22	41.71	36.97	4.74	99.91	99.12	99.47	98.75	0.00	0.37	7.00	7.00	0.468	0.014	24	0	
15/04/22	46.51	40.49	6.02	107.97	106.93	107.43	106.58	0.00	0.35	7.00	7.00	0.641	0.014			

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: ул. Ленина 57 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G _____
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G _____
 tхв = 0.00 °C

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13774ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Ленина 61 Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00178760 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х0С4Е ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/03/22	52.02	44.42	7.60	155.20	153.25	156.65	155.21	-1.96	6.20	16.00	1.132	24	0	*
24/03/22	53.55	45.55	8.00	155.82	153.76	157.24	155.75	-1.99	6.20	16.00	1.197	24	0	*
25/03/22	53.89	45.75	8.14	154.80	152.68	156.23	154.79	-2.11	6.20	16.00	1.212	24	0	*
26/03/22	53.85	45.68	8.17	154.91	152.81	156.34	154.90	-2.09	6.20	16.00	1.217	24	0	*
27/03/22	53.50	45.51	7.99	154.48	152.44	155.95	154.51	-2.07	6.20	16.00	1.188	24	0	*
28/03/22	54.14	45.79	8.35	154.42	152.30	155.87	154.43	-2.13	6.20	16.00	1.236	24	0	*
29/03/22	54.15	45.76	8.39	154.09	151.97	155.55	154.11	-2.14	6.20	16.00	1.242	24	0	*
30/03/22	52.54	44.50	8.04	147.80	145.89	149.24	147.93	-2.04	6.20	16.00	1.140	24	0	*
31/03/22	49.77	42.13	7.64	139.65	137.99	141.11	139.93	-1.94	6.20	16.00	1.024	24	0	*
01/04/22	48.83	41.53	7.30	138.66	137.09	139.93	138.84	-1.75	6.20	16.00	0.975	24	0	*
02/04/22	47.51	40.56	6.95	136.76	135.27	138.03	137.03	-1.76	6.20	16.00	0.914	24	0	*
03/04/22	46.63	40.09	6.54	136.00	134.64	137.25	136.29	-1.65	6.20	16.00	0.854	24	0	*
04/04/22	47.23	40.50	6.73	135.31	133.88	136.88	135.88	-2.00	6.20	16.00	0.873	24	0	*
05/04/22	47.95	40.89	7.06	136.77	135.31	138.37	137.37	-2.06	6.20	16.00	0.926	24	0	*
06/04/22	48.44	41.08	7.36	132.43	130.97	133.79	132.75	-1.78	6.20	16.00	0.935	24	0	*
07/04/22	47.80	40.52	7.28	129.04	127.64	130.06	129.10	-1.46	6.20	16.00	0.903	24	0	*
08/04/22	47.00	39.89	7.11	125.52	124.23	126.52	125.62	-1.39	6.20	16.00	0.856	24	0	*
09/04/22	45.37	38.76	6.61	122.91	121.70	123.94	123.14	-1.44	6.20	16.00	0.780	24	0	*
10/04/22	45.20	38.68	6.52	122.98	121.80	124.01	123.20	-1.40	6.20	16.00	0.770	24	0	*
11/04/22	45.30	38.27	7.03	93.94	93.03	94.73	94.10	-1.07	6.20	16.00	0.636	24	0	*
12/04/22	44.74	38.83	5.91	130.69	129.45	131.91	131.04	-1.59	6.20	16.00	0.738	24	0	*
13/04/22	43.45	37.85	5.60	128.08	126.91	129.28	128.53	-1.62	6.20	16.00	0.682	24	0	*
14/04/22	43.93	38.34	5.59	128.25	127.07	129.53	128.71	-1.64	6.20	16.00	0.685	24	0	*
15/04/22	46.60	39.95	6.65	129.64	128.30	130.86	129.93	-1.63	6.20	16.00	0.828	24	0	*
16/04/22	44.96	38.87	6.09	130.99	129.74	132.26	131.35	-1.61	6.20	16.00	0.763	24	0	*
17/04/22	45.36	39.04	6.32	132.73	131.45	133.95	132.99	-1.54	6.20	16.00	0.803	24	0	*
18/04/22	45.11	38.88	6.23	129.31	128.07	130.52	129.68	-1.61	6.20	16.00	0.771	24	0	*
19/04/22	44.08	38.17	5.91	130.17	128.99	131.47	130.64	-1.65	6.20	16.00	0.735	24	0	*
20/04/22	44.00	38.18	5.82	130.28	129.09	131.76	130.91	-1.82	6.20	16.00	0.727	24	0	*
21/04/22	43.84	38.03	5.81	130.59	129.42	131.82	131.00	-1.58	6.20	16.00	0.725	24	0	*
22/04/22	43.61	37.78	5.83	130.63	129.44	131.87	131.09	-1.65	6.20	16.00	0.730	24	0	*
итого:				4212.8	4166.58	4252.9	4220.75	-54.17			28.197	744	0	
Средние:	47.88	40.96	6.92						6.20	16.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5110ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-106
3060282
Ленина 63а
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,387	186,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	1,946	224,3	221,9	---	2,4	51,68	42,99	0,50	0,50	24,00
24.03	2,039	225,3	222,8	---	2,5	53,13	44,08	0,50	0,50	24,00
25.03	2,045	223,8	221,4	---	2,5	53,52	44,38	0,50	0,50	24,00
26.03	2,042	224,1	221,6	---	2,4	53,47	44,35	0,50	0,50	24,00
27.03	2,021	223,6	221,1	---	2,5	53,29	44,24	0,50	0,50	24,00
28.03	2,072	223,4	220,9	---	2,5	53,74	44,46	0,50	0,50	24,00
29.03	2,102	223,2	220,7	---	2,5	53,85	44,43	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,27	1567,5	1550,4	0,0	17,2	53,24	44,13	0,50	0,50	168,00
30.03	1,960	215,6	213,3	---	2,4	52,49	43,39	0,50	0,50	24,00
31.03	1,747	202,7	200,5	---	2,2	49,44	40,81	0,50	0,50	24,00
01.04	1,681	201,3	199,1	---	2,1	48,67	40,32	0,50	0,50	24,00
02.04	1,576	198,4	196,3	---	2,1	47,26	39,31	0,50	0,50	24,00
03.04	1,490	197,2	195,1	---	2,1	46,51	38,95	0,50	0,50	24,00
04.04	1,505	196,8	194,7	---	2,1	46,99	39,33	0,50	0,50	24,00
05.04	1,589	198,8	196,7	---	2,1	47,56	39,56	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,55	1410,8	1395,7	0,0	15,1	48,47	40,28	0,50	0,50	168,00
06.04	1,610	193,6	191,5	---	2,1	48,31	39,98	0,50	0,50	24,00
07.04	1,562	187,4	185,4	---	2,0	47,63	39,29	0,50	0,50	24,00
08.04	1,482	182,9	181,0	---	1,9	46,87	38,76	0,50	0,50	24,00
09.04	1,334	178,7	176,8	---	1,9	45,18	37,70	0,50	0,50	24,00
10.04	1,315	178,7	176,8	---	1,9	45,08	37,71	0,50	0,50	24,00
11.04	1,123	139,4	137,9	---	1,5	45,19	37,13	0,50	0,50	24,00
12.04	1,262	188,7	186,8	---	2,0	44,63	37,93	0,50	0,50	24,00
Итого:	9,69	1249,4	1236,2	0,0	13,2	46,18	38,42	0,50	0,50	168,00
13.04	1,151	184,4	182,5	---	1,9	43,17	36,92	0,50	0,50	24,00
14.04	1,165	184,6	182,7	---	1,9	43,71	37,40	0,50	0,50	24,00
15.04	1,354	186,6	184,7	---	1,9	46,04	38,77	0,50	0,50	24,00
16.04	1,287	189,0	187,1	---	1,9	44,90	38,08	0,50	0,50	24,00
17.04	1,331	191,7	189,7	---	1,9	45,12	38,17	0,50	0,50	24,00
18.04	1,283	186,9	185,0	---	1,9	44,95	38,07	0,50	0,50	24,00
19.04	1,219	187,8	185,9	---	1,9	43,81	37,31	0,50	0,50	24,00
Итого:	8,79	1311,0	1297,6	0,0	13,4	44,53	37,82	0,50	0,50	168,00
20.04	1,197	187,4	185,5	---	1,9	43,71	37,31	0,50	0,50	24,00
21.04	1,205	187,9	186,0	---	1,9	43,62	37,20	0,50	0,50	24,00
22.04	1,195	187,9	186,0	---	1,9	43,24	36,87	0,50	0,50	24,00
Итого:	3,60	563,2	557,5	0,0	5,7	43,52	37,13	0,50	0,50	72,00
Итого:	47,89	6101,9	6037,3	0,0	64,6	47,92	40,07	0,50	0,50	744,0

$$dT = 7,85$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 47,89		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	6367,38	6415,27	47,89
Расход теплоносителя M1, т	496429,0	502530,8	6101,9
Расход теплоносителя M2, т	493283,0	499320,3	6037,3
Время наработки, ч	70627,0	71371,0	744,0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
Ленина 65
Жилой дом
ИМ 2300 N BB552
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.62	0.07	52.67	198.98	44.50	200.06	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.70	0.07	54.24	199.64	45.70	200.69	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.70	0.07	54.58	198.44	46.01	199.56	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.69	0.07	54.54	198.56	46.04	199.69	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.65	0.07	54.19	198.06	45.85	199.20	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.70	0.07	54.86	198.01	46.24	199.09	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.71	0.07	54.87	197.57	46.20	198.73	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.57	0.07	53.03	189.60	44.79	190.72	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.43	0.06	50.43	179.56	42.43	180.78	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.36	0.06	49.43	178.52	41.80	179.72	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.28	0.05	48.18	176.09	40.89	177.30	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.20	0.05	47.26	175.16	40.40	176.32	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.22	0.05	47.92	174.81	40.92	175.99	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.29	0.05	48.69	176.82	41.40	178.03	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.29	0.05	49.10	170.99	41.53	172.24	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.25	0.05	48.52	166.22	40.96	167.48	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.19	0.05	47.66	161.66	40.29	162.96	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.10	0.05	46.05	158.45	39.10	159.77	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.08	0.05	45.86	158.43	39.02	159.77	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.93	0.04	46.16	122.65	36.48	123.60	23:58	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.06	0.04	45.31	168.35	39.03	169.08	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.97	0.04	44.06	164.91	38.14	165.67	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.97	0.04	44.53	165.05	38.61	165.77	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.16	0.05	47.33	166.76	40.35	167.47	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.07	0.04	45.56	168.44	39.18	169.25	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.12	0.05	45.97	170.82	39.39	171.69	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.07	0.04	45.67	166.28	39.21	167.00	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.03	0.04	44.66	167.42	38.50	168.13	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.01	0.04	44.58	167.55	38.53	168.24	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.01	0.04	44.38	167.51	38.32	168.22	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.03	0.04	44.19	167.49	38.04	168.24	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	39.49	0.05	48.53	5418.81	41.22	5450.44	743:58	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_o(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

Ул. Ленина д. 67
ИМ 2300 N ВВ410
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ. 2 узла.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.99	0.12	52.00	272.40	40.98	270.35	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.13	0.13	53.59	273.49	42.12	271.49	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.13	0.13	53.90	272.12	42.37	270.01	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.12	0.13	53.86	272.26	42.36	270.19	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.11	0.13	53.48	271.68	42.02	269.54	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.17	0.13	54.18	271.57	42.47	269.43	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.21	0.13	54.16	270.96	42.27	269.02	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.93	0.12	52.25	259.58	40.97	257.54	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.66	0.11	49.79	243.69	38.86	241.96	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.47	0.10	48.74	237.80	38.34	235.94	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.32	0.10	47.56	234.51	37.66	232.68	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.17	0.09	46.62	232.90	37.31	231.31	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.19	0.09	47.30	232.36	37.87	230.88	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.32	0.10	48.12	235.30	38.23	233.71	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.34	0.10	48.45	227.67	38.18	225.89	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.26	0.09	47.89	221.42	37.65	219.76	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.12	0.09	47.02	214.63	37.13	213.36	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.95	0.08	45.46	210.68	36.18	209.24	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.92	0.08	45.25	210.58	36.13	209.19	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.65	0.07	45.98	166.15	34.04	165.47	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.82	0.08	44.65	222.21	36.46	220.74	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.70	0.07	43.46	217.79	35.64	216.39	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.70	0.07	43.92	217.94	36.11	216.56	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.05	0.09	46.82	220.68	37.51	219.07	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.89	0.08	44.89	222.60	36.37	221.07	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.99	0.08	45.35	225.91	36.52	224.15	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.87	0.08	45.01	219.56	36.47	218.11	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.79	0.07	44.05	221.16	35.93	219.59	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.76	0.07	43.99	220.84	35.98	219.53	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.77	0.07	43.74	220.99	35.73	219.59	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.79	0.07	43.60	221.02	35.48	219.52	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	71.31	0.10	47.91	7262.46	38.11	7211.30	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
пр.Ленина д.71
Жилой дом
ИМ 2300 N BA722
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.14	55.00	378.76	46.69	380.77	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.24	56.32	378.58	47.76	380.45	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.16	55.97	375.14	47.52	377.09	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.18	55.96	376.35	47.50	378.17	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.14	55.74	374.57	47.34	376.23	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.22	56.31	374.80	47.71	376.72	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.30	56.73	375.35	47.91	377.27	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.16	55.88	371.97	47.36	373.92	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.12	55.05	368.55	46.58	370.40	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.87	53.04	363.92	45.15	365.81	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.54	50.36	358.16	43.24	359.95	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.29	48.56	354.28	42.09	355.94	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.23	48.34	351.19	41.99	353.24	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.61	51.15	359.72	43.89	361.37	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.65	51.86	362.92	44.55	364.76	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.51	50.27	362.96	43.36	364.69	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.28	48.42	357.47	42.05	359.08	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.00	45.84	352.81	40.16	354.12	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.98	45.74	352.31	40.12	354.15	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.90	45.04	371.71	39.86	373.82	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.88	45.70	348.57	40.29	350.18	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.72	43.87	346.09	38.89	347.26	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.74	44.44	345.95	39.40	347.54	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.04	46.95	345.95	41.04	348.00	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.06	46.68	348.04	40.74	349.74	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.57	51.23	363.74	44.15	366.12	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.12	48.06	354.09	42.08	356.32	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.81	44.61	343.60	39.33	345.46	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.79	44.52	344.24	39.31	345.40	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.82	44.41	343.87	39.12	345.68	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.84	43.99	344.34	38.64	345.42	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	75.90	49.87	11149.98	43.09	11205.07	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
Ленина 77
Жилой дом
ИМ 2300 N BB582
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.62	53.51	243.78	46.86	247.69	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.59	53.13	242.01	46.54	245.94	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.59	53.26	242.35	46.68	246.30	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.57	53.00	241.88	46.48	245.79	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.55	52.60	241.23	46.16	245.05	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.58	52.96	241.02	46.38	244.94	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.62	53.17	241.61	46.44	245.53	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.55	52.32	239.67	45.84	243.51	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.53	51.84	238.99	45.41	242.77	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.37	49.44	233.42	43.57	236.91	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.31	48.38	231.67	42.71	235.07	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.24	47.66	230.57	42.28	233.95	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.23	47.51	229.99	42.17	233.46	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.31	48.59	231.86	42.92	235.50	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.26	47.72	229.89	42.22	233.37	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.22	47.27	229.38	41.94	232.84	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.20	47.03	228.19	41.78	231.65	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.14	46.09	226.25	41.05	229.57	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.13	46.11	225.92	41.10	229.29	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.93	42.82	219.39	38.60	222.20	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.85	41.22	216.81	37.30	219.33	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.84	41.22	216.81	37.33	219.32	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.85	41.70	217.19	37.78	219.85	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.04	44.61	223.33	39.97	226.48	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.10	45.34	227.26	40.50	230.52	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.29	48.83	234.13	43.32	237.98	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.95	43.71	221.43	39.46	224.43	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.81	40.58	215.77	36.83	218.14	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.79	40.19	215.20	36.52	217.45	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.82	40.27	215.86	36.48	217.99	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.85	40.38	215.29	36.45	217.33	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	37.72	47.18	7108.13	41.91	7210.16	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

Ленина 81
Жилой дом
ИМ 2300 N BA652
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.17	53.75	399.94	45.80	398.46	23:52	1.48	23:52
25-03-2022 00:00:00	3.10	53.38	400.65	45.62	399.27	24:00	1.38	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.12	53.50	400.65	45.69	399.27	24:00	1.38	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.12	53.24	400.42	45.43	399.04	24:00	1.38	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.07	52.83	400.40	45.15	398.98	24:00	1.42	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.17	53.21	401.02	45.28	399.61	24:00	1.41	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.26	53.42	402.16	45.31	400.67	24:00	1.50	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.11	52.56	400.57	44.77	399.07	24:00	1.50	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.06	52.08	399.30	44.39	397.74	24:00	1.56	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.74	49.64	396.75	42.71	395.32	24:00	1.43	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.63	48.63	395.46	41.98	394.22	24:00	1.24	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.48	48.16	394.71	41.86	393.45	24:00	1.26	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.42	47.97	388.39	41.73	387.37	24:00	1.02	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.58	48.88	385.40	42.17	384.37	24:00	1.03	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.49	47.90	383.45	41.40	382.39	24:00	1.06	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.43	47.46	384.29	41.11	383.27	24:00	1.02	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.39	47.22	382.56	40.97	381.61	24:00	0.94	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.23	46.27	381.35	40.41	380.42	24:00	0.93	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.23	46.29	381.67	40.44	380.76	24:00	0.92	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.75	42.92	374.41	38.26	372.13	24:00	2.28	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.57	41.35	372.64	37.14	371.91	24:00	0.73	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.56	41.36	372.19	37.15	371.51	24:00	0.68	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.57	41.84	372.56	37.61	371.85	24:00	0.71	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.95	44.79	376.10	39.60	375.28	24:00	0.81	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.12	45.52	378.99	39.91	378.05	24:00	0.94	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.46	49.02	383.15	42.59	382.07	24:00	1.08	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.81	43.82	374.85	39.02	374.08	24:00	0.76	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.54	40.71	371.99	36.57	371.35	24:00	0.64	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.50	40.33	372.39	36.29	371.70	24:00	0.68	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.55	40.41	372.95	36.25	371.86	24:00	1.08	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.63	40.54	385.93	36.30	382.74	24:00	3.20	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
744:00	73.82	47.39	11987.30	41.25	11949.85	743:52	37.46	743:52

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
Ленина 85
Жилой дом
ИМ 2300 N BA709
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.41	69.16	537.41	64.67	524.34	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.42	69.27	559.77	64.93	546.18	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.39	69.30	543.31	64.89	530.42	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.37	69.29	546.16	64.94	533.12	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.38	69.15	543.18	64.77	530.27	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.41	69.92	538.08	65.44	525.53	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.44	70.27	531.99	65.67	519.66	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.42	69.75	543.39	65.30	530.55	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.40	69.44	555.02	65.12	541.73	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.29	68.58	540.75	64.33	527.82	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.26	68.49	529.89	64.22	517.29	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.22	68.17	534.24	64.01	521.57	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.19	68.41	548.57	64.41	535.51	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.22	68.39	527.12	64.16	514.71	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.24	68.55	539.34	64.39	526.56	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.21	68.15	536.39	64.02	523.64	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.24	68.47	564.94	64.50	551.29	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.17	67.95	553.59	64.02	540.38	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.18	68.08	552.63	64.13	539.42	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.07	67.64	525.17	63.68	512.91	23:54	24:00
13-04-2022 00:00:00	2.04	67.30	500.51	63.22	489.02	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.98	67.01	496.77	63.02	485.47	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.95	67.14	502.16	63.24	490.80	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.04	67.63	543.59	63.87	530.78	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.96	65.80	489.43	61.78	478.49	23:53	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.99	66.75	454.69	62.36	444.92	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.04	67.27	499.98	63.19	488.60	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.01	67.34	516.01	63.44	504.12	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.99	67.26	514.56	63.37	502.73	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.00	67.05	517.28	63.17	505.19	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.07	67.29	517.00	63.29	504.92	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	67.98	68.20	16402.95	64.05	16017.95	743:47	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060274
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. Ленина, 9)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	160	2000	0,4

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	2,460	254,7	254,7	---	0,0	53,98	44,38	0,90	0,60	24,00
24.03	2,447	254,9	254,9	---	0,0	54,16	44,61	0,90	0,60	24,00
25.03	2,438	254,7	254,7	---	0,0	54,25	44,74	0,90	0,60	24,00
26.03	2,390	254,8	254,8	---	0,0	53,84	44,52	0,90	0,60	24,00
27.03	2,348	254,9	254,9	---	0,0	53,16	44,01	0,90	0,60	24,00
28.03	2,424	255,1	255,1	---	0,0	53,80	44,36	0,90	0,60	24,00
29.03	2,414	229,4	229,5	0,1	---	55,76	45,29	0,90	0,60	22,00
Итого:	16,921	1758,6	1758,6	0,1	0,0	54,14	44,56	0,90	0,60	166,00
30.03	2,507	255,0	255,0	---	0,0	54,77	44,99	0,90	0,60	24,00
31.03	2,421	255,0	255,0	---	0,0	53,55	44,11	0,90	0,60	24,00
01.04	2,187	255,3	255,3	---	0,0	51,07	42,56	0,90	0,60	24,00
02.04	1,965	255,4	255,4	---	---	48,55	40,90	0,90	0,60	24,00
03.04	1,861	255,6	255,6	---	0,0	47,56	40,34	0,90	0,60	24,00
04.04	1,871	255,6	255,6	---	0,0	48,05	40,78	0,90	0,60	24,00
05.04	1,950	256,3	256,3	---	0,0	48,44	40,89	0,90	0,60	24,00
Итого:	14,762	1788,3	1788,2	0,0	0,0	50,28	42,08	0,90	0,60	168,00
06.04	2,128	257,9	257,9	---	0,0	50,63	42,44	0,90	0,60	24,00
07.04	2,096	259,2	259,2	---	0,0	50,23	42,20	0,90	0,60	24,00
08.04	1,770	260,0	260,0	---	0,0	46,78	40,03	0,90	0,60	24,00
09.04	1,569	253,2	253,2	---	0,0	44,10	37,96	0,90	0,60	24,00
10.04	1,574	247,7	247,7	---	0,0	44,56	38,26	0,90	0,60	24,00
11.04	1,458	246,8	246,8	---	0,0	43,58	37,73	0,90	0,60	24,00
12.04	1,299	245,0	245,0	---	0,0	41,43	36,19	0,90	0,60	24,00
Итого:	11,894	1769,8	1769,7	0,0	0,0	45,90	39,26	0,90	0,60	168,00
13.04	1,321	246,3	246,3	---	0,0	41,91	36,60	0,90	0,60	24,00
14.04	1,289	246,7	246,7	---	0,0	42,05	36,88	0,90	0,60	24,00
15.04	1,459	246,5	246,5	0,0	---	43,56	37,70	0,90	0,60	24,00
16.04	1,704	245,3	245,3	---	0,0	46,66	39,77	0,90	0,60	24,00
17.04	1,716	244,5	244,5	---	0,0	46,80	39,84	0,90	0,60	24,00
18.04	1,462	242,3	242,3	0,0	---	43,81	37,83	0,90	0,60	24,00
19.04	1,311	237,8	237,8	---	0,0	41,75	36,29	0,90	0,60	24,00
Итого:	10,262	1709,3	1709,3	0,0	0,1	43,79	37,84	0,90	0,60	168,00
20.04	1,330	237,9	237,9	---	0,0	42,19	36,66	0,90	0,60	24,00
21.04	1,314	242,3	242,3	---	0,0	41,64	36,28	0,90	0,60	24,00
22.04	1,334	244,3	244,3	---	0,0	41,63	36,23	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,978	724,5	724,5	0,0	0,0	41,82	36,39	0,90	0,60	72,00
Итого:	57,817	7750,471	7750,362	0,060	0,169	47,19	40,03	0,90	0,60	742,00
						dT=	7,16			

Общее время работы теплосистемы, ч	32812,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	32812,0	=	32812,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		57,82					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 9:00 25.04.2022		
Количество теплоты, Гкал	3204,80	3262,62	57,82		3265,86		
Расход теплоносителя Мп, т	316782,6	324533,1	7750,5		325128,5		
Расход теплоносителя Мо, т	316569,4	324319,8	7750,4		324915,2		
Время наработки, ч	32012,0	32754,0	742,0		32812,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060268
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. Ленина, 69)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	192	2000	---
2	80	10	194,4	2000	0,405

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	3,034	416,6	420,6	4,0	---	54,16	46,87	0,50	0,50	24,00
24.03	3,142	414,8	418,9	4,1	---	55,49	47,92	0,50	0,50	24,00
25.03	3,090	413,5	417,5	4,0	---	55,15	47,67	0,50	0,50	24,00
26.03	3,103	414,7	418,8	4,1	---	55,15	47,67	0,50	0,50	24,00
27.03	3,043	411,2	415,2	4,0	---	54,73	47,32	0,50	0,50	24,00
28.03	3,154	411,5	415,5	4,0	---	55,55	47,88	0,50	0,50	24,00
29.03	3,202	412,1	416,1	4,0	---	55,83	48,05	0,50	0,50	24,00
Итого:	21,768	2894,4	2922,5	28,1	0,0	55,15	47,63	0,50	0,50	168,00
30.03	3,046	407,6	411,5	3,9	---	54,88	47,41	0,50	0,50	24,00
31.03	3,034	404,5	408,4	3,9	---	54,25	46,74	0,50	0,50	24,00
01.04	2,726	399,1	402,9	3,8	---	51,96	45,12	0,50	0,50	24,00
02.04	2,426	393,0	396,8	3,7	---	49,47	43,29	0,50	0,50	24,00
03.04	2,177	389,3	393,0	3,7	---	47,60	42,01	0,50	0,50	24,00
04.04	2,174	386,7	390,4	3,6	---	47,59	41,97	0,50	0,50	24,00
05.04	2,599	396,2	399,9	3,7	---	50,83	44,27	0,50	0,50	24,00
Итого:	18,182	2776,5	2802,9	26,4	0,0	50,94	44,40	0,50	0,50	168,00
06.04	2,535	398,9	402,6	3,8	---	50,77	44,42	0,50	0,50	24,00
07.04	2,415	398,9	402,6	3,8	---	49,43	43,38	0,50	0,50	24,00
08.04	2,157	392,2	395,9	3,7	---	47,45	41,95	0,50	0,50	24,00
09.04	1,917	387,9	391,6	3,7	---	45,13	40,18	0,50	0,50	24,00
10.04	1,876	388,1	391,8	3,7	---	44,92	40,08	0,50	0,50	24,00
11.04	1,822	410,0	414,0	3,9	---	44,36	39,91	0,50	0,50	24,00
12.04	1,789	383,7	387,3	3,6	---	44,76	40,09	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,511	2759,7	2785,8	26,1	0,0	46,69	41,43	0,50	0,50	168,00
13.04	1,655	380,9	384,5	3,6	---	43,23	38,88	0,50	0,50	24,00
14.04	1,667	381,1	384,7	3,6	---	43,71	39,33	0,50	0,50	24,00
15.04	2,029	381,2	384,8	3,6	---	46,65	41,32	0,50	0,50	24,00
16.04	2,033	385,1	388,7	3,6	---	46,16	40,87	0,50	0,50	24,00
17.04	2,480	400,5	404,3	3,8	---	50,41	44,22	0,50	0,50	24,00
18.04	1,975	388,5	392,1	3,6	---	46,84	41,76	0,50	0,50	24,00
19.04	1,751	379,7	383,1	3,5	---	43,91	39,29	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,590	2697,0	2722,2	25,3	0,0	45,84	40,81	0,50	0,50	168,00
20.04	1,718	380,9	384,4	3,5	---	43,83	39,32	0,50	0,50	24,00
21.04	1,731	379,7	383,2	3,5	---	43,62	39,06	0,50	0,50	24,00
22.04	1,775	379,4	382,9	3,5	---	43,42	38,74	0,50	0,50	24,00
Итого:	5,224	1140,0	1150,5	10,6	0,0	43,62	39,04	0,50	0,50	72,00
Итого:	73,275	12267,436	12383,925	116,489	0,000	48,45	42,66	0,50	0,50	744,00
						dT=	5,79			

Общее время работы теплосистемы, ч	69436,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	69436,0	=	61078,0	0,0	0,0	0,0	8357,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		73,28					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 8:00 25.04.2022		
Количество теплоты, ГКал	8632,44	8705,72	73,27		8709,83		
Расход теплоносителя Мп, т	670773,3	683040,7	12267,4		683941,8		
Расход теплоносителя Мо, т	668703,0	681087,0	12383,9		681996,2		
Время наработки, ч	60277,0	61021,0	744,0		61078,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			8357,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Лермонтова 4

Жилой дом

ИМ 2300 N BV630

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.75	53.20	206.68	44.73	208.42	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.74	53.36	206.81	44.94	208.56	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.74	53.45	206.68	45.03	208.41	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.71	53.00	206.72	44.73	208.45	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.68	52.36	206.85	44.25	208.58	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.75	53.15	207.29	44.67	209.06	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.87	54.93	207.73	45.89	210.10	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.82	53.83	228.87	45.80	231.45	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.75	52.76	220.73	44.83	223.34	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.56	50.11	221.27	43.04	223.85	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.41	47.75	221.35	41.36	223.91	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.34	46.92	221.89	40.87	224.42	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.33	47.24	222.14	41.23	224.60	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.44	48.04	223.76	41.59	226.37	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.54	49.86	225.59	43.02	228.16	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.52	49.55	226.86	42.83	229.37	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.25	45.82	222.79	40.20	225.35	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.14	43.57	212.73	38.23	215.34	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.14	43.98	208.52	38.52	211.07	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.04	42.85	208.19	37.84	210.73	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.94	40.95	207.62	36.43	210.16	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.95	41.40	208.96	36.85	211.54	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.92	41.45	210.20	37.06	212.76	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.09	43.34	209.51	38.12	212.09	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.25	46.01	209.02	40.04	211.61	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.24	46.07	208.46	40.09	211.19	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.03	43.04	205.65	38.02	208.54	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.94	41.24	202.49	36.60	205.33	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.95	41.66	203.23	36.95	206.04	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.94	41.12	207.45	36.57	210.42	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.95	41.12	208.99	36.54	212.02	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	41.71	47.20	6595.04	40.87	6671.23	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Лермонтова 6

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ644

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.49	54.16	179.94	45.85	176.01	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.50	54.32	180.10	45.99	176.14	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.51	54.42	179.92	45.99	175.97	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.48	53.96	179.90	45.72	175.97	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.46	53.31	179.88	45.17	176.03	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.52	54.12	180.31	45.67	176.43	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.61	55.93	180.69	46.98	176.80	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.06	55.07	111.25	45.37	108.92	16:09	16:14
01-04-2022 00:00:00	1.42	53.65	143.08	43.72	140.11	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.29	50.95	143.28	41.92	140.54	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.18	48.55	143.30	40.28	140.54	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.12	47.69	143.56	39.86	140.82	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.12	48.03	143.69	40.24	140.92	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.20	48.88	144.63	40.56	141.96	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.27	50.70	145.81	42.01	143.07	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.24	50.39	146.71	41.91	143.87	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.06	46.60	160.51	39.91	157.29	23:58	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.97	44.36	167.36	38.55	164.39	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.97	44.77	164.06	38.84	161.10	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.90	43.61	163.77	38.12	160.85	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.82	41.69	163.19	36.68	160.38	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.83	42.15	164.32	37.09	161.41	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.80	42.19	165.38	37.34	162.39	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.93	44.14	164.81	38.46	161.82	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.06	46.84	164.51	40.39	161.43	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.06	46.89	164.22	40.43	161.16	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.89	43.81	162.10	38.34	159.13	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.82	41.99	159.48	36.86	156.64	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.83	42.41	160.04	37.23	157.22	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.82	41.87	163.42	36.82	160.51	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.84	41.86	164.65	36.76	161.69	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	35.06	47.97	4977.86	40.89	4881.53	736:06	736:14

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Лермонтова 9

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801971
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	12.319	228.166	53.86	0.59	10.369	228.166	45.30	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	9.151	168.690	48.90	0.59	7.647	168.656	41.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	12.406	228.386	54.18	0.59	10.424	228.386	45.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	12.349	228.330	53.95	0.59	10.410	228.330	45.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	12.178	228.316	53.20	0.59	10.284	228.316	44.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	12.201	228.587	53.24	0.59	10.292	228.580	44.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	10.388	186.398	52.51	0.59	8.615	186.394	43.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	12.711	229.967	55.14	0.59	10.651	229.967	46.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	12.338	229.997	53.51	0.59	10.395	229.997	45.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	11.956	229.746	51.91	0.59	10.147	229.746	44.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	11.258	229.926	48.82	0.59	9.666	229.926	41.89	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	10.961	230.145	47.48	0.59	9.469	230.145	40.99	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	11.103	230.055	48.12	0.59	9.586	230.055	41.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	11.049	230.244	47.84	0.59	9.519	230.244	41.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	11.825	232.352	50.75	0.59	10.108	232.352	43.36	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	11.686	233.270	49.96	0.59	10.014	233.270	42.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	11.298	234.376	48.06	0.59	9.777	234.376	41.57	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	10.132	229.164	44.06	0.59	8.879	229.164	38.59	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	9.911	221.821	44.53	0.59	8.646	221.821	38.82	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	9.800	221.224	44.15	0.59	8.585	221.224	38.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	9.087	218.480	41.43	0.59	8.042	218.480	36.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	9.257	220.257	41.87	0.59	8.182	220.257	36.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	9.387	221.787	42.17	0.59	8.316	221.787	37.34	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	9.464	221.850	42.50	0.59	8.345	221.850	37.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	10.329	220.543	46.69	0.59	8.921	220.543	40.30	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	10.361	220.647	46.81	0.59	8.922	220.647	40.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	9.822	218.306	44.82	0.59	8.569	218.306	39.08	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	8.908	212.938	41.68	0.59	7.830	212.938	36.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	9.016	213.030	42.16	0.59	7.918	213.030	37.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	9.048	216.070	41.72	0.59	7.952	216.070	36.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	9.190	219.963	41.62	0.59	8.079	219.963	36.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	10.674	222.033	47.67		9.179	222.032	41.01		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	330.892	6883.030			284.561	6882.985			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Лермонтова 9

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801971
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.950	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	1.504	0.000	0.034	0.00
25.03.22	24.00	1.982	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	1.940	0.000	0.000	0.00
27.03.22	24.00	1.894	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	1.909	0.000	0.007	0.00
29.03.22	24.00	1.772	0.000	0.004	0.00
30.03.22	24.00	2.060	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	1.943	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	1.809	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	1.592	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	1.493	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	1.517	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	1.530	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	1.717	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	1.672	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	1.521	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	1.253	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	1.266	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	1.215	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	1.045	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	1.075	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	1.071	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	1.119	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	1.407	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	1.439	0.000	0.000	0.00
18.04.22	24.00	1.253	0.000	0.000	0.00
19.04.22	24.00	1.078	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	1.097	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	1.096	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	1.111	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.495	0.000	0.001	0.000
Итого:	744.00	46.331	0.000	0.045	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Лермонтова 11

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 802876

Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	4.271	79.568	53.69	0.00	3.121	79.051	39.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	4.469	83.016	53.84	0.00	3.312	82.478	40.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	4.279	79.351	53.93	0.00	3.141	78.832	39.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	4.250	79.518	53.45	0.00	3.128	78.991	39.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	4.031	76.313	52.83	0.00	2.981	75.803	39.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	4.247	79.321	53.56	0.00	3.116	78.800	39.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	4.529	81.772	55.40	0.00	3.310	81.247	40.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	4.313	79.343	54.37	0.00	3.154	78.820	40.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	4.219	79.273	53.22	0.00	3.100	78.746	39.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	4.028	79.487	50.66	0.00	3.021	78.932	38.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	3.824	79.257	48.24	0.00	2.910	78.685	36.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	3.750	79.231	47.33	0.00	2.875	78.649	36.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	3.788	79.369	47.72	0.00	2.914	78.780	36.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	3.842	79.503	48.33	0.00	2.919	78.922	36.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	3.984	79.164	50.32	0.00	2.995	78.590	38.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	3.981	79.663	49.97	0.00	3.171	80.511	38.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	3.711	80.010	46.38	0.00	2.890	79.388	36.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	3.495	79.500	43.95	0.00	2.753	78.864	34.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	3.505	78.970	44.37	0.00	2.757	78.337	35.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	3.434	79.259	43.32	0.00	2.738	78.608	34.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	3.275	79.259	41.31	0.00	2.643	78.593	33.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	3.326	79.615	41.76	0.00	2.685	78.947	33.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	3.342	79.840	41.84	0.00	2.715	79.162	34.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	3.469	79.665	43.55	0.00	2.745	79.010	34.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	3.677	79.240	46.39	0.00	2.850	78.603	36.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	3.689	79.373	46.47	0.00	2.857	78.733	36.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	3.437	78.928	43.52	0.00	2.733	78.260	34.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	3.305	79.396	41.61	0.00	2.659	78.719	33.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	3.329	79.162	42.04	0.00	2.750	79.225	34.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	3.306	79.658	41.49	0.00	2.657	78.976	33.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	3.322	80.053	41.48	0.00	2.660	79.373	33.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	3.788	79.523	47.62		2.911	78.993	36.79		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	117.426	2465.078			90.259	2448.636			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Лермонтова 11

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802876
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.150	0.000	0.517	0.00
24.03.22	24.00	1.156	0.000	0.539	0.00
25.03.22	24.00	1.138	0.000	0.519	0.00
26.03.22	24.00	1.122	0.000	0.527	0.00
27.03.22	23.00	1.050	0.000	0.510	0.00
28.03.22	24.00	1.131	0.000	0.521	0.00
29.03.22	24.00	1.220	0.000	0.524	0.00
30.03.22	24.00	1.159	0.000	0.522	0.00
31.03.22	24.00	1.119	0.000	0.527	0.00
01.04.22	24.00	1.007	0.000	0.555	0.00
02.04.22	24.00	0.914	0.000	0.571	0.00
03.04.22	24.00	0.875	0.000	0.582	0.00
04.04.22	24.00	0.874	0.000	0.589	0.00
05.04.22	24.00	0.923	0.000	0.581	0.00
06.04.22	24.00	0.989	0.000	0.574	0.00
07.04.22	24.00	0.809	0.000	-0.848	0.00
08.04.22	24.00	0.821	0.000	0.622	0.00
09.04.22	24.00	0.742	0.000	0.636	0.00
10.04.22	24.00	0.748	0.000	0.633	0.00
11.04.22	24.00	0.696	0.000	0.651	0.00
12.04.22	24.00	0.632	0.000	0.666	0.00
13.04.22	24.00	0.641	0.000	0.669	0.00
14.04.22	24.00	0.627	0.000	0.678	0.00
15.04.22	24.00	0.723	0.000	0.655	0.00
16.04.22	24.00	0.826	0.000	0.637	0.00
17.04.22	24.00	0.832	0.000	0.640	0.00
18.04.22	24.00	0.704	0.000	0.668	0.00
19.04.22	24.00	0.646	0.000	0.677	0.00
20.04.22	24.00	0.578	0.000	-0.063	0.00
21.04.22	24.00	0.649	0.000	0.682	0.00
22.04.22	24.00	0.662	0.000	0.679	0.00
Среднее:		0.876	0.000	0.530	0.000
Итого:	743.00	27.167	0.000	16.441	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Лермонтова 12

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900910
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	10.199	208.754	53.77	0.58	8.146	206.691	44.30	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	10.293	209.681	54.00	0.58	8.249	207.583	44.63	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	10.285	209.117	54.09	0.58	8.229	206.938	44.65	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	10.244	209.104	53.90	0.58	8.227	207.052	44.62	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	9.670	200.439	53.15	0.58	7.779	198.418	44.09	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	10.068	209.451	52.98	0.58	8.102	207.293	43.97	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	10.815	214.081	55.43	0.58	8.629	211.808	45.63	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	10.760	213.890	55.22	0.58	8.622	211.638	45.63	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	10.292	211.984	53.46	0.58	8.278	209.710	44.36	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	9.944	210.077	52.25	0.58	8.032	207.809	43.54	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	9.221	209.705	48.87	0.58	7.533	207.327	41.21	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	8.921	209.817	47.42	0.58	7.344	207.437	40.28	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	9.000	208.567	48.05	0.58	7.419	206.260	40.84	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	8.646	203.094	47.47	0.58	7.084	200.902	40.14	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	9.405	204.785	50.83	0.58	7.615	202.698	42.45	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	9.224	205.712	49.74	0.59	7.509	203.610	41.76	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	9.101	208.203	48.62	0.59	7.497	206.046	41.27	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	8.083	206.410	44.05	0.58	6.768	204.152	38.02	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	7.914	199.841	44.49	0.57	6.586	197.629	38.20	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	7.853	199.287	44.30	0.57	6.546	197.048	38.09	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	7.390	201.547	41.55	0.57	6.274	199.243	36.36	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	7.379	199.449	41.88	0.57	6.300	197.286	36.80	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	8.266	221.774	42.16	0.57	7.108	219.412	37.27	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	8.264	221.892	42.13	0.57	7.100	219.520	37.21	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	9.220	220.602	46.69	0.57	7.730	218.360	40.28	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	9.228	220.668	46.71	0.57	7.723	218.438	40.23	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	8.877	219.167	45.39	0.57	7.499	216.834	39.46	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	7.992	217.344	41.66	0.56	6.847	214.883	36.74	0.57	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	8.110	217.694	42.14	0.56	6.943	215.285	37.13	0.57	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	8.303	224.782	41.83	0.57	7.133	222.270	36.97	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	8.438	229.372	41.67	0.57	7.261	226.917	36.87	0.58	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.080	211.210	47.94		7.490	208.958	40.75		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	281.406	6546.287			232.110	6476.497			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Лермонтова 12

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900910
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.053	0.000	2.063	5.00
24.03.22	24.00	2.044	0.000	2.098	5.00
25.03.22	24.00	2.057	0.000	2.179	5.00
26.03.22	24.00	2.018	0.000	2.052	5.00
27.03.22	23.00	1.891	0.000	2.021	5.00
28.03.22	24.00	1.966	0.000	2.157	5.00
29.03.22	24.00	2.187	0.000	2.273	5.00
30.03.22	24.00	2.138	0.000	2.252	5.00
31.03.22	24.00	2.015	0.000	2.274	5.00
01.04.22	24.00	1.912	0.000	2.268	5.00
02.04.22	24.00	1.688	0.000	2.377	5.00
03.04.22	24.00	1.578	0.000	2.380	5.00
04.04.22	24.00	1.581	0.000	2.307	5.00
05.04.22	24.00	1.562	0.000	2.192	5.00
06.04.22	24.00	1.790	0.000	2.087	5.00
07.04.22	24.00	1.715	0.000	2.101	5.00
08.04.22	24.00	1.605	0.000	2.157	5.00
09.04.22	24.00	1.314	0.000	2.258	5.00
10.04.22	24.00	1.328	0.000	2.212	5.00
11.04.22	24.00	1.307	0.000	2.239	5.00
12.04.22	24.00	1.116	0.000	2.304	5.00
13.04.22	22.45	1.079	0.000	2.164	5.00
14.04.22	24.00	1.158	0.000	2.362	5.00
15.04.22	24.00	1.164	0.000	2.372	5.00
16.04.22	24.00	1.490	0.000	2.242	5.00
17.04.22	24.00	1.505	0.000	2.229	5.00
18.04.22	24.00	1.378	0.000	2.333	5.00
19.04.22	24.00	1.145	0.000	2.461	5.00
20.04.22	24.00	1.166	0.000	2.408	5.00
21.04.22	24.00	1.170	0.000	2.512	5.00
22.04.22	24.00	1.177	0.000	2.455	5.00
Среднее:		1.591	0.000	2.252	5.000
Итого:	741.45	49.296	0.000	69.790	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

лунач 4

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Луначарского д.4 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00166967 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАВАД ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	68.89	55.27	13.62	331.46	324.41	328.56	323.92	0.49	8.11	7.47	4.414	0.027	24	0	
24/03/22	67.55	55.66	11.89	376.95	369.20	375.28	369.91	-0.71	8.19	7.46	4.392	-0.040	24	0	
25/03/22	67.97	55.63	12.34	367.61	359.99	366.14	360.86	-0.87	8.15	7.47	4.443	-0.048	24	0	
26/03/22	68.11	55.66	12.45	368.83	361.15	367.32	362.04	-0.89	8.16	7.47	4.497	-0.050	24	0	
27/03/22	67.42	55.13	12.29	368.38	360.86	367.27	362.11	-1.25	8.15	7.46	4.432	-0.069	24	0	
28/03/22	67.51	55.08	12.43	365.36	357.88	364.17	359.04	-1.16	8.13	7.45	4.448	-0.064	24	0	
29/03/22	68.23	55.16	13.07	359.28	351.80	358.25	353.22	-1.42	8.06	7.41	4.601	-0.078	24	0	
30/03/22	68.12	55.31	12.81	362.76	355.19	361.78	356.68	-1.49	8.10	7.43	4.552	-0.082	24	0	
31/03/22	68.45	55.78	12.67	370.61	362.82	369.25	363.92	-1.10	8.18	7.49	4.601	-0.061	24	0	
01/04/22	68.70	52.43	16.27	249.67	244.37	248.75	245.55	-1.18	7.92	7.40	3.972	-0.062	24	0	
02/04/22	68.00	47.47	20.53	180.56	176.74	179.87	177.95	-1.21	7.78	7.35	3.628	-0.057	24	0	
03/04/22	67.22	47.54	19.68	182.59	178.86	181.42	179.50	-0.64	7.82	7.37	3.515	-0.030	24	0	
04/04/22	67.18	47.93	19.25	184.99	181.23	183.76	181.84	-0.61	7.86	7.40	3.485	-0.029	24	0	
05/04/22	67.35	47.60	19.75	181.03	177.33	179.97	178.03	-0.70	7.80	7.36	3.500	-0.033	24	0	
06/04/22	67.57	47.39	20.18	180.83	177.13	179.69	177.77	-0.64	7.78	7.35	3.575	-0.030	24	0	
07/04/22	67.19	47.58	19.61	352.92	345.73	181.60	179.68	166.05	7.80	7.35	6.782	7.901	24	0	*
08/04/22	68.10	48.66	19.44	219.46	214.88	185.99	183.94	30.94	7.86	7.39	4.190	1.506	24	0	*
09/04/22	67.48	48.90	18.58	193.06	189.11	188.74	186.58	2.53	7.92	7.43	3.509	0.124	24	0	
10/04/22	66.79	48.75	18.04	192.95	189.09	188.65	186.49	2.60	7.93	7.43	3.410	0.127	24	0	
11/04/22	66.50	46.45	20.05	136.24	133.51	126.92	125.67	7.84	7.69	6.30	2.707	0.364	24	0	*
12/04/22	57.64	53.01	4.63	377.65	371.64	210.09	207.31	164.33	5.96	4.99	3.364	8.702	24	0	*

лунач 4															
13/04/22	67.28	55.40	11.88	275.16	269.58	274.24	270.33	-0.75	8.01	7.25	3.200	-0.042	24	0	
14/04/22	65.81	56.43	9.38	367.26	360.14	366.22	360.84	-0.70	8.22	7.24	3.382	-0.039	24	0	
15/04/22	65.98	40.39	25.59	99.02	97.11	99.55	98.83	-1.72	7.75	7.37	2.482	-0.070	24	0	
16/04/22	65.29	40.00	25.29	160.85	157.76	102.11	101.39	56.37	7.91	7.51	4.000	2.256	24	0	*
17/04/22	65.81	40.23	25.58	298.44	292.62	105.11	104.39	188.23	7.99	7.56	7.465	7.577	24	0	*
18/04/22	66.52	38.88	27.64	682.93	669.28	87.91	87.34	581.94	7.56	7.27	18.211	22.637	24	0	*
19/04/22	65.68	38.35	27.33	451.51	442.70	75.11	74.63	368.07	7.41	7.22	12.152	14.123	24	0	*
20/04/22	65.75	39.60	26.15	89.82	88.08	90.99	90.32	-2.24	7.66	7.47	2.301	-0.089	24	0	
21/04/22	65.51	40.80	24.71	111.52	109.36	112.68	111.72	-2.36	7.77	7.60	2.698	-0.096	24	0	
22/04/22	65.89	40.84	25.05	111.99	109.83	113.17	112.24	-2.41	7.78	7.60	2.747	-0.098	24	0	
Итого:				8551.6	8379.38	6920.5	6834.04	1545.34			144.655	64.177	744	0	
Средние:	66.82	48.81	18.00						7.85	7.30					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16170ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Луначарского д.6
Жилой дом
ИМ 2300 N BA763
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	4.32	69.15	351.72	56.85	354.03	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	4.12	67.64	347.65	55.79	349.81	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	4.14	68.07	339.05	55.86	341.23	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	4.18	68.22	340.29	55.91	342.51	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	4.17	67.55	340.82	55.31	343.01	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	4.14	67.59	337.43	55.31	339.60	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	4.26	68.32	331.15	55.43	333.40	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	4.23	68.23	335.20	55.60	337.43	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	4.28	68.55	342.29	56.04	344.56	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.81	68.66	246.10	52.20	248.08	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	3.49	68.11	183.05	49.02	184.82	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	3.38	67.38	185.11	49.09	186.81	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	3.37	67.29	187.55	49.30	189.25	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.41	67.46	183.72	48.86	185.44	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	3.47	67.70	183.07	48.72	184.81	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	3.43	67.41	186.08	48.93	187.80	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	3.54	68.21	191.65	49.71	193.45	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	3.46	67.63	194.61	49.84	196.36	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	3.36	66.91	195.16	49.67	196.85	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.93	66.72	151.86	46.78	153.32	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	2.43	65.86	100.03	41.38	101.18	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	2.47	67.28	96.93	41.65	98.12	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	2.44	66.14	101.84	42.19	103.00	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.52	66.12	104.78	42.01	105.99	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.57	65.63	107.30	41.61	108.52	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	2.62	65.67	110.28	41.86	111.53	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.32	65.13	92.88	39.71	93.96	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.18	65.93	78.56	38.15	79.56	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	2.16	65.99	78.25	38.29	79.25	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.14	65.53	76.72	37.64	77.70	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.18	65.89	76.91	37.52	77.91	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	101.51	67.16	6178.03	47.94	6229.31	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:Матросова д. 121а

Адрес:Матросова д. 121а

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20139098, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х2ВВД

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	52.51	48.61	3.91 <	3.70	3.33	223.313	202.049	0.791	0.000 <	22	2	*
24.03.22 23	50.52	46.90	3.62	3.87	3.49	223.320	220.658	0.799	0.000 <	24	0	
25.03.22 23	51.49	47.78	3.71 <	3.80	3.43	223.309	211.354	0.785	0.000 <	23	1	*
26.03.22 23	51.78	47.92	3.86 <	3.77	3.39	223.329	211.357	0.816	0.000 <	23	1	*
27.03.22 23	51.03	47.39	3.64	3.64	3.27	223.538	220.826	0.804	0.000 <	24	0	
28.03.22 23	53.55	49.37	4.18	3.78	3.40	223.143	220.164	0.922	0.000 <	24	0	
29.03.22 23	54.77	50.62	4.15	3.77	3.40	223.641	220.519	0.916	0.000 <	24	0	
30.03.22 23	49.97	46.33	3.64 <	3.66	3.28	223.332	211.528	0.772	0.000 <	23	1	*
31.03.22 23	53.69	48.99	4.70	3.97	3.72	185.428	182.939	0.861	0.000 <	24	0	
01.04.22 23	49.50	44.62	4.88	3.57	3.43	148.796	147.094	0.718	0.000 <	24	0	
02.04.22 23	45.23	41.13	4.09	3.34	3.21	148.497	147.086	0.602	0.000 <	24	0	
03.04.22 23	43.30	39.63	3.68	3.22	3.08	148.360	147.074	0.541	0.000 <	24	0	
04.04.22 23	44.30	40.31	3.99	3.24	3.10	148.327	146.978	0.587	0.000 <	24	0	
05.04.22 23	50.37	45.14	5.23	3.41	3.28	148.576	146.815	0.768	0.000 <	24	0	
06.04.22 23	48.02	43.46	4.56	3.45	3.32	148.592	146.989	0.671	0.000 <	24	0	
07.04.22 23	46.93	42.50	4.43	3.64	3.50	148.707	147.187	0.653	0.000 <	24	0	
08.04.22 23	44.87	40.93	3.94	3.48	3.34	148.501	147.114	0.579	0.000 <	24	0	
09.04.22 23	45.55	41.52	4.03	3.49	3.36	148.483	147.044	0.592	0.000 <	24	0	
10.04.22 23	42.35	38.85	3.50	3.28	3.14	148.376	147.160	0.515	0.000 <	24	0	
11.04.22 23	44.36	40.48	3.87	3.25	3.12	148.415	147.064	0.570	0.000 <	24	0	
12.04.22 23	45.06	41.18	3.89	3.49	3.35	148.474	147.069	0.571	0.000 <	24	0	
13.04.22 23	43.63	40.11	3.52	3.63	3.50	148.368	147.058	0.518	0.000 <	24	0	
14.04.22 23	41.75	38.65	3.10	3.48	3.34	148.247	147.060	0.455	0.000 <	24	0	
15.04.22 23	43.73	40.16	3.58	3.51	3.37	148.406	147.102	0.526	0.000 <	24	0	
16.04.22 23	48.44	43.77	4.68	3.83	3.69	148.616	146.991	0.687	0.000 <	24	0	
17.04.22 23	45.83	41.93	3.90	3.55	3.42	148.487	147.035	0.573	0.000 <	24	0	
18.04.22 23	41.62	38.48	3.14	3.19	3.06	148.129	146.959	0.462	0.000 <	24	0	
19.04.22 23	42.66	39.27	3.39	3.12	2.98	148.159	146.916	0.498	0.000 <	24	0	
20.04.22 23	42.24	38.88	3.36	3.53	3.39	147.814	146.611	0.492	0.000 <	24	0	
21.04.22 23	44.00	40.29	3.71	3.55	3.42	146.593	145.280	0.539	0.000 <	24	0	
22.04.22 23	46.31	42.12	4.19	3.63	3.50	146.647	145.184	0.608	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	47.64	43.71	3.93	3.54	3.34	5233.923	5132.264	20.192	0.000	739	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	7010.991	6896.892	34.601	0.000	776	1
22.04.22 23	12244.914	12029.156	54.793	0.000	1515	6
Итого	5233.923	5132.264	20.192	0.000	739	5

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Мичурина д.3

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801955
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	8.553	159.032	53.77	0.00	7.462	157.983	46.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	8.596	159.091	54.02	0.00	7.509	158.021	47.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	8.608	158.970	54.13	0.00	7.521	157.895	47.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	8.568	159.046	53.86	0.00	7.499	157.966	47.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	8.100	152.479	53.11	0.00	7.105	151.463	46.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	8.442	159.178	53.02	0.00	7.407	158.128	46.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	8.856	159.237	55.61	0.00	7.700	158.227	48.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	8.808	159.193	55.32	0.00	7.689	158.154	48.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	8.532	159.380	53.52	0.00	7.467	158.336	46.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	7.796	148.668	52.19	0.00	6.809	147.685	45.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	5.701	116.969	48.72	0.00	4.875	116.257	41.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	5.530	116.845	47.31	0.00	4.758	116.119	40.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	5.592	116.490	47.98	0.00	4.813	115.746	41.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	5.539	116.512	47.52	0.00	4.752	115.792	40.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	5.966	117.421	50.79	0.00	5.068	116.652	43.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	6.123	122.944	49.76	0.00	5.241	122.105	42.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	6.511	134.284	48.47	0.00	5.675	133.316	42.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	5.850	132.685	44.06	0.00	5.172	131.713	38.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	5.964	133.891	46.37	0.00	5.044	127.576	39.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	5.598	126.307	44.27	0.00	4.936	125.367	39.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	4.344	104.723	41.44	0.00	3.808	103.973	36.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	4.402	105.218	41.80	0.00	3.853	104.458	36.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	4.622	109.744	43.84	0.00	3.892	104.580	36.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	4.426	104.902	42.16	0.00	3.870	104.150	36.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	4.862	104.288	46.59	0.00	4.145	103.565	39.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	4.867	104.231	46.66	0.00	4.136	103.513	39.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	4.853	107.272	47.08	0.00	3.996	102.234	38.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	4.183	100.550	41.56	0.00	3.641	99.857	36.16	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	4.234	100.567	42.07	0.00	3.686	99.862	36.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	4.239	101.566	41.71	0.00	3.690	100.832	36.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	4.302	103.363	41.58	0.00	3.742	102.604	36.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	6.209	127.549	48.07		5.383	126.228	41.60		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	192.566	3955.044			166.959	3914.127			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Мичурина д.3

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801955
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.091	0.000	1.048	0.00
24.03.22	24.00	1.087	0.000	1.069	0.00
25.03.22	24.00	1.086	0.000	1.076	0.00
26.03.22	24.00	1.070	0.000	1.080	0.00
27.03.22	23.00	0.996	0.000	1.016	0.00
28.03.22	24.00	1.035	0.000	1.050	0.00
29.03.22	24.00	1.156	0.000	1.009	0.00
30.03.22	24.00	1.119	0.000	1.039	0.00
31.03.22	24.00	1.065	0.000	1.044	0.00
01.04.22	24.00	0.987	0.000	0.983	0.00
02.04.22	24.00	0.826	0.000	0.712	0.00
03.04.22	24.00	0.773	0.000	0.726	0.00
04.04.22	24.00	0.780	0.000	0.744	0.00
05.04.22	24.00	0.787	0.000	0.721	0.00
06.04.22	24.00	0.898	0.000	0.769	0.00
07.04.22	24.00	0.882	0.000	0.839	0.00
08.04.22	24.00	0.836	0.000	0.968	0.00
09.04.22	24.00	0.679	0.000	0.972	0.00
10.04.22	24.00	0.682	0.000	0.964	0.00
11.04.22	24.00	0.661	0.000	0.939	0.00
12.04.22	24.00	0.536	0.000	0.750	0.00
13.04.22	24.00	0.548	0.000	0.759	0.00
14.04.22	24.00	0.546	0.000	0.768	0.00
15.04.22	24.00	0.556	0.000	0.752	0.00
16.04.22	24.00	0.717	0.000	0.723	0.00
17.04.22	24.00	0.731	0.000	0.718	0.00
18.04.22	24.00	0.656	0.000	0.728	0.00
19.04.22	24.00	0.542	0.000	0.693	0.00
20.04.22	24.00	0.548	0.000	0.705	0.00
21.04.22	24.00	0.549	0.000	0.734	0.00
22.04.22	24.00	0.559	0.000	0.759	0.00
Среднее:		0.806	0.000	0.866	0.000
Итого:	743.00	24.985	0.000	26.862	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Новоселов д.12 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды= _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00 °C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0XB64A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.95	47.51	7.44	426.52	420.57	426.52	421.98	0.00	-1.41	5.60	5.40	3.125	-0.067	24	0	*
24/03/22	55.13	47.80	7.33	427.49	421.43	427.49	422.91	0.00	-1.48	5.60	5.40	3.087	-0.071	24	0	*
25/03/22	53.75	46.72	7.03	423.91	418.19	423.91	419.58	0.00	-1.39	5.60	5.40	2.936	-0.065	24	0	*
26/03/22	53.76	46.68	7.08	424.27	418.57	424.27	419.93	0.00	-1.36	5.60	5.40	2.960	-0.063	24	0	*
27/03/22	53.49	46.46	7.03	423.23	417.61	423.23	418.95	0.00	-1.34	5.60	5.40	2.930	-0.062	24	0	*
28/03/22	54.32	47.08	7.24	422.18	416.40	422.18	417.75	0.00	-1.35	5.60	5.40	3.009	-0.064	24	0	*
29/03/22	54.97	47.44	7.53	422.22	416.30	422.22	417.74	0.00	-1.44	5.60	5.40	3.131	-0.068	24	0	*
30/03/22	53.88	46.63	7.25	418.06	412.39	418.06	413.76	0.00	-1.37	5.60	5.40	2.981	-0.064	24	0	*
31/03/22	53.00	45.87	7.13	415.54	410.12	415.54	411.42	0.00	-1.30	5.60	5.40	2.923	-0.060	24	0	*
01/04/22	51.32	44.70	6.62	408.12	403.08	408.12	404.24	0.00	-1.16	5.60	5.40	2.662	-0.052	24	0	*
02/04/22	48.97	42.80	6.17	399.77	395.27	399.77	396.32	0.00	-1.05	5.60	5.40	2.433	-0.045	24	0	*
03/04/22	48.29	42.40	5.89	396.03	391.68	396.03	392.67	0.00	-0.99	5.60	5.40	2.301	-0.042	24	0	*
04/04/22	46.41	40.99	5.42	388.64	384.69	388.64	385.57	0.00	-0.88	5.60	5.40	2.083	-0.036	24	0	*
05/04/22	49.19	43.00	6.19	401.12	396.53	401.12	397.62	0.00	-1.09	5.60	5.40	2.453	-0.047	24	0	*
06/04/22	49.69	43.41	6.28	401.47	396.82	401.47	397.89	0.00	-1.07	5.60	5.40	2.491	-0.046	24	0	*
07/04/22	49.48	43.27	6.21	401.32	396.69	401.32	397.75	0.00	-1.06	5.60	5.40	2.461	-0.046	24	0	*
08/04/22	47.90	42.14	5.76	394.06	389.80	394.06	390.76	0.00	-0.96	5.60	5.40	2.244	-0.040	24	0	*
09/04/22	45.25	40.07	5.18	386.07	382.32	386.07	383.11	0.00	-0.79	5.60	5.40	1.978	-0.032	24	0	*
10/04/22	45.32	40.17	5.15	385.65	381.92	385.65	382.70	0.00	-0.78	5.60	5.40	1.963	-0.031	24	0	*
11/04/22	43.66	39.00	4.66	380.39	376.96	380.39	377.68	0.00	-0.72	5.60	5.40	1.753	-0.028	24	0	*
12/04/22	41.77	37.50	4.27	376.52	373.44	376.52	374.03	0.00	-0.59	5.60	5.40	1.595	-0.022	24	0	*
13/04/22	41.53	37.37	4.16	375.94	372.91	375.94	373.46	0.00	-0.55	5.60	5.40	1.555	-0.021	24	0	*
14/04/22	42.21	37.97	4.24	377.11	373.94	377.11	374.56	0.00	-0.62	5.60	5.40	1.582	-0.024	24	0	*
15/04/22	39.56	36.62	2.94	162.01	160.81	162.01	160.98	0.45	-0.17	5.60	5.40	0.573	-0.006	24	0	*
16/04/22	42.58	37.74	4.84	195.22	193.54	195.22	193.92	0.00	-0.38	5.60	5.40	0.954	-0.014	24	0	*
17/04/22	47.85	42.27	5.58	428.09	423.47	428.09	424.47	0.45	-1.00	5.60	5.40	2.355	-0.042	24	0	*
18/04/22	45.06	40.28	4.78	416.45	412.47	416.45	413.25	0.45	-0.78	5.60	5.40	1.971	-0.031	24	0	*
19/04/22	42.54	38.31	4.23	410.94	407.42	410.94	408.11	1.35	-0.69	5.60	5.40	1.723	-0.026	24	0	*
20/04/22	42.46	38.30	4.16	410.96	407.45	410.96	408.11	2.70	-0.66	5.60	5.40	1.691	-0.025	24	0	*
21/04/22	41.67	37.64	4.03	409.41	406.05	409.41	406.67	5.92	-0.62	5.60	5.40	1.630	-0.023	24	0	*
22/04/22	41.44	37.41	4.03	409.36	406.05	409.36	406.65	14.29	-0.60	5.60	5.40	1.632	-0.022	24	0	*
итого:				12118.	11984.8	12118.	12014.5	25.61	-29.65			69.165	-1.285	744	0	
Средние:	47.78	42.11	5.67							5.60	5.40					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6793ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: ул. Новоселов д.14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч _____
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч _____
 t_{хв} = 0.00 °C G3 max = 40.00 м3/ч _____

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.95	47.70	7.25	386.59	381.19	381.52	377.46	0.00	3.73	7.40	6.97	2.764	0.178	24	0	*
24/03/22	55.12	47.96	7.16	388.26	382.81	383.31	379.20	0.00	3.61	7.45	7.02	2.741	0.173	24	0	*
25/03/22	53.75	46.91	6.84	384.30	379.16	379.47	375.60	0.00	3.56	7.37	6.94	2.589	0.167	24	0	*
26/03/22	53.76	46.90	6.86	385.02	379.85	380.26	376.38	0.00	3.47	7.37	6.94	2.605	0.163	24	0	*
27/03/22	53.48	46.67	6.81	384.03	378.96	379.34	375.49	0.00	3.47	7.37	6.94	2.578	0.162	24	0	*
28/03/22	54.32	47.24	7.08	383.61	378.38	378.91	374.95	0.00	3.43	7.38	6.96	2.679	0.162	24	0	*
29/03/22	54.96	47.67	7.29	383.78	378.42	379.07	375.04	0.00	3.38	7.41	6.99	2.758	0.161	24	0	*
30/03/22	53.86	46.84	7.02	379.12	374.02	374.55	370.69	0.00	3.33	7.39	6.98	2.624	0.156	24	0	*
31/03/22	53.01	46.10	6.91	377.10	372.17	372.49	368.81	0.00	3.36	7.39	6.98	2.569	0.155	24	0	*
01/04/22	51.27	44.89	6.38	370.21	365.67	365.35	361.91	0.00	3.76	7.39	6.99	2.333	0.169	24	0	*
02/04/22	48.96	43.00	5.96	362.65	358.59	357.70	354.60	0.00	3.99	7.37	6.98	2.138	0.172	24	0	*
03/04/22	48.27	42.62	5.65	360.24	356.33	355.33	352.32	0.00	4.01	7.40	7.02	2.015	0.171	24	0	*
04/04/22	46.40	41.20	5.20	353.45	349.87	348.28	345.51	0.00	4.36	7.35	6.98	1.817	0.180	24	0	*
05/04/22	49.21	43.21	6.00	364.92	360.78	359.54	356.38	0.00	4.40	7.41	7.02	2.163	0.190	24	0	*
06/04/22	49.68	43.65	6.03	365.55	361.36	360.41	357.20	0.00	4.16	7.42	7.03	2.176	0.182	24	0	*
07/04/22	49.47	43.52	5.95	365.18	360.98	360.03	356.86	0.00	4.12	7.45	7.06	2.145	0.179	24	0	*
08/04/22	47.88	42.36	5.52	358.62	354.80	353.36	350.39	0.00	4.41	7.38	7.00	1.954	0.187	24	0	*
09/04/22	45.24	40.25	4.99	351.49	348.15	346.14	343.53	0.00	4.62	7.36	6.99	1.737	0.186	24	0	*
10/04/22	45.30	40.33	4.97	351.13	347.76	345.72	343.07	0.00	4.69	7.35	6.99	1.727	0.189	24	0	*
11/04/22	43.63	39.16	4.47	346.01	342.93	340.20	337.75	0.00	5.18	7.14	6.78	1.532	0.203	24	0	*
12/04/22	41.75	37.69	4.06	342.53	339.75	336.21	333.98	0.00	5.77	7.10	6.75	1.378	0.218	24	0	*
13/04/22	41.52	37.55	3.97	340.39	337.66	334.16	331.98	0.00	5.68	7.14	6.78	1.340	0.213	24	0	*
14/04/22	42.19	38.15	4.04	340.03	337.20	334.02	331.76	0.00	5.44	7.12	6.76	1.366	0.208	24	0	*
15/04/22	39.49	36.68	2.81	145.83	144.75	144.51	143.58	0.00	1.17	5.82	5.70	0.494	0.043	24	0	*
16/04/22	42.60	37.86	4.74	178.34	176.82	175.72	174.52	0.00	2.30	5.78	5.57	0.843	0.087	24	0	*
17/04/22	47.83	42.49	5.34	386.06	381.93	379.58	376.39	0.00	5.54	7.36	6.91	2.038	0.235	24	0	*
18/04/22	45.03	40.45	4.58	375.83	372.27	369.68	366.85	0.00	5.42	7.25	6.82	1.704	0.219	24	0	*
19/04/22	42.53	38.47	4.06	369.60	366.47	363.54	361.03	0.00	5.44	7.20	6.79	1.487	0.209	24	0	*
20/04/22	42.44	38.44	4.00	369.35	366.25	363.41	360.92	0.00	5.33	7.18	6.77	1.462	0.205	24	0	*
21/04/22	41.64	37.80	3.84	367.82	364.83	361.82	359.43	0.00	5.40	7.19	6.78	1.403	0.204	24	0	*
22/04/22	41.42	37.55	3.87	367.80	364.83	361.75	359.38	0.00	5.45	7.18	6.78	1.412	0.205	24	0	*
Итого:				10984.	10864.9	10825.	10732.9	0.00	131.98			60.571	5.531	744	0	
Средние:	47.77	42.30	5.47							7.22	6.83					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16535ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:ул. Островского д. 15

Адрес:ул. Островского д. 15

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127903, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x884F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	54.38	48.37	6.00	5.84	5.36	198.180	195.482	1.175	24	0	
24.03.22 23	54.54	48.56	5.98	5.84	5.36	198.270	195.555	1.172	24	0	
25.03.22 23	54.63	48.65	5.98	5.84	5.35	198.208	195.478	1.170	24	0	
26.03.22 23	54.16	48.29	5.87	5.84	5.36	198.210	195.533	1.150	24	0	
27.03.22 23	53.51	47.69	5.82	5.84	5.36	198.190	195.574	1.140	24	0	
28.03.22 23	54.45	48.35	6.09	5.85 <	5.38 <	173.690 !	171.324 !	1.045	21	3	*
29.03.22 23	56.14	49.64	6.50	5.87	5.39	198.777	195.894	1.275	24	0	
30.03.22 23	55.02	48.88	6.14	5.87	5.39	198.692	195.917	1.204	24	0	
31.03.22 23	53.92	47.98	5.93	5.88	5.39	198.560	195.892	1.164	24	0	
01.04.22 23	51.21	45.92	5.29	5.86	5.37	198.848	196.442	1.040	24	0	
02.04.22 23	48.82	44.02	4.79	5.84	5.35	198.905	196.717	0.944	24	0	
03.04.22 23	47.94	43.42	4.53	5.85	5.36	198.940	196.840	0.893	24	0	
04.04.22 23	48.27	43.74	4.52	5.85	5.36	199.005	196.879	0.892	24	0	
05.04.22 23	49.09	44.18	4.90	5.86	5.36	199.705	197.484	0.969	24	0	
06.04.22 23	50.93	45.78	5.16	5.90	5.40	201.120	198.708	1.026	24	0	
07.04.22 23	50.62	45.64	4.98	5.94	5.41	205.402	202.976	1.013	24	0	
08.04.22 23	46.81	42.72	4.09	5.94	5.41	206.975	204.889	0.839	24	0	
09.04.22 23	44.51	40.68	3.83	5.83	5.32	200.930	199.117	0.764	24	0	
10.04.22 23	44.93	41.01	3.92	5.75	5.26	196.890	195.073	0.766	24	0	
11.04.22 23	43.76	40.20	3.56	5.75	5.25	199.092	197.360	0.703	24	0	
12.04.22 23	41.83	38.64	3.19	5.76	5.25	202.270	200.669	0.641	24	0	
13.04.22 23	42.29	39.08	3.21	5.77	5.25	203.225	201.581	0.648	24	0	
14.04.22 23	42.34	39.23	3.11	5.78	5.26	203.357	201.716	0.628	24	0	
15.04.22 23	44.26	40.58	3.69	5.78	5.26	203.238	201.415	0.744	24	0	
16.04.22 23	46.94	42.69	4.24	5.78	5.26	185.928 !	184.041 !	0.782	22	2	*
17.04.22 23	47.07	42.83	4.24	5.77	5.26	202.088	200.033	0.849	24	0	
18.04.22 23	44.01	40.41	3.59	5.72	5.23	199.202	197.434	0.711	24	0	
19.04.22 23	42.13	38.83	3.30	5.67	5.19	195.545	193.978	0.640	24	0	
20.04.22 23	42.55	39.22	3.33	5.67	5.19	195.643	194.039	0.647	24	0	
21.04.22 23	42.00	38.76	3.24	5.75	5.25	199.757	198.173	0.643	24	0	
22.04.22 23	42.00	38.74	3.26	5.77	5.26	201.135	199.540	0.652	24	0	
Итого/Средн	48.18	43.60	4.58	5.82	5.32	6157.977	6091.752	27.929	739	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	35213.610	25966.986	215.318	3465	73
22.04.22 23	41371.588	32058.738	243.247	4204	78
Итого	6157.977	6091.752	27.929	739	5

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.19

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 801959

Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	4.768	88.429	53.78	0.59	3.935	88.429	44.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	4.789	88.435	54.02	0.59	3.963	88.435	44.67	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	4.795	88.394	54.11	0.59	3.976	88.394	44.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	4.779	88.405	53.92	0.59	3.970	88.405	44.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	4.519	84.769	53.17	0.59	3.754	84.769	44.14	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	4.704	88.523	53.01	0.59	3.905	88.523	43.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	4.921	88.529	55.45	0.59	4.029	88.529	45.37	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	4.900	88.492	55.24	0.59	4.033	88.492	45.43	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	4.749	88.578	53.48	0.59	3.930	88.575	44.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	4.648	88.709	52.26	0.59	3.870	88.709	43.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	4.368	89.111	48.88	0.59	3.684	89.111	41.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	4.244	89.198	47.44	0.59	3.606	89.198	40.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	4.301	89.194	48.07	0.59	3.666	89.194	40.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	4.255	89.291	47.51	0.59	3.621	89.291	40.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	4.585	89.901	50.86	0.59	3.847	89.901	42.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	4.537	90.888	49.77	0.59	3.834	90.888	42.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	4.530	92.900	48.62	0.59	3.870	92.900	41.51	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	4.051	91.641	44.06	0.59	3.516	91.641	38.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	3.961	88.690	44.51	0.59	3.424	88.690	38.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	3.938	88.562	44.31	0.59	3.412	88.562	38.37	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	3.761	90.163	41.56	0.59	3.315	90.163	36.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	3.804	90.504	41.87	0.59	3.353	90.504	36.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	3.834	90.604	42.16	0.59	3.386	90.604	37.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	3.830	90.565	42.14	0.59	3.380	90.565	37.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	4.218	90.031	46.70	0.59	3.632	90.031	40.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	4.222	90.079	46.73	0.59	3.625	90.079	40.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	4.066	89.292	45.38	0.59	3.525	89.292	39.32	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	3.643	87.125	41.65	0.59	3.200	87.125	36.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	3.688	87.195	42.14	0.59	3.236	87.195	36.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	3.694	88.012	41.82	0.59	3.241	88.012	36.67	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	3.749	89.672	41.65	0.59	3.289	89.672	36.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	4.285	89.163	47.94		3.646	89.163	40.75		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	132.849	2763.880			113.028	2763.877			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.19

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801959
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	0.833	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	0.825	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	0.819	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	0.809	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	0.765	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	0.799	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	0.892	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	0.868	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	0.819	0.000	0.002	0.00
01.04.22	24.00	0.778	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	0.684	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	0.638	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	0.635	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	0.634	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	0.738	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	0.702	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	0.660	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	0.535	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	0.537	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	0.525	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	0.446	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	0.451	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	0.448	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	0.451	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	0.585	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	0.597	0.000	0.000	0.00
18.04.22	24.00	0.541	0.000	0.000	0.00
19.04.22	24.00	0.443	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	0.452	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	0.453	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	0.460	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.639	0.000	0.000	0.000
Итого:	743.00	19.821	0.000	0.002	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес:

г. Октябрьский, Островского д.35

Тип прибора:

TCPB-024

Номер прибора:

903817

Расчетные формулы:

$$dt = t1 - t2$$

Дата	Теплосистема						
	Тнар, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	Мгв, т	t1-t2, dt(°C)	СП, зима/лето
23.03.22	24.00	2.572	0.000	0.000	0.000	10.86	A42-00 / ТС откл.
24.03.22	24.00	2.468	0.000	0.000	0.000	10.48	A42-00 / ТС откл.
25.03.22	24.00	2.473	0.000	0.000	0.000	10.58	A42-00 / ТС откл.
26.03.22	24.00	2.486	0.000	0.000	0.000	10.62	A42-00 / ТС откл.
27.03.22	24.00	2.442	0.000	0.000	0.000	10.46	A42-00 / ТС откл.
28.03.22	24.00	2.435	0.000	0.000	0.000	10.64	A42-00 / ТС откл.
29.03.22	24.00	2.482	0.000	0.000	0.000	11.15	A42-00 / ТС откл.
30.03.22	24.00	2.480	0.000	0.000	0.000	10.84	A42-00 / ТС откл.
31.03.22	24.00	2.509	0.000	0.000	0.000	10.67	A42-00 / ТС откл.
01.04.22	24.00	2.355	0.000	0.000	0.000	12.55	A42-00 / ТС откл.
02.04.22	24.00	2.192	0.000	0.000	0.000	13.44	A42-00 / ТС откл.
03.04.22	24.00	2.112	0.000	0.000	0.000	12.75	A42-00 / ТС откл.
04.04.22	24.00	2.122	0.000	0.000	0.000	12.12	A42-00 / ТС откл.
05.04.22	24.00	2.147	0.000	0.000	0.000	12.39	A42-00 / ТС откл.
06.04.22	24.00	2.194	0.000	0.000	0.000	12.84	A42-00 / ТС откл.
07.04.22	24.00	2.103	0.000	0.000	0.000	14.61	A42-00 / ТС откл.
08.04.22	24.00	2.150	0.000	0.000	0.000	15.25	A42-00 / ТС откл.
09.04.22	24.00	2.151	0.000	0.000	0.000	13.98	A42-00 / ТС откл.
10.04.22	24.00	2.087	0.000	0.000	0.000	13.43	A42-00 / ТС откл.
11.04.22	24.00	1.869	0.000	0.000	0.000	15.30	A42-00 / ТС откл.
12.04.22	24.00	1.548	0.000	0.000	0.000	19.88	A42-00 / ТС откл.
13.04.22	24.00	1.514	0.000	0.000	0.000	21.45	A42-00 / ТС откл.
14.04.22	24.00	1.409	0.000	0.000	0.000	22.07	A42-00 / ТС откл.
15.04.22	24.00	1.371	0.000	0.000	0.000	23.97	A42-00 / ТС откл.
16.04.22	24.00	1.234	0.000	0.000	0.000	26.98	A42-00 / ТС откл.
17.04.22	24.00	1.245	0.000	0.000	0.000	27.26	A42-00 / ТС откл.
18.04.22	24.00	1.051	0.000	0.000	0.000	27.70	A42-00 / ТС откл.
19.04.22	24.00	0.887	0.000	0.000	0.000	29.07	A42-00 / ТС откл.
20.04.22	24.00	0.849	0.000	0.000	0.000	29.45	A42-00 / ТС откл.
21.04.22	24.00	0.840	0.000	0.000	0.000	29.44	A42-00 / ТС откл.
22.04.22	24.00	0.867	0.000	0.000	0.000	30.15	A42-00 / ТС откл.
Среднее:		1.892	0.000	0.000	0.000	17.17	
Итого:	744.00	58.643	0.000	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций:	Тпр	=	Тпит	+	Тотк	+	Тнс	+	Треж
	0.00	=	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.35

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 903817

Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Трубопроводы															
	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т	t3, (°C)	P3, МПа	W4, Гкал	M4, т	t4, (°C)	P4, МПа
23.03.22	16.244	237.041	68.55	0.00	13.672	238.195	57.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	15.805	235.443	67.15	0.00	13.337	236.581	56.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	15.794	233.898	67.54	0.00	13.320	235.048	56.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	15.838	234.006	67.70	0.00	13.352	235.142	57.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	15.658	233.578	67.05	0.00	13.216	234.708	56.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	15.364	228.944	67.12	0.00	12.929	230.007	56.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	15.098	222.635	67.82	0.00	12.616	223.596	56.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	15.503	229.052	67.71	0.00	13.023	230.034	56.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	15.995	235.205	68.02	0.00	13.486	236.168	57.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	13.122	192.433	68.11	0.00	10.768	192.975	55.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	11.022	163.085	67.60	0.00	8.831	163.331	54.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	11.069	165.804	66.79	0.00	8.957	166.096	54.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	11.701	175.283	66.78	0.00	9.580	175.617	54.65	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	11.611	173.451	66.94	0.00	9.464	173.766	54.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	11.470	170.885	67.14	0.00	9.276	171.200	54.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	9.735	145.300	66.99	0.00	7.632	145.562	52.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	9.624	141.635	67.95	0.00	7.474	141.935	52.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	10.360	153.993	67.30	0.00	8.209	154.325	53.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	10.359	155.504	66.64	0.00	8.272	155.837	53.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	8.357	125.540	66.24	0.00	6.488	125.730	50.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	5.113	78.411	65.24	0.00	3.565	78.388	45.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	4.725	71.202	66.32	0.00	3.211	71.133	44.86	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	4.168	63.958	65.17	0.00	2.759	63.901	43.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	3.775	57.824	65.30	0.00	2.404	57.753	41.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	2.962	45.830	64.66	0.00	1.728	45.761	37.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	2.950	45.834	64.44	0.00	1.705	45.774	37.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	2.450	38.224	64.28	0.00	1.399	38.074	36.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	1.978	30.620	64.63	0.00	1.090	30.393	35.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	1.865	28.890	64.59	0.00	1.016	28.707	35.14	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	1.833	28.572	64.15	0.00	0.993	28.367	34.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	1.858	28.793	64.54	0.00	0.991	28.437	34.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.465	140.996	66.47	0.00	7.573	141.372	49.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого:	293.407	4370.872			234.765	4382.538			0.000	0.000			0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж

0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес:

г. Октябрьский, Островского д.35

Тип прибора:

ТСРВ-024

Номер прибора:

903817

Расчетные формулы:

dt = t1 - t2

Отчет по ХВ				
Дата	Мхв, т	Vхв, м3	txв, (°C)	Pхв, МПа
23.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
24.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
25.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
26.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
27.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
28.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
29.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
30.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
31.03.22	0.000	0.000	0.00	0.10
01.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
02.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
03.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
04.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
05.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
06.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
07.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
08.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
09.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
10.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
11.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
12.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
13.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
14.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
15.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
16.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
17.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
18.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
19.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
20.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
21.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
22.04.22	0.000	0.000	0.00	0.10
Среднее:	0.000	0.000	0.00	0.10
Итого:	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж
0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.37

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800748
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	15.571	225.368	68.89	1.06	13.035	225.415	57.69	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	15.062	222.866	67.37	1.06	12.636	222.866	56.55	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	15.039	221.137	67.80	1.06	12.610	221.137	56.88	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	15.080	221.170	67.97	1.06	12.665	221.170	57.12	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	14.290	211.274	67.43	1.06	12.017	211.274	56.74	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	14.672	217.360	67.29	1.06	12.292	217.360	56.40	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	14.364	210.445	68.04	1.05	11.931	210.445	56.55	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	14.705	215.510	68.03	1.05	12.288	215.510	56.88	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	15.271	222.843	68.32	1.06	12.817	222.843	57.37	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	12.713	184.961	68.43	1.08	10.403	184.965	55.45	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	9.417	138.182	67.93	1.09	7.299	138.190	52.67	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	9.459	140.157	67.28	1.10	7.407	140.157	52.69	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	9.974	148.305	67.03	1.11	7.916	148.322	53.20	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	10.102	149.613	67.28	1.10	8.023	149.707	53.38	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	9.906	146.424	67.44	1.10	7.787	146.428	53.02	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	8.977	133.069	67.22	1.10	6.966	133.069	52.10	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	8.698	127.630	67.90	1.10	6.672	127.638	52.01	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	9.590	141.536	67.54	1.12	7.543	141.536	53.14	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	9.558	142.774	66.72	1.12	7.558	142.774	52.77	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	8.369	124.807	66.68	1.09	6.505	124.821	51.58	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	5.143	78.295	65.51	1.04	3.620	78.297	45.99	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	5.468	81.093	67.22	1.05	3.862	81.095	47.40	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	5.541	83.722	65.96	1.06	3.993	83.727	47.50	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	5.244	79.080	66.08	1.06	3.693	79.084	46.36	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	4.099	62.300	65.59	1.09	2.655	62.300	42.42	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	4.130	62.285	66.11	1.10	2.645	62.287	42.27	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	3.473	54.051	64.42	1.03	2.257	54.050	41.64	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	4.787	72.261	65.81	0.99	3.302	72.261	44.54	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	6.137	92.583	66.09	1.02	4.444	92.583	47.84	0.64	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	6.034	91.704	65.60	1.02	4.358	91.702	47.36	0.64	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	6.071	91.812	65.93	1.02	4.365	91.815	47.38	0.64	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.573	141.668	67.00		7.593	141.675	51.44		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	296.946	4394.615			235.564	4394.826			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.37

Тип прибора: ТСПВ-024
 Номер прибора: 800748
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.536	0.000	-0.046	0.00
24.03.22	24.00	2.426	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	2.429	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	2.415	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	2.272	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	2.380	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	2.434	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	2.417	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	2.454	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	2.310	0.000	-0.004	0.00
02.04.22	24.00	2.118	0.000	-0.008	0.00
03.04.22	24.00	2.052	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	2.058	0.000	-0.017	0.00
05.04.22	24.00	2.079	0.000	-0.094	0.00
06.04.22	24.00	2.120	0.000	-0.004	0.00
07.04.22	24.00	2.011	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	2.026	0.000	-0.007	0.00
09.04.22	24.00	2.047	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	2.000	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	1.864	0.000	-0.014	0.00
12.04.22	24.00	1.522	0.000	-0.002	0.00
13.04.22	24.00	1.607	0.000	-0.002	0.00
14.04.22	24.00	1.548	0.000	-0.005	0.00
15.04.22	24.00	1.550	0.000	-0.004	0.00
16.04.22	24.00	1.445	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	1.486	0.000	-0.002	0.00
18.04.22	24.00	1.216	0.000	0.000	0.00
19.04.22	24.00	1.485	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	1.693	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	1.676	0.000	0.002	0.00
22.04.22	24.00	1.706	0.000	-0.003	0.00
Среднее:		1.980	0.000	-0.007	0.000
Итого:	743.00	61.382	0.000	-0.210	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Островского д.37 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00164489 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х3460 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	68.65	52.02	16.63	238.88	233.82	242.86	239.78	0.00	-5.96	6.20	6.00	3.881	-0.310	24	0	*
24/03/22	67.19	53.67	13.52	298.60	292.51	302.54	298.46	0.00	-5.95	6.20	6.00	3.951	-0.319	24	0	*
25/03/22	67.61	54.12	13.49	297.37	291.27	301.81	297.70	0.00	-6.43	6.20	6.00	3.923	-0.348	24	0	*
26/03/22	67.78	54.29	13.49	297.85	291.71	302.79	298.65	0.00	-6.94	6.20	6.00	3.934	-0.377	24	0	*
27/03/22	67.17	53.96	13.21	299.08	293.00	302.59	298.47	0.00	-5.47	6.20	6.00	3.869	-0.295	24	0	*
28/03/22	67.16	53.85	13.31	297.08	291.03	299.83	295.80	0.00	-4.77	6.20	6.00	3.873	-0.257	24	0	*
29/03/22	67.89	54.18	13.71	295.96	289.77	299.07	294.99	0.00	-5.22	6.20	6.00	3.969	-0.283	24	0	*
30/03/22	67.79	54.29	13.50	297.27	291.12	299.71	295.60	0.00	-4.48	6.20	6.00	3.928	-0.243	24	0	*
31/03/22	68.10	54.48	13.62	299.68	293.41	302.31	298.14	0.00	-4.73	6.20	6.00	3.993	-0.258	24	0	*
01/04/22	68.27	54.97	13.30	305.74	299.30	308.69	304.38	0.00	-5.08	6.20	6.00	3.977	-0.279	24	0	*
02/04/22	67.82	55.02	12.80	311.45	304.98	314.74	310.35	0.00	-5.37	6.20	6.00	3.904	-0.295	24	0	*
03/04/22	67.05	54.71	12.34	311.14	304.81	315.26	310.89	0.00	-6.08	6.20	6.00	3.759	-0.332	24	0	*
04/04/22	66.94	52.54	14.40	245.21	240.23	248.78	245.56	0.00	-5.33	6.20	6.00	3.457	-0.280	24	0	*
05/04/22	67.09	48.94	18.15	186.65	182.86	189.15	187.01	0.00	-4.15	6.20	6.00	3.317	-0.203	24	0	*
06/04/22	67.26	48.68	18.58	184.21	180.45	186.29	184.20	0.00	-3.75	6.20	6.00	3.349	-0.182	24	0	*
07/04/22	66.96	50.97	15.99	152.68	149.58	160.83	158.87	0.00	-9.29	6.20	6.00	2.323	-0.473	24	0	*
08/04/22	67.55	52.34	15.21	221.04	216.51	226.27	223.36	0.00	-6.85	6.20	6.00	3.288	-0.358	24	0	*
09/04/22	67.00	49.01	17.99	175.93	172.38	181.10	179.07	0.00	-6.69	6.20	6.00	3.097	-0.328	24	0	*
10/04/22	66.28	48.83	17.45	177.59	174.06	182.13	180.10	0.00	-6.04	6.20	6.00	3.037	-0.295	24	0	*
11/04/22	66.55	46.52	20.03	136.74	134.02	139.64	138.19	0.00	-4.17	6.20	6.00	2.683	-0.194	24	0	*
12/04/22	65.69	38.28	27.41	78.90	77.37	79.99	79.46	0.00	-2.09	6.20	6.00	2.116	-0.080	24	0	*

Островского 39.pdf

13/04/22	67.12	38.92	28.20	80.09	78.46	81.49	80.89	0.00	-2.43	6.20	6.00	2.211	-0.095	24	0	*
14/04/22	66.05	39.22	26.83	82.25	80.65	83.62	83.00	0.00	-2.35	6.20	6.00	2.161	-0.092	24	0	*
15/04/22	66.13	38.44	27.69	76.86	75.34	77.79	77.23	0.00	-1.89	6.20	6.00	2.084	-0.073	24	0	*
16/04/22	65.49	38.80	26.69	75.62	74.15	77.24	76.65	0.00	-2.50	6.20	6.00	1.975	-0.097	24	0	*
17/04/22	65.49	42.85	22.64	119.74	117.40	122.24	121.22	0.00	-3.82	6.20	6.00	2.654	-0.164	24	0	*
18/04/22	65.13	40.86	24.27	103.19	101.22	104.50	103.67	0.00	-2.45	6.20	6.00	2.455	-0.100	24	0	*
19/04/22	66.01	38.62	27.39	84.71	83.04	86.21	85.63	0.00	-2.59	6.20	6.00	2.272	-0.100	24	0	*
20/04/22	66.04	38.24	27.80	81.11	79.47	82.28	81.79	0.00	-2.32	6.20	6.00	2.208	-0.089	24	0	*
21/04/22	65.60	37.81	27.79	81.17	79.57	81.95	81.47	0.00	-1.90	6.20	6.00	2.209	-0.072	24	0	*
22/04/22	65.97	37.66	28.31	81.22	79.56	82.73	82.25	0.00	-2.69	6.20	6.00	2.247	-0.101	24	0	*

Итого:				5975.0	5853.05	6066.4	5992.83	0.00	-139.78			96.104	-6.972	744	0	
--------	--	--	--	--------	---------	--------	---------	------	---------	--	--	--------	--------	-----	---	--

Средние:	66.86	47.64	19.21							6.20	6.00					
----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11803ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.41

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902767
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	24.304	353.880	68.57	0.66	19.884	0.000	56.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	23.883	355.067	67.15	0.66	19.646	0.000	55.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	23.878	352.957	67.54	0.66	19.598	0.000	55.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	23.936	353.008	67.69	0.66	19.645	0.000	55.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	22.706	337.839	67.10	0.66	18.664	0.000	55.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	23.313	346.976	67.07	0.65	19.111	0.000	55.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	22.936	337.731	67.80	0.65	18.656	0.000	55.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	23.735	349.888	67.74	0.65	19.423	0.000	55.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	24.482	359.219	68.04	0.66	20.095	0.000	55.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	19.854	290.383	68.13	0.67	15.795	0.000	53.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	14.730	217.602	67.58	0.68	11.012	0.000	50.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	14.551	217.295	66.83	0.68	10.948	0.000	50.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	14.787	221.200	66.73	0.69	11.231	0.000	50.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	14.681	218.838	66.95	0.68	11.023	0.000	50.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	14.403	214.179	67.13	0.68	10.723	0.000	50.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	14.044	209.694	66.85	0.68	10.434	0.000	49.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	13.188	194.930	67.56	0.69	9.620	0.000	49.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	11.143	166.015	67.00	0.70	7.843	0.000	47.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	11.044	166.329	66.28	0.70	7.824	0.000	47.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	7.226	115.474	57.64	0.62	5.069	0.000	40.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	2.322	56.850	40.72	0.50	1.608	0.000	28.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	2.395	58.099	41.11	0.50	1.633	0.000	28.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	2.329	56.402	41.17	0.50	1.586	0.000	28.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	2.320	54.333	42.59	0.50	1.493	0.000	27.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	2.449	53.813	45.40	0.50	1.496	0.000	27.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	2.453	53.776	45.50	0.50	1.474	0.000	27.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	6.349	150.067	42.93	0.49	4.991	0.000	31.65	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	8.580	207.360	41.26	0.49	7.093	0.000	34.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	8.665	207.239	41.69	0.49	7.171	0.000	34.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	8.725	211.349	41.17	0.50	7.245	0.000	34.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	8.800	213.215	41.15	0.50	7.296	0.000	34.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	13.480	216.020	58.12		10.614	0.000	44.36		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	418.211	6701.011			329.332	0.000			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.41

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902767
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	4.420	0.000	353.880	0.00
24.03.22	24.00	4.237	0.000	355.067	0.00
25.03.22	24.00	4.280	0.000	352.957	0.00
26.03.22	24.00	4.291	0.000	353.008	0.00
27.03.22	23.00	4.042	0.000	337.839	0.00
28.03.22	24.00	4.202	0.000	346.976	0.00
29.03.22	24.00	4.280	0.000	337.731	0.00
30.03.22	24.00	4.312	0.000	349.888	0.00
31.03.22	24.00	4.388	0.000	359.219	0.00
01.04.22	24.00	4.059	0.000	290.383	0.00
02.04.22	24.00	3.719	0.000	217.602	0.00
03.04.22	24.00	3.602	0.000	217.295	0.00
04.04.22	24.00	3.556	0.000	221.200	0.00
05.04.22	24.00	3.658	0.000	218.838	0.00
06.04.22	24.00	3.679	0.000	214.179	0.00
07.04.22	24.00	3.609	0.000	209.694	0.00
08.04.22	24.00	3.568	0.000	194.930	0.00
09.04.22	24.00	3.301	0.000	166.015	0.00
10.04.22	24.00	3.220	0.000	166.329	0.00
11.04.22	24.00	2.157	0.000	115.474	0.00
12.04.22	24.00	0.714	0.000	56.850	0.00
13.04.22	24.00	0.763	0.000	58.099	0.00
14.04.22	24.00	0.743	0.000	56.402	0.00
15.04.22	24.00	0.827	0.000	54.333	0.00
16.04.22	23.90	0.953	0.000	53.813	0.00
17.04.22	24.00	0.978	0.000	53.776	0.00
18.04.22	24.00	1.358	0.000	150.067	0.00
19.04.22	24.00	1.487	0.000	207.360	0.00
20.04.22	24.00	1.493	0.000	207.239	0.00
21.04.22	24.00	1.480	0.000	211.349	0.00
22.04.22	24.00	1.504	0.000	213.215	0.00
Среднее:		2.866	0.000	216.020	0.000
Итого:	742.90	88.879	0.000	6701.011	

Дата и время	WтсИтого,Гкал	MтсИтого,т	WгвИтого,Гкал
22.03.2022 23:59	759.033	44569.215	0.000
22.04.2022 23:59	847.912	51270.226	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
08/04/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Островского д.45 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00179174 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x924C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
08/04/22	68.45	51.80	16.65	202.15	197.97	202.32	199.65	0.00	-1.68	221.98	31.10	2.932	-0.088	33	0	*
09/04/22	67.47	51.10	16.37	125.44	122.90	125.82	124.38	0.00	-1.48	8.24	8.15	2.012	-0.076	24	0	*
10/04/22	66.76	50.85	15.91	125.61	123.13	126.04	124.60	0.00	-1.47	8.24	8.15	1.955	-0.075	24	0	*
11/04/22	62.23	47.92	14.31	97.71	95.93	98.22	97.18	0.00	-1.25	7.45	7.33	1.368	-0.060	24	0	*
12/04/22	41.24	31.56	9.68	53.03	52.55	53.58	53.34	0.00	-0.79	6.30	6.13	0.507	-0.025	24	0	*
13/04/22	41.65	31.57	10.08	54.32	53.84	54.79	54.55	0.00	-0.71	6.31	6.14	0.540	-0.022	24	0	*
14/04/22	41.70	31.49	10.21	53.37	52.89	53.03	52.79	0.00	0.10	6.32	6.15	0.543	0.003	24	0	*
15/04/22	43.37	31.06	12.31	51.68	51.20	51.12	50.88	0.00	0.32	6.32	6.15	0.630	0.010	24	0	*
16/04/22	46.11	31.66	14.45	51.34	50.86	50.88	50.64	0.00	0.22	6.32	6.14	0.732	0.007	24	0	*
17/04/22	46.19	31.31	14.88	51.15	50.67	50.74	50.50	0.00	0.17	6.31	6.14	0.753	0.005	24	0	*
18/04/22	43.49	29.83	13.66	43.84	43.49	43.54	43.30	0.00	0.19	6.26	6.08	0.594	0.006	24	0	*
19/04/22	41.43	28.19	13.24	39.29	39.05	39.07	38.83	0.00	0.22	6.20	6.03	0.514	0.006	24	0	*
20/04/22	41.84	28.36	13.48	39.22	38.98	39.05	38.81	0.00	0.17	6.20	6.03	0.528	0.005	24	0	*
21/04/22	41.32	28.14	13.18	39.99	39.75	39.84	39.60	0.00	0.15	6.27	6.10	0.524	0.004	24	0	*
22/04/22	41.31	27.96	13.35	40.40	40.16	40.15	39.91	0.00	0.25	6.28	6.12	0.534	0.007	24	0	*
Итого:				1068.5	1053.37	1068.1	1058.96	0.00	-5.59			14.666	-0.293	369	0	
Средние:	48.97	35.52	13.45							21.00	8.12					

остр 45

Период нормальной работы 369ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 355ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.47

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1600628
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	16.245	234.954	69.17	0.00	13.566	234.978	57.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	15.982	236.584	67.59	0.00	13.426	236.425	56.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	15.980	234.979	68.04	0.00	13.401	234.849	57.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	16.028	235.065	68.22	0.00	13.440	234.921	57.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	15.224	224.969	67.71	0.00	12.791	224.797	56.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	15.626	231.576	67.51	0.00	13.097	231.390	56.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	15.334	224.674	68.28	0.00	12.762	224.599	56.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	15.020	220.038	68.30	0.00	12.539	220.017	57.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	16.318	238.122	68.56	0.00	13.697	238.007	57.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	17.751	258.414	68.75	0.00	15.079	258.228	58.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	19.312	282.854	68.31	0.00	16.665	282.527	58.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	19.400	286.829	67.68	0.00	16.847	286.345	58.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	20.049	297.713	67.38	0.00	17.503	297.053	58.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	20.063	296.590	67.66	0.00	17.469	296.001	58.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	19.574	288.798	67.82	0.00	16.973	288.341	58.81	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	19.146	283.259	67.63	0.00	16.606	282.787	58.65	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	20.060	294.048	68.23	0.00	17.467	293.486	59.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	22.072	325.160	67.92	0.00	19.509	324.229	60.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	21.846	325.947	67.06	0.00	19.364	324.897	59.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	17.150	270.057	59.67	0.00	15.285	269.006	53.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	5.861	141.633	41.39	0.00	5.145	140.764	36.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	6.062	144.892	41.85	0.00	5.290	144.019	36.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	5.956	141.732	42.03	0.00	5.179	140.881	36.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	5.879	136.074	43.22	0.00	4.994	135.352	36.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	6.277	135.019	46.51	0.00	5.205	134.437	38.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	6.308	135.060	46.72	0.00	5.198	134.506	38.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	5.364	122.151	43.75	0.00	4.459	121.561	36.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	4.616	110.906	41.63	0.00	3.817	110.339	34.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	4.666	110.872	42.09	0.00	3.851	110.309	34.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	4.686	112.776	41.56	0.00	3.872	112.201	34.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	4.736	114.037	41.53	0.00	3.893	113.487	34.13	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	13.495	215.913	58.81		11.554	215.428	50.12		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	418.592	6695.780			358.390	6680.739			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.47

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1600628
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	txв, °C
23.03.22	24.00	2.679	0.000	-0.023	0.00
24.03.22	24.00	2.557	0.000	0.159	0.00
25.03.22	24.00	2.578	0.000	0.129	0.00
26.03.22	24.00	2.588	0.000	0.144	0.00
27.03.22	23.00	2.433	0.000	0.172	0.00
28.03.22	24.00	2.529	0.000	0.186	0.00
29.03.22	24.00	2.572	0.000	0.075	0.00
30.03.22	22.95	2.481	0.000	0.021	0.00
31.03.22	24.00	2.621	0.000	0.115	0.00
01.04.22	24.00	2.673	0.000	0.186	0.00
02.04.22	24.00	2.647	0.000	0.327	0.00
03.04.22	24.00	2.554	0.000	0.484	0.00
04.04.22	24.00	2.545	0.000	0.660	0.00
05.04.22	24.00	2.595	0.000	0.589	0.00
06.04.22	24.00	2.601	0.000	0.457	0.00
07.04.22	24.00	2.540	0.000	0.472	0.00
08.04.22	24.00	2.594	0.000	0.562	0.00
09.04.22	24.00	2.563	0.000	0.931	0.00
10.04.22	24.00	2.482	0.000	1.050	0.00
11.04.22	23.00	1.866	0.000	0.995	0.00
12.04.22	24.00	0.717	0.000	0.868	0.00
13.04.22	24.00	0.773	0.000	0.874	0.00
14.04.22	24.00	0.776	0.000	0.850	0.00
15.04.22	24.00	0.885	0.000	0.722	0.00
16.04.22	23.90	1.071	0.000	0.583	0.00
17.04.22	24.00	1.110	0.000	0.554	0.00
18.04.22	24.00	0.905	0.000	0.590	0.00
19.04.22	24.00	0.799	0.000	0.567	0.00
20.04.22	24.00	0.815	0.000	0.563	0.00
21.04.22	24.00	0.813	0.000	0.574	0.00
22.04.22	24.00	0.843	0.000	0.550	0.00
Среднее:		1.941	0.000	0.484	0.000
Итого:	740.85	60.203	0.000	14.986	

Дата и время	WтсИтог,Гкал	MтсИтог,т	WгвИтог,Гкал
22.03.2022 23:59	887.604	-133.007	0.000
22.04.2022 23:59	947.807	-118.022	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.49

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901036
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	18.431	267.966	68.79	0.00	14.535	267.567	54.17	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	17.991	267.740	67.21	0.00	14.260	267.341	53.19	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	17.988	265.947	67.66	0.00	14.226	265.550	53.42	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	18.039	266.009	67.83	0.00	14.257	265.640	53.52	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	17.133	254.536	67.33	0.00	13.566	254.165	53.23	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	17.575	262.031	67.09	0.00	13.888	261.647	52.92	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	17.226	254.035	67.82	0.00	13.461	253.685	52.91	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	17.562	258.811	67.88	0.00	13.790	258.413	53.22	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	18.213	267.317	68.15	0.00	14.350	266.854	53.62	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	19.114	279.759	68.34	0.00	15.214	279.180	54.33	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	19.938	293.629	67.92	0.00	16.089	292.912	54.78	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	20.020	297.485	67.32	0.00	16.294	296.711	54.77	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	16.306	243.944	66.79	0.00	12.900	243.309	52.14	0.77	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	11.422	170.985	66.80	0.00	8.262	170.698	48.22	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	11.211	167.535	66.93	0.00	8.023	167.272	47.80	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	11.246	168.419	66.79	0.00	8.077	168.127	47.88	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	11.892	176.456	67.38	0.00	8.628	176.085	48.77	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	12.988	193.277	67.22	0.00	9.657	192.746	49.95	0.77	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	12.847	193.690	66.35	0.00	9.621	193.139	49.66	0.77	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	13.888	209.260	66.45	0.00	10.590	208.548	50.56	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	7.650	117.987	48.88	0.00	6.020	118.186	40.05	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	7.769	117.319	45.26	0.00	6.066	114.511	35.66	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	7.472	114.754	65.13	0.00	5.049	114.692	43.85	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	7.393	113.251	65.29	0.00	4.928	113.177	43.37	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	7.398	114.019	64.92	0.00	4.860	113.968	42.47	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	7.735	118.287	65.41	0.00	5.084	118.280	42.81	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	6.711	105.815	63.69	0.00	4.379	105.810	41.13	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	5.685	87.959	64.67	0.00	3.468	87.949	39.26	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	5.640	86.902	64.92	0.00	3.444	86.902	39.45	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	5.573	86.610	64.36	0.00	3.390	86.610	38.96	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	5.615	86.851	64.67	0.00	3.389	86.851	38.83	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	12.768	190.657	65.36		9.672	190.267	47.91		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	395.671	5908.582			299.765	5896.523			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: г. Октябрьский, Островского д.49

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901036
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	3.895	0.000	0.399	0.00
24.03.22	24.00	3.731	0.000	0.399	0.00
25.03.22	24.00	3.762	0.000	0.396	0.00
26.03.22	24.00	3.782	0.000	0.370	0.00
27.03.22	23.00	3.567	0.000	0.371	0.00
28.03.22	24.00	3.688	0.000	0.384	0.00
29.03.22	24.00	3.765	0.000	0.349	0.00
30.03.22	24.00	3.771	0.000	0.398	0.00
31.03.22	24.00	3.863	0.000	0.463	0.00
01.04.22	24.00	3.900	0.000	0.579	0.00
02.04.22	24.00	3.849	0.000	0.718	0.00
03.04.22	24.00	3.726	0.000	0.774	0.00
04.04.22	24.00	3.406	0.000	0.635	0.00
05.04.22	24.00	3.161	0.000	0.287	0.00
06.04.22	24.00	3.188	0.000	0.263	0.00
07.04.22	24.00	3.168	0.000	0.292	0.00
08.04.22	24.00	3.265	0.000	0.371	0.00
09.04.22	24.00	3.330	0.000	0.531	0.00
10.04.22	24.00	3.226	0.000	0.551	0.00
11.04.22	24.00	3.297	0.000	0.712	0.00
12.04.22	22.63	1.656	0.000	0.383	0.00
13.04.22	24.00	1.703	0.000	2.808	0.00
14.04.22	24.00	2.424	0.000	0.062	0.00
15.04.22	24.00	2.464	0.000	0.074	0.00
16.04.22	23.90	2.538	0.000	0.050	0.00
17.04.22	24.00	2.651	0.000	0.007	0.00
18.04.22	24.00	2.332	0.000	0.005	0.00
19.04.22	24.00	2.217	0.000	0.010	0.00
20.04.22	24.00	2.196	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	2.183	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	2.227	0.000	0.000	0.00
Среднее:		3.097	0.000	0.408	0.000
Итого:	741.53	95.931	0.000	12.641	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-106
3060470
г. Октябрьский, ул. Островского д.51
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,489	163,0	---	---
2	80	0,480	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.03.22 по 22.04.22**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	3,747	301,5	298,5	---	3,0	69,10	56,70	0,60	0,50	24,00
24.03	3,509	303,2	299,9	---	3,3	67,34	55,79	0,60	0,50	24,00
25.03	3,550	300,3	297,1	---	3,2	67,83	56,03	0,60	0,50	24,00
26.03	3,562	300,9	297,7	---	3,2	68,01	56,20	0,60	0,50	24,00
27.03	3,585	300,8	297,6	---	3,2	67,66	55,77	0,60	0,50	24,00
28.03	3,515	298,5	295,2	---	3,3	67,15	55,39	0,60	0,50	24,00
29.03	3,601	288,0	285,1	---	3,0	67,90	55,42	0,60	0,50	24,00
Итого:	25,07	2093,2	2071,0	0,0	22,2	67,86	55,90	0,60	0,50	168,00
30.03	3,614	291,1	288,1	---	3,0	68,15	55,76	0,60	0,50	24,00
31.03	3,658	302,1	299,0	---	3,1	68,35	56,27	0,60	0,50	24,00
01.04	3,695	311,2	308,0	---	3,2	68,48	56,63	0,60	0,50	24,00
02.04	3,663	329,0	325,5	---	3,5	68,10	56,99	0,60	0,50	24,00
03.04	3,542	331,4	327,7	---	3,7	67,64	56,97	0,60	0,50	24,00
04.04	3,430	341,0	337,0	---	4,0	66,98	56,94	0,60	0,50	24,00
05.04	3,503	341,6	337,7	---	3,9	67,44	57,21	0,60	0,50	24,00
Итого:	25,11	2247,5	2223,0	0,0	24,4	67,85	56,71	0,60	0,50	168,00
06.04	3,512	330,6	326,9	---	3,7	67,45	56,85	0,60	0,50	24,00
07.04	3,492	333,7	330,0	---	3,7	67,46	57,02	0,60	0,50	24,00
08.04	3,301	303,2	299,8	---	3,3	67,60	56,74	0,60	0,50	24,00
09.04	2,322	101,3	100,6	---	0,7	67,22	44,32	0,60	0,50	24,00
10.04	2,264	101,7	100,9	---	0,8	66,05	43,81	0,60	0,50	24,00
11.04	2,312	106,5	105,6	---	0,8	66,33	44,64	0,60	0,50	24,00
12.04	2,244	116,7	115,6	---	1,1	64,61	45,40	0,60	0,50	24,00
Итого:	19,45	1393,6	1379,4	0,0	14,2	67,04	53,11	0,60	0,50	168,00
13.04	2,273	101,3	100,6	---	0,7	66,83	44,41	0,60	0,50	24,00
14.04	2,208	105,7	104,8	---	0,9	65,52	44,65	0,60	0,50	24,00
15.04	2,239	106,1	105,2	---	0,9	65,77	44,68	0,60	0,50	24,00
16.04	2,281	107,3	106,5	---	0,9	65,45	44,22	0,60	0,50	23,94
17.04	2,379	111,7	110,8	---	0,9	65,67	44,39	0,60	0,50	24,00
18.04	2,145	103,3	102,8	---	0,6	64,02	43,28	0,60	0,50	24,00
19.04	1,935	81,5	81,8	0,3	---	64,97	41,23	0,60	0,50	24,00
Итого:	15,46	717,0	712,4	0,3	4,9	65,48	43,93	0,60	0,50	167,94
20.04	1,934	79,7	80,1	0,4	---	65,77	41,51	0,60	0,50	24,00
21.04	1,645	68,6	70,5	1,9	---	64,91	40,93	0,60	0,50	24,00
22.04	1,581	70,5	69,8	---	0,8	65,09	42,68	0,60	0,50	24,00
Итого:	5,16	218,7	220,3	2,3	0,8	65,28	41,70	0,60	0,50	72,00
Итого:	90,24	6670,1	6606,2	2,7	66,5	67,34	53,82	0,60	0,50	743,9
						dT=	13,52			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тмах, ч + Тмин, ч + Тдт, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	743,9 0,0 0,0 0,0 0,1
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
	90,24		
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.22	На 24:00 22.04.22	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	6039,55	6129,79	90,24
Расход теплоносителя M1, т	468788,0	475458,0	6670,1
Расход теплоносителя M2, т	471872,3	478478,5	6606,2
Время наработки, ч	46633,4	47377,3	743,9
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,1

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Островского д.53

Жилой дом

ИМ 2300 N BA715

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.72	70.01	187.04	55.44	181.64	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.60	68.41	187.80	54.53	182.35	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.61	68.87	186.58	54.86	181.17	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.63	69.06	186.70	54.96	181.26	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.58	68.47	186.39	54.60	180.94	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.57	68.41	183.28	54.37	178.00	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.63	69.17	178.15	54.38	173.11	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.62	69.10	182.29	54.72	177.05	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.66	69.40	187.86	55.24	182.37	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.68	69.62	197.71	56.01	191.79	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.63	69.21	205.46	56.39	199.25	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.53	68.46	208.28	56.31	202.03	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.53	68.26	217.07	56.59	210.48	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.58	68.44	216.46	56.49	209.77	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.60	68.65	210.64	56.28	204.15	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.57	68.45	205.89	55.96	199.52	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.62	69.17	214.89	56.94	208.08	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.59	68.63	232.30	57.49	224.63	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.49	67.83	232.41	57.12	224.63	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.84	60.83	180.58	51.10	174.90	23:41	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.70	42.30	92.30	34.66	90.37	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.73	42.02	94.58	34.30	92.67	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.73	42.19	92.04	34.23	90.31	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.82	43.03	88.66	33.79	87.21	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.98	46.12	87.58	34.91	86.76	23:56	23:56
18-04-2022 00:00:00	1.00	46.19	87.32	34.67	86.68	23:58	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.84	43.53	82.63	33.39	82.24	23:59	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.74	41.14	78.98	31.77	78.85	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.75	41.60	78.98	32.08	78.89	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.75	41.20	80.49	31.82	80.34	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.77	41.12	81.21	31.63	81.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	60.10	59.32	4932.56	47.65	4802.44	743:34	743:56

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816576 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 35.2048
(модификации У, УД) (v31)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	67,7	42,7	38,312	0,911	24,00
24.03.2022	66,1	38,5	29,992	0,813	24,00
25.03.2022	66,5	38,5	30,613	0,839	24,00
26.03.2022	66,6	38,5	30,635	0,844	24,00
27.03.2022	66,0	38,4	30,564	0,827	24,00
28.03.2022	66,1	37,6	29,918	0,835	24,00
29.03.2022	66,7	36,3	28,355	0,842	24,00
30.03.2022	66,5	36,4	28,793	0,849	24,00
31.03.2022	66,9	36,8	29,385	0,864	24,00
01.04.2022	67,1	37,9	30,846	0,881	24,00
02.04.2022	66,7	38,5	31,355	0,867	24,00
03.04.2022	65,9	39,2	31,896	0,835	24,00
04.04.2022	66,1	40,7	33,715	0,836	24,00
05.04.2022	66,1	40,2	32,398	0,823	24,00
06.04.2022	66,3	40,3	32,277	0,822	24,00
07.04.2022	66,0	40,8	32,545	0,804	24,00
08.04.2022	67,0	42,2	34,357	0,835	24,00
09.04.2022	66,3	42,9	35,758	0,821	24,00
10.04.2022	60,4	38,2	27,842	0,681	20,00
11.04.2022	43,6	28,5	16,682	0,406	11,00
12.04.2022	43,4	29,1	16,889	0,405	11,00
13.04.2022	50,7	31,0	17,799	0,484	15,00
14.04.2022	50,1	29,6	15,650	0,439	14,00
15.04.2022	56,4	32,2	18,785	0,537	18,00
16.04.2022	62,9	32,9	19,662	0,585	22,00
17.04.2022	62,3	33,5	21,377	0,605	22,00
18.04.2022	60,6	32,6	19,035	0,551	20,00
19.04.2022	61,8	32,1	18,270	0,563	20,00
20.04.2022	63,7	32,5	19,121	0,567	23,00
21.04.2022	64,1	36,0	24,271	0,660	24,00
22.04.2022	63,5	32,5	18,896	0,550	24,00
Итого	62,6	36,4	825,996	22,183	676,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	19710,236	434,632	9515,00
23.04.2022 00:00	20536,232	456,815	10191,00
	825,996	22,183	676,00

Всего потреблено Qп = **22,183** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ВКТ-7 ТС 1
с 23.03.22 по 22.04.22

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ВКТ-7
 № ПУ 00179056

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х7990

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
23.03.22	54.06	45.06	9.00	147.230	145.310	149.070	147.630	-2.320	6.20	6.00	1.3060	24.0	0.0
24.03.22	54.22	45.23	8.99	147.360	145.440	149.090	147.650	-2.210	6.20	6.00	1.3060	24.0	0.0
25.03.22	54.31	45.27	9.04	147.400	145.480	149.040	147.600	-2.120	6.20	6.00	1.3110	24.0	0.0
26.03.22	53.84	44.94	8.90	147.340	145.420	149.080	147.640	-2.220	6.20	6.00	1.2940	24.0	0.0
27.03.22	53.19	44.42	8.77	147.270	145.350	149.140	147.700	-2.350	6.20	6.00	1.2740	24.0	0.0
28.03.22	54.02	44.92	9.10	147.610	145.600	149.270	147.830	-2.230	6.20	6.00	1.3240	24.0	0.0
29.03.22	55.84	46.10	9.74	148.200	146.040	149.280	147.840	-1.800	6.20	6.00	1.4200	24.0	0.0
30.03.22	54.71	45.47	9.24	147.970	145.940	149.330	147.890	-1.950	6.20	6.00	1.3480	24.0	0.0
31.03.22	53.61	44.65	8.96	147.620	145.700	149.310	147.870	-2.170	6.20	6.00	1.3050	24.0	0.0
01.04.22	51.26	41.72	9.54	114.260	112.910	115.730	114.720	-1.810	6.20	6.00	1.0710	24.0	0.0
02.04.22	48.28	37.89	10.39	90.040	89.080	91.410	90.700	-1.620	6.20	6.00	0.9260	24.0	0.0
03.04.22	47.49	37.53	9.96	89.990	89.030	91.510	90.860	-1.830	6.20	6.00	0.8870	24.0	0.0
04.04.22	47.80	37.85	9.95	90.260	89.300	91.510	90.810	-1.510	6.20	6.00	0.8880	24.0	0.0
05.04.22	48.72	37.98	10.74	90.740	89.730	91.830	91.200	-1.470	6.20	6.00	0.9610	24.0	0.0
06.04.22	50.51	39.13	11.38	91.730	90.660	92.360	91.640	-0.980	6.20	6.00	1.0290	24.0	0.0
07.04.22	50.23	39.69	10.54	100.370	99.250	101.150	100.430	-1.180	6.20	6.00	1.0430	24.0	0.0
08.04.22	46.43	38.02	8.41	103.990	102.930	105.490	104.770	-1.840	6.20	6.00	0.8630	24.0	0.0
09.04.22	44.19	36.38	7.81	101.010	100.050	102.510	101.790	-1.740	6.20	6.00	0.7800	24.0	0.0
10.04.22	44.59	36.63	7.96	99.310	98.350	100.470	99.750	-1.400	6.20	6.00	0.7860	24.0	0.0
11.04.22	43.50	35.78	7.72	91.420	90.560	92.560	91.940	-1.380	6.20	6.00	0.6970	24.0	0.0
12.04.22	41.48	33.81	7.67	80.180	79.460	81.500	81.020	-1.560	6.20	6.00	0.6090	24.0	0.0
13.04.22	41.93	34.19	7.74	80.740	80.020	81.910	81.430	-1.410	6.20	6.00	0.6170	24.0	0.0
14.04.22	41.97	34.48	7.49	80.700	79.980	81.780	81.300	-1.320	6.20	6.00	0.5990	24.0	0.0
15.04.22	43.93	34.96	8.97	80.720	79.970	81.470	80.990	-1.020	6.20	6.00	0.7150	24.0	0.0
16.04.22	46.58	36.34	10.24	80.750	79.980	81.230	80.750	-0.770	6.20	6.00	0.8190	24.0	0.0
17.04.22	46.64	36.36	10.28	80.460	79.720	80.890	80.410	-0.690	6.20	6.00	0.8180	24.0	0.0
18.04.22	43.60	34.88	8.72	78.700	78.000	79.430	78.950	-0.950	6.20	6.00	0.6760	24.0	0.0
19.04.22	41.75	33.67	8.08	77.010	76.290	77.910	77.430	-1.140	6.20	6.00	0.6150	24.0	0.0

20.04.22	42.17	33.99	8.18	77.130	76.410	77.940	77.460	-1.050	6.20	6.00	0.6240	24.0	0.0
21.04.22	41.64	33.68	7.96	78.740	78.020	79.680	79.200	-1.180	6.20	6.00	0.6170	24.0	0.0
22.04.22	41.64	33.56	8.08	79.330	78.620	80.230	79.750	-1.130	6.20	6.00	0.6360	24.0	0.0
Итого	---	---	---	3265.5	3228.60	3303.1	3276.95	-48.350	---	---	29.1640	744.0	0.0
Среднее	47.87	38.85	9.01	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	M3, (т)	Mг, (т)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.22 24:00	66912.77 0	65781.91 0	66752.72 0	65966.86 0	н/д	н/д	-184.950	13761.0	0.0
22.04.22 24:00	70178.35 0	69010.51 0	70055.83 0	69243.81 0	н/д	н/д	-233.300	14505.0	0.0
Итого за период	3265.580	3228.599	3303.110	3276.949	н/д	н/д	-48.350	744.0	0.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 25.04.2022 08:49:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
 Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Первомайская д.3а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA713
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	4.59	64.16	686.67	57.47	690.86	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	4.66	64.01	686.35	57.21	690.75	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	4.57	64.13	686.44	57.46	690.92	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	4.60	64.45	686.50	57.74	690.85	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	4.70	65.03	686.22	58.16	690.54	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	4.67	64.55	686.28	57.74	690.64	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	4.70	65.36	686.73	58.51	690.92	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	4.66	64.44	686.27	57.64	690.39	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	4.68	64.45	686.38	57.62	690.48	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	4.49	63.61	686.18	57.06	690.31	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	4.48	63.42	685.72	56.88	689.80	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	4.45	63.07	685.61	56.58	689.73	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	4.22	62.42	685.38	56.25	689.48	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	4.30	62.44	686.43	56.16	690.63	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	4.24	62.22	685.88	56.02	689.99	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	4.26	61.92	686.43	55.69	690.55	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	4.14	61.49	686.16	55.44	690.30	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	4.00	61.54	683.95	55.68	688.09	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	4.12	61.32	685.28	55.30	689.43	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	3.97	61.10	685.56	55.30	689.81	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	3.93	61.09	694.94	55.42	699.17	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	3.89	61.14	714.01	55.69	718.13	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	3.68	60.95	711.91	55.77	716.01	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	3.94	62.09	728.09	56.67	732.09	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	4.18	62.60	771.17	57.17	774.97	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	4.17	62.52	769.80	57.10	773.44	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	4.01	61.82	757.93	56.52	761.69	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	3.96	61.65	747.43	56.34	751.21	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	3.99	61.59	748.54	56.25	752.34	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	4.02	61.81	747.47	56.43	751.29	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	4.08	61.96	748.30	56.50	752.25	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	132.35	62.72	21860.00	56.64	21987.06	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060261
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. Первомайская, 7а)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	70,8	2000	---
2	50	10	75	2000	0,156

$$Q = Mn(hn - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.03	1,615	288,0	291,6	3,6	---	62,76	57,18	0,60	0,50	24,00
24.03	1,595	287,6	291,2	3,6	---	62,71	57,19	0,60	0,50	24,00
25.03	1,606	288,0	291,5	3,5	---	62,75	57,20	0,60	0,50	24,00
26.03	1,630	287,5	291,2	3,6	---	63,13	57,49	0,60	0,50	24,00
27.03	1,659	287,0	291,0	3,9	---	63,66	57,91	0,60	0,50	24,00
28.03	1,641	287,6	291,2	3,7	---	63,22	57,53	0,60	0,50	24,00
29.03	1,710	288,3	292,0	3,7	---	63,95	58,04	0,60	0,50	24,00
Итого:	11,456	2014,0	2039,7	25,7	0,0	63,17	57,51	0,60	0,50	168,00
30.03	1,647	287,8	291,4	3,6	---	63,07	57,37	0,60	0,50	24,00
31.03	1,656	287,4	291,0	3,6	---	63,11	57,37	0,60	0,50	24,00
01.04	1,606	287,4	291,1	3,7	---	62,24	56,67	0,60	0,50	24,00
02.04	1,575	286,9	290,6	3,7	---	62,07	56,60	0,60	0,50	24,00
03.04	1,545	287,4	291,0	3,6	---	61,76	56,40	0,60	0,50	24,00
04.04	1,484	287,0	290,7	3,7	---	61,13	55,98	0,60	0,50	24,00
05.04	1,501	287,1	290,9	3,8	---	61,10	55,89	0,60	0,50	24,00
Итого:	11,014	2010,9	2036,7	25,8	0,0	62,07	56,61	0,60	0,50	168,00
06.04	1,510	286,8	290,6	3,8	---	60,89	55,65	0,60	0,50	24,00
07.04	1,499	287,3	291,1	3,8	---	60,60	55,40	0,60	0,50	24,00
08.04	1,473	287,5	291,2	3,7	---	60,17	55,07	0,60	0,50	24,00
09.04	1,453	287,8	291,4	3,5	---	60,26	55,23	0,60	0,50	24,00
10.04	1,411	287,2	290,8	3,6	---	60,02	55,13	0,60	0,50	24,00
11.04	1,389	287,7	291,2	3,5	---	59,78	54,98	0,60	0,50	24,00
12.04	1,385	296,4	299,7	3,3	---	59,81	55,16	0,60	0,50	24,00
Итого:	10,120	2020,7	2045,9	25,2	0,0	60,22	55,23	0,60	0,50	168,00
13.04	1,367	300,5	303,6	3,1	---	59,86	55,34	0,60	0,50	24,00
14.04	1,334	300,8	303,9	3,1	---	59,64	55,22	0,60	0,50	24,00
15.04	1,416	272,9	275,7	2,8	---	60,84	55,68	0,60	0,50	24,00
16.04	1,412	211,1	213,6	2,5	---	61,13	54,46	0,60	0,50	24,00
17.04	1,391	209,6	212,2	2,6	---	60,96	54,35	0,60	0,50	24,00
18.04	1,374	259,3	262,4	3,1	---	60,24	54,97	0,60	0,50	24,00
19.04	1,414	303,5	306,8	3,3	---	60,21	55,57	0,60	0,50	24,00
Итого:	9,708	1857,8	1878,3	20,5	0,0	60,41	55,08	0,60	0,50	168,00
20.04	1,410	303,7	306,8	3,0	---	60,19	55,57	0,60	0,50	24,00
21.04	1,439	304,0	306,9	2,9	---	60,37	55,66	0,60	0,50	24,00
22.04	1,454	303,9	306,9	3,0	---	60,55	55,79	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,303	911,6	920,5	8,9	0,0	60,37	55,67	0,60	0,50	72,00
Итого:	46,601	8815,003	8921,087	106,084	0,000	61,25	56,02	0,60	0,50	744,00
						dT=	5,23			

Общее время работы теплосистемы, ч	61079,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	61079,0	=	61077,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		46,60					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2022	На 24:00 22.04.2022	Результат за период		На 8:00 25.04.2022		
Количество теплоты, Гкал	3185,11	3231,71	46,60		3235,08		
Расход теплоносителя Мп, т	408683,2	417498,2	8815,0		418219,1		
Расход теплоносителя Мо, т	407419,2	416340,3	8921,1		417068,6		
Время наработки, ч	60276,0	61020,0	744,0		61077,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			1,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Первомайская 7а 2ввод Тип расходомера: ул. Садовое кольцо 61 1 ввод
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00169028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x4B22 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/03/22	62.87	54.38	8.49	462.40	454.03	448.51	442.34	0.00	11.69	5.55	4.56	3.858	24	0	*
24/03/22	62.87	54.48	8.39	462.23	453.88	448.32	442.10	0.00	11.78	5.56	4.57	3.815	24	0	*
25/03/22	62.86	54.53	8.33	462.42	454.08	448.44	442.25	0.00	11.83	5.58	4.58	3.785	24	0	*
26/03/22	63.30	54.80	8.50	462.59	454.13	448.72	442.44	0.00	11.69	5.58	4.59	3.863	24	0	*
27/03/22	63.80	55.16	8.64	462.44	453.86	448.59	442.25	0.00	11.61	5.50	4.51	3.928	24	0	*
28/03/22	63.36	54.75	8.61	462.51	454.02	448.69	442.45	0.00	11.57	5.52	4.53	3.915	24	0	*
29/03/22	64.06	55.23	8.83	462.75	454.10	449.02	442.63	0.00	11.47	5.48	4.49	4.015	24	0	*
30/03/22	63.20	54.59	8.61	462.51	454.11	448.64	442.40	0.00	11.71	5.52	4.53	3.916	24	0	*
31/03/22	63.26	54.64	8.62	462.54	454.08	448.66	442.40	0.00	11.68	5.53	4.54	3.916	24	0	*
01/04/22	62.34	54.00	8.34	462.28	454.06	448.31	442.21	0.00	11.85	5.56	4.57	3.788	24	0	*
02/04/22	62.19	53.97	8.22	462.02	453.81	448.04	441.95	0.00	11.86	5.53	4.54	3.736	24	0	*
03/04/22	61.88	53.89	7.99	461.86	453.78	447.86	441.79	0.00	11.99	5.52	4.53	3.627	24	0	*
04/04/22	61.27	53.49	7.78	461.78	453.81	447.69	441.70	0.00	12.11	5.58	4.58	3.537	24	0	*
05/04/22	61.22	53.30	7.92	462.42	454.47	448.37	442.43	0.00	12.04	5.61	4.61	3.606	24	0	*
06/04/22	61.01	53.05	7.96	462.03	454.13	447.99	442.12	0.00	12.01	5.61	4.62	3.615	24	0	*
07/04/22	60.74	52.90	7.84	462.34	454.52	448.22	442.37	0.00	12.15	5.62	4.63	3.568	24	0	*
08/04/22	60.30	52.64	7.66	462.31	454.60	448.20	442.37	0.00	12.23	5.65	4.65	3.488	24	0	*
09/04/22	60.38	52.79	7.59	462.17	454.41	447.96	442.11	0.00	12.30	5.66	4.66	3.460	24	0	*
10/04/22	60.16	52.60	7.56	461.98	454.29	447.78	441.96	0.00	12.33	5.65	4.65	3.438	24	0	*
11/04/22	59.90	52.55	7.35	461.98	454.36	447.75	441.92	0.00	12.44	5.67	4.67	3.343	24	0	*
12/04/22	59.95	52.82	7.13	475.45	467.60	460.80	454.78	0.00	12.82	5.76	4.70	3.339	24	0	*
13/04/22	60.01	52.94	7.07	482.06	474.09	467.21	461.10	0.00	12.99	5.82	4.73	3.353	24	0	*
14/04/22	59.75	52.87	6.88	482.16	474.28	467.20	461.11	0.00	13.17	5.82	4.73	3.270	24	0	*
15/04/22	61.00	52.75	8.25	410.19	403.18	397.58	392.43	0.00	10.75	5.91	4.69	3.335	24	0	*
16/04/22	61.25	49.65	11.60	280.78	275.95	272.07	268.95	0.00	7.00	6.31	4.85	3.206	24	0	*
17/04/22	61.05	49.47	11.58	280.81	276.02	272.10	268.98	0.00	7.04	6.47	5.01	3.203	24	0	*
18/04/22	60.44	49.10	11.34	273.86	269.29	265.33	262.34	0.00	6.95	6.40	5.01	3.060	24	0	*
19/04/22	60.30	48.92	11.38	268.99	264.51	260.54	257.66	0.00	6.85	6.37	5.03	3.010	24	0	*
20/04/22	60.28	48.99	11.29	269.09	264.59	260.65	257.73	0.00	6.86	6.36	5.01	2.991	24	0	*
21/04/22	60.45	48.95	11.50	269.14	264.62	260.78	257.86	0.00	6.76	6.35	5.01	3.049	24	0	*
22/04/22	60.65	48.90	11.75	269.05	264.52	260.68	257.76	0.00	6.76	6.28	4.93	3.111	24	0	*
итого:				13007.	12781.1	12610.	12444.8	0.00	336.29			109.144	744	0	
Средние:	61.48	52.68	8.80							5.78	4.68				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16224ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816575 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 35.2048
(модификации У, УД) (v31)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
23.03.2022	54,1	45,8	79,844	0,653	24,00
24.03.2022	54,2	45,9	79,887	0,653	24,00
25.03.2022	54,3	46,0	79,820	0,652	24,00
26.03.2022	53,7	45,7	79,834	0,635	24,00
27.03.2022	53,2	45,2	79,873	0,627	24,00
28.03.2022	54,3	45,9	79,969	0,660	24,00
29.03.2022	55,8	47,0	80,131	0,698	24,00
30.03.2022	54,5	46,1	80,006	0,657	24,00
31.03.2022	53,6	45,5	79,965	0,641	24,00
01.04.2022	50,5	43,3	80,027	0,567	24,00
02.04.2022	48,3	41,8	79,990	0,514	24,00
03.04.2022	47,8	41,5	80,051	0,500	24,00
04.04.2022	47,6	41,5	80,045	0,483	24,00
05.04.2022	49,5	42,6	80,391	0,545	24,00
06.04.2022	50,5	43,5	80,816	0,556	24,00
07.04.2022	50,3	43,5	81,352	0,553	24,00
08.04.2022	45,9	40,3	81,188	0,451	24,00
09.04.2022	44,3	38,9	78,559	0,420	24,00
10.04.2022	44,7	39,1	77,379	0,425	24,00
11.04.2022	43,2	37,8	70,361	0,374	24,00
12.04.2022	41,6	36,1	61,893	0,340	24,00
13.04.2022	42,1	36,5	62,193	0,346	24,00
14.04.2022	41,9	36,6	62,240	0,330	24,00
15.04.2022	44,7	38,1	62,936	0,408	24,00
16.04.2022	46,7	39,5	63,133	0,446	24,00
17.04.2022	46,7	39,4	62,896	0,454	24,00
18.04.2022	43,3	37,3	62,510	0,371	24,00
19.04.2022	41,9	36,3	61,881	0,343	24,00
20.04.2022	42,3	36,6	61,895	0,347	24,00
21.04.2022	41,7	36,3	63,373	0,344	24,00
22.04.2022	41,7	36,2	63,613	0,351	24,00
Итого	47,9	41,2	2278,049	15,342	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	25472,512	306,428	9729,00
23.04.2022 00:00	27750,561	321,770	10473,00
	2278,049	15,342	744,00

Всего потреблено Qп = **15,342** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении тепловой энергии

от 26-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

АО "Жилуправление"

пр. Ленина, 39

МКД

ИМ 2300 N DD702

Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ).

Канал	Qt1	T1	Qm1	T2	Qm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн/час	град.С	тонн/час	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.18	67.59	2.30	45.69	2.32	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.17	66.18	2.38	45.50	2.40	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.20	66.61	2.47	46.13	2.49	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.19	66.75	2.38	45.84	2.41	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.20	66.14	2.56	46.35	2.58	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.26	66.23	2.79	47.12	2.81	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.36	66.99	3.30	49.18	3.32	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.16	66.74	2.26	45.33	2.28	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.21	67.07	2.39	45.93	2.41	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.13	67.20	2.09	44.66	2.12	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.00	66.69	1.75	42.74	1.77	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.89	65.79	1.50	41.03	1.51	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.91	65.74	1.57	41.48	1.59	23:55
06-04-2022 00:00:00	1.11	66.13	2.19	44.89	2.21	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.06	66.27	2.04	44.26	2.06	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.01	65.95	1.84	43.10	1.86	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.90	66.58	1.55	41.67	1.56	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.86	65.96	1.44	41.06	1.46	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.80	65.24	1.33	40.07	1.34	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.78	65.07	1.32	40.25	1.33	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.77	64.38	1.37	40.39	1.38	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.75	65.72	1.22	40.22	1.23	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.70	64.64	1.19	40.12	1.21	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.79	64.83	1.41	41.26	1.42	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.93	64.45	1.89	43.58	1.91	23:40
18-04-2022 00:00:00	0.85	64.22	1.69	42.23	1.70	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.74	63.99	1.32	40.28	1.33	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.74	64.78	1.27	40.26	1.28	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.72	64.74	1.22	39.91	1.22	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.78	64.38	1.39	40.85	1.39	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.83	64.81	1.55	41.89	1.55	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
744:00	29.97	65.74	1366.65	43.01	1378.43	743:35

Отв. лицо :

Отчет о потреблении тепловой энергии

от 26-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

АО "Жилуправление"

пр. Ленина, 39

МКД

ИМ 2300 N DD702

Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ).

Канал	ts1
Един.измерения.	час:мин
Макс.предел	1000000
Миним.предел	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.
23-03-2022 00:00:00	-
24-03-2022 00:00:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	23:41
18-04-2022 00:00:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	час:мин
744:00	743:41

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:сад 29

Адрес:ул. Садовое кольцо д. 29

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123943, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х6ВФЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	53.56	42.49	11.07	4.96	5.00	31.799	31.372	31.376	31.114	0.262	0.347	24	0	
24.03.22 23	53.17	42.32	10.85	4.96	5.00	31.797	31.373	31.381	31.116	0.264	0.340	24	0	
25.03.22 23	53.25	42.34	10.90	4.96	4.99	31.795	31.371	31.377	31.113	0.264	0.342	24	0	
26.03.22 23	53.38	42.45	10.92	4.97	5.00	31.811	31.390	31.391	31.131	0.260	0.343	24	0	
27.03.22 23	53.19	42.17	11.03	4.97	5.00	31.802	31.382	31.386	31.127	0.259	0.346	24	0	
28.03.22 23	54.10	42.65	11.45	4.98	5.01	31.811	31.385	31.380	31.124	0.256	0.359	24	0	
29.03.22 23	55.34	43.17	12.17	4.99	5.02	31.795	31.356	31.342	31.087	0.255	0.381	24	0	
30.03.22 23	54.07	42.63	11.44	4.98	5.02	31.813	31.387	31.382	31.126	0.256	0.359	24	0	
31.03.22 23	53.28	42.13	11.14	4.99	5.02	31.782	31.360	31.363	31.107	0.256	0.349	24	0	
01.04.22 23	50.94	41.04	9.90	4.99	5.02	31.932	31.526	31.547	31.283	0.265	0.312	24	0	
02.04.22 23	47.50	38.96	8.55	4.98	5.02	31.810	31.426	31.480	31.213	0.267	0.269	24	0	
03.04.22 23	47.00	38.70	8.31	4.98	5.01	31.822	31.438	31.498	31.227	0.271	0.262	24	0	
04.04.22 23	47.39	39.07	8.32	4.98	5.01	32.043	31.523	31.709	31.307	0.402	0.264	24	0	
05.04.22 23	49.42	39.94	9.47	4.98	5.01	32.047	31.411	31.683	31.186	0.497	0.300	24	0	
06.04.22 23	50.30	40.58	9.72	4.99	5.02	32.031	31.389	31.654	31.156	0.499	0.308	24	0	
07.04.22 23	49.13	39.97	9.16	4.98	5.02	32.002	31.382	31.646	31.156	0.490	0.290	24	0	
08.04.22 23	47.45	39.08	8.38	4.98	5.01	31.976	31.383	31.643	31.168	0.475	0.265	24	0	
09.04.22 23	45.71	38.07	7.63	4.98	5.01	31.978	31.400	31.670	31.197	0.473	0.242	24	0	
10.04.22 23	45.66	38.10	7.56	4.98	5.01	31.955	31.379	31.648	31.175	0.473	0.239	24	0	
11.04.22 23	43.26	36.67	6.59	4.98	5.01	32.065	31.495	31.791	31.308	0.483	0.209	24	0	
12.04.22 23	40.37	34.76	5.61	4.96	5.00	32.243	31.682	32.005	31.516	0.489	0.180	24	0	
13.04.22 23	40.39	34.76	5.63	4.97	5.00	32.232	31.680	31.995	31.514	0.482	0.180	24	0	
14.04.22 23	40.71	35.13	5.57	4.96	5.00	32.263	31.692	32.020	31.523	0.497	0.178	24	0	
15.04.22 23	43.12	36.27	6.85	4.97	5.00	32.268	31.662	31.992	31.478	0.514	0.219	24	0	
16.04.22 23	46.39	38.20	8.19	4.98	5.01	32.349	31.737	32.026	31.531	0.495	0.262	24	0	
17.04.22 23	45.92	37.86	8.07	4.97	5.00	32.208	31.630	31.892	31.431	0.461	0.257	24	0	
18.04.22 23	43.36	36.58	6.78	4.96	5.00	32.189	31.650	31.911	31.464	0.446	0.216	24	0	
19.04.22 23	41.83	35.60	6.23	4.96	5.00	32.133	31.604	31.877	31.429	0.448	0.199	24	0	
20.04.22 23	41.80	35.64	6.16	4.96	5.00	32.210	31.682	31.955	31.507	0.447	0.197	24	0	
21.04.22 23	41.51	35.38	6.13	4.96	4.99	32.400	31.871	32.146	31.697	0.449	0.197	24	0	
22.04.22 23	41.30	35.07	6.23	4.97	5.00	32.359	31.825	32.108	31.655	0.453	0.200	24	0	
Итого/Средн	47.51	38.94	8.57	4.97	5.01	992.720	976.843	982.275	970.167	12.108	8.411	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	16229.153	16060.612	15932.734	15849.866	82.867	171.820	11853	16
22.04.22 23	17221.873	17037.455	16915.008	16820.034	94.975	180.231	12597	16
Итого	992.720	976.843	982.275	970.167	12.108	8.411	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(x) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:сад. 31

Адрес:ул. Садовое кольцо д. 31

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20120695, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хССАД

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	52.83	41.85	10.98	4.95	5.01	34.154	34.261	33.850	33.850	0.000	0.372	24	0	
24.03.22 23	52.43	41.74	10.69	4.94	5.01	34.149	34.263	33.853	33.853	0.000	0.362	24	0	
25.03.22 23	52.51	41.84	10.67	4.94	5.00	34.154	34.265	33.855	33.855	0.000	0.362	24	0	
26.03.22 23	52.64	41.91	10.72	4.95	5.02	34.168	34.274	33.866	33.866	0.000	0.364	24	0	
27.03.22 23	52.45	41.71	10.74	4.95	5.01	34.155	34.261	33.854	33.854	0.000	0.364	24	0	
28.03.22 23	53.37	42.29	11.08	4.96	5.02	34.154	34.249	33.836	33.836	0.000	0.375	24	0	
29.03.22 23	54.59	43.06	11.54	4.97	5.03	34.130	34.212	33.790	33.790	0.000	0.390	24	0	
30.03.22 23	53.33	42.45	10.87	4.97	5.03	34.138	34.231	33.819	33.819	0.000	0.368	24	0	
31.03.22 23	52.54	42.01	10.53	4.97	5.03	34.086	34.193	33.784	33.784	0.000	0.356	24	0	
01.04.22 23	50.20	40.75	9.45	4.97	5.03	34.275	34.407	34.011	34.011	0.000	0.322	24	0	
02.04.22 23	46.76	38.57	8.18	4.96	5.03	34.094	34.269	33.895	33.895	0.000	0.278	24	0	
03.04.22 23	46.31	38.43	7.88	4.96	5.03	34.073	34.252	33.882	33.882	0.000	0.267	24	0	
04.04.22 23	46.71	38.85	7.86	4.96	5.02	34.190	34.345	33.980	33.980	0.000	0.268	24	0	
05.04.22 23	48.74	39.84	8.90	4.96	5.02	34.135	34.216	33.865	33.865	0.000	0.302	24	0	
06.04.22 23	49.59	40.37	9.22	4.97	5.03	34.094	34.149	33.801	33.801	0.000	0.312	24	0	
07.04.22 23	48.43	39.67	8.76	4.96	5.03	34.060	34.115	33.783	33.783	0.000	0.296	24	0	
08.04.22 23	46.76	38.78	7.99	4.96	5.02	34.026	34.096	33.776	33.776	0.000	0.270	24	0	
09.04.22 23	45.04	37.75	7.29	4.96	5.02	34.021	34.100	33.795	33.795	0.000	0.247	24	0	
10.04.22 23	45.00	37.83	7.18	4.96	5.02	33.993	34.068	33.765	33.765	0.000	0.243	24	0	
11.04.22 23	42.59	36.48	6.11	4.96	5.02	34.081	34.181	33.889	33.889	0.000	0.208	24	0	
12.04.22 23	39.76	34.55	5.21	4.94	5.01	34.300	34.447	34.163	34.163	0.000	0.178	24	0	
13.04.22 23	39.77	34.61	5.16	4.94	5.01	34.265	34.480	34.163	34.163	0.000	0.177	24	0	
14.04.22 23	40.09	34.94	5.15	4.94	5.01	34.267	34.477	34.157	34.157	0.000	0.176	24	0	
15.04.22 23	42.51	36.32	6.19	4.95	5.01	34.199	34.387	34.052	34.052	0.000	0.211	24	0	
16.04.22 23	45.72	38.27	7.45	4.96	5.02	34.311	34.471	34.113	34.113	0.000	0.255	24	0	
17.04.22 23	45.24	37.82	7.42	4.95	5.01	34.174	34.342	33.988	33.988	0.000	0.253	24	0	
18.04.22 23	42.70	36.42	6.28	4.94	5.01	34.125	34.316	33.978	33.978	0.000	0.214	24	0	
19.04.22 23	41.20	35.42	5.77	4.94	5.01	34.049	34.251	33.927	33.927	0.000	0.196	24	0	
20.04.22 23	41.16	35.41	5.74	4.94	5.01	34.124	34.324	34.001	34.001	0.000	0.196	24	0	
21.04.22 23	40.87	35.22	5.65	4.94	5.01	34.326	34.533	34.207	34.207	0.000	0.194	24	0	
22.04.22 23	40.67	34.88	5.80	4.94	5.01	34.265	34.475	34.151	34.151	0.000	0.198	24	0	
Итого/Средн	46.84	38.70	8.14	4.95	5.02	1058.735	1062.910	1051.849	1051.849	0.000	8.573	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	12228.818	12163.598	12032.276	12007.476	24.800	161.441	11853	12
22.04.22 23	13287.553	13226.508	13084.125	13059.325	24.800	170.014	12597	12
Итого	1058.735	1062.910	1051.849	1051.849	0.000	8.573	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:сад 33

Адрес:ул. Садовое кольцо д. 33

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

txв: не исп.

Серийный номер 20123767, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА8С9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	53.15	42.27	10.89	4.94	4.99	31.619	31.643	31.295	31.295	0.000	0.341	24	0	
24.03.22 23	52.75	42.07	10.68	4.93	4.98	31.619	31.645	31.300	31.300	0.000	0.334	24	0	
25.03.22 23	52.82	42.19	10.63	4.93	4.98	31.617	31.646	31.298	31.298	0.000	0.333	24	0	
26.03.22 23	52.95	42.27	10.68	4.94	4.99	31.636	31.664	31.315	31.315	0.000	0.334	24	0	
27.03.22 23	52.77	42.20	10.57	4.94	4.99	31.636	31.666	31.318	31.318	0.000	0.331	24	0	
28.03.22 23	53.67	42.65	11.03	4.95	5.00	31.648	31.671	31.317	31.317	0.000	0.345	24	0	
29.03.22 23	54.89	43.12	11.77	4.96	5.01	31.638	31.643	31.285	31.285	0.000	0.368	24	0	
30.03.22 23	53.64	42.58	11.06	4.96	5.00	31.661	31.681	31.329	31.329	0.000	0.346	24	0	
31.03.22 23	52.86	42.10	10.76	4.96	5.01	31.624	31.651	31.305	31.305	0.000	0.337	24	0	
01.04.22 23	50.53	40.77	9.76	4.96	5.01	31.757	31.804	31.471	31.471	0.000	0.307	24	0	
02.04.22 23	47.14	38.62	8.52	4.95	5.00	31.626	31.696	31.393	31.393	0.000	0.267	24	0	
03.04.22 23	46.67	38.40	8.27	4.95	5.00	31.629	31.701	31.402	31.402	0.000	0.260	24	0	
04.04.22 23	47.08	38.84	8.24	4.95	5.00	31.726	31.782	31.484	31.484	0.000	0.259	24	0	
05.04.22 23	49.05	39.81	9.24	4.95	5.00	31.679	31.697	31.398	31.398	0.000	0.290	24	0	
06.04.22 23	49.94	40.48	9.46	4.96	5.01	31.680	31.687	31.382	31.382	0.000	0.297	24	0	
07.04.22 23	48.75	39.71	9.04	4.95	5.00	31.665	31.672	31.381	31.381	0.000	0.283	24	0	
08.04.22 23	47.08	38.78	8.30	4.95	5.00	31.669	31.680	31.406	31.406	0.000	0.261	24	0	
09.04.22 23	45.34	37.82	7.52	4.95	5.00	31.675	31.697	31.434	31.434	0.000	0.236	24	0	
10.04.22 23	45.30	37.86	7.44	4.95	5.00	31.656	31.676	31.416	31.416	0.000	0.234	24	0	
11.04.22 23	42.91	36.47	6.43	4.95	4.99	31.754	31.786	31.544	31.544	0.000	0.203	24	0	
12.04.22 23	40.02	34.46	5.56	4.93	4.98	31.930	31.973	31.755	31.755	0.000	0.177	24	0	
13.04.22 23	40.03	34.51	5.52	4.93	4.98	31.916	31.964	31.742	31.742	0.000	0.175	24	0	
14.04.22 23	40.35	34.80	5.54	4.93	4.98	31.925	31.977	31.751	31.751	0.000	0.176	24	0	
15.04.22 23	42.74	36.04	6.70	4.94	4.99	31.872	31.911	31.667	31.667	0.000	0.212	24	0	
16.04.22 23	46.00	38.27	7.73	4.95	4.99	31.945	31.976	31.699	31.699	0.000	0.245	24	0	
17.04.22 23	45.53	37.94	7.59	4.94	4.99	31.834	31.872	31.600	31.600	0.000	0.240	24	0	
18.04.22 23	42.99	36.44	6.56	4.93	4.98	31.816	31.872	31.617	31.617	0.000	0.207	24	0	
19.04.22 23	41.47	35.44	6.02	4.93	4.98	31.765	31.825	31.584	31.584	0.000	0.190	24	0	
20.04.22 23	41.43	35.45	5.98	4.93	4.98	31.824	31.881	31.642	31.642	0.000	0.189	24	0	
21.04.22 23	41.14	35.20	5.94	4.93	4.98	32.011	32.069	31.831	31.831	0.000	0.189	24	0	
22.04.22 23	40.94	34.86	6.08	4.93	4.98	31.970	32.023	31.790	31.790	0.000	0.193	24	0	
Итого/Средн	47.13	38.77	8.36	4.94	4.99	984.022	985.131	976.151	976.151	0.000	8.159	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	15584.934	15623.068	15363.948	15364.366	-0.418	162.590	11854	11
22.04.22 23	16568.956	16608.199	16340.098	16340.516	-0.418	170.749	12598	11
Итого	984.022	985.131	976.151	976.151	0.000	8.159	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: Садов кольцо 37

Адрес: Сад. кольцо д. 37

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20119355, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х160А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	53.51	44.20	9.31	9.80 <	5.20 <	39.428	38.914	0.366	0.000 <	24	0	*
24.03.22 23	53.11	44.05	9.06	9.80 <	5.20 <	39.423	38.913	0.356	0.000 <	24	0	*
25.03.22 23	53.20	44.07	9.13	9.80 <	5.20 <	39.433	38.923	0.359	0.000 <	24	0	*
26.03.22 23	53.33	44.06	9.27	9.80 <	5.20 <	39.458	38.946	0.364	0.000 <	24	0	*
27.03.22 23	53.13	43.77	9.35	9.80 <	5.20 <	39.457	38.951	0.368	0.000 <	24	0	*
28.03.22 23	54.07	44.35	9.72	9.80 <	5.20 <	39.481	38.955	0.382	0.000 <	24	0	*
29.03.22 23	55.27	44.94	10.33	9.80 <	5.20 <	39.483	38.930	0.405	0.000 <	24	0	*
30.03.22 23	53.99	44.31	9.68	9.80 <	5.20 <	39.501	38.975	0.381	0.000 <	24	0	*
31.03.22 23	53.21	43.75	9.46	9.80 <	5.20 <	39.445	38.935	0.372	0.000 <	24	0	*
01.04.22 23	50.81	42.36	8.46	9.80 <	5.20 <	39.586	39.121	0.334	0.000 <	24	0	*
02.04.22 23	47.40	40.10	7.30	9.80 <	5.20 <	39.361	38.962	0.288	0.000 <	24	0	*
03.04.22 23	46.94	39.81	7.13	9.80 <	5.20 <	39.326	38.933	0.281	0.000 <	24	0	*
04.04.22 23	47.34	40.14	7.20	9.80 <	5.20 <	39.383	38.982	0.284	0.000 <	24	0	*
05.04.22 23	49.39	41.22	8.17	9.80 <	5.20 <	39.323	38.888	0.321	0.000 <	24	0	*
06.04.22 23	50.20	41.78	8.43	9.80 <	5.20 <	39.322	38.871	0.331	0.000 <	24	0	*
07.04.22 23	49.05	41.06	7.99	9.80 <	5.20 <	39.302	38.872	0.314	0.000 <	24	0	*
08.04.22 23	47.36	40.12	7.24	9.80 <	5.20 <	39.263	38.864	0.285	0.000 <	24	0	*
09.04.22 23	45.64	39.03	6.61	9.80 <	5.20 <	39.240	38.872	0.260	0.000 <	24	0	*
10.04.22 23	45.61	39.09	6.52	9.80 <	5.20 <	39.212	38.843	0.257	0.000 <	24	0	*
11.04.22 23	43.16	37.68	5.48	9.80 <	5.20 <	39.299	38.972	0.217	0.000 <	24	0	*
12.04.22 23	40.34	35.63	4.71	9.80 <	5.20 <	39.449	39.167	0.188	0.000 <	24	0	*
13.04.22 23	40.35	35.63	4.72	9.80 <	5.20 <	39.448	39.165	0.188	0.000 <	24	0	*
14.04.22 23	40.67	36.09	4.58	9.80 <	5.20 <	39.481	39.193	0.183	0.000 <	24	0	*
15.04.22 23	43.13	37.36	5.77	9.80 <	5.20 <	39.459	39.130	0.229	0.000 <	24	0	*
16.04.22 23	46.31	39.54	6.78	9.80 <	5.20 <	39.616	39.232	0.269	0.000 <	24	0	*
17.04.22 23	45.83	39.13	6.70	9.80 <	5.20 <	39.497	39.122	0.265	0.000 <	24	0	*
18.04.22 23	43.28	37.62	5.66	9.80 <	5.20 <	39.387	39.057	0.225	0.000 <	24	0	*
19.04.22 23	41.78	36.52	5.25	9.80 <	5.20 <	39.328	39.024	0.208	0.000 <	24	0	*
20.04.22 23	41.73	36.59	5.15	9.80 <	5.20 <	39.410	39.106	0.205	0.000 <	24	0	*
21.04.22 23	41.45	36.33	5.11	9.80 <	5.20 <	39.641	39.339	0.205	0.000 <	24	0	*
22.04.22 23	41.26	36.08	5.18	9.80 <	5.20 <	39.578	39.281	0.207	0.000 <	24	0	*
Итого/Средн	47.47	40.20	7.27	9.80	5.20	1222.020	1209.437	8.897	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	4073.199	4000.617	51.288	0.000	2379	6
22.04.22 23	5295.219	5210.054	60.185	0.000	3123	6
Итого	1222.020	1209.437	8.897	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Садовое кольцо д.58

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ149

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.74	70.31	193.63	56.16	194.66	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.62	68.85	193.13	55.26	194.20	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.65	69.26	191.99	55.45	193.06	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.67	69.42	192.10	55.48	193.15	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.65	68.76	191.77	54.91	192.85	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.64	68.83	188.46	54.80	189.40	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.71	69.57	183.67	54.78	184.29	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.68	69.44	188.09	55.16	188.84	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.71	69.75	192.95	55.70	193.88	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.74	69.95	203.15	56.45	204.40	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.68	69.52	210.07	56.76	211.44	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.57	68.66	213.17	56.60	214.60	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.57	68.62	220.48	56.94	220.40	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.62	68.80	214.93	56.59	215.33	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.65	69.02	212.41	56.55	213.05	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.62	68.70	213.32	56.40	214.71	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.36	69.43	161.74	52.76	162.01	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.96	68.62	84.47	45.38	83.43	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.92	67.92	84.69	45.16	83.66	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.97	67.77	93.10	46.38	92.25	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.93	67.10	91.51	45.87	90.61	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.93	68.46	85.29	45.74	84.71	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.88	67.39	87.89	46.00	87.20	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.85	66.93	81.91	44.72	80.10	22:16	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.95	66.91	89.67	45.16	88.25	23:56	23:56
18-04-2022 00:00:00	1.98	66.72	92.58	45.30	91.37	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.80	66.54	77.24	42.93	75.94	23:33	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.69	67.37	65.57	41.56	65.04	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.67	67.35	64.91	41.55	64.41	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.66	66.90	64.65	41.11	64.20	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.70	67.31	64.99	41.19	64.51	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	70.77	68.39	4493.50	50.48	4495.95	741:45	743:56

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 16

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М № 20123889 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
23.03.2022	53,2	42,2	147,323	147,541	-0,218	6,1	6,1	1,620	24,00
24.03.2022	52,8	42,1	147,268	147,837	-0,569	6,1	6,1	1,587	24,00
25.03.2022	52,9	42,2	147,354	147,633	-0,279	6,1	6,1	1,583	24,00
26.03.2022	53,0	42,2	147,685	148,239	-0,554	6,1	6,1	1,597	24,00
27.03.2022	52,9	42,0	147,932	148,206	-0,274	6,1	6,1	1,604	24,00
28.03.2022	53,8	42,4	147,553	148,057	-0,504	6,1	6,1	1,670	24,00
29.03.2022	55,0	43,0	147,369	147,656	-0,288	6,1	6,1	1,764	24,00
30.03.2022	53,8	42,4	147,247	147,706	-0,459	6,1	6,1	1,665	24,00
31.03.2022	53,0	42,0	147,407	147,758	-0,351	6,1	6,1	1,618	24,00
01.04.2022	50,7	40,7	147,283	147,769	-0,486	6,1	6,1	1,460	24,00
02.04.2022	47,3	38,7	147,769	148,202	-0,433	6,1	6,1	1,275	24,00
03.04.2022	46,8	38,5	147,927	148,438	-0,511	6,1	6,1	1,235	24,00
04.04.2022	47,2	38,8	143,778	144,206	-0,428	6,1	6,1	1,217	24,00
05.04.2022	49,2	39,8	146,710	147,160	-0,450	6,1	6,1	1,372	24,00
06.04.2022	50,1	40,5	147,763	148,211	-0,447	6,1	6,1	1,415	24,00
07.04.2022	48,9	39,8	147,542	147,962	-0,420	6,1	6,1	1,335	24,00
08.04.2022	47,2	38,7	141,756	142,152	-0,396	6,1	6,1	1,206	24,00
09.04.2022	45,5	37,3	131,637	131,899	-0,261	6,1	6,1	1,078	24,00
10.04.2022	45,4	37,8	144,992	145,452	-0,460	6,1	6,1	1,104	24,00
11.04.2022	43,2	36,5	139,712	139,965	-0,253	6,1	6,1	0,933	24,00
12.04.2022	40,1	34,6	145,377	145,849	-0,472	6,1	6,1	0,798	24,00
13.04.2022	40,1	34,7	147,592	147,913	-0,321	6,1	6,1	0,797	24,00
14.04.2022	40,3	34,3	108,313	108,712	-0,398	6,1	6,1	0,656	24,00
15.04.2022	42,9	36,2	147,632	147,947	-0,315	6,1	6,1	0,979	24,00
16.04.2022	46,1	38,3	147,398	147,963	-0,564	6,1	6,1	1,155	24,00
17.04.2022	45,7	38,0	147,868	148,167	-0,299	6,1	6,1	1,136	24,00
18.04.2022	43,2	36,2	134,660	135,176	-0,516	6,1	6,1	0,937	24,00
19.04.2022	41,6	35,6	147,417	147,701	-0,284	6,1	6,1	0,887	24,00
20.04.2022	41,6	35,3	123,477	124,042	-0,565	6,1	6,1	0,773	24,00
21.04.2022	41,0	30,5	51,883	51,821	0,063	6,1	6,1	0,546	24,00
22.04.2022	40,9	32,3	78,785	79,003	-0,218	6,1	6,1	0,676	24,00
Итого	47,3	38,5	4294,409	4306,341	-11,931	6,1	6,1	37,676	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	51144,810	51241,531	746,288	8831,00
23.04.2022 00:00	55439,220	55547,872	783,964	9575,00
	4294,409	4306,341	37,676	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **37,676** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **-11,931** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Садовое кольцо д.42 1 ввод

Жилой дом

ИМ 2300 N BA780

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.93	69.10	245.78	57.17	242.25	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.80	67.63	244.59	56.17	241.08	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.82	68.05	243.08	56.42	239.63	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.85	68.21	243.14	56.49	239.64	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.79	67.57	242.77	56.07	239.20	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.79	67.60	238.44	55.87	234.98	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.87	68.34	231.70	55.95	228.34	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.85	68.22	237.46	56.21	234.07	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.90	68.53	244.39	56.66	240.87	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.73	68.69	208.71	54.96	205.63	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.45	68.21	144.65	51.24	142.47	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.38	67.41	146.91	51.17	144.65	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.38	67.33	153.57	51.80	151.19	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.40	67.52	151.36	51.62	148.96	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.43	67.72	149.36	51.41	146.92	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.39	67.43	146.58	51.09	144.18	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.16	68.17	116.41	48.50	114.38	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.79	67.49	73.60	43.10	72.22	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.76	66.78	73.87	42.90	72.42	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.80	66.67	80.46	44.05	78.84	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.74	65.93	77.45	43.29	75.98	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.72	67.36	71.12	43.12	69.78	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.66	66.26	72.46	43.27	71.05	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.64	66.32	77.08	42.61	75.63	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.87	65.87	89.01	44.49	87.00	23:56	23:56
18-04-2022 00:00:00	1.66	65.67	66.68	40.69	65.28	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.47	65.46	56.68	39.18	55.62	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.31	66.20	47.23	38.34	46.49	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.30	66.21	46.69	38.36	45.96	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.30	65.76	46.58	37.77	45.81	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.33	66.15	46.78	37.70	45.99	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	67.30	67.22	4314.62	48.31	4246.54	743:56	743:56

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Садовое кольцо д.42 2 ввод

Жилой дом

ИМ 2300 N BA779

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.15	69.10	249.23	56.46	244.10	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.00	67.59	247.28	55.42	243.43	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.03	68.02	245.82	55.70	241.84	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.07	68.19	246.54	55.71	242.17	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.04	67.57	245.71	55.20	242.36	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.04	67.57	242.46	55.02	238.64	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.13	68.31	235.71	55.01	231.79	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.09	68.22	240.88	55.36	237.31	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.14	68.52	248.22	55.86	243.50	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.97	68.68	212.14	53.92	207.14	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	2.66	68.18	143.19	49.55	139.47	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	2.59	67.41	145.10	49.55	141.17	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	2.57	67.30	150.58	50.19	145.89	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	2.60	67.50	147.27	49.82	143.82	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.62	67.70	145.61	49.70	141.81	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.59	67.43	145.30	49.60	141.61	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	2.49	68.15	127.51	48.15	123.56	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.24	67.54	97.91	44.66	94.09	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.19	66.81	97.95	44.41	94.23	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.21	66.72	106.26	45.70	102.79	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	2.13	65.90	105.00	45.42	101.62	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	2.16	67.41	97.64	45.26	94.17	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	2.07	66.27	99.91	45.53	96.29	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.04	66.33	123.75	44.05	120.58	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.81	65.81	74.40	41.31	72.22	23:56	23:56
18-04-2022 00:00:00	1.69	65.82	60.61	37.82	58.07	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.51	65.19	52.11	35.93	50.20	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.40	66.11	44.13	34.24	42.29	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.39	66.14	43.55	34.16	41.82	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.39	65.69	43.43	33.62	41.72	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.42	66.06	43.55	33.43	41.84	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	74.42	67.20	4508.75	47.28	4401.55	743:56	743:56

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.34 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4E41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.26	45.05	9.21	197.39	194.75	195.95	194.03	0.00	0.72	6.90	6.70	1.791	0.032	24	0	*
24/03/22	54.42	45.29	9.13	197.42	194.78	195.99	194.07	0.00	0.71	6.90	6.70	1.771	0.032	24	0	*
25/03/22	54.50	45.38	9.12	197.48	194.82	196.04	194.12	0.00	0.70	6.90	6.70	1.773	0.032	24	0	*
26/03/22	54.03	45.05	8.98	197.52	194.86	196.12	194.20	0.00	0.66	6.90	6.70	1.749	0.030	24	0	*
27/03/22	53.38	44.56	8.82	197.50	194.86	196.13	194.24	0.00	0.62	6.90	6.70	1.714	0.028	24	0	*
28/03/22	54.18	44.97	9.21	197.71	195.00	196.26	194.40	0.00	0.60	6.90	6.70	1.792	0.027	24	0	*
29/03/22	56.00	46.07	9.93	197.93	195.05	196.41	194.49	0.00	0.56	6.90	6.70	1.934	0.026	24	0	*
30/03/22	54.88	45.41	9.47	197.96	195.23	196.44	194.52	0.00	0.71	6.90	6.70	1.849	0.032	24	0	*
31/03/22	53.78	44.66	9.12	197.91	195.27	196.46	194.54	0.00	0.73	6.90	6.70	1.778	0.033	24	0	*
01/04/22	51.14	42.45	8.69	180.00	177.79	178.64	177.15	0.00	0.64	6.90	6.70	1.541	0.027	24	0	*
02/04/22	48.38	40.09	8.29	166.47	164.68	165.16	163.96	0.00	0.72	6.90	6.70	1.361	0.029	24	0	*
03/04/22	47.66	39.72	7.94	166.51	164.79	165.23	164.03	0.00	0.76	6.90	6.70	1.307	0.030	24	0	*
04/04/22	48.04	40.11	7.93	166.47	164.71	165.12	163.92	0.00	0.79	6.90	6.70	1.303	0.032	24	0	*
05/04/22	48.98	40.47	8.51	167.22	165.35	165.89	164.59	0.00	0.76	6.90	6.70	1.404	0.031	24	0	*
06/04/22	50.81	41.77	9.04	168.42	166.41	167.01	165.65	0.00	0.76	6.90	6.70	1.502	0.032	24	0	*
07/04/22	59.25	44.17	15.08	130.44	128.38	128.57	127.34	0.00	1.04	6.90	6.70	1.929	0.046	24	0	*
08/04/22	67.77	48.38	19.39	116.76	114.37	114.58	113.31	0.00	1.06	6.90	6.70	2.218	0.051	24	0	*
09/04/22	67.28	49.67	17.61	127.84	125.24	125.60	124.16	0.00	1.08	6.90	6.70	2.205	0.054	24	0	*
10/04/22	66.57	49.91	16.66	131.02	128.38	128.77	127.31	0.00	1.07	6.90	6.70	2.135	0.053	24	0	*
11/04/22	66.61	48.15	18.46	103.40	101.32	101.37	100.25	0.00	1.07	6.90	6.70	1.873	0.052	24	0	*
12/04/22	64.73	39.11	25.62	54.25	53.22	52.22	51.86	0.00	1.36	6.90	6.70	1.360	0.053	24	0	*

сад 34																	
13/04/22	65.85	40.78	25.07	61.11	59.93	58.95	58.49	0.00	1.44	6.90	6.70	1.499	0.059	24	0	*	
14/04/22	64.45	41.26	23.19	65.38	64.14	63.20	62.72	0.00	1.42	6.90	6.70	1.486	0.059	24	0	*	
15/04/22	64.80	44.71	20.09	89.50	87.82	86.89	86.07	0.00	1.75	6.90	6.70	1.764	0.078	24	0	*	
16/04/22	64.58	43.08	21.50	85.58	83.96	82.78	82.06	0.00	1.90	6.90	6.70	1.802	0.082	24	0	*	
17/04/22	64.66	43.04	21.62	85.04	83.38	82.16	81.44	0.00	1.94	6.90	6.70	1.799	0.083	24	0	*	
18/04/22	63.53	40.82	22.71	72.20	70.87	69.36	68.79	0.00	2.08	6.90	6.70	1.607	0.085	24	0	*	
19/04/22	63.03	38.78	24.25	23.50	23.07	22.18	22.01	0.00	1.06	6.90	6.70	0.561	0.041	24	0	*	
20/04/22	64.52	43.03	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*	
21/04/22	64.07	42.23	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*	
22/04/22	64.41	42.12	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*	
Итого:				3939.9	3882.43	3889.4	3853.72	0.00	28.71			46.807	1.249	744	0		
Средние:	58.72	43.55	15.16							6.90	6.70						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12336ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.38 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00179107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х37В8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	68.75	57.53	11.22	186.22	182.26	185.94	183.13	-0.87	7.78	7.45	2.045	-0.050	24	0	
24/03/22	67.30	56.47	10.83	182.97	179.25	182.77	180.10	-0.85	7.77	7.45	1.940	-0.048	24	0	
25/03/22	67.71	56.69	11.02	182.87	179.11	182.59	179.90	-0.79	7.76	7.44	1.975	-0.045	24	0	
26/03/22	67.87	56.93	10.94	182.86	179.08	182.52	179.80	-0.72	7.76	7.44	1.960	-0.041	24	0	
27/03/22	67.25	56.31	10.94	182.45	178.76	182.12	179.45	-0.69	7.75	7.43	1.954	-0.039	24	0	
28/03/22	67.27	56.18	11.09	178.34	174.72	178.11	175.50	-0.78	7.73	7.42	1.936	-0.044	24	0	
29/03/22	67.99	56.18	11.81	173.78	170.20	173.53	170.99	-0.79	7.67	7.37	2.008	-0.044	24	0	
30/03/22	67.88	56.49	11.39	179.08	175.38	178.84	176.18	-0.80	7.70	7.40	2.000	-0.045	24	0	
31/03/22	68.20	57.03	11.17	184.00	180.14	183.69	180.95	-0.81	7.78	7.46	2.012	-0.046	24	0	
01/04/22	68.41	57.01	11.40	176.77	173.04	176.75	174.10	-1.06	7.86	7.51	1.973	-0.060	24	0	
02/04/22	67.95	56.51	11.44	167.71	164.20	167.66	165.21	-1.01	7.92	7.54	1.879	-0.057	24	0	
03/04/22	67.15	56.32	10.83	168.31	164.93	168.57	166.15	-1.22	7.96	7.57	1.789	-0.069	24	0	
04/04/22	67.08	56.85	10.23	178.50	174.88	178.77	176.11	-1.23	8.03	7.60	1.788	-0.070	24	0	
05/04/22	67.30	56.99	10.31	178.10	174.46	177.32	174.68	-0.22	7.97	7.53	1.800	-0.013	24	0	
06/04/22	67.47	56.88	10.59	175.56	171.95	174.66	172.02	-0.07	7.95	7.53	1.821	-0.004	24	0	
07/04/22	67.22	56.07	11.15	161.18	157.92	160.69	158.37	-0.45	7.94	7.57	1.760	-0.025	24	0	
08/04/22	68.02	56.81	11.21	161.10	157.76	160.90	158.47	-0.71	8.02	7.64	1.770	-0.040	24	0	
09/04/22	67.43	57.34	10.09	177.68	174.02	176.93	174.25	-0.23	8.11	7.69	1.757	-0.013	24	0	
10/04/22	66.72	57.03	9.69	178.59	174.99	178.45	175.81	-0.82	8.11	7.69	1.696	-0.047	24	0	
11/04/22	66.77	55.91	10.86	148.87	145.88	147.85	145.72	0.16	7.85	7.51	1.585	0.009	24	0	
12/04/22	65.73	51.45	14.28	98.52	96.59	98.30	97.13	-0.54	7.53	7.31	1.377	-0.028	24	0	

сад 38															
13/04/22	67.06	52.13	14.93	98.95	96.93	98.24	97.03	-0.10	7.61	7.40	1.446	-0.005	24	0	
14/04/22	65.98	52.01	13.97	100.03	98.06	99.85	98.60	-0.54	7.67	7.46	1.367	-0.028	24	0	
15/04/22	66.07	52.64	13.43	91.02	89.22	90.82	89.65	-0.43	6.84	6.64	1.198	-0.023	24	0	*
16/04/22	65.74	53.62	12.12	128.23	125.68	127.03	125.35	0.33	7.97	7.71	1.524	0.018	24	0	
17/04/22	65.60	53.16	12.44	132.27	129.69	128.51	126.85	2.84	8.04	7.78	1.612	0.151	24	0	
18/04/22	65.22	50.99	14.23	113.10	110.93	151.00	149.17	-38.24	7.56	7.34	1.541	-1.950	24	0	
19/04/22	66.12	49.93	16.19	93.59	91.73	122.21	120.79	-29.06	7.36	7.17	1.466	-1.451	24	0	
20/04/22	66.14	50.42	15.72	90.54	88.77	171.35	169.35	-80.58	7.51	7.33	1.395	-4.063	24	0	
21/04/22	65.70	49.69	16.01	90.28	88.57	162.18	160.35	-71.78	7.49	7.31	1.415	-3.567	24	0	
22/04/22	66.09	49.52	16.57	91.45	89.63	118.68	117.32	-27.69	7.49	7.31	1.483	-1.371	24	0	
Итого:				4632.9	4538.73	4866.8	4798.48	-259.75			53.272	-13.108	744	0	
Средние:	67.00	54.80	12.19						7.75	7.45					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16488ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

сад 40

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.40 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00175273 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x669A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	69.70	56.05	13.65	152.89	149.57	149.08	146.92	2.65	7.65	6.00	2.046	0.148	24	0	*
24/03/22	68.26	55.18	13.08	151.01	147.89	147.28	145.15	2.74	7.64	6.00	1.935	0.151	24	0	*
25/03/22	68.67	55.38	13.29	150.16	147.01	146.35	144.23	2.78	7.64	6.00	1.957	0.154	24	0	*
26/03/22	68.83	55.39	13.44	150.22	147.06	146.37	144.23	2.83	7.64	6.00	1.982	0.157	24	0	*
27/03/22	68.19	54.83	13.36	149.92	146.78	146.20	144.17	2.61	7.63	6.00	1.967	0.143	24	0	*
28/03/22	68.24	54.67	13.57	147.22	144.14	143.50	141.49	2.65	7.61	6.00	1.959	0.145	24	0	*
29/03/22	68.95	54.73	14.22	143.13	140.08	139.38	137.46	2.62	7.55	6.00	1.997	0.143	24	0	*
30/03/22	68.84	54.99	13.85	146.87	143.75	143.11	141.13	2.62	7.58	6.00	1.994	0.144	24	0	*
31/03/22	69.17	55.65	13.52	150.94	147.73	147.09	144.93	2.80	7.66	6.00	1.999	0.156	24	0	*
01/04/22	69.39	55.51	13.88	145.88	142.73	141.87	139.82	2.91	7.74	6.00	1.985	0.161	24	0	*
02/04/22	68.92	54.89	14.03	139.93	136.98	135.79	133.87	3.11	7.80	6.00	1.924	0.171	24	0	*
03/04/22	68.11	54.94	13.17	141.67	138.78	137.66	135.74	3.04	7.84	6.00	1.830	0.167	24	0	*
04/04/22	68.03	53.40	14.63	117.24	114.80	113.37	111.93	2.87	7.92	6.00	1.683	0.153	24	0	*
05/04/22	68.10	49.39	18.71	87.87	86.10	84.35	83.39	2.71	7.86	6.00	1.611	0.134	24	0	*
06/04/22	68.28	49.14	19.14	86.67	84.84	83.22	82.26	2.58	7.84	6.00	1.624	0.127	24	0	*
07/04/22	67.98	48.30	19.68	81.46	79.70	78.10	77.30	2.40	7.84	6.00	1.571	0.116	24	0	*
08/04/22	68.81	49.07	19.74	83.56	81.78	80.05	79.19	2.59	7.92	6.00	1.617	0.127	24	0	*
09/04/22	68.24	50.32	17.92	91.35	89.43	87.62	86.66	2.77	8.02	6.00	1.606	0.139	24	0	*
10/04/22	67.55	50.24	17.31	91.79	89.87	88.09	87.13	2.74	8.03	6.00	1.561	0.138	24	0	*
11/04/22	67.42	51.03	16.39	97.21	95.23	93.34	92.24	2.99	7.94	6.00	1.562	0.152	24	0	*
12/04/22	66.70	49.46	17.24	87.15	85.41	83.56	82.63	2.78	7.69	6.00	1.475	0.137	24	0	*

сад 40															
13/04/22	68.11	49.86	18.25	82.44	80.72	78.87	77.95	2.77	7.74	6.00	1.476	0.138	24	0	*
14/04/22	67.06	49.63	17.43	83.17	81.49	79.57	78.61	2.88	7.81	6.00	1.422	0.143	24	0	*
15/04/22	67.13	48.64	18.49	80.40	78.79	76.69	75.83	2.96	7.83	6.00	1.457	0.144	24	0	*
16/04/22	66.50	47.18	19.32	74.57	73.13	71.04	70.32	2.81	7.94	6.00	1.411	0.133	24	0	*
17/04/22	66.34	47.49	18.85	76.87	75.32	73.24	72.52	2.80	8.02	6.00	1.420	0.133	24	0	*
18/04/22	66.03	45.38	20.65	66.07	64.76	62.48	61.91	2.85	7.50	6.00	1.337	0.129	24	0	*
19/04/22	66.81	43.45	23.36	55.92	54.73	52.46	51.98	2.75	7.28	6.00	1.279	0.119	24	0	*
20/04/22	66.81	43.34	23.47	55.13	53.95	51.62	51.14	2.81	7.44	6.00	1.266	0.122	24	0	*
21/04/22	66.37	42.74	23.63	54.86	53.74	51.36	50.88	2.86	7.41	6.00	1.266	0.122	24	0	*
22/04/22	66.75	42.69	24.06	55.19	54.01	51.69	51.21	2.80	7.42	6.00	1.300	0.119	24	0	*
Итого:				3278.7	3210.30	3164.4	3124.22	86.08			51.519	4.365	744	0	
Средние:	67.88	50.74	17.13						7.72	6.00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14658ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д. 59 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00179099 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x523A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	68.41	53.25	15.16	190.96	186.94	189.33	186.86	0.08	6.90	6.70	2.834	0.004	24	0	*
24/03/22	66.89	52.28	14.61	186.08	182.34	184.74	182.43	-0.09	6.90	6.70	2.663	-0.005	24	0	*
25/03/22	67.53	52.25	15.28	176.52	172.92	174.92	172.76	0.16	6.90	6.70	2.641	0.008	24	0	*
26/03/22	67.68	52.25	15.43	177.08	173.44	175.55	173.39	0.05	6.90	6.70	2.676	0.003	24	0	*
27/03/22	67.03	51.72	15.31	176.99	173.42	175.54	173.38	0.04	6.90	6.70	2.651	0.002	24	0	*
28/03/22	67.06	51.59	15.47	175.53	171.96	174.03	171.87	0.09	6.90	6.70	2.657	0.005	24	0	*
29/03/22	67.77	51.39	16.38	172.61	169.04	171.08	168.95	0.09	6.90	6.70	2.768	0.005	24	0	*
30/03/22	67.68	51.56	16.12	174.28	170.68	172.75	170.59	0.09	6.90	6.70	2.749	0.005	24	0	*
31/03/22	68.01	52.10	15.91	178.14	174.46	176.55	174.35	0.11	6.90	6.70	2.772	0.006	24	0	*
01/04/22	68.05	50.75	17.30	152.82	149.62	151.51	149.72	-0.10	6.90	6.70	2.588	-0.005	24	0	*
02/04/22	67.30	49.04	18.26	136.26	133.43	134.86	133.42	0.01	6.90	6.70	2.435	0.000	24	0	*
03/04/22	66.60	49.17	17.43	137.69	134.89	136.59	135.10	-0.21	6.90	6.70	2.348	-0.010	24	0	*
04/04/22	66.49	49.37	17.12	139.10	136.24	138.61	136.98	-0.74	2.32	6.70	2.320	-0.037	24	0	*
05/04/22	66.68	48.97	17.71	136.57	133.84	135.41	133.88	-0.04	6.13	6.70	2.368	-0.002	24	0	*
06/04/22	66.89	48.89	18.00	135.73	133.01	134.82	133.38	-0.37	6.90	6.70	2.393	-0.018	24	0	*
07/04/22	66.63	49.05	17.58	138.32	135.51	137.73	136.22	-0.71	6.90	6.70	2.380	-0.035	24	0	*
08/04/22	67.43	49.98	17.45	142.61	139.69	141.85	140.19	-0.50	6.90	6.70	2.433	-0.025	24	0	*
09/04/22	66.90	50.16	16.74	144.92	141.97	144.13	142.45	-0.48	6.90	6.70	2.375	-0.024	24	0	*
10/04/22	66.18	49.95	16.23	145.07	142.19	143.93	142.25	-0.06	6.90	6.70	2.306	-0.003	24	0	*
11/04/22	66.08	50.81	15.27	152.63	149.66	151.19	149.35	0.31	6.90	6.70	2.284	0.016	24	0	*
12/04/22	65.16	49.63	15.53	139.64	136.96	138.32	136.72	0.24	6.90	6.70	2.124	0.012	24	0	*

сад 59

13/04/22	66.59	47.00	19.59	96.37	94.48	95.21	94.16	0.32	6.90	6.70	1.854	0.015	24	0	*
14/04/22	65.23	43.04	22.19	73.84	72.40	72.55	71.94	0.46	6.90	6.70	1.604	0.020	24	0	*
15/04/22	65.05	42.60	22.45	76.51	75.08	74.77	74.08	1.00	6.90	6.70	1.683	0.043	24	0	*
16/04/22	64.61	42.19	22.42	78.22	76.78	76.48	75.77	1.01	6.90	6.70	1.720	0.043	24	0	*
17/04/22	64.81	42.45	22.36	80.42	78.89	79.30	78.58	0.31	6.90	6.70	1.759	0.013	24	0	*
18/04/22	63.37	40.07	23.30	67.83	66.57	66.13	65.59	0.98	6.90	6.70	1.548	0.039	24	0	*
19/04/22	64.33	38.30	26.03	57.37	56.30	56.00	55.52	0.78	6.90	6.70	1.464	0.030	24	0	*
20/04/22	64.46	38.46	26.00	57.27	56.20	55.79	55.31	0.89	6.90	6.70	1.460	0.034	24	0	*
21/04/22	63.99	37.81	26.18	56.03	55.07	54.54	54.10	0.97	6.90	6.70	1.440	0.037	24	0	*
22/04/22	64.31	37.71	26.60	56.40	55.40	54.22	53.85	1.55	6.90	6.70	1.471	0.058	24	0	*

Итого:				4009.8	3929.38	3968.4	3923.14	6.24			68.768	0.234	744	0	
--------	--	--	--	--------	---------	--------	---------	------	--	--	--------	-------	-----	---	--

Средние:	66.29	47.54	18.75						6.72	6.70					
----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7075ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:_____

Договор N:_____

Адрес:Садовое кольцо д. 59

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00179099

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x523A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----

сад 59

	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	68.37	53.10	15.27	186.70	182.77	187.68	185.23	-2.46	6.79	6.70	2.789	-0.131	24	0	*
24/03/22	67.04	58.09	8.95	278.04	272.39	281.31	276.93	-4.54	6.90	6.70	2.399	-0.264	24	0	*
25/03/22	67.53	61.36	6.17	560.12	548.60	560.41	550.76	-2.16	6.90	6.70	3.388	-0.132	24	0	*
26/03/22	67.68	61.62	6.06	561.29	549.72	561.33	551.60	-1.88	6.90	6.70	3.329	-0.116	24	0	*
27/03/22	67.03	61.21	5.82	560.67	549.29	560.54	550.93	-1.64	6.90	6.70	3.198	-0.100	24	0	*
28/03/22	67.06	61.14	5.92	556.89	545.60	556.44	546.92	-1.32	6.90	6.70	3.229	-0.081	24	0	*
29/03/22	67.77	61.57	6.20	547.63	536.31	547.43	537.94	-1.63	6.90	6.70	3.324	-0.100	24	0	*
30/03/22	67.68	61.63	6.05	552.24	540.85	551.75	542.18	-1.33	6.90	6.70	3.276	-0.082	24	0	*
31/03/22	68.01	61.98	6.03	565.22	553.45	565.13	555.20	-1.75	6.90	6.70	3.340	-0.108	24	0	*
01/04/22	68.26	59.45	8.81	330.57	323.65	330.59	325.19	-1.54	6.90	6.70	2.853	-0.092	24	0	*
02/04/22	67.29	52.64	14.65	176.66	173.06	177.11	174.85	-1.79	6.90	6.70	2.532	-0.094	24	0	*
03/04/22	66.58	52.50	14.08	178.56	174.98	178.96	176.62	-1.64	6.90	6.70	2.463	-0.086	24	0	*
04/04/22	66.48	52.56	13.92	180.84	177.24	181.25	178.86	-1.62	6.90	6.70	2.464	-0.085	24	0	*
05/04/22	66.67	52.38	14.29	176.96	173.45	177.86	175.61	-2.16	6.90	6.70	2.478	-0.113	24	0	*
06/04/22	66.88	52.30	14.58	176.49	172.90	177.48	175.29	-2.39	6.90	6.70	2.519	-0.125	24	0	*
07/04/22	66.61	52.37	14.24	179.78	176.18	180.42	178.05	-1.87	6.90	6.70	2.505	-0.098	24	0	*
08/04/22	67.42	53.24	14.18	185.40	181.60	185.92	183.45	-1.85	6.90	6.70	2.573	-0.098	24	0	*
09/04/22	66.88	53.24	13.64	188.53	184.77	188.74	186.26	-1.49	6.90	6.70	2.518	-0.079	24	0	*
10/04/22	66.16	52.91	13.25	188.22	184.52	188.69	186.29	-1.77	6.90	6.70	2.443	-0.094	24	0	*
11/04/22	66.06	53.40	12.66	197.38	193.49	198.10	195.49	-2.00	6.90	6.70	2.447	-0.107	24	0	*
12/04/22	65.14	51.99	13.15	180.88	177.43	181.45	179.17	-1.74	6.90	6.70	2.331	-0.090	24	0	*
13/04/22	66.58	49.53	17.05	126.04	123.56	126.33	124.91	-1.35	6.90	6.70	2.106	-0.067	24	0	*
14/04/22	65.23	45.83	19.40	97.20	95.35	97.27	96.31	-0.96	6.90	6.70	1.848	-0.044	24	0	*
15/04/22	65.05	45.69	19.36	100.31	98.41	100.36	99.40	-0.99	6.90	6.70	1.904	-0.045	24	0	*
16/04/22	64.61	45.24	19.37	102.50	100.58	102.71	101.75	-1.17	6.90	6.70	1.947	-0.053	24	0	*
17/04/22	64.81	45.70	19.11	105.56	103.55	105.97	104.96	-1.41	6.90	6.70	1.977	-0.064	24	0	*
18/04/22	63.38	43.18	20.20	88.41	86.80	88.92	88.10	-1.30	6.90	6.70	1.750	-0.056	24	0	*
19/04/22	64.35	41.29	23.06	74.75	73.31	75.27	74.63	-1.32	6.90	6.70	1.687	-0.055	24	0	*
20/04/22	64.49	41.59	22.90	74.61	73.17	74.97	74.35	-1.18	6.90	6.70	1.671	-0.049	24	0	*
21/04/22	64.03	40.83	23.20	72.55	71.14	73.22	72.74	-1.60	6.90	6.70	1.648	-0.065	24	0	*
22/04/22	64.34	40.46	23.88	72.95	71.55	73.43	72.95	-1.40	6.90	6.70	1.706	-0.057	24	0	*
Итого:				7623.9	7469.67	7637.0	7522.92	-53.25			76.642	-2.830	744	0	
Средние:	66.30	52.25	14.04						6.89	6.70					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7075ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

сад 60

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Садовое кольцо д.60 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут M гвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00177107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF933 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	70.31	56.51	13.80	221.42	216.52	221.63	218.39	-1.87	6.72	6.70	2.986	-0.106	24	0	
24/03/22	68.79	55.63	13.16	220.89	216.17	221.24	218.12	-1.95	6.71	6.69	2.840	-0.108	24	0	
25/03/22	69.22	55.90	13.32	219.64	214.91	219.91	216.77	-1.86	6.71	6.69	2.860	-0.104	24	0	
26/03/22	69.38	56.01	13.37	219.77	215.00	220.00	216.85	-1.85	6.72	6.70	2.870	-0.104	24	0	
27/03/22	68.74	55.63	13.11	219.32	214.64	219.60	216.48	-1.84	6.70	6.69	2.810	-0.102	24	0	
28/03/22	68.76	55.32	13.44	215.77	211.17	215.99	212.97	-1.80	6.70	6.69	2.836	-0.100	24	0	
29/03/22	69.52	55.38	14.14	210.09	205.53	210.18	207.22	-1.69	6.67	6.66	2.902	-0.094	24	0	
30/03/22	69.39	55.69	13.70	214.92	210.30	214.98	211.88	-1.58	6.68	6.67	2.880	-0.088	24	0	
31/03/22	69.71	56.15	13.56	221.04	216.19	221.12	217.92	-1.73	6.73	6.71	2.931	-0.097	24	0	
01/04/22	69.90	56.79	13.11	231.19	226.11	231.29	227.82	-1.71	6.73	6.70	2.964	-0.097	24	0	
02/04/22	69.46	57.00	12.46	237.89	232.77	238.06	234.46	-1.69	6.74	6.70	2.901	-0.096	24	0	
03/04/22	68.64	56.89	11.75	241.16	236.09	241.36	237.76	-1.67	6.76	6.72	2.773	-0.095	24	0	
04/04/22	68.55	57.16	11.39	248.56	243.32	248.79	245.02	-1.70	6.77	6.73	2.769	-0.097	24	0	
05/04/22	68.78	56.85	11.93	242.10	236.95	242.20	238.61	-1.66	6.74	6.70	2.826	-0.094	24	0	
06/04/22	68.96	56.77	12.19	239.06	233.97	239.12	235.53	-1.56	6.73	6.70	2.851	-0.089	24	0	
07/04/22	68.66	56.66	12.00	240.70	235.61	240.81	237.21	-1.60	6.75	6.72	2.822	-0.091	24	0	
08/04/22	69.33	55.79	13.54	201.58	197.25	201.15	198.24	-0.99	7.14	6.98	2.668	-0.055	24	0	
09/04/22	68.68	50.69	17.99	134.28	131.45	133.10	131.45	0.00	7.74	7.37	2.363	0.000	24	0	
10/04/22	67.95	50.37	17.58	134.34	131.51	133.20	131.57	-0.06	7.74	7.37	2.313	-0.003	24	0	
11/04/22	67.73	51.51	16.22	147.53	144.49	146.56	144.74	-0.25	7.75	7.28	2.342	-0.013	24	0	
12/04/22	66.99	51.02	15.97	145.96	143.00	145.03	143.28	-0.28	7.57	7.11	2.281	-0.014	24	0	

сад 60															
13/04/22	68.53	48.20	20.33	94.96	92.93	92.59	91.59	1.34	6.90	6.69	1.898	0.065	24	0	*
14/04/22	67.15	44.41	22.74	76.94	75.40	75.09	74.37	1.03	7.34	7.22	1.713	0.046	24	0	
15/04/22	67.27	43.81	23.46	76.79	75.18	74.99	74.28	0.90	7.38	7.25	1.765	0.039	24	0	
16/04/22	66.69	43.21	23.48	78.03	76.43	76.32	75.61	0.82	7.53	7.39	1.793	0.035	24	0	
17/04/22	66.67	43.23	23.44	81.24	79.59	79.58	78.86	0.73	7.60	7.45	1.864	0.032	24	0	
18/04/22	66.08	40.71	25.37	69.63	68.27	68.01	67.46	0.81	7.12	7.02	1.731	0.033	24	0	
19/04/22	67.06	38.79	28.27	58.41	57.21	56.69	56.21	1.00	6.88	6.84	1.613	0.039	24	0	
20/04/22	67.09	38.93	28.16	57.78	56.58	56.07	55.59	0.99	7.04	7.00	1.590	0.039	24	0	
21/04/22	66.64	38.50	28.14	57.50	56.30	55.82	55.34	0.96	7.02	6.98	1.581	0.037	24	0	
22/04/22	67.02	38.35	28.67	57.74	56.54	56.04	55.56	0.98	7.02	6.98	1.618	0.038	24	0	
Итого:				5116.2	5007.38	5096.5	5027.16	-19.78			74.954	-1.244	744	0	
Средние:	68.31	50.89	17.41						7.01	6.90					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4749ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

сад к 61 1 вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.61 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут M гвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182110 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0991 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	68.43	53.68	14.75	220.90	216.26	220.21	217.27	0.00	-1.01	8.15	7.36	3.188	-0.049	24	0	*
24/03/22	66.92	52.63	14.29	216.20	211.82	215.89	213.12	0.00	-1.30	8.12	7.36	3.026	-0.062	24	0	*
25/03/22	67.42	52.56	14.86	207.60	203.34	206.99	204.35	0.00	-1.01	8.07	7.38	3.021	-0.048	24	0	*
26/03/22	67.57	52.45	15.12	208.49	204.17	207.84	205.20	0.00	-1.03	8.08	7.38	3.086	-0.049	24	0	*
27/03/22	66.92	52.05	14.87	208.46	204.25	207.95	205.31	0.00	-1.06	8.06	7.37	3.039	-0.050	24	0	*
28/03/22	66.94	51.84	15.10	207.12	202.94	206.38	203.83	0.00	-0.89	8.04	7.36	3.066	-0.042	24	0	*
29/03/22	67.64	51.63	16.01	204.25	200.03	203.20	200.66	0.00	-0.63	7.97	7.32	3.202	-0.029	24	0	*
30/03/22	67.55	51.82	15.73	206.09	201.85	205.17	202.53	0.00	-0.68	8.01	7.34	3.174	-0.032	24	0	*
31/03/22	67.89	52.18	15.71	210.59	206.20	209.65	207.01	0.00	-0.81	8.10	7.40	3.239	-0.038	24	0	*
01/04/22	67.93	53.39	14.54	229.63	224.86	228.97	225.99	0.00	-1.13	8.24	7.38	3.269	-0.055	24	0	*
02/04/22	67.22	53.82	13.40	241.01	236.15	240.82	237.62	0.00	-1.47	8.33	7.38	3.164	-0.072	24	0	*
03/04/22	66.41	53.84	12.57	242.84	238.06	243.00	239.72	0.00	-1.66	8.38	7.41	2.996	-0.081	24	0	*
04/04/22	66.42	54.19	12.23	245.88	240.99	245.89	242.54	0.00	-1.55	8.44	7.43	2.950	-0.076	24	0	*
05/04/22	66.65	53.90	12.75	241.04	236.20	240.85	237.63	0.00	-1.43	8.35	7.39	3.012	-0.070	24	0	*
06/04/22	66.89	53.96	12.93	240.64	235.81	240.25	236.98	0.00	-1.17	8.33	7.38	3.052	-0.057	24	0	*
07/04/22	66.64	54.13	12.51	244.31	239.46	244.13	240.77	0.00	-1.31	8.38	7.39	2.999	-0.064	24	0	*
08/04/22	67.52	55.09	12.43	252.12	246.97	251.67	248.14	0.00	-1.17	8.49	7.44	3.072	-0.059	24	0	*
09/04/22	66.98	55.11	11.87	255.75	250.59	255.64	252.04	0.00	-1.45	8.58	7.48	2.979	-0.073	24	0	*
10/04/22	66.27	54.69	11.58	255.43	250.38	255.57	251.99	0.00	-1.61	8.58	7.49	2.904	-0.080	24	0	*
11/04/22	66.10	55.30	10.80	268.23	262.94	268.60	264.79	0.00	-1.85	8.58	7.36	2.843	-0.093	24	0	*
12/04/22	65.16	53.96	11.20	246.59	241.87	246.71	243.40	0.00	-1.53	8.31	7.28	2.712	-0.075	24	0	*

сад к 61 1 вв																
13/04/22	66.52	54.82	11.70	242.50	237.67	241.44	238.08	0.00	-0.41	8.37	7.39	2.782	-0.020	24	0	*
14/04/22	65.41	54.70	10.71	254.39	249.47	254.09	250.57	0.00	-1.10	8.50	7.42	2.676	-0.055	24	0	*
15/04/22	65.38	54.77	10.61	261.64	256.61	261.51	257.89	0.00	-1.28	8.59	7.44	2.728	-0.064	24	0	*
16/04/22	64.90	54.44	10.46	267.38	262.26	267.64	263.97	0.00	-1.71	8.80	7.59	2.745	-0.085	24	0	*
17/04/22	65.01	54.77	10.24	275.34	270.08	275.82	271.99	0.00	-1.91	8.94	7.65	2.764	-0.095	24	0	*
18/04/22	64.00	52.58	11.42	232.43	228.14	232.14	229.17	0.00	-1.03	8.22	7.30	2.606	-0.049	24	0	*
19/04/22	64.87	51.78	13.09	198.39	194.63	197.65	195.25	0.00	-0.62	7.81	7.19	2.547	-0.029	24	0	*
20/04/22	64.97	51.97	13.00	197.37	193.63	196.81	194.35	0.00	-0.72	7.96	7.34	2.517	-0.034	24	0	*
21/04/22	64.52	51.27	13.25	192.88	189.24	192.45	190.06	0.00	-0.82	7.92	7.33	2.506	-0.038	24	0	*
22/04/22	64.88	51.37	13.51	193.42	189.72	193.04	190.71	0.00	-0.99	7.93	7.33	2.562	-0.046	24	0	*
Итого:				7168.9	7026.59	7157.9	7062.93	0.00	-36.34			90.426	-1.769	744	0	
Средние:	66.38	53.37	13.00							8.27	7.38					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5209ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

сад к 61 2 вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.61 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут M гвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182274 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хААЕ0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/03/22	67.97	53.67	14.30	183.43	179.62	182.14	179.70	0.00	-0.08	8.07	7.42	2.570	-0.004	24	0	*	0.0000
24/03/22	66.49	52.64	13.85	179.41	175.86	178.44	176.14	0.00	-0.28	8.04	7.43	2.434	-0.013	24	0	*	0.0000
25/03/22	66.87	52.47	14.40	172.08	168.66	170.97	168.81	0.00	-0.15	8.00	7.44	2.428	-0.007	24	0	*	0.0000
26/03/22	67.02	52.57	14.45	172.60	169.14	171.50	169.34	0.00	-0.20	8.01	7.44	2.444	-0.010	24	0	*	0.0000
27/03/22	66.38	52.12	14.26	172.47	169.04	171.43	169.27	0.00	-0.23	7.99	7.43	2.409	-0.011	24	0	*	0.0000
28/03/22	66.39	51.98	14.41	171.12	167.70	170.01	167.85	0.00	-0.15	7.97	7.42	2.418	-0.007	24	0	*	0.0000
29/03/22	67.07	52.09	14.98	168.34	164.94	167.14	164.99	0.00	-0.05	7.90	7.37	2.469	-0.002	24	0	*	0.0000
30/03/22	66.99	52.26	14.73	169.85	166.46	168.77	166.61	0.00	-0.15	7.94	7.39	2.449	-0.007	24	0	*	0.0000
31/03/22	67.33	52.67	14.66	173.61	170.07	172.46	170.29	0.00	-0.22	8.03	7.46	2.493	-0.010	24	0	*	0.0000
01/04/22	67.57	53.89	13.68	190.15	186.25	188.92	186.43	0.00	-0.18	8.15	7.46	2.548	-0.009	24	0	*	0.0000
02/04/22	67.10	54.26	12.84	199.92	195.84	198.75	196.11	0.00	-0.27	8.24	7.46	2.514	-0.013	24	0	*	0.0000
03/04/22	66.41	54.09	12.32	201.77	197.74	200.84	198.18	0.00	-0.44	8.28	7.49	2.434	-0.022	24	0	*	0.0000
04/04/22	66.35	54.21	12.14	204.54	200.47	203.53	200.75	0.00	-0.28	8.34	7.53	2.434	-0.014	24	0	*	0.0000
05/04/22	66.53	54.01	12.52	200.64	196.65	199.40	196.69	0.00	-0.04	8.25	7.48	2.461	-0.002	24	0	*	0.0000
06/04/22	66.77	54.07	12.70	200.31	196.25	199.02	196.38	0.00	-0.13	8.24	7.46	2.493	-0.006	24	0	*	0.0000
07/04/22	66.46	54.14	12.32	203.42	199.34	202.22	199.53	0.00	-0.19	8.28	7.48	2.458	-0.009	24	0	*	0.0000
08/04/22	67.25	55.06	12.19	209.81	205.55	208.42	205.49	0.00	0.06	8.38	7.53	2.509	0.003	24	0	*	0.0000
09/04/22	66.70	54.95	11.75	212.98	208.74	211.57	208.62	0.00	0.12	8.47	7.59	2.453	0.006	24	0	*	0.0000
10/04/22	66.00	54.54	11.46	212.82	208.66	211.32	208.44	0.00	0.22	8.47	7.59	2.393	0.011	24	0	*	0.0000
11/04/22	66.07	52.96	13.11	171.20	167.86	169.88	167.70	0.00	0.16	7.81	7.22	2.201	0.008	24	0	*	0.0000
12/04/22	64.81	48.09	16.72	118.49	116.21	117.12	115.88	0.00	0.33	7.24	7.00	1.941	0.014	24	0	*	0.0000

сад к 61 2 вв																	
13/04/22	66.17	48.78	17.39	116.52	114.23	115.16	113.89	0.00	0.34	7.35	7.12	1.986	0.015	24	0	*	0.0000
14/04/22	65.17	49.05	16.12	122.48	120.18	121.39	120.08	0.00	0.10	7.38	7.12	1.937	0.004	24	0	*	0.0000
15/04/22	65.17	48.83	16.34	126.03	123.63	124.97	123.56	0.00	0.07	7.40	7.12	2.019	0.003	24	0	*	0.0000
16/04/22	64.69	48.55	16.14	128.88	126.44	127.87	126.44	0.00	0.00	7.55	7.26	2.039	0.000	24	0	*	0.0000
17/04/22	64.75	49.02	15.73	132.74	130.18	131.80	130.37	0.00	-0.19	7.62	7.30	2.045	-0.008	24	0	*	0.0000
18/04/22	63.88	46.63	17.25	111.45	109.39	110.24	109.12	0.00	0.27	7.25	7.04	1.883	0.011	24	0	*	0.0000
19/04/22	64.63	45.21	19.42	95.13	93.33	93.71	92.75	0.00	0.58	7.13	6.99	1.810	0.023	24	0	*	0.0000
20/04/22	64.72	45.37	19.35	94.65	92.86	93.32	92.36	0.00	0.50	7.28	7.15	1.795	0.020	24	0	*	0.0000
21/04/22	64.29	44.60	19.69	92.46	90.77	91.07	90.19	0.00	0.58	7.27	7.15	1.788	0.023	24	0	*	0.0000
22/04/22	64.64	44.55	20.09	92.78	91.08	91.37	90.50	0.00	0.58	7.27	7.15	1.825	0.023	24	0	*	0.0000
Итого:				5002.0	4903.14	4964.7	4902.46	0.00	0.68			70.080	0.010	744	0		0.0000
Средние:	66.08	51.20	14.88							7.85	7.33						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21082ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

садов кольцо 79

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г. - 22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Садовое кольцо д.79 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00169042 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7500 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.40	41.53	11.87	307.85	303.77	301.17	298.73	0.00	5.04	5.60	5.40	3.600	0.209	24	0	*
24/03/22	52.64	40.92	11.72	303.29	299.33	296.79	294.40	0.00	4.93	5.60	5.40	3.503	0.202	24	0	*
25/03/22	54.33	42.35	11.98	318.85	314.48	311.96	309.29	0.00	5.19	5.60	5.40	3.763	0.220	24	0	*
26/03/22	54.50	42.53	11.97	320.46	316.02	313.61	310.91	0.00	5.11	5.60	5.40	3.775	0.217	24	0	*
27/03/22	53.95	42.08	11.87	317.55	313.25	310.62	308.06	0.00	5.19	5.60	5.40	3.711	0.218	24	0	*
28/03/22	54.83	42.71	12.12	325.31	320.76	318.30	315.59	0.00	5.17	5.60	5.40	3.882	0.221	24	0	*
29/03/22	56.57	44.12	12.45	341.29	336.21	333.95	330.88	0.00	5.33	5.60	5.40	4.178	0.235	24	0	*
30/03/22	54.88	42.71	12.17	317.43	312.99	310.46	307.75	0.00	5.24	5.60	5.40	3.805	0.224	24	0	*
31/03/22	54.36	41.95	12.41	307.51	303.29	300.72	298.24	0.00	5.05	5.60	5.40	3.759	0.212	24	0	*
01/04/22	51.39	39.66	11.73	278.29	274.84	271.93	269.89	0.00	4.95	5.60	5.40	3.221	0.196	24	0	*
02/04/22	49.71	38.34	11.37	268.94	265.79	262.99	261.20	0.00	4.59	5.60	5.40	3.013	0.176	24	0	*
03/04/22	48.21	37.46	10.75	257.50	254.67	251.66	250.01	0.00	4.66	5.60	5.40	2.734	0.174	24	0	*
04/04/22	45.75	35.70	10.05	241.43	239.07	235.97	234.52	0.00	4.55	5.60	5.40	2.399	0.162	24	0	*
05/04/22	50.41	38.96	11.45	279.17	275.85	273.03	271.01	0.00	4.84	5.60	5.40	3.152	0.188	24	0	*
06/04/22	53.12	41.13	11.99	296.35	292.48	289.91	287.61	0.00	4.87	5.60	5.40	3.501	0.200	24	0	*
07/04/22	51.73	40.11	11.62	284.05	280.49	277.99	275.91	0.00	4.58	5.60	5.40	3.256	0.184	24	0	*
08/04/22	49.57	38.45	11.12	261.67	258.65	256.31	254.50	0.00	4.15	5.60	5.40	2.876	0.159	24	0	*
09/04/22	47.36	36.87	10.49	248.94	246.26	243.97	242.44	0.00	3.82	5.60	5.40	2.578	0.141	24	0	*
10/04/22	46.96	36.66	10.30	246.33	243.71	241.51	240.07	0.00	3.64	5.60	5.40	2.508	0.133	24	0	*
11/04/22	43.50	34.45	9.05	216.65	214.68	212.35	211.22	0.00	3.46	5.60	5.40	1.937	0.119	24	0	*
12/04/22	40.10	32.20	7.90	206.97	205.39	202.83	201.87	0.00	3.52	5.60	5.40	1.621	0.113	24	0	*

садов кольцо 79

13/04/22	41.23	33.08	8.15	216.35	214.66	212.23	211.14	0.00	3.52	5.60	5.40	1.748	0.116	24	0	*
14/04/22	40.73	32.98	7.75	215.87	214.19	211.62	210.57	0.00	3.62	5.60	5.40	1.657	0.119	24	0	*
15/04/22	44.62	35.37	9.25	240.98	238.73	236.26	234.93	0.00	3.80	5.60	5.40	2.202	0.134	24	0	*
16/04/22	45.58	35.96	9.62	247.11	244.72	242.21	240.77	0.00	3.95	5.60	5.40	2.350	0.142	24	0	*
17/04/22	46.27	36.41	9.86	250.64	248.08	245.66	244.16	0.00	3.92	5.60	5.40	2.442	0.143	24	0	*
18/04/22	43.00	34.50	8.50	235.84	233.77	231.21	229.91	0.00	3.86	5.60	5.40	1.987	0.133	24	0	*
19/04/22	41.16	33.19	7.97	230.04	228.21	225.54	224.34	0.00	3.87	5.60	5.40	1.816	0.128	24	0	*
20/04/22	41.72	33.73	7.99	236.20	234.28	231.60	230.40	0.00	3.88	5.60	5.40	1.868	0.131	24	0	*
21/04/22	40.93	33.30	7.63	241.62	239.70	237.08	235.88	0.00	3.82	5.60	5.40	1.826	0.127	24	0	*
22/04/22	41.05	33.25	7.80	242.90	240.98	238.40	237.20	0.00	3.78	5.60	5.40	1.876	0.126	24	0	*

Итого:				8303.3	8209.30	8129.8	8073.40	0.00	135.90			86.544	5.202	744	0	
--------	--	--	--	--------	---------	--------	---------	------	--------	--	--	--------	-------	-----	---	--

Средние:	48.17	37.82	10.35							5.60	5.40					
----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5154ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Садовое кольцо д.2а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA707
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.05	55.19	242.87	46.75	239.99	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.01	54.79	243.17	46.51	240.15	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.02	54.87	243.24	46.54	240.16	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.02	55.00	243.25	46.69	240.08	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.03	54.82	243.28	46.44	240.20	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.10	55.77	243.26	47.13	239.97	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.22	53.91	292.52	46.21	288.66	26:47	26:47
03-04-2022 00:00:00	1.64	49.04	281.13	43.19	277.68	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.60	48.55	280.96	42.85	277.73	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.60	48.96	281.09	43.26	277.85	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.78	51.02	280.73	44.66	277.48	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.82	51.92	280.66	45.41	277.46	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.73	50.69	280.66	44.51	277.61	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.59	48.93	280.80	43.25	277.60	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.46	47.10	280.79	41.89	277.55	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.44	47.06	280.80	41.91	277.66	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.23	44.54	281.29	40.14	277.95	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.05	41.53	280.99	37.78	277.57	23:57	23:57
14-04-2022 00:00:00	1.05	41.55	281.53	37.82	278.10	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.04	41.88	281.52	38.18	278.15	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.28	44.43	281.72	39.89	278.35	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.49	47.81	283.27	42.55	280.02	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.45	47.31	281.64	42.16	278.27	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.25	44.64	280.91	40.18	277.64	23:59	23:59
20-04-2022 00:00:00	1.15	43.05	281.00	38.95	277.75	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.13	43.01	281.07	38.96	277.75	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.13	42.70	280.97	38.66	277.58	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.15	42.49	280.85	38.40	277.36	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	43.51	48.33	7656.00	42.55	7564.33	674:43	674:43

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч G3 max = 20.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут
 tхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.27	45.27	9.00	237.37	234.11	241.57	239.17	0.00	-5.06	6.20	6.00	2.104	-0.229	24	0	*
24/03/22	53.86	45.05	8.81	237.31	234.16	241.56	239.19	0.00	-5.03	6.20	6.00	2.059	-0.227	24	0	*
25/03/22	53.98	45.13	8.85	237.34	234.19	241.62	239.23	0.00	-5.04	6.20	6.00	2.071	-0.227	24	0	*
26/03/22	54.10	45.15	8.95	237.38	234.17	241.61	239.21	0.00	-5.04	6.20	6.00	2.095	-0.227	24	0	*
27/03/22	53.89	44.91	8.98	237.40	234.27	241.59	239.21	0.00	-4.94	6.20	6.00	2.101	-0.222	24	0	*
28/03/22	54.93	45.55	9.38	237.51	234.20	241.61	239.21	0.00	-5.01	6.20	6.00	2.195	-0.228	24	0	*
29/03/22	56.10	46.21	9.89	237.50	234.06	241.55	239.15	0.00	-5.09	6.20	6.00	2.310	-0.235	24	0	*
30/03/22	54.78	45.42	9.36	237.63	234.33	241.76	239.37	0.00	-5.04	6.20	6.00	2.191	-0.229	24	0	*
31/03/22	53.98	44.88	9.10	237.50	234.37	241.73	239.36	0.00	-4.99	6.20	6.00	2.130	-0.224	24	0	*
01/04/22	51.44	43.36	8.08	239.49	236.56	243.86	241.68	0.00	-5.12	6.20	6.00	1.906	-0.222	24	0	*
02/04/22	48.12	41.05	7.07	236.97	234.47	241.59	239.67	0.00	-5.20	6.20	6.00	1.657	-0.213	24	0	*
03/04/22	47.73	40.88	6.85	237.32	234.75	242.01	240.09	0.00	-5.34	6.20	6.00	1.606	-0.218	24	0	*
04/04/22	48.13	41.26	6.87	238.86	236.22	243.44	241.52	0.00	-5.30	6.20	6.00	1.618	-0.219	24	0	*
05/04/22	50.29	42.54	7.75	237.50	234.66	241.82	239.78	0.00	-5.12	6.20	6.00	1.815	-0.218	24	0	*
06/04/22	50.97	43.06	7.91	237.63	234.67	241.86	239.70	0.00	-5.03	6.20	6.00	1.852	-0.217	24	0	*
07/04/22	49.79	42.30	7.49	237.61	234.86	241.89	239.85	0.00	-4.99	6.20	6.00	1.754	-0.211	24	0	*
08/04/22	47.99	41.14	6.85	237.53	235.02	241.94	240.02	0.00	-5.00	6.20	6.00	1.610	-0.206	24	0	*
09/04/22	46.25	39.99	6.26	237.40	235.00	241.85	239.99	0.00	-4.99	6.20	6.00	1.468	-0.200	24	0	*
10/04/22	46.25	40.05	6.20	237.25	234.85	241.69	239.79	0.00	-4.94	6.20	6.00	1.453	-0.198	24	0	*
11/04/22	43.59	38.39	5.20	237.94	235.80	242.37	240.66	0.00	-4.86	6.20	6.00	1.225	-0.187	24	0	*
12/04/22	40.80	36.36	4.44	238.81	236.89	243.44	242.00	0.00	-5.11	6.20	6.00	1.051	-0.186	24	0	*
13/04/22	40.82	36.39	4.43	239.55	237.63	244.26	242.82	0.00	-5.19	6.20	6.00	1.051	-0.189	24	0	*
14/04/22	41.16	36.76	4.40	238.54	236.62	243.25	241.72	0.00	-5.10	6.20	6.00	1.040	-0.187	24	0	*
15/04/22	43.86	38.32	5.54	238.23	236.06	242.82	241.17	0.00	-5.11	6.20	6.00	1.304	-0.196	24	0	*
16/04/22	46.96	40.50	6.46	238.93	236.51	243.49	241.57	0.00	-5.06	6.20	6.00	1.526	-0.205	24	0	*
17/04/22	46.41	40.05	6.36	238.39	236.02	243.04	241.14	0.00	-5.12	6.20	6.00	1.498	-0.205	24	0	*
18/04/22	43.77	38.39	5.38	238.29	236.15	243.05	241.33	0.00	-5.18	6.20	6.00	1.268	-0.199	24	0	*
19/04/22	42.30	37.33	4.97	237.80	235.88	242.55	240.92	0.00	-5.04	6.20	6.00	1.168	-0.188	24	0	*
20/04/22	42.23	37.32	4.91	237.59	235.67	242.39	240.71	0.00	-5.04	6.20	6.00	1.156	-0.188	24	0	*
21/04/22	41.95	37.10	4.85	238.06	236.14	242.83	241.23	0.00	-5.09	6.20	6.00	1.144	-0.189	24	0	*
22/04/22	41.77	36.87	4.90	238.12	236.20	242.89	241.38	0.00	-5.18	6.20	6.00	1.157	-0.191	24	0	*
Итого:				7374.7	7294.49	7512.9	7451.84	0.00	-157.35			50.583	-6.480	744	0	
Средние:	48.14	41.19	6.95							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 50665ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 12а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договора расходы: G под max = 120.00 м3/ч G _____
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G _____
 t_{хв} = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.79	43.49	10.30	185.15	182.73	183.48	181.80	0.93	6.05	6.70	1.875	0.040	24	0	*
24/03/22	53.38	43.36	10.02	185.11	182.71	183.51	181.83	0.88	6.05	6.70	1.826	0.038	24	0	*
25/03/22	53.49	43.41	10.08	185.17	182.77	183.49	181.81	0.96	6.04	6.70	1.836	0.042	24	0	*
26/03/22	53.61	43.46	10.15	185.25	182.85	183.43	181.75	1.10	6.05	6.70	1.848	0.048	24	0	*
27/03/22	53.42	43.29	10.13	185.20	182.80	183.36	181.68	1.12	6.05	6.70	1.847	0.048	24	0	*
28/03/22	54.40	43.89	10.51	185.42	182.92	183.43	181.75	1.17	6.06	6.70	1.915	0.051	24	0	*
29/03/22	55.60	44.52	11.08	185.53	182.89	183.24	181.56	1.33	6.07	6.70	2.022	0.059	24	0	*
30/03/22	54.30	43.79	10.51	185.65	183.12	183.31	181.63	1.49	6.07	6.70	1.918	0.065	24	0	*
31/03/22	53.50	43.23	10.27	185.34	182.94	183.03	181.35	1.59	6.07	6.70	1.873	0.069	24	0	*
01/04/22	51.07	41.85	9.22	186.08	183.81	183.95	182.40	1.41	6.07	6.70	1.691	0.059	24	0	*
02/04/22	47.74	39.63	8.11	184.95	182.94	183.07	181.76	1.18	6.07	6.70	1.478	0.047	24	0	*
03/04/22	47.32	39.46	7.86	184.88	182.96	183.04	181.64	1.32	6.07	6.70	1.431	0.052	24	0	*
04/04/22	47.72	39.89	7.83	186.36	184.43	184.22	182.78	1.65	6.06	6.70	1.437	0.066	24	0	*
05/04/22	49.79	40.98	8.81	185.85	183.71	183.28	181.84	1.87	6.06	6.70	1.615	0.077	24	0	*
06/04/22	50.54	41.51	9.03	185.73	183.48	183.09	181.65	1.83	6.07	6.70	1.646	0.076	24	0	*
07/04/22	49.37	40.78	8.59	185.70	183.54	183.07	181.63	1.91	6.06	6.70	1.569	0.078	24	0	*
08/04/22	47.62	39.76	7.86	186.34	184.33	183.79	182.41	1.92	6.06	6.70	1.442	0.076	24	0	*
09/04/22	45.88	38.70	7.18	187.94	186.02	185.45	184.21	1.81	6.07	6.70	1.329	0.070	24	0	*
10/04/22	45.87	38.71	7.16	185.75	183.84	183.32	182.12	1.72	6.07	6.70	1.312	0.067	24	0	*
11/04/22	43.31	37.26	6.05	186.97	185.31	185.11	183.91	1.40	6.07	6.70	1.115	0.052	24	0	*
12/04/22	40.49	35.29	5.20	187.09	185.65	185.24	184.18	1.47	6.06	6.70	0.959	0.052	24	0	*
13/04/22	40.51	35.32	5.19	186.77	185.33	184.94	183.90	1.43	6.06	6.70	0.958	0.051	24	0	*
14/04/22	40.85	35.80	5.05	192.53	191.01	190.76	189.68	1.33	6.06	6.70	0.959	0.048	24	0	*
15/04/22	43.42	37.13	6.29	186.73	185.08	184.74	183.52	1.56	6.05	6.70	1.157	0.058	24	0	*
16/04/22	46.58	39.19	7.39	187.33	185.41	185.28	183.96	1.45	6.05	6.70	1.366	0.057	24	0	*
17/04/22	46.07														

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Садовое кольцо 14а Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00169005 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хD931 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.96	46.02	7.94	291.31	287.39	295.37	292.49	-5.10	6.19	6.13	2.280	-0.235	24	0	
24/03/22	53.55	45.82	7.73	291.38	287.54	295.40	292.52	-4.98	6.18	6.12	2.218	-0.228	24	0	
25/03/22	53.66	45.89	7.77	291.47	287.63	295.55	292.67	-5.04	6.17	6.11	2.229	-0.231	24	0	
26/03/22	53.78	46.00	7.78	291.48	287.64	295.60	292.72	-5.08	6.18	6.13	2.237	-0.234	24	0	
27/03/22	53.59	45.84	7.75	291.44	287.60	295.63	292.75	-5.15	6.18	6.13	2.223	-0.236	24	0	
28/03/22	54.59	46.48	8.11	291.74	287.73	295.76	292.79	-5.06	6.18	6.13	2.328	-0.235	24	0	
29/03/22	55.79	47.24	8.55	291.64	287.43	295.72	292.60	-5.17	6.19	6.15	2.453	-0.244	24	0	
30/03/22	54.48	46.43	8.05	291.85	287.86	295.90	292.90	-5.04	6.19	6.14	2.312	-0.234	24	0	
31/03/22	53.67	45.84	7.83	291.35	287.51	295.56	292.68	-5.17	6.20	6.15	2.250	-0.237	24	0	
01/04/22	51.22	44.11	7.11	292.83	289.25	296.68	293.98	-4.73	6.21	6.16	2.051	-0.209	24	0	
02/04/22	47.87	41.65	6.22	291.04	287.84	294.97	292.57	-4.73	6.21	6.15	1.787	-0.197	24	0	
03/04/22	47.45	41.43	6.02	290.93	287.81	295.26	292.86	-5.05	6.21	6.15	1.732	-0.209	24	0	
04/04/22	47.85	41.84	6.01	292.49	289.37	296.47	294.06	-4.69	6.20	6.14	1.735	-0.196	24	0	
05/04/22	49.95	43.15	6.80	291.46	288.09	295.71	293.12	-5.03	6.19	6.14	1.955	-0.217	24	0	
06/04/22	50.69	43.78	6.91	291.15	287.69	295.04	292.40	-4.71	6.20	6.15	1.984	-0.206	24	0	
07/04/22	49.52	43.00	6.52	290.96	287.62	295.08	292.50	-4.88	6.19	6.14	1.873	-0.210	24	0	
08/04/22	47.75	41.79	5.96	291.30	288.17	295.75	293.33	-5.16	6.20	6.14	1.713	-0.216	24	0	
09/04/22	46.01	40.54	5.47	292.84	289.96	297.27	294.94	-4.98	6.20	6.14	1.578	-0.202	24	0	
10/04/22	45.99	40.60	5.39	290.53	287.65	295.29	292.96	-5.31	6.19	6.13	1.551	-0.216	24	0	
11/04/22	43.40	38.87	4.53	292.15	289.55	296.70	294.62	-5.07	6.20	6.14	1.308	-0.197	24	0	
12/04/22	40.58	36.71	3.87	292.72	290.46	297.73	295.81	-5.35	6.19	6.13	1.122	-0.196	24	0	
13/04/22	40.60	36.74	3.86	292.51	290.25	297.70	295.78	-5.53	6.18	6.13	1.118	-0.203	24	0	
14/04/22	40.94	37.19	3.75	297.86	295.56	302.73	300.73	-5.17	6.18	6.13	1.105	-0.192	24	0	
15/04/22	43.54	38.80	4.74	292.53	289.89	297.44	295.33	-5.44	6.17	6.13	1.370	-0.211	24	0	
16/04/22	46.71	41.09	5.62	293.98	291.00	298.27	295.87	-4.87	6.18	6.13	1.630	-0.200	24	0	
17/04/22	46.18	40.67	5.51	293.12	290.27	297.71	295.33	-5.06	6.16	6.12	1.595	-0.206	24	0	
18/04/22	43.55	38.89	4.66	294.65	292.01	299.23	297.12	-5.11	6.17	6.12	1.356	-0.199	24	0	
19/04/22	42.07	37.72	4.35	292.22	289.82	297.05	295.13	-5.31	6.17	6.12	1.258	-0.200	24	0	
20/04/22	42.00	37.76	4.24	296.28	293.82	301.20	299.22	-5.40	6.16	6.12	1.245	-0.204	24	0	
21/04/22	41.72	37.62	4.10	308.41	305.86	313.44	311.28	-5.42	6.17	6.11	1.249	-0.204	24	0	
22/04/22	41.53	37.34	4.19	303.89	301.44	308.88	306.86	-5.42	6.18	6.12	1.260	-0.202	24	0	
итого:				9089.5	8991.71	9226.0	9149.92	-158.21			54.105	-6.606	744	0	
Средние:	47.87	41.83	6.04						6.18	6.13					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4988ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Садовое кольцо 15 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 6.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC	DI
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		M3
23/03/22	54.05	45.43	8.62	239.21	235.98	241.17	238.77	0.00	-2.79	6.80	6.70	2.029	-0.127	24	0	*	0.0000
24/03/22	53.63	45.26	8.37	239.20	236.08	241.16	238.76	0.00	-2.68	6.79	6.70	1.973	-0.121	24	0	*	0.0000
25/03/22	53.76	45.37	8.39	239.26	236.12	241.27	238.87	0.00	-2.75	6.79	5.98	1.981	-0.125	24	0	*	0.0000
26/03/22	53.88	45.49	8.39	239.41	236.24	241.40	239.00	0.00	-2.76	6.80	6.46	1.981	-0.126	24	0	*	0.0000
27/03/22	53.67	45.36	8.31	239.46	236.34	241.45	239.05	0.00	-2.71	6.80	6.70	1.960	-0.123	24	0	*	0.0000
28/03/22	54.70	46.03	8.67	239.60	236.31	241.49	239.09	0.00	-2.78	6.81	5.75	2.050	-0.128	24	0	*	0.0000
29/03/22	55.86	46.75	9.11	239.54	236.12	241.36	238.95	0.00	-2.83	6.81	6.46	2.147	-0.132	24	0	*	0.0000
30/03/22	54.54	45.92	8.62	239.71	236.43	241.62	239.22	0.00	-2.79	6.81	6.70	2.033	-0.128	24	0	*	0.0000
31/03/22	53.75	45.30	8.45	239.34	236.22	241.27	238.87	0.00	-2.65	6.82	6.70	1.992	-0.120	24	0	*	0.0000
01/04/22	51.24	43.65	7.59	240.63	237.75	242.75	240.57	0.00	-2.82	6.83	6.22	1.800	-0.123	24	0	*	0.0000
02/04/22	47.92	41.31	6.61	239.32	236.82	241.61	239.69	0.00	-2.87	6.82	6.70	1.561	-0.119	24	0	*	0.0000
03/04/22	47.54	41.13	6.41	239.32	236.75	241.59	239.67	0.00	-2.92	6.81	6.70	1.514	-0.120	24	0	*	0.0000
04/04/22	47.93	41.54	6.39	240.02	237.38	242.37	240.45	0.00	-3.07	6.81	6.46	1.516	-0.128	24	0	*	0.0000
05/04/22	50.08	42.86	7.22	239.62	236.78	241.76	239.71	0.00	-2.93	6.81	6.70	1.705	-0.126	24	0	*	0.0000
06/04/22	50.75	43.39	7.36	239.52	236.57	241.57	239.41	0.00	-2.84	6.81	6.70	1.738	-0.123	24	0	*	0.0000
07/04/22	49.59	42.60	6.99	239.38	236.63	241.53	239.49	0.00	-2.86	6.81	6.70	1.653	-0.122	24	0	*	0.0000
08/04/22	47.80	41.41	6.39	239.29	236.78	241.55	239.63	0.00	-2.85	6.81	6.70	1.508	-0.118	24	0	*	0.0000
09/04/22	46.07	40.21	5.86	239.28	236.88	241.61	239.73	0.00	-2.85	6.81	6.70	1.390	-0.115	24	0	*	0.0000
10/04/22	46.07	40.26	5.81	239.33	236.93	241.64	239.72	0.00	-2.79	6.81	6.70	1.373	-0.112	24	0	*	0.0000
11/04/22	43.42	38.52	4.90	239.88	237.75	242.41	240.69	0.00	-2.94	6.81	6.46	1.162	-0.113	24	0	*	0.0000
12/04/22	40.66	36.42	4.24	240.74	238.82	243.37	241.93	0.00	-3.11	6.81	6.70	1.011	-0.113	24	0	*	0.0000
13/04/22	40.67	36.45	4.22	240.92	239.00	243.57	242.13	0.00	-3.13	6.81	6.47	1.008	-0.114	24	0	*	0.0000
14/04/22	41.01	36.81															

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Садовое кольцо 19

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 901534
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	13.473	248.331	54.26	0.03	11.459	250.258	45.67	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	13.426	248.416	54.05	0.03	11.454	250.360	45.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	13.384	248.348	53.89	0.03	11.419	250.283	45.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	13.443	248.534	54.09	0.03	11.457	250.480	45.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	12.849	238.170	53.95	0.03	10.949	240.028	45.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	13.469	248.564	54.19	0.03	11.462	250.510	45.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	13.955	248.258	56.22	0.03	11.764	250.222	46.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	13.748	248.562	55.31	0.03	11.650	250.521	46.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	13.425	248.442	54.04	0.03	11.407	250.384	45.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	13.175	249.478	52.82	0.03	11.274	251.416	44.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	12.148	249.156	48.75	0.03	10.550	251.048	41.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	11.860	249.094	47.60	0.03	10.345	250.994	41.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	12.006	249.828	48.05	0.03	10.486	251.733	41.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	12.225	249.174	49.05	0.03	10.605	251.083	42.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	12.861	249.102	51.63	0.03	11.057	251.000	43.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	12.467	249.208	50.02	0.03	10.780	251.128	42.80	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	12.132	249.265	48.66	0.03	10.560	251.145	41.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	11.617	248.894	46.66	0.03	10.200	250.770	40.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	11.499	249.130	46.15	0.03	10.124	251.010	40.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	11.252	249.642	45.06	0.03	9.990	251.485	39.59	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	10.261	250.797	40.89	0.03	9.284	252.587	36.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	10.282	251.353	40.88	0.03	9.302	253.158	36.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	10.288	250.639	41.03	0.03	9.310	252.435	36.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	10.578	250.866	42.15	0.03	9.502	252.699	37.46	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	11.839	251.248	47.11	0.03	10.372	253.131	40.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	11.716	250.544	46.75	0.03	10.245	252.412	40.46	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	11.217	250.404	44.78	0.03	9.935	252.237	39.26	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	10.605	250.369	42.34	0.03	9.496	252.172	37.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	10.627	250.488	42.38	0.16	9.518	252.274	37.59	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	10.566	250.732	42.01	0.56	9.439	252.508	37.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	10.501	250.821	41.73	0.56	9.374	252.587	36.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	12.028	249.236	48.27		10.476	251.114	41.60		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	372.896	7725.857			324.770	7784.057			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Садовое кольцо 19

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901534
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	2.015	0.000	-1.928	0.00
24.03.22	24.00	1.972	0.000	-1.944	0.00
25.03.22	24.00	1.965	0.000	-1.936	0.00
26.03.22	24.00	1.986	0.000	-1.946	0.00
27.03.22	23.00	1.901	0.000	-1.858	0.00
28.03.22	24.00	2.007	0.000	-1.945	0.00
29.03.22	24.00	2.191	0.000	-1.964	0.00
30.03.22	24.00	2.098	0.000	-1.959	0.00
31.03.22	24.00	2.018	0.000	-1.943	0.00
01.04.22	24.00	1.901	0.000	-1.938	0.00
02.04.22	24.00	1.597	0.000	-1.892	0.00
03.04.22	24.00	1.514	0.000	-1.900	0.00
04.04.22	24.00	1.521	0.000	-1.905	0.00
05.04.22	24.00	1.620	0.000	-1.909	0.00
06.04.22	24.00	1.805	0.000	-1.899	0.00
07.04.22	24.00	1.686	0.000	-1.920	0.00
08.04.22	24.00	1.572	0.000	-1.880	0.00
09.04.22	24.00	1.417	0.000	-1.875	0.00
10.04.22	24.00	1.375	0.000	-1.879	0.00
11.04.22	24.00	1.263	0.000	-1.843	0.00
12.04.22	24.00	0.977	0.000	-1.789	0.00
13.04.22	24.00	0.980	0.000	-1.805	0.00
14.04.22	24.00	0.978	0.000	-1.796	0.00
15.04.22	24.00	1.076	0.000	-1.832	0.00
16.04.22	24.00	1.467	0.000	-1.883	0.00
17.04.22	24.00	1.471	0.000	-1.868	0.00
18.04.22	24.00	1.282	0.000	-1.833	0.00
19.04.22	24.00	1.109	0.000	-1.802	0.00
20.04.22	24.00	1.109	0.000	-1.786	0.00
21.04.22	24.00	1.127	0.000	-1.776	0.00
22.04.22	24.00	1.127	0.000	-1.766	0.00
Среднее:		1.552	0.000	-1.877	0.000
Итого:	743.00	48.125	0.000	-58.200	

Дата и время	WтсИтог,Гкал	MтсИтог,т	WгвИтог,Гкал
22.03.2022 23:59	6502.893	-239250.273	0.000
22.04.2022 23:59	6551.019	-239308.472	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 21 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G
 ТХв = 0.00 °С G3 max = 30.00 м3/ч G

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	v3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.42	46.25	8.17	399.42	393.90	393.37	389.42	0.00	4.48	6.55	5.84	3.217	0.207	24	0	**
24/03/22	53.99	45.98	8.01	399.44	394.05	393.45	389.59	0.00	4.46	6.55	5.84	3.157	0.205	24	0	**
25/03/22	54.11	46.09	8.02	399.50	394.02	393.46	389.58	0.00	4.44	6.54	5.83	3.161	0.205	24	0	**
26/03/22	54.23	46.15	8.08	399.70	394.20	393.60	389.70	0.00	4.50	6.55	5.84	3.186	0.208	24	0	**
27/03/22	54.03	45.95	8.08	399.56	394.10	393.54	389.70	0.00	4.40	6.55	5.84	3.185	0.202	24	0	**
28/03/22	55.08	46.62	8.46	396.16	390.53	389.85	385.87	0.00	4.66	6.51	5.84	3.303	0.217	24	0	**
29/03/22	56.24	47.41	8.83	401.61	395.74	395.32	391.16	0.00	4.58	6.56	5.84	3.493	0.217	24	0	**
30/03/22	54.91	46.57	8.34	402.01	396.38	395.73	391.72	0.00	4.66	6.56	5.84	3.307	0.217	24	0	**
31/03/22	54.12	45.97	8.15	401.35	395.83	395.26	391.41	0.00	4.42	6.57	5.85	3.223	0.203	24	0	**
01/04/22	51.59	44.34	7.25	403.48	398.48	397.49	393.84	0.00	4.64	6.58	5.85	2.890	0.206	24	0	**
02/04/22	48.26	41.95	6.31	401.47	397.07	395.89	392.67	0.00	4.40	6.58	5.86	2.505	0.185	24	0	**
03/04/22	47.84	41.73	6.11	401.65	397.33	396.15	392.88	0.00	4.45	6.58	5.86	2.432	0.186	24	0	**
04/04/22	48.24	42.14	6.10	402.92	398.57	397.20	393.84	0.00	4.73	6.58	5.85	2.434	0.199	24	0	**
05/04/22	50.43	43.50	6.93	402.20	397.47	396.17	392.60	0.00	4.87	6.57	5.85	2.754	0.212	24	0	**
06/04/22	51.09	44.06	7.03	402.37	397.47	396.10	392.41	0.00	5.06	6.58	5.86	2.794	0.223	24	0	**
07/04/22	49.92	43.24	6.68	402.15	397.48	395.96	392.48	0.00	5.00	6.58	5.86	2.654	0.216	24	0	**
08/04/22	48.12	42.02	6.10	401.45	397.10	395.52	392.29	0.00	4.81	6.58	5.86	2.420	0.202	24	0	**
09/04/22	46.38	40.79	5.59	400.72	396.70	395.04	391.92	0.00	4.78	6.58	5.86	2.216	0.195	24	0	**
10/04/22	46.38	40.88	5.50	401.03	396.96	395.35	392.23	0.00	4.73	6.58	5.86	2.184	0.193	24	0	**
11/04/22	43.71	39.11	4.60	402.08	398.43	396.69	393.84	0.00	4.59	6.58	5.86	1.832	0.179	24	0	**
12/04/22	40.92	37.00	3.92	403.32	400.17	398.07	395.51	0.00	4.66	6.58	5.85	1.573	0.172	24	0	**
13/04/22	40.94	37.04	3.90	403.34	400.22	398.07	395.47	0.00	4.75	6.58	5.85	1.564	0.176	24	0	**
14/04/22	41.28	37.42	3.86	402.65	399.44	397.43	394.79	0.00	4.65	6.58	5.85	1.547	0.174	24	0	**
15/04/22	43.99	39.10	4.89	403.33	399.66	397.67	394.78	0.00	4.							

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Садовое кольцо 60а
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ412
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	3.77	68.06	243.89	52.56	243.36	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	3.61	66.69	243.20	51.84	242.80	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	3.63	67.08	241.85	52.06	241.80	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	3.64	67.22	241.94	52.15	241.89	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	3.58	66.57	241.51	51.71	241.14	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	3.59	66.67	237.15	51.50	236.95	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	3.69	67.39	230.97	51.41	230.08	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	3.68	67.25	236.75	51.68	236.52	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	3.74	67.54	242.97	52.15	242.93	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	3.79	67.74	255.25	52.85	253.60	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	3.70	67.32	262.22	53.19	259.93	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	3.56	66.49	266.29	53.09	263.45	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	3.56	66.48	274.70	53.52	271.03	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	3.59	66.64	266.34	53.13	263.75	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	3.63	66.86	263.39	53.07	260.62	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	3.57	66.53	264.91	53.03	262.07	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	3.40	67.34	226.14	51.76	224.90	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	2.86	66.55	145.70	46.80	146.55	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	2.69	65.88	130.81	45.27	131.64	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	2.78	65.67	145.52	46.39	146.63	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	2.71	65.13	141.80	45.82	142.93	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	2.73	66.37	132.73	45.78	134.34	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	2.65	65.38	136.90	46.02	138.22	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	2.26	65.38	99.05	41.74	100.92	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	2.05	64.68	79.27	38.81	81.45	23:56	23:56
18-04-2022 00:00:00	2.09	64.42	81.91	38.89	84.14	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	2.14	64.63	87.11	39.40	89.47	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	2.52	65.43	111.83	42.87	113.88	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	2.48	65.39	110.77	43.00	112.80	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	2.47	64.95	110.45	42.56	112.35	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	2.51	65.37	111.00	42.67	112.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	96.64	66.29	5864.33	48.28	5864.90	743:56	743:56

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Салават Батыра 5

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800762
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	10.445	194.039	53.70	0.59	8.763	192.961	45.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	10.525	194.629	53.94	0.59	8.856	193.493	45.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	10.455	192.995	54.04	0.59	8.774	191.733	45.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	10.415	192.902	53.86	0.59	8.745	191.657	45.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	9.844	184.909	53.10	0.59	8.281	183.729	44.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	10.223	192.800	52.89	0.59	8.606	191.596	44.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	10.696	192.839	55.34	0.59	8.921	191.697	46.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	10.625	192.069	55.19	0.59	8.875	190.873	46.36	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	10.324	192.840	53.40	0.59	8.670	191.633	45.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	10.031	191.382	52.29	0.59	8.461	190.189	44.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	9.357	191.017	48.84	0.59	7.971	189.811	41.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	9.085	191.248	47.36	0.59	7.786	189.999	40.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	9.595	199.440	49.97	0.61	7.906	190.202	41.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	9.128	192.256	47.33	0.59	7.840	190.992	40.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	9.845	193.314	50.79	0.59	8.375	192.066	43.46	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	9.653	193.935	49.63	0.59	8.247	192.671	42.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	9.521	194.994	48.68	0.59	8.195	193.708	42.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	8.496	192.562	43.97	0.59	7.424	191.246	38.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	8.305	186.377	44.41	0.59	7.224	185.083	38.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	8.252	185.902	43.31	0.58	7.190	184.602	37.98	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	7.650	183.565	41.51	0.59	6.750	182.259	36.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	8.088	192.900	43.51	0.61	6.852	183.971	37.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	8.118	192.247	42.07	0.59	7.195	190.909	37.53	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	8.100	192.326	41.96	0.59	7.175	190.993	37.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	8.939	191.191	46.61	0.59	7.739	189.897	40.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	8.940	191.226	46.60	0.59	7.716	189.927	40.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	9.059	198.495	47.38	0.61	7.574	189.262	39.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	7.732	185.300	41.56	0.59	6.821	184.033	36.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	7.837	185.685	42.05	0.59	6.913	184.429	37.32	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	8.178	195.023	43.52	0.61	6.921	186.041	37.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	7.978	191.072	41.59	0.59	7.038	189.833	36.91	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.207	191.670	48.07		7.864	189.411	41.31		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	285.443	5941.481			243.803	5871.494			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: ул.Салават Батыра 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800762
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.683	0.000	1.077	0.00
24.03.22	24.00	1.668	0.000	1.136	0.00
25.03.22	24.00	1.682	0.000	1.262	0.00
26.03.22	24.00	1.670	0.000	1.245	0.00
27.03.22	23.00	1.563	0.000	1.179	0.00
28.03.22	24.00	1.617	0.000	1.204	0.00
29.03.22	24.00	1.776	0.000	1.143	0.00
30.03.22	24.00	1.750	0.000	1.196	0.00
31.03.22	24.00	1.655	0.000	1.208	0.00
01.04.22	24.00	1.570	0.000	1.193	0.00
02.04.22	24.00	1.386	0.000	1.206	0.00
03.04.22	24.00	1.299	0.000	1.249	0.00
04.04.22	24.00	1.306	0.000	1.271	0.00
05.04.22	24.00	1.288	0.000	1.264	0.00
06.04.22	24.00	1.470	0.000	1.248	0.00
07.04.22	24.00	1.406	0.000	1.265	0.00
08.04.22	24.00	1.326	0.000	1.287	0.00
09.04.22	24.00	1.072	0.000	1.316	0.00
10.04.22	24.00	1.081	0.000	1.293	0.00
11.04.22	24.00	1.108	0.000	1.355	0.00
12.04.22	24.00	0.900	0.000	1.307	0.00
13.04.22	24.00	0.917	0.000	1.305	0.00
14.04.22	24.00	0.923	0.000	1.338	0.00
15.04.22	24.00	0.925	0.000	1.334	0.00
16.04.22	24.00	1.200	0.000	1.294	0.00
17.04.22	24.00	1.224	0.000	1.299	0.00
18.04.22	24.00	1.113	0.000	1.267	0.00
19.04.22	24.00	0.910	0.000	1.267	0.00
20.04.22	24.00	0.924	0.000	1.257	0.00
21.04.22	24.00	0.931	0.000	1.248	0.00
22.04.22	24.00	0.940	0.000	1.239	0.00
Среднее:		1.299	0.000	1.250	0.000
Итого:	743.00	40.285	0.000	38.750	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул.Свердлова 12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч _____
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч _____
 tхв= 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	53.88	46.68	7.20	188.77	186.19	188.20	186.28	-0.09	7.80	7.02	1.341	-0.004	24	0	
24/03/22	54.03	46.84	7.19	188.81	186.17	188.23	186.31	-0.14	7.80	7.02	1.339	-0.007	24	0	
25/03/22	54.13	46.95	7.18	188.62	185.98	188.04	186.12	-0.14	7.79	7.01	1.337	-0.007	24	0	
26/03/22	53.67	46.63	7.04	188.38	185.90	187.84	185.92	-0.02	7.80	7.02	1.311	-0.001	24	0	
27/03/22	53.02	46.06	6.96	188.59	186.19	188.05	186.13	0.06	7.80	7.02	1.295	0.003	24	0	
28/03/22	53.85	46.70	7.15	189.78	187.28	189.22	187.26	0.02	7.81	7.03	1.343	0.001	24	0	
29/03/22	55.63	47.93	7.70	192.16	189.52	191.54	189.41	0.11	7.83	7.03	1.461	0.005	24	0	
30/03/22	54.51	47.19	7.32	192.61	189.97	192.00	189.99	-0.02	7.84	7.03	1.395	-0.001	24	0	
31/03/22	53.43	46.38	7.05	192.00	189.36	191.42	189.50	-0.14	7.84	7.04	1.333	-0.006	24	0	
01/04/22	50.71	44.42	6.29	192.19	189.86	191.67	189.90	-0.04	7.83	7.02	1.197	-0.002	24	0	
02/04/22	48.33	42.64	5.69	192.04	189.97	191.55	189.87	0.10	7.82	7.01	1.084	0.004	24	0	
03/04/22	47.50	42.10	5.40	192.48	190.47	191.99	190.35	0.12	7.83	7.02	1.030	0.005	24	0	
04/04/22	47.80	42.41	5.39	193.25	191.12	192.85	191.19	-0.07	7.83	7.01	1.030	-0.003	24	0	
05/04/22	48.68	42.93	5.75	196.49	194.31	196.08	194.35	-0.04	7.84	7.00	1.116	-0.002	24	0	
06/04/22	50.45	44.42	6.03	199.43	197.09	199.01	197.21	-0.12	7.89	7.02	1.187	-0.005	24	0	
07/04/22	50.15	44.27	5.88	200.48	198.08	200.10	198.25	-0.17	7.92	7.05	1.164	-0.008	24	0	
08/04/22	46.34	41.52	4.82	200.58	198.53	200.26	198.63	-0.10	7.94	7.05	0.960	-0.004	24	0	
09/04/22	44.09	39.60	4.49	194.66	192.98	194.36	192.92	0.06	7.82	6.97	0.868	0.002	24	0	
10/04/22	44.50	39.93	4.57	190.90	189.22	190.63	189.19	0.03	7.73	6.91	0.864	0.001	24	0	
11/04/22	43.34	39.17	4.17	190.29	188.65	190.08	188.70	-0.05	7.73	6.91	0.788	-0.002	24	0	
12/04/22	41.43	37.63	3.80	189.58	188.08	189.29	188.09	-0.01	7.72	6.92	0.718	0.000	24	0	
13/04/22	41.89	38.04	3.85	190.65	189.13	190.44	189.24	-0.11	7.73	6.92	0.730	-0.004	24	0	
14/04/22	41.93	38.19	3.74	191.80	190.19	191.71	190.46	-0.27	7.74	6.92	0.709	-0.010	24	0	
15/04/22	43.87	39.38	4.49	191.43	189.73	191.24	189.87	-0.14	7.73	6.92	0.854	-0.006	24	0	
16/04/22	46.56	41.46	5.10	191.34	189.42	191.06	189.57	-0.15	7.72	6.92	0.968	-0.006	24	0	
17/04/22	46.61	41.48													

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Свердлова 14

Жилой дом

ИМ 2300 N BV587

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.13	54.05	210.80	48.68	214.47	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.13	54.21	211.44	48.85	214.46	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.13	54.31	213.82	48.99	216.81	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.13	53.87	219.09	48.72	222.39	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.11	53.22	219.28	48.13	222.34	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.08	53.91	180.53	47.44	184.65	23:37	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.08	55.66	119.73	46.64	125.60	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.03	54.59	119.90	45.99	125.90	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.99	53.48	119.33	45.20	125.88	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.87	50.84	118.49	43.49	126.43	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.78	48.43	117.35	41.81	126.55	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.74	47.57	117.37	41.28	126.95	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.74	47.92	118.36	41.66	127.27	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.80	48.66	120.16	42.01	129.12	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.86	50.55	123.19	43.53	130.84	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.85	50.22	123.63	43.35	131.57	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.69	46.52	121.81	40.87	132.22	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.61	44.19	117.30	38.96	128.85	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.62	44.60	115.62	39.24	126.18	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.56	43.49	114.81	38.59	125.91	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.50	41.54	113.08	37.13	125.71	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.51	42.00	114.45	37.52	126.30	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.50	42.06	115.27	37.71	126.74	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.59	43.90	115.58	38.76	126.27	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.69	46.66	117.33	40.77	125.73	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.70	46.73	117.04	40.76	125.50	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.57	43.69	114.07	38.71	124.32	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.51	41.84	111.00	37.25	122.51	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.52	42.26	111.74	37.60	122.71	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.51	41.72	113.66	37.22	125.32	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.52	41.72	114.39	37.17	126.25	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	24.03	47.88	4179.61	42.07	4441.75	743:36	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Свердлова 16

Жилой дом

ИМ 2300 N BA705

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.66	54.02	184.33	45.01	182.75	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.66	54.19	184.55	45.19	182.92	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.65	54.28	184.38	45.30	182.77	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.62	53.85	184.30	45.04	182.67	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.60	53.19	184.41	44.51	182.77	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.66	53.92	185.64	44.98	183.97	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.78	55.78	187.48	46.26	185.82	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.71	54.73	187.92	45.62	186.24	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.64	53.58	187.80	44.82	186.14	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.47	50.99	188.19	43.13	186.50	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.34	48.53	188.11	41.41	186.41	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.28	47.64	188.55	40.85	186.82	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.27	48.04	189.18	41.32	187.47	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.35	48.66	191.83	41.62	190.14	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.45	50.65	194.70	43.17	193.02	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.43	50.30	195.74	42.99	194.05	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.19	46.67	196.33	40.61	194.63	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.06	44.23	191.03	38.65	189.39	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.08	44.65	187.08	38.89	185.44	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.99	43.58	186.63	38.27	184.99	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.89	41.57	185.92	36.80	184.31	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.90	42.03	187.02	37.21	185.41	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.87	42.12	187.83	37.48	186.21	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.02	43.85	187.33	38.41	185.69	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.17	46.73	186.91	40.46	185.22	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.18	46.81	186.64	40.48	184.94	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.99	43.79	184.52	38.43	182.86	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.89	41.87	181.35	36.94	179.73	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.91	42.30	181.78	37.30	180.09	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.89	41.76	185.43	36.92	183.78	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.91	41.75	186.95	36.86	185.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	39.49	47.94	5809.87	41.13	5758.48	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Свердлова 20 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00177294 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х92D6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/03/22	54.34	45.17	9.17	370.46	363.61	361.69	357.26	6.35	263.25	245.36	4.765	0.285	62	0	
26/03/22	53.93	44.85	9.08	148.23	146.29	144.76	143.32	2.97	7.39	7.18	1.330	0.118	24	0	
27/03/22	53.29	44.30	8.99	148.26	146.34	144.79	143.35	2.99	7.38	7.17	1.312	0.117	24	0	
28/03/22	54.11	44.86	9.25	148.62	146.61	145.11	143.67	2.94	7.40	7.19	1.353	0.117	24	0	
29/03/22	55.92	46.01	9.91	149.09	146.93	145.57	144.13	2.80	7.42	7.20	1.454	0.115	24	0	
30/03/22	54.79	45.38	9.41	149.61	147.56	146.10	144.66	2.90	7.42	7.20	1.388	0.117	24	0	
31/03/22	53.69	44.66	9.03	149.26	147.34	145.78	144.34	3.00	7.42	7.21	1.331	0.119	24	0	
01/04/22	50.97	42.90	8.07	149.39	147.62	145.91	144.62	3.00	7.40	7.19	1.188	0.114	24	0	
02/04/22	48.58	41.30	7.28	149.21	147.53	145.77	144.57	2.96	7.38	7.18	1.067	0.107	24	0	
03/04/22	47.73	40.83	6.90	149.55	147.90	146.14	144.95	2.95	7.39	7.19	1.019	0.106	24	0	
04/04/22	48.05	41.18	6.87	149.85	148.19	146.44	145.24	2.95	7.39	7.19	1.018	0.107	24	0	
05/04/22	48.90	41.55	7.35	151.19	149.49	147.78	146.63	2.86	7.40	7.19	1.098	0.105	24	0	
06/04/22	50.72	42.97	7.75	152.51	150.72	149.11	147.83	2.89	7.44	7.22	1.165	0.110	24	0	
07/04/22	50.40	42.83	7.57	153.36	151.53	149.96	148.74	2.79	7.48	7.25	1.144	0.106	24	0	
08/04/22	46.57	40.36	6.21	153.46	151.91	150.13	149.06	2.85	7.48	7.26	0.942	0.101	24	0	
09/04/22	44.30	38.58	5.72	149.15	147.71	145.80	144.84	2.87	7.35	7.17	0.843	0.096	24	0	
10/04/22	44.71	38.84	5.87	146.33	144.89	142.95	141.99	2.90	7.27	7.09	0.848	0.098	24	0	
11/04/22	43.54	38.18	5.36	146.29	144.99	142.93	141.97	3.02	7.26	7.09	0.774	0.100	24	0	
12/04/22	41.61	36.80	4.81	145.98	144.78	142.60	141.64	3.14	7.25	7.09	0.697	0.100	24	0	
13/04/22	42.07	37.19	4.88	147.11	145.91	143.84	142.88	3.03	7.27	7.10	0.712	0.098	24	0	
14/04/22	42.11	37.43	4.68	148.33	147.13	145.03	144.07	3.06	7.28	7.11	0.687	0.099	24	0	
15/04/22	44.07	38.42	5.65	147.84	146.51	144.48	143.43	3.08	7.27	7.10	0.827	0.103	24	0	
16/04/22	46.79	40.33	6.46	147.57	146.10	144.20	143.09	3.01	7.28	7.09	0.940	0.106	24	0	
17/04/22	46.84	40.33	6.51	147.30	145.86	143.95	142.78	3.08	7.27	7.09	0.951	0.109	24	0	
18/04/22	43.77	38.33	5.44	145.15	143.85	141.83	140.80	3.05	7.22	7.05	0.781	0.102	24	0	
19/04/22	41.91	36.88	5.03	142.97	141.77	139.56	138.60	3.17	7.16	7.02	0.713	0.101	24	0	
20/04/22	42.33	37.23	5.10	143.74	142.54	140.34	139.38	3.16	7.16	7.01	0.720	0.102	24	0	
21/04/22	41.78	36.86	4.92	146.68	145.48	143.29	142.33	3.15	7.24	7.08	0.709	0.100	24	0	
22/04/22	41.77	36.81	4.96	147.80	146.60	144.36	143.41	3.19	7.27	7.10	0.728	0.101	24	0	
итого:				4524.2	4473.69	4420.2	4383.58	90.11			32.504	3.259	734	0	
Средние:	47.57	40.73	6.83						16.15	15.35					

Период нормальной работы 734ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 696ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Свердлова 22

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ316

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.44	54.23	270.43	45.21	277.37	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.43	54.40	270.59	45.41	277.60	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.44	54.50	270.37	45.46	277.43	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.40	54.06	270.28	45.14	277.40	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.37	53.39	270.32	44.62	277.55	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.45	54.13	270.98	45.09	278.13	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.64	56.02	271.60	46.29	278.83	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.51	54.95	272.43	45.72	279.85	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.43	53.79	272.15	44.85	279.42	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	2.19	51.17	272.64	43.12	279.73	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.98	48.71	272.62	41.42	279.66	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.88	47.80	273.17	40.90	280.17	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.88	48.20	273.42	41.33	280.46	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.99	48.85	275.27	41.61	282.47	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	2.15	50.85	277.64	43.08	284.99	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	2.07	50.49	278.75	43.04	285.35	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.72	46.81	278.70	40.62	285.84	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.58	44.36	271.91	38.52	278.82	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.58	44.80	266.22	38.86	273.10	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.46	43.71	265.77	38.22	272.61	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.33	41.68	264.69	36.65	271.64	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.36	42.14	266.44	37.04	273.53	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.30	42.23	267.90	37.35	274.90	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.51	44.00	267.05	38.32	274.04	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.76	46.89	266.81	40.28	273.75	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.76	46.97	266.35	40.33	273.31	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.47	43.91	262.92	38.32	269.91	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.33	41.99	258.35	36.83	265.25	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.35	42.42	259.30	37.20	266.23	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.34	41.87	264.42	36.78	271.51	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.37	41.86	266.62	36.72	273.80	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	58.45	48.10	8356.10	41.11	8574.66	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Свердлова д.24

Жилой дом

ИМ 2300 N BA734

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.33	54.24	188.52	47.16	191.35	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.33	54.41	188.64	47.36	191.48	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.33	54.50	188.58	47.42	191.28	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.31	54.06	188.64	47.09	191.33	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.29	53.39	188.76	46.54	191.34	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.33	54.14	189.13	47.09	191.83	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.44	56.01	189.58	48.42	192.25	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.37	54.94	191.67	47.77	194.46	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.32	53.80	190.69	46.84	193.56	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.19	51.17	191.06	44.94	193.94	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.07	48.71	191.06	43.09	193.89	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.01	47.82	191.49	42.51	194.35	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.01	48.21	191.64	42.92	194.55	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.08	48.88	192.97	43.26	195.91	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.16	50.86	194.60	44.87	197.62	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.14	50.50	195.70	44.64	198.73	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.96	46.82	195.90	41.93	198.89	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.86	44.40	190.39	39.90	193.25	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.86	44.83	186.47	40.20	189.25	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.79	43.73	186.20	39.47	188.98	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.71	41.72	185.59	37.86	188.33	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.73	42.18	186.83	38.28	189.58	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.71	42.27	187.94	38.48	190.77	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.84	44.04	187.32	39.57	190.14	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.96	46.91	186.89	41.75	189.67	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.96	46.99	186.50	41.83	189.17	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.80	43.93	184.06	39.61	186.72	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.73	42.02	181.38	37.98	183.95	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.74	42.45	182.07	38.36	184.64	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.74	41.90	185.72	37.93	188.34	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.75	41.90	186.97	37.89	189.79	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	31.86	48.12	5852.96	42.68	5939.33	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Свердлова 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G _____
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G _____
 t_{хв} = 0.00 °C

qara	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	m3	т	m3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 33262ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 29

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816728 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	53,7	43,7	82,230	0,814	24,00
24.03.2022	53,9	43,9	82,262	0,813	24,00
25.03.2022	54,0	43,9	82,230	0,815	24,00
26.03.2022	53,5	43,6	82,207	0,799	24,00
27.03.2022	52,9	43,2	82,234	0,786	24,00
28.03.2022	54,0	43,8	82,414	0,821	24,00
29.03.2022	55,5	44,8	82,535	0,867	24,00
30.03.2022	54,2	44,1	82,648	0,822	24,00
31.03.2022	53,3	43,4	82,586	0,801	24,00
01.04.2022	50,3	41,6	82,758	0,708	24,00
02.04.2022	48,1	40,2	82,625	0,648	24,00
03.04.2022	47,6	39,9	83,086	0,631	24,00
04.04.2022	47,4	40,0	82,852	0,611	24,00
05.04.2022	49,2	40,8	83,262	0,689	24,00
06.04.2022	50,2	41,8	83,820	0,696	24,00
07.04.2022	50,1	41,8	84,359	0,691	24,00
08.04.2022	45,8	39,1	84,320	0,562	24,00
09.04.2022	44,2	37,7	81,660	0,524	24,00
10.04.2022	44,5	37,9	80,355	0,525	24,00
11.04.2022	43,1	37,1	80,203	0,474	24,00
12.04.2022	41,5	36,0	80,086	0,443	24,00
13.04.2022	42,0	36,3	80,641	0,450	24,00
14.04.2022	41,8	36,5	81,133	0,430	24,00
15.04.2022	44,5	37,9	80,723	0,529	24,00
16.04.2022	46,5	39,2	80,695	0,577	24,00
17.04.2022	46,5	39,3	80,520	0,576	24,00
18.04.2022	43,2	37,2	79,449	0,471	24,00
19.04.2022	41,8	36,1	78,258	0,444	24,00
20.04.2022	42,2	36,4	78,453	0,450	24,00
21.04.2022	41,6	36,0	80,238	0,449	24,00
22.04.2022	41,6	35,9	80,609	0,458	24,00
Итого	47,7	40,0	2531,453	19,374	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	42578,070	334,753	7423,00
23.04.2022 00:00	45109,523	354,127	8167,00
	2531,453	19,374	744,00

Всего потреблено Qп = **19,374** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Свердлова 30 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00182178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x66E5 по 2.7

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1754ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Свердлова 34 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00178954 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0х681Е по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.11	42.60	11.51	105.23	103.79	172.34	170.88	-67.09	6.90	6.70	1.180	-2.858	24	0	*
24/03/22	54.27	42.93	11.34	105.29	103.85	285.61	283.15	-179.30	6.90	6.70	1.171	-7.697	24	0	*
25/03/22	54.36	43.00	11.36	105.32	103.88	83.54	82.86	21.02	6.90	6.70	1.171	0.904	24	0	*
26/03/22	53.89	43.03	10.86	105.37	103.93	188.51	186.90	-82.97	6.90	6.70	1.152	-3.570	24	0	*
27/03/22	53.25	42.26	10.99	105.40	103.96	141.03	139.87	-35.91	6.90	6.70	1.139	-1.518	24	0	*
28/03/22	54.10	42.33	11.77	105.54	104.10	27.27	27.05	77.05	6.90	6.70	1.187	3.262	24	0	*
29/03/22	55.88	43.66	12.22	105.67	104.23	91.06	90.25	13.98	6.90	6.70	1.284	0.610	24	0	*
30/03/22	54.74	43.65	11.09	105.78	104.34	100.28	99.38	4.96	6.90	6.70	1.223	0.216	24	0	*
31/03/22	53.66	42.35	11.31	105.81	104.37	163.02	161.66	-57.29	6.90	6.70	1.181	-2.426	24	0	*
01/04/22	50.91	41.71	9.20	105.92	104.63	219.79	218.01	-113.38	6.90	6.70	1.060	-4.729	24	0	*
02/04/22	48.56	39.73	8.83	106.02	104.82	180.64	179.32	-74.50	6.90	6.70	0.962	-2.960	24	0	*
03/04/22	47.71	38.58	9.13	106.20	105.01	253.44	251.68	-146.67	6.90	6.70	0.916	-5.660	24	0	*
04/04/22	47.97	39.49	8.48	107.53	106.35	232.85	231.18	-124.83	6.92	6.66	0.930	-4.930	24	0	*
05/04/22	48.68	39.44	9.24	102.02	100.89	99.32	98.58	2.31	6.90	6.70	0.931	0.091	24	0	*
06/04/22	50.67	40.88	9.79	112.99	111.68	109.89	109.04	2.64	6.90	6.70	1.091	0.108	24	0	*
07/04/22	50.38	40.76	9.62	113.64	112.26	110.52	109.56	2.70	6.90	6.70	1.075	0.110	24	0	*
08/04/22	46.49	38.50	7.99	113.09	111.97	111.49	110.69	1.28	6.90	6.70	0.891	0.049	24	0	*
09/04/22	44.28	36.95	7.33	110.68	109.72	110.04	109.32	0.40	6.90	6.70	0.805	0.015	24	0	*
10/04/22	44.69	37.18	7.51	108.44	107.48	107.77	107.05	0.43	6.90	6.70	0.808	0.016	24	0	*
11/04/22	43.49	36.59	6.90	108.10	107.14	107.39	106.67	0.47	6.90	6.70	0.738	0.017	24	0	*
12/04/22	41.60	35.30	6.30	107.36	106.42	106.58	105.94	0.48	6.90	6.70	0.666	0.017	24	0	*
13/04/22	42.05	35.72	6.33	107.87	106.91	107.09	106.37	0.54	6.90	6.70	0.680	0.019	24	0	*
14/04/22	42.08	35.97	6.11	107.91	106.95	107.10	106.38	0.57	6.90	6.70	0.655	0.021	24	0	*
15/04/22	44.11	36.85	7.26	107.58	106.57	106.78	106.07	0.50	6.90	6.70	0.771	0.018	24	0	*
16/04/22	46.75	38.43	8.32	103.75	102.68	103.06	102.36	0.32	6.90	6.70	0.852	0.012	24	0	*
17/04/22	46.81	38.44	8.37	106.32	105.15	105.58	104.86	0.29	6.90	6.70	0.881	0.011	24	0	*
18/04/22	43.72	36.63	7.09	104.99	104.04	104.22	103.60	0.44	6.90	6.70	0.737	0.016	24	0	*
19/04/22	41.90	35.32	6.58	103.16	102.24	102.35	101.86	0.38	6.90	6.70	0.671	0.013	24	0	*
20/04/22	42.32	35.64	6.68	103.20	102.24	102.36	101.68	0.56	6.90	6.70	0.681	0.020	24	0	*
21/04/22	41.77	35.29	6.48	105.40	104.45	104.66	104.05	0.40	6.90	6.70	0.673	0.014	24	0	*
22/04/22	41.76	35.24	6.52	106.10	105.16	105.43	104.75	0.41	6.90	6.70	0.685	0.014	24	0	*
итого:				3307.6	3271.21	4051.0	4021.02	-749.81			28.847	-30.775	744	0	
Средние:	47.96	39.17	8.79						6.90	6.69					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18913ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 38

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4298336 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	53,5	43,2	34,714	0,350	24,00
24.03.2022	53,6	43,4	34,738	0,349	24,00
25.03.2022	53,7	43,6	34,703	0,346	24,00
26.03.2022	53,1	43,2	34,722	0,341	24,00
27.03.2022	52,6	42,7	34,754	0,340	24,00
28.03.2022	53,7	43,4	34,833	0,354	24,00
29.03.2022	55,2	44,1	34,813	0,379	24,00
30.03.2022	53,9	43,4	34,789	0,361	24,00
31.03.2022	53,0	42,9	34,776	0,347	24,00
01.04.2022	50,0	41,1	34,788	0,304	24,00
02.04.2022	47,8	39,7	34,787	0,276	24,00
03.04.2022	47,2	39,4	34,807	0,268	24,00
04.04.2022	47,1	39,6	34,833	0,256	24,00
05.04.2022	48,9	40,6	34,961	0,289	24,00
06.04.2022	49,9	41,3	35,120	0,299	24,00
07.04.2022	49,8	41,3	35,326	0,296	24,00
08.04.2022	45,5	38,7	35,323	0,238	24,00
09.04.2022	43,9	37,3	34,240	0,222	24,00
10.04.2022	44,2	37,5	33,724	0,224	24,00
11.04.2022	42,8	36,8	33,585	0,200	24,00
12.04.2022	41,3	35,7	33,434	0,184	24,00
13.04.2022	41,7	36,1	33,651	0,188	24,00
14.04.2022	41,6	36,2	33,700	0,177	24,00
15.04.2022	44,3	37,7	34,421	0,224	24,00
16.04.2022	46,2	39,1	34,663	0,246	24,00
17.04.2022	46,2	39,0	34,559	0,248	24,00
18.04.2022	42,9	36,9	33,995	0,203	24,00
19.04.2022	41,5	35,9	33,516	0,187	24,00
20.04.2022	41,9	36,2	33,536	0,190	24,00
21.04.2022	41,4	35,8	34,341	0,189	24,00
22.04.2022	41,4	35,8	34,470	0,192	24,00
Итого	47,4	39,6	1068,623	8,267	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	7512,405	93,772	5868,00
23.04.2022 00:00	8581,027	102,039	6612,00
	1068,623	8,267	744,00

Всего потреблено Qп = 8,267 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Свердлова 39 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00182565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x5F85 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.16	44.73	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
24/03/22	54.33	44.93	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
25/03/22	54.42	44.97	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
26/03/22	53.92	44.61	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
27/03/22	53.29	44.16	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
28/03/22	54.19	44.67	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
29/03/22	55.94	45.73	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
30/03/22	54.76	45.10	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
31/03/22	53.70	44.34	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
01/04/22	49.37	41.16	8.21	70.45	69.61	70.50	69.94	-0.33	6.02	5.30	0.568	-0.012	24	0	*
02/04/22	48.55	41.00	7.55	180.70	178.69	176.26	174.82	3.87	5.78	4.33	1.353	0.139	24	0	*
03/04/22	47.74	40.62	7.12	182.45	180.54	176.66	175.24	5.30	5.79	4.33	1.289	0.188	24	0	*
04/04/22	48.35	41.12	7.23	107.81	106.66	105.45	104.60	2.06	5.94	4.96	0.774	0.074	24	0	*
05/04/22	49.04	41.29	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
06/04/22	50.68	42.58	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
07/04/22	50.41	42.46	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
08/04/22	46.39	39.96	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
09/04/22	44.30	38.29	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
10/04/22	44.70	38.55	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.00	0.000	0.000	24	0	*
11/04/22	42.55	37.30	5.25	100.47	99.63	100.22	99.53	0.10	5.86	4.96	0.526	0.003	24	0	*
12/04/22	41.60	36.51	5.09	170.68	169.24	170.19	169.13	0.11	5.66	4.32	0.865	0.003	24	0	*
13/04/22	42.05	36.88	5.17	172.18	170.74	170.24	169.07	1.67	5.67	4.32	0.885	0.053	24	0	*
14/04/22	42.04	37.08	4.96	173.70	172.26	172.14	170.95	1.31	5.67	4.32	0.860	0.042	24	0	*
15/04/22	44.22	38.17	6.05	172.76	171.13	173.43	172.28	-1.15	5.67	4.32	1.038	-0.038	24	0	*
16/04/22	46.75	39.83	6.92	168.18	166.45	165.89	164.69	1.76	5.66	4.33	1.149	0.061	24	0	*
17/04/22	46.80	39.87	6.93	172.11	170.35	172.73	171.40	-1.05	5.66	4.32	1.180	-0.037	24	0	*
18/04/22	43.67	37.93	5.74	168.28	166.76	167.99	166.90	-0.14	5.61	4.31	0.959	-0.005	24	0	*
19/04/22	41.90	36.51	5.39	165.07	163.63	163.57	162.61	1.02	5.56	4.30	0.882	0.032	24	0	*
20/04/22	42.30	36.87	5.43	167.70	166.26	165.56	164.60	1.66	5.56	4.30	0.909	0.053	24	0	*
21/04/22	41.75	36.46	5.29	170.12	168.68	170.72	169.65	-0.97	5.64	4.32	0.895	-0.030	24	0	*
22/04/22	41.75	36.41	5.34	169.96	168.53	169.74	168.75	-0.22	5.66	4.33	0.902	-0.007	24	0	*
итого:				2512.6	2489.16	2491.2	2474.16	15.00			15.034	0.519	744	0	
Средние:	47.92	40.64	7.27						5.94	5.20					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 39695ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул.Свердлова 61
Жилой дом
ИМ 2300 N LC244
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	ts1	T2	Gm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	час:мин	град.С	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	40	1000000	150	40	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	0.60	68.35	53.10	24:00	56.07	54.00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.60	66.71	53.80	24:00	55.24	54.70	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.60	67.17	53.40	24:00	55.54	54.40	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.70	67.35	53.50	24:00	55.75	54.40	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.60	66.86	53.40	24:00	55.43	54.30	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.60	66.63	52.70	24:00	55.03	53.60	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.60	67.36	51.10	24:00	55.09	52.00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.60	67.40	52.10	24:00	55.41	53.00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.70	67.29	51.60	24:00	55.25	52.60	23:12
02-04-2022 00:00:00	0.60	67.90	56.30	24:00	56.54	57.80	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.60	67.51	59.40	24:00	56.84	60.80	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.60	66.93	60.10	24:00	56.84	61.60	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.60	66.63	62.30	24:00	57.10	63.70	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.60	66.92	62.20	24:00	57.15	37.30	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.60	67.05	60.50	24:00	57.20	0.00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.60	66.86	59.40	24:00	56.93	51.80	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.60	67.45	60.90	24:00	57.51	62.60	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.60	67.26	66.00	24:00	58.26	67.60	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.60	66.40	66.20	24:00	57.71	67.80	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.40	59.41	54.90	24:00	51.88	56.10	23:51
13-04-2022 00:00:00	0.20	40.80	28.30	24:00	34.50	28.70	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.20	41.26	29.00	24:00	34.68	29.40	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.20	41.43	28.40	24:00	34.84	28.60	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.20	42.42	26.90	24:00	34.61	27.10	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.30	45.70	26.80	24:00	36.13	26.90	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.20	45.89	26.70	24:00	36.08	26.90	23:57
19-04-2022 00:00:00	0.20	43.07	25.50	24:00	34.51	25.30	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.20	40.85	24.70	24:00	32.75	24.00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.20	41.31	24.60	24:00	33.06	24.00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.20	40.82	24.70	24:00	32.76	24.30	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.20	40.80	24.70	24:00	32.69	24.50	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	час:мин	град.С	тонн	час:мин
744:00	14.30	58.06	1433.20	744:00	48.37	1359.80	743:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 70

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816649 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.3
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	53,9	46,4	56,357	0,418	24,00
24.03.2022	54,0	46,6	56,602	0,413	24,00
25.03.2022	54,1	46,7	56,711	0,414	24,00
26.03.2022	53,6	46,3	56,756	0,406	24,00
27.03.2022	53,0	45,7	56,756	0,405	24,00
28.03.2022	54,0	46,5	56,805	0,423	24,00
29.03.2022	55,6	47,5	56,895	0,451	24,00
30.03.2022	54,3	46,7	56,822	0,425	24,00
31.03.2022	53,4	46,0	56,742	0,412	24,00
01.04.2022	50,4	43,9	56,701	0,361	24,00
02.04.2022	48,2	42,4	56,688	0,328	24,00
03.04.2022	47,6	42,0	56,729	0,315	24,00
04.04.2022	47,5	42,1	56,732	0,307	24,00
05.04.2022	49,2	43,0	56,957	0,347	24,00
06.04.2022	50,3	44,0	57,354	0,359	24,00
07.04.2022	50,2	43,9	57,836	0,357	24,00
08.04.2022	45,9	40,9	58,029	0,285	24,00
09.04.2022	44,2	39,4	56,395	0,268	24,00
10.04.2022	44,6	39,7	55,479	0,269	24,00
11.04.2022	43,1	38,7	55,006	0,240	24,00
12.04.2022	41,6	37,4	54,457	0,222	24,00
13.04.2022	42,0	37,9	54,740	0,224	24,00
14.04.2022	41,9	37,9	54,826	0,218	24,00
15.04.2022	44,5	39,5	54,816	0,269	24,00
16.04.2022	46,6	41,1	54,658	0,297	24,00
17.04.2022	46,6	41,1	54,484	0,295	24,00
18.04.2022	43,3	38,7	53,576	0,242	24,00
19.04.2022	41,8	37,5	52,736	0,228	24,00
20.04.2022	42,2	37,8	52,762	0,229	24,00
21.04.2022	41,7	37,5	54,031	0,225	24,00
22.04.2022	41,7	37,4	54,260	0,227	24,00
Итого	47,8	42,0	1729,697	9,878	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	18170,346	177,167	8121,00
23.04.2022 00:00	19900,043	187,045	8865,00
	1729,697	9,878	744,00

Всего потреблено Qп = **9,878** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Свердлова 78
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ679
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.03	52.76	91.25	41.48	91.60	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.07	52.95	112.42	42.86	112.30	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.02	53.01	91.26	41.78	91.72	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.00	52.56	91.24	41.54	91.72	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.98	51.93	91.23	41.15	91.73	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.01	52.69	91.48	41.61	91.95	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.13	54.48	106.49	43.40	106.62	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.03	53.39	90.63	41.96	91.31	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.00	52.31	90.78	41.23	91.38	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.90	49.72	90.62	39.78	91.34	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.82	47.39	91.08	38.38	91.52	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.78	46.54	90.98	37.99	91.65	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.77	46.86	90.70	38.39	91.58	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.83	47.61	91.55	38.58	91.94	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.88	49.43	92.24	39.83	92.87	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.87	49.13	92.69	39.69	93.39	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.73	45.48	93.27	37.66	93.68	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.66	43.24	90.10	35.94	90.67	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.65	43.63	87.87	36.17	88.41	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.60	42.52	87.31	35.60	87.88	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.54	40.63	86.58	34.34	87.05	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.56	41.07	87.44	34.69	88.03	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.54	41.12	87.61	34.91	88.44	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.64	42.96	87.50	35.66	88.41	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.72	45.61	87.34	37.33	87.96	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.72	45.66	86.92	37.30	87.55	23:58	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.60	42.72	85.31	35.64	86.16	23:59	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.54	40.92	82.90	34.36	83.79	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.55	41.33	82.93	34.70	83.98	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.55	40.79	85.50	34.37	86.23	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.56	40.79	86.47	34.32	86.88	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	24.28	46.81	2801.72	38.15	2819.71	743:57	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент:Свердлова д. 91

Адрес:ул. Свердлова д. 91

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут МГВС=_____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20127926, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х6219

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	52.90	46.07	6.83	4.82	4.95	121.135	119.568	0.816	24	0	
24.03.22 23	53.07	46.28	6.78	4.82	4.95	121.683	120.091	0.814	24	0	
25.03.22 23	53.16	46.36	6.79	4.81	4.95	122.110	120.511	0.818	24	0	
26.03.22 23	52.71	46.03	6.68	4.82	4.96	122.132	120.564	0.805	24	0	
27.03.22 23	52.08	45.51	6.57	4.82	4.95	122.120	120.588	0.791	24	0	
28.03.22 23	52.85	45.96	6.88	4.83	4.97	122.262	120.684	0.830	24	0	
29.03.22 23	54.63	47.24	7.39	4.85	4.98	122.537	120.844	0.892	24	0	
30.03.22 23	53.56	46.57	6.98	4.85	4.98	122.322	120.695	0.842	24	0	
31.03.22 23	52.46	45.70	6.76	4.85	4.99	121.963	120.407	0.814	24	0	
01.04.22 23	49.85	43.75	6.10	4.83	4.96	121.452	120.059	0.731	24	0	
02.04.22 23	47.51	42.05	5.46	4.81	4.95	121.377	120.114	0.655	24	0	
03.04.22 23	46.66	41.49	5.17	4.82	4.96	121.438	120.223	0.620	24	0	
04.04.22 23	46.99	41.85	5.13	4.82	4.96	121.438	120.204	0.616	24	0	
05.04.22 23	47.74	42.12	5.62	4.83	4.97	121.815	120.531	0.677	24	0	
06.04.22 23	49.58	43.65	5.93	4.86	5.01	122.558	121.165	0.717	24	0	
07.04.22 23	49.26	43.46	5.80	4.89	5.04	123.228	121.842	0.706	24	0	
08.04.22 23	45.57	40.83	4.75	4.89	5.04	123.790	122.607	0.581	24	0	

09.04.22 23	43.31	38.95	4.36	4.79	4.93	121.548	120.510	0.525	24	0	
10.04.22 23	43.73	39.24	4.49	4.72	4.85	119.153	118.113	0.529	24	0	
11.04.22 23	42.64	38.45	4.19	4.72	4.84	115.490	114.532	0.479	24	0	
12.04.22 23	40.69	36.74	3.95	4.73	4.83	109.478	108.662	0.428	24	0	
13.04.22 23	41.14	37.11	4.03	4.74	4.84	109.895	109.056	0.439	24	0	
14.04.22 23	41.20	37.33	3.88	4.75	4.85	110.088	109.244	0.423	24	0	
15.04.22 23	43.04	38.42	4.62	4.75	4.85	110.080	109.145	0.504	24	0	
16.04.22 23	45.73	40.39	5.33	4.75	4.84	109.693	108.642	0.578	24	0	
17.04.22 23	45.79	40.46	5.33	4.75	4.84	109.463	108.406	0.577	24	0	
18.04.22 23	42.83	38.37	4.46	4.70	4.79	108.160	107.259	0.477	24	0	
19.04.22 23	40.98	36.84	4.14	4.66	4.74	105.735	104.933	0.434	24	0	
20.04.22 23	41.39	37.18	4.21	4.66	4.74	105.755	104.936	0.441	24	0	
21.04.22 23	40.86	36.76	4.10	4.73	4.82	108.067	107.254	0.439	24	0	
22.04.22 23	40.85	36.71	4.14	4.75	4.84	108.675	107.857	0.446	24	0	
Итого/Средн	47.12	41.70	5.42	4.79	4.91	3626.638	3589.246	19.444	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	19830.308	19495.887	159.812	3541	2
22.04.22 23	23456.945	23085.133	179.256	4285	2
Итого	3626.638	3589.246	19.444	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 22-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Свердлова 99 1 ввод

Жилой дом

ИМ 2300 N BA726

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2022 00:00:00	0.46	53.63	74.91	47.48	75.07	24:00	24:00
24-03-2022 00:00:00	0.46	53.78	74.88	47.66	75.05	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	0.46	53.96	75.29	47.86	75.43	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	0.46	54.05	75.57	47.96	75.73	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	0.46	53.60	75.76	47.54	75.97	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	0.45	52.96	75.73	46.95	76.02	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	0.47	53.74	75.79	47.52	76.07	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	0.50	55.53	75.86	48.89	76.11	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	0.48	54.45	75.81	48.14	76.00	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	0.46	53.36	75.61	47.23	75.88	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.42	50.72	75.35	45.19	75.67	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.38	48.34	75.39	43.30	75.69	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.36	47.48	75.47	42.64	75.71	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.36	47.80	75.51	43.05	75.69	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.38	48.58	75.02	43.48	75.32	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.40	50.43	74.44	44.98	74.71	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.40	50.11	74.92	44.79	75.16	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.33	46.42	75.37	42.04	75.63	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.30	44.15	73.99	40.08	74.20	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.31	44.55	72.61	40.33	72.66	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.28	43.41	70.08	39.45	70.15	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.25	41.46	66.20	37.71	66.25	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.25	41.92	66.50	38.12	66.51	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.24	41.98	66.63	38.30	66.63	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.29	43.83	66.58	39.50	66.58	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.33	46.53	66.26	41.56	66.27	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.33	46.59	66.13	41.57	66.14	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.28	43.59	65.39	39.33	65.36	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.25	41.76	63.95	37.76	63.87	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.26	42.17	63.99	38.12	63.87	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.17	41.65	44.48	37.76	65.40	16:23	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.18	41.64	46.24	37.80	65.74	16:59	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
768:00	11.41	47.94	2255.72	42.94	2300.52	753:21	768:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул.Свердлова 99 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 договорные расходы: G под max = 91.00 м3/ч G _____
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G _____
 tхв= 0.00 °C

qara	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	m3	т	m3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7296ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Отчет о потреблении...

от 25-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Северная д.12

Жилой дом

ИМ 2300 N BA721

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.08	52.61	234.31	43.71	232.41	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.03	52.20	234.39	43.54	232.45	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	2.04	52.30	234.42	43.59	232.49	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.05	52.42	234.45	43.65	232.54	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.03	52.23	234.42	43.54	232.54	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.12	53.20	234.34	44.12	232.54	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.24	54.31	233.93	44.71	232.25	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.12	52.97	234.40	43.91	232.56	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.07	52.18	234.38	43.32	232.42	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.87	49.78	235.60	41.84	233.71	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.61	46.46	235.10	39.59	233.20	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.57	46.03	235.30	39.32	233.30	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.57	46.42	235.92	39.74	233.55	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.77	48.47	235.37	40.95	232.86	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.81	49.23	235.49	41.52	232.63	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.72	48.08	235.61	40.76	232.67	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.57	46.35	235.55	39.66	232.70	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.44	44.63	235.59	38.49	232.72	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.43	44.61	235.75	38.55	232.88	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.21	42.10	236.62	36.99	233.80	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.03	39.30	237.82	34.95	234.91	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.03	39.32	238.07	35.00	235.13	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.03	39.64	237.72	35.32	234.74	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.27	42.19	237.39	36.83	234.58	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.52	45.32	237.90	38.94	235.04	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.48	44.81	237.29	38.54	234.48	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.25	42.24	237.04	36.95	234.35	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.14	40.77	236.98	35.92	234.41	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.13	40.71	236.92	35.91	234.59	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.13	40.42	237.18	35.64	234.84	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.14	40.24	237.39	35.41	234.88	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	49.52	46.50	7312.69	39.71	7238.18	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: _____
 G под max = 120.00 м3/ч _____
 G обр max = 120.00 м3/ч _____
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут
 Tхв = 29.00 °C G3 max = 20.00 м3/ч _____

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC	DI
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		M3
23/03/22	54.31	48.27	6.04	398.62	391.47	394.29	391.47	0.00	0.00	6.90	6.60	2.361	0.000	24	0	*	0.0000
24/03/22	53.91	48.00	5.91	398.76	391.71	394.47	391.71	0.00	0.00	6.90	6.60	2.313	0.000	24	0	*	0.0000
25/03/22	53.99	48.07	5.92	398.78	391.78	394.53	391.78	0.00	0.00	6.90	6.60	2.314	0.000	24	0	*	0.0000
26/03/22	54.12	48.14	5.98	399.00	391.89	394.69	391.89	0.00	0.00	6.90	6.61	2.342	0.000	24	0	*	0.0000
27/03/22	53.94	47.99	5.95	398.94	391.91	394.63	391.91	0.00	0.00	6.90	6.61	2.329	0.000	24	0	*	0.0000
28/03/22	54.87	48.64	6.23	399.00	391.85	394.77	391.85	0.00	0.00	6.90	6.62	2.441	0.000	24	0	*	0.0000
29/03/22	56.15	49.62	6.53	398.72	391.52	394.69	391.52	0.00	0.00	6.90	6.63	2.553	0.000	24	0	*	0.0000
30/03/22	54.85	48.68	6.17	399.01	391.88	394.86	391.88	0.00	0.00	6.90	6.62	2.414	0.000	24	0	*	0.0000
31/03/22	54.03	48.04	5.99	398.61	391.58	394.36	391.58	0.00	0.00	6.90	6.63	2.344	0.000	24	0	*	0.0000
01/04/22	51.66	46.29	5.37	400.35	393.60	395.94	393.60	0.00	0.00	6.90	6.63	2.114	0.000	24	0	*	0.0000
02/04/22	48.24	43.58	4.66	398.88	392.62	394.27	392.62	0.00	0.00	6.90	6.63	1.826	0.000	24	0	*	0.0000
03/04/22	47.74	43.19	4.55	398.90	392.69	394.27	392.69	0.00	0.00	6.90	6.63	1.788	0.000	24	0	*	0.0000
04/04/22	48.15	43.57	4.58	399.71	393.38	395.10	393.38	0.00	0.00	6.90	6.62	1.798	0.000	24	0	*	0.0000
05/04/22	50.18	45.00	5.18	398.83	392.28	394.32	392.28	0.00	0.00	6.90	6.63	2.027	0.000	24	0	*	0.0000
06/04/22	51.07	45.75	5.32	398.75	392.08	394.28	392.08	0.00	0.00	6.90	6.63	2.082	0.000	24	0	*	0.0000
07/04/22	49.86	44.83	5.03	398.73	392.20	394.20	392.20	0.00	0.00	6.90	6.63	1.968	0.000	24	0	*	0.0000
08/04/22	48.14	43.54	4.60	398.43	392.16	393.76	392.16	0.00	0.00	6.90	6.63	1.801	0.000	24	0	*	0.0000
09/04/22	46.35	42.13	4.22	398.17	392.13	393.42	392.13	0.00	0.00	6.90	6.63	1.652	0.000	24	0	*	0.0000
10/04/22	46.31	42.11	4.20	398.35	392.22	393.59	392.22	0.00	0.00	6.90	6.63	1.647	0.000	24	0	*	0.0000
11/04/22	43.86	40.30	3.56	399.43	393.60	394.51	393.60	0.00	0.00	6.90	6.63	1.399	0.000	24	0	*	0.0000
12/04/22	40.90	37.86	3.04	400.65	395.24	395.71	395.24	0.00	0.00	6.90	6.62	1.200	0.000	24	0	*	0.0000
13/04/22	40.92	37.88	3.04	401.04	395.54	396.00	395.54	0.00	0.00	6.90	6.62	1.205	0.000	24	0	*	0.0000
14/04/22	41.24	38.21															

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 16 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G обр max = 120.00 м3/ч G3 max = 20.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут
 t_{хв} = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	HC
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.29	46.81	7.48	343.57	338.84	340.01	336.51	0.00	2.33	6.60	6.24	2.533	0.109	24	0	*
24/03/22	53.87	46.58	7.29	343.40	338.80	340.04	336.61	0.00	2.19	6.59	6.23	2.470	0.102	24	0	*
25/03/22	53.98	46.64	7.34	343.45	338.84	340.03	336.58	0.00	2.26	6.59	6.23	2.486	0.105	24	0	*
26/03/22	54.10	46.73	7.37	343.61	338.96	340.14	336.63	0.00	2.33	6.60	6.23	2.496	0.109	24	0	*
27/03/22	53.91	46.61	7.30	343.55	338.98	340.14	336.74	0.00	2.24	6.60	6.23	2.471	0.104	24	0	*
28/03/22	54.92	47.24	7.68	343.69	338.90	340.16	336.58	0.00	2.32	6.61	6.24	2.598	0.110	24	0	*
29/03/22	56.10	48.10	8.00	343.54	338.50	339.97	336.36	0.00	2.14	6.62	6.25	2.708	0.103	24	0	*
30/03/22	54.79	47.27	7.52	343.66	338.90	340.27	336.71	0.00	2.19	6.61	6.25	2.546	0.103	24	0	*
31/03/22	53.99	46.63	7.36	343.25	338.68	339.90	336.51	0.00	2.17	6.62	6.25	2.491	0.101	24	0	*
01/04/22	51.51	44.92	6.59	344.69	340.49	341.45	338.16	0.00	2.33	6.62	6.26	2.240	0.105	24	0	*
02/04/22	48.14	42.46	5.68	343.21	339.52	340.27	337.32	0.00	2.20	6.62	6.26	1.928	0.093	24	0	*
03/04/22	47.72	42.15	5.57	343.27	339.67	340.36	337.48	0.00	2.19	6.61	6.25	1.889	0.092	24	0	*
04/04/22	48.12	42.48	5.64	344.40	340.65	341.09	338.21	0.00	2.44	6.61	6.25	1.919	0.104	24	0	*
05/04/22	50.26	43.89	6.37	344.20	340.13	340.36	337.27	0.00	2.86	6.61	6.24	2.165	0.125	24	0	*
06/04/22	50.98	44.47	6.51	344.17	339.99	340.34	337.13	0.00	2.86	6.62	6.25	2.211	0.127	24	0	*
07/04/22	49.80	43.61	6.19	344.04	340.08	340.30	337.25	0.00	2.83	6.61	6.25	2.103	0.123	24	0	*
08/04/22	48.04	42.35	5.69	343.66	339.96	340.13	337.26	0.00	2.70	6.61	6.25	1.933	0.114	24	0	*
09/04/22	46.30	41.05	5.25	343.38	339.91	339.96	337.32	0.00	2.59	6.61	6.25	1.784	0.106	24	0	*
10/04/22	46.29	41.08	5.21	343.55	340.17	340.18	337.54	0.00	2.63	6.61	6.25	1.769	0.108	24	0	*
11/04/22	43.67	39.26	4.41	344.31	341.19	341.03	338.58	0.00	2.61	6.61	6.25	1.506	0.102	24	0	*
12/04/22	40.87	37.04	3.83	345.16	342.48	342.15	339.99	0.00	2.49	6.60	6.24	1.310	0.092	24	0	*
13/04/22	40.89	37.04	3.85	345.43	342.79	342.35	340.19	0.00	2.60	6.60	6.24	1.318	0.096	24	0	*
14/04/22	41.22	37.40	3.82	344.83	342.10	341.85	339.63	0.00	2.47	6.60	6.24	1.307	0.092	24	0	*
15/04/22	43.87	39.17	4.70	345.13	342.01	341.91	339.46	0.00	2.55	6.60	6.24					

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: Северная 20 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м³/ч G обр max = 120.00 м³/ч G3 max = 2.00 м³/ч
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 t_{хв} = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	v3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	P3
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		кг/см2
23/03/22	54.26	44.57	9.69	241.07	237.75	236.29	234.16	0.00	3.59	6.48	6.02	2.302	0.160	24	0		5.00
24/03/22	53.84	44.39	9.45	244.02	240.66	239.41	237.25	0.00	3.41	6.47	6.01	2.271	0.151	24	0		5.00
25/03/22	53.95	44.44	9.51	244.10	240.74	239.37	237.21	0.00	3.53	6.46	6.01	2.289	0.157	24	0		5.00
26/03/22	54.07	44.52	9.55	244.46	241.10	239.63	237.47	0.00	3.63	6.47	6.02	2.300	0.162	24	0		5.00
27/03/22	53.88	44.45	9.43	244.55	241.19	239.65	237.49	0.00	3.70	6.45	6.00	2.270	0.164	24	0		5.00
28/03/22	54.93	45.03	9.90	231.04	227.79	226.39	224.25	0.00	3.54	6.49	6.05	2.253	0.159	24	0	*	5.00
29/03/22	56.09	45.74	10.35	244.52	240.92	239.55	237.15	0.00	3.77	6.47	6.02	2.494	0.172	24	0		5.00
30/03/22	54.76	44.93	9.83	244.65	241.22	239.82	237.54	0.00	3.68	6.48	6.02	2.371	0.165	24	0		5.00
31/03/22	53.96	44.29	9.67	244.49	241.13	239.61	237.45	0.00	3.68	6.49	6.04	2.330	0.163	24	0		5.00
01/04/22	51.49	42.88	8.61	245.57	242.49	240.71	238.66	0.00	3.83	6.49	6.03	2.085	0.164	24	0		5.00
02/04/22	48.14	40.66	7.48	244.66	241.93	239.79	237.88	0.00	4.05	6.48	6.03	1.806	0.165	24	0		5.00
03/04/22	47.72	40.38	7.34	244.96	242.32	239.81	237.89	0.00	4.43	6.47	6.02	1.774	0.179	24	0		5.00
04/04/22	48.12	40.75	7.37	245.42	242.78	240.31	238.39	0.00	4.39	6.46	6.01	1.788	0.179	24	0		5.00
05/04/22	50.23	41.97	8.26	244.99	242.11	239.98	237.96	0.00	4.15	6.47	6.02	1.999	0.174	24	0		5.00
06/04/22	50.97	42.54	8.43	244.97	241.99	239.96	237.93	0.00	4.06	6.49	6.03	2.038	0.173	24	0		5.00
07/04/22	49.79	41.78	8.01	245.07	242.23	240.05	238.13	0.00	4.10	6.48	6.03	1.938	0.171	24	0		5.00
08/04/22	48.02	40.64	7.38	244.41	241.71	239.73	237.85	0.00	3.86	6.48	6.03	1.781	0.157	24	0		5.00
09/04/22	46.26	39.47	6.79	244.57	242.14	239.57	237.89	0.00	4.25	6.48	6.03	1.644	0.168	24	0		5.00
10/04/22	46.25	39.54	6.71	244.95	242.55	239.82	238.14	0.00	4.41	6.48	6.03	1.628	0.174	24	0		5.00
11/04/22	43.66	37.96	5.70	245.47	243.31	240.26	238.68	0.00	4.63	6.48	6.03	1.385	0.176	24	0		5.00
12/04/22	40.82	35.87	4.95	246.58	244.66	241.10	239.66	0.00	5.00	6.47	6.02	1.208	0.179	24	0		5.00
13/04/22	40.83	35.91	4.92	247.10	245.18	241.32	239.88	0.00	5.30	6.47	6.02	1.205	0.190	24	0		5.00
14/04/22	41.17	36.29	4.88	246.49	244.57	240.83	239.39	0.00	5.18	6.46	6.02	1.194	0.188	24	0		5.00
15/04/22	43.78	37.80	5.98	246.97	244.75	241.02	239.40	0.00	5.35	6.46	6.02	1.467	0.202	24	0		5.00
16/04/22	46.97	39.91	7.06	247.13	244.51	241.92	240.10	0.00	4.41	6.48	6.03	1.724	0.176	24	0		5.00
17/04/22	46.44	39.54	6.90	246.30	243.81	241.14	239.46	0.00	4.35	6.48	6.03	1.681	0.172	24	0		5.00
18/04/22	43.81	37.92	5.89	246.28	244.03	240.88	239.27	0.00	4.76	6.47	6.02	1.434	0.180	24	0		5.00
19/04/22	42.31	36.87	5.44	246.51	244.39	240.85	239.41	0.00	4.98	6.47	6.03	1.329	0.184	24	0		5.00
20/04/22	42.25	36.87	5.38	246.68	244.55	240.89	239.45	0.00	5.10	6.46	6.02	1.312	0.188	24	0		5.00
21/04/22	41.96	36.59	5.37	246.95	244.88	241.16	239.72	0.00	5.16	6.47	6.02	1.310	0.189	24	0		5.00
22/04/22	41.77	36.35	5.42	247.14	245.16	241.14	239.70	0.00	5.46	6.47	6.03	1.328	0.198	24	0		5.00
Итого:				7592.00	7508.55	7431.9	7374.81	0.00	133.74			55.938	5.379	744	0		
Средние:	48.14	40.67	7.47							6.47	6.02						5.00

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5376ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Северная д.22
Жилой дом
ИМ 2300 N BA708
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.21	55.07	287.09	47.35	290.79	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	2.12	54.65	283.33	47.15	287.18	23:42	23:42
26-03-2022 00:00:00	2.15	54.73	287.10	47.23	290.86	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	2.16	54.88	287.11	47.32	290.95	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	2.15	54.69	287.18	47.20	290.90	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.10	55.65	271.15	47.88	274.59	22:41	22:41
30-03-2022 00:00:00	2.35	56.95	286.72	48.75	290.38	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.22	55.63	287.10	47.87	290.71	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	2.16	54.79	286.88	47.23	290.42	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.95	52.44	288.16	45.66	291.94	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.68	48.93	287.35	43.06	291.51	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.65	48.41	287.43	42.66	291.19	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.66	48.82	288.88	43.07	291.58	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.85	50.82	288.53	44.37	291.03	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.92	51.80	288.60	45.14	290.73	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.82	50.55	288.72	44.24	291.09	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.68	48.83	288.65	43.01	291.52	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.53	46.98	288.54	41.65	291.40	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.52	46.92	288.65	41.63	291.23	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.30	44.50	289.69	39.99	291.75	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.10	41.42	290.75	37.63	292.40	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.10	41.44	291.14	37.64	292.98	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.11	41.76	290.51	37.93	292.61	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.35	44.21	290.32	39.56	292.65	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.60	47.68	290.99	42.16	293.25	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.57	47.21	290.05	41.77	292.40	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.34	44.54	289.82	39.91	292.49	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.23	42.93	289.86	38.67	292.01	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.22	42.89	290.00	38.66	292.21	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.22	42.59	290.30	38.38	292.42	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.23	42.36	290.49	38.11	292.47	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	52.28	48.86	8931.09	42.99	9019.65	742:23	742:23

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
Северная д.26
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ420
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.53	54.15	330.83	49.52	13.42	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.48	53.72	330.06	49.22	1.03	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.50	53.81	329.88	49.25	19.70	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.50	53.92	329.59	49.36	0.36	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.49	53.72	329.16	49.18	0.00	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.56	54.74	329.99	50.00	0.70	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.65	55.92	329.89	50.92	47.67	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.54	54.61	329.57	49.92	15.17	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.51	53.82	328.78	49.23	3.67	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.36	51.35	330.41	47.24	77.61	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.17	48.01	328.86	44.45	230.80	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.13	47.60	328.19	44.14	135.09	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.14	47.99	327.76	44.50	100.19	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.30	50.12	325.92	46.14	102.46	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.32	50.83	324.78	46.76	127.41	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.25	49.66	324.21	45.81	179.86	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.14	47.87	337.97	44.47	284.36	23:35	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.04	46.18	352.00	43.22	313.78	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.03	46.17	337.76	43.12	279.52	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.86	43.56	330.30	40.96	317.73	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.74	40.76	326.27	38.50	333.07	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.75	40.78	326.06	38.48	332.16	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.74	41.11	324.08	38.81	326.35	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.94	43.74	319.62	40.81	321.24	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.10	46.87	316.57	43.39	314.88	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.07	46.34	312.53	42.90	303.60	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.90	43.72	310.96	40.83	306.21	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.83	42.25	309.05	39.55	309.73	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.82	42.18	311.51	39.54	314.54	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.82	41.88	310.91	39.26	317.73	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.83	41.72	308.22	39.02	316.74	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.02	48.04	10091.70	44.47	5746.76	743:35	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Представитель абонента	Представитель теплоснабж. организации
------------------------	---------------------------------------



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816685 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.3
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
23.03.2022	54,6	47,3	101,562	0,732	24,00
24.03.2022	54,7	47,5	101,627	0,727	24,00
25.03.2022	54,8	47,5	101,555	0,728	24,00
26.03.2022	54,2	47,1	101,525	0,711	24,00
27.03.2022	53,6	46,6	101,539	0,701	24,00
28.03.2022	54,8	47,4	101,768	0,739	24,00
29.03.2022	56,3	48,5	101,967	0,781	24,00
30.03.2022	55,0	47,6	102,105	0,747	24,00
31.03.2022	54,1	46,8	101,984	0,727	24,00
01.04.2022	51,0	44,6	102,268	0,645	24,00
02.04.2022	48,8	42,9	102,018	0,591	24,00
03.04.2022	48,2	42,6	102,393	0,574	24,00
04.04.2022	48,1	42,6	102,254	0,552	24,00
05.04.2022	49,9	43,8	102,818	0,620	24,00
06.04.2022	50,9	44,8	103,525	0,625	24,00
07.04.2022	50,8	44,7	104,178	0,624	24,00
08.04.2022	46,4	41,4	104,164	0,506	24,00
09.04.2022	44,7	40,1	100,887	0,468	24,00
10.04.2022	45,1	40,3	99,252	0,469	24,00
11.04.2022	43,6	39,2	98,959	0,425	24,00
12.04.2022	42,0	38,0	99,012	0,394	24,00
13.04.2022	42,5	38,5	99,633	0,395	24,00
14.04.2022	42,3	38,6	100,176	0,374	24,00
15.04.2022	45,1	40,4	99,689	0,462	24,00
16.04.2022	47,1	41,9	99,684	0,514	24,00
17.04.2022	47,1	41,9	99,516	0,510	24,00
18.04.2022	43,7	39,4	98,080	0,416	24,00
19.04.2022	42,3	38,2	96,557	0,393	24,00
20.04.2022	42,7	38,5	96,734	0,397	24,00
21.04.2022	42,1	38,2	98,994	0,390	24,00
22.04.2022	42,1	38,1	99,490	0,396	24,00
Итого	48,3	42,7	3125,912	17,333	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, ГКал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	26778,146	276,073	6685,00
23.04.2022 00:00	29904,059	293,406	7429,00
	3125,912	17,333	744,00

Всего потреблено Qп = 17,333 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Горького, д. 28

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578560
(модификации У, УД) (v37)

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 37.5

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	54,1	45,6	86,514	0,726	24,00
24.03.2022	54,3	45,8	86,536	0,725	24,00
25.03.2022	54,4	45,9	86,494	0,722	24,00
26.03.2022	53,8	45,5	86,503	0,712	24,00
27.03.2022	53,2	45,0	86,554	0,701	24,00
28.03.2022	54,3	45,7	86,720	0,733	24,00
29.03.2022	55,9	46,8	86,837	0,774	24,00
30.03.2022	54,6	46,0	86,874	0,730	24,00
31.03.2022	53,6	45,3	86,723	0,712	24,00
01.04.2022	50,6	43,2	86,863	0,633	24,00
02.04.2022	48,4	41,6	86,742	0,580	24,00
03.04.2022	47,8	41,3	87,169	0,558	24,00
04.04.2022	47,7	41,4	86,979	0,540	24,00
05.04.2022	49,4	42,4	87,437	0,608	24,00
06.04.2022	50,5	43,4	88,032	0,625	24,00
07.04.2022	50,4	43,3	88,592	0,617	24,00
08.04.2022	46,0	40,3	88,507	0,500	24,00
09.04.2022	44,4	38,9	85,714	0,468	24,00
10.04.2022	44,7	39,1	84,276	0,471	24,00
11.04.2022	43,3	38,2	84,128	0,422	24,00
12.04.2022	41,7	37,0	83,958	0,390	24,00
13.04.2022	42,1	37,4	84,534	0,397	24,00
14.04.2022	42,0	37,5	85,077	0,382	24,00
15.04.2022	44,7	39,1	84,808	0,468	24,00
16.04.2022	46,7	40,6	84,689	0,514	24,00
17.04.2022	46,7	40,6	84,520	0,508	23,00
18.04.2022	43,4	38,3	83,310	0,423	24,00
19.04.2022	42,0	37,1	81,973	0,397	24,00
20.04.2022	42,3	37,4	82,244	0,402	24,00
21.04.2022	41,8	37,1	84,035	0,394	24,00
22.04.2022	41,8	37,0	84,387	0,398	24,00
Итого	48,0	41,4	2657,728	17,229	743,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	13352,102	150,898	4484,00
23.04.2022 00:00	16009,829	168,127	5227,00
	2657,728	17,229	743,00

Всего потреблено Q_п = **17,229** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 32

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5578927 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-02.048-00.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
23.03.2022	54,5	45,9	87,700	0,746	24,00
24.03.2022	54,7	46,1	87,727	0,742	24,00
25.03.2022	54,8	46,2	87,684	0,739	24,00
26.03.2022	54,2	45,9	87,656	0,724	24,00
27.03.2022	53,7	45,4	87,666	0,710	24,00
28.03.2022	54,7	46,1	87,848	0,743	24,00
29.03.2022	56,3	47,2	88,001	0,788	24,00
30.03.2022	55,0	46,4	88,115	0,744	24,00
31.03.2022	54,1	45,7	88,014	0,725	24,00
01.04.2022	51,0	43,6	88,211	0,644	24,00
02.04.2022	48,8	42,0	88,025	0,587	24,00
03.04.2022	48,2	41,7	88,455	0,567	24,00
04.04.2022	48,1	41,8	88,282	0,555	24,00
05.04.2022	49,9	42,7	88,745	0,627	24,00
06.04.2022	51,0	43,7	89,383	0,641	24,00
07.04.2022	50,8	43,7	89,926	0,634	24,00
08.04.2022	46,4	40,6	89,855	0,515	24,00
09.04.2022	44,8	39,1	87,024	0,484	24,00
10.04.2022	45,1	39,4	85,561	0,484	24,00
11.04.2022	43,6	38,5	85,390	0,436	24,00
12.04.2022	42,1	37,2	85,179	0,407	24,00
13.04.2022	42,5	37,6	85,756	0,412	24,00
14.04.2022	42,4	37,8	86,289	0,394	24,00
15.04.2022	45,0	39,4	85,931	0,481	24,00
16.04.2022	47,1	40,9	85,921	0,527	24,00
17.04.2022	47,1	40,9	85,753	0,526	24,00
18.04.2022	43,8	38,6	84,550	0,434	24,00
19.04.2022	42,3	37,4	83,189	0,408	24,00
20.04.2022	42,7	37,7	83,462	0,414	24,00
21.04.2022	42,2	37,3	85,273	0,409	24,00
22.04.2022	42,2	37,3	85,688	0,412	24,00
Итого	48,4	41,7	2696,258	17,659	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	3081,581	31,920	851,00
23.04.2022 00:00	5777,839	49,580	1595,00
	2696,258	17,659	744,00

Всего потреблено Qп = 17,659 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 34

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578562 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.5
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	54,1	43,2	92,898	0,998	24,00
24.03.2022	54,2	43,3	92,939	0,995	24,00
25.03.2022	54,3	43,4	92,883	0,993	24,00
26.03.2022	53,6	43,0	92,885	0,970	24,00
27.03.2022	53,1	42,7	92,934	0,955	24,00
28.03.2022	54,5	43,5	93,145	1,014	24,00
29.03.2022	55,8	44,3	93,297	1,053	24,00
30.03.2022	54,2	43,4	93,395	0,991	24,00
31.03.2022	53,5	43,0	93,299	0,973	24,00
01.04.2022	49,9	40,7	93,373	0,842	24,00
02.04.2022	47,9	39,4	93,246	0,777	24,00
03.04.2022	47,9	39,6	93,650	0,770	24,00
04.04.2022	47,3	39,3	93,422	0,736	24,00
05.04.2022	50,1	40,9	94,152	0,861	24,00
06.04.2022	50,2	41,2	94,635	0,842	24,00
07.04.2022	50,3	41,3	95,328	0,848	24,00
08.04.2022	45,3	38,2	94,973	0,669	24,00
09.04.2022	44,4	37,3	91,609	0,643	24,00
10.04.2022	44,7	37,5	90,527	0,646	24,00
11.04.2022	39,4	33,7	71,893	0,485	19,00
12.04.2022	41,7	35,6	90,283	0,547	24,00
13.04.2022	42,1	36,0	90,830	0,551	24,00
14.04.2022	34,5	30,5	56,602	0,359	15,00
15.04.2022	45,4	38,0	90,934	0,665	24,00
16.04.2022	46,6	38,8	91,084	0,701	24,00
17.04.2022	46,6	38,9	90,834	0,696	24,00
18.04.2022	38,9	33,5	67,164	0,465	18,00
19.04.2022	42,0	35,7	88,094	0,543	24,00
20.04.2022	36,7	31,7	60,818	0,414	16,00
21.04.2022	41,7	35,6	90,598	0,548	24,00
22.04.2022	41,8	35,6	90,703	0,550	24,00
Итого	47,2	39,0	2752,426	23,103	716,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	22185,502	221,174	4484,00
23.04.2022 00:00	24937,928	244,277	5200,00
	2752,426	23,103	716,00

Всего потреблено Qп = **23,103** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816791 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
23.03.2022	53,9	45,7	94,826	0,772	24,00
24.03.2022	54,1	45,9	94,863	0,767	24,00
25.03.2022	54,2	46,0	94,785	0,765	24,00
26.03.2022	53,6	45,6	94,832	0,752	24,00
27.03.2022	53,0	45,1	94,732	0,740	24,00
28.03.2022	54,1	45,8	94,338	0,775	24,00
29.03.2022	55,7	46,9	95,055	0,823	24,00
30.03.2022	54,3	45,9	94,990	0,790	24,00
31.03.2022	53,5	45,3	94,959	0,767	24,00
01.04.2022	50,4	43,2	94,963	0,675	24,00
02.04.2022	48,2	41,6	94,957	0,614	24,00
03.04.2022	47,6	41,3	95,010	0,594	24,00
04.04.2022	47,4	41,4	94,793	0,569	24,00
05.04.2022	49,4	42,5	95,088	0,643	24,00
06.04.2022	50,3	43,4	95,865	0,657	24,00
07.04.2022	50,2	43,3	96,463	0,659	24,00
08.04.2022	45,8	40,2	96,389	0,532	24,00
09.04.2022	44,2	38,9	93,400	0,493	24,00
10.04.2022	44,6	39,1	91,723	0,495	24,00
11.04.2022	43,1	38,1	91,252	0,445	24,00
12.04.2022	41,6	37,0	90,928	0,410	24,00
13.04.2022	42,0	37,4	90,703	0,416	24,00
14.04.2022	41,9	37,4	90,820	0,401	24,00
15.04.2022	44,6	39,2	93,594	0,503	24,00
16.04.2022	46,6	40,6	94,715	0,554	24,00
17.04.2022	46,6	40,7	94,342	0,550	24,00
18.04.2022	43,2	38,3	93,332	0,453	24,00
19.04.2022	41,8	37,2	91,998	0,423	24,00
20.04.2022	42,2	37,5	92,023	0,427	24,00
21.04.2022	41,7	37,2	94,311	0,423	24,00
22.04.2022	41,7	37,1	94,598	0,428	24,00
Итого	47,8	41,4	2914,646	18,313	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	19892,496	206,267	5910,00
23.04.2022 00:00	22807,143	224,580	6654,00
	2914,646	18,313	744,00

Всего потреблено Qп = **18,313** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет сформирован 2022-04-22

Дата и время печати 2022-04-26 14:34:16

Тепловычислитель СПТ941.20; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=92230

Схема учета СП=3

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 14

Сутки, час		НС	Время счета Ti	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	Тепло Qг
				t1	P1	M1	t2	P2	M2			
23.03.22	00:00	-	24.00	53.45	0.600	130.678	44.47	0.600	131.253	0.000	1.171	0.000
24.03.22	00:00	-	24.00	54.00	0.600	130.683	45.01	0.600	131.234	0.000	1.172	0.000
25.03.22	00:00	-	24.00	53.58	0.600	130.541	44.79	0.600	131.226	0.000	1.145	0.000
26.03.22	00:00	-	24.00	53.68	0.600	130.648	44.86	0.600	131.128	0.000	1.151	0.000
27.03.22	00:00	-	24.00	53.80	0.600	130.877	44.94	0.600	131.376	0.000	1.157	0.000
28.03.22	00:00	-	24.00	53.61	0.600	130.894	44.80	0.600	131.577	0.000	1.151	0.000
29.03.22	00:00	-	24.00	54.61	0.600	130.569	45.38	0.600	131.084	0.000	1.203	0.000
30.03.22	00:00	-	24.00	55.80	0.600	130.602	46.10	0.600	131.242	0.000	1.265	0.000
31.03.22	00:00	-	24.00	54.49	0.600	130.917	45.37	0.600	131.595	0.000	1.192	0.000
01.04.22	00:00	-	24.00	53.70	0.600	130.460	44.78	0.600	131.068	0.000	1.161	0.000
02.04.22	00:00	-	24.00	51.23	0.600	130.857	43.22	0.600	131.335	0.000	1.046	0.000
03.04.22	00:00	-	24.00	47.88	0.600	130.656	40.90	0.600	131.179	0.000	0.910	0.000
04.04.22	00:00	-	24.00	47.48	0.600	130.798	40.66	0.600	131.449	0.000	0.889	0.000
05.04.22	00:00	-	24.00	47.88	0.600	130.968	41.03	0.600	131.608	0.000	0.894	0.000
06.04.22	00:00	*	24.00	49.99	0.600	130.591	42.27	0.600	131.226	0.000	1.005	0.000
07.04.22	00:00	-	24.00	50.70	0.600	130.845	42.87	0.600	131.408	0.000	1.023	0.000
08.04.22	00:00	-	24.00	49.54	0.600	130.925	42.07	0.600	131.470	0.000	0.975	0.000
09.04.22	00:00	-	24.00	47.77	0.600	130.825	40.94	0.600	131.509	0.000	0.892	0.000
10.04.22	00:00	-	24.00	46.03	0.600	130.875	39.75	0.600	131.376	0.000	0.820	0.000
11.04.22	00:00	-	24.00	46.03	0.600	131.048	39.80	0.600	131.617	0.000	0.815	0.000
12.04.22	00:00	-	24.00	43.42	0.600	131.382	38.18	0.600	132.023	0.000	0.688	0.000
13.04.22	00:00	-	24.00	40.62	0.600	131.188	36.08	0.600	131.696	0.000	0.594	0.000
14.04.22	00:00	-	24.00	40.64	0.600	135.295	36.17	0.600	135.787	0.000	0.603	0.000
15.04.22	00:00	-	24.00	40.98	0.600	139.702	36.66	0.600	140.116	0.000	0.602	0.000
16.04.22	00:00	-	24.00	43.61	0.600	140.592	38.29	0.600	140.955	0.000	0.747	0.000
17.04.22	00:00	-	24.00	46.74	0.600	141.014	40.49	0.600	141.425	0.000	0.880	0.000
18.04.22	00:00	*	24.00	46.21	0.600	140.294	40.13	0.600	140.839	0.000	0.845	0.000
19.04.22	00:00	-	24.00	43.60	0.600	140.699	38.46	0.600	141.077	0.000	0.722	0.000
20.04.22	00:00	-	24.00	42.11	0.600	140.502	37.32	0.600	140.932	0.000	0.672	0.000
21.04.22	00:00	-	24.00	42.05	0.600	140.754	37.29	0.600	141.167	0.000	0.668	0.000
22.04.22	00:00	-	24.00	41.76	0.600	140.477	36.94	0.600	140.991	0.000	0.676	0.000
ИТОГО			744.00	48.29	0.600	4137.157	41.29	0.600	4153.967	0.000	28.735	0.000
			ч	°C	МПа	т	°C	МПа	т	т	Гкал	Гкал

Ответственный за учет _____

Дата _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816814 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
23.03.2022	53,7	44,4	78,760	0,718	24,00
24.03.2022	53,8	44,6	78,783	0,715	24,00
25.03.2022	53,9	44,7	78,736	0,717	24,00
26.03.2022	53,4	44,3	78,750	0,702	24,00
27.03.2022	52,8	43,9	78,779	0,690	24,00
28.03.2022	53,8	44,5	78,789	0,729	24,00
29.03.2022	55,4	45,5	78,777	0,765	24,00
30.03.2022	54,1	44,8	78,889	0,723	24,00
31.03.2022	53,2	44,2	78,873	0,703	24,00
01.04.2022	50,2	42,2	78,951	0,621	24,00
02.04.2022	48,0	40,7	78,857	0,568	24,00
03.04.2022	47,4	40,4	79,254	0,551	24,00
04.04.2022	47,3	40,4	79,076	0,537	24,00
05.04.2022	49,0	41,3	79,502	0,604	24,00
06.04.2022	50,1	42,3	80,002	0,618	24,00
07.04.2022	50,0	42,2	80,514	0,613	24,00
08.04.2022	45,7	39,5	80,514	0,496	24,00
09.04.2022	44,0	38,1	78,035	0,459	24,00
10.04.2022	44,4	38,3	76,832	0,464	24,00
11.04.2022	42,9	37,4	76,717	0,418	24,00
12.04.2022	41,4	36,3	76,631	0,387	24,00
13.04.2022	41,8	36,7	77,154	0,393	24,00
14.04.2022	41,7	36,8	77,656	0,379	24,00
15.04.2022	44,3	38,2	77,775	0,470	24,00
16.04.2022	46,4	39,7	77,357	0,506	24,00
17.04.2022	46,4	39,8	77,016	0,503	24,00
18.04.2022	43,1	37,6	76,004	0,412	24,00
19.04.2022	41,6	36,4	74,855	0,386	24,00
20.04.2022	42,0	36,7	75,186	0,393	24,00
21.04.2022	41,5	36,3	76,914	0,391	24,00
22.04.2022	41,5	36,4	77,234	0,392	24,00
Итого	47,6	40,5	2421,174	17,021	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	16692,600	187,140	5705,00
23.04.2022 00:00	19113,773	204,161	6449,00
	2421,174	17,021	744,00

Всего потреблено Qп = 17,021 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816576 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v31) Версия ПО: 35.2048

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	67,7	42,7	38,312	0,911	24,00
24.03.2022	66,1	38,5	29,992	0,813	24,00
25.03.2022	66,5	38,5	30,613	0,839	24,00
26.03.2022	66,6	38,5	30,635	0,844	24,00
27.03.2022	66,0	38,4	30,564	0,827	24,00
28.03.2022	66,1	37,6	29,918	0,835	24,00
29.03.2022	66,7	36,3	28,355	0,842	24,00
30.03.2022	66,5	36,4	28,793	0,849	24,00
31.03.2022	66,9	36,8	29,385	0,864	24,00
01.04.2022	67,1	37,9	30,846	0,881	24,00
02.04.2022	66,7	38,5	31,355	0,867	24,00
03.04.2022	65,9	39,2	31,896	0,835	24,00
04.04.2022	66,1	40,7	33,715	0,836	24,00
05.04.2022	66,1	40,2	32,398	0,823	24,00
06.04.2022	66,3	40,3	32,277	0,822	24,00
07.04.2022	66,0	40,8	32,545	0,804	24,00
08.04.2022	67,0	42,2	34,357	0,835	24,00
09.04.2022	66,3	42,9	35,758	0,821	24,00
10.04.2022	60,4	38,2	27,842	0,681	20,00
11.04.2022	43,6	28,5	16,682	0,406	11,00
12.04.2022	43,4	29,1	16,889	0,405	11,00
13.04.2022	50,7	31,0	17,799	0,484	15,00
14.04.2022	50,1	29,6	15,650	0,439	14,00
15.04.2022	56,4	32,2	18,785	0,537	18,00
16.04.2022	62,9	32,9	19,662	0,585	22,00
17.04.2022	62,3	33,5	21,377	0,605	22,00
18.04.2022	60,6	32,6	19,035	0,551	20,00
19.04.2022	61,8	32,1	18,270	0,563	20,00
20.04.2022	63,7	32,5	19,121	0,567	23,00
21.04.2022	64,1	36,0	24,271	0,660	24,00
22.04.2022	63,5	32,5	18,896	0,550	24,00
Итого	62,6	36,4	825,996	22,183	676,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	19710,236	434,632	9515,00
23.04.2022 00:00	20536,232	456,815	10191,00
	825,996	22,183	676,00

Всего потреблено Qп = **22,183** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 16

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М № 20123889 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
23.03.2022	53,2	42,2	147,323	147,541	-0,218	6,1	6,1	1,620	24,00
24.03.2022	52,8	42,1	147,268	147,837	-0,569	6,1	6,1	1,587	24,00
25.03.2022	52,9	42,2	147,354	147,633	-0,279	6,1	6,1	1,583	24,00
26.03.2022	53,0	42,2	147,685	148,239	-0,554	6,1	6,1	1,597	24,00
27.03.2022	52,9	42,0	147,932	148,206	-0,274	6,1	6,1	1,604	24,00
28.03.2022	53,8	42,4	147,553	148,057	-0,504	6,1	6,1	1,670	24,00
29.03.2022	55,0	43,0	147,369	147,656	-0,288	6,1	6,1	1,764	24,00
30.03.2022	53,8	42,4	147,247	147,706	-0,459	6,1	6,1	1,665	24,00
31.03.2022	53,0	42,0	147,407	147,758	-0,351	6,1	6,1	1,618	24,00
01.04.2022	50,7	40,7	147,283	147,769	-0,486	6,1	6,1	1,460	24,00
02.04.2022	47,3	38,7	147,769	148,202	-0,433	6,1	6,1	1,275	24,00
03.04.2022	46,8	38,5	147,927	148,438	-0,511	6,1	6,1	1,235	24,00
04.04.2022	47,2	38,8	143,778	144,206	-0,428	6,1	6,1	1,217	24,00
05.04.2022	49,2	39,8	146,710	147,160	-0,450	6,1	6,1	1,372	24,00
06.04.2022	50,1	40,5	147,763	148,211	-0,447	6,1	6,1	1,415	24,00
07.04.2022	48,9	39,8	147,542	147,962	-0,420	6,1	6,1	1,335	24,00
08.04.2022	47,2	38,7	141,756	142,152	-0,396	6,1	6,1	1,206	24,00
09.04.2022	45,5	37,3	131,637	131,899	-0,261	6,1	6,1	1,078	24,00
10.04.2022	45,4	37,8	144,992	145,452	-0,460	6,1	6,1	1,104	24,00
11.04.2022	43,2	36,5	139,712	139,965	-0,253	6,1	6,1	0,933	24,00
12.04.2022	40,1	34,6	145,377	145,849	-0,472	6,1	6,1	0,798	24,00
13.04.2022	40,1	34,7	147,592	147,913	-0,321	6,1	6,1	0,797	24,00
14.04.2022	40,3	34,3	108,313	108,712	-0,398	6,1	6,1	0,656	24,00
15.04.2022	42,9	36,2	147,632	147,947	-0,315	6,1	6,1	0,979	24,00
16.04.2022	46,1	38,3	147,398	147,963	-0,564	6,1	6,1	1,155	24,00
17.04.2022	45,7	38,0	147,868	148,167	-0,299	6,1	6,1	1,136	24,00
18.04.2022	43,2	36,2	134,660	135,176	-0,516	6,1	6,1	0,937	24,00
19.04.2022	41,6	35,6	147,417	147,701	-0,284	6,1	6,1	0,887	24,00
20.04.2022	41,6	35,3	123,477	124,042	-0,565	6,1	6,1	0,773	24,00
21.04.2022	41,0	30,5	51,883	51,821	0,063	6,1	6,1	0,546	24,00
22.04.2022	40,9	32,3	78,785	79,003	-0,218	6,1	6,1	0,676	24,00
Итого	47,3	38,5	4294,409	4306,341	-11,931	6,1	6,1	37,676	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	51144,810	51241,531	746,288	8831,00
23.04.2022 00:00	55439,220	55547,872	783,964	9575,00
	4294,409	4306,341	37,676	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **37,676** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **-11,931** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 26

Договор №:

от

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4015637
(модификации У,
УД) (v37)

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2		
23.03.2022	54,2	44,0	119,578	1,194		24,00
24.03.2022	54,3	44,2	119,629	1,190		24,00
25.03.2022	54,4	44,3	119,578	1,189		24,00
26.03.2022	53,9	43,9	119,562	1,170		24,00
27.03.2022	53,3	43,4	119,551	1,158		24,00
28.03.2022	54,4	44,2	119,883	1,205		24,00
29.03.2022	55,9	45,1	120,230	1,277		24,00
30.03.2022	54,6	44,5	121,762	1,208		24,00
31.03.2022	53,7	43,9	120,934	1,171		24,00
01.04.2022	50,6	41,9	121,098	1,037		24,00
02.04.2022	48,4	40,5	121,059	0,946		24,00
03.04.2022	47,8	40,2	121,309	0,916		24,00
04.04.2022	47,7	40,3	121,445	0,886		24,00
05.04.2022	49,5	41,2	122,363	1,005		24,00
06.04.2022	50,6	42,2	123,297	1,022		24,00
07.04.2022	50,4	42,2	124,074	1,013		24,00
08.04.2022	46,1	39,4	124,059	0,819		24,00
09.04.2022	44,4	38,0	120,020	0,759		24,00
10.04.2022	44,8	38,3	118,047	0,762		24,00
11.04.2022	43,3	37,4	117,781	0,684		24,00
12.04.2022	41,8	36,3	117,594	0,634		24,00
13.04.2022	42,2	36,7	118,438	0,643		24,00
14.04.2022	42,1	36,8	119,074	0,617		24,00
15.04.2022	44,8	38,2	118,480	0,769		24,00
16.04.2022	46,8	39,6	118,379	0,840		24,00
17.04.2022	46,8	39,6	118,090	0,841		24,00
18.04.2022	43,5	37,4	116,227	0,694		24,00
19.04.2022	42,0	36,3	114,770	0,650		24,00
20.04.2022	42,4	36,6	115,141	0,657		24,00
21.04.2022	41,9	36,3	118,035	0,654		24,00
22.04.2022	41,9	36,2	118,582	0,667		24,00
Итого	48,0	40,3	3708,066	28,280		744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	38357,254	277,824	4401,00
23.04.2022 00:00	42065,320	306,103	5145,00
	3708,066	28,280	744,00

Всего потреблено Q_п = **28,280** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 29

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816728 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	53,7	43,7	82,230	0,814	24,00
24.03.2022	53,9	43,9	82,262	0,813	24,00
25.03.2022	54,0	43,9	82,230	0,815	24,00
26.03.2022	53,5	43,6	82,207	0,799	24,00
27.03.2022	52,9	43,2	82,234	0,786	24,00
28.03.2022	54,0	43,8	82,414	0,821	24,00
29.03.2022	55,5	44,8	82,535	0,867	24,00
30.03.2022	54,2	44,1	82,648	0,822	24,00
31.03.2022	53,3	43,4	82,586	0,801	24,00
01.04.2022	50,3	41,6	82,758	0,708	24,00
02.04.2022	48,1	40,2	82,625	0,648	24,00
03.04.2022	47,6	39,9	83,086	0,631	24,00
04.04.2022	47,4	40,0	82,852	0,611	24,00
05.04.2022	49,2	40,8	83,262	0,689	24,00
06.04.2022	50,2	41,8	83,820	0,696	24,00
07.04.2022	50,1	41,8	84,359	0,691	24,00
08.04.2022	45,8	39,1	84,320	0,562	24,00
09.04.2022	44,2	37,7	81,660	0,524	24,00
10.04.2022	44,5	37,9	80,355	0,525	24,00
11.04.2022	43,1	37,1	80,203	0,474	24,00
12.04.2022	41,5	36,0	80,086	0,443	24,00
13.04.2022	42,0	36,3	80,641	0,450	24,00
14.04.2022	41,8	36,5	81,133	0,430	24,00
15.04.2022	44,5	37,9	80,723	0,529	24,00
16.04.2022	46,5	39,2	80,695	0,577	24,00
17.04.2022	46,5	39,3	80,520	0,576	24,00
18.04.2022	43,2	37,2	79,449	0,471	24,00
19.04.2022	41,8	36,1	78,258	0,444	24,00
20.04.2022	42,2	36,4	78,453	0,450	24,00
21.04.2022	41,6	36,0	80,238	0,449	24,00
22.04.2022	41,6	35,9	80,609	0,458	24,00
Итого	47,7	40,0	2531,453	19,374	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	42578,070	334,753	7423,00
23.04.2022 00:00	45109,523	354,127	8167,00
	2531,453	19,374	744,00

Всего потреблено Qп = **19,374** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 38

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4298336 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2		
23.03.2022	53,5	43,2	34,714	0,350		24,00
24.03.2022	53,6	43,4	34,738	0,349		24,00
25.03.2022	53,7	43,6	34,703	0,346		24,00
26.03.2022	53,1	43,2	34,722	0,341		24,00
27.03.2022	52,6	42,7	34,754	0,340		24,00
28.03.2022	53,7	43,4	34,833	0,354		24,00
29.03.2022	55,2	44,1	34,813	0,379		24,00
30.03.2022	53,9	43,4	34,789	0,361		24,00
31.03.2022	53,0	42,9	34,776	0,347		24,00
01.04.2022	50,0	41,1	34,788	0,304		24,00
02.04.2022	47,8	39,7	34,787	0,276		24,00
03.04.2022	47,2	39,4	34,807	0,268		24,00
04.04.2022	47,1	39,6	34,833	0,256		24,00
05.04.2022	48,9	40,6	34,961	0,289		24,00
06.04.2022	49,9	41,3	35,120	0,299		24,00
07.04.2022	49,8	41,3	35,326	0,296		24,00
08.04.2022	45,5	38,7	35,323	0,238		24,00
09.04.2022	43,9	37,3	34,240	0,222		24,00
10.04.2022	44,2	37,5	33,724	0,224		24,00
11.04.2022	42,8	36,8	33,585	0,200		24,00
12.04.2022	41,3	35,7	33,434	0,184		24,00
13.04.2022	41,7	36,1	33,651	0,188		24,00
14.04.2022	41,6	36,2	33,700	0,177		24,00
15.04.2022	44,3	37,7	34,421	0,224		24,00
16.04.2022	46,2	39,1	34,663	0,246		24,00
17.04.2022	46,2	39,0	34,559	0,248		24,00
18.04.2022	42,9	36,9	33,995	0,203		24,00
19.04.2022	41,5	35,9	33,516	0,187		24,00
20.04.2022	41,9	36,2	33,536	0,190		24,00
21.04.2022	41,4	35,8	34,341	0,189		24,00
22.04.2022	41,4	35,8	34,470	0,192		24,00
Итого	47,4	39,6	1068,623	8,267		744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	7512,405	93,772	5868,00
23.04.2022 00:00	8581,027	102,039	6612,00
	1068,623	8,267	744,00

Всего потреблено Qп = **8,267** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: ул. Свредлова, д. 42

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4298960 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.5
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	53,8	44,2	41,601	0,393	24,00
24.03.2022	54,0	44,5	41,630	0,389	24,00
25.03.2022	54,1	44,6	41,602	0,389	24,00
26.03.2022	53,5	44,1	41,597	0,385	24,00
27.03.2022	52,9	43,6	41,592	0,383	24,00
28.03.2022	54,0	44,2	41,657	0,400	24,00
29.03.2022	55,5	45,1	41,731	0,427	24,00
30.03.2022	54,2	44,4	41,688	0,404	24,00
31.03.2022	53,3	43,8	41,659	0,393	24,00
01.04.2022	50,3	41,9	41,634	0,345	24,00
02.04.2022	48,1	40,5	41,604	0,314	24,00
03.04.2022	47,5	40,2	41,617	0,298	24,00
04.04.2022	47,4	40,4	41,624	0,290	24,00
05.04.2022	49,1	41,2	41,802	0,329	24,00
06.04.2022	50,2	42,0	42,062	0,343	24,00
07.04.2022	50,1	42,1	42,294	0,336	24,00
08.04.2022	45,8	39,4	42,235	0,269	24,00
09.04.2022	44,2	38,0	40,927	0,249	24,00
10.04.2022	44,5	38,3	40,273	0,249	24,00
11.04.2022	43,1	37,4	40,096	0,223	24,00
12.04.2022	41,5	36,3	39,918	0,207	24,00
13.04.2022	41,9	36,7	40,096	0,210	24,00
14.04.2022	41,8	36,8	40,140	0,199	24,00
15.04.2022	44,3	38,6	43,943	0,247	24,00
16.04.2022	46,3	40,2	45,760	0,273	24,00
17.04.2022	46,3	40,2	45,599	0,276	24,00
18.04.2022	43,0	38,0	44,888	0,225	24,00
19.04.2022	41,6	36,7	44,266	0,212	24,00
20.04.2022	41,9	37,1	44,292	0,213	24,00
21.04.2022	41,4	36,7	45,347	0,212	24,00
22.04.2022	41,4	36,6	45,522	0,218	24,00
Итого	47,7	40,4	1310,694	9,298	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	12922,681	91,227	4473,00
23.04.2022 00:00	14233,375	100,525	5217,00
	1310,694	9,298	744,00

Всего потреблено Qп = **9,298** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 66

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578584 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.7
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	53,8	41,7	34,058	0,406	24,00
24.03.2022	53,9	41,2	31,227	0,390	24,00
25.03.2022	54,0	39,6	26,483	0,376	24,00
26.03.2022	53,5	39,3	26,499	0,370	24,00
27.03.2022	52,9	38,7	26,496	0,370	24,00
28.03.2022	53,7	39,1	26,517	0,380	24,00
29.03.2022	55,5	40,0	26,568	0,405	24,00
30.03.2022	54,4	39,6	26,537	0,386	24,00
31.03.2022	53,3	39,0	26,500	0,373	24,00
01.04.2022	50,6	37,8	26,492	0,335	24,00
02.04.2022	48,3	36,6	26,492	0,305	24,00
03.04.2022	47,4	36,2	26,506	0,294	24,00
04.04.2022	47,7	36,6	26,517	0,290	24,00
05.04.2022	48,5	36,7	26,588	0,309	24,00
06.04.2022	50,3	37,3	25,230	0,323	24,00
07.04.2022	49,9	35,8	21,826	0,303	24,00
08.04.2022	46,2	32,5	17,921	0,242	24,00
09.04.2022	43,9	31,2	17,473	0,220	24,00
10.04.2022	44,3	31,4	17,150	0,220	24,00
11.04.2022	43,2	31,1	17,017	0,203	24,00
12.04.2022	41,3	30,3	16,817	0,183	24,00
13.04.2022	41,7	30,6	16,901	0,187	24,00
14.04.2022	41,8	30,9	16,939	0,183	24,00
15.04.2022	43,7	31,3	16,935	0,208	24,00
16.04.2022	46,3	32,2	16,892	0,236	24,00
17.04.2022	46,4	32,0	16,835	0,240	24,00
18.04.2022	43,4	31,0	16,604	0,204	24,00
19.04.2022	41,6	30,1	16,294	0,186	24,00
20.04.2022	42,0	30,4	16,313	0,187	24,00
21.04.2022	41,5	30,2	16,649	0,185	24,00
22.04.2022	41,5	30,1	16,762	0,189	24,00
Итого	47,6	34,9	684,037	8,687	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	6260,856	75,260	3347,00
23.04.2022 00:00	6944,893	83,947	4091,00
	684,037	8,687	744,00

Всего потреблено Qп = **8,687** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 70

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816649 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.3
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	53,9	46,4	56,357	0,418	24,00
24.03.2022	54,0	46,6	56,602	0,413	24,00
25.03.2022	54,1	46,7	56,711	0,414	24,00
26.03.2022	53,6	46,3	56,756	0,406	24,00
27.03.2022	53,0	45,7	56,756	0,405	24,00
28.03.2022	54,0	46,5	56,805	0,423	24,00
29.03.2022	55,6	47,5	56,895	0,451	24,00
30.03.2022	54,3	46,7	56,822	0,425	24,00
31.03.2022	53,4	46,0	56,742	0,412	24,00
01.04.2022	50,4	43,9	56,701	0,361	24,00
02.04.2022	48,2	42,4	56,688	0,328	24,00
03.04.2022	47,6	42,0	56,729	0,315	24,00
04.04.2022	47,5	42,1	56,732	0,307	24,00
05.04.2022	49,2	43,0	56,957	0,347	24,00
06.04.2022	50,3	44,0	57,354	0,359	24,00
07.04.2022	50,2	43,9	57,836	0,357	24,00
08.04.2022	45,9	40,9	58,029	0,285	24,00
09.04.2022	44,2	39,4	56,395	0,268	24,00
10.04.2022	44,6	39,7	55,479	0,269	24,00
11.04.2022	43,1	38,7	55,006	0,240	24,00
12.04.2022	41,6	37,4	54,457	0,222	24,00
13.04.2022	42,0	37,9	54,740	0,224	24,00
14.04.2022	41,9	37,9	54,826	0,218	24,00
15.04.2022	44,5	39,5	54,816	0,269	24,00
16.04.2022	46,6	41,1	54,658	0,297	24,00
17.04.2022	46,6	41,1	54,484	0,295	24,00
18.04.2022	43,3	38,7	53,576	0,242	24,00
19.04.2022	41,8	37,5	52,736	0,228	24,00
20.04.2022	42,2	37,8	52,762	0,229	24,00
21.04.2022	41,7	37,5	54,031	0,225	24,00
22.04.2022	41,7	37,4	54,260	0,227	24,00
Итого	47,8	42,0	1729,697	9,878	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	18170,346	177,167	8121,00
23.04.2022 00:00	19900,043	187,045	8865,00
	1729,697	9,878	744,00

Всего потреблено Qп = **9,878** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.03.2022 по 22.04.2022



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 7

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5578692 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-02.046-06.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.03.2022	53,9	44,8	51,370	0,462	24,00
24.03.2022	54,1	45,0	51,413	0,460	24,00
25.03.2022	54,2	45,1	51,400	0,460	24,00
26.03.2022	53,6	44,7	51,423	0,451	24,00
27.03.2022	53,0	44,3	51,474	0,445	24,00
28.03.2022	54,1	44,9	51,545	0,465	24,00
29.03.2022	55,6	46,0	51,597	0,492	24,00
30.03.2022	54,4	45,2	51,696	0,466	24,00
31.03.2022	53,5	44,6	51,652	0,453	24,00
01.04.2022	50,5	42,6	51,785	0,400	24,00
02.04.2022	48,3	41,1	51,755	0,364	24,00
03.04.2022	47,6	40,8	52,024	0,350	24,00
04.04.2022	47,6	40,9	51,924	0,344	24,00
05.04.2022	49,2	41,7	52,147	0,386	24,00
06.04.2022	50,4	42,7	52,492	0,395	24,00
07.04.2022	50,2	42,7	52,820	0,390	24,00
08.04.2022	46,0	39,9	52,891	0,318	24,00
09.04.2022	44,2	38,4	51,268	0,294	24,00
10.04.2022	44,6	38,7	50,411	0,295	24,00
11.04.2022	43,2	37,8	50,336	0,268	24,00
12.04.2022	41,6	36,6	50,261	0,248	24,00
13.04.2022	42,0	37,0	50,573	0,253	24,00
14.04.2022	41,9	37,1	50,925	0,243	24,00
15.04.2022	44,4	38,5	50,921	0,299	24,00
16.04.2022	46,6	40,0	50,600	0,331	24,00
17.04.2022	46,6	40,0	50,511	0,328	24,00
18.04.2022	43,3	37,9	49,864	0,267	24,00
19.04.2022	41,8	36,7	49,086	0,251	24,00
20.04.2022	42,2	37,0	49,243	0,254	24,00
21.04.2022	41,7	36,6	50,289	0,252	24,00
22.04.2022	41,7	36,6	50,521	0,254	24,00
Итого	47,8	40,8	1586,218	10,934	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.2022 00:00	4183,344	43,239	1696,00
23.04.2022 00:00	5769,562	54,172	2440,00
	1586,218	10,934	744,00

Всего потреблено Qп = **10,934** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Фрунзе 1

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 902520
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	14.666	297.661	54.18	0.59	12.963	297.661	48.46	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	14.611	297.700	53.98	0.59	12.942	297.700	48.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	14.554	297.713	53.80	0.59	12.900	297.713	48.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	14.614	297.724	53.99	0.59	12.948	297.724	48.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	13.970	285.274	53.88	0.59	12.379	285.372	48.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	14.604	297.492	54.00	0.59	12.941	297.736	48.37	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	15.207	297.027	56.11	0.59	13.390	297.272	49.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	14.982	297.143	55.33	0.59	13.240	297.486	49.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	14.593	297.559	53.95	0.59	12.924	297.804	48.30	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	14.312	297.846	52.96	0.59	12.712	297.895	47.58	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	13.074	298.058	48.76	0.59	11.723	298.206	44.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	12.699	298.225	47.48	0.59	11.422	298.225	43.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	12.832	298.230	47.92	0.59	11.568	298.378	43.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	13.067	297.815	48.77	0.59	11.718	297.863	44.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	13.901	297.521	51.62	0.59	12.386	297.619	46.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	13.421	297.774	49.97	0.59	12.020	297.823	45.26	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	13.036	297.828	48.67	0.59	11.716	297.876	44.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	12.451	298.051	46.67	0.59	11.273	298.247	42.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	12.260	298.102	46.02	0.59	11.128	298.298	42.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	12.027	298.434	45.19	0.59	10.964	298.679	41.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	10.773	299.667	40.83	0.59	9.951	299.910	38.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	10.766	299.722	40.80	0.59	9.954	300.062	38.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	10.794	299.569	40.91	0.59	9.976	299.666	38.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	11.054	299.538	41.79	0.59	10.188	299.925	38.85	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	12.664	300.593	47.03	0.59	11.462	300.691	43.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	12.473	298.574	46.67	0.59	11.285	298.769	42.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	11.948	298.633	44.90	0.59	10.890	298.682	41.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	11.165	298.654	42.27	0.59	10.254	298.800	39.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	11.177	298.711	42.30	0.59	10.272	298.759	39.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	11.069	298.769	41.93	0.59	10.165	298.818	38.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	10.984	298.784	41.64	0.59	10.081	298.882	38.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	12.894	297.901	48.20		11.603	298.035	43.84		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	399.748	9234.390			359.734	9238.542			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Фрунзе 1

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902520
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.702	0.000	0.000	5.00
24.03.22	24.00	1.668	0.000	0.000	5.00
25.03.22	24.00	1.654	0.000	0.000	5.00
26.03.22	24.00	1.666	0.000	0.000	5.00
27.03.22	23.00	1.590	0.000	-0.098	5.00
28.03.22	24.00	1.662	0.000	-0.245	5.00
29.03.22	24.00	1.817	0.000	-0.245	5.00
30.03.22	24.00	1.743	0.000	-0.343	5.00
31.03.22	24.00	1.669	0.000	-0.245	5.00
01.04.22	24.00	1.600	0.000	-0.049	5.00
02.04.22	24.00	1.351	0.000	-0.148	5.00
03.04.22	24.00	1.277	0.000	0.000	5.00
04.04.22	24.00	1.264	0.000	-0.148	5.00
05.04.22	24.00	1.349	0.000	-0.049	5.00
06.04.22	24.00	1.514	0.000	-0.098	5.00
07.04.22	24.00	1.401	0.000	-0.049	5.00
08.04.22	24.00	1.320	0.000	-0.049	5.00
09.04.22	24.00	1.178	0.000	-0.195	5.00
10.04.22	24.00	1.132	0.000	-0.195	5.00
11.04.22	24.00	1.063	0.000	-0.245	5.00
12.04.22	24.00	0.821	0.000	-0.243	5.00
13.04.22	24.00	0.812	0.000	-0.340	5.00
14.04.22	24.00	0.818	0.000	-0.097	5.00
15.04.22	24.00	0.866	0.000	-0.387	5.00
16.04.22	24.00	1.203	0.000	-0.098	5.00
17.04.22	24.00	1.188	0.000	-0.196	5.00
18.04.22	24.00	1.058	0.000	-0.049	5.00
19.04.22	24.00	0.910	0.000	-0.146	5.00
20.04.22	24.00	0.905	0.000	-0.048	5.00
21.04.22	24.00	0.905	0.000	-0.049	5.00
22.04.22	24.00	0.904	0.000	-0.098	5.00
Среднее:		1.290	0.000	-0.134	5.000
Итого:	743.00	40.014	0.000	-4.152	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Фрунзе 3

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800749
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	15.359	282.532	54.21	0.67	13.511	282.532	47.68	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	15.307	282.584	54.02	0.67	13.499	282.584	47.63	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	15.252	282.585	53.82	0.67	13.463	282.585	47.51	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	15.309	282.609	54.02	0.67	13.502	282.609	47.64	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	14.638	270.844	53.90	0.67	12.924	270.844	47.58	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	15.307	282.583	54.02	0.67	13.499	282.583	47.63	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	15.884	282.290	56.12	0.67	13.915	282.290	49.16	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	15.670	282.394	55.34	0.67	13.789	282.394	48.69	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	14.477	267.472	53.97	0.67	12.772	267.472	47.61	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	14.910	280.770	52.97	0.68	13.196	280.981	46.71	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	13.976	285.589	48.78	0.68	12.517	285.589	43.68	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	13.612	285.612	47.50	0.67	12.295	286.013	42.78	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	13.740	285.705	47.93	0.67	12.373	285.705	43.16	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	13.966	285.385	48.78	0.67	12.505	285.385	43.67	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	14.768	285.233	51.62	0.67	13.140	285.233	45.93	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	14.312	285.480	49.97	0.67	12.824	285.681	44.72	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	13.946	285.544	48.68	0.67	12.547	285.745	43.74	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	13.391	285.794	46.69	0.67	12.137	285.996	42.26	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	13.210	285.836	46.05	0.67	11.973	285.836	41.74	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	12.989	286.164	45.22	0.67	11.877	286.567	41.24	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	11.796	287.272	40.88	0.67	10.886	287.272	37.73	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	11.792	287.373	40.86	0.67	10.898	287.576	37.71	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	11.814	287.138	40.97	0.67	10.997	287.951	37.93	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	12.077	287.459	41.84	0.67	11.105	287.459	38.48	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	13.682	289.774	47.05	0.68	12.352	289.774	42.48	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	13.427	286.485	46.70	0.67	12.133	286.687	42.14	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	12.921	286.463	44.94	0.67	11.749	286.463	40.87	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	12.175	286.522	42.32	0.67	11.182	286.724	38.82	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	12.185	286.536	42.35	0.67	11.227	286.941	38.92	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	12.084	286.599	41.99	0.67	11.081	286.599	38.51	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	12.006	286.676	41.70	0.67	11.048	287.082	38.28	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	13.738	284.283	48.21		12.350	284.407	43.30		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	425.981	8811.303			382.914	8815.150			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Фрунзе 3

Тип прибора: ТСПВ-024
 Номер прибора: 800749
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	1.848	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	1.808	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	1.789	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	1.807	0.000	0.000	0.00
27.03.22	23.00	1.715	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	1.808	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	1.969	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	1.881	0.000	0.000	0.00
31.03.22	22.78	1.705	0.000	0.000	0.00
01.04.22	23.60	1.713	0.000	-0.211	0.00
02.04.22	24.00	1.460	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	1.317	0.000	-0.400	0.00
04.04.22	24.00	1.367	0.000	0.000	0.00
05.04.22	24.00	1.461	0.000	0.000	0.00
06.04.22	24.00	1.629	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	1.488	0.000	-0.201	0.00
08.04.22	24.00	1.399	0.000	-0.202	0.00
09.04.22	24.00	1.254	0.000	-0.201	0.00
10.04.22	24.00	1.237	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	1.112	0.000	-0.403	0.00
12.04.22	24.00	0.910	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	0.894	0.000	-0.203	0.00
14.04.22	24.00	0.817	0.000	-0.813	0.00
15.04.22	24.00	0.972	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	1.330	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	1.294	0.000	-0.202	0.00
18.04.22	24.00	1.172	0.000	0.000	0.00
19.04.22	24.00	0.993	0.000	-0.202	0.00
20.04.22	24.00	0.959	0.000	-0.405	0.00
21.04.22	24.00	1.003	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	0.957	0.000	-0.405	0.00
Среднее:		1.388	0.000	-0.124	0.000
Итого:	741.38	43.067	0.000	-3.848	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Фрунзе 5 1ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800012
Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	5.384	99.506	54.09	0.00	4.422	99.804	44.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	5.344	99.550	53.66	0.00	4.397	99.812	44.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	5.359	99.591	53.79	0.00	4.403	99.789	44.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	5.363	99.511	53.88	0.00	4.414	99.830	44.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	5.133	95.551	53.71	0.00	4.216	95.583	44.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	5.451	99.686	54.66	0.00	4.458	99.686	44.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	5.568	99.617	55.88	0.00	4.536	99.617	45.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	5.443	99.691	54.59	0.00	4.463	99.691	44.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	5.369	99.807	53.78	0.00	4.413	99.807	44.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	5.129	99.842	51.36	0.00	4.263	99.842	42.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	4.789	99.827	47.95	0.00	4.034	99.827	40.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	4.749	99.852	47.53	0.00	4.009	99.852	40.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	4.789	99.842	47.94	0.00	4.046	99.842	40.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	4.972	99.387	50.01	0.00	4.142	99.396	41.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	5.070	99.741	50.81	0.00	4.225	99.741	42.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	4.955	99.778	49.64	0.00	4.153	99.778	41.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	4.783	99.809	47.90	0.00	4.046	99.809	40.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	4.611	99.857	46.15	0.00	3.931	99.857	39.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	4.609	99.854	46.13	0.00	3.937	99.854	39.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	4.369	100.104	43.61	0.00	3.790	100.104	37.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	4.092	100.327	40.75	0.00	3.592	100.327	35.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	4.093	100.317	40.76	0.00	3.596	100.317	35.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	4.124	100.282	41.09	0.00	3.624	100.282	36.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	4.385	100.409	43.64	0.00	3.785	100.409	37.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	4.742	101.151	46.85	0.00	4.040	101.151	39.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	4.642	100.107	46.35	0.00	3.962	100.107	39.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	4.381	100.061	43.75	0.00	3.794	100.061	37.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	4.229	100.061	42.23	0.00	3.685	100.061	36.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	4.224	100.056	42.18	0.00	3.685	100.056	36.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	4.196	100.096	41.89	0.00	3.658	100.097	36.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	4.177	100.112	41.69	0.00	3.640	100.112	36.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	4.786	99.795	47.96		4.041	99.829	40.45		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	148.524	3093.380			125.360	3094.499			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Фрунзе 5 1ввод

Тип прибора: ТСПВ-024
 Номер прибора: 800012
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	22.50	0.921	0.000	0.000	0.00
24.03.22	22.67	0.911	0.000	0.000	0.00
25.03.22	23.00	0.929	0.000	0.000	0.00
26.03.22	22.42	0.907	0.000	0.000	0.00
27.03.22	22.83	0.913	0.000	0.000	0.00
28.03.22	24.00	0.992	0.000	0.000	0.00
29.03.22	24.00	1.032	0.000	0.000	0.00
30.03.22	24.00	0.980	0.000	0.000	0.00
31.03.22	24.00	0.956	0.000	0.000	0.00
01.04.22	24.00	0.866	0.000	0.000	0.00
02.04.22	24.00	0.755	0.000	0.000	0.00
03.04.22	24.00	0.740	0.000	0.000	0.00
04.04.22	24.00	0.743	0.000	0.000	0.00
05.04.22	23.93	0.830	0.000	-0.009	0.00
06.04.22	24.00	0.845	0.000	0.000	0.00
07.04.22	24.00	0.802	0.000	0.000	0.00
08.04.22	24.00	0.737	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	0.680	0.000	0.000	0.00
10.04.22	24.00	0.672	0.000	0.000	0.00
11.04.22	24.00	0.578	0.000	0.000	0.00
12.04.22	24.00	0.500	0.000	0.000	0.00
13.04.22	24.00	0.497	0.000	0.000	0.00
14.04.22	24.00	0.500	0.000	0.000	0.00
15.04.22	24.00	0.599	0.000	0.000	0.00
16.04.22	24.00	0.702	0.000	0.000	0.00
17.04.22	24.00	0.680	0.000	0.000	0.00
18.04.22	24.00	0.586	0.000	0.000	0.00
19.04.22	24.00	0.545	0.000	0.000	0.00
20.04.22	24.00	0.539	0.000	0.000	0.00
21.04.22	24.00	0.538	0.000	0.000	0.00
22.04.22	24.00	0.538	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.741	0.000	-0.000	0.000
Итого:	737.35	23.012	0.000	-0.009	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Фрунзе 5 2ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801948
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.03.22	6.460	118.851	54.19	0.74	5.751	118.851	48.23	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.22	6.431	118.879	53.93	0.74	5.734	118.879	48.07	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.22	6.421	118.884	53.85	0.73	5.731	118.884	48.04	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.22	6.443	118.860	54.04	0.74	5.746	118.860	48.18	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.22	6.156	113.908	53.88	0.74	5.516	114.085	48.11	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.22	6.474	118.825	54.32	0.74	5.822	119.171	48.56	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.22	6.687	118.737	56.15	0.74	5.956	118.907	49.86	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.22	6.559	118.805	55.05	0.74	5.887	119.145	49.12	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.22	6.446	119.074	53.97	0.74	5.818	119.587	48.30	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.22	6.281	119.490	52.40	0.74	5.687	119.919	47.10	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.22	5.815	119.443	48.51	0.74	5.283	119.623	43.93	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.22	5.707	119.480	47.59	0.74	5.195	119.654	43.18	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.22	5.758	119.465	48.02	0.74	5.273	119.903	43.66	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.22	5.905	119.331	49.31	0.74	5.353	119.590	44.50	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.22	6.152	119.321	51.39	0.74	5.535	119.407	46.15	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.22	5.978	119.372	49.90	0.74	5.412	119.545	45.04	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.22	5.807	119.385	48.47	0.74	5.278	119.558	43.91	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.22	5.574	119.457	46.48	0.74	5.079	119.457	42.34	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.22	5.535	119.476	46.15	0.74	5.063	119.564	42.14	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.22	5.356	119.451	44.65	0.74	4.961	120.104	41.07	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.22	4.882	119.005	40.83	0.74	4.627	121.196	37.96	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.22	4.892	119.223	40.84	0.74	4.645	121.296	38.01	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.22	4.907	119.009	41.04	0.74	4.655	121.181	38.17	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.22	5.105	119.402	42.56	0.74	4.766	120.773	39.28	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.22	5.721	121.158	47.04	0.73	5.241	121.332	42.96	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.22	5.615	119.758	46.70	0.74	5.129	119.846	42.59	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.22	5.336	119.635	44.42	0.74	4.970	120.216	41.02	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.22	5.085	119.717	42.29	0.74	4.717	119.805	39.16	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.04.22	5.089	119.698	42.32	0.74	4.771	120.225	39.34	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.04.22	5.048	119.742	41.97	0.74	4.672	119.764	38.82	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.04.22	5.013	119.734	41.68	0.74	4.643	119.869	38.55	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	5.868	119.188	49.08		5.331	119.437	44.41		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	178.638	3694.575			162.914	3708.193			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2022 г.

Адрес: Фрунзе 5 2ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801948
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.22	24.00	0.709	0.000	0.000	0.00
24.03.22	24.00	0.696	0.000	0.000	0.00
25.03.22	24.00	0.690	0.000	0.000	0.00
26.03.22	24.00	0.697	0.000	0.000	0.00
27.03.22	22.83	0.660	0.000	-0.007	0.00
28.03.22	23.67	0.690	0.000	-0.006	0.00
29.03.22	23.83	0.750	0.000	0.000	0.00
30.03.22	23.67	0.710	0.000	0.000	0.00
31.03.22	23.50	0.685	0.000	0.000	0.00
01.04.22	23.58	0.641	0.000	0.000	0.00
02.04.22	23.83	0.550	0.000	-0.007	0.00
03.04.22	23.83	0.530	0.000	0.000	0.00
04.04.22	23.58	0.530	0.000	0.000	0.00
05.04.22	23.75	0.579	0.000	0.000	0.00
06.04.22	23.92	0.626	0.000	0.000	0.00
07.04.22	23.83	0.584	0.000	0.000	0.00
08.04.22	23.83	0.548	0.000	0.000	0.00
09.04.22	24.00	0.495	0.000	0.000	0.00
10.04.22	23.92	0.481	0.000	0.000	0.00
11.04.22	18.50	0.355	0.000	0.000	0.00
12.04.22	0.83	0.013	0.000	0.000	0.00
13.04.22	5.00	0.076	0.000	0.000	0.00
14.04.22	2.00	0.030	0.000	0.000	0.00
15.04.22	8.83	0.170	0.000	0.000	0.00
16.04.22	23.83	0.498	0.000	0.000	0.00
17.04.22	23.92	0.495	0.000	0.000	0.00
18.04.22	21.92	0.397	0.000	0.000	0.00
19.04.22	23.92	0.377	0.000	0.000	0.00
20.04.22	23.50	0.370	0.000	0.000	0.00
21.04.22	23.75	0.373	0.000	0.000	0.00
22.04.22	22.50	0.354	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.549	0.000	-0.001	0.000
Итого:	650.08	15.361	0.000	-0.020	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Представитель теплоснабж. организации

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч _____
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч _____
 tхв = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	m3	т	m3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22800ч

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Фрунзе д.76
Жилой дом
ИМ 2300 N BA724
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	2.01	54.54	207.66	44.83	0.00	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.96	54.13	207.68	44.68	0.00	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.96	54.22	207.74	44.76	0.00	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.98	54.35	207.77	44.80	0.00	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.97	54.17	207.79	44.67	0.00	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	2.04	55.11	207.78	45.28	0.00	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	2.15	56.40	207.71	46.04	0.00	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	2.02	55.06	207.80	45.29	0.00	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.97	54.21	207.85	44.72	0.00	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.78	51.81	207.80	43.21	0.00	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.55	48.39	207.62	40.92	0.00	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.51	47.94	207.74	40.66	0.00	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.53	48.36	207.82	41.00	0.00	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.71	50.39	207.61	42.16	0.00	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.74	51.29	207.69	42.87	0.00	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.66	50.07	207.75	42.06	0.00	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.53	48.34	207.78	40.94	0.00	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.41	46.53	207.93	39.72	0.00	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.40	46.49	207.97	39.74	0.00	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.20	44.02	208.37	38.24	0.00	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.04	41.04	208.73	36.07	0.00	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	1.03	41.06	208.68	36.11	0.00	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	1.03	41.39	208.71	36.45	0.00	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	1.24	43.89	208.62	37.93	0.00	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.47	47.23	209.92	40.23	0.00	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.45	46.74	208.52	39.78	0.00	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.24	44.11	208.34	38.16	0.00	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.13	42.54	208.31	37.11	0.00	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.12	42.50	208.32	37.12	0.00	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.11	42.20	207.53	36.83	0.00	23:55	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.95	42.10	174.56	36.62	0.00	20:07	20:08

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	47.89	48.44	6416.10	40.96	0.00	740:02	740:08

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 9а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G обр max = 2.00 м3/ч G3 max = 2.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 t_{хв} = 0.00 °C

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC	DI
	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	M3	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		M3
23/03/22	53.51	45.94	7.57	358.23	353.43	354.63	351.03	0.00	2.40	7.94	2.10	2.713	0.110	24	0		0.0000
24/03/22	53.07	45.69	7.38	358.16	353.53	354.63	351.03	0.00	2.50	7.93	2.09	2.646	0.114	24	0		0.0000
25/03/22	53.16	45.75	7.41	358.11	353.42	354.54	350.94	0.00	2.48	7.93	2.08	2.660	0.113	24	0		0.0000
26/03/22	53.29	45.84	7.45	358.15	353.39	354.53	350.93	0.00	2.46	7.94	2.10	2.669	0.113	24	0		0.0000
27/03/22	53.10	45.72	7.38	358.13	353.52	354.56	350.96	0.00	2.56	7.94	2.10	2.647	0.117	24	0		0.0000
28/03/22	54.10	46.44	7.66	358.16	353.30	354.56	350.88	0.00	2.42	7.94	2.11	2.742	0.112	24	0		0.0000
29/03/22	55.27	47.25	8.02	358.27	353.23	354.54	350.70	0.00	2.53	7.94	2.12	2.867	0.120	24	0		0.0000
30/03/22	53.96	46.40	7.56	358.22	353.36	354.61	350.96	0.00	2.40	7.95	2.11	2.707	0.111	24	0		0.0000
31/03/22	53.18	45.72	7.46	358.28	353.56	354.69	351.09	0.00	2.47	7.96	2.12	2.676	0.113	24	0		0.0000
01/04/22	50.74	44.01	6.73	357.92	353.63	354.50	351.18	0.00	2.45	7.97	2.13	2.415	0.108	24	0		0.0000
02/04/22	47.44	41.55	5.89	357.04	353.35	353.72	350.75	0.00	2.60	7.98	2.14	2.116	0.108	24	0		0.0000
03/04/22	47.03	41.29	5.74	357.01	353.40	353.63	350.75	0.00	2.65	7.97	2.13	2.063	0.109	24	0		0.0000
04/04/22	47.42	41.64	5.78	356.98	353.22	353.65	350.77	0.00	2.45	7.96	2.13	2.076	0.102	24	0		0.0000
05/04/22	49.53	43.08	6.45	357.01	352.93	353.44	350.32	0.00	2.61	7.95	2.13	2.312	0.112	24	0		0.0000
06/04/22	50.22	43.66	6.56	357.16	352.98	353.42	350.20	0.00	2.78	7.96	2.13	2.353	0.121	24	0		0.0000
07/04/22	49.07	42.85	6.22	357.01	353.05	353.34	350.22	0.00	2.83	7.96	2.13	2.232	0.121	24	0		0.0000
08/04/22	47.31	41.61	5.70	356.60	352.90	353.08	350.11	0.00	2.79	7.96	2.13	2.051	0.116	24	0		0.0000
09/04/22	45.60	40.34	5.26	356.34	352.87	352.84	350.08	0.00	2.79	7.97	2.14	1.894	0.113	24	0		0.0000
10/04/22	45.60	40.38	5.22	356.36	352.97	352.77	349.99	0.00	2.98	7.96	2.14	1.882	0.120	24	0		0.0000
11/04/22	43.01	38.55	4.46	356.56	353.47	353.21	350.65	0.00	2.82	7.98	2.14	1.614	0.109	24	0		0.0000
12/04/22	40.25	36.40	3.85	356.59	353.95	353.43	351.19	0.00	2.76	7.98	2.13	1.402	0.101	24	0		0.0000
13/04/22	40.27	36.43	3.84	356.73	354.09	353.78	351.54	0.00	2.55	7.98	2.14	1.396	0.093	24	0		0.0000
14/04/22	40.59	36.78															

Представитель абонента	Представитель теплоснабж.организации
------------------------	--------------------------------------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Фрунзе 11 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00169033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х33А3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/03/22	54.17	44.81	9.36	427.57	421.77	431.87	427.79	0.00	-6.02	6.20	6.45	3.943	-0.270	24	0	*
24/03/22	53.75	44.63	9.12	427.50	421.74	431.83	427.75	0.00	-6.01	6.20	6.44	3.839	-0.268	24	0	*
25/03/22	53.86	44.71	9.15	427.52	421.76	432.01	427.93	0.00	-6.17	6.20	6.43	3.850	-0.276	24	0	*
26/03/22	53.98	44.80	9.18	428.02	422.26	432.11	428.03	0.00	-5.77	6.20	6.45	3.867	-0.258	24	0	*
27/03/22	53.78	44.58	9.20	427.77	422.01	431.90	427.82	0.00	-5.81	6.20	6.44	3.873	-0.259	24	0	*
28/03/22	54.80	45.20	9.60	427.85	421.91	431.79	427.63	0.00	-5.72	6.20	6.45	4.041	-0.258	24	0	*
29/03/22	56.00	45.91	10.09	427.79	421.55	431.79	427.48	0.00	-5.93	6.20	6.46	4.242	-0.272	24	0	*
30/03/22	54.68	45.15	9.53	428.21	422.30	431.77	427.60	0.00	-5.30	6.20	6.46	4.014	-0.239	24	0	*
31/03/22	53.88	44.64	9.24	428.22	422.46	431.79	427.71	0.00	-5.25	6.20	6.46	3.894	-0.234	24	0	*
01/04/22	51.39	43.14	8.25	428.16	422.92	431.71	427.89	0.00	-4.97	6.20	6.46	3.482	-0.214	24	0	*
02/04/22	48.03	40.87	7.16	427.47	422.84	430.70	427.25	0.00	-4.41	6.20	6.47	3.022	-0.180	24	0	*
03/04/22	47.61	40.60	7.01	427.53	422.97	430.77	427.41	0.00	-4.44	6.20	6.46	2.957	-0.180	24	0	*
04/04/22	48.01	40.97	7.04	427.89	423.31	430.03	426.67	0.00	-3.36	6.20	6.46	2.973	-0.138	24	0	*
05/04/22	50.15	42.12	8.03	427.30	422.29	428.63	425.06	0.00	-2.77	6.20	6.47	3.380	-0.117	24	0	*
06/04/22	50.87	42.73	8.14	427.43	422.21	428.26	424.56	0.00	-2.35	6.20	6.47	3.429	-0.100	24	0	*
07/04/22	49.69	41.98	7.71	427.03	422.11	427.66	424.12	0.00	-2.01	6.20	6.46	3.245	-0.084	24	0	*
08/04/22	47.91	40.89	7.02	426.80	422.22	426.99	423.64	0.00	-1.42	6.20	6.46	2.957	-0.058	24	0	*
09/04/22	46.16	39.74	6.42	426.65	422.40	426.31	423.19	0.00	-0.79	6.20	6.48	2.703	-0.031	24	0	*
10/04/22	46.15	39.78	6.37	426.53	422.22	426.04	422.92	0.00	-0.70	6.20	6.47	2.678	-0.028	24	0	*
11/04/22	43.52	38.15	5.37	427.33	423.53	426.46	423.58	0.00	-0.05	6.20	6.47	2.271	-0.002	24	0	*
12/04/22	40.70	36.09	4.61	427.60	424.28	425.98	423.38	0.00	0.90	6.20	6.47	1.953	0.032	24	0	*
13/04/22	40.72	36.10	4.62	428.60	425.24	426.63	423.99	0.00	1.25	6.20	6.47	1.959	0.045	24	0	*
14/04/22	41.06	36.47	4.59	429.80	426.39	427.82	425.18	0.00	1.21	6.20	6.46	1.952	0.044	24	0	*
15/04/22	43.72	38.07	5.65	430.72	426.87	429.24	426.32	0.00	0.55	6.20	6.46	2.403	0.021	24	0	*
16/04/22	46.87	40.19	6.68	433.23	428.77	432.68	429.38	0.00	-0.61	6.02	6.46	2.851	-0.025	24	0	*
17/04/22	46.33	39.84	6.49	430.53	426.21	430.17	427.00	0.00	-0.79	5.10	6.45	2.750	-0.031	24	0	*
18/04/22	43.69	38.18	5.51	430.68	426.83	430.06	427.09	0.00	-0.26	6.20	6.45	2.346	-0.010	24	0	*
19/04/22	42.20	37.10	5.10	431.10	427.50	430.18	427.40	0.00	0.10	6.20	6.45	2.175	0.004	24	0	*
20/04/22	42.14	37.10	5.04	431.04	427.44	430.10	427.35	0.00	0.09	6.20	6.44	2.148	0.003	24	0	*
21/04/22	41.85	36.78	5.07	431.23	427.63	429.99	427.35	0.00	0.28	6.20	6.45	2.161	0.010	24	0	*
22/04/22	41.70	36.59	5.11	411.23	407.83	409.59	407.08	0.00	0.75	6.20	7.10	2.076	0.027	24	0	*
итого:				13266.	13121.7	13302.	13197.5	0.00	-75.78			93.434	-3.346	744	0	
Средние:	48.04	40.90	7.14							6.15	6.47					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9481ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул Чапаева 19

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ649

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.14	53.95	138.59	45.73	136.98	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.13	54.10	138.75	45.93	137.17	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.12	54.18	138.66	46.05	137.06	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.12	53.75	138.62	45.68	136.98	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.10	53.10	138.66	45.19	137.03	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.14	53.85	139.60	45.68	138.00	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.22	55.70	141.08	47.02	139.49	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.16	54.63	141.30	46.41	139.78	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.14	53.50	141.37	45.45	139.69	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.01	50.88	141.65	43.71	139.92	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.91	48.44	141.47	41.97	139.71	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.88	47.57	142.07	41.40	140.19	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.87	47.94	142.91	41.82	140.88	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.94	48.62	145.25	42.13	143.45	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.01	50.56	147.91	43.72	145.84	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.00	50.22	148.68	43.48	146.59	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.83	46.56	148.96	40.97	146.99	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.75	44.18	144.68	39.01	142.91	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.76	44.59	141.85	39.26	139.97	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.70	43.51	141.40	38.57	139.52	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.62	41.52	140.76	37.08	139.06	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.63	41.98	141.63	37.51	139.86	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.61	42.06	142.37	37.73	140.48	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.72	43.84	142.01	38.73	140.05	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.85	46.66	141.92	40.68	139.75	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.85	46.74	141.68	40.71	139.64	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.71	43.71	140.02	38.65	137.90	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.64	41.83	137.41	37.14	135.59	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.65	42.25	137.90	37.53	135.90	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.65	41.71	140.51	37.10	138.73	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.66	41.71	141.53	37.05	139.86	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	27.52	47.87	4391.21	41.58	4335.00	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Чапаева 21
Жилой дом
ИМ 2300 N BB677
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.06	53.72	161.26	47.13	161.46	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.06	53.87	161.44	47.30	161.71	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.06	53.95	161.30	47.33	161.57	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.04	53.50	161.21	47.03	161.48	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.03	52.85	161.28	46.45	161.56	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.07	53.58	162.53	47.00	162.83	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.15	55.43	164.37	48.43	164.66	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.09	54.39	164.66	47.79	164.94	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.06	53.26	164.41	46.83	164.70	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	0.95	50.67	164.86	44.88	165.09	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	0.86	48.24	164.77	43.01	164.91	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.82	47.38	165.14	42.43	165.29	24:00	24:00
05-04-2022 00:00:00	0.81	47.76	165.89	42.86	166.05	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	0.88	48.40	169.14	43.21	169.29	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	0.93	50.34	172.25	44.91	172.43	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	0.93	50.01	173.28	44.65	173.41	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	0.76	46.40	173.75	42.02	173.85	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	0.68	44.01	168.78	39.98	168.81	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	0.68	44.43	165.22	40.27	165.29	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	0.64	43.36	164.77	39.49	164.80	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.57	41.38	164.19	37.89	164.19	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.58	41.84	165.19	38.35	165.19	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.56	41.93	165.94	38.55	165.86	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.66	43.66	165.44	39.64	165.38	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.77	46.47	165.10	41.82	165.16	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.77	46.56	164.78	41.85	164.88	23:59	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.64	43.57	162.72	39.60	162.76	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.59	41.68	159.93	38.01	159.92	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.59	42.10	160.33	38.40	160.31	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.59	41.57	163.82	37.98	163.82	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.59	41.56	165.11	37.98	165.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	25.46	47.67	5112.85	42.68	5116.72	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-04-2022

За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Чапаева 23 1ввод

Жилой дом

ИМ 2300 N BA719

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.26	61.14	89.54	47.09	88.60	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.25	61.49	89.57	47.48	88.58	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.22	60.83	90.63	47.32	89.64	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.20	59.73	95.12	47.06	94.16	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.18	59.24	95.26	46.80	94.31	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.19	59.01	95.19	46.51	94.26	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.21	58.96	94.49	46.12	93.60	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.22	59.56	92.86	46.45	91.90	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.23	59.78	93.57	46.56	92.63	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.22	59.80	93.98	46.85	92.99	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.19	59.57	94.75	46.98	93.83	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	0.97	54.79	89.77	43.79	89.01	23:41	24:00
05-04-2022 00:00:00	1.17	59.79	94.22	47.38	93.36	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.14	58.65	94.34	46.53	93.57	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.19	59.77	95.76	47.29	94.95	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.12	58.37	93.73	46.36	92.88	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.06	57.31	88.09	45.24	87.20	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.07	57.76	88.90	45.67	87.96	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.03	57.00	89.40	45.45	88.39	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.01	56.56	91.80	45.46	90.81	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	0.99	55.43	101.92	45.64	101.00	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.92	53.64	99.61	44.41	98.68	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.85	53.02	95.89	44.10	94.94	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.86	52.65	96.05	43.68	95.10	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	0.95	53.60	95.61	43.68	94.63	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	0.96	53.63	95.76	43.58	94.83	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	0.94	53.82	96.58	44.05	95.59	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	0.94	53.86	98.52	44.32	97.56	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	0.93	54.07	98.44	44.57	97.47	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	0.94	53.88	98.41	44.32	97.51	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	0.94	53.74	98.40	44.18	97.49	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	33.36	57.11	2926.17	45.64	2897.44	743:41	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-04-2022
За период с 23-03-2022 00:00:00 по 23-04-2022 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Чапаева 23 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA718
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2022 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2022 00:00:00	1.40	60.23	121.08	48.67	120.28	24:00	24:00
25-03-2022 00:00:00	1.39	60.57	121.15	49.06	120.34	24:00	24:00
26-03-2022 00:00:00	1.36	59.92	122.47	48.75	121.64	24:00	24:00
27-03-2022 00:00:00	1.33	58.82	128.50	48.46	127.61	24:00	24:00
28-03-2022 00:00:00	1.31	58.33	128.81	48.12	127.94	24:00	24:00
29-03-2022 00:00:00	1.30	58.11	128.74	47.96	128.07	24:00	24:00
30-03-2022 00:00:00	1.33	58.05	128.01	47.62	127.12	24:00	24:00
31-03-2022 00:00:00	1.34	58.65	125.60	47.99	124.82	24:00	24:00
01-04-2022 00:00:00	1.34	58.86	126.58	48.25	125.70	24:00	24:00
02-04-2022 00:00:00	1.32	58.88	127.18	48.45	126.51	24:00	24:00
03-04-2022 00:00:00	1.30	58.62	128.73	48.49	127.67	24:00	24:00
04-04-2022 00:00:00	1.04	53.75	119.39	45.05	118.46	22:29	22:29
05-04-2022 00:00:00	1.27	58.87	128.24	48.92	126.93	24:00	24:00
06-04-2022 00:00:00	1.26	57.70	128.67	47.90	127.20	24:00	24:00
07-04-2022 00:00:00	1.32	58.83	130.48	48.71	129.18	24:00	24:00
08-04-2022 00:00:00	1.23	57.52	127.91	47.87	126.54	24:00	24:00
09-04-2022 00:00:00	1.16	56.42	120.11	46.72	118.95	24:00	24:00
10-04-2022 00:00:00	1.18	56.86	121.28	47.14	119.79	24:00	24:00
11-04-2022 00:00:00	1.12	56.14	121.79	46.90	120.63	24:00	24:00
12-04-2022 00:00:00	1.10	55.70	124.30	46.81	123.36	24:00	24:00
13-04-2022 00:00:00	1.06	54.62	137.93	46.87	136.90	24:00	24:00
14-04-2022 00:00:00	0.98	52.83	135.44	45.57	134.47	24:00	24:00
15-04-2022 00:00:00	0.93	52.20	130.49	45.03	129.45	24:00	24:00
16-04-2022 00:00:00	0.96	51.83	131.01	44.49	129.91	24:00	24:00
17-04-2022 00:00:00	1.04	52.76	129.94	44.77	129.28	24:00	24:00
18-04-2022 00:00:00	1.05	52.78	130.63	44.75	129.45	24:00	24:00
19-04-2022 00:00:00	1.02	52.97	131.58	45.20	130.40	24:00	24:00
20-04-2022 00:00:00	1.02	53.02	134.14	45.39	132.98	24:00	24:00
21-04-2022 00:00:00	1.01	53.24	133.85	45.67	132.98	24:00	24:00
22-04-2022 00:00:00	1.02	53.05	134.08	45.45	133.00	24:00	24:00
23-04-2022 00:00:00	1.02	52.92	134.17	45.28	133.03	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.53	56.23	3972.31	46.98	3940.59	742:29	742:29

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.